
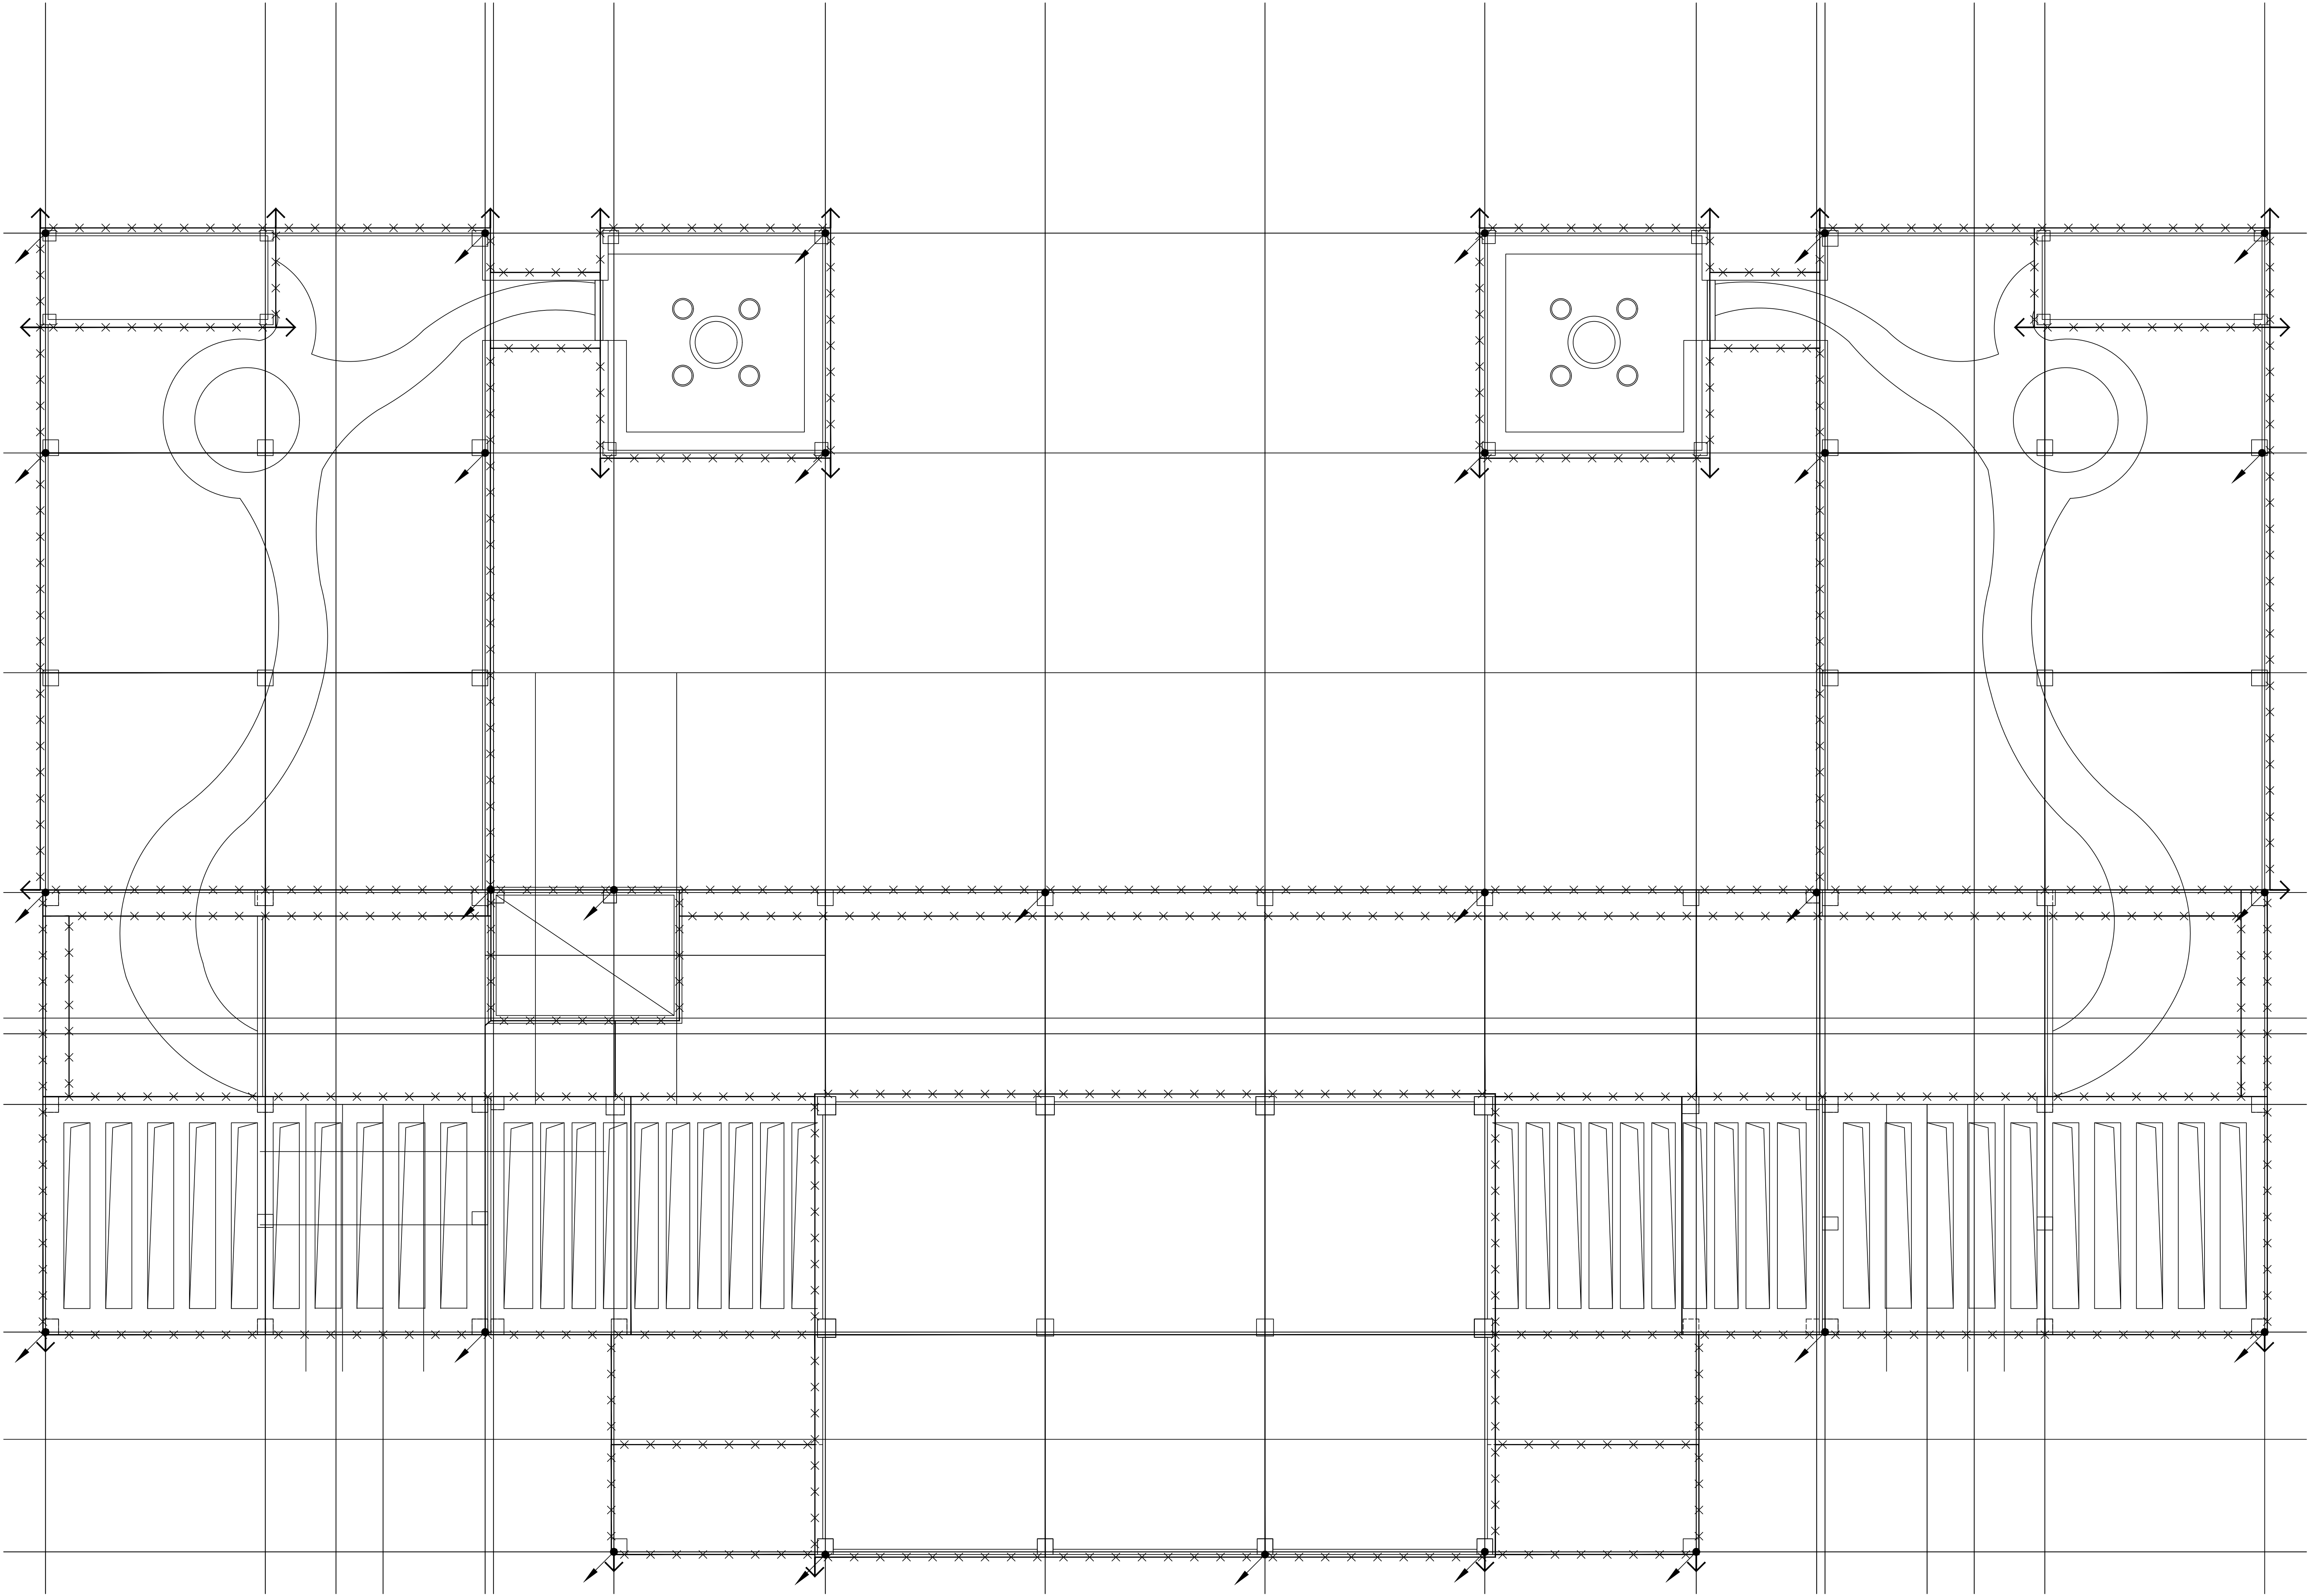
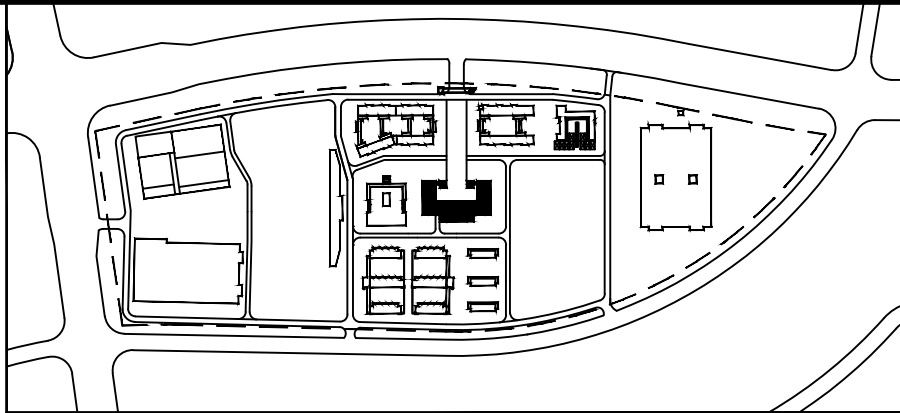


专业名称	专业名称	专业名称	专业名称
建筑	电气	暖通	给排水
结构			
给水			
排水			



图例	名称	型号规格	单位	数量	备注
	钢板下垫		块	28	利用钢筋直径规格 ≥ 16 ，或钢筋直径 ≥ 16 且长度 ≥ 3 根
	镀锌铁丝	$\phi 12$ 镀锌铁丝	米	按实际	成品盘圆镀锌铁丝用于绑扎，无头扣丝，有头扣丝 0.5 米。
	镀锌铁钉	$\phi 12$ 镀锌铁钉	米	按实际	铁钉长度 40mm，无头、山、圆、扁、圆头 0.5 米。
	镀锌铁钉	$\phi 12$ 镀锌铁钉	米	按实际	圆头无头镀锌钉，并用于镀锌铁丝中有铁钉的镀锌铁丝。

根据清单附录要求规定小于 150mm，钉的间距不大于 100mm，无头、圆头、扁头、圆头，整个长度不大于 100mm，或 120mm 的圆头。断面按金属类附录，材料费按清单要求可调整。

联系人 (姓名)	
联系电话 (手机号)	
邮箱设计专用	
<div>  <div> 广西方泽 FANZHE FANZHE </div> </div>	
建筑设计有限公司 ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD 设计单位地址: (地址) 41-45048438	
甲方代表	陆中明
设计	黎少明
校核	黎少明
项目负责人	黄文成
审核	余志山
审定	余志山
建设单位	
南宁市体育局	
项目名称 (子项目名称)	
南宁市体育运动学校新建工程一期 7#风雨操场综合楼	
图名	
屋面结构平面图	
设计号	03FZ-FZ-2015第 (166) 号
专业	专业 电
比例	1:100
日期	2015年12月
版本号	1
图号	DA-18