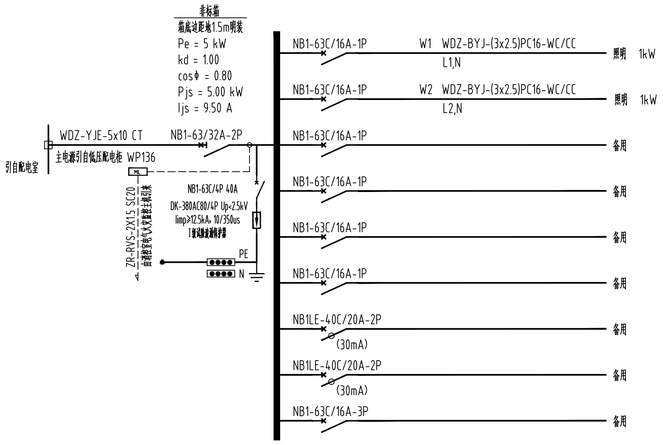

注：1.~1AL2 同此系统图。
2.共2个箱。

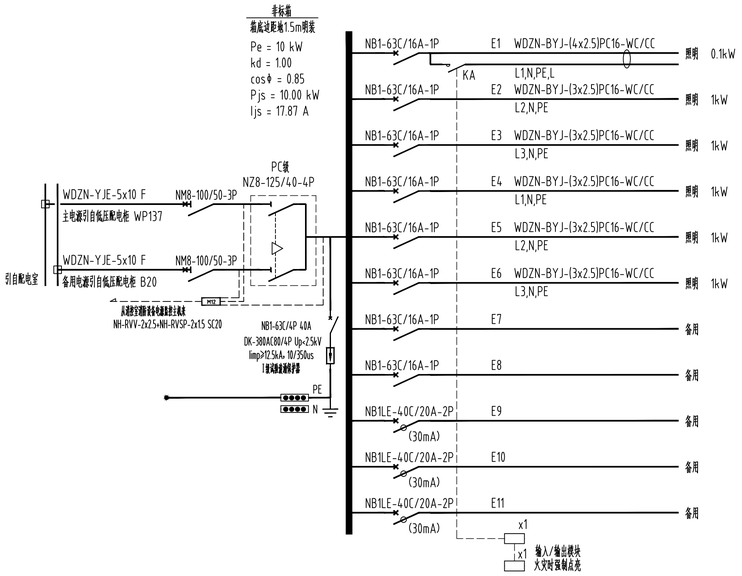

注：1.~1ALE2、ALDF 配电箱同此系统图。
2.共3个箱

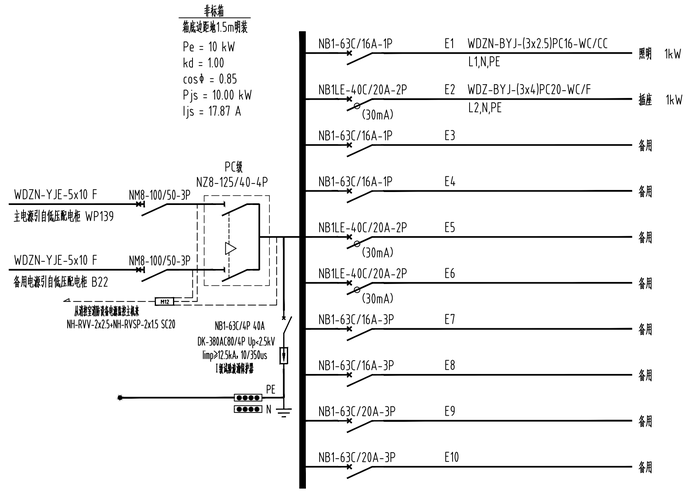

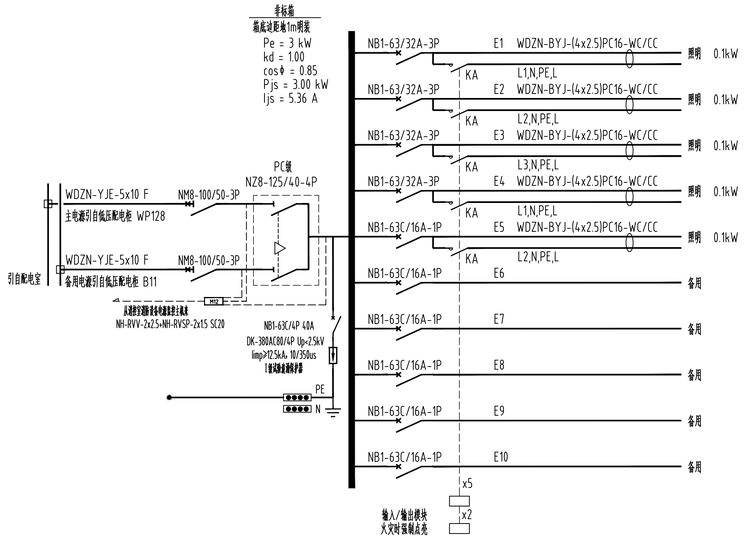

注：1.4#ALE,5#ALE,6#ALE 配电箱同此系统图。
2.共4个箱

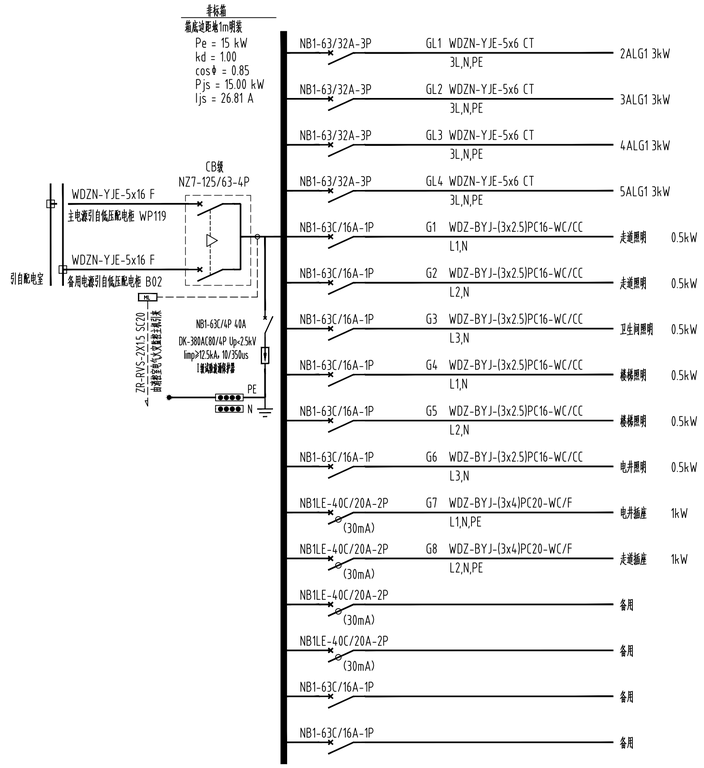

注：1.4#ALG,5#ALG,6#ALG 配电箱同此系统图。
2.共4个箱

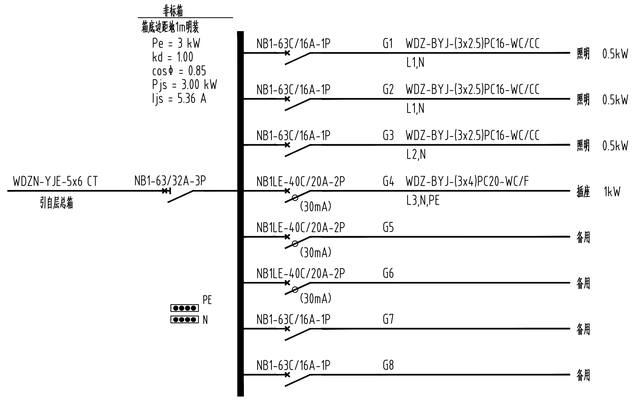

注：1.3~5ALG1,2~5ALG2,2~5ALG3,2~5ALG4 配电箱同此系统图。
2.共16个箱

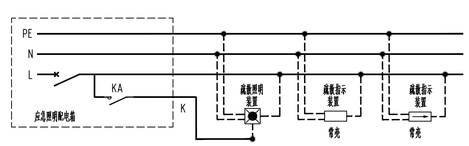

说明：一、平时L线常闭,火灾时K线闭合,强制点亮;
二、接触器选择及相关的控制线路安装由消防专业施工队伍负责完成。
三、疏散照明及指示灯具装置自带蓄电池，当市电失电时发电机尚未启动时间内，由蓄电池给灯具供电。
四、KA为接触式继电器，当火灾时收到消防报警系统给消防模块一个信号，传递给继电器，继电器控制接触器，使接在接触器上的控制线K闭合，达到强制点亮疏散照明。

执业注册章 （签名）

勘察设计专用章

广西方泽
GUANGXI FANGZE
建筑设计有限责任公司
ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD
工程设计证书：甲级 A145004838

专业负责人	陆中明	
设计	黎少梅	
校核	陆中明	
项目负责人	黄志诚	
审核	梁嘉琳	
审定	佘志山	

建设单位
南宁市体育局

项目名称（子项名称）
南宁市体育运动学校建设工程一期
3#、4#、5#、6#教学楼

图名
配电箱系统图（1）

设计号	GXFZ-FJ-2015第(186)号
设计阶段	施工图
专业	电气
比例	1:100
日期	2015年12月
版本号	A
图号	DQ-14

专业	日期	签名
建筑		
结构		
给排水		
专业	日期	签名
电气		
暖通		