
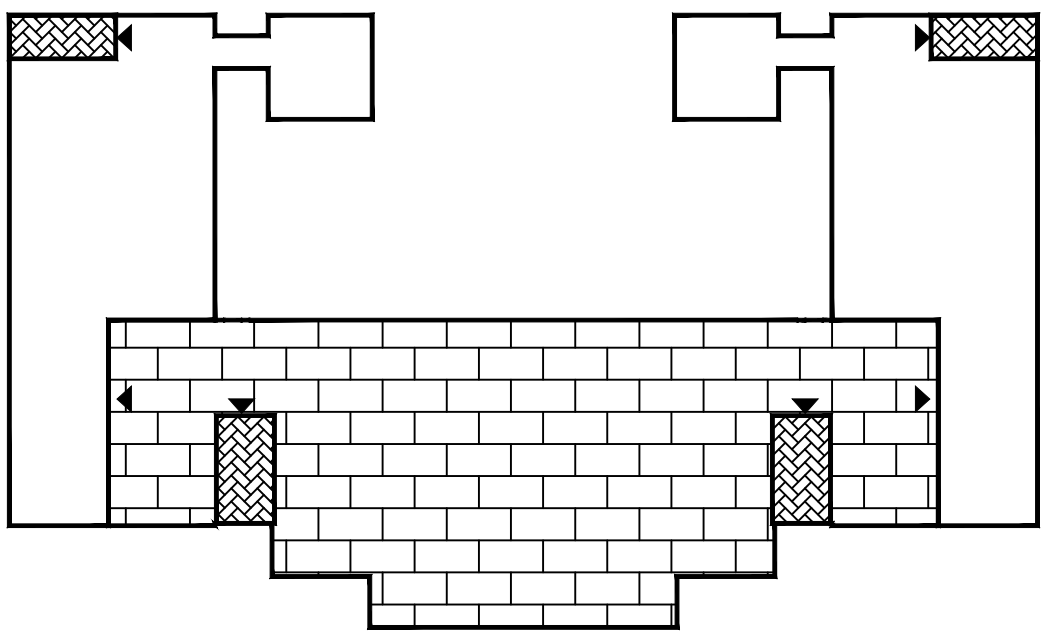
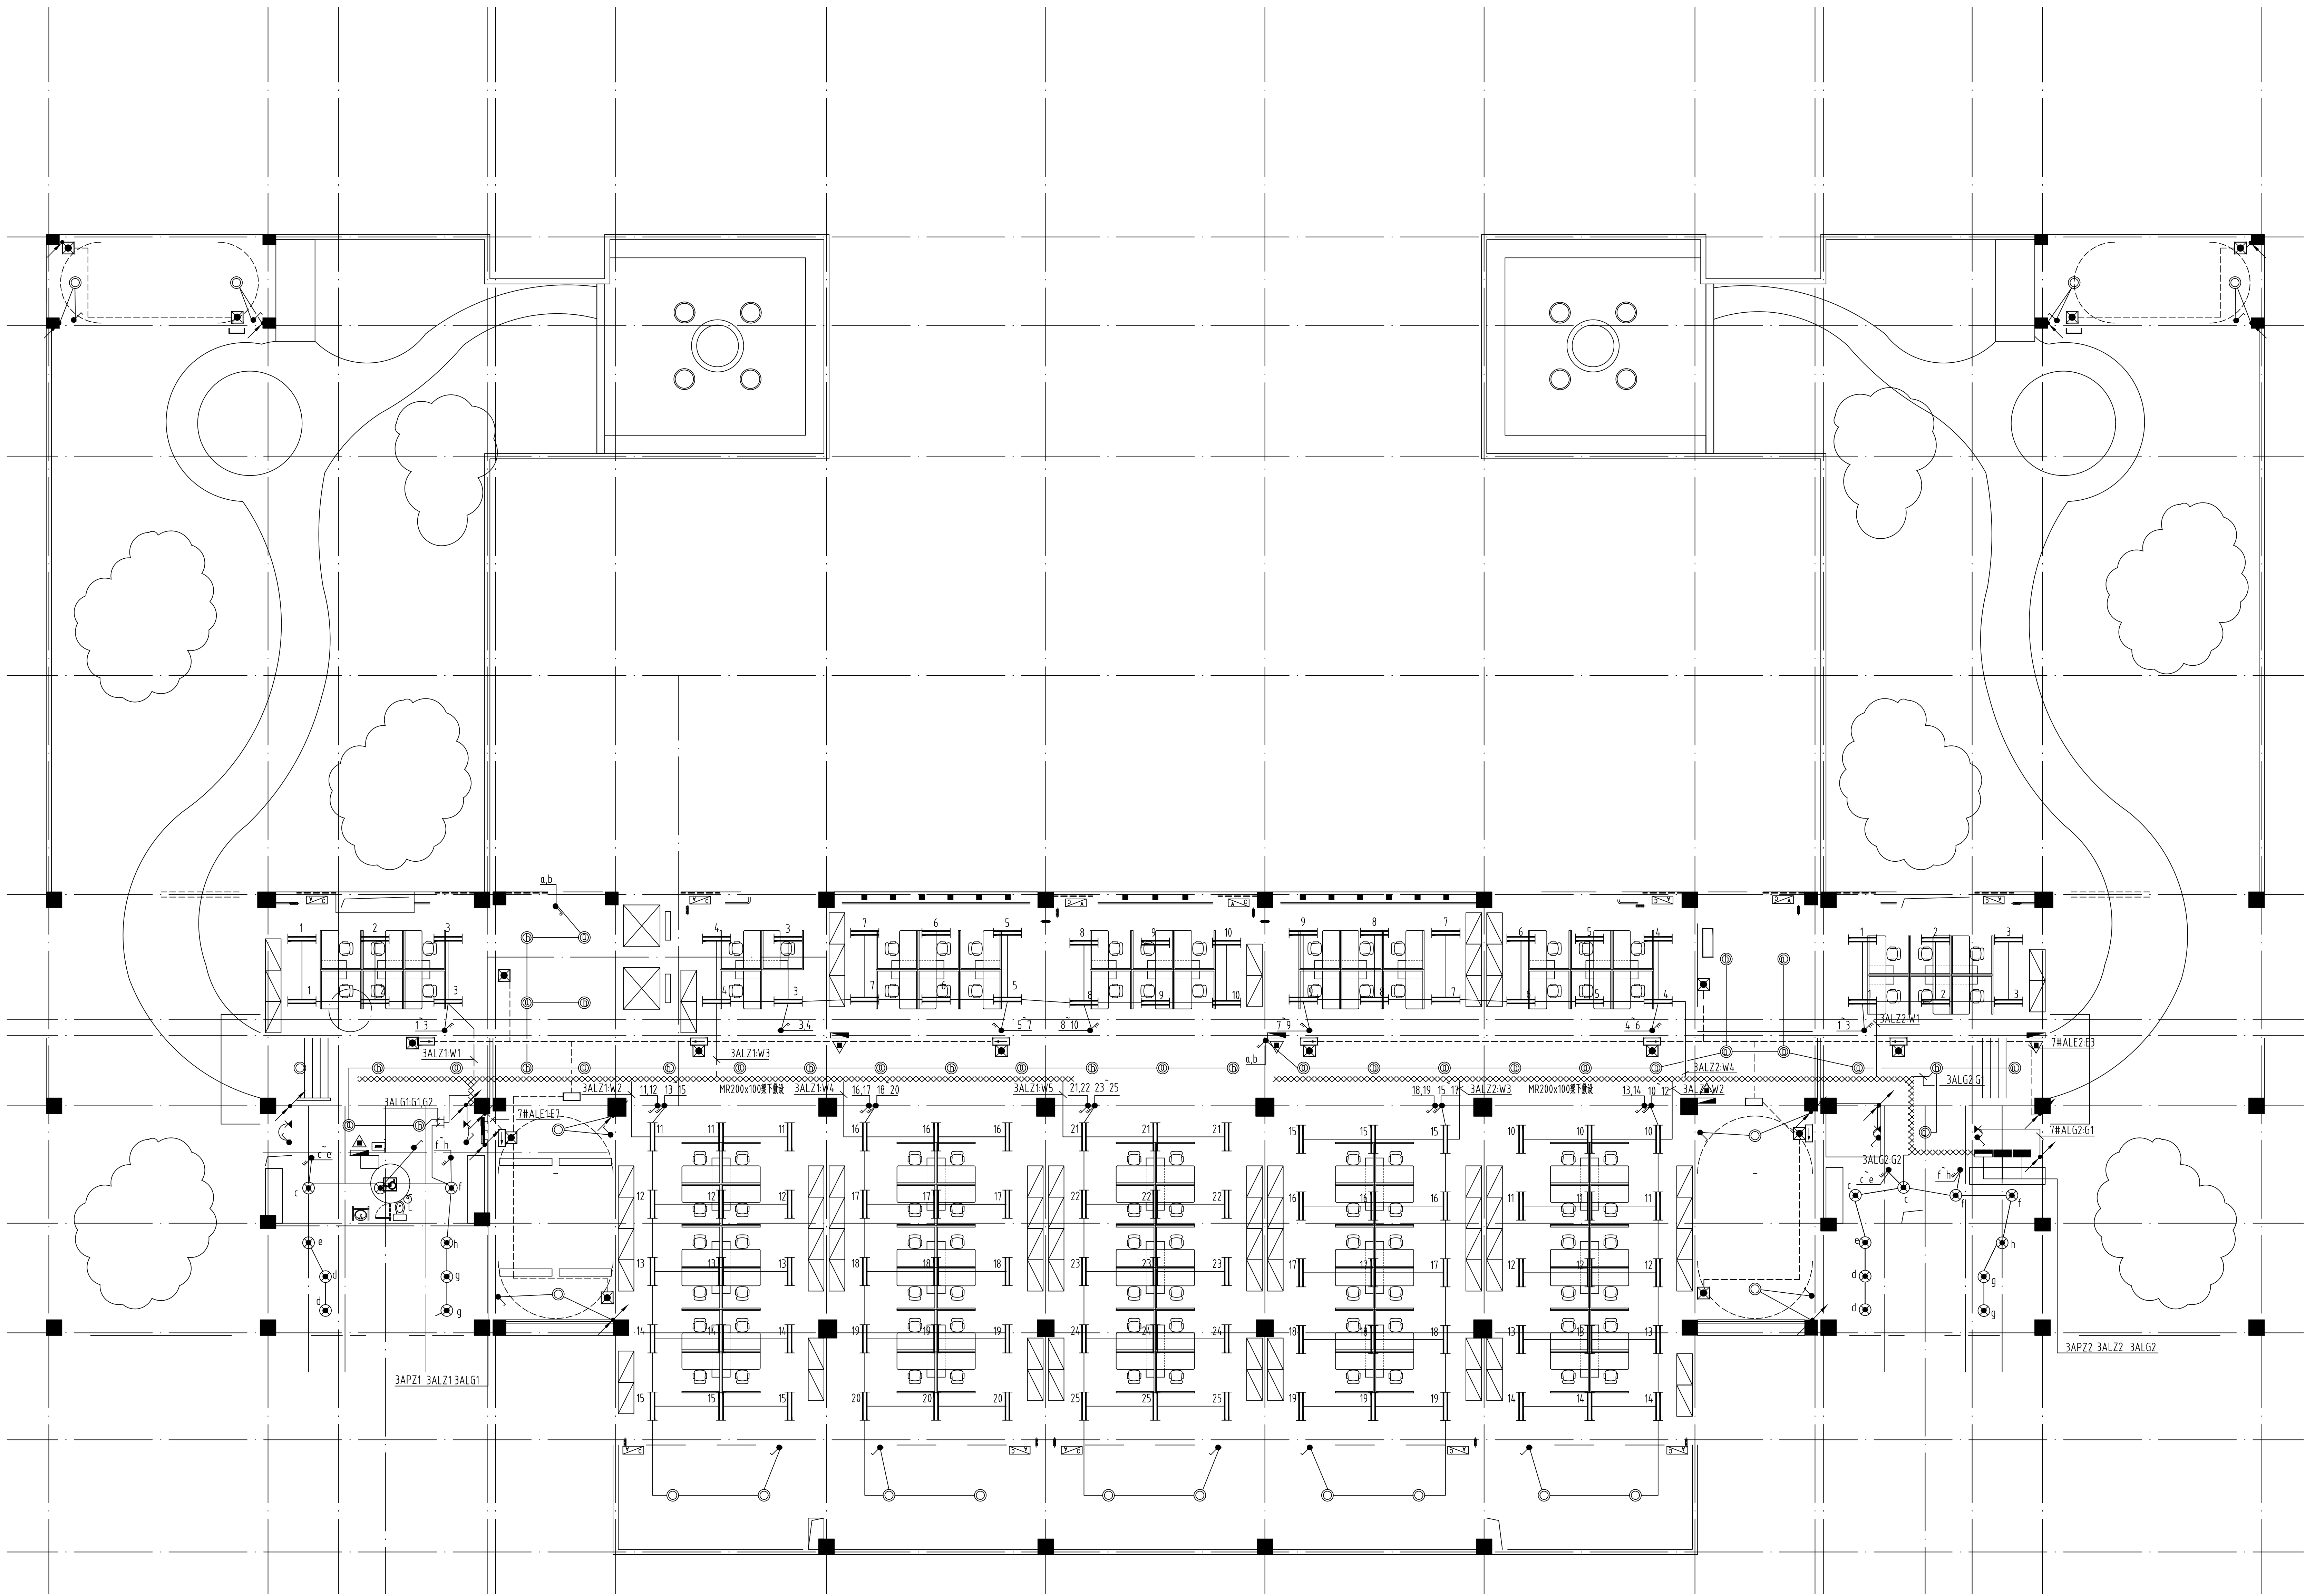


专业名称	专业名称	日期	专业名称	日期
建筑构造			电气	
结构			采暖	
给排水				

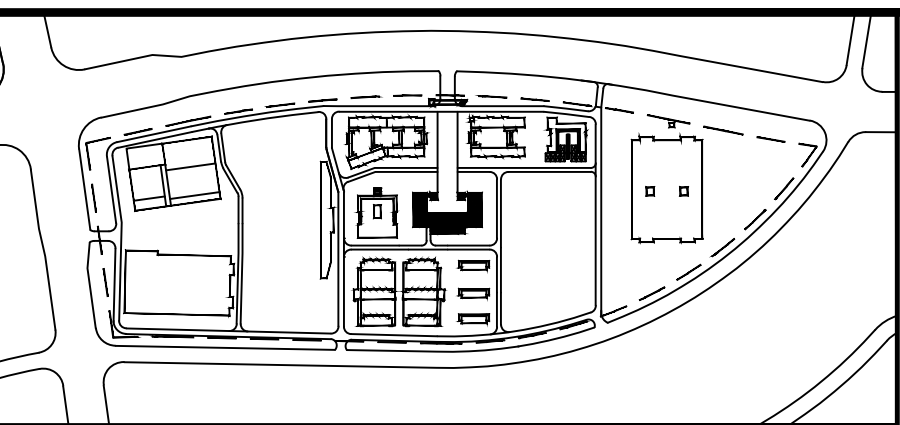

注: 1、非消防负荷沿电气竖井内普通桥架敷设, 消防负荷沿消防桥架敷设 (桥架需做物理分隔及防火措施);  
2、竖井内消防桥架与普通桥架须分别沿电气竖井两地方敷设, 不得设置于电井同一侧;  
3、施工方如发现现场与本案有不符合, 需及早告知业主及设计人员会商解决。

执业注册章 (签名)

勘察设计专用章

**ANGZE** 广西方泽  
GUANGXI FANGZE  
建筑设计有限责任公司  
ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD.  
工程设计证书: 甲级 A145004838

专 业 负责人	陆中明	陆中明
设 计	黎少梅	黎少梅
校 核	陆中明	陆中明
项 目 负责人	黄志诚	黄志诚
审 核	梁嘉琳	梁嘉琳
审 定	余志山	余志山

南宁市体育局
项目名称(子项名称)
南宁市体育运动学校建设工程一期

图名	
----	--

设计号	GXFZ-FJ-2015第(186)号
设计阶段	施工图
专 业	电气
比 例	1:100
日 期	2015年12月
版本号	A
图 号	00-10