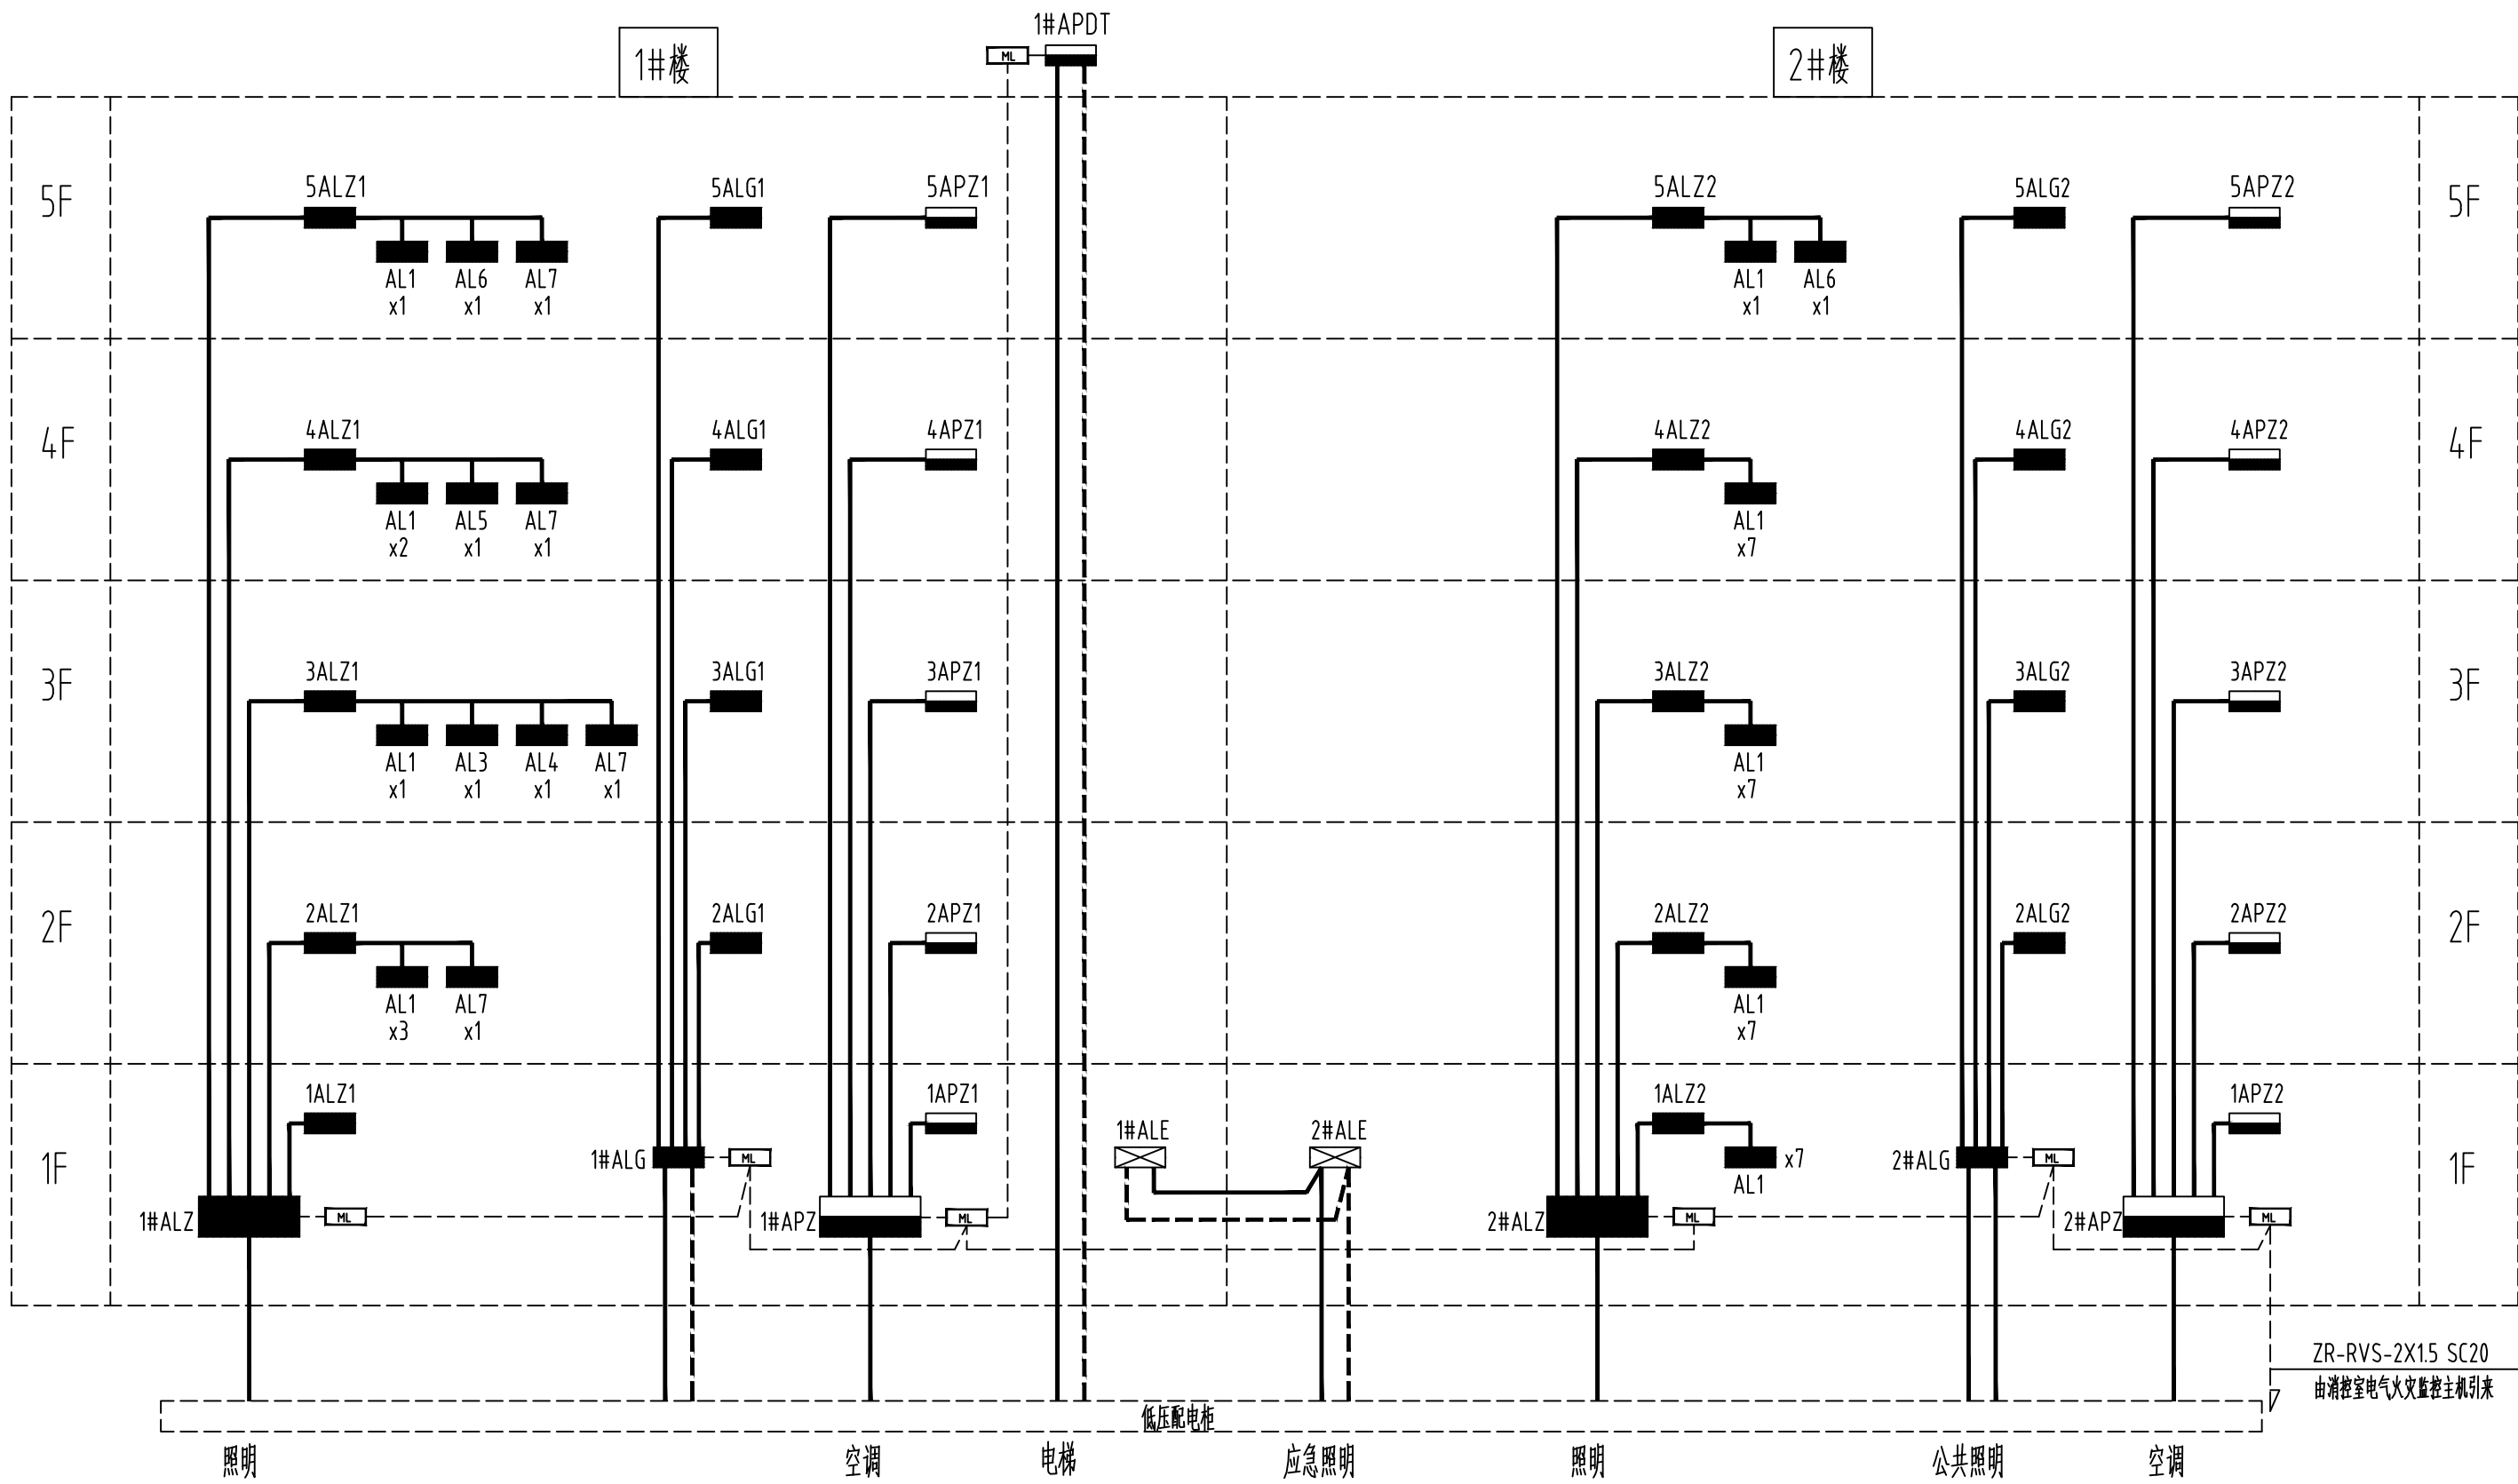
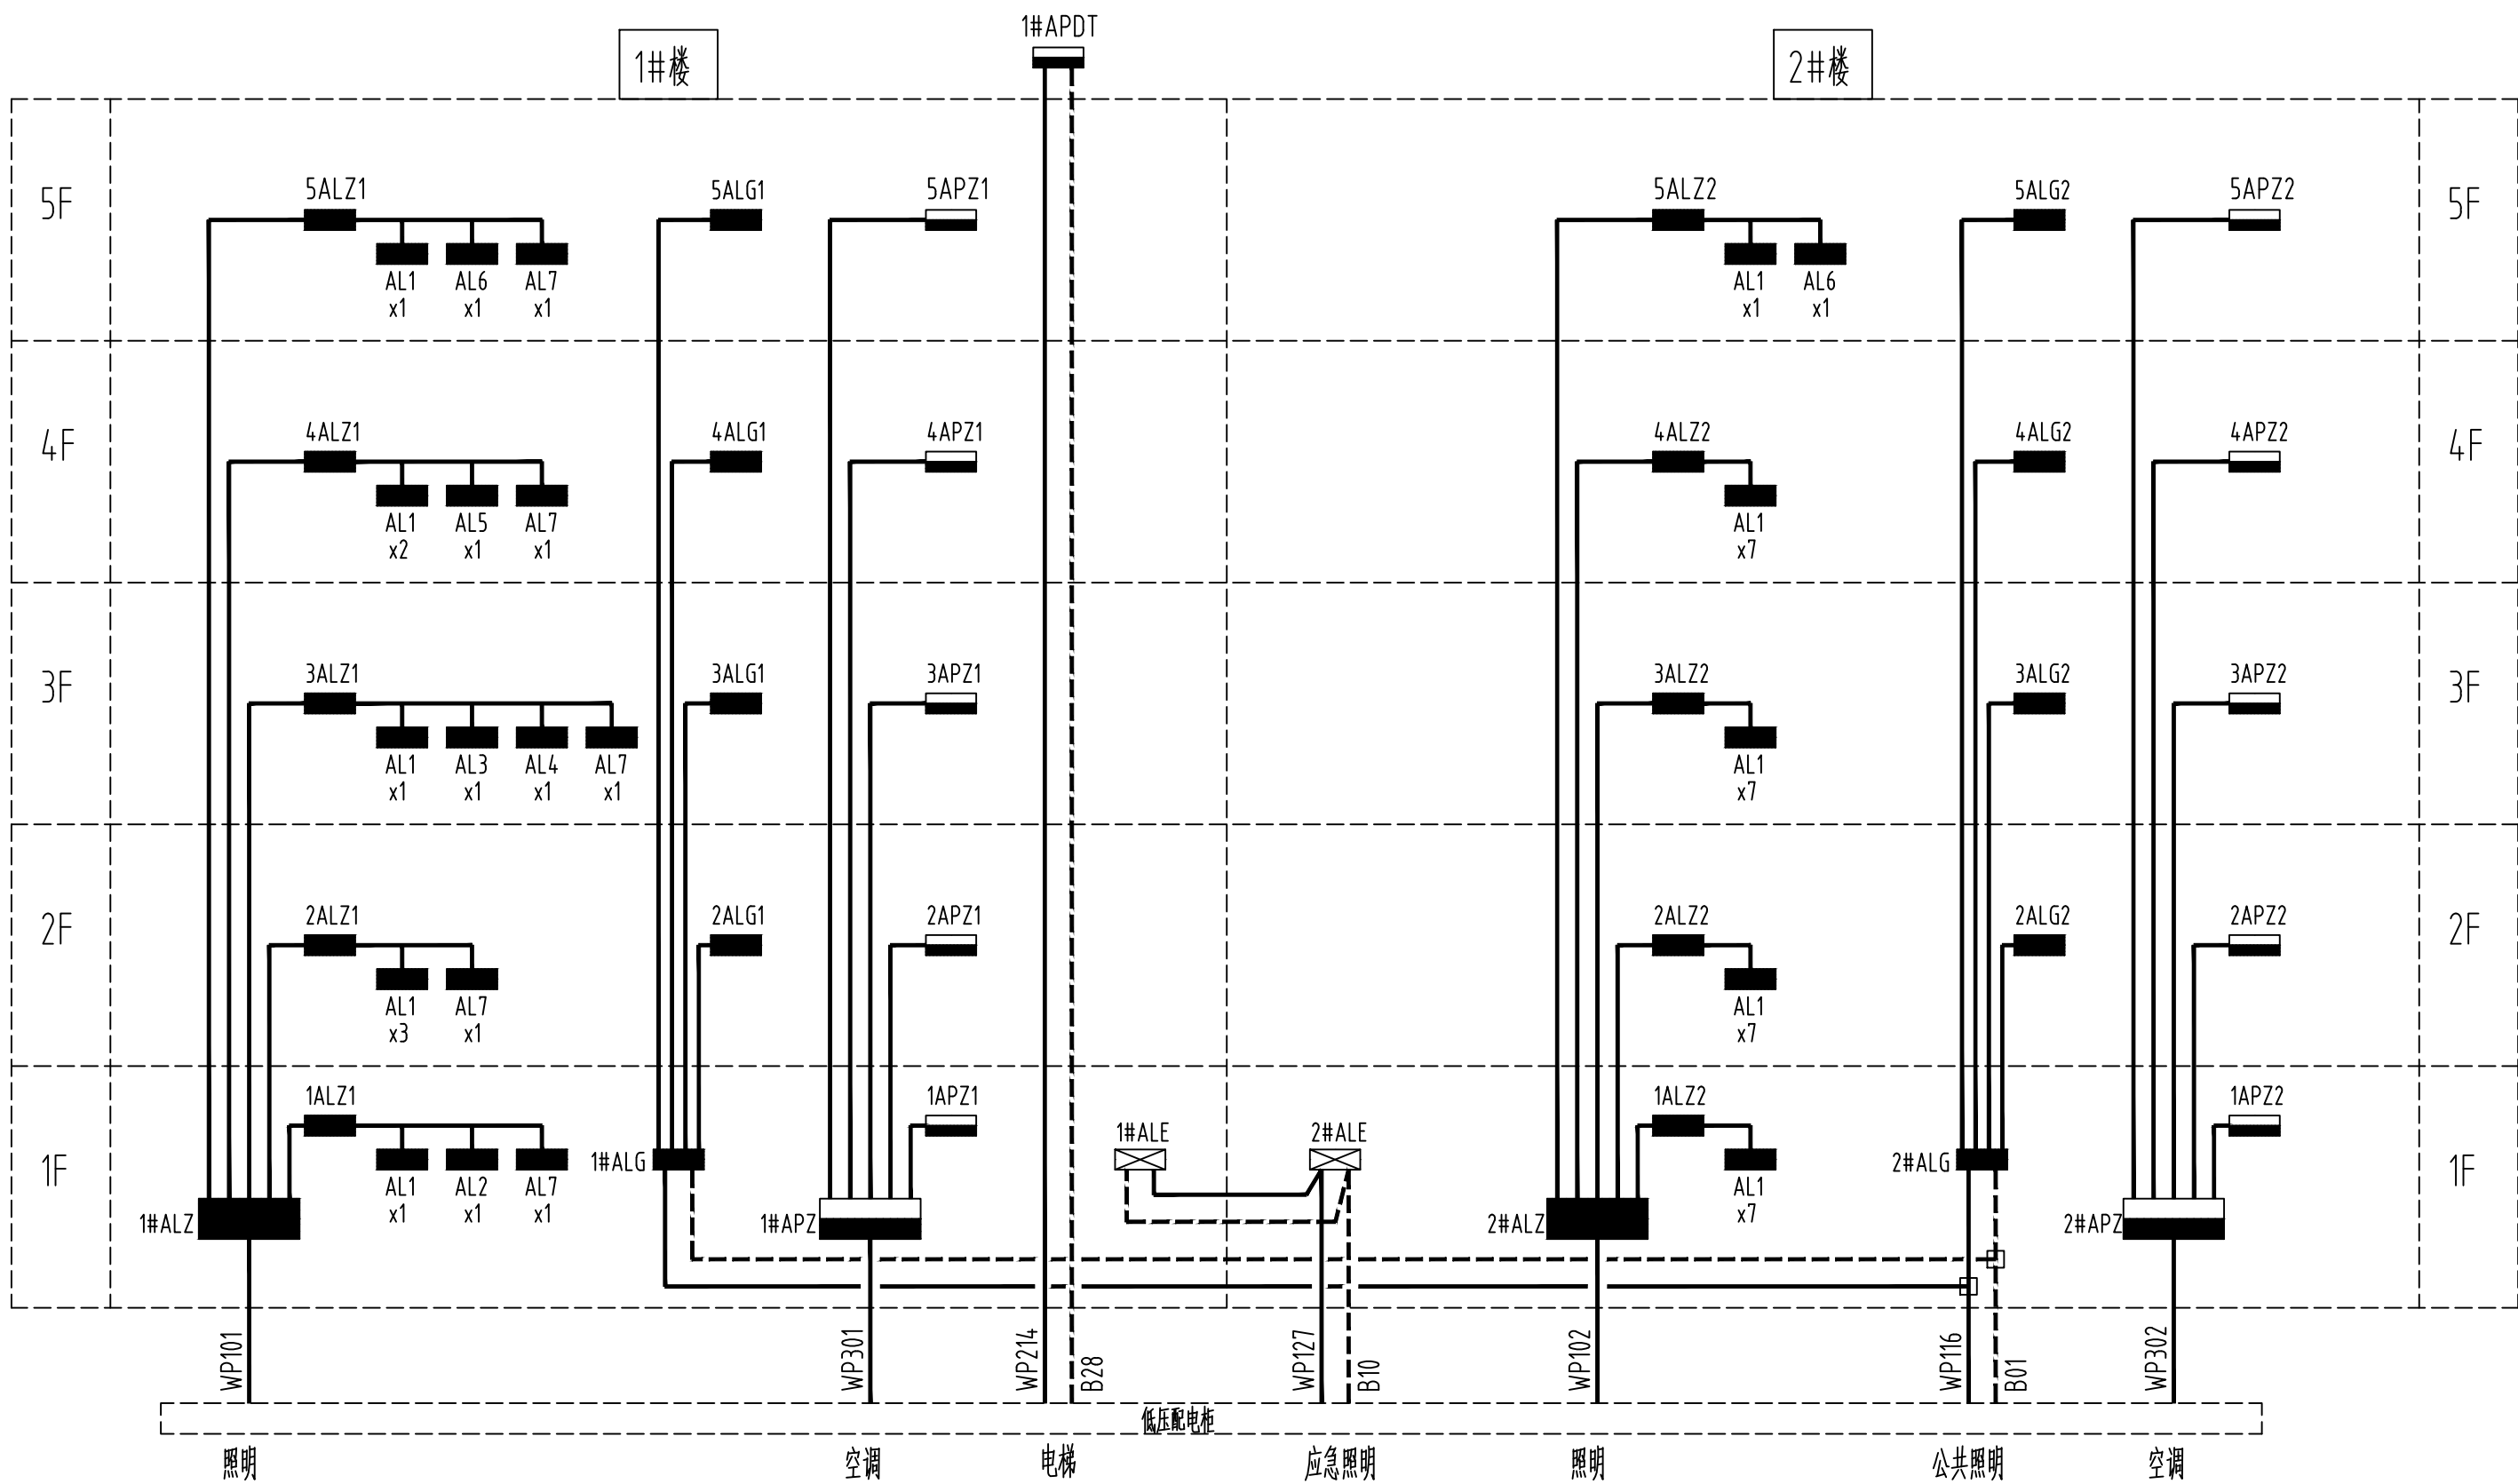

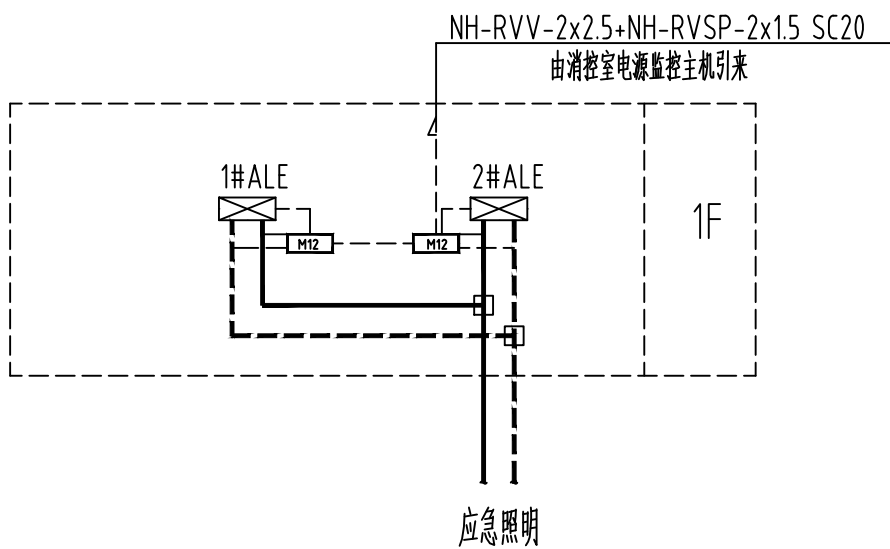


| | | | | | |
|----|--|----|--|--|--|
| 受氣 | | 受氣 | | | |
| 培土 | | 安土 | | | |
| 電氣 | | 工巧 | | | |
| 風扇 | | 目記 | | | |



说明:

- 1、电气火灾监控系统主机设在消防控制室, 安装位置消防控制室大样图。
- 2、本系统采用总线制, 总线: ZR-RVS-2X1.5 SC20。
- 3、“ MFL”为电气火灾监控探测器, 设于配电箱旁, 各配电箱安装位置详配电平面及系统图。
- 4、报警整定电流为 300mA。(该值仅为预估值, 运行中由厂家根据配电回路自然泄漏电流情况再行设定)。



注:

- 1、消防电源监控系统主机安装在消防控制室内与火灾自动报警系统机柜并排安装。
- 2、本系统采用总线制，总线：NH-RVV-2x2.5+NH-RVSP-2x1.5 SC20 WC
- 3、“M12”为交流双电源监控模块，设于配电箱旁，各配电箱安装位置详动力、照明配电平面图。
- 4、未详者参照国标图集《消防设备电源监控系统》10CX504施工。

执业注册章 (签名)

勘察设计专用章

 **ANGZE** 广西方泽
GUANGXI FANGZE

建筑设计有限责任公司
ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD
工程设计证书: 甲级 A145004838

| | | |
|------------|-----|-----|
| 专 业 负责人 | 陆中明 | 陆中明 |
| 设 计 | 黎少梅 | 黎少梅 |
| 校 核 | 陆中明 | 陆中明 |
| 项 目 负责人 | 黄志诚 | 黄志诚 |
| 审 核 | 梁嘉琳 | 梁嘉琳 |
| 审 定 | 余志山 | 余志山 |

南宁市体育局

| 项目名称（子项名称） | 项目代码 | 项目类型 | 项目内容 | 项目预算 | 项目进度 | 项目评价 |
|------------|------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 1. 项目一 | 101 | 项目一 | 项目一内容 | 1000000 | 2023-2024 | 项目一评价 |
| 2. 项目二 | 201 | 项目二 | 项目二内容 | 2000000 | 2023-2024 | 项目二评价 |
| 3. 项目三 | 301 | 项目三 | 项目三内容 | 3000000 | 2023-2024 | 项目三评价 |
| 4. 项目四 | 401 | 项目四 | 项目四内容 | 4000000 | 2023-2024 | 项目四评价 |
| 5. 项目五 | 501 | 项目五 | 项目五内容 | 5000000 | 2023-2024 | 项目五评价 |
| 6. 项目六 | 601 | 项目六 | 项目六内容 | 6000000 | 2023-2024 | 项目六评价 |
| 7. 项目七 | 701 | 项目七 | 项目七内容 | 7000000 | 2023-2024 | 项目七评价 |
| 8. 项目八 | 801 | 项目八 | 项目八内容 | 8000000 | 2023-2024 | 项目八评价 |
| 9. 项目九 | 901 | 项目九 | 项目九内容 | 9000000 | 2023-2024 | 项目九评价 |
| 10. 项目十 | 1001 | 项目十 | 项目十内容 | 10000000 | 2023-2024 | 项目十评价 |

南宁市体育运动学校建

1984 20 42 于 1

图名

消防监控电源系

| | |
|----------|--|
| 电气火灾监控系统 | |
|----------|--|

| | |
|------|-----|
| 设计阶段 | 施工图 |
|------|-----|

| | |
|-----|-------|
| 专 业 | 电气 |
| 比 例 | 1:100 |

| | |
|----|----------|
| 日期 | 2015年12月 |
|----|----------|

| | |
|-----|-------|
| 图 号 | DQ-03 |
|-----|-------|