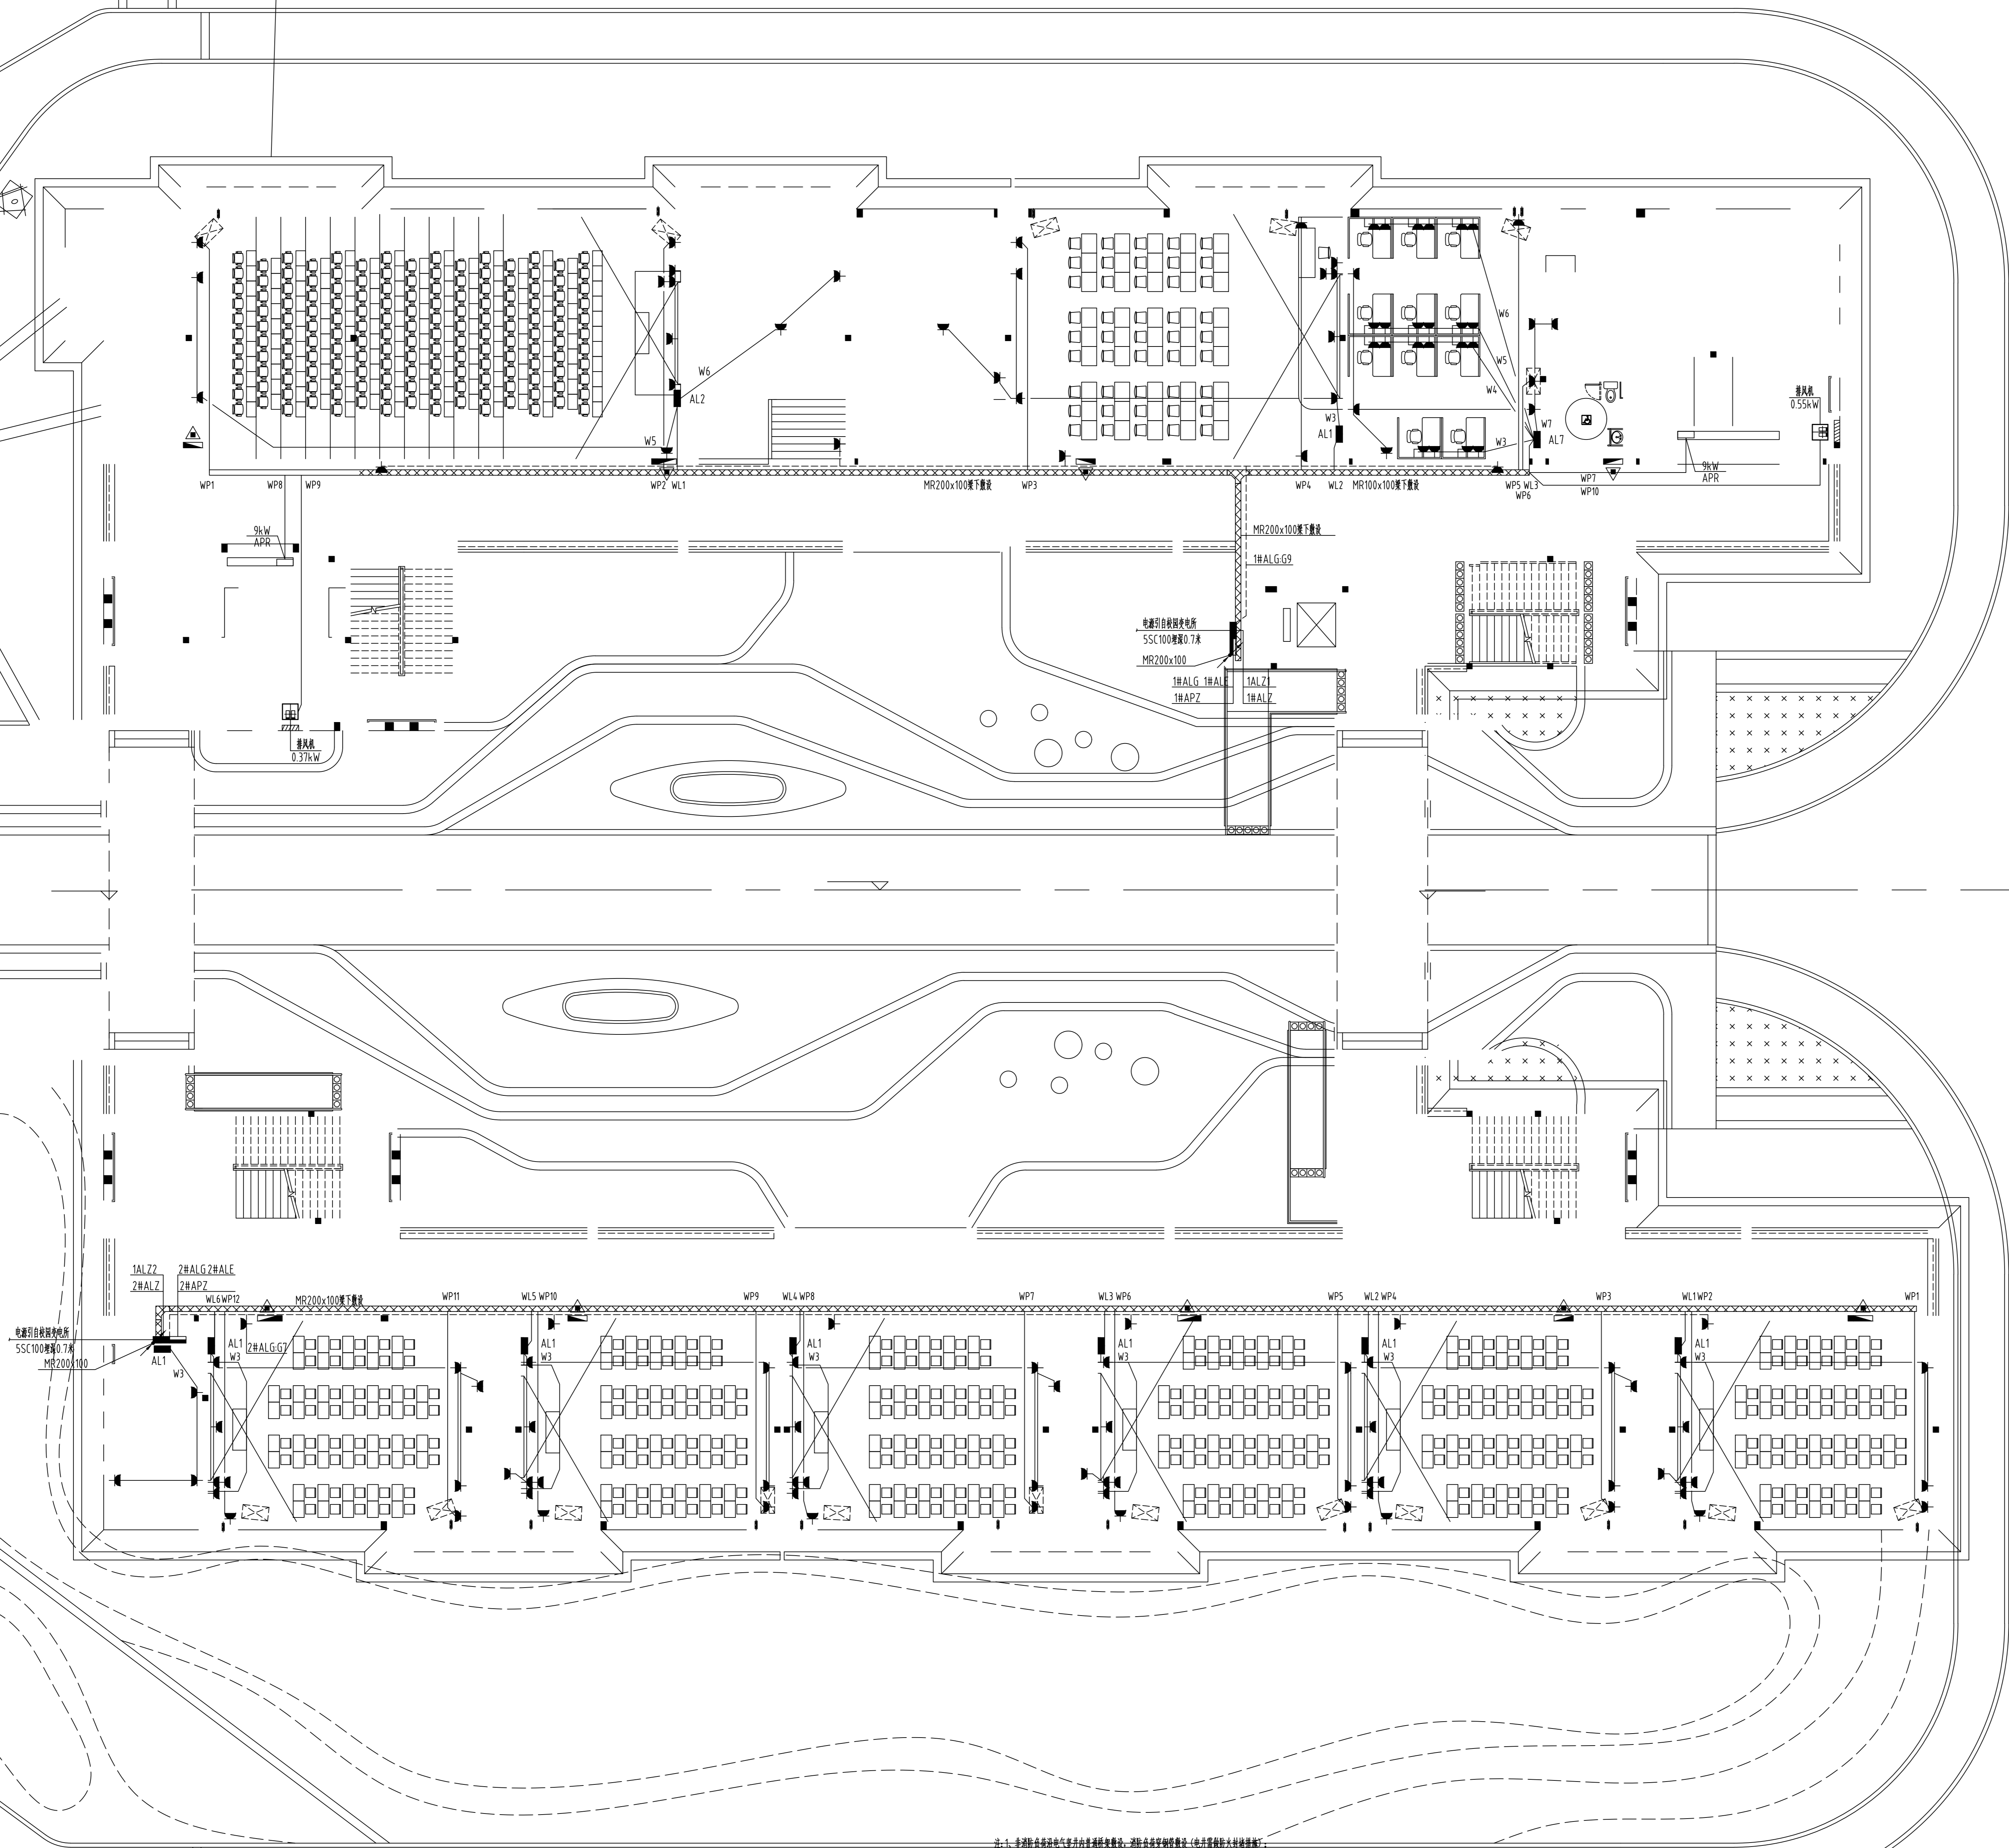
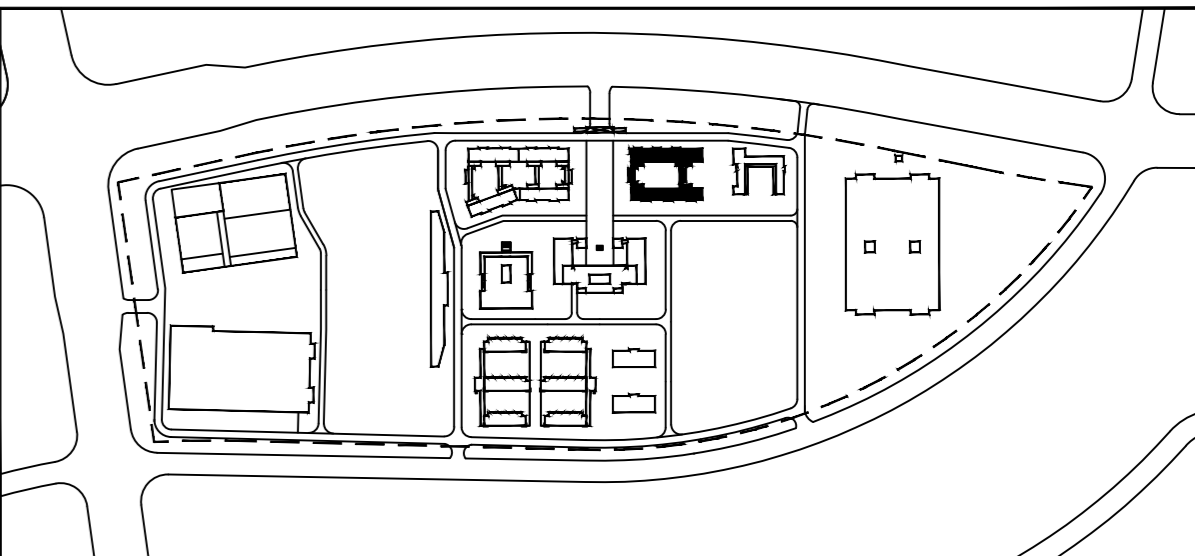


[illegible]

注：1、非消防线路电气竖井内普通桥架敷设，消防线路穿钢槽敷设（电气竖井防火封堵严密）；
2、竖井内消防桥架与普通桥架应分别沿电气竖井两侧分开敷设，不得设置于电力同一侧；
3、施工方如发现现场与本案有不符处，需及时告知业主设计人员会商解决。

执业注册章 (签名)

勘察设计专用章

ANGZE 广西方泽
GUANGXI FANGZE
建筑设计有限责任公司
ARCHITECTURAL DESIGN CO., L
工程设计证书: 甲级 A145004838

专 业 负责人	陆中明	陆中明
设 计	黎少梅	黎少梅
校 核	陆中明	陆中明
项 目 负责人	黄志诚	黄志诚
审 核	梁嘉琳	梁嘉琳
审 定	余志山	余志山

南宁市体育局

项目名称(子项名称)	南宁市体育运动学校建设工程一
------------	----------------

图名	
----	--

一层插座平面图

设计号	GXFZ-FJ-2015第(186)号
设计阶段	施工图
专 业	电气
比 例	1:100
日 期	2015年12月
版本号	A
图 号	00-12