
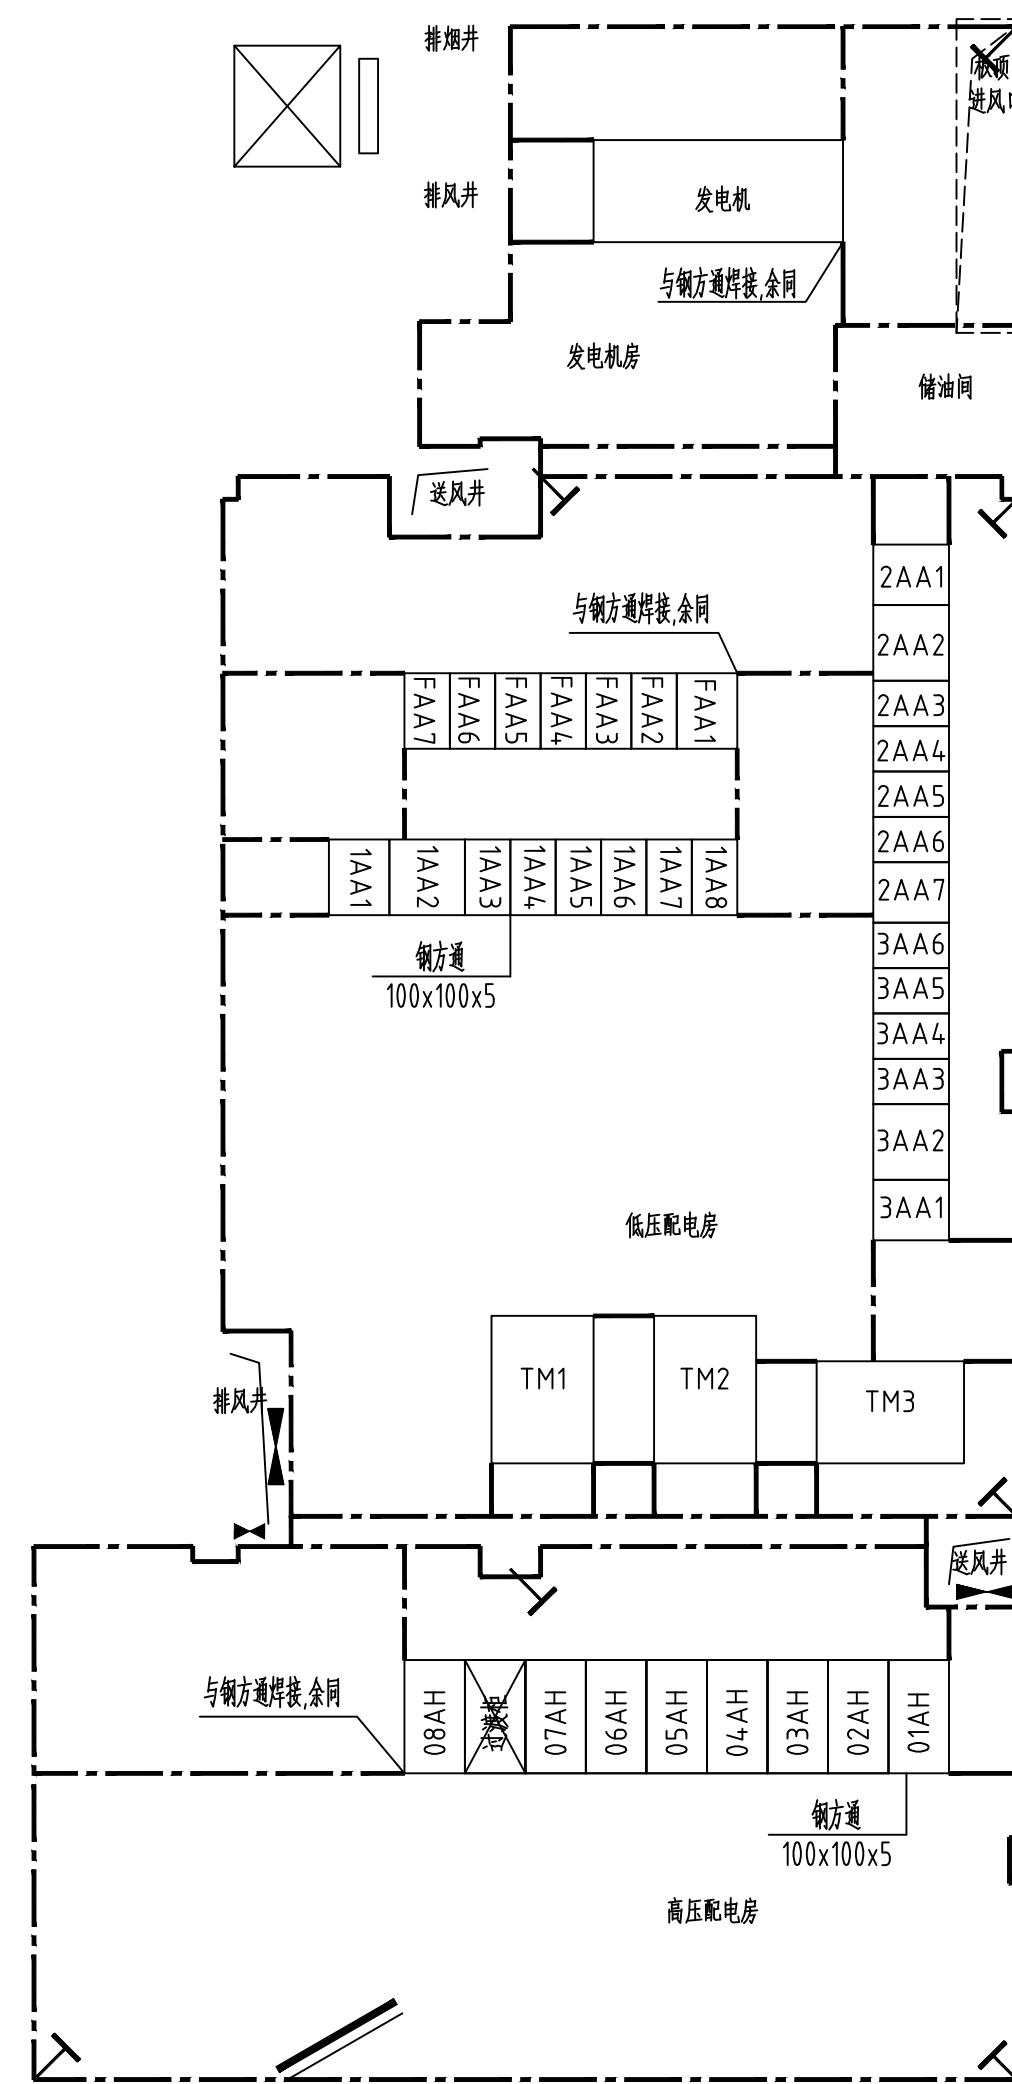
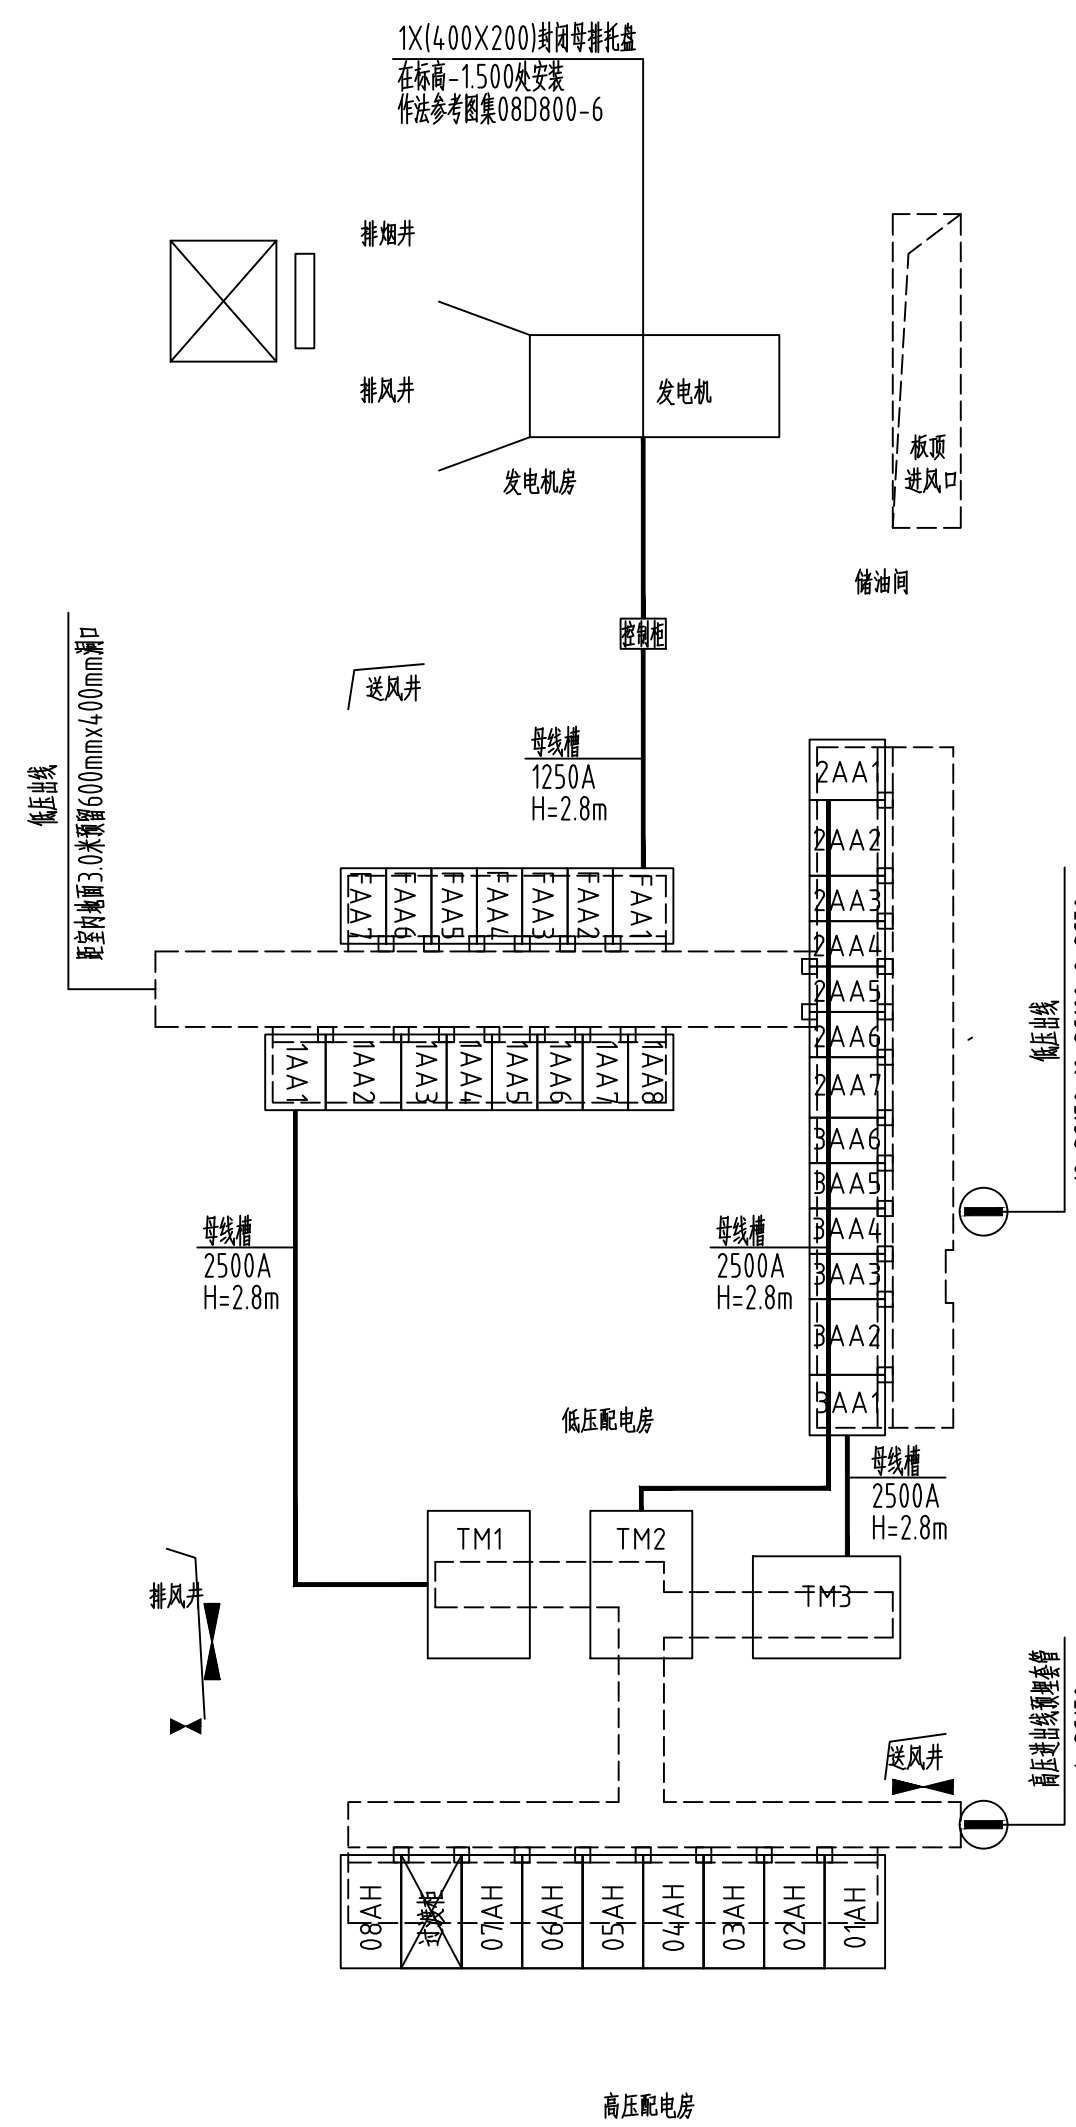
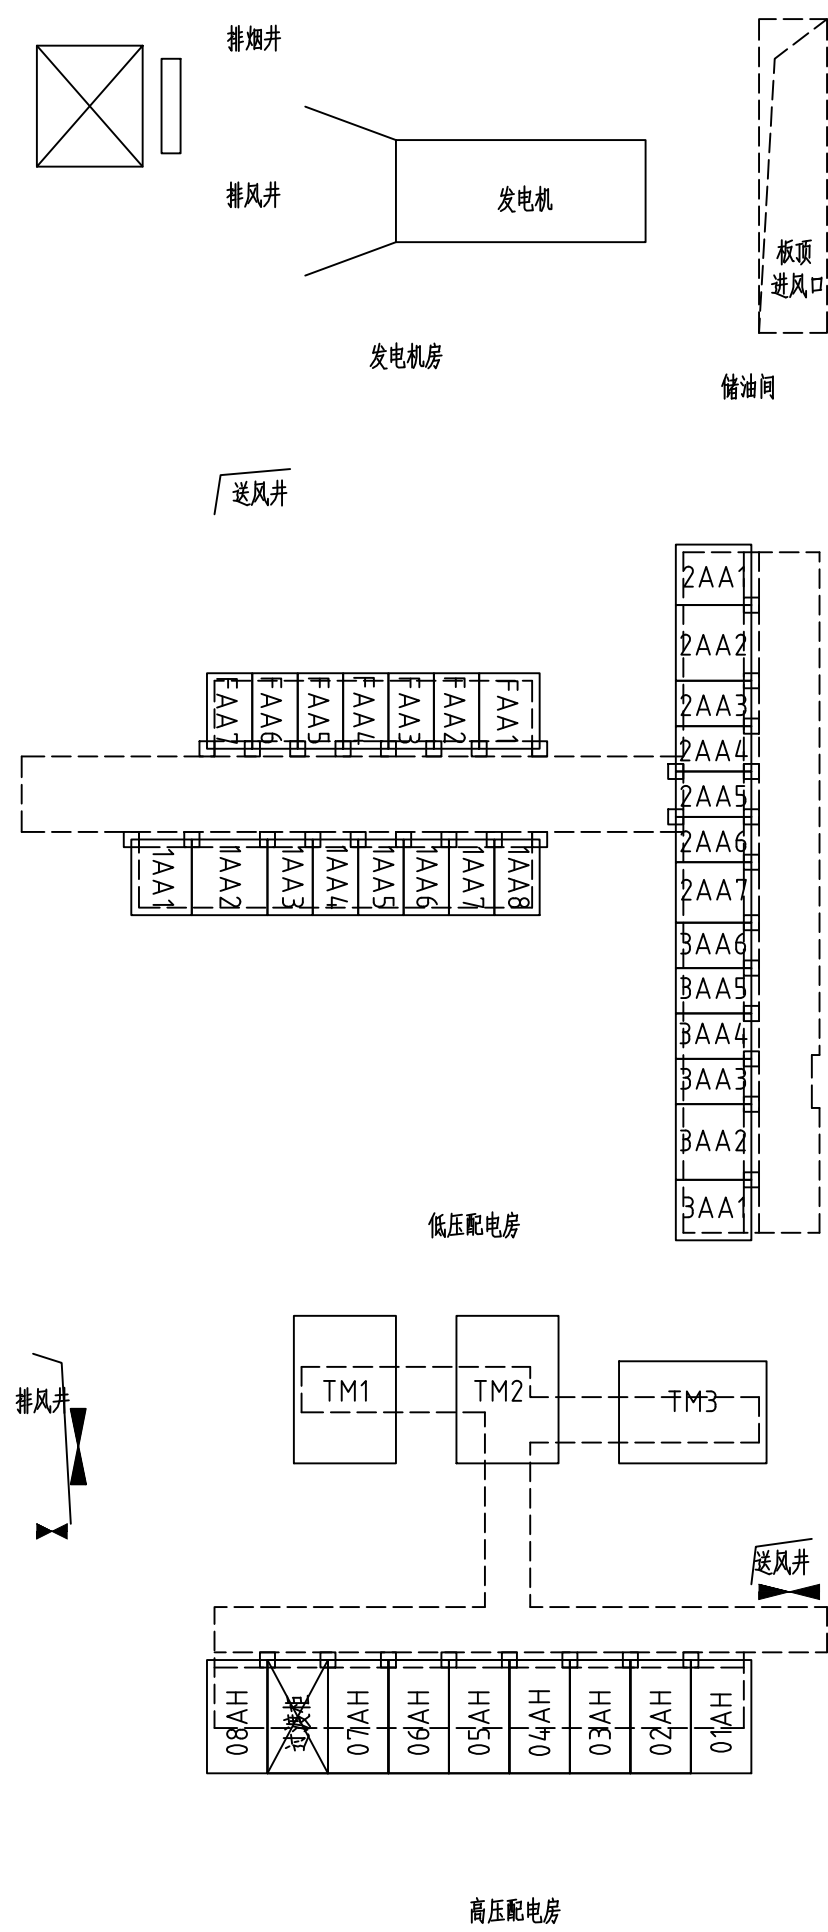
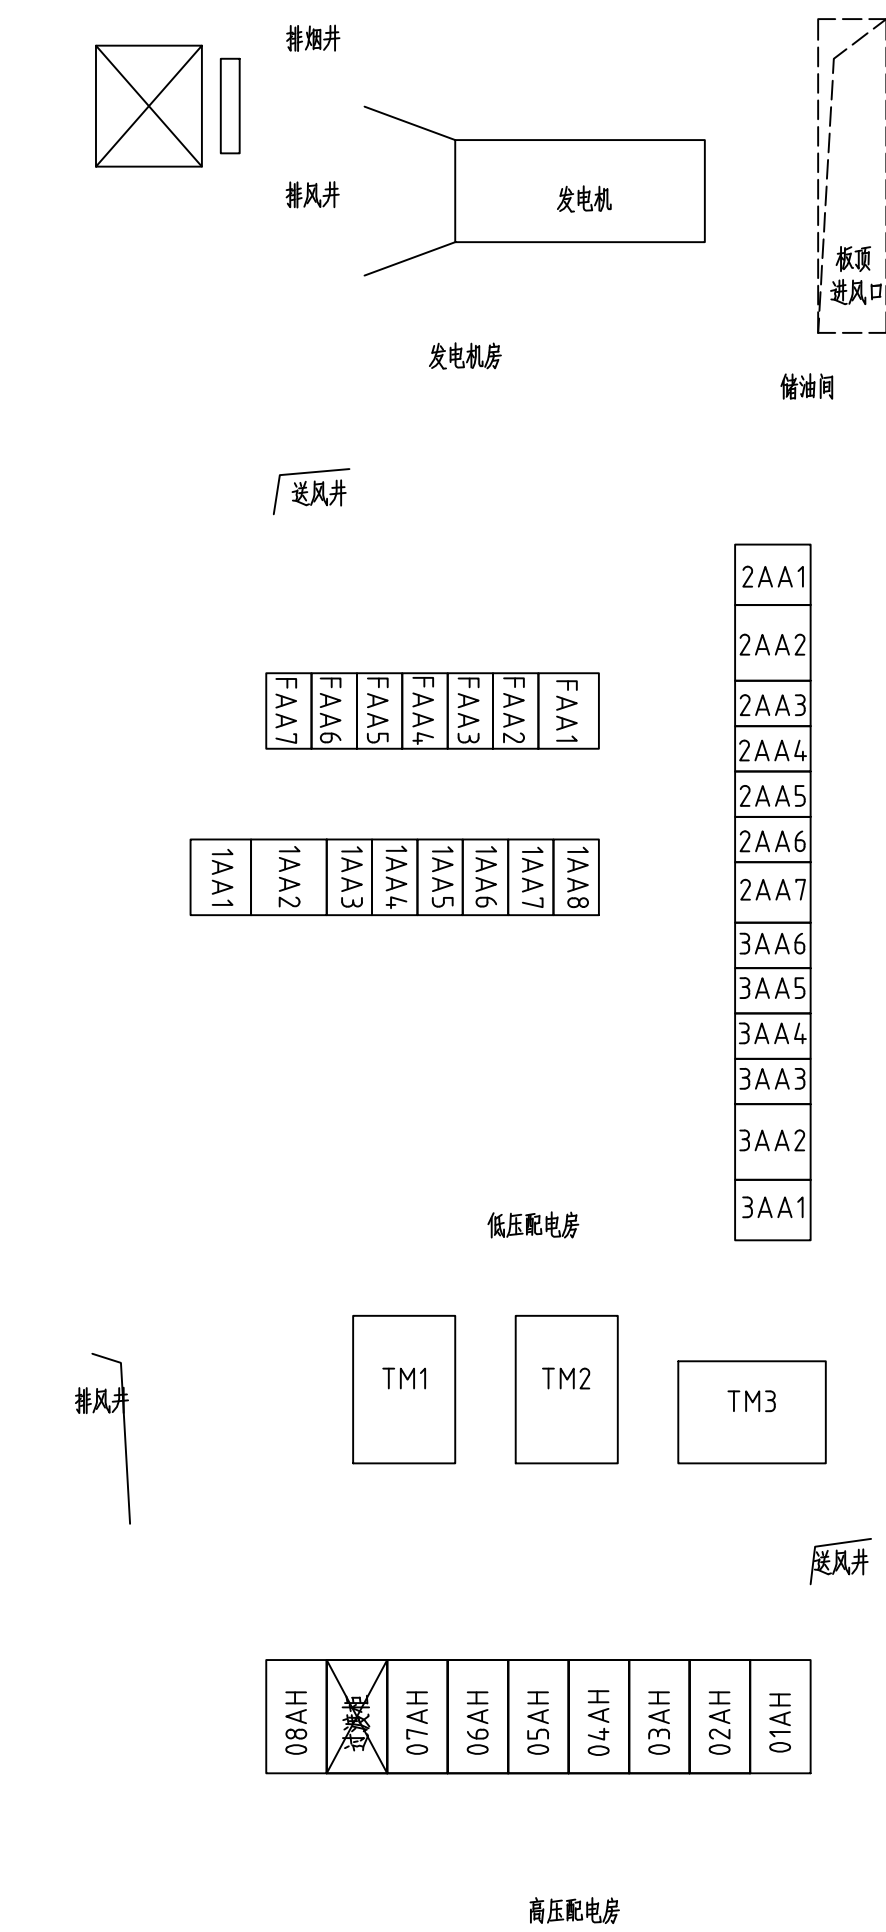
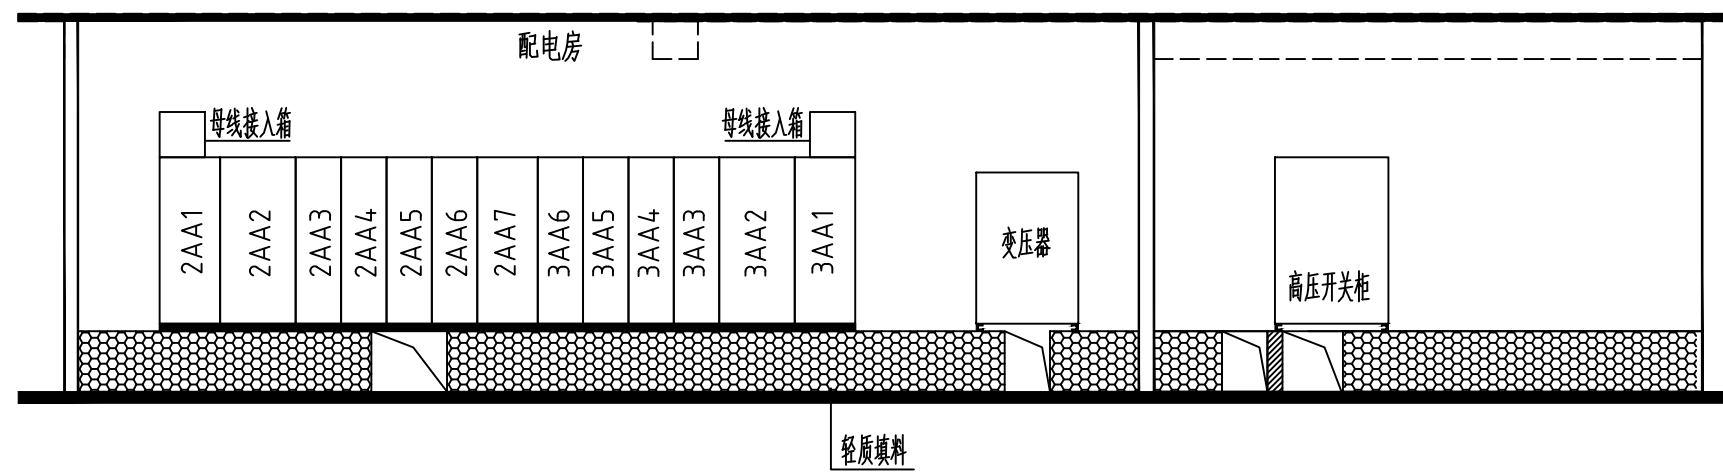
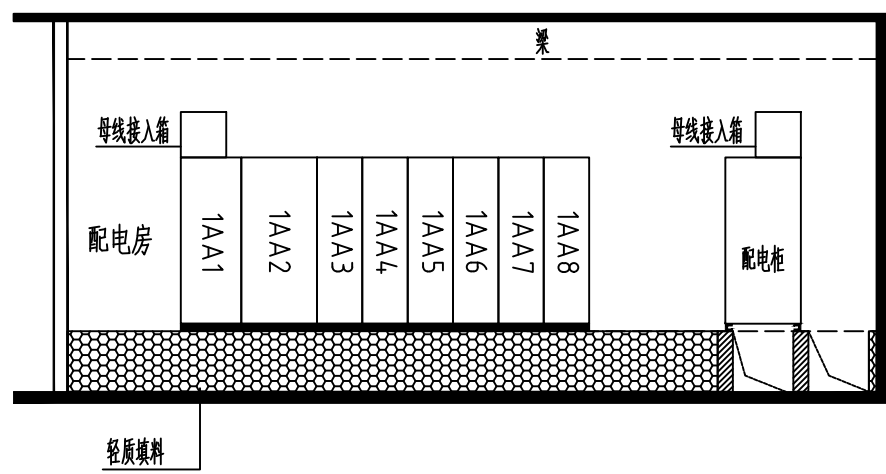


[illegible]

注: 1. 标有 \ominus 处, 线路穿越人防区作密闭处理。

说明:

- 1、接地连接线采用40×4扁钢，室内距地0.4m处明敷，过门及至高、低压开关柜、变压器等设备的基础槽采用暗敷。
- 2、所有电气设备的金属外壳，电缆桥架等均应与接地线可靠连接。
- 3、柱面预埋接地板。
- 4、MEB箱总等电位联结参见08D800-8。

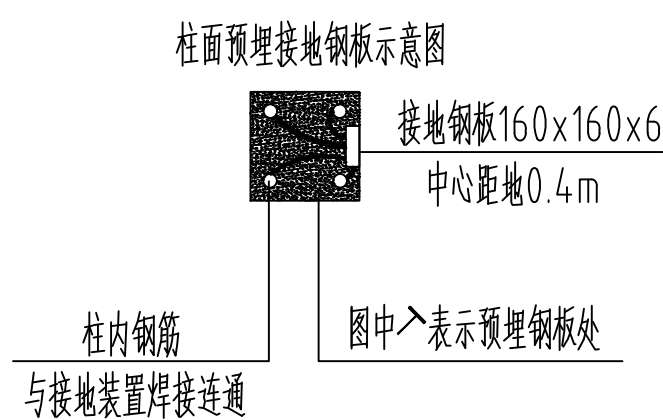

执业注册章 (签名)

勘察设计专用章

 广西方泽
GUANGXI FANGZE
建筑设计有限责任公司
ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD
工程设计证书: 甲级 A145004838

专 业 负责人	陆中明	陆中明
设 计	黎少梅	黎少梅
校 核	陆中明	陆中明
项 目 负责人	黄志诚	黄志诚
审 核	梁嘉琳	梁嘉琳
审 定	余志山	余志山

建设单位
南宁市体育局

项目名称（子项名称）	南宁市体育运动学校建设工程一期 3#、4#、5#、6#教学楼
------------	-----------------------------------

图名	配电房大样图
----	--------

设计号	GXFZ-FJ-2015第(186)号
设计阶段	施工图
专 业	电气
比 例	1:100
日 期	2015年12月
版本号	A
图 号	DQ-19