
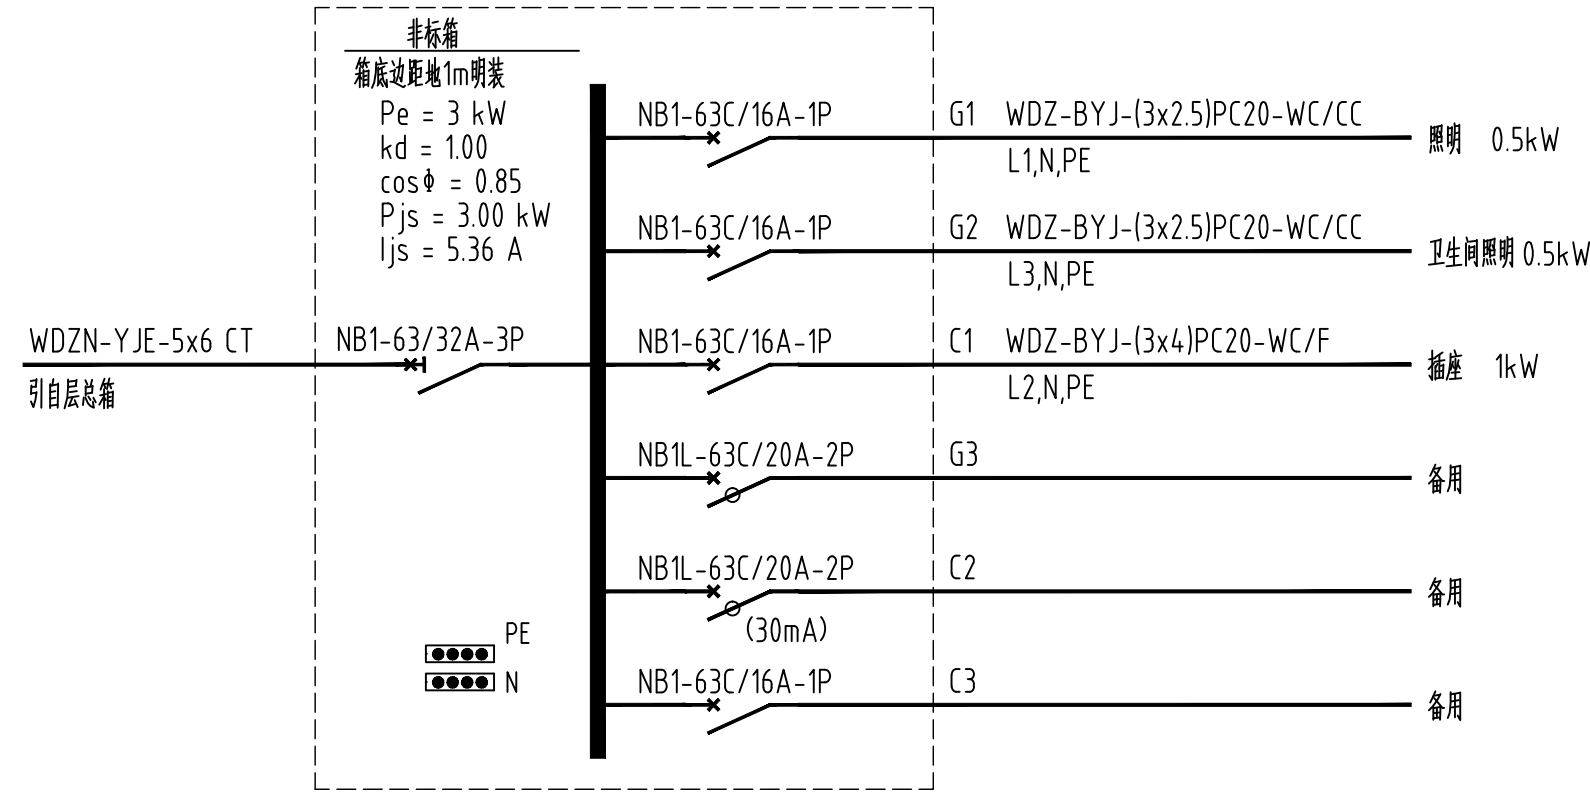
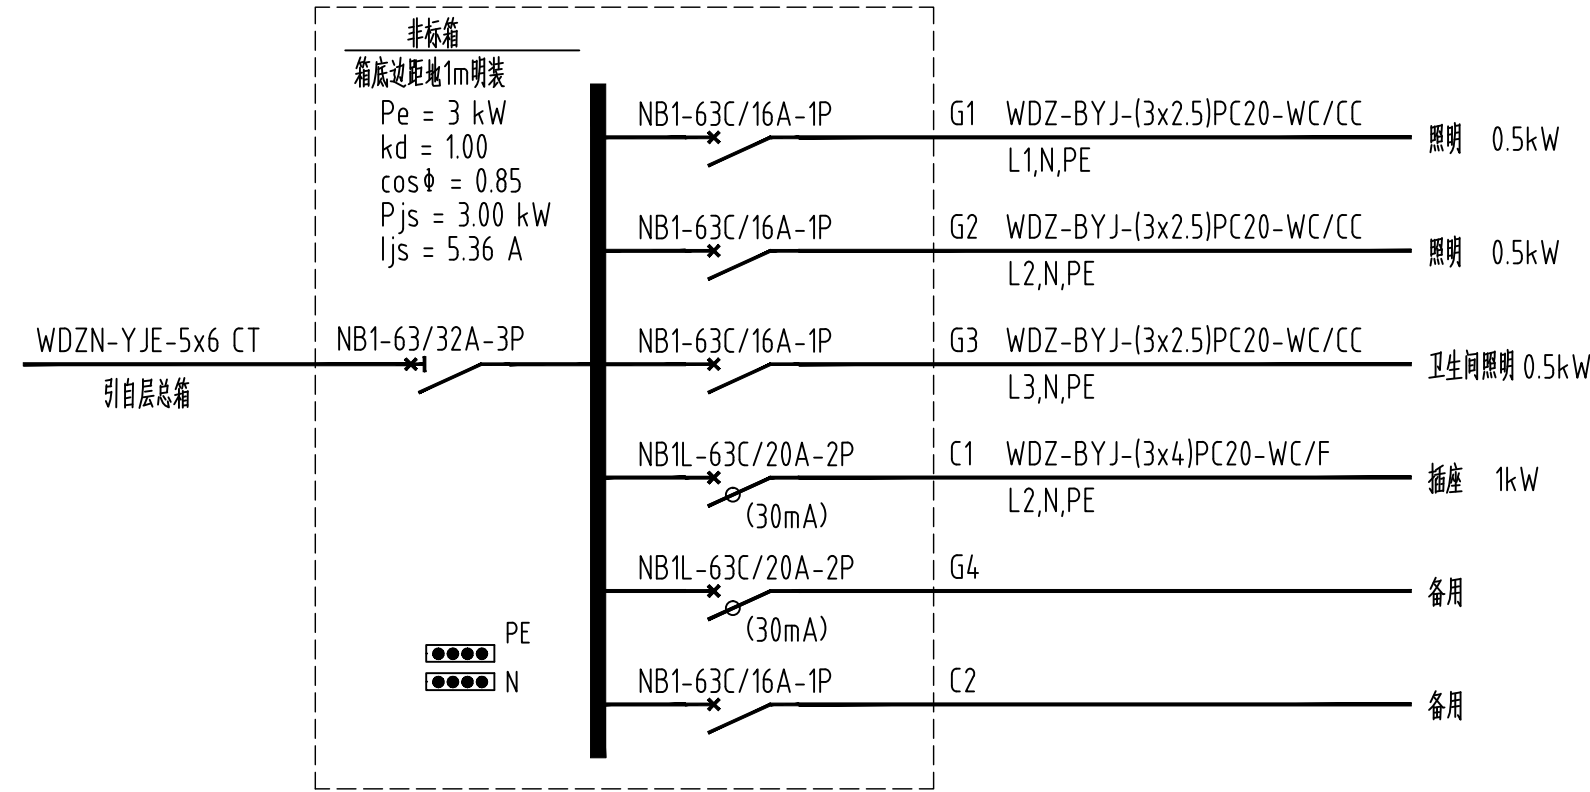


说明：一、平时L线常闭，火灾时K线闭合，强制点亮；  
二、接触器底座及相关的控制线路安装由消防专业施工队伍负责完成。  
三、疏散照明及指示灯具装置自带蓄电池，当市电失电时发电机尚未启动时，由蓄电池给灯具供电。  
四、KA为接触式继电器，当火灾的时候消防报警系统给消防模块一个信号，传递继电器，继电器控制接触器，使接在接触器上的控制线K闭合，达到强制点亮疏散照明。

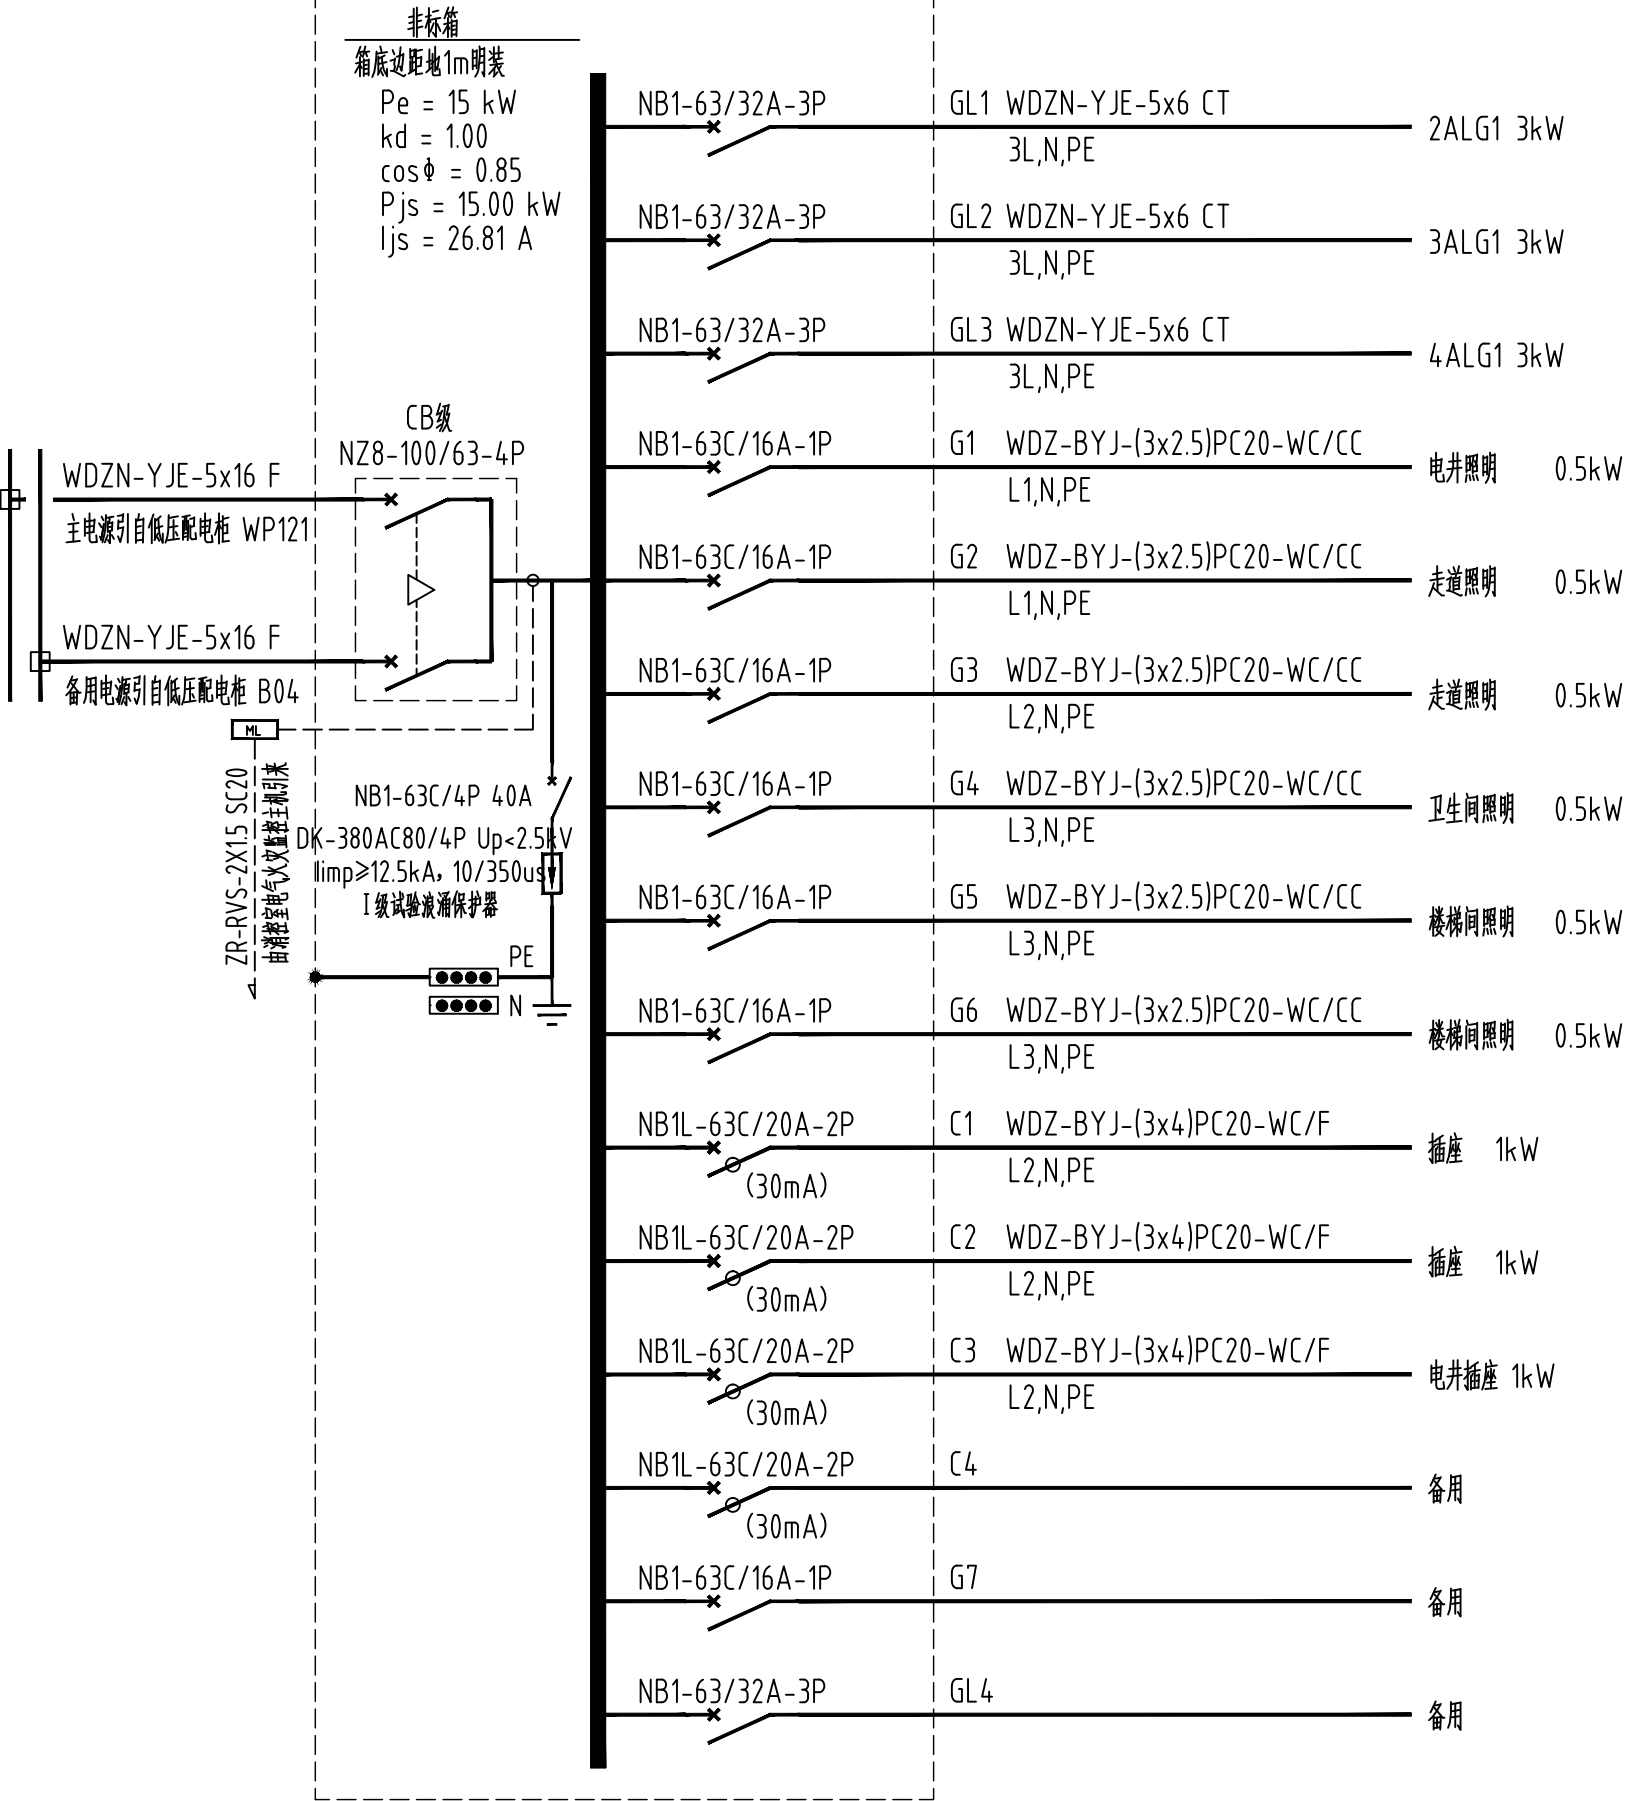

注：1.4ALG1配电箱同此系统图。  
2.共2个箱

执业注册章（签名）

勘察设计专用章

广西方泽  
GUANGXI FANGZE  
建筑设计有限责任公司  
ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD  
工程设计证书：甲级 A145004838

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| 专业负责人 | 陆中明 | 陈中明 |
| 设计    | 黎少梅 | 黎少梅 |
| 校核    | 陆中明 | 陈中明 |
| 项目负责人 | 黄志诚 | 黄志诚 |
| 审核    | 梁嘉琳 | 梁嘉琳 |
| 审定    | 余志山 | 余志山 |

建设单位  
南宁市体育局

项目名称（子项名称）  
南宁市体育运动学校建设工程一期  
7#行政综合楼

图名  
配电箱系统图（三）

|      |                     |
|------|---------------------|
| 设计号  | GXFZ-FJ-2015第(186)号 |
| 设计阶段 | 施工图                 |
| 专业   | 电气                  |
| 比例   | 1:100               |
| 日期   | 2015年12月            |
| 版本号  | A                   |
| 图号   | DQ-06               |