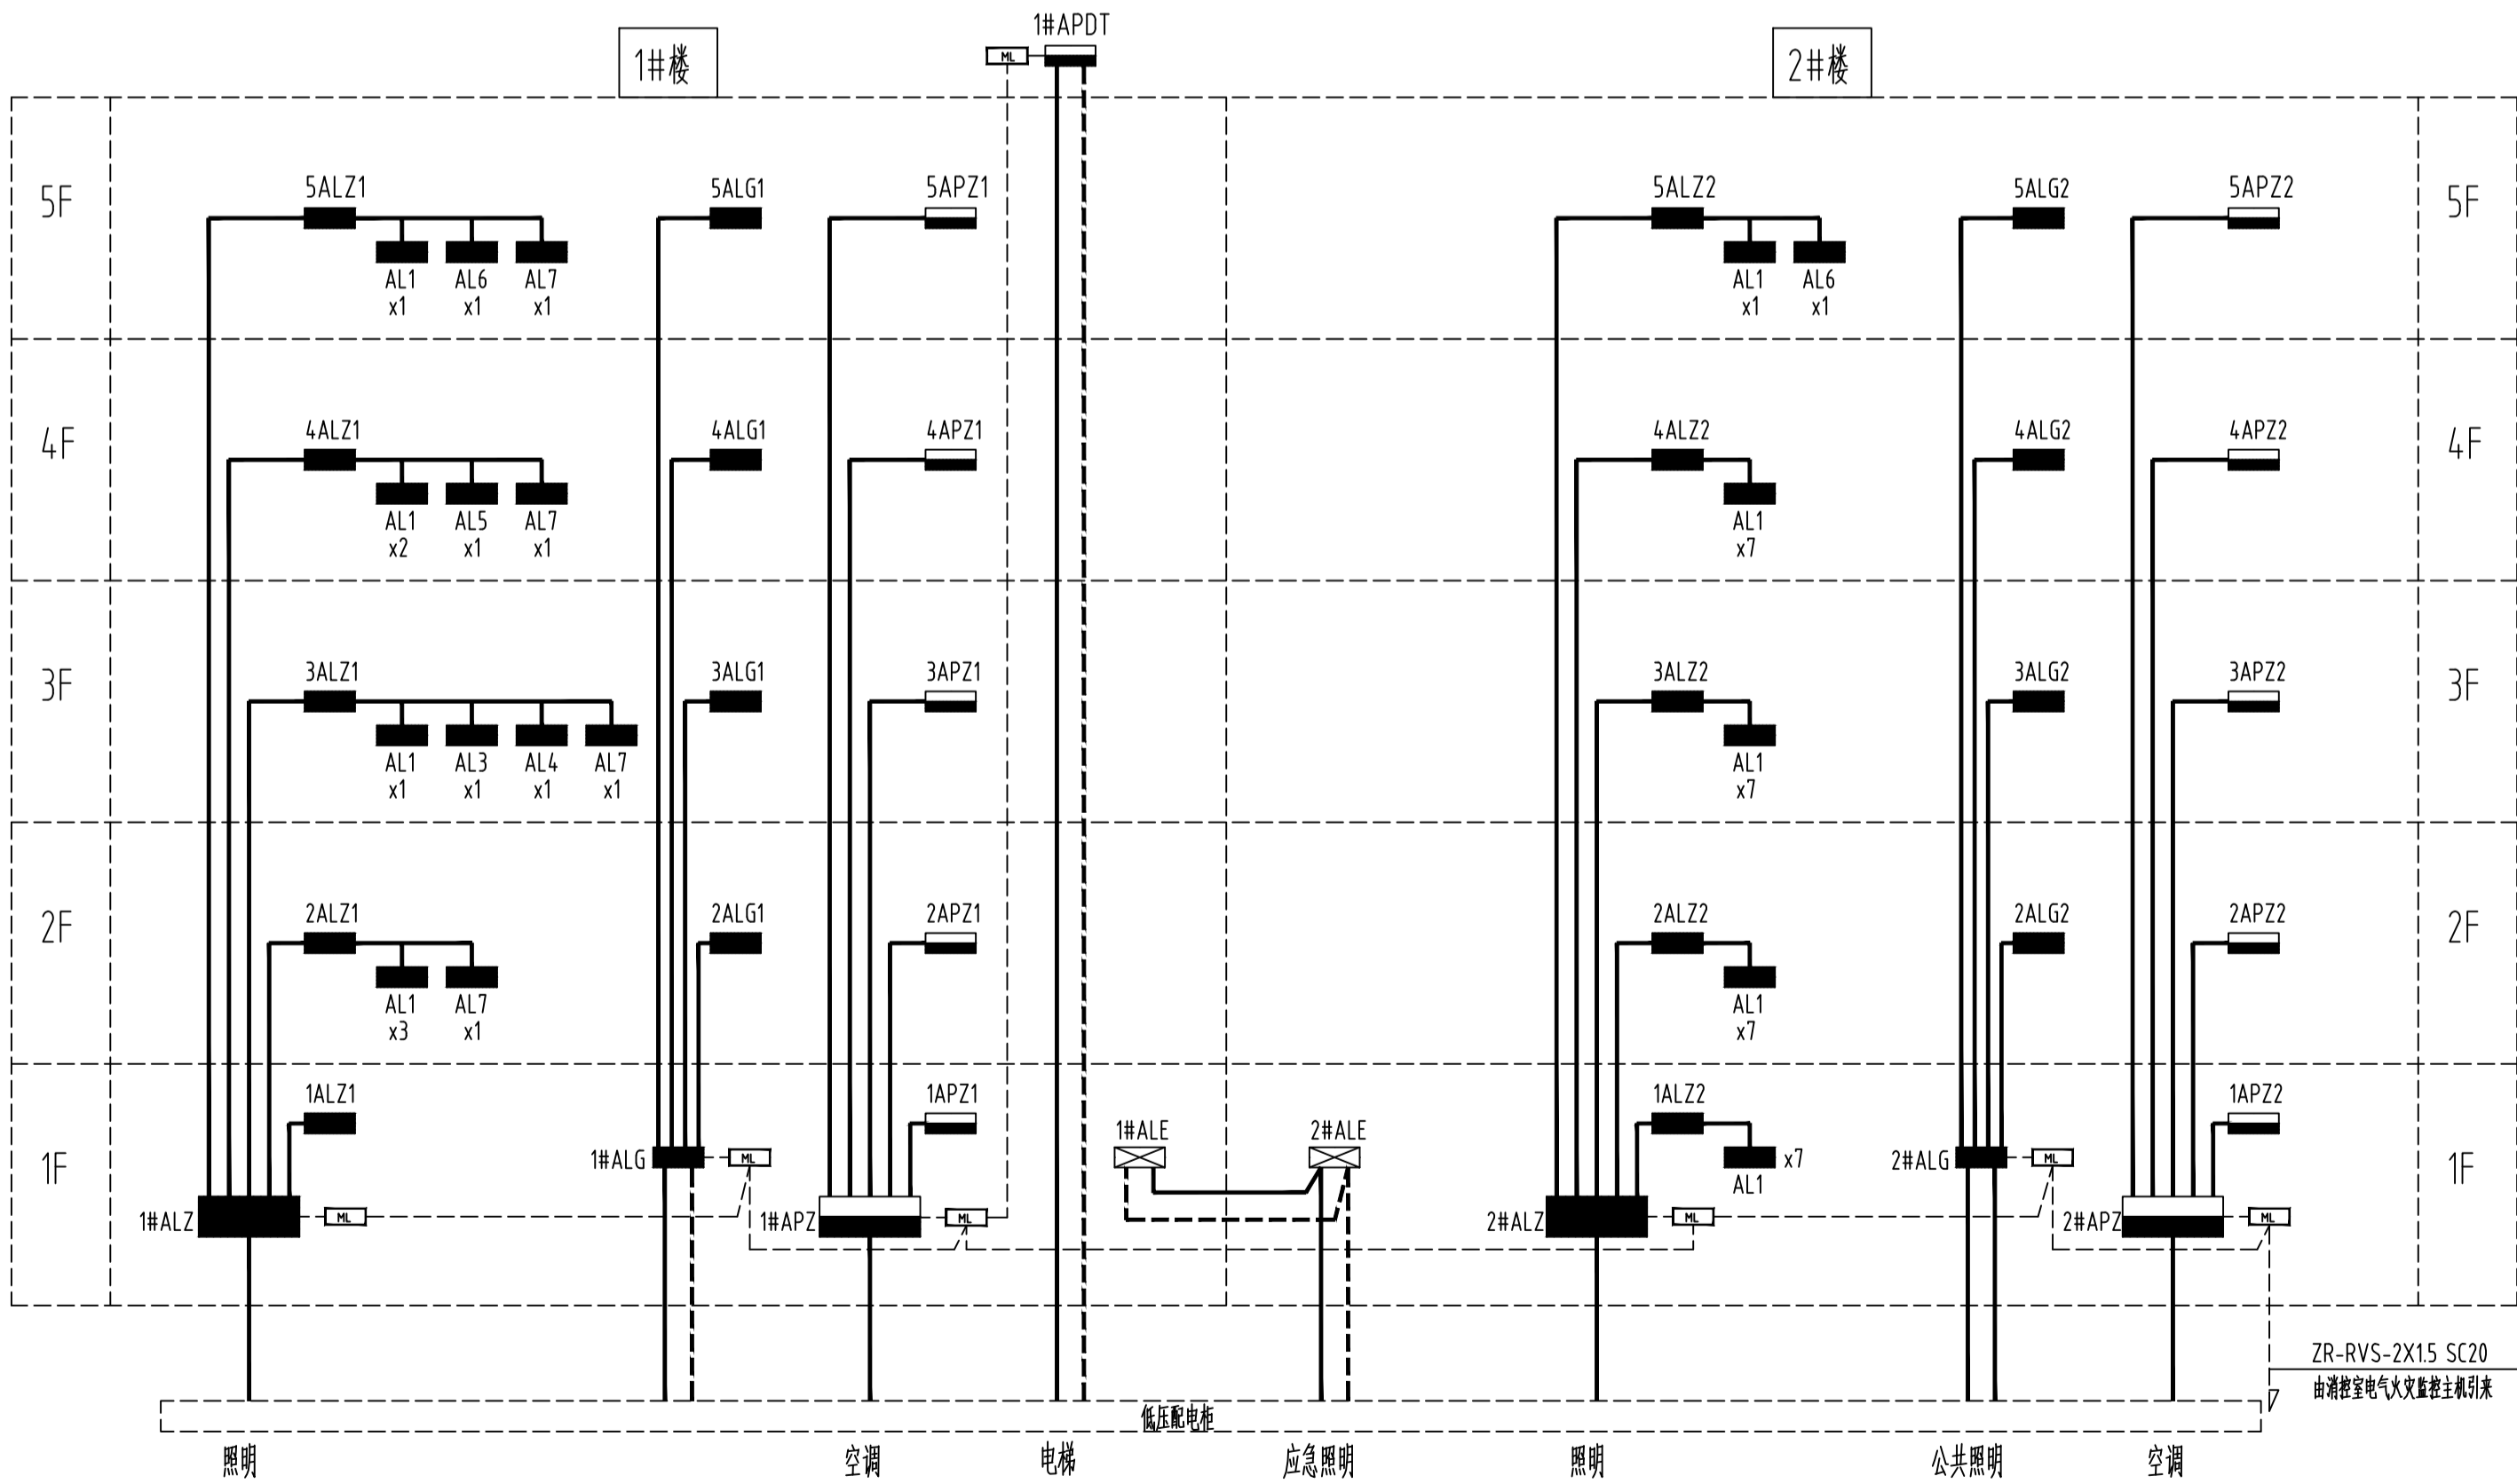
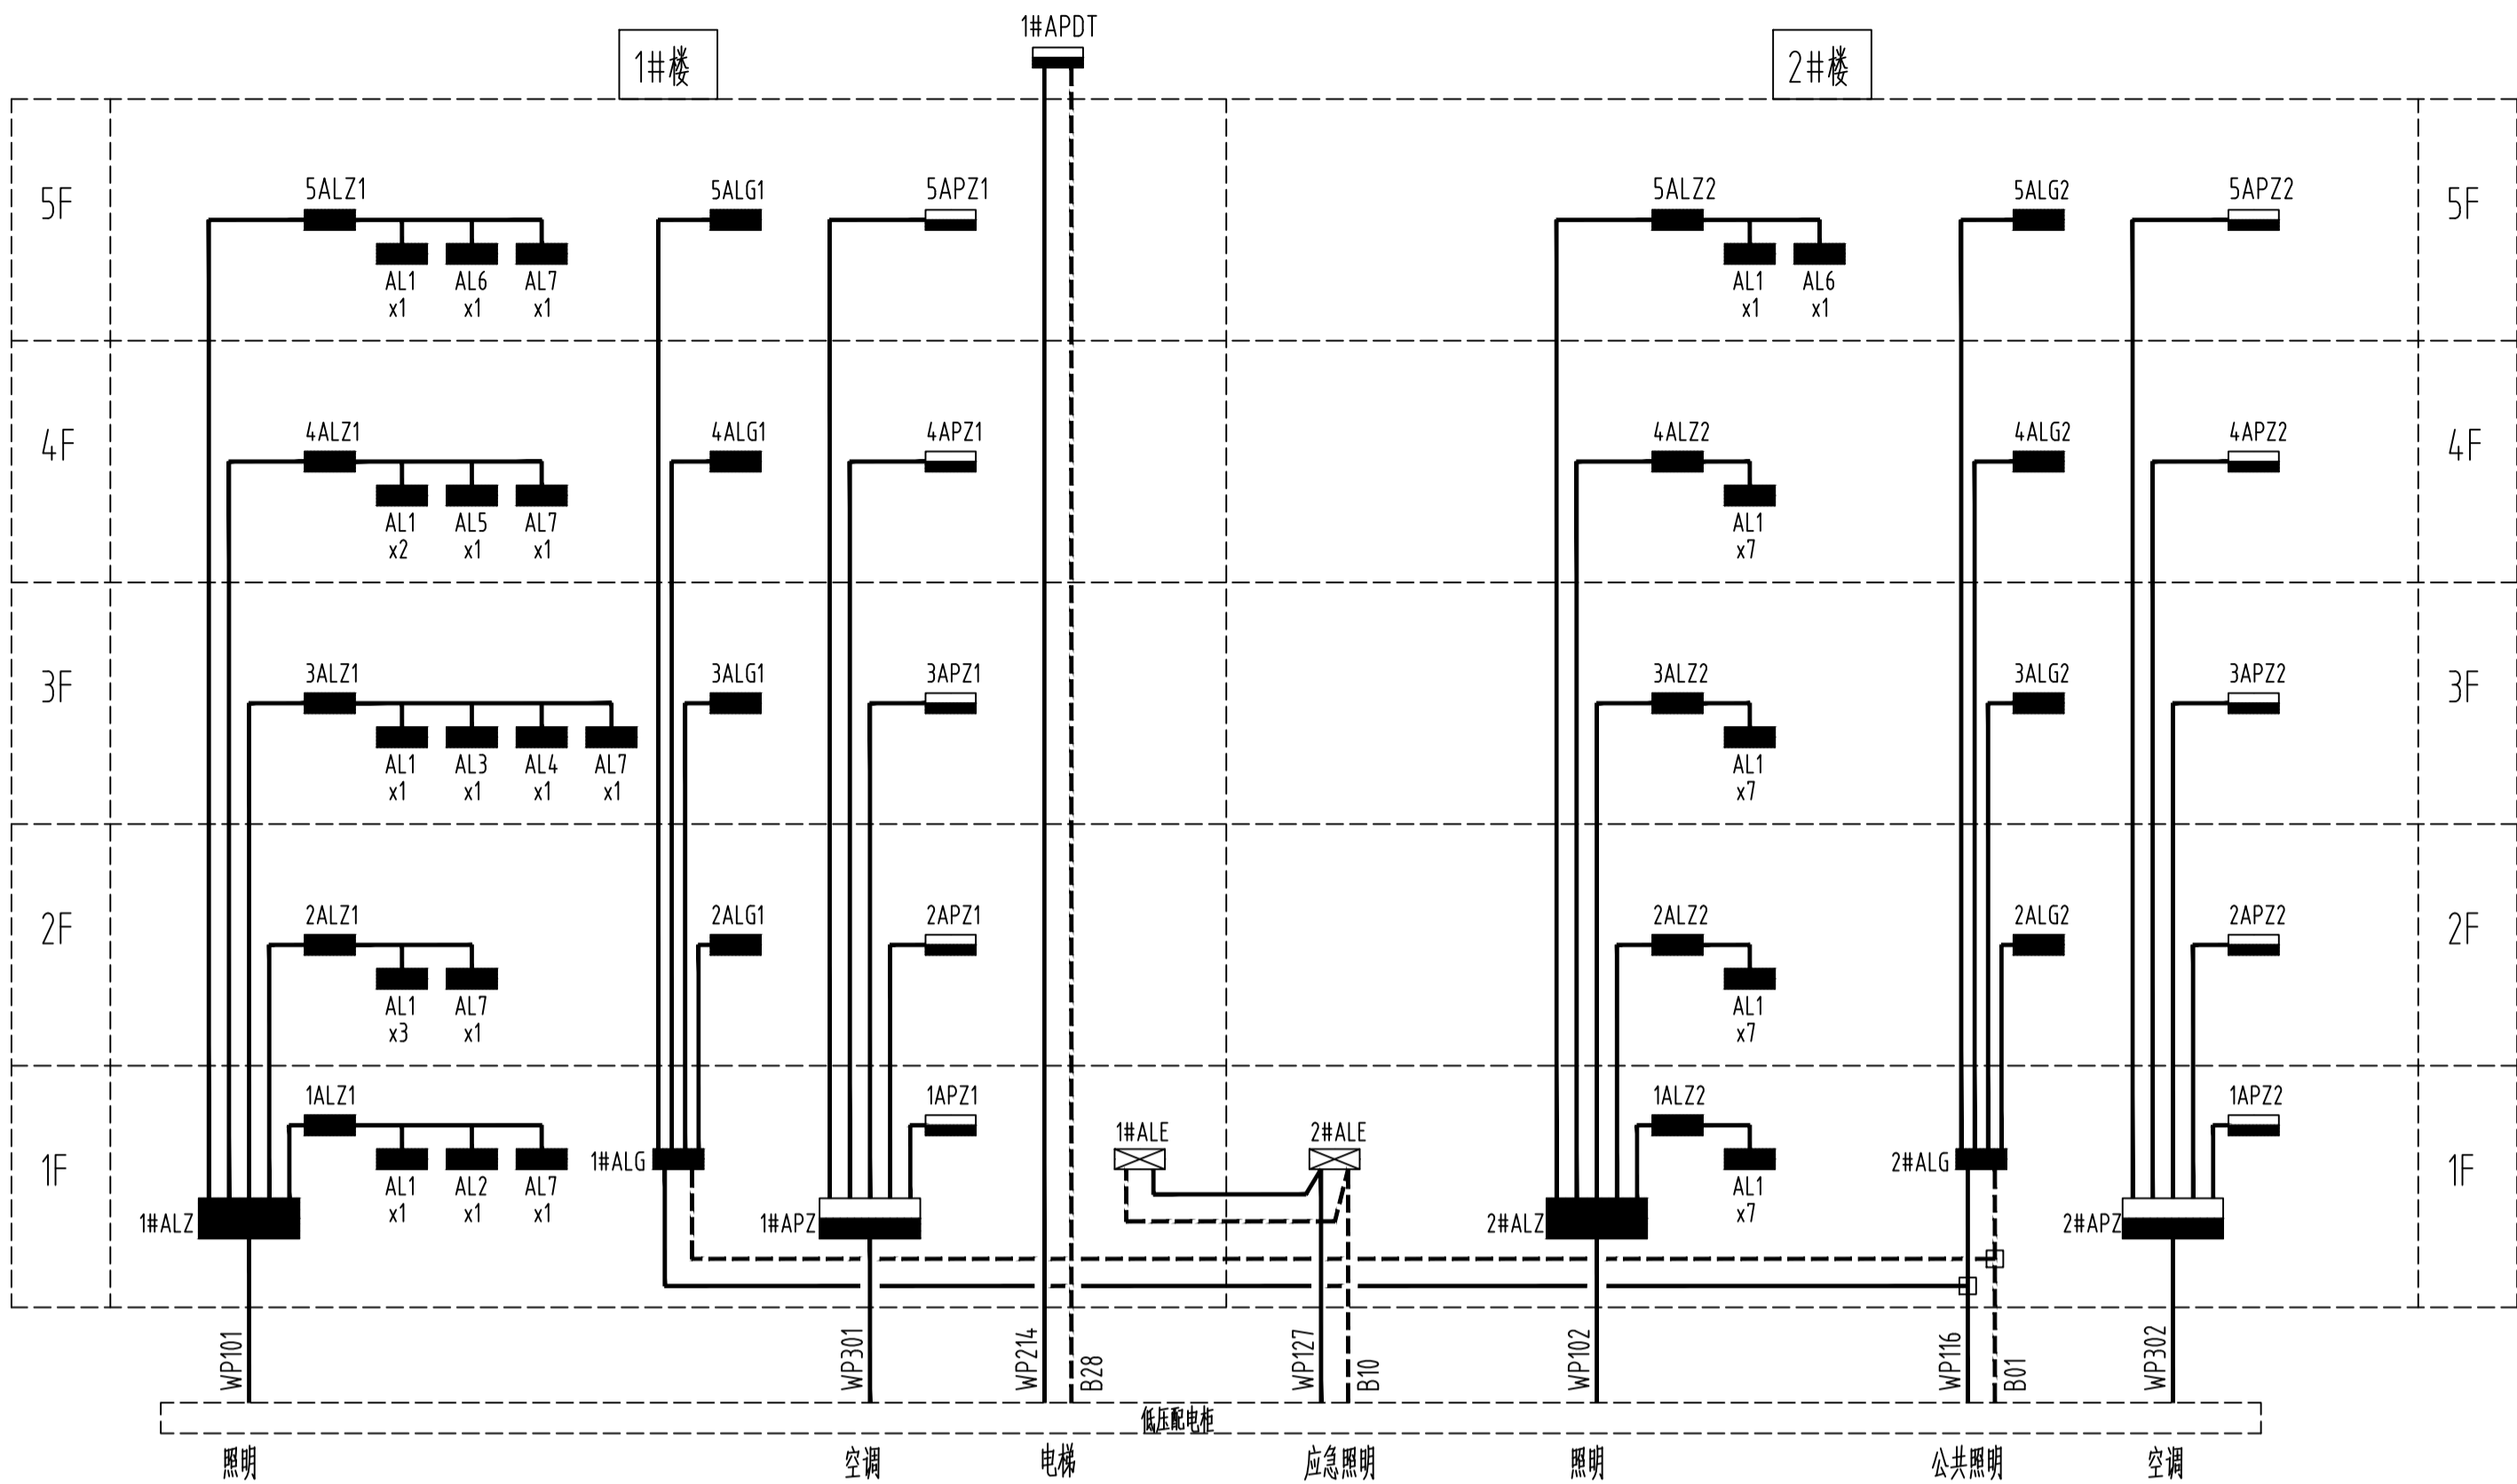

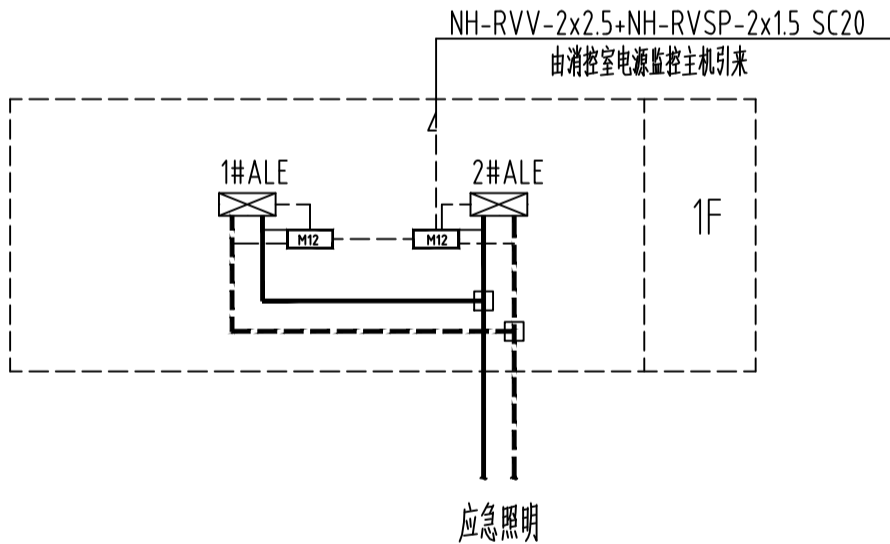


焚燒		廢棄			
出產		安撫			
電氣		工部			
屠戶		目擊			



说明:

- 1、电气火灾监控系统主机设在消防控制室, 安装位置消防控制室大样图。
- 2、本系统采用总线制, 总线: ZR-RVS-2X1.5 SC20。
- 3、“ MFL”为电气火灾监控探测器, 设于配电箱旁, 各配电箱安装位置详配电平面图及系统图。
- 4、报警整定电流设为 300mA。(该值仅为预估值, 运行中由厂家根据配电回路自然泄漏电流情况再行设定)。



注:

- 1、消防电源监控系统主机安装在消防控制室内与火灾自动报警系统机柜并排安装。
- 2、本系统采用总线制，总线：NH-RVV-2x2.5+NH-RVSP-2x1.5 SC20 WC
- 3、“M12”为交流双电源监控模块，设于配电箱旁，各配电箱安装位置详动力、照明配电平面图。
- 4、未详者参照国标图集《消防设备电源监控系统》10CX504施工。

执业注册章 (签名)

勘察设计专用章

 广西方泽 GUANGXI FANGZE		
建筑设计有限责任公司 ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD		
工程设计证书: 甲级 A145004838		
专业负责人	陆中明	陆中明
设计	黎少梅	黎少梅
校核	陆中明	陆中明
项目负责人	黄志诚	黄志诚
审核	梁嘉琳	梁嘉琳
审定	余志山	余志山

南宁市体育局

项目名称（子项名称）	项目代码	项目类型	项目内容	项目预算	项目进度	项目评价
1. 项目一	101	项目一	项目一内容	1000000	2023-12-31	项目一评价
2. 项目二	102	项目二	项目二内容	2000000	2024-06-30	项目二评价
3. 项目三	103	项目三	项目三内容	3000000	2024-12-31	项目三评价
4. 项目四	104	项目四	项目四内容	4000000	2025-06-30	项目四评价
5. 项目五	105	项目五	项目五内容	5000000	2025-12-31	项目五评价
6. 项目六	106	项目六	项目六内容	6000000	2026-06-30	项目六评价
7. 项目七	107	项目七	项目七内容	7000000	2026-12-31	项目七评价
8. 项目八	108	项目八	项目八内容	8000000	2027-06-30	项目八评价
9. 项目九	109	项目九	项目九内容	9000000	2027-12-31	项目九评价
10. 项目十	110	项目十	项目十内容	10000000	2028-06-30	项目十评价

南宁市体育运动学校建

1984 20 4 21

图名

竖向配电系统图

电气火灾监控系统

设计号	GXFZ-FJ-201
设计日期	2011.11.15

专 业	电气
-----	----

比 例	1:100
日 期	2015年12月

版本号	A
-----	---

5	DQ-03
---	-------