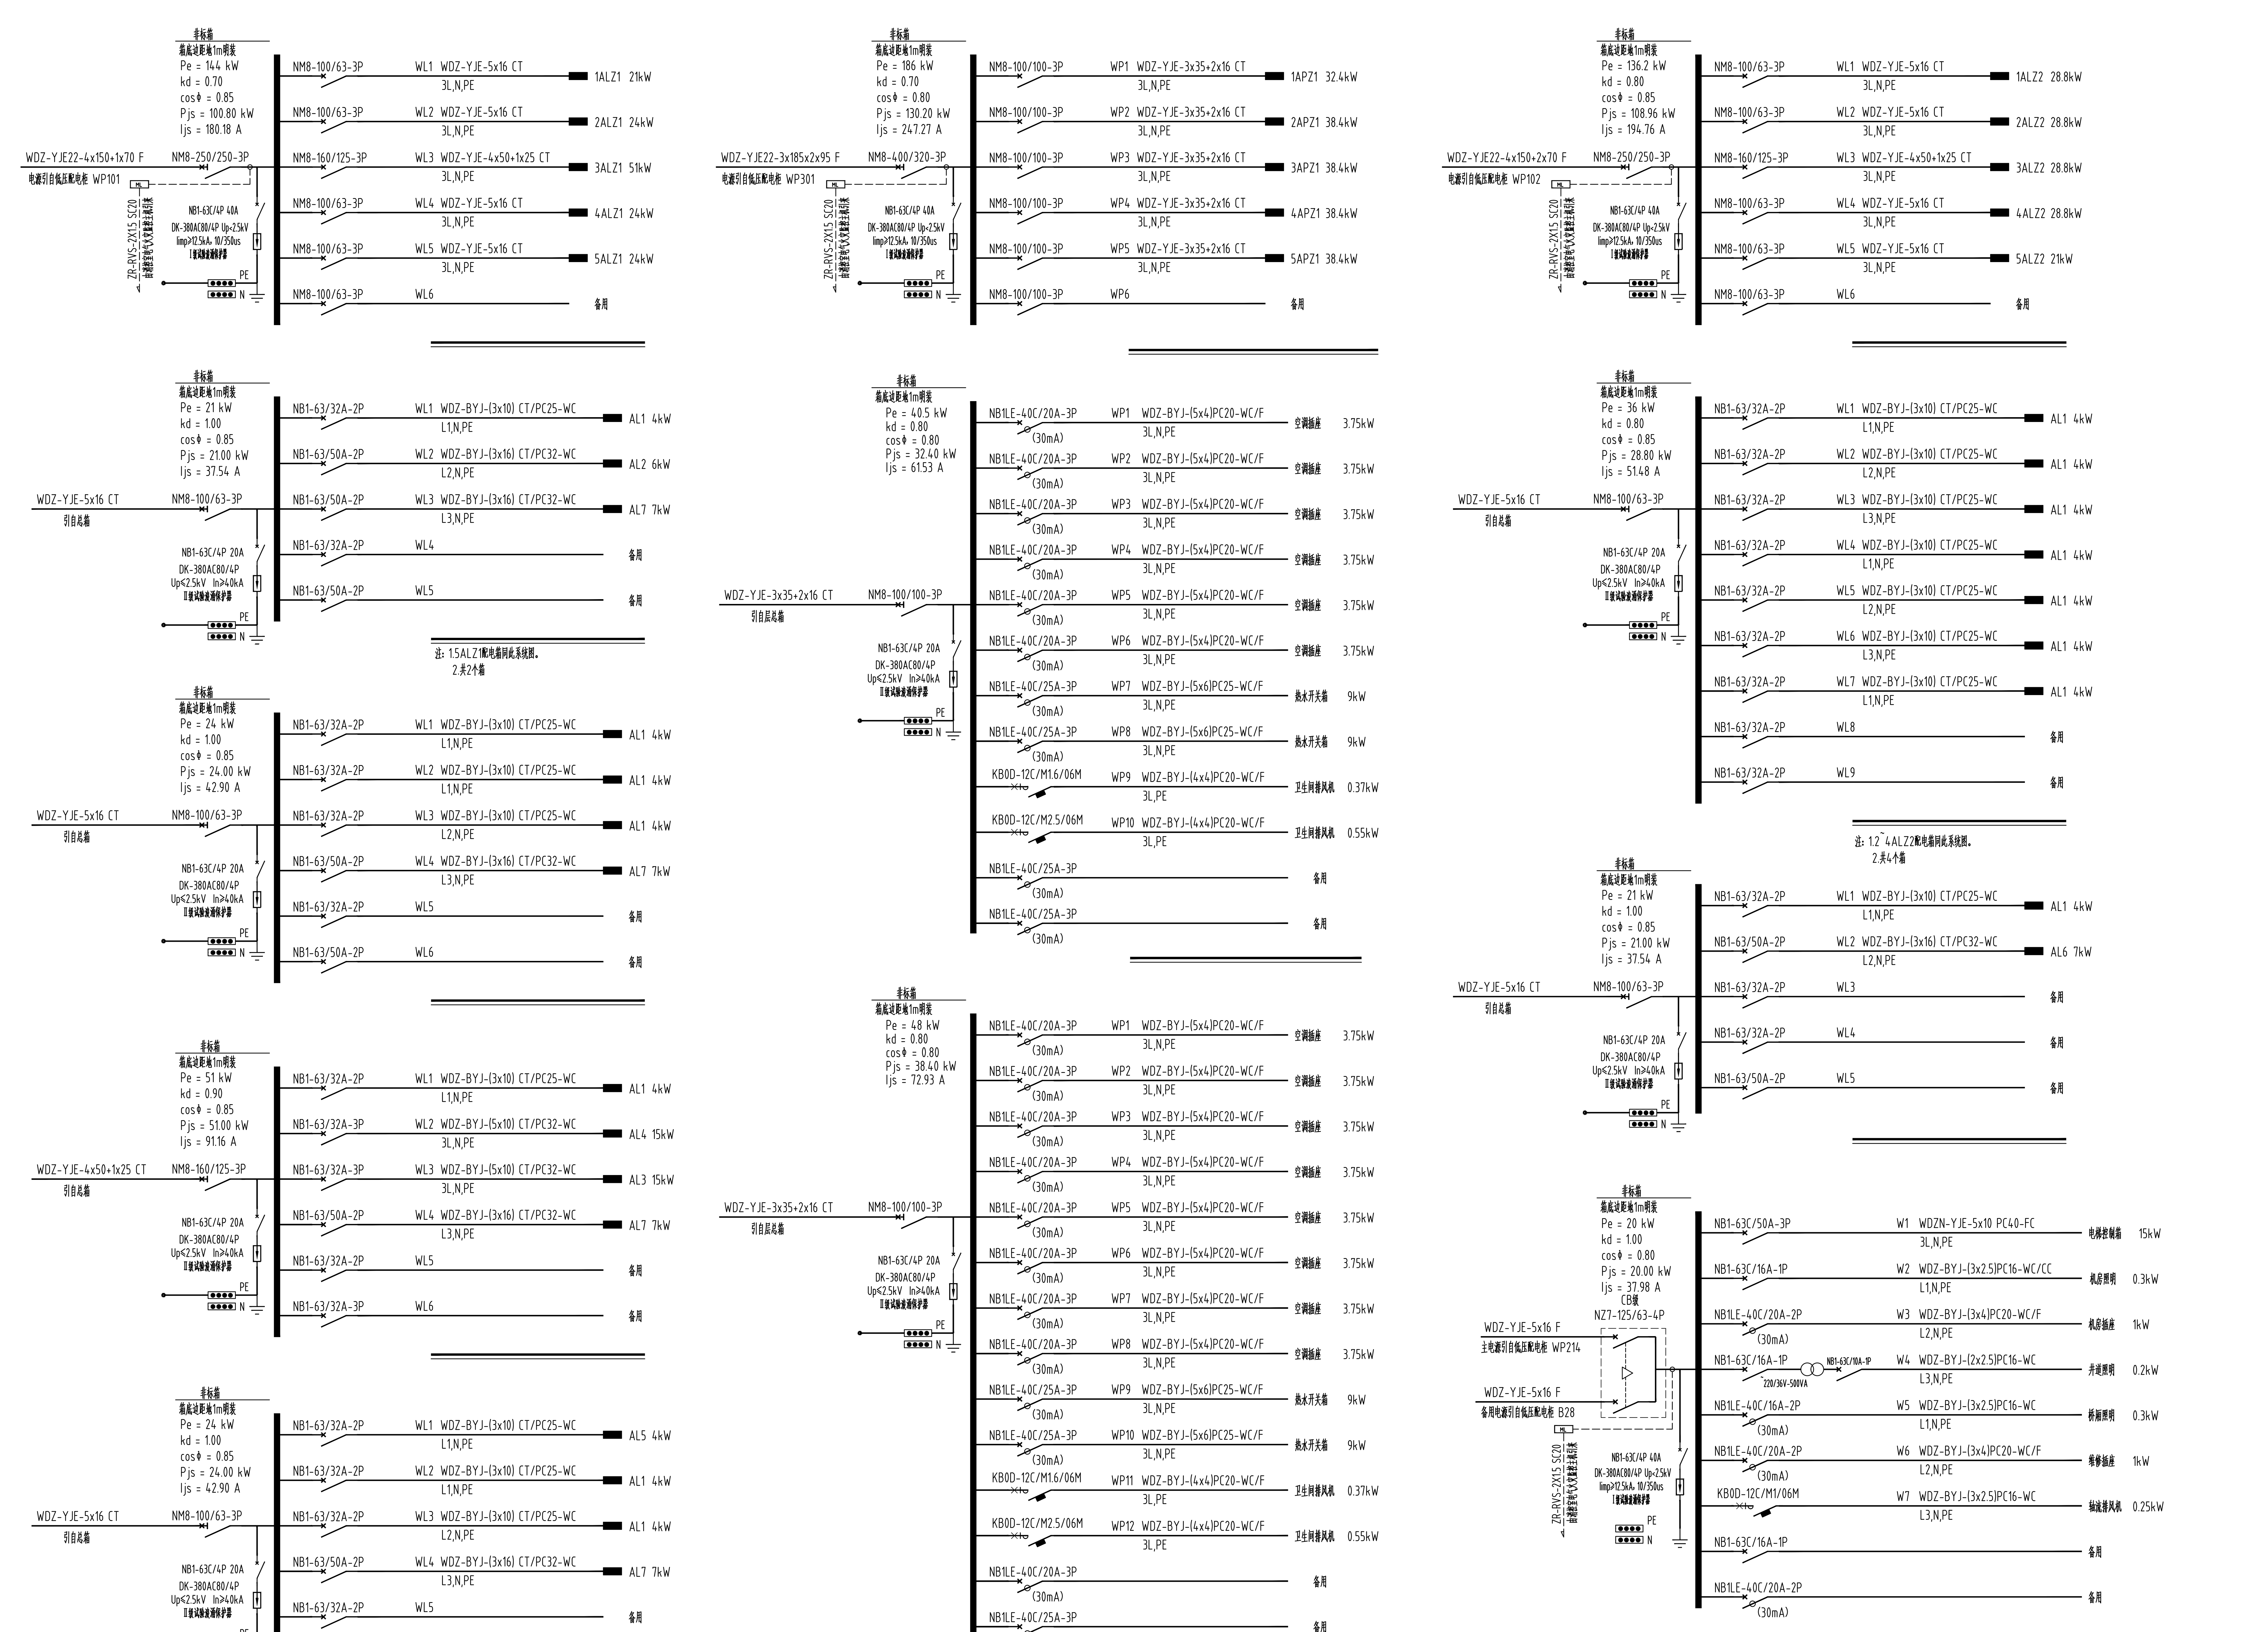

注: 1.2~4APZ1配电箱同此系统图。
2.共4个箱

注: 1、电梯控制箱随设备提供，要求具备接收消防中心24V联动信号的接口。
2、双电源自投自复二次接线原理见国标图集04CD01《低压双电源切换电路图》。
3、在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯，中间每隔6m的距离装一盏灯。
4、发生火灾后，消防信号控制要求所有电梯迫降一层，打开轿厢门，并切断普通电梯电源。
5、在电梯井内距底坑1.5m处设IP54级电源插座,中间每隔6m的距离装一个插座。

执业注册章 （签名）

勘察设计专用章

FANGZE 广西方泽 GUANGXI FANGZE
建筑设计有限责任公司
ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD
工程设计证书：甲级 A145004838

专业负责人	陆中明	陆中明
设计	黎少梅	黎少梅
校核	陆中明	陆中明
项目负责人	黄志诚	黄志诚
审核	梁嘉琳	[signature]
审定	佘志山	[signature]

建设单位
南宁市体育局

项目名称（子项名称）
南宁市体育运动学校建设工程一期 1#、2#教学楼

图名
配电箱系统图（一）

设计号	GXFZ-FJ-2015第(186)号
设计阶段	施工图
专业	电气
比例	1:100
日期	2015年12月
版本号	A
图号	DQ-04