


日期	日期	日期	日期	日期	日期
专业	专业	专业	专业	专业	专业
电气	电气	电气	电气	电气	电气
暖通	暖通	暖通	暖通	暖通	暖通
给排水	给排水	给排水	给排水	给排水	给排水

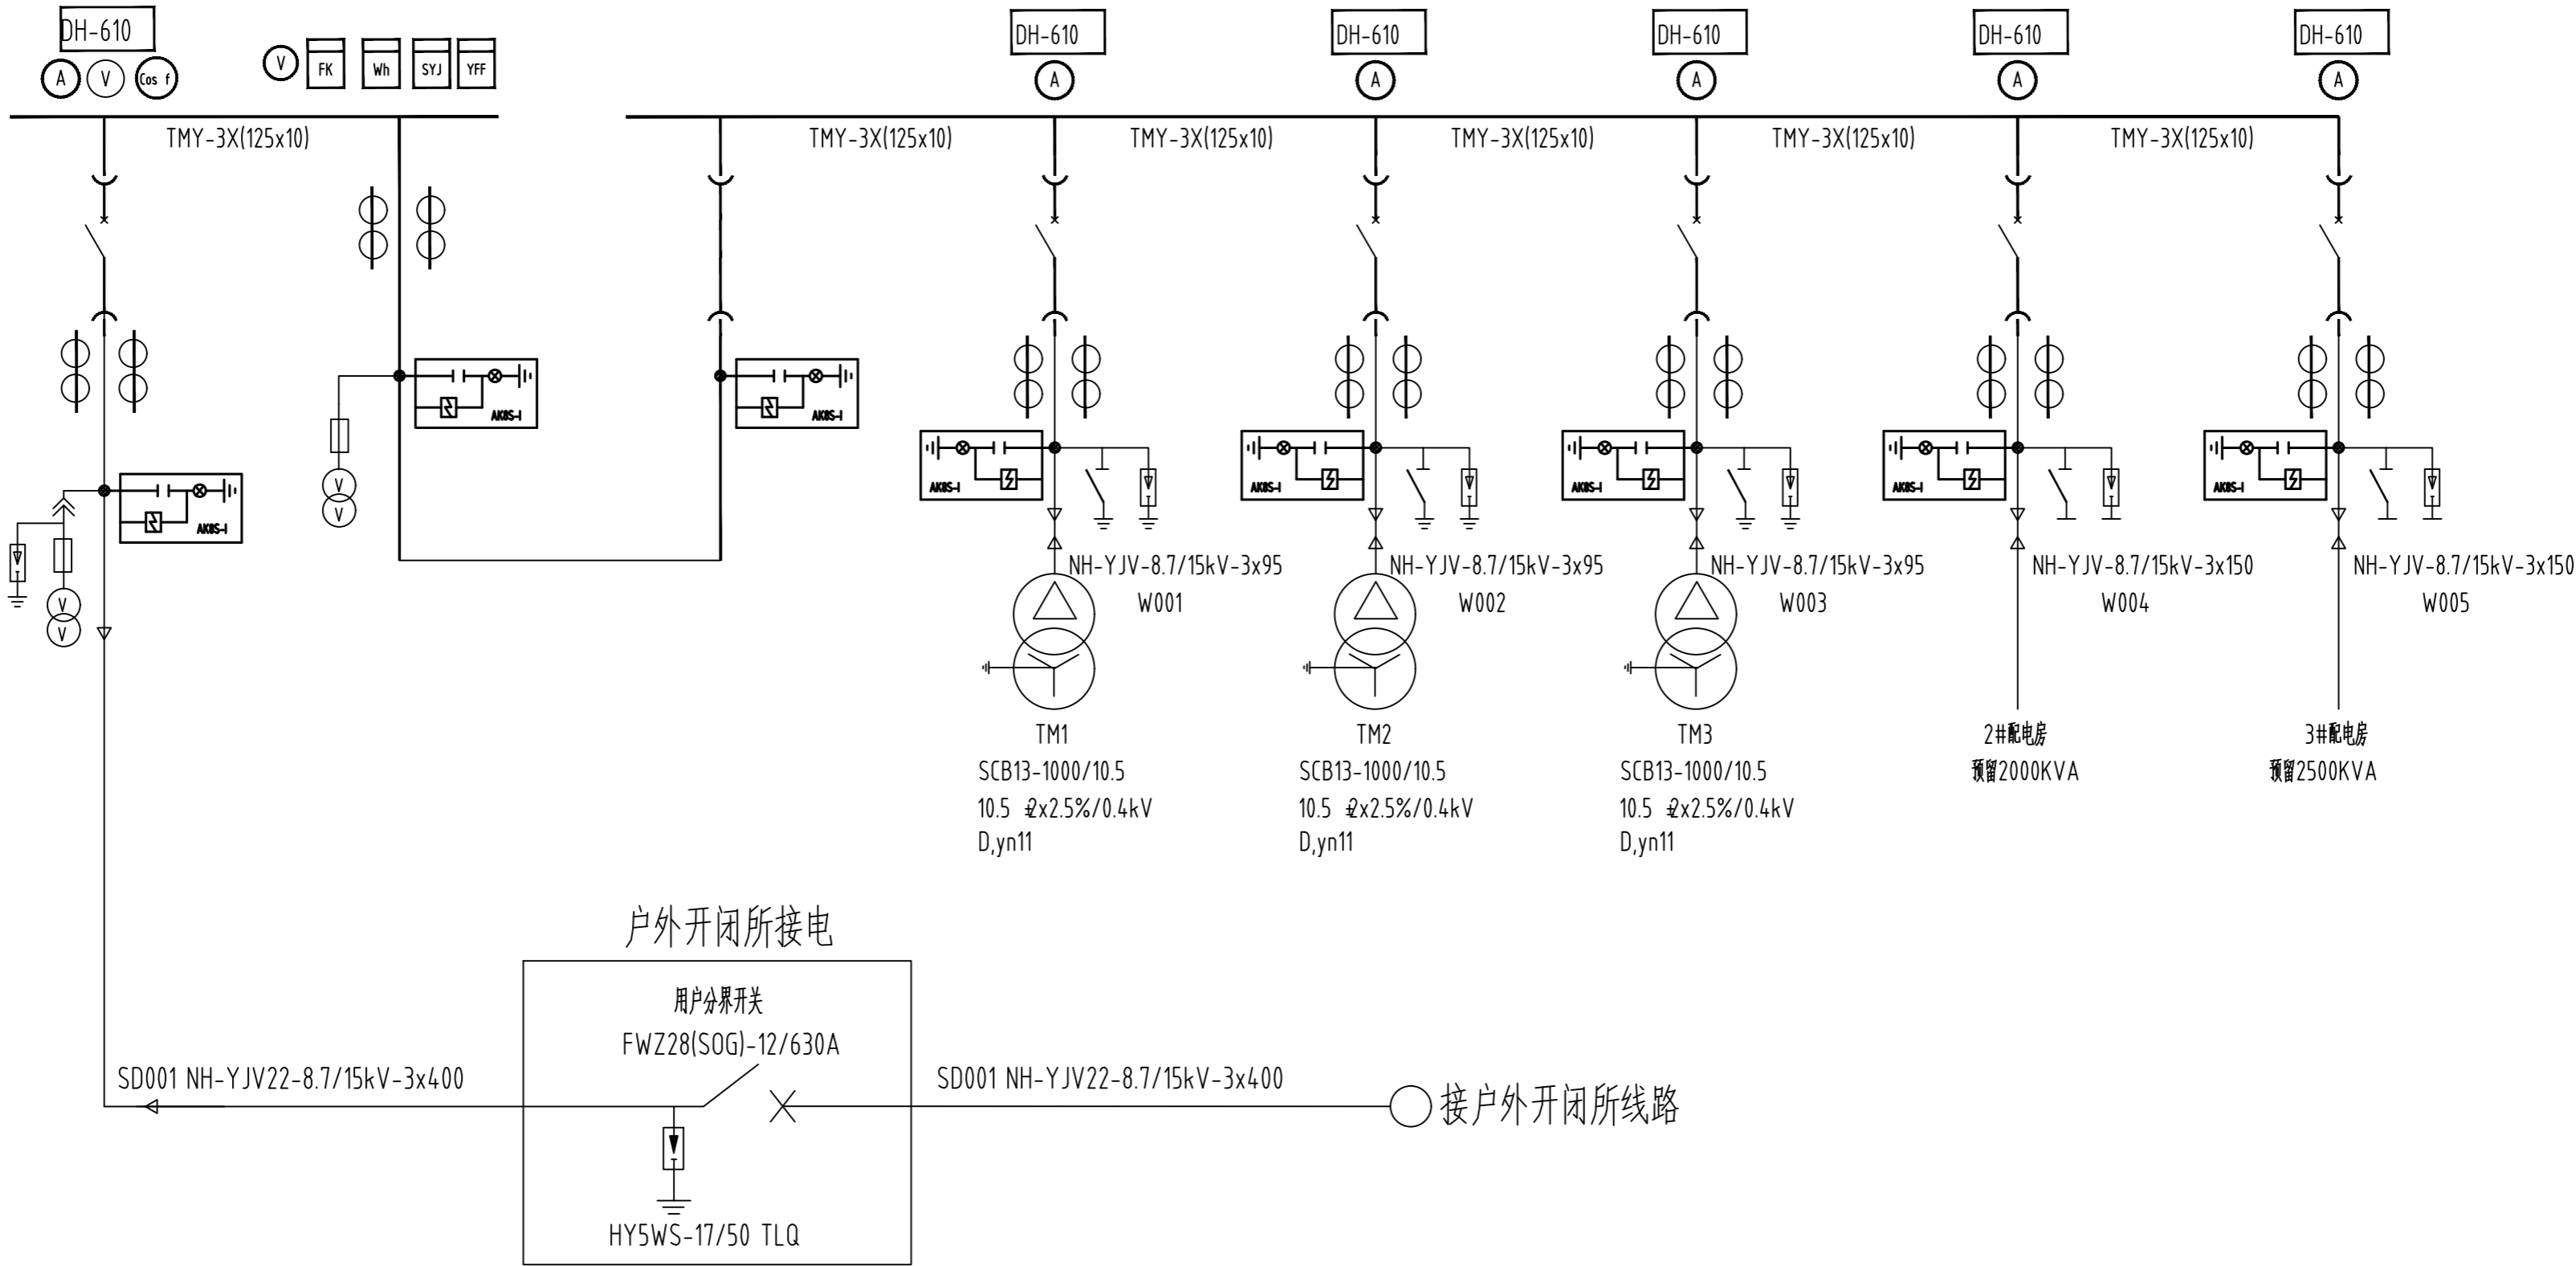

编 号	01AH	02AH	03AH	04AH	05AH	06AH	07AH	08AH
回路名称	电源进线柜	高压计量柜	母线提升柜	高压出线柜	高压出线柜	高压出线柜	高压出线柜	高压出线柜
开关柜型号	KYN28A-12	KYN28A-12	KYN28A-12	KYN28A-12	KYN28A-12	KYN28A-12	KYN28A-12	KYN28A-12
开关柜尺寸	800x1500x2200	800x1500x2200	800x1500x2200	800x1500x2200	800x1500x2200	800x1500x2200	800x1500x2200	800x1500x2200

- 注：1、计量柜预留多功能电子表，负荷控制终端、失压记录仪、预付费四块表位。
2、高压柜内装设驱潮器及加热器。
3、计量柜安装一付压板控制预付费表的跳闸回路。
4、该图纸与当地供电局供电方案答复通知书共同做为施工依据。
4、高压柜采用固定式柜。

执业注册章 （签名）

勘察设计专用章

广西方泽
ANGZE GUANGXI FANGZE
建筑设计有限责任公司
ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD
工程设计证书：甲级 A145004838

专 业 负责人	陆中明	陆中明
设 计	黎少梅	黎少梅
校 核	陆中明	陆中明
项 目 负责人	黄志诚	黄志诚
审 核	梁嘉琳	梁嘉琳
审 定	余志山	余志山

建设单位
南宁市体育局

项目名称（子项名称）
南宁市体育运动学校建设工程一期
3#、4#、5#、6#教学楼

图名
高压接线示意图

设计号	GXFZ-FJ-2015第(186)号
设计阶段	施工图
专 业	电气
比 例	1:100
日 期	2015年12月
版本号	A
图 号	DQ-04