
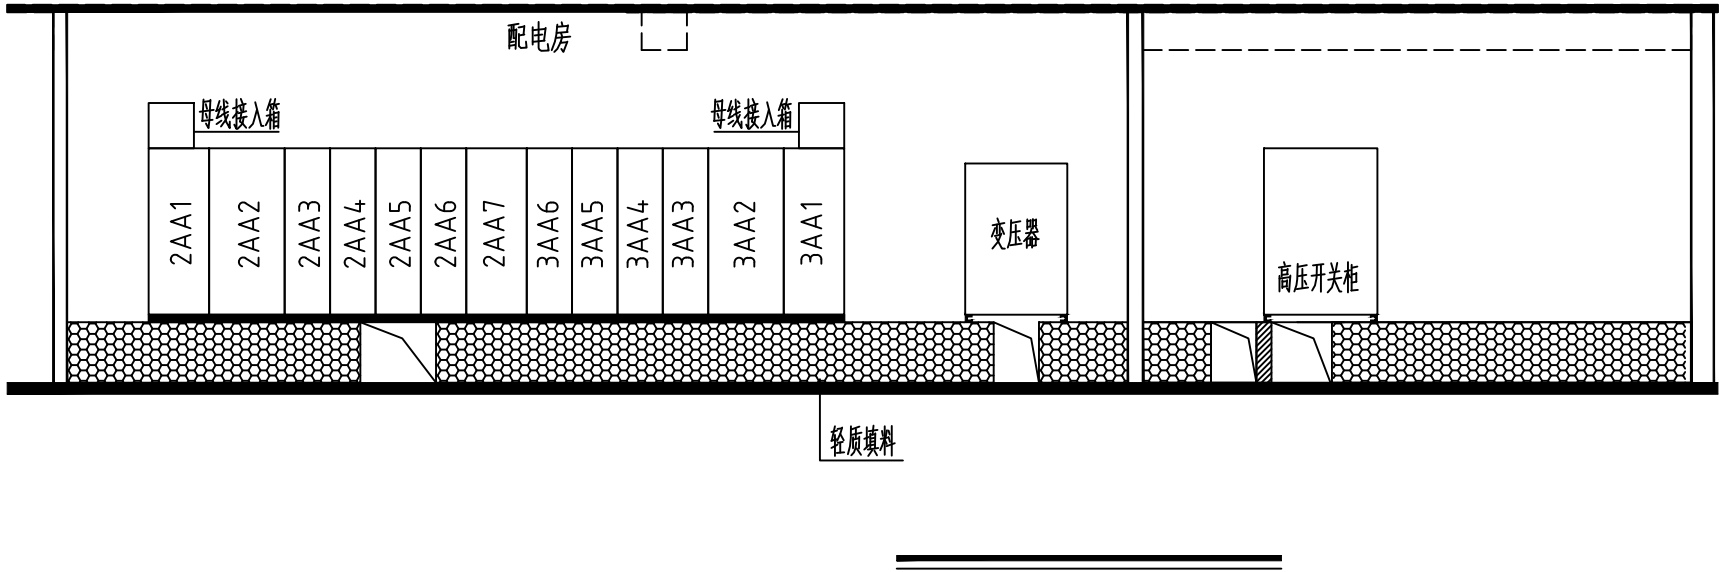
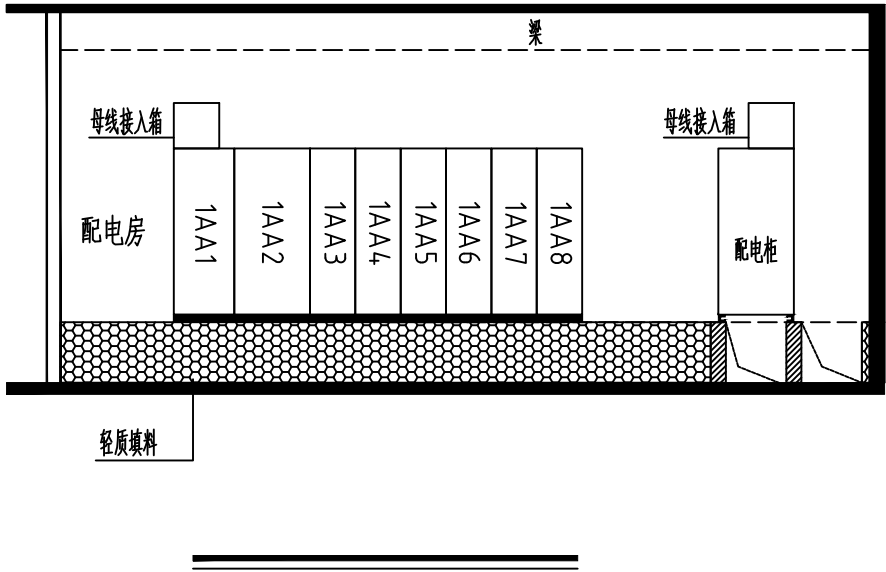


注：1.标有⊖处，线路穿越人防区作密闭处理。

- 说明：
- 1、接地连接线采用40x4扁钢，室内距地0.4m处明敷，过门及至高、低压开关柜、变压器等设备的基础槽采用暗敷。
  - 2、所有电气设备的金属外壳，电缆桥架等均应接地线可靠连接。
  - 3、柱面预埋接地板。
  - 4、MEB箱总等电位联结参见08D800-8。

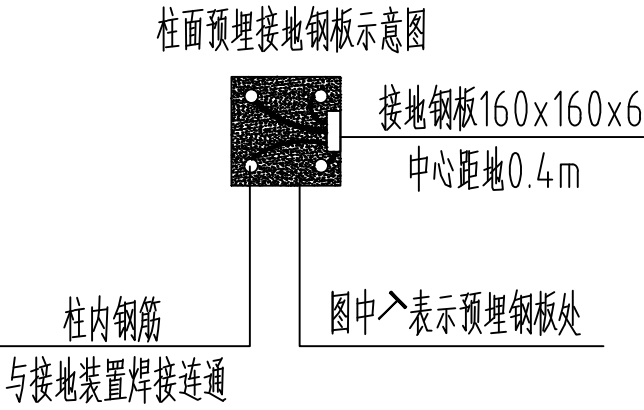

执业注册章 (签名)

勘察设计专用章

广西方泽  
GUANGXI FANGZE  
建筑设计有限责任公司  
ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD  
工程设计证书, 甲级 A145004838

专业负责人	陆中明	陆中明
设计	黎少梅	黎少梅
校核	陆中明	陆中明
项目负责人	黄志诚	黄志诚
审核	梁嘉琳	梁嘉琳
审定	余志山	余志山

建设单位  
南宁市体育局

项目名称 (子项名称)  
南宁市体育运动学校建设工程一期  
3#、4#、5#、6#教学楼

图名  
配电房大样图

设计号	GXFZ-FJ-2015第(186)号
设计阶段	施工图
专业	电气
比例	1:100
日期	2015年12月
版本号	A
图号	DQ-19