
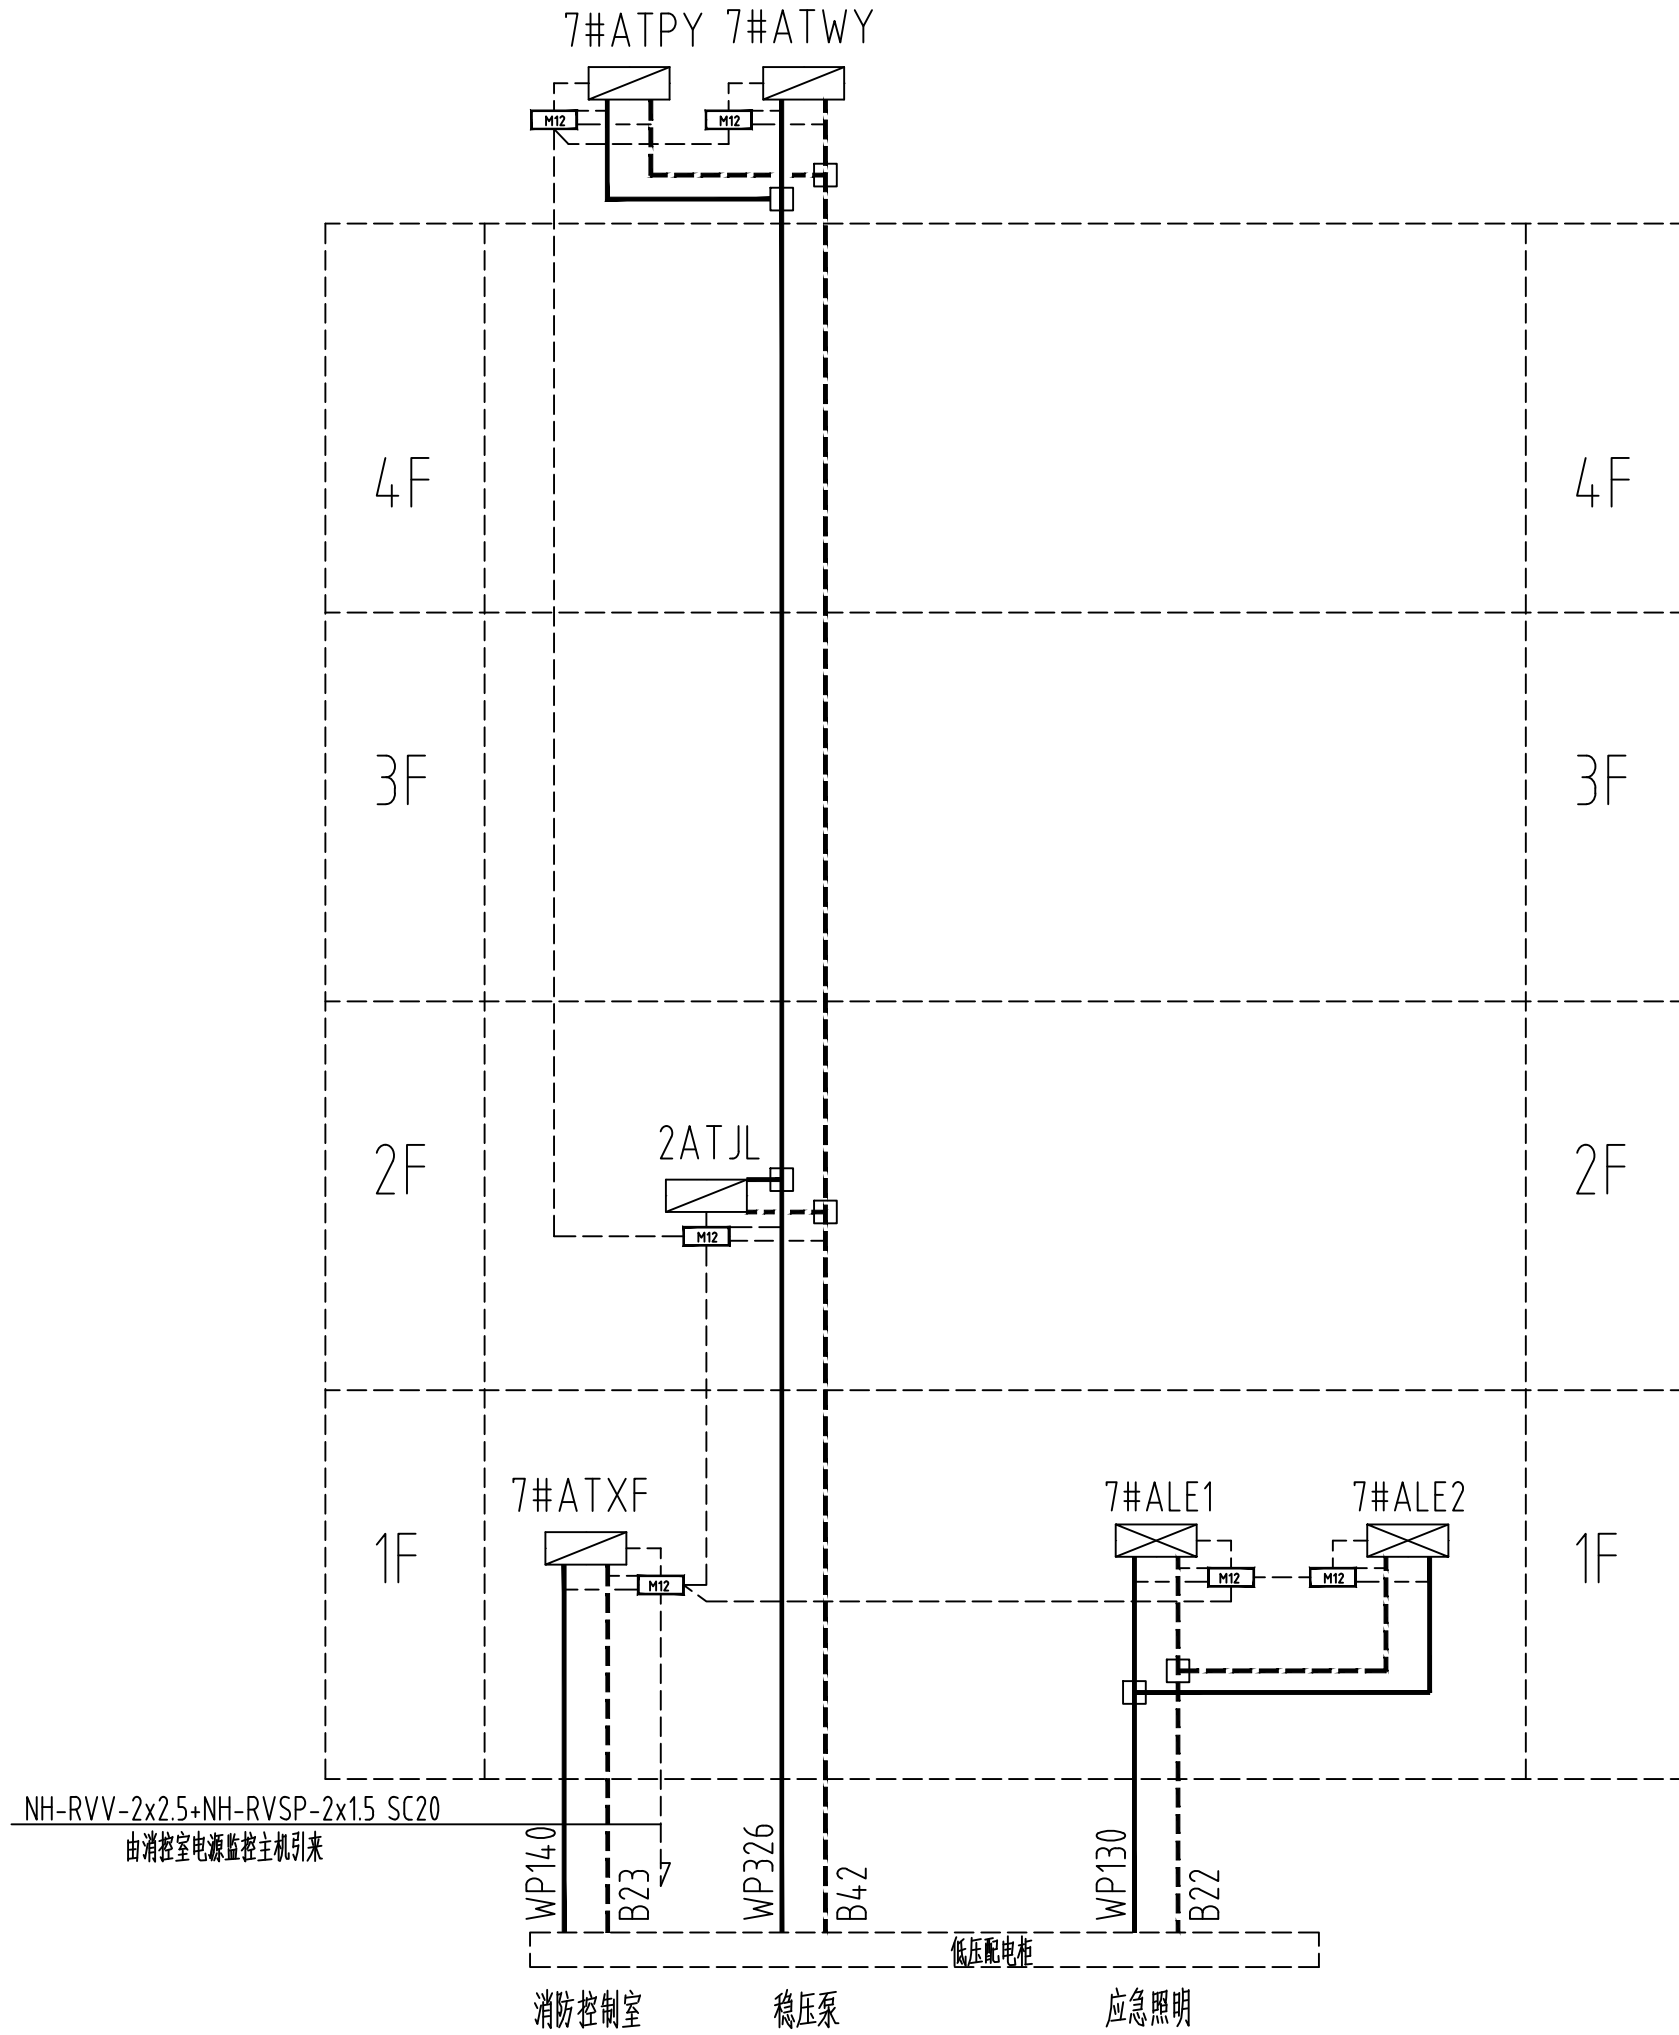
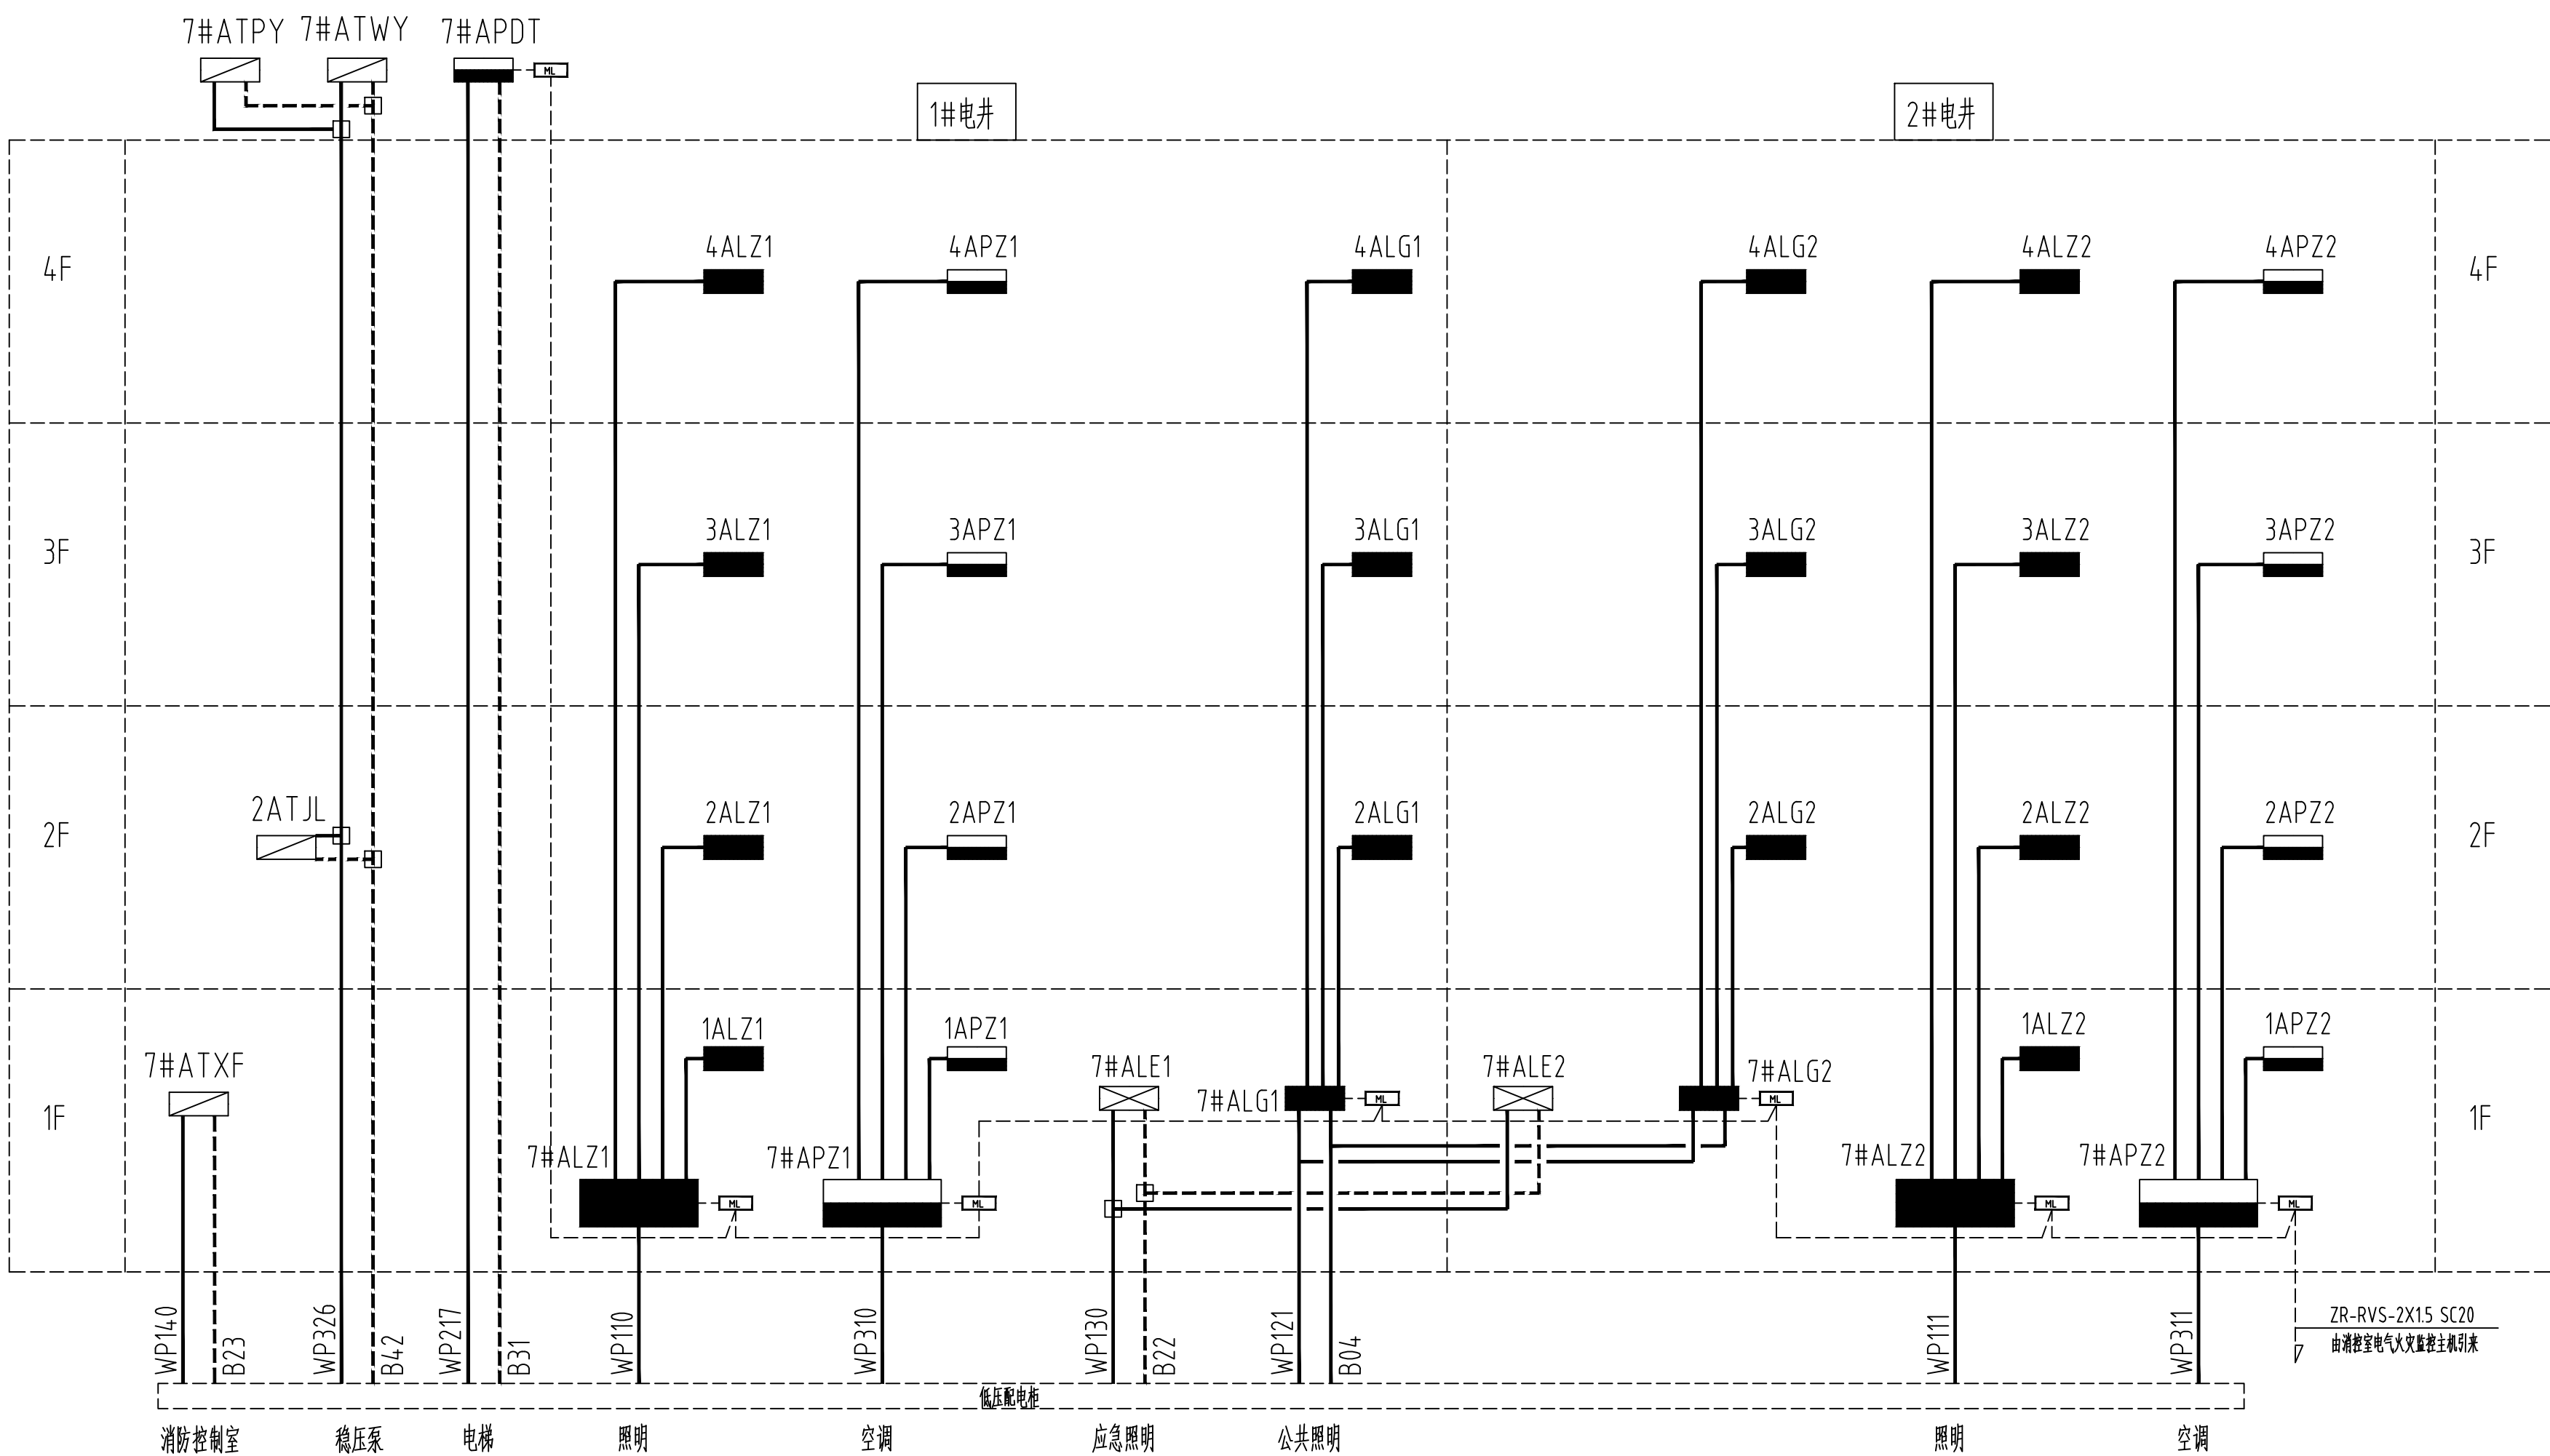
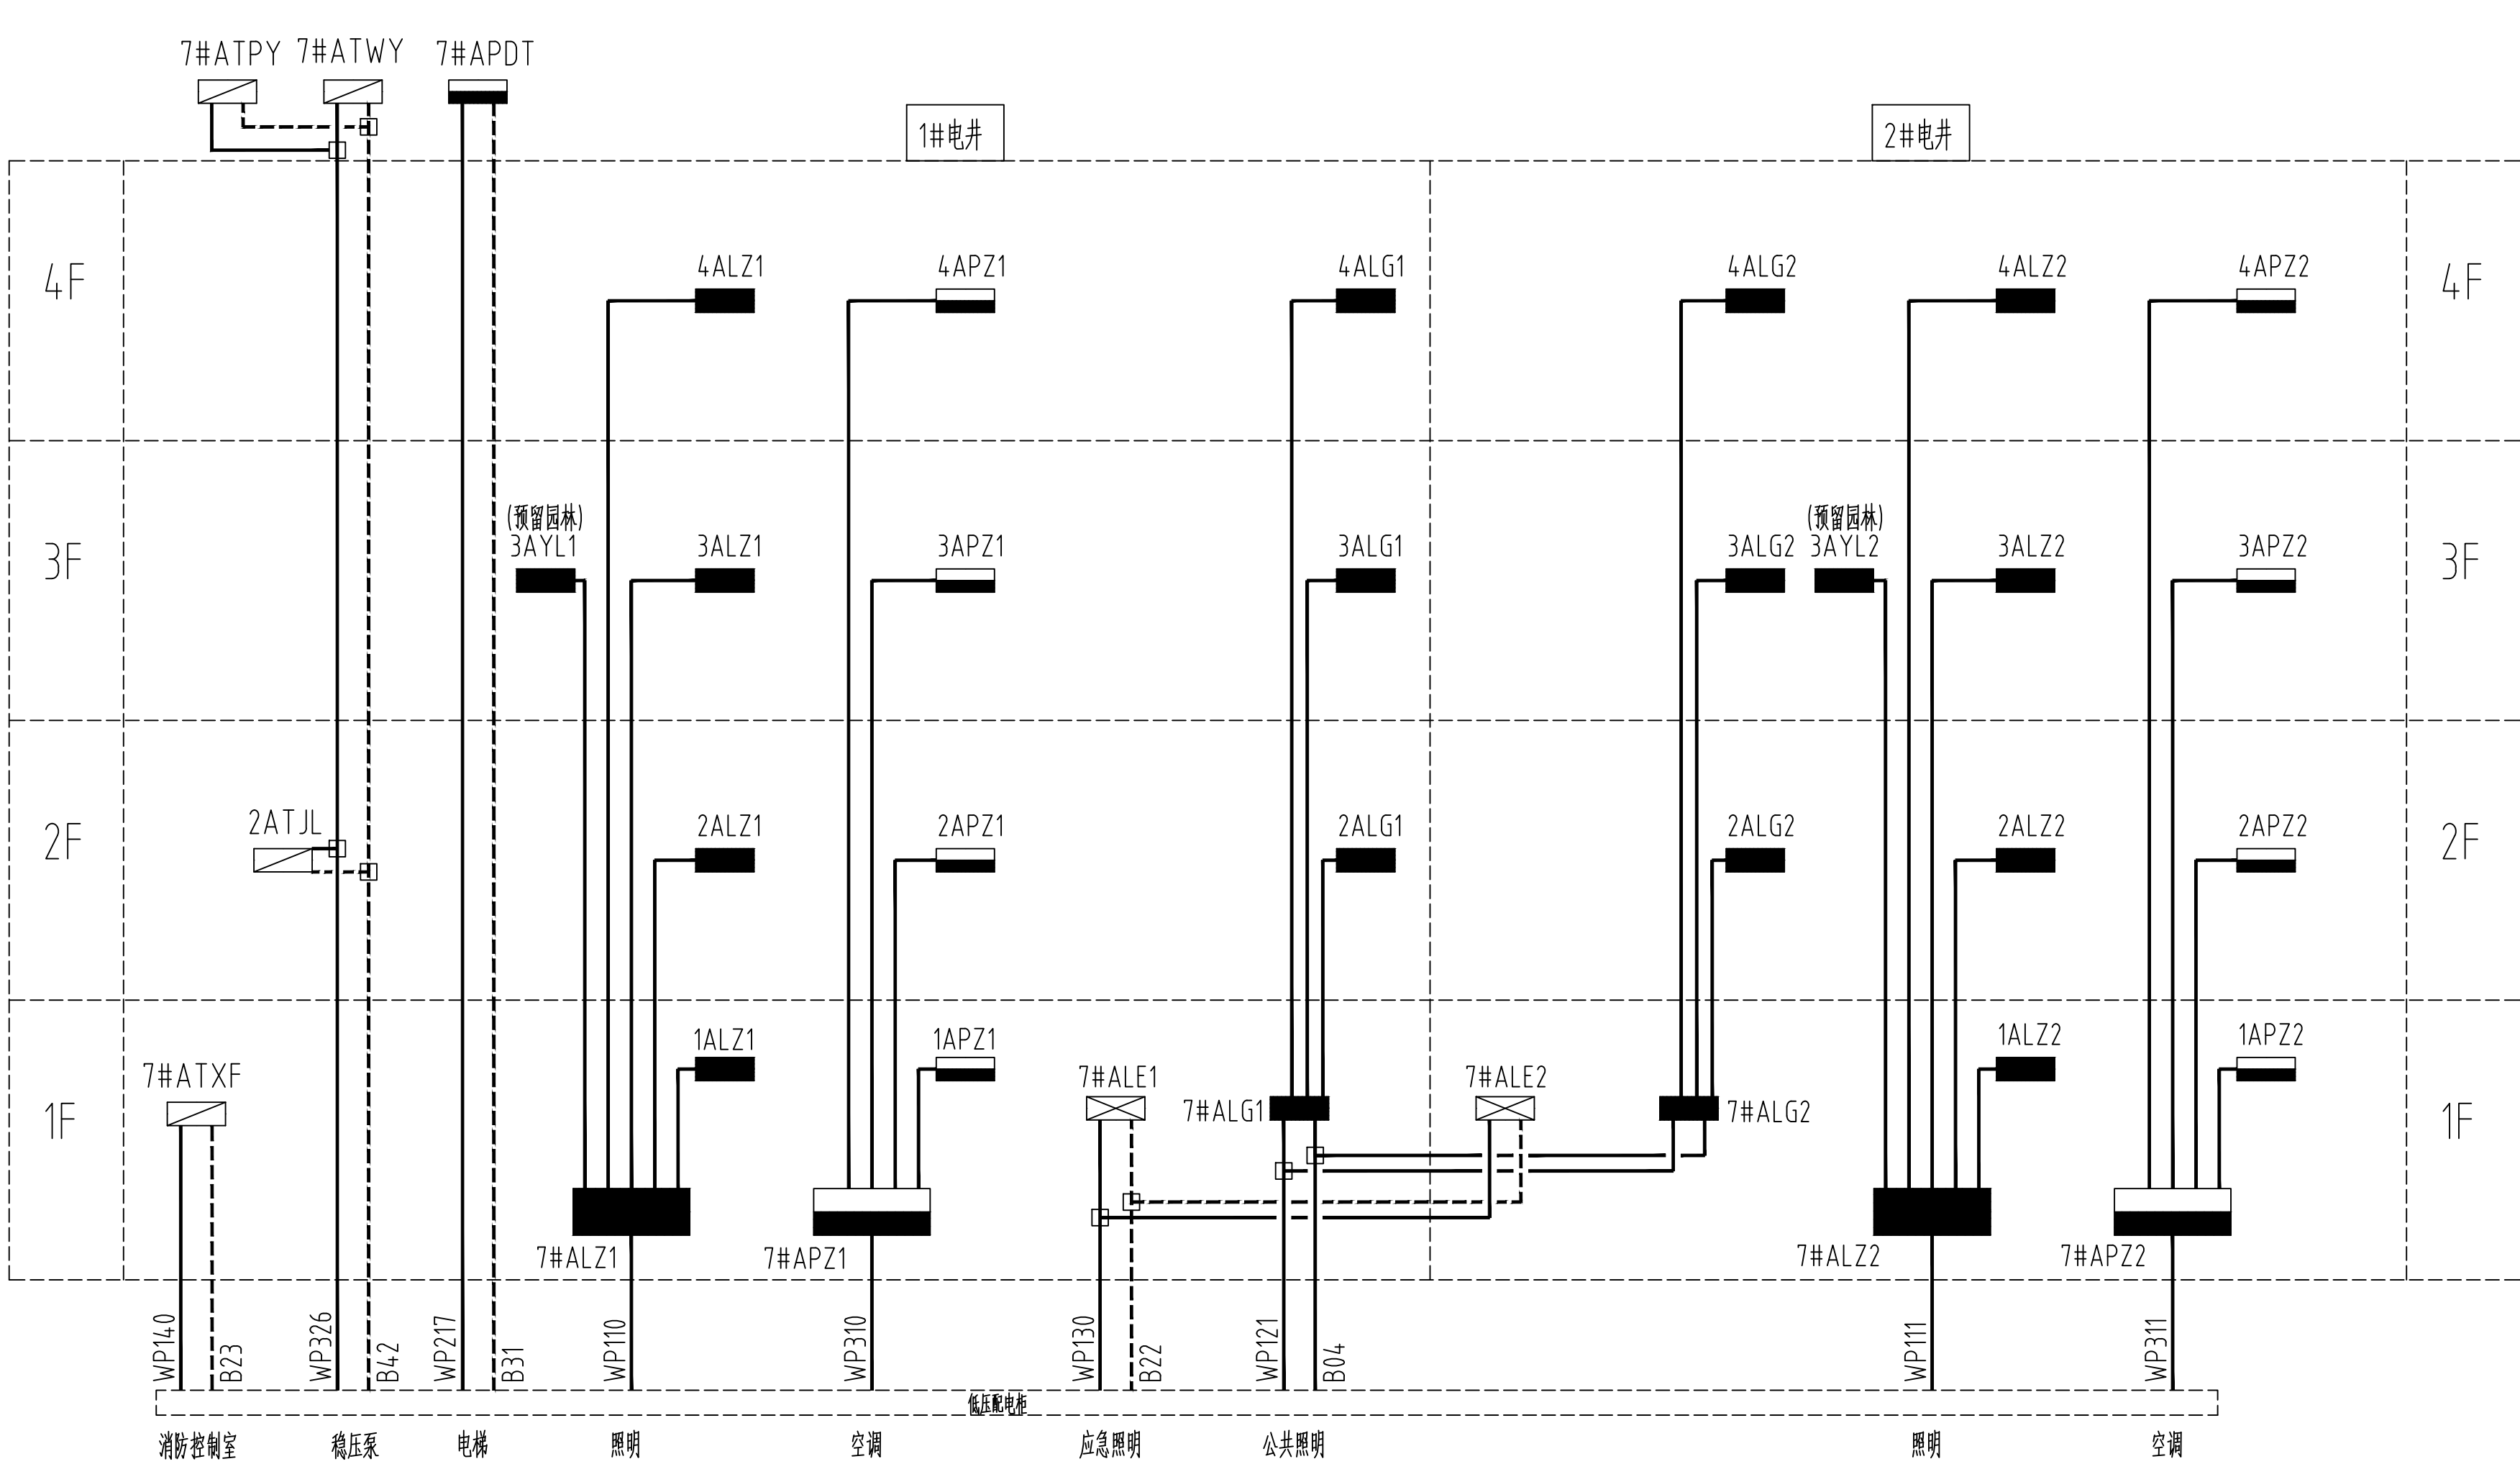



专业名称	日期	专业名称	日期
暖通		暖通	
电气		电气	
给排水		给排水	
建筑		建筑	
结构		结构	
给排水		给排水	



- 注:
1. 消防电源监控系统主机在消防控制室内与火灾自动报警系统主机并接安装。
 2. 本系统采用总线制，总线：NH-RVV-2x2.5+NH-RVSP-2x1.5 SC20
 3. “”为火灾报警控制模块，设于配电箱旁，各配电箱安装位置详动力、照明配电平面图。
 4. 未详者参照图集《消防设备电源监控系统》10CX504施工。

- 说明:
1. 电气火灾监控系统主机设在消防控制室，安装位置详消防控制室大样图。
 2. 本系统采用总线制，总线：ZR-RVS-2X1.5 SC20。
 3. “”为电气火灾监控探测器，设于配电箱旁，各配电箱安装位置详配电平面图及系统图。
 4. 报警整定电流设为300mA。（该值仅为预设值，运行中由厂家根据配电回路自然泄漏电流情况再行设定）。

执业注册章（签名）

勘察设计专用章

广西方泽
GUANGXI FANGZE
建筑设计有限责任公司
ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD
工程设计证书：甲级 A145004838

专业负责人	陆中明	
设计	黎少梅	
校核	陆中明	
项目负责人	黄志诚	
审核	梁嘉琳	
审定	余志山	

建设单位
南宁市体育局

项目名称（子项名称）

南宁市体育运动学校建设工程一期
7#行政综合楼

图名

竖向配电系统图
消防监控系统图
电气火灾监控系统图

设计号	GXFZ-FJ-2015第(186)号
设计阶段	施工图
专业	电气
比例	1:100
日期	2015年12月
版本号	A
图号	DQ-03