


2004	2003	2002	2001
2000	1999	1998	1997

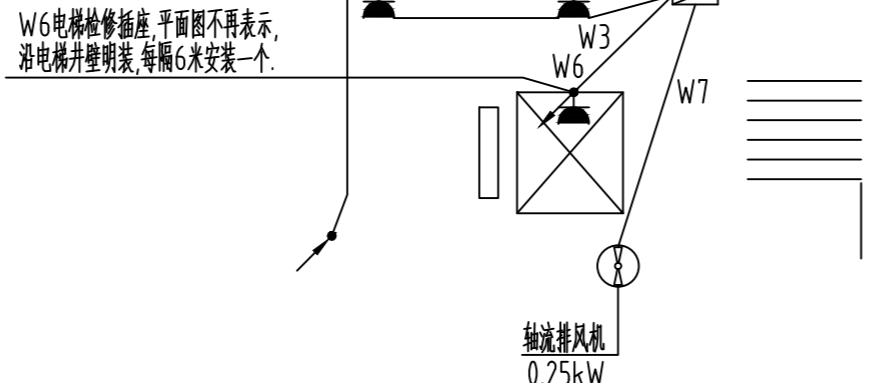

- 注: 1、非消防负荷对电气竖井内普通桥架敷设, 消防负荷穿钢管敷设 (电井需做防火封堵措施);
2、竖井内消防桥架与普通桥架应分别沿电气竖井两边走分开敷设, 不得设置在电井同一侧;
3、施工方如发现现场与本案有不符处, 需及早告知业主及设计人员会商解决。

设计号	GXFZ-FJ-2015第(186)号
设计阶段	施工图
专 业	电气
比 例	1:100
日 期	2015年12月
版本号	A
图 号	00-16