专业	签名	日期	专业	签名	日期
建筑结构			电气		
给排水			暖通		

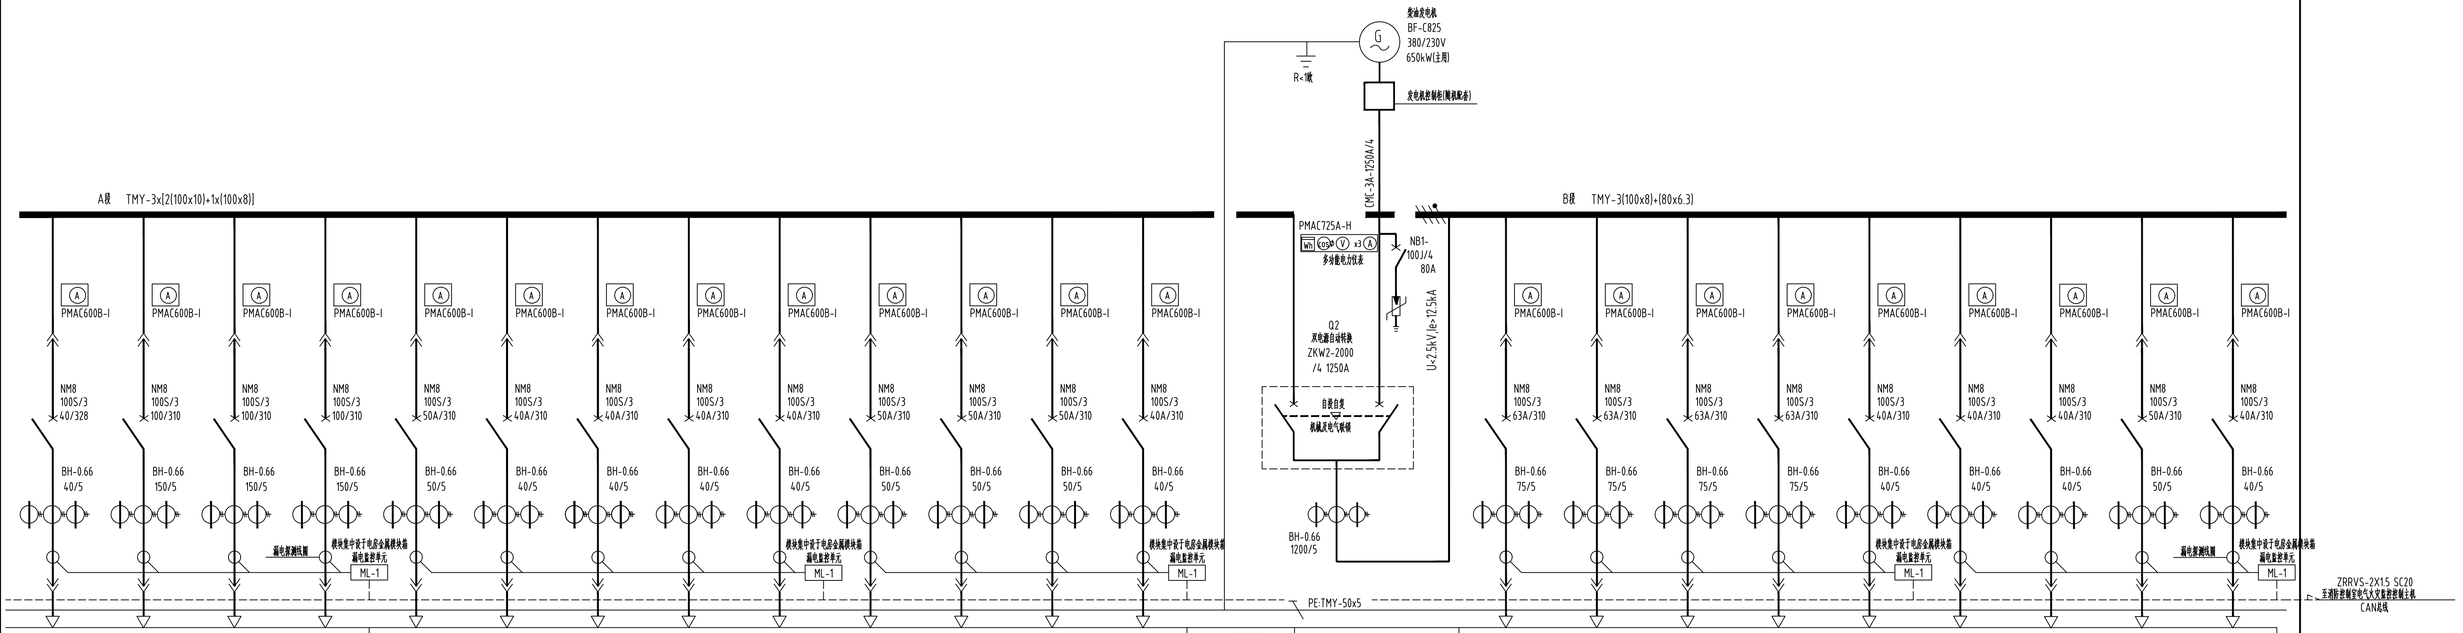

A段 TMY-3x(2(100x10)+1x(100x8))														B段 TMY-3(100x8)+(80x6.3)						
PMAC600B-I	PMAC600B-I	PMAC600B-I	PMAC600B-I	PMAC600B-I	PMAC600B-I	PMAC600B-I	PMAC600B-I	PMAC600B-I	PMAC600B-I	PMAC600B-I	PMAC600B-I	PMAC600B-I	PMAC600B-I	PMAC600B-I	PMAC600B-I	PMAC600B-I	PMAC600B-I	PMAC600B-I	PMAC600B-I	PMAC600B-I
NM8 100S/3 40/328	NM8 100S/3 100/310	NM8 100S/3 100/310	NM8 100S/3 100/310	NM8 100S/3 50A/310	NM8 100S/3 40A/310	NM8 100S/3 40A/310	NM8 100S/3 40A/310	NM8 100S/3 40A/310	NM8 100S/3 50A/310	NM8 100S/3 50A/310	NM8 100S/3 50A/310	NM8 100S/3 40A/310	NM8 100S/3 63A/310	NM8 100S/3 63A/310	NM8 100S/3 63A/310	NM8 100S/3 63A/310	NM8 100S/3 40A/310	NM8 100S/3 40A/310	NM8 100S/3 50A/310	NM8 100S/3 40A/310
BH-0.66 40/5	BH-0.66 150/5	BH-0.66 150/5	BH-0.66 150/5	BH-0.66 50/5	BH-0.66 40/5	BH-0.66 40/5	BH-0.66 40/5	BH-0.66 40/5	BH-0.66 50/5	BH-0.66 50/5	BH-0.66 50/5	BH-0.66 40/5	BH-0.66 75/5	BH-0.66 75/5	BH-0.66 75/5	BH-0.66 75/5	BH-0.66 40/5	BH-0.66 40/5	BH-0.66 40/5	BH-0.66 50/5	BH-0.66 40/5

GCK2000	GCK2000												配电屏型号	GCK2000	GCK2000							
1AA7	1AA8												配电屏编号	FAA1	FAA2							
600x1000x2200	600x1000x2200												柜体宽x深x高mm	800x1000x2200	600x1000x2200							
	600												柜体宽度mm	800	600							
8E	8E	8E	8E	8E	8E	8E	8E	8E	8E	8E	8E	8E	小室高度	1800	8E	8E	8E	8E	8E	8E	8E	8E
WP14.1	WP14.2	WP14.3	WP14.4	WP14.5	WP14.6	WP14.7	WP14.8	WP14.9	WP15.0	WP15.1	WP15.2	WP15.3	回路编号		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09
5.45				20	5	5	6.5	3.5	19.8				计算容量kW	408	24	24	24	24	12	12	3		
10.35				35.75	8.94	8.94	11.62	6.26	35.39				计算电流A	774.86	42.90	42.90	42.90	42.90	21.45	21.45	5.36		
WDZN-YJE-0.6/1kV 5x10				WDZ-YJE-0.6/1kV 5x16	WDZ-YJE-0.6/1kV 5x10	WDZ-YJE-0.6/1kV 5x10	WDZ-YJE-0.6/1kV 5x10	WDZ-YJE-0.6/1kV 5x10	WDZ-YJE-0.6/1kV 5x16				导线规格		WDZ-YJE-0.6/1kV 5x16	WDZ-YJE-0.6/1kV 5x16	WDZ-YJE-0.6/1kV 5x16	WDZ-YJE-0.6/1kV 5x16	WDZ-YJE-0.6/1kV 5x10	WDZ-YJE-0.6/1kV 5x10	WDZ-YJE-0.6/1kV 5x10		
TC CT				TC CT	TC CT	TC CT	TC CT	TC CT	TC CT				敷设方式		TC CT	TC CT	TC CT	TC CT	TC CT	TC CT	TC CT		
配电室暖风机配电箱 APFL	备用	备用	备用	大门照明箱 ALM1	侧门照明箱 ALM2	侧门照明箱 ALM3	路灯照明箱 ALJ1	路灯照明箱 ALJ2	墙裙照明箱 ALJ3	备用	备用	备用	用户名称	市电与发电切换	公共照明箱 1#2#ALG	公共照明箱 3#ALG 5#ALG	公共照明箱 4#ALG 6#ALG	公共照明箱 7#ALG	公共照明箱 9 11#ALG	公共照明箱 12 14#ALG	公共照明箱 18#ALG	备用	备用
主电源				主电源									备 注		备用电源	备用电源	备用电源	备用电源	备用电源	备用电源	备用电源		

说明:

1、干式变压器(选择IP2X及以上的变压器)必须配置外壳及温控、温显、风机、防凝露装置。

2、电涌保护器装在低压总进线柜内。

3、该图纸与当地供电局供电容复通知书共同做为施工依据。

4、低压出线电缆末端设置重复接地。

5、低压柜低压母排包热缩绝缘材料。

6、电容采用干式环保充气式,带二次保护功能。

7、进出线采用上进下出方式。

8、低压配电系统均为单母线分段运行,联络柜内断路器在正常情况下断开,当其中一台变压器退出运行后,方可将其投入,要求联络柜跟进线柜之间有电气联锁。

9、TM2与TM3互为备用,当TM2或TM3发生故障退出,断路器Q4合闸(平时断开),手动或自动切除三级负荷负荷供电,保证二级负荷供电。

11、Q2平时接市电;当A段母线市电失电时,Q2切换至接发电机。

12、各低压变压器器进线柜设置过电流保护、电流速断保护、温度保护。

13、变压器和发电机低压出线非消防回路包括备用回路均安装漏电报警系统连接,消防回路只报警不脱扣。普通回路设自动脱扣和手动脱扣。报警整定电流设为500mA。漏电监控模块集中设于电房金属模块箱。

14、消防用电负荷回路中断路器带过负荷时只报警不跳闸、短路时跳闸的附件328。

15、非消防负荷回路中带分励脱扣器附件310的断路器,在火灾时由消防输入输出模块控制其跳闸。

执业注册章 (签名)

勘察设计专用章

广西方泽 GUANGXI FANGZE
建筑设计有限责任公司
ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD
工程设计证书:甲级 A145004838

专业负责人	陆中明	
设计	黎少梅	
校核	陆中明	
项目负责人	黄志诚	
审核	梁嘉琳	
审定	佘志山	

建设单位

南宁市体育局

项目名称(子项名称)

南宁市体育运动学校建设工程一期
3#、4#、5#、6#教学楼

图名

低压配电系统图(3)

设计号	GXFZ-FJ-2015第(186)号
设计阶段	施工图
专业	电气
比例	1:100
日期	2015年12月
版本号	A
图号	DQ-08