
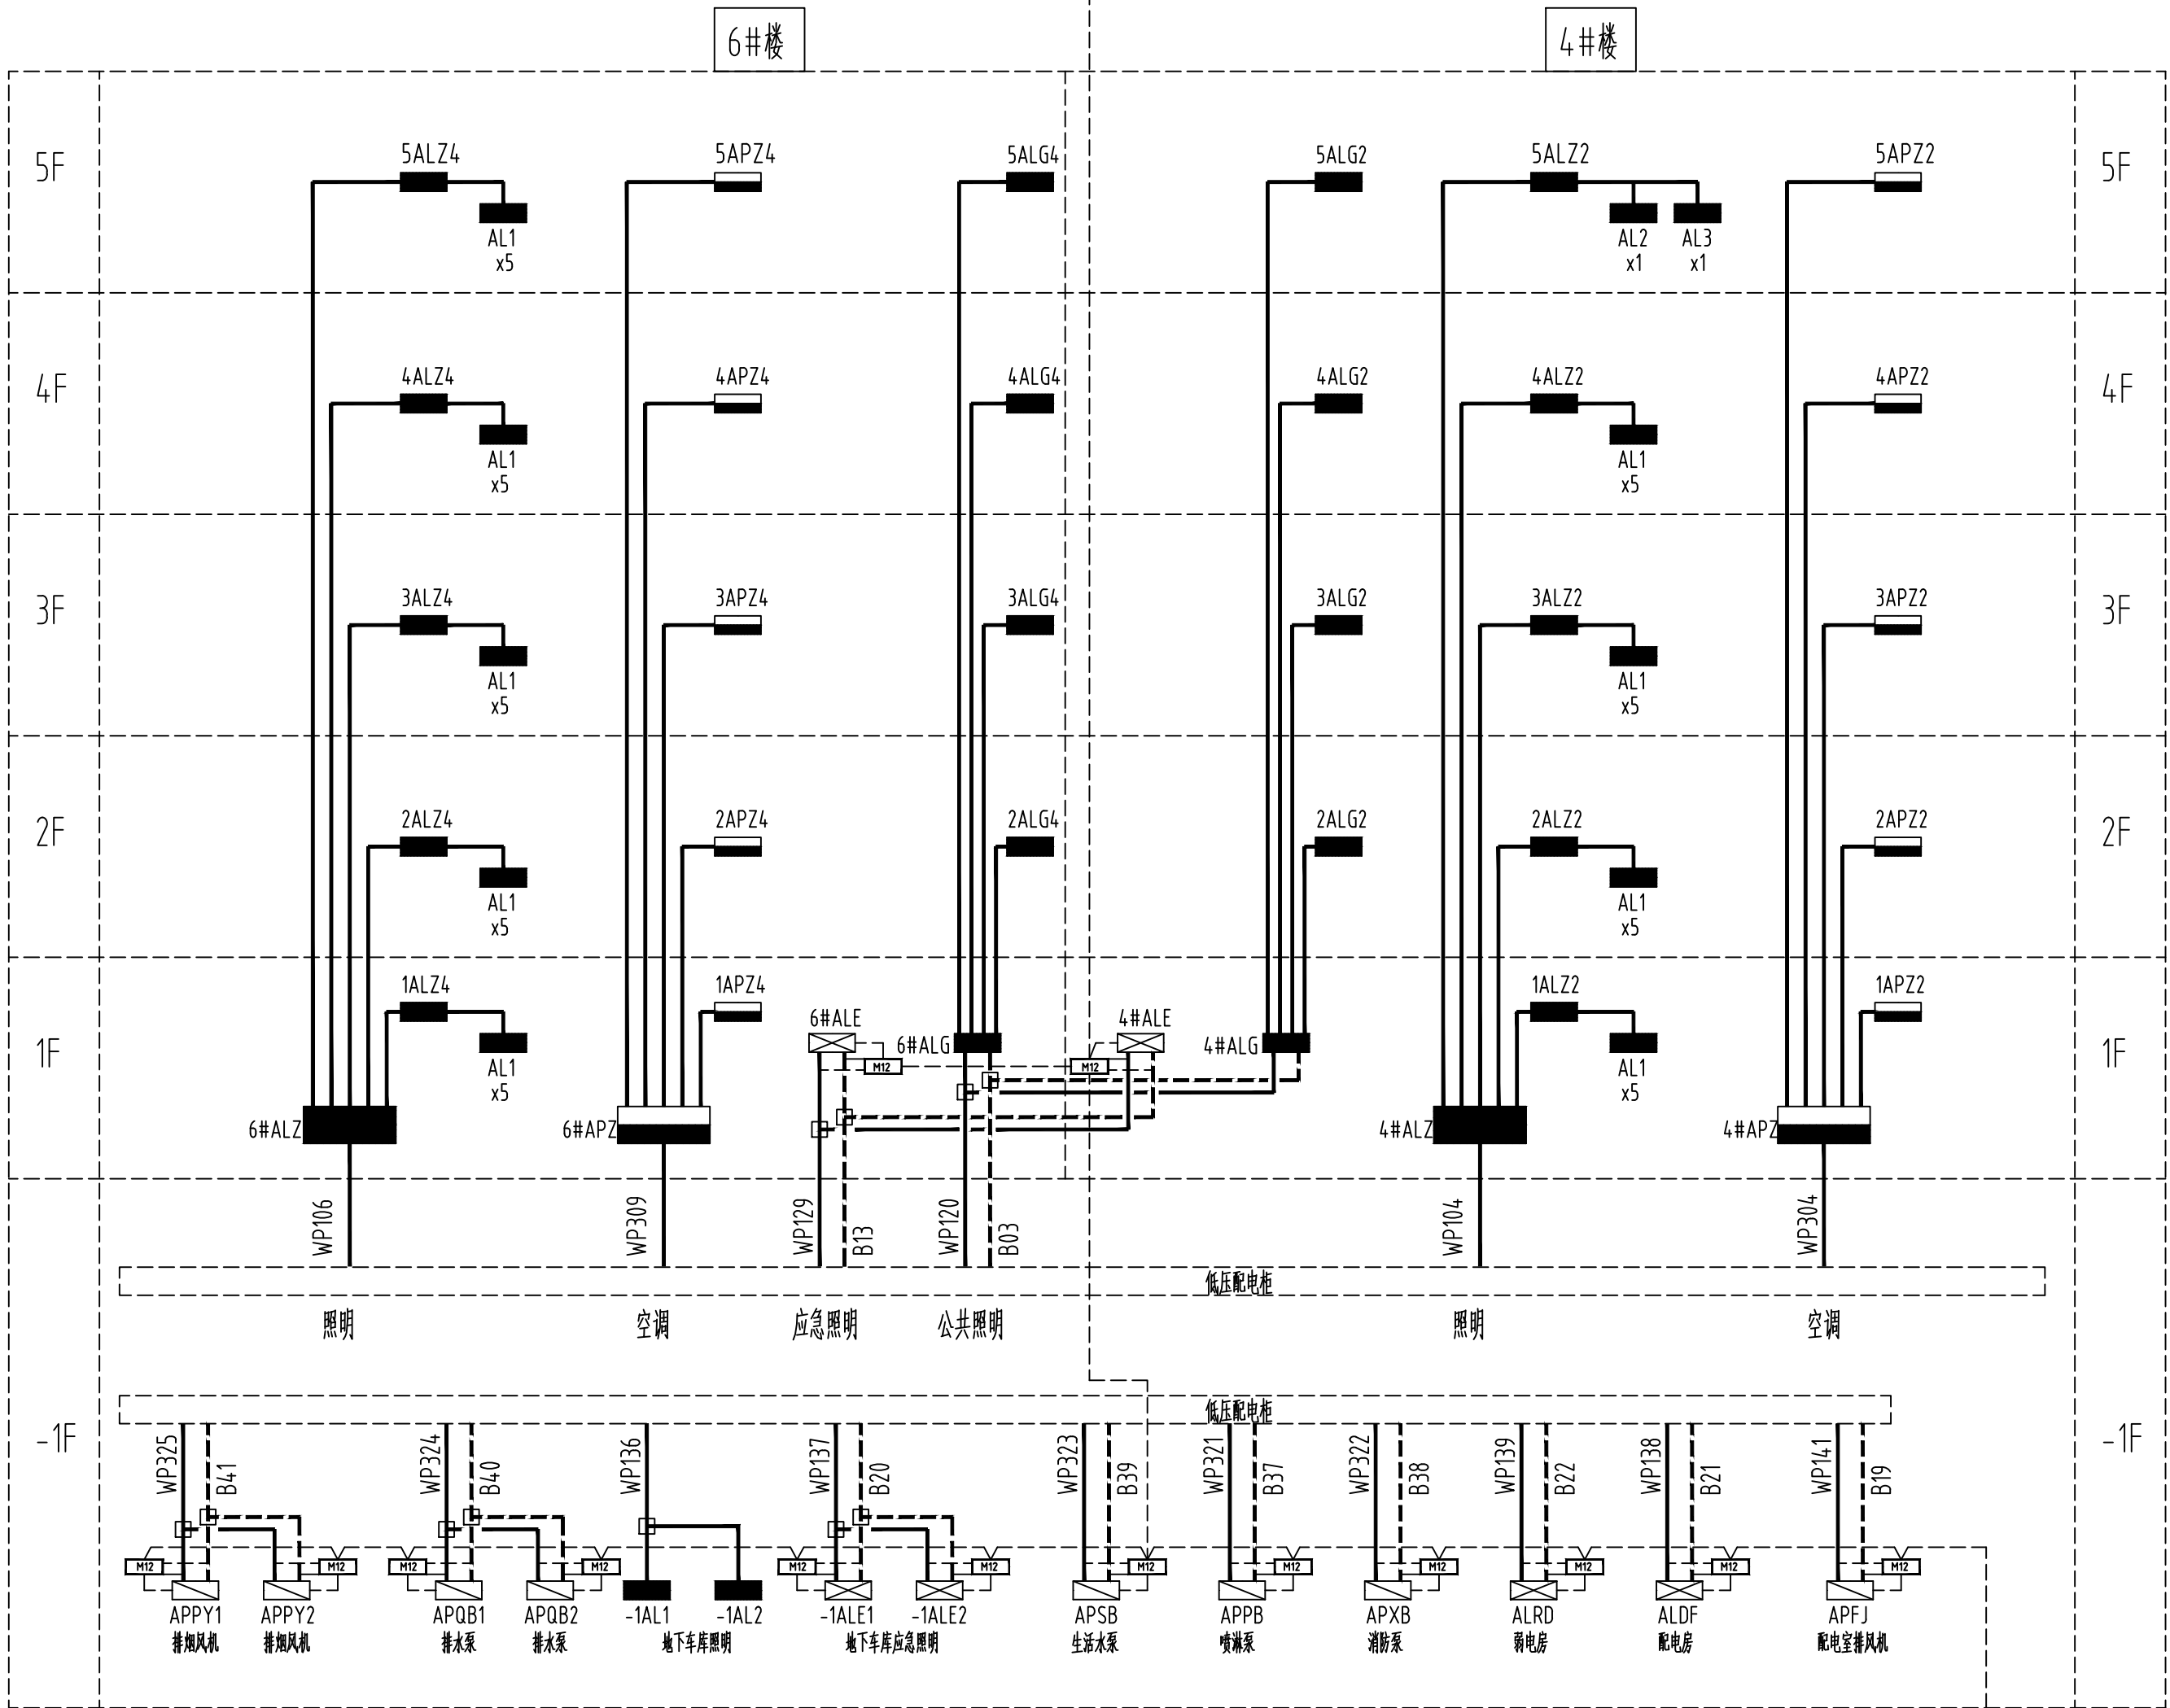


说明:

- 1、电气火灾监控系统主机设在消防控制室, 安装位置详见消防控制室大样图。
- 2、本系统采用总线制, 总线: ZR-RVS-2X1.5 SC20。
- 3、“”为电气火灾监控探测器, 设于配电箱旁, 各配电箱安装位置详见配电平面及系统图。
- 4、报警整定电流设为300mA。(该值仅为预估值, 运行中由厂家根据配电回路自然泄漏电流情况再行设定)。

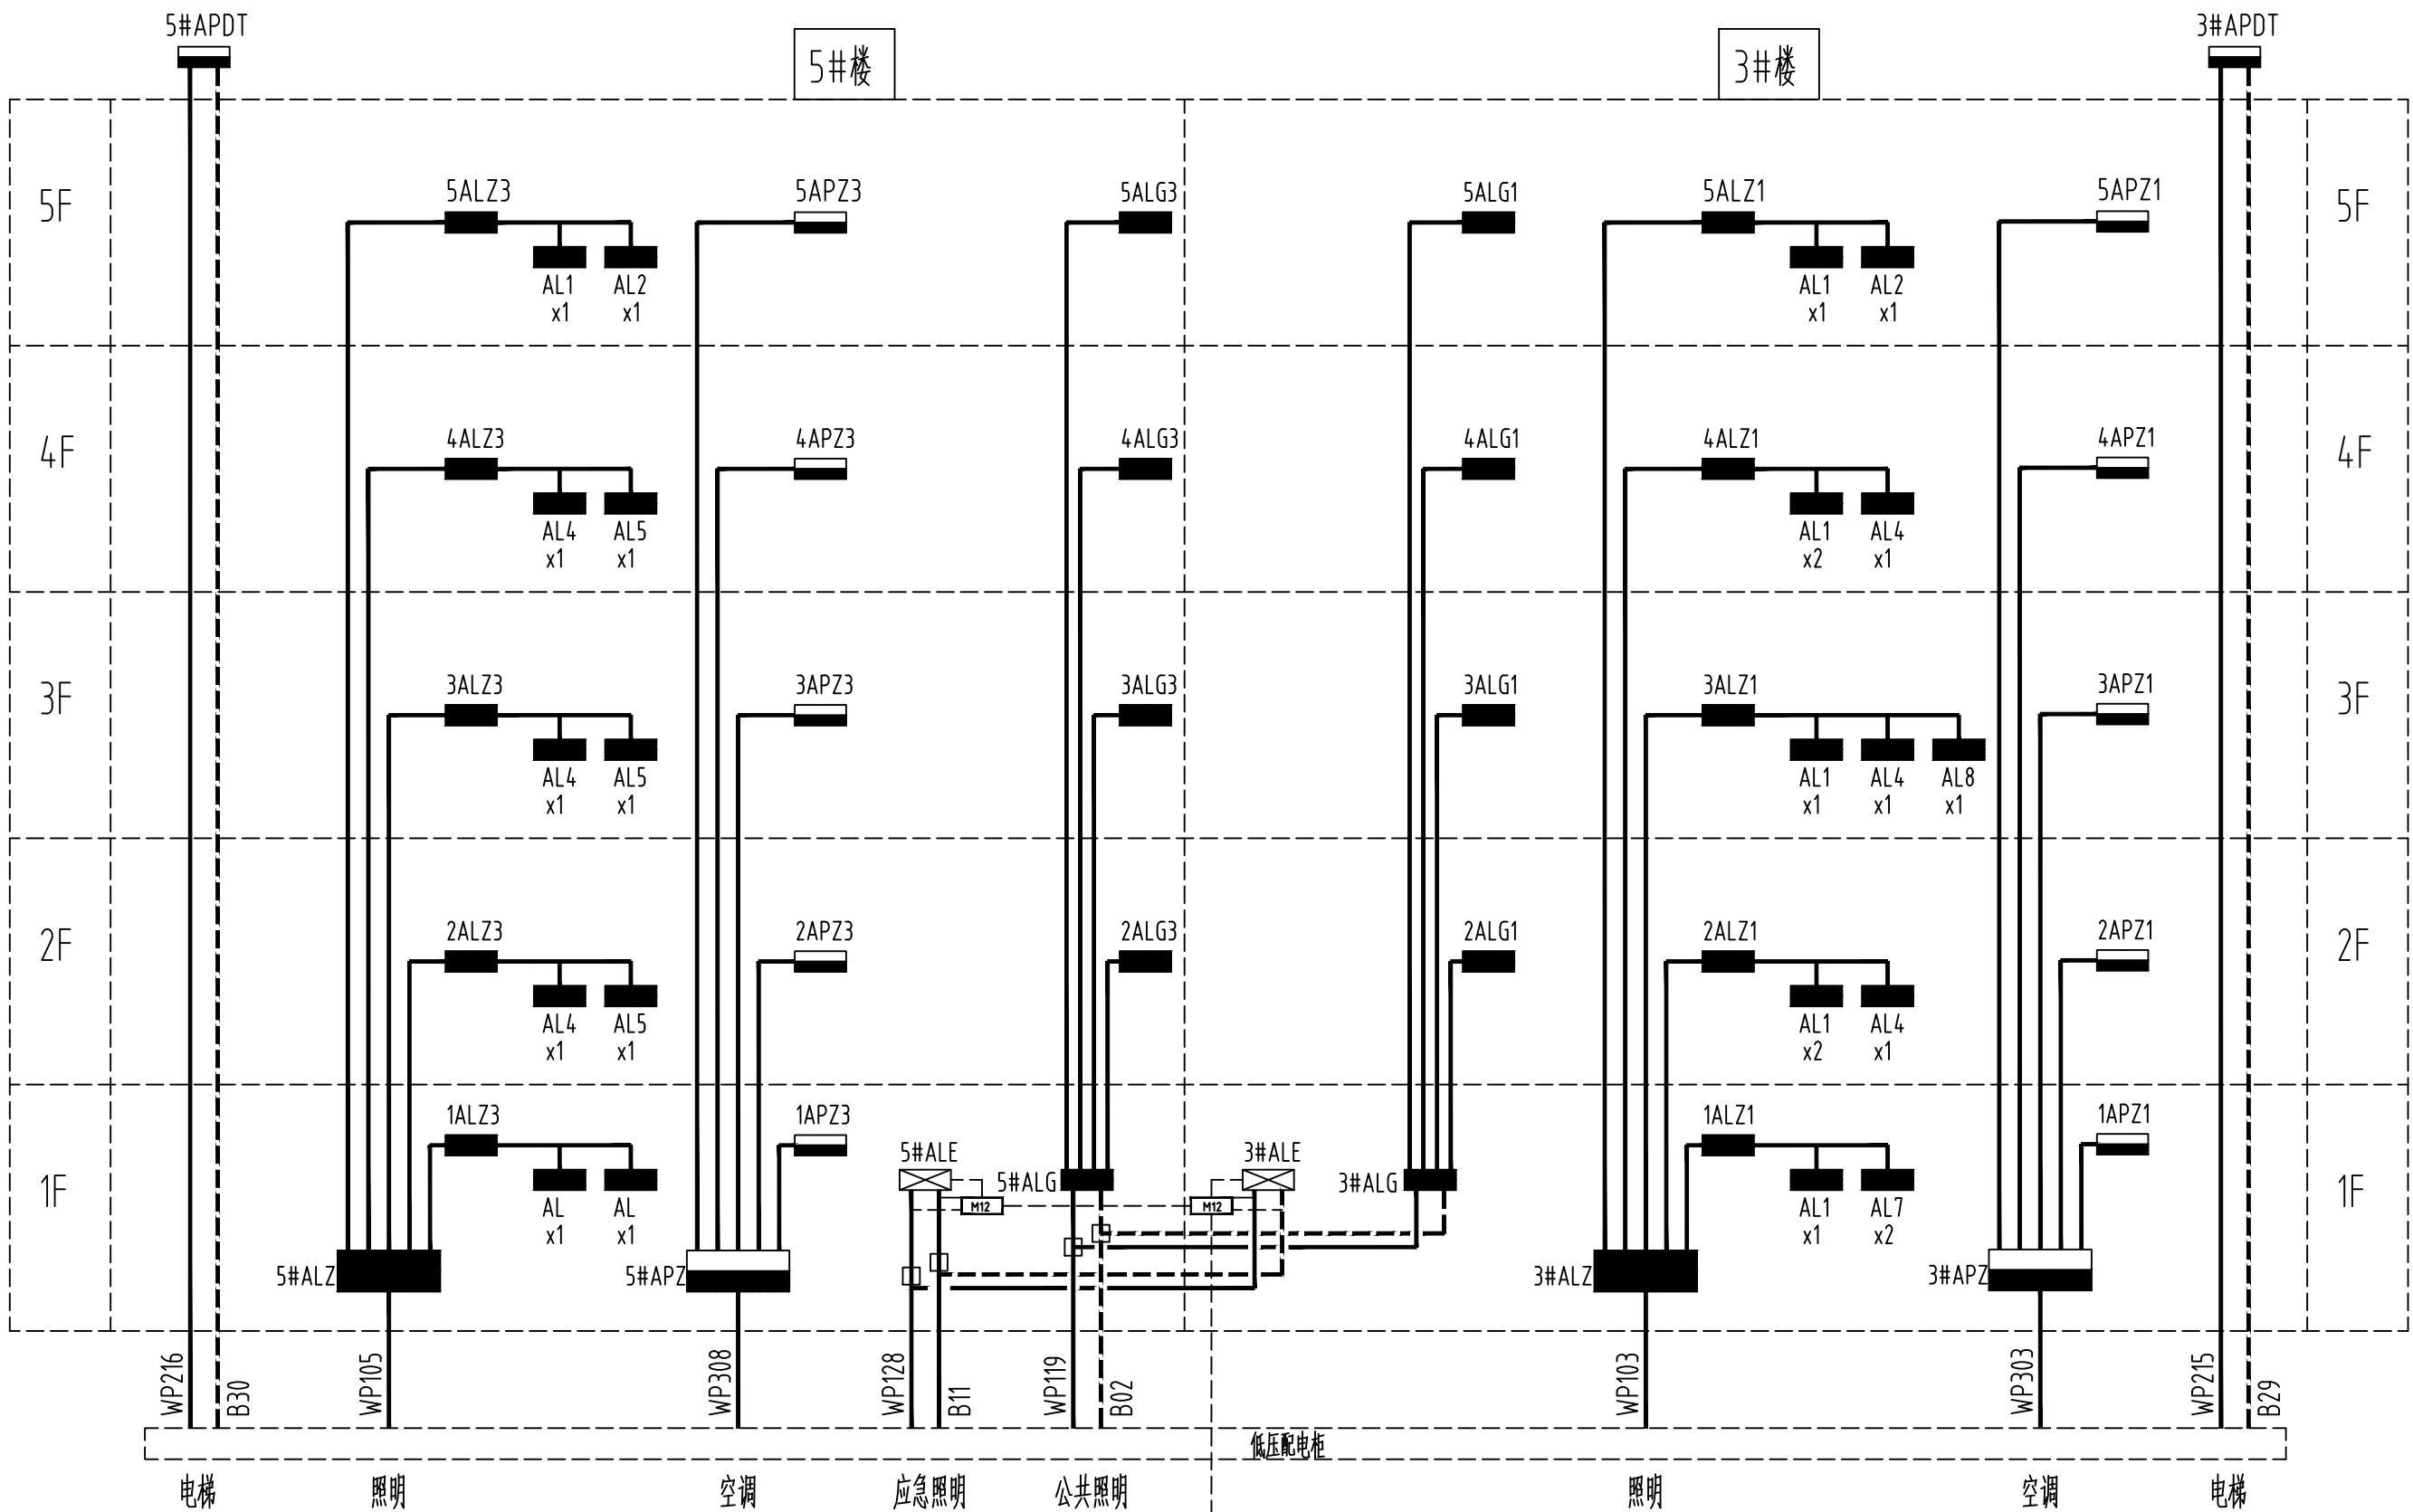

注:

- 1、消防电源监控系统主机设在消防控制室与火灾自动报警系统机房并排安装。
- 2、本系统采用总线制, 总线: NH-RVV-2x2.5+NH-RVSP-2x1.5 SC20 WC
- 3、“”为火灾及电源监控系统, 设于配电箱旁, 各配电箱安装位置详见动力、照明配电平面图。
- 4、未详者参照国标图集《消防设备电源监控系统》10CX504施工。

执业注册章 (签名)	
勘察设计专用章	
广西方泽 GUANGXI FANGZE 建筑设计有限责任公司 ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD 工程设计证书: 甲级 A145004838	
专业负责人	陆中明
设计	黎少梅
校核	陆中明
项目负责人	黄志诚
审核	梁嘉琳
审定	余志山
建设单位	南宁市体育局
项目名称 (子项名称)	南宁市体育运动会学校建设工程一期 3#、4#、5#、6#教学楼
图名	电气火灾监控系统图 消防监控电源系统图
设计号	GXFZ-FJ-2015第(186)号
设计阶段	施工图
专业	电气
比例	1:100
日期	2015年12月
版本号	A
图号	DQ-45