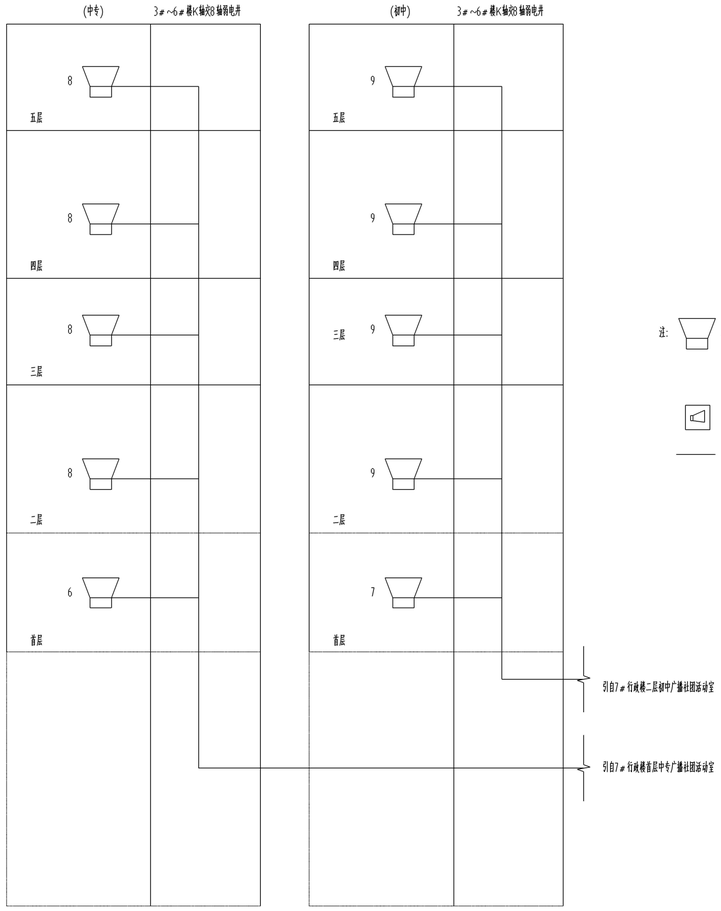

3#~6#楼背景音乐及紧急广播系统图

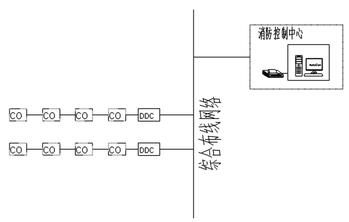

负一层CO浓度探测系统图

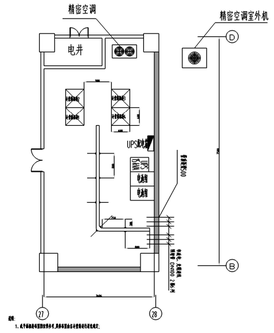

机房设备布置图

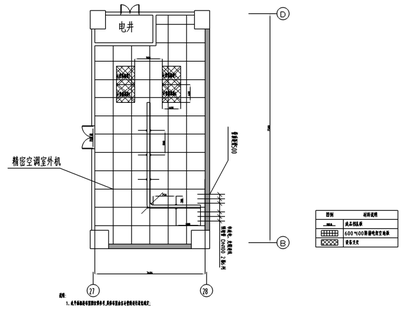

机房地面布置图

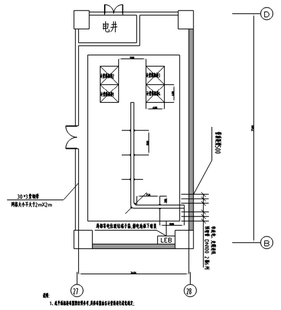

机房防雷接地图

备注:绝缘端子间距控制在1.2m以内。

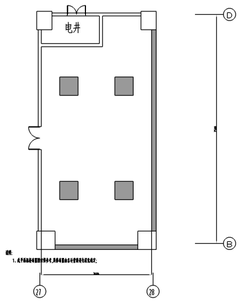

机房灯具布置图



说明:
安装抗静电活动地板的楼地面处理:采用水泥砂浆找平压光,其平整度应符合建筑验收规范要求。
地板安装详细参照活动地板施工规范要求。
地板规格为600*600mm,地板安装高度为300mm。
沿墙侧不锈钢饰面踢脚,距地标高100mm。

防静电地板剖面图



台阶侧面安装大样图

序号	图例	说明
1		600*600静电地板,安装高度距地0.3m。

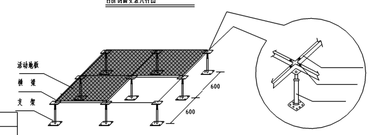

防静电地板示意图



等电位接地示意图



照明灯具安装大样图

备注:机房各源灵照明设型按照要求进行施工,要求照度不低于500Lux/m2。



机柜、设备承重定面图



等电位铜排安装大样图

广西百纳建设集团有限公司				项目名称	南宁市体育运动学校二期工程 3#钢中实训楼、4#钢中教学楼 5#中专实训楼、6#中专教学楼	施工图深化	设计
						电气	部分
校 对		设 计		图 名	3#~6#楼背景音乐及紧急广播系统图 负一层CO浓度探测系统图 负一层弱电机房平面图		
项目负责		制 图					
日 期	2023.06	比 例	1:100	图 号	DQ-36	图 幅	A2