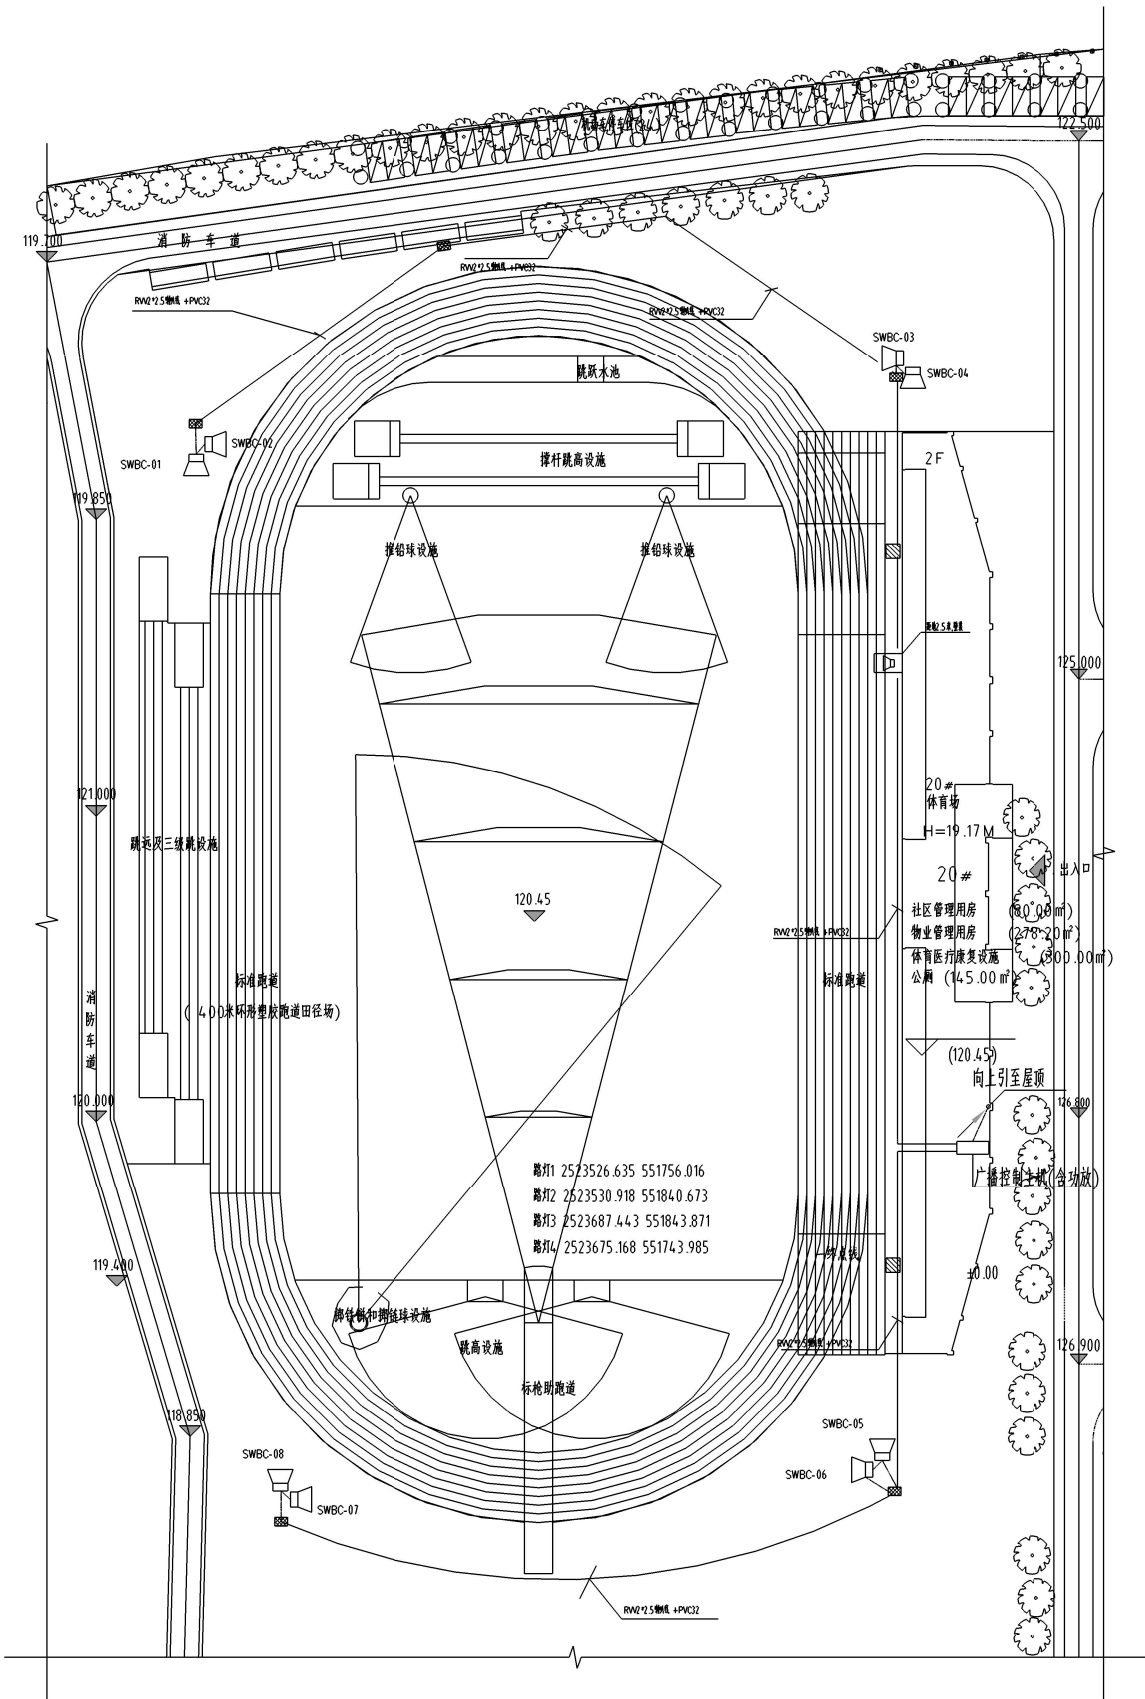


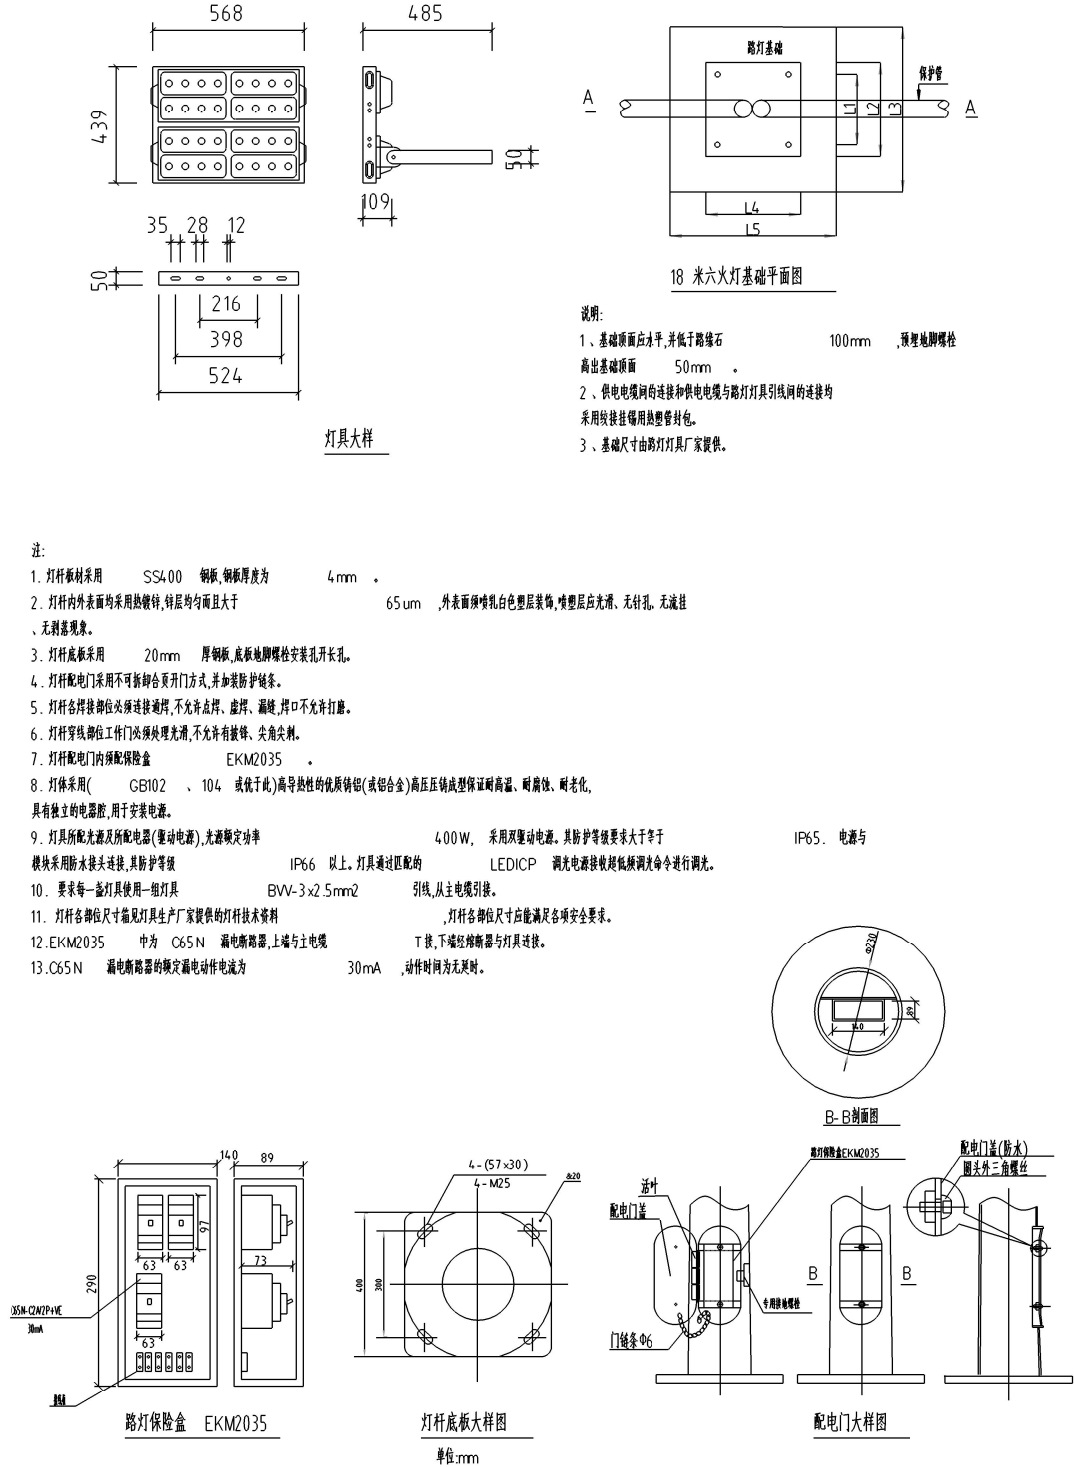
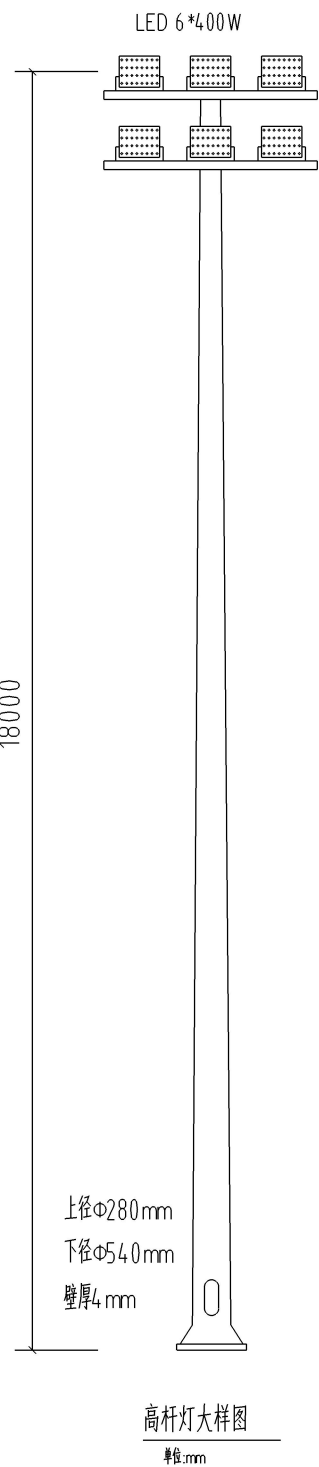
运动场照明平面图 1:500







运动场广播平面图 1:500

IP65 音箱 距地 4.0 米抱杆安装  
广播线路 RW2\*2.5-PVC32 FC

电缆井规格			
序号	图例	尺寸(mm )	备注
1		1000*1000*1400	已施工
2		1200*900*600	与跑道边线间距不得小于30m ;配电箱及网络配线箱距路50mm 壁装
3		600*400*400	



广西百纳建设集团有限公司				项目名称 南宁市体育运动学校二期工程 20# 体育看台			施工图深化	设计
							智能化	部分
校 对		设 计		图 名 运动场照明平面图 运动场广播平面图				
项目负责		制 图						
日 期	2023.06	比 例	1:150	图 号	电施-09	图 幅	A1	