


序号	图例	名称	数量	安装方式	线缆备注
1	Ⓜ	网络交换机	11	机架安装	线缆备注
	Ⓜ	网络交换机	5	机架, M, 无安装架	
	Ⓜ	网络交换机	8	机架, M, 无安装架	
2	Ⓜ	无线AP	14	吸顶, 吸顶	
	Ⓜ	数据	16	机架, M, 无安装架	
	Ⓜ	服务器机柜(1.1)柜	4	机架, M, 无安装架	尺寸2mX4m=8m²
3	Ⓜ	一卡通门禁系统(1)柜	6	机架, M, 无安装架	
4	Ⓜ	门禁读卡器	6	机架, M, 无安装架	
5	Ⓜ	门禁读卡器	6	机架, M, 无安装架	
6	Ⓜ	门禁读卡器	6	机架, M, 无安装架	
7	Ⓜ	门禁读卡器, 读卡器	4	机架, M, 无安装架	
8	Ⓜ	网络交换机, 交换机	8	机架, M, 无安装架	
	Ⓜ	网络交换机, 交换机	8	机架, M, 无安装架	
9	Ⓜ	六类网线(网线、设备)	3500	穿720mm, 网线WDZ-Cat6-UTP/MR/SC20	
10	Ⓜ	六类网线(网线、设备)	890	穿720mm, 网线WDZ-Cat6-UTP/MR/SC20	
11	Ⓜ	六类网线(网线、设备)	2640	穿720mm, 网线WDZ-Cat6-UTP/MR/SC20	
	Ⓜ	LED显示屏	720	穿720mm, 网线RVB3*4/MR/SC20	
12	Ⓜ	电源线	1050	穿720mm, 网线WDZ-SMV-RS-SMV/SC20	
	Ⓜ	门铃按钮, 读卡器, 读卡器, 读卡器	100	穿720mm, 网线RVB4*1.5+SC20	
	Ⓜ	电源线, 电源线, 电源线	100	穿720mm, 网线WDZ-Cat6-UTP+RVB2*1.0/MR/SC20	
	Ⓜ	电源线, 电源线, 电源线	300	穿720mm, 网线WDZ-Cat6-UTP+RVB2*1.0/MR/SC20	

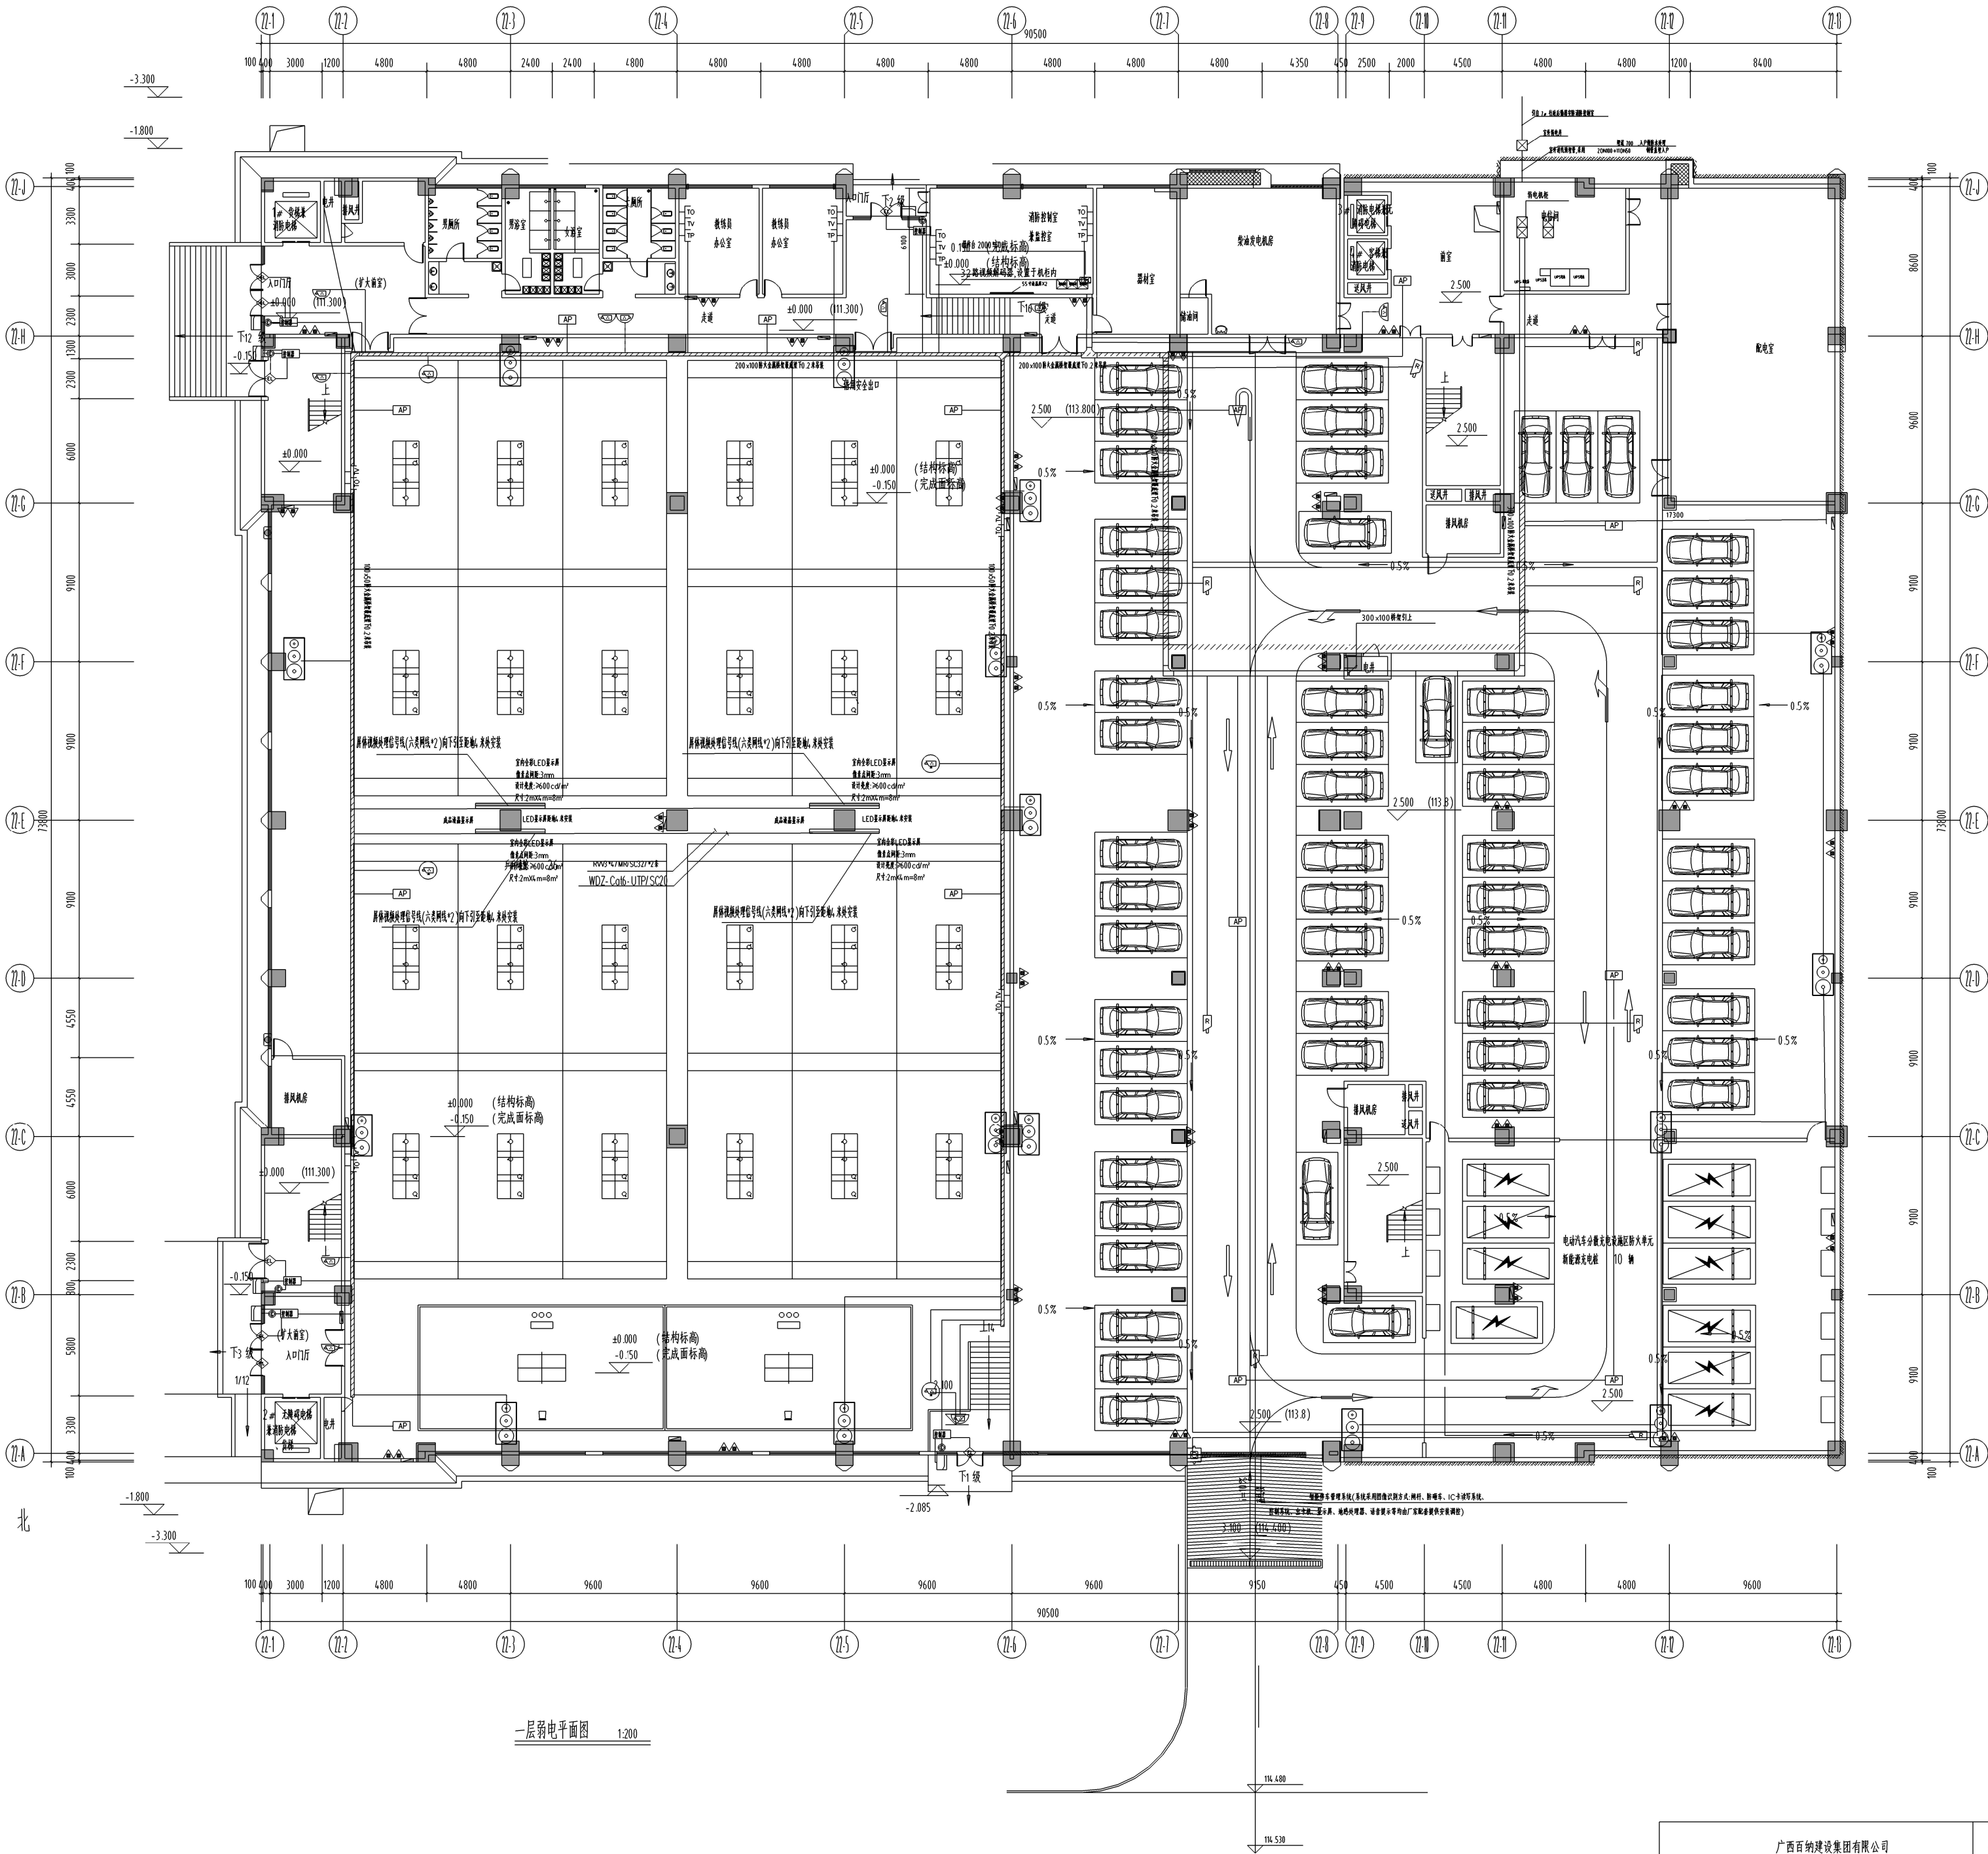

2023.06

广西百纳建设集团有限公司				项目名称	南宁中德职业技术学校二期工程	设计
				22# 宿舍楼		电
校对	设计	制图	审核	图名	一层弱电平面图	
项目负责	制图	审核	审核	图号	电施-35	图幅
日期	2023.06	比例	1:200	图号	电施-35	图幅