强电材料表

序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注	序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
40		电源箱		台	-	电源箱安装于墙面							
39		应急照明灯(自带蓄电池LED灯具)		台	1	电源箱安装于墙面							
38		明装应急疏散指示	DC12V 2W 单面 300cm 双面单面	台	1								
37		电话专用插座(RJ11)		个	5	底边距地0.3m							
36		电话多用插座(RJ45)		个	6	底边距地0.3m							
35		电话多用插座(多媒体型)	5孔	个	6	底边距地0.3m							
34		电话多用插座(多媒体型)	CCD型	个	13	底边距地0.3m							
33		平台插座	SC20 G.IRON BUS LOCK	个	1	明装防爆型安装							
32		平台插座	SC20 STAINLESS BUS LOCK	个	1	明装防爆型安装							
31		排气扇	150W	台	36	吸顶 H=2.5							
30		壁扇	120W	台	999	吸顶 H=2.5							
29		三联单控开	250V-10A	个	26	吸顶 H=1.3							
28		双联单控开	250V-10A	个	25	吸顶 H=1.3							
27		单开	250V-10A	个	987	吸顶 H=1.3							
26		单控开关	250V-10A	个	83	吸顶 H=1.3							
25		声控延时	250V-10A	个	10	吸顶安装时间							
24		安全型插座(三+2)	250V-10A	个	270	吸顶 H=1.3							
23		单相空调插座	250V-10A 防溅	个	71	吸顶 H=1.8							
22		电话插	250V-10A	个	32	吸顶 H=1.8							
21		应急疏散指示标志灯(单面、吊装)			31	吸顶 H=2.5							
20		应急疏散指示标志灯		为2W	117	门洞口 H=2.5							
19		应急疏散指示标志灯(吊装)		为2W	72	吸顶 H=2.5							
18		自带电源的应急照明灯		2×21W	375	吸顶 H=2.5							
17		应急疏散指示标志灯(吊装)		为2W	152	吸顶 H=2.5							
16		单控应急标志灯		为2W	1	门洞口 H=2.5							
15		单控(吊装)	为2W 防溅	2000cm	~3kV	底边距地H=2500cm							
14		75.单管荧光灯	为2W 防溅	2000cm	Rp >80								
13		单管多管荧光灯(带应急电源)	为2W 防溅	2000cm	Rp >80	底边距地H=2500cm							
12		单管多管荧光灯	为2W 防溅	2000cm	Rp >80								
11		75.双管荧光灯(带应急电源)	为2W 防溅	2000cm	Rp >80	底边距地H=2500cm							
10		嵌入式石膏板75.双管荧光灯	为2W 防溅	2000cm	Rp >80	底边距地H=2500cm							
9		嵌入式石膏板75.双管荧光灯	为2W 防溅	2000cm	Rp >80								
8		单侧灯	为2W 防溅	1500cm	Rp >80								
7		防水防尘灯	为2W 防溅	1500cm	Rp >80								
6		隔栅灯	为2W 防溅	2000cm									
5		75.双管荧光灯(带应急电源)	为2W 防溅	2000cm	Rp >80	底边距地H=2500cm							
4		75.双管荧光灯	为2W 防溅	2000cm	Rp >80								
3		应急疏散指示灯(单面、LED灯具)	为2W 防溅	2000cm	Rp >80								
2			为2W 防溅	2000cm	Rp >80	底边距地H=2500cm							
1			为2W 防溅	2000cm	Rp >80								
0		电源插座		台	19	距地 1.8	39		机房照明灯	MH-RVS- (L18)	台	2	
		风扇调速器开关		台	119	距地 1.8	38		机房照明灯	MH-RVS- (2X2)	台	2	
		带插座开关		台	40	距地 1.8	37		机房照明灯	MH-RVS- (2X4.0)	台	2	
此号	图例	名称	规格	单位	数量	备注	此号	图例	名称	规格	单位	数量	备注

钢制桥架和线槽选用表

电缆桥架宽度	最小间距(mm)
电缆桥架宽度<150	1.0
150≤电缆桥架宽度<300	1.2
300≤电缆桥架宽度<500	1.5
500≤电缆桥架宽度<800	2.0
800≤电缆桥架宽度<1200	2.5

本图为照明灯具安装的平面图，安装高度以本平面图所示工程要求为准。
强电管线以及各插座底盒高度，只具体安装要求不明确的以本图为准。

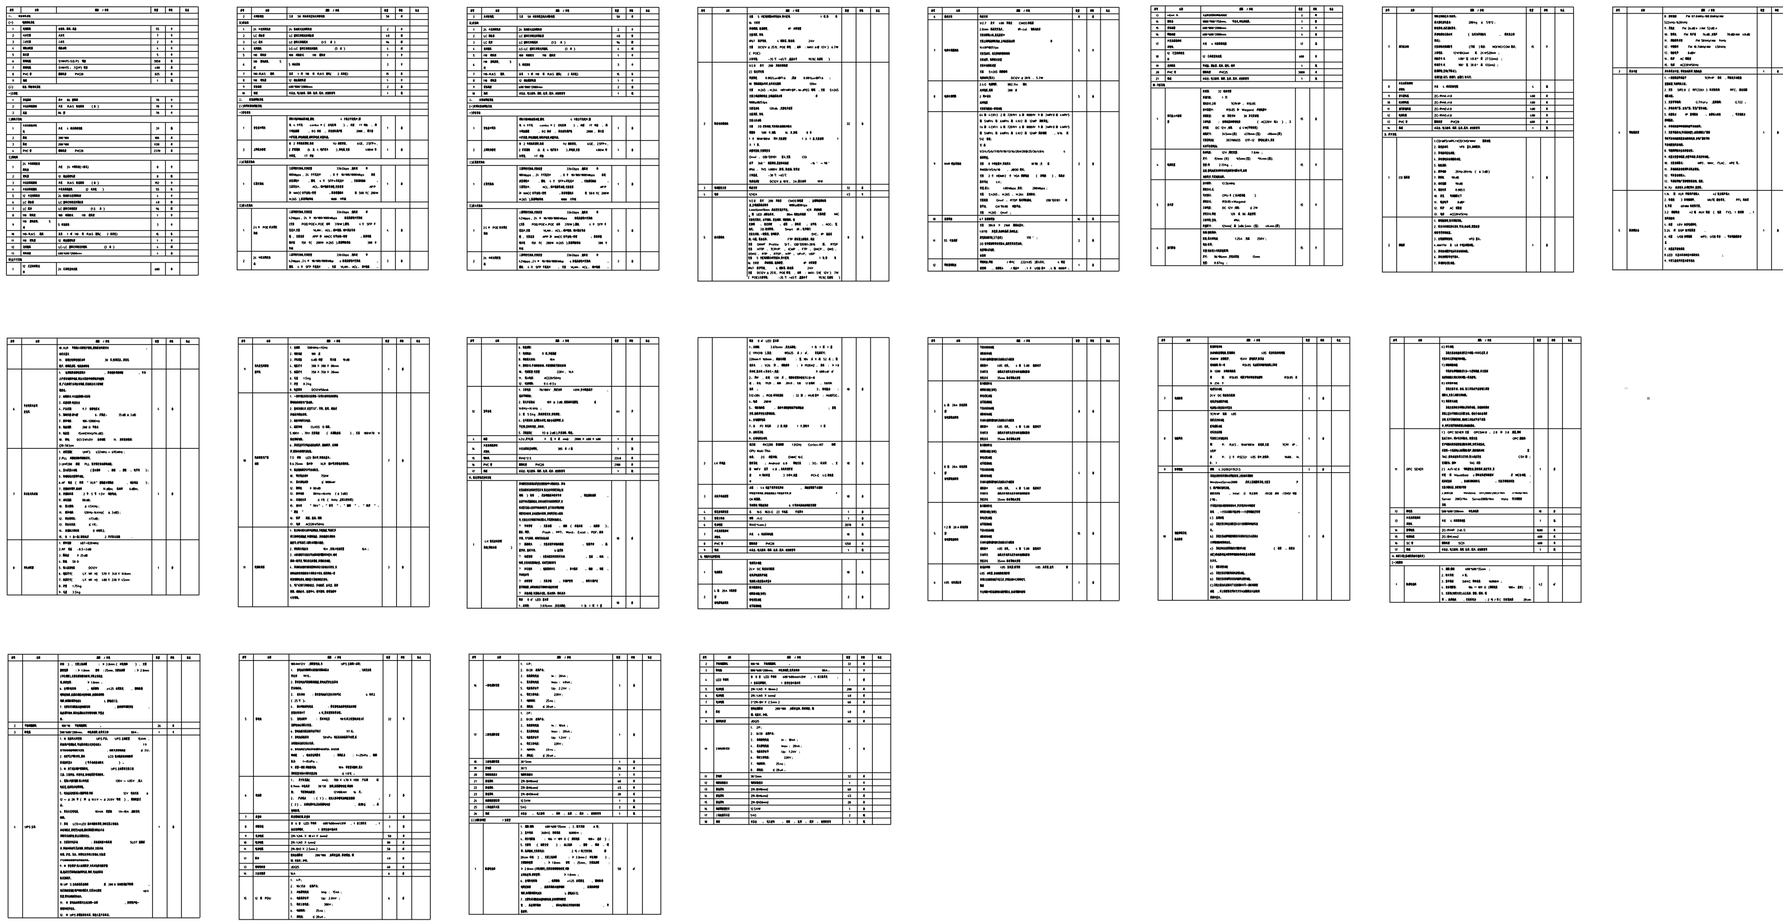

广西百纳建设集团有限公司				项目名称	南宁市体育运动学校二期工程 22#综合球类馆	施工图深化	设计
校 对		设 计				电施	部分
项目负责		制 图		图 名	电气材料表 智能化材料表		
日 期	2023.06	比 例		图 号	电施-02	图 幅	A1+1/2