



机房设备布置图

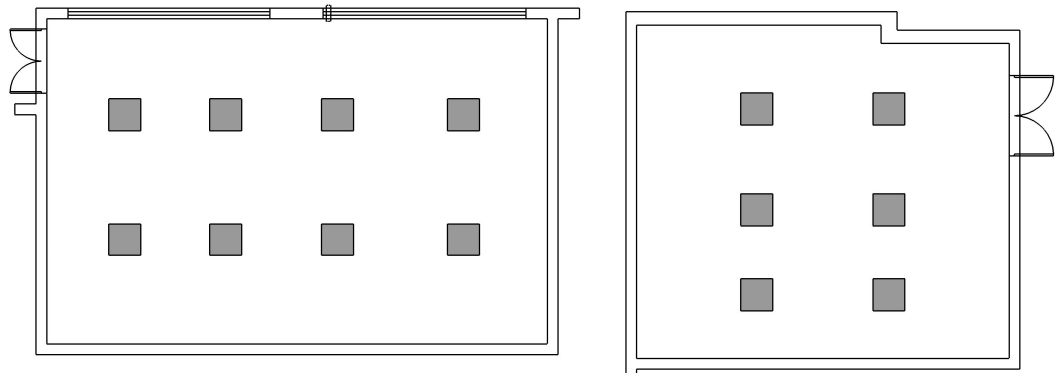


机房灯具布置图

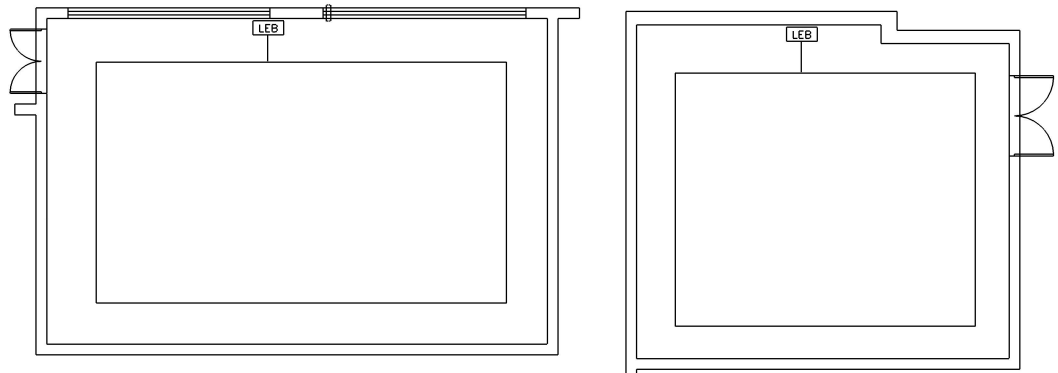

机房等电位铜排安装布置图


备注:绝缘端子间距控制在1.2m以内。

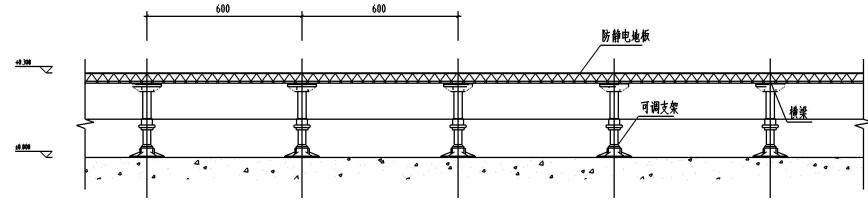

说明:
安装防静电活动地板的楼面必须是用水泥砂浆抹平压光,
其平整度应符合建筑验收规范要求。
地板安装须按照活动地板施工规范要求。
地板规格为600*600mm,地板安装高度为300mm。
沿墙做不锈钢饰面踢脚,距地板高100mm。


防静电地板剖面图

序号	图例	说明
1		600*600 静电地板,安装高度距地0.3m。

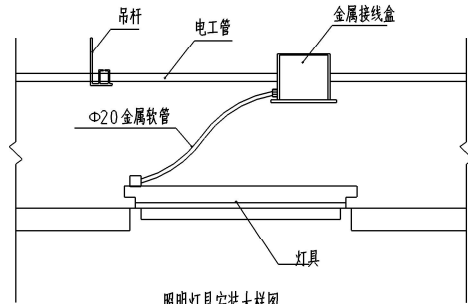


照明灯具安装大样图


备注:机房吊顶及照明造型按照要求进行施工,要求照度不低于500 Lux/m²。

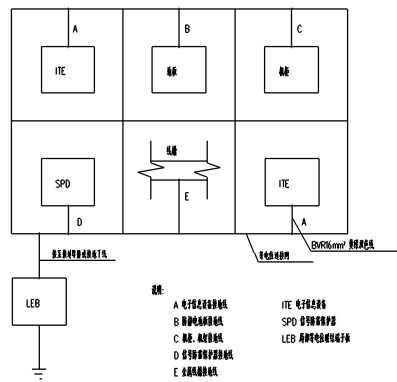


等电位接地示意图

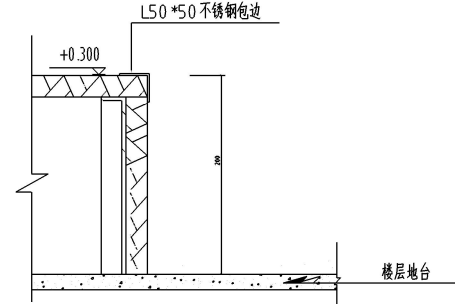


台阶剖面安装大样图

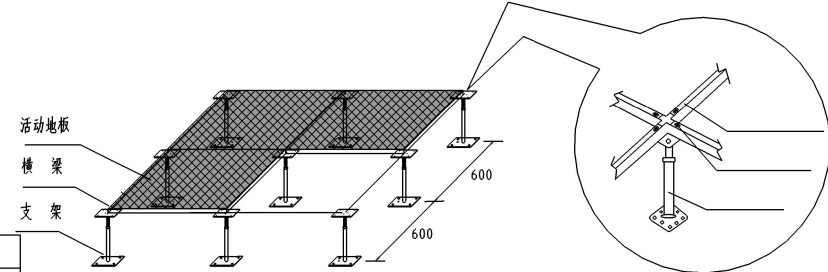

防静电地板示意图

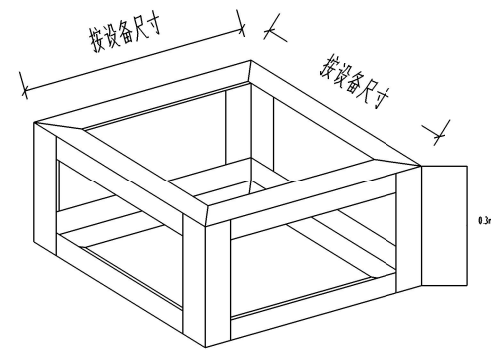

机柜、设备承重架立面图

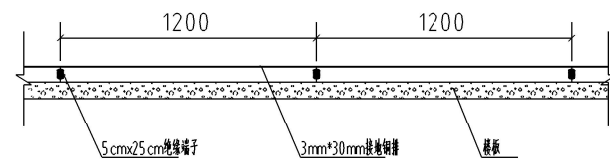

等电位铜排安装大样图

广西百纳建设集团有限公司				项目名称	南宁市体育运动学校二期工程		施工图深化	设计
校 对		设 计			22# 综合球类馆		电施	部分
项目负责		制 图		图 名	机房布置图			
日 期	2023.06	比 例	1:100	图 号	电施-33	图 幅	A1	