恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府

嘉会镇苏陂村2025年农产品加工和储藏厂房

全套施工图设计 共X册

项目代号：GL-DL-25-K03

（第1.0版）

请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

中物聯規劃設計研究院有限公司

图 纸 目 录

中物聯規劃設計研究院有限公司

建设单位	恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府	项目负责人	石小刚
项目名称	嘉会镇苏陂村2025年农产品加工和储藏厂房	专业负责人	[illegible]
子项目名称		制表人	田燕

项目代号	GL-DL-25-K03	
设计阶段	施工图设计	
专 业	目录编号	日 期
建筑	目-01	2025.10

序号	图 别	图 号	图 纸 名 称	图 幅	备 注
01	建施	JS-01	建筑设计总说明	A2+1/4	
02	建施	JS-02	总平面位置示意图	A2	
03	建施	JS-03	一层平面图	A2	
04	建施	JS-04	屋顶平面图	A2	
05	建施	JS-05	①~⑥轴立面图　⑥~①轴立面图	A2	
06	建施	JS-06	Ⓖ~Ⓐ轴立面图　1-1剖面图	A2	
07	建施	JS-07	节点大样	A2+1/4	
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

建 筑 设 计 总 说 明

一、工程概况：

1）.建设单位：恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府。项目名称：嘉会镇苏陂村2025年农产品加工和储藏厂房。

用地位置：桂林市恭城县。总建筑面积为：774.00m²　。建筑占地面积:774.00m²

计容建筑面积（2倍计容）:1548.00m²，建筑高度：6.15m （室外地坪至檐口），室外地坪至屋脊高度为9.95m

2）.本图纸为嘉会镇白燕村2025年农产品加工和储藏厂房施工图。

3）.本工程建筑类别为二类工业建筑，设计使用年限为25年，建筑耐火等级为二级。本项目为农产品罐头的铁皮盖子加工，物品的火灾危险性类别为：丁类（备注：如实际生产物品火灾危险性超过丁级，应及时重新调整图纸。）主要结构类型为门式刚架结构。屋面防水等级为1级，抗震烈度按六级设防。内部工艺流程由用户委托有资质专业公司设计。

4）.本工程±0.000相对标高由现场施工实际确定。（总平面和标高尺寸以m为单位，其余尺寸以mm为单位）。（如现场发现施工图中所示坐标与实际情况有出入时，应及时通知设计人员进行处理。）

5）.本工程±0.000以下用M5水泥砂浆砌MU15页岩烧结砖，±0.000以上用M5混合砂浆砌MU10页岩烧结多孔砖，标高2000以上承重体系为钢结构；标高2000以下为砖砌外墙，墙厚为200mm.
±0.000以下用M5水泥砂浆砌MU15页岩烧结砖，±0.000以上用M5混合砂浆砌MU10页岩烧结多孔砖

6）.防潮层：所有砖墙内外均在标高—0.060处满铺20厚1:2水泥砂浆内掺水泥重量5%的防水剂；

7）.根据《工业建筑节能设计统一标准》GB51245—2017第3.1.1条规定，本厂房无供暖和空调系统，通过自然通风设计降低通风能耗，属于二类工业建筑。

二、设计依据：

1）.设计合同书和甲方提供的相关文件；

2）.方案审查意见书号：X自然资技审【2025】XX号

3）.总平面方案批文号：X自然资规审【2025】XX号

4）.《建筑防火通用规范》GB55037—2022

5）.《房屋建筑制图统一标准》 GB/T50001—2010

6）.甲方提供的1:1000电子地形图；

7）.《房屋建筑制图统一标准》 GB/T50001—2010

8）.《多孔砖砌体技术规范》JGJ137—2001（2002年版）

9）.《屋面工程技术规范》　GB50345—2012

10）.《建筑内部装修设计防火规范》GB50222—2017

11）.《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T50046—2018

12）.工程建设标准强制条文　（房屋建筑部分）；

13）.桂林市城市规划管理技术规定。

14）.采用通用图：中南地区通用建筑标准设计通用图15ZJXXX，06J925—2。

15）.《建筑设计防火规范》GB50016—2014（2018版）

16）.《建筑钢结构防火技术规范》GB51249—2017

17）.《钢结构防火涂料》GB 14907—2018

三、屋面 ：（屋面防水为Ⅰ级）屋面采用压型铝板：

银色0.6mm厚压型铝板+1.8厚聚氯乙烯防水卷材2层+2.5厚冷弯镀锌型钢衬檩+2.5厚冷弯镀锌型钢支撑件+Φ1.0~1.5热镀锌或不锈钢丝网（根据工程要求）+檩条+钢梁

1）.钢板镀层：冷轧钢板经连续热浸镀铝锌处理，其镀铝锌量为150g/m²（双面）.（AL：55%，Zn：43.5%，Si：1.5%）；屋面板与结构之间应按螺钉连接，保证屋面围护系统在温度应力作用下自由热胀冷缩。

2）.钢屋面施工的所有接缝均应采用专业密封膏密封嵌牢。压型钢板的横向搭接不小于一个波，纵向要求不搭接；压型钢板与泛水的搭接宽度不小于200mm。压型钢板伸入天沟内的长度不小于150mm。天沟板面找坡0.5%，坡向落水管。其它详细施工构造要求详见国标《屋面工程质量验收规范》第7.3项。

3）.彩色钢板收边泛水基材厚度0.5mm.止水胶泥：应使用中性之止水胶泥（硅胶）　。

4）.固定屋，墙面钢板自攻螺丝应经镀锌处理，螺丝之帽盖用尼龙头覆著，且钻尾能够自行钻孔固定在钢结构上。

5）.主、次檩条及村檩均应采用高强度热浸镀锌的冷弯薄壁型钢；其双面镀锌量不小于275g/m²，最小屈服强度不小于345MPa。

四、构造做法：

屋面：银色0.6mm厚压型铝板
- 0.6mm厚压型铝板
- 1.8厚聚氯乙烯防水卷材2层
- 2.5厚冷弯镀锌型钢衬檩、钢支撑件
- Ø1.0~1.5热镀锌或不锈钢丝网（根据工程要求）
- 檩条(尺寸详结施)
- 钢梁(尺寸详结施)

外墙1、单层彩钢板墙面（外墙，颜色、位置详立面图）
- 0.426mm（840型）单层彩钢板
- 镀锌檩条
- 钢柱

外墙2：水泥砂浆墙面（用于2.0米以下墙体）
- 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，
- 1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型）
- 15厚1:3水泥砂浆
- 180厚页岩烧结多孔砖

地面：细石混凝土地面
- 40厚C20细石混凝土随打随抹光
- 1.2厚聚合物乳液防水涂料
- 20厚1:3水泥砂浆抹平
- 素水泥浆一遍
- 120厚C25混凝土
- 素土夯实

（地面垫层分格缝按分格缝纵横间距不大于6m分格）

室外坡道：水泥砂浆面
- 20厚1:2水泥砂浆抹面，15宽水泥金刚砂防滑条，中距150，凸出坡面5
- 素水泥浆一遍
- 100厚C20素混凝土
- 300厚3:7灰土
- 素土夯实（坡度按单项工程设计）

内墙 ：水泥砂浆防潮墙面（用于2.0米以下墙体）
- 5厚1:2水泥砂浆
- 15厚1:3水泥砂浆
- 180厚页岩烧结多孔砖

五、顶棚：

1）.车间内的顶棚均不做装修处理。

六、护角线：

内墙阳角和底层外墙混合砂浆粉刷的阳角均做1.5米高护角线，做法为：15厚1:2.5水泥砂浆，每边宽40，粉面同墙面。轻质墙与混凝土柱或砖墙交接处，均应在墙面上加钉钢丝网以防抹灰裂缝，钢丝网宽度每边不小于300。

七、门窗：

门窗数量及选用图集号详见门窗表：铝合金门窗框颜色由业主定，玻璃为6厚白色玻璃，

八、油漆防腐：（本项目的构件采用钢构件，构件的燃烧性能为不燃性）

1）.所有外露金属件均油银色磁漆 做法见15ZJ001页98 涂102A

九、防火分区说明：

本建筑为二类厂房建筑，建筑面积为774.00m²，建筑基底面积为774.00m²。本建筑使用功能为农产品罐头的铁皮盖子加工，该建筑根据《建筑防火通用规范》 GB55037—2022中的规定可以定义为丁类厂房，

本建筑与两栋贴邻丁类厂房为一个防火分区（建成后会整体使用），三栋建筑总面积为2257.5平方米，满足丁类厂房防火分区建筑允许面积。二次装修设计中应符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222—2017相应规范要求。

钢结构选材及构件耐火等级、耐火极限规范要求、耐火极限增加措施一览表(根据《钢结构防火涂料(GB14907—2018)》相关要求施工):

	构件名称	耐火等级	耐火极限规范要求（不低于）	选材及构件耐火极限增加措施
柱	钢柱（有保护层钢柱）柱间支撑及柱间系梁	二级	2.5小时	涂非膨胀型防火涂料36mm，或由专业轻钢厂家取得防火要求设计增加耐火极限增加措施
梁	钢梁（有保护层钢梁）屋面支撑、檩条、系杆	二级	1.5小时	涂非膨胀型防火涂料27mm，或由专业轻钢厂家取得防火要求设计增加耐火极限增加措施
	次构件	二级	1.0小时	涂薄涂型钢结构防火涂料5.5mm，或由专业轻钢厂家取得防火要求设计增加耐火极限增加措施

防火涂料技术要求：1，非膨胀型防火涂料不应含有石棉和玻璃纤维等有害物质，不宜采用苯类溶剂类产品；
2，防火涂料应具有良好的变形能力和粘结性，在任何阶段均不能开裂、空鼓和脱落，也不能有流坠和乳突现象；
3，防火涂料的理化性能和热物理性能报告，应报业主和设计院结构工程师审批，确认后方可采购、施工；
4，防火涂料应与防腐涂层、找平腻子具有相容性；
5，防火涂料质保期应不低于30年，不分解、不粉化、隔热防火性能不降低；
6，非膨胀型室内防火涂料尚应满足如下要求：
6.1：应采用具有低碳环保性能的石膏基质防火涂料，任何耐火极限下的涂层厚度均不能低于15mm；
6.2：防火涂料粘结强度不低于0.04 MPa，抗压强度不低于0.3 MPa，干密度应不大于500 Kg/m3；
6.3：防火涂料进场后应按批次对性能指标进行复验，达到设计文件要求后方可施工、验收；
6.4：防火涂料采用机械喷涂工艺施工，涂层厚度30mm及以下，连续喷涂，一次成型：45mm以下分2道分层施工，第一遍厚度8~12mm，余下厚度第二遍完成，两遍施工间隔15分钟。

十、消防说明：总平面图中该建筑四周道路为消防车道

1）.消防车道的净宽度和净高度均不应小于4米

2）.转弯半径应满足消防车的转弯的要求，转弯半径为9米

3）.消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口

4）.消防车道与建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5米，

5）.消防车道的坡度不宜大于8%

6）.消防车道的路面及地下面的管道和暗沟等，应能承受重型消防车的压力。

十一、屋面工程施工必须符合下列要求：

1）.严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工；

2）.屋面周边和预留孔洞部位，必须按临边、洞口防护规定设计安全护栏和安全网；

3）.屋面坡度大于30%时，应采取防滑措施；

4）.施工人员应穿防滑鞋，特殊情况下无可靠安全措施时，操作人员必须系好安全带并扣好保险钩。

十二、其它：

1）.预埋木砖应满涂防腐油。

2）.墙身防潮层参见03J930—1页126大样1，做法为20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂

3）.墙柱连接用2 φ6@500，入墙1000，遇洞口弯折。

4）.屋面检修钢楼梯做法见02J401页78

5）.屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，应符合现行的国家标准、行业标准。屋面保温板燃烧性能等级不得低于B1级，本工程所使用的其他外保温材料的燃烧性能应达到国家标准规定的A级。

6）.管道穿过隔墙、楼板，与房间、走道等相连通的孔洞，应用不燃材料将周围的缝隙填塞密实。

7）.凡露明铁件均需涂红丹防锈漆二道打底，酚醛磁漆罩面；非露明部分刷红丹二道。

8）.凡埋入墙中或混凝土内的木构件，铝构件表面均需涂防腐涂料。

9）.所有砖砌排气井、管道井、加压通风井内壁，边砌边用1:2.5水泥砂浆抹光。在施工中不得将砖、灰砂、杂物等掉入井内。

10）.所有材料和构件均必须经过检验符合国家和主管部门颁发的标准，满足建筑设计要求。所有材料、构件应具有出厂合格证，并符合产品质量标准。对到货的建筑材料、构件应按规定进行检查、试验，质量合格方可使用。外墙装修和室内装修应先做样板，征得设计单位、建设单位和现场监理单位同意后，方可正式施工。

11）.严禁使用假冒伪劣产品且建筑工程不得使用含有石棉、铅等对人体有害的建筑总须使用时，须采取措施，防止有害物质散发到空气中或与人体接触。

12　建筑室外及室内地面防滑等级应满足《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ /T331—2014各项规定。

十三、本图纸应结合结构，水，电图施工，并留出预留洞位置。

十四、其余未尽事宜应均按国家现行规范规程执行。

十五、本图应得到相关主管部门批准后方可实施。

中物联规划设计研究院有限公司
CHINA SUPPLY & LOGISTICS PLANNING & ARCHITECTRUAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD
本院质量及服务投诉电话：
0771—5323519 姚女士 QQ：305724832
0773—5808939 汤女士 QQ：3409973780

建筑行业建筑工程甲级　证书编号：A145006752
城乡规划甲级资质　证书编号：自资规甲字21450400
工程咨询甲级资质　证书编号：甲252024011072
土地规划乙级资质　证书编号：201402
工程勘察专业乙级资质　证书编号：B245006759
公路行业（公路）专业乙级资质　证书编号：A145006752（临）
市政（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁）专业乙级资质
环境工程（水污染防治工程）专项乙级
农林行业（兽医/畜牧工程）专业乙级
风景园林专项乙级资质
水利行业(河道整治)专业丙级
证书编号：A245006795

注册执业章

出图专用章

请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

建设单位 DEVELOPER	恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府
项目名称 PROJECT	嘉会镇苏陂村2025年农产品加工和储藏厂房
子项目名称 SUB PRO.	
图纸名称 DRAWING TITLE	建筑设计总说明
项目代号 PROJECT NO.	
阶段 STAGE	施工图
图别 STATUS	建施
版次 REVISION	第1.0版
图号 DRAWING No.	JS-01
日期 DATE	2025.10
审定 CHECK BY	覃克猛
审核 EXAM BY	白小刚
项目负责人 CHIEF DESIGNER	白小刚
专业负责人 PRO. ENG BY	韦巍
校对 CHECK BY	赖倍新
设计 DESIGN BY	田燕

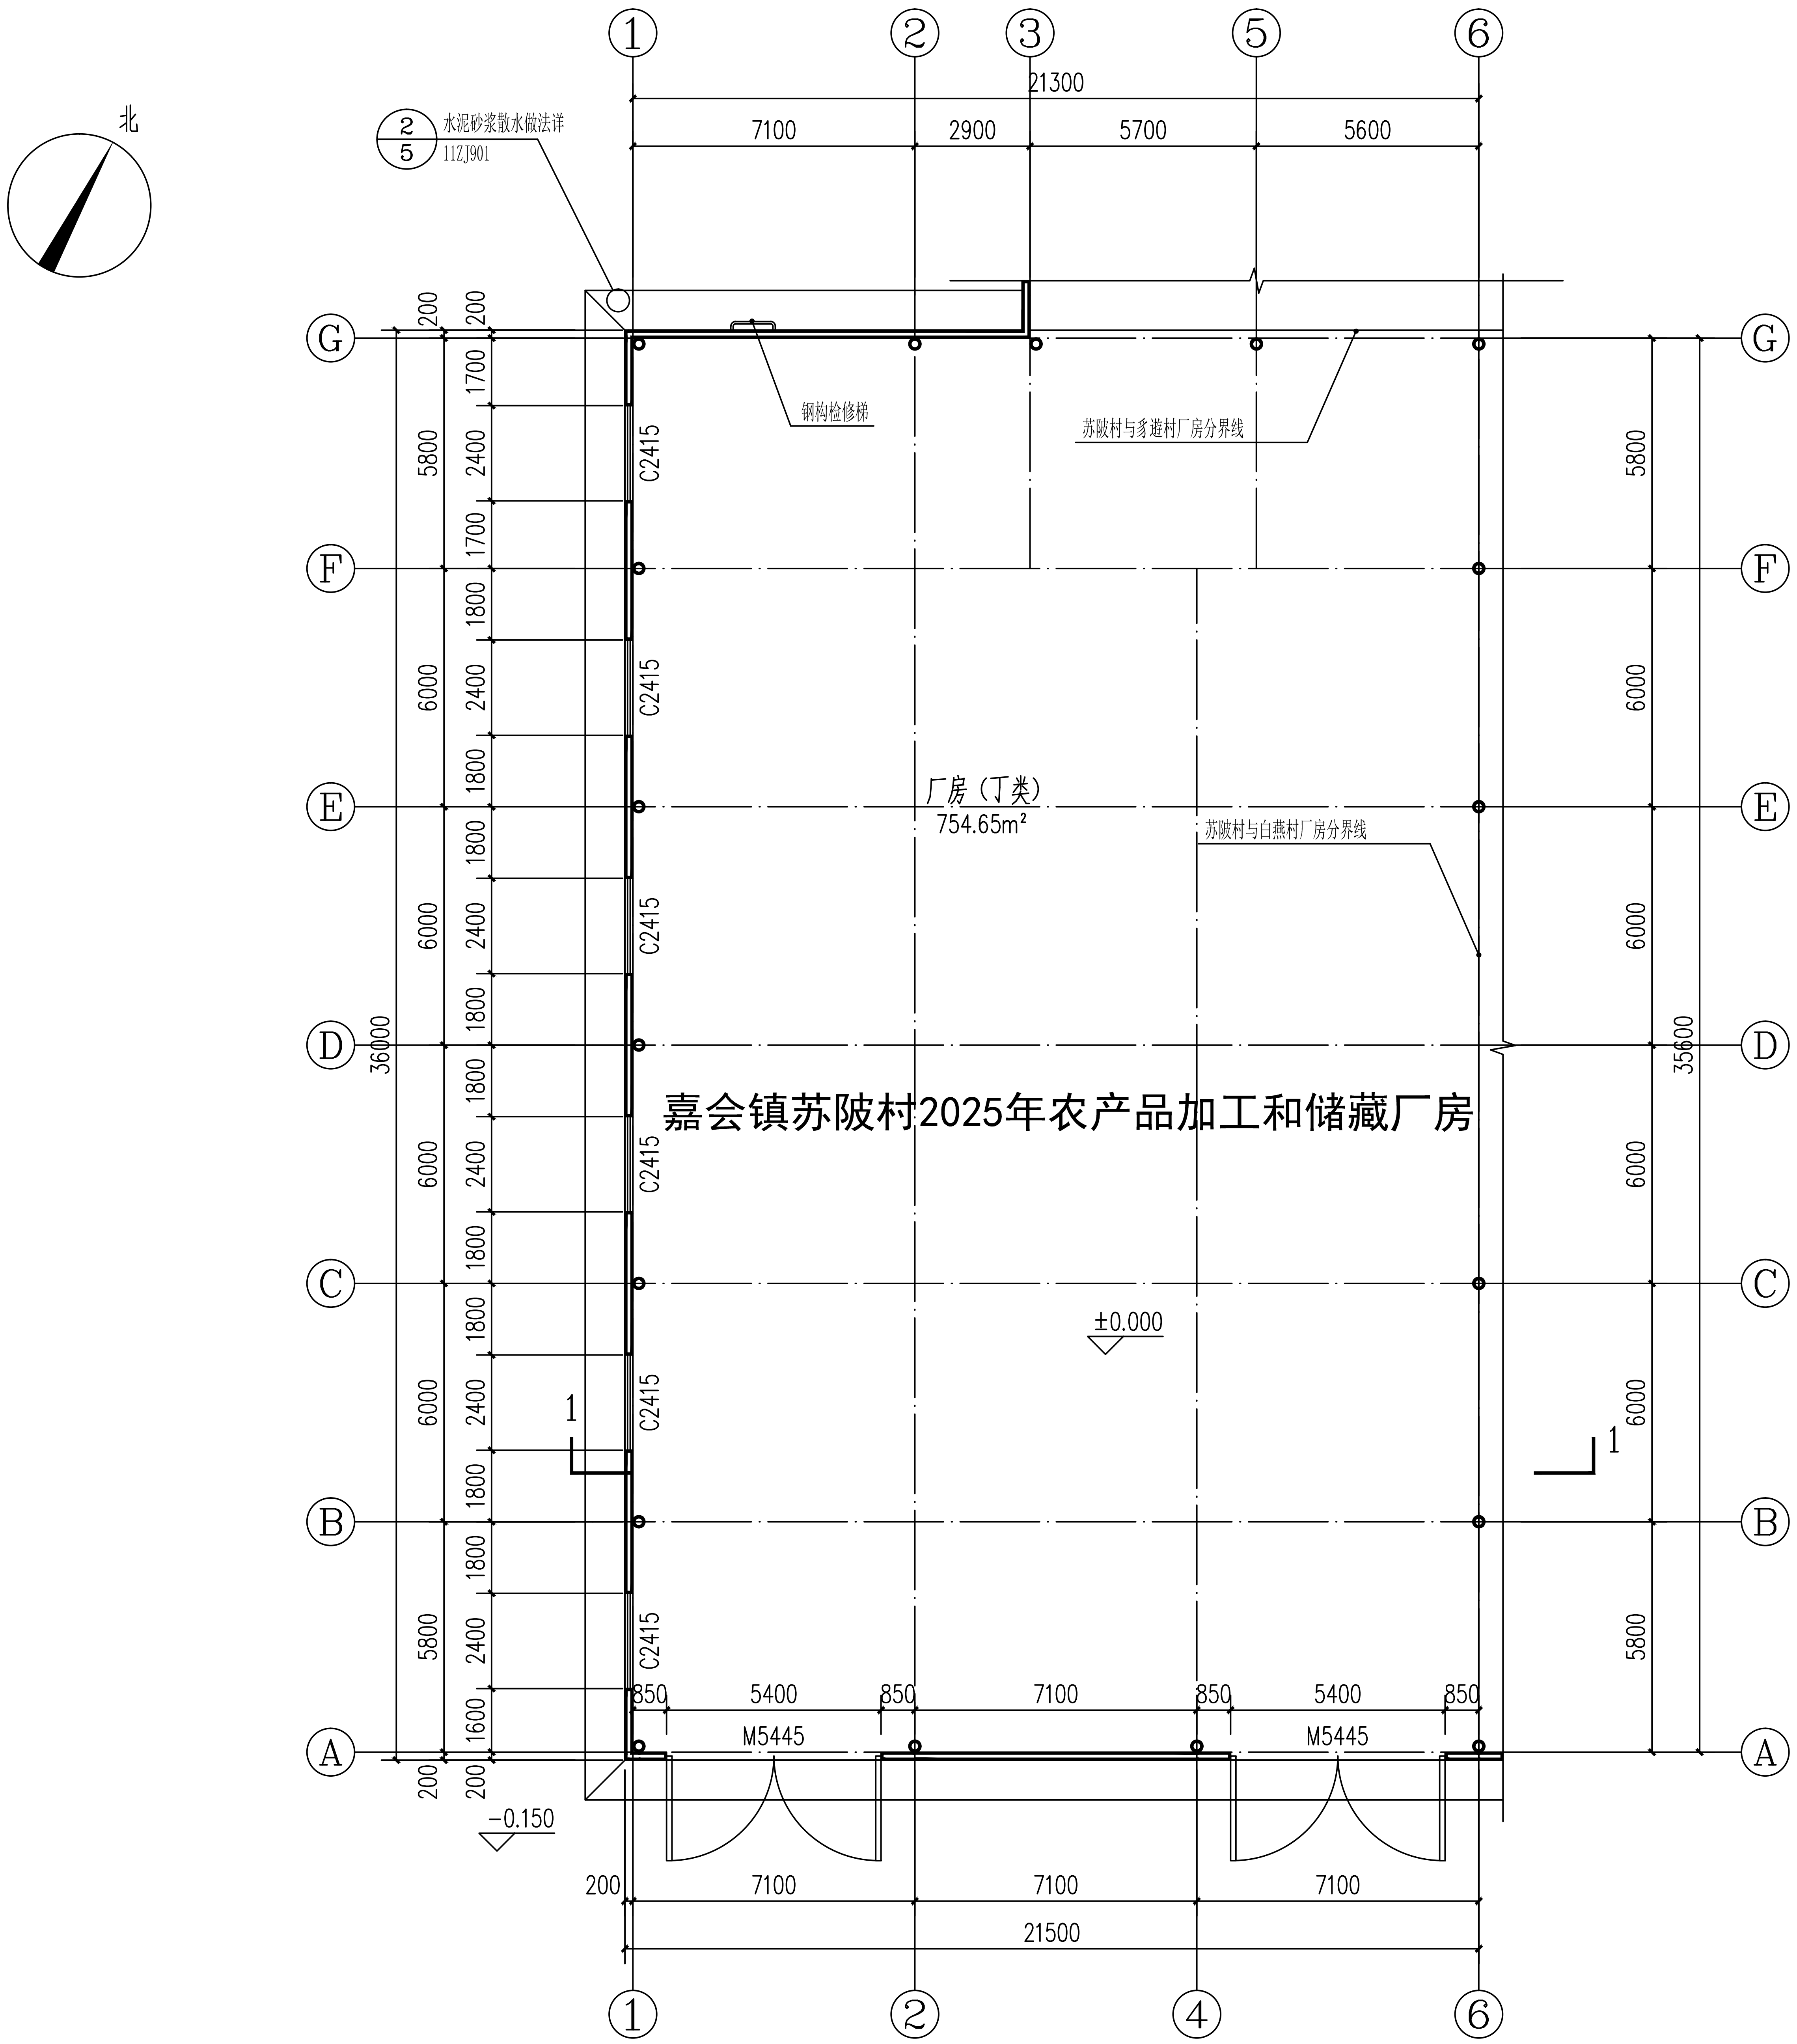

一层平面图 1:150

本层建筑面积：774.00m²，建筑占地面积：774.00m²

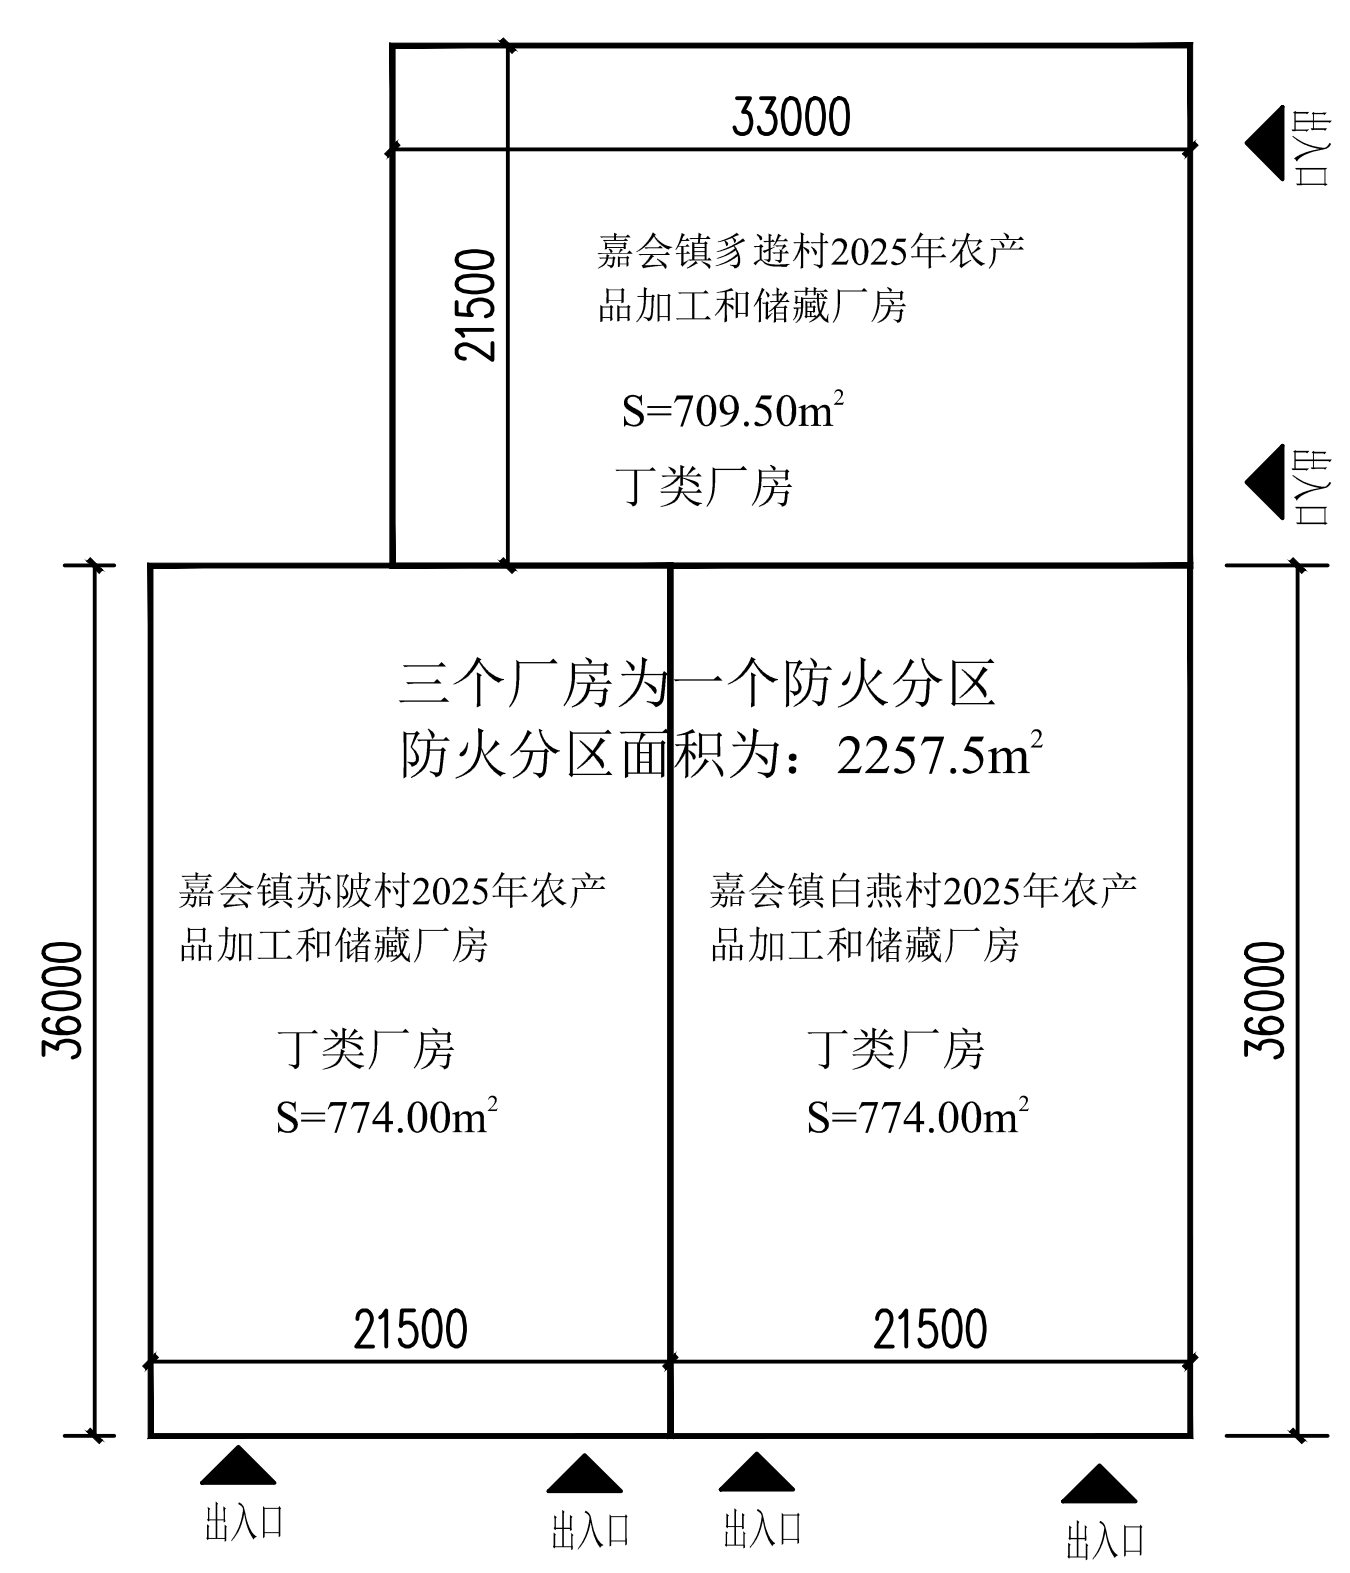

防火分区示意图

中物聯規劃設計研究院有限公司

CHINA SUPPLY & LOGISTICS PLANNING & ARCHITECTRUAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD

本院质量及服务投诉电话：
0771—5323519 姚女士 QQ：305724832
0773—5808939 汤女士 QQ：3409973780

建筑行业建筑工程甲级 证书编号：A145006752
城乡规划甲级资质 证书编号：自资规甲字21450400
工程咨询甲级资质 证书编号：甲252024011077
土地规划乙级资质 证书编号：201402
工程勘察专业乙级资质 证书编号：B245006759
公路行业（公路）专业乙级资质 证书编号：A14506752（临）
市政（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁）专业乙级资质
环境工程（水污染防治工程）专项乙级
农林行业（兽医/畜牧工程）专业乙级
风景园林专项乙级资质
水利行业(河道整治)专业丙级
证书编号：A245006795

注册执业章

出图专用章

请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

建设单位 DEVELOPER	恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府
项目名称 PROJECT	嘉会镇苏陂村2025年农产品加工和储藏厂房
子项目名称 SUB PRO.	
图纸名称 DRAWING TITLE	一层平面图
项目代号 PROJECT NO.	GL-DL-25-K03
阶段 STAGE	施工图
图别 STATUS	建施
版次 REVISION	第1.0版
图号 DRAWING No.	JS-02
日期 DATE	2025.10
审定 CHECK BY	覃克猛
审核 EXAM BY	白小刚
项目负责人 CHIEF DESIGNER	白小刚
专业负责人 PRO.ENG BY	韦巍
校对 CHECK BY	赖倍新
设计 DESIGN BY	田燕

专业会签：总图、建筑 田燕；结构、给排水；电气、暖通

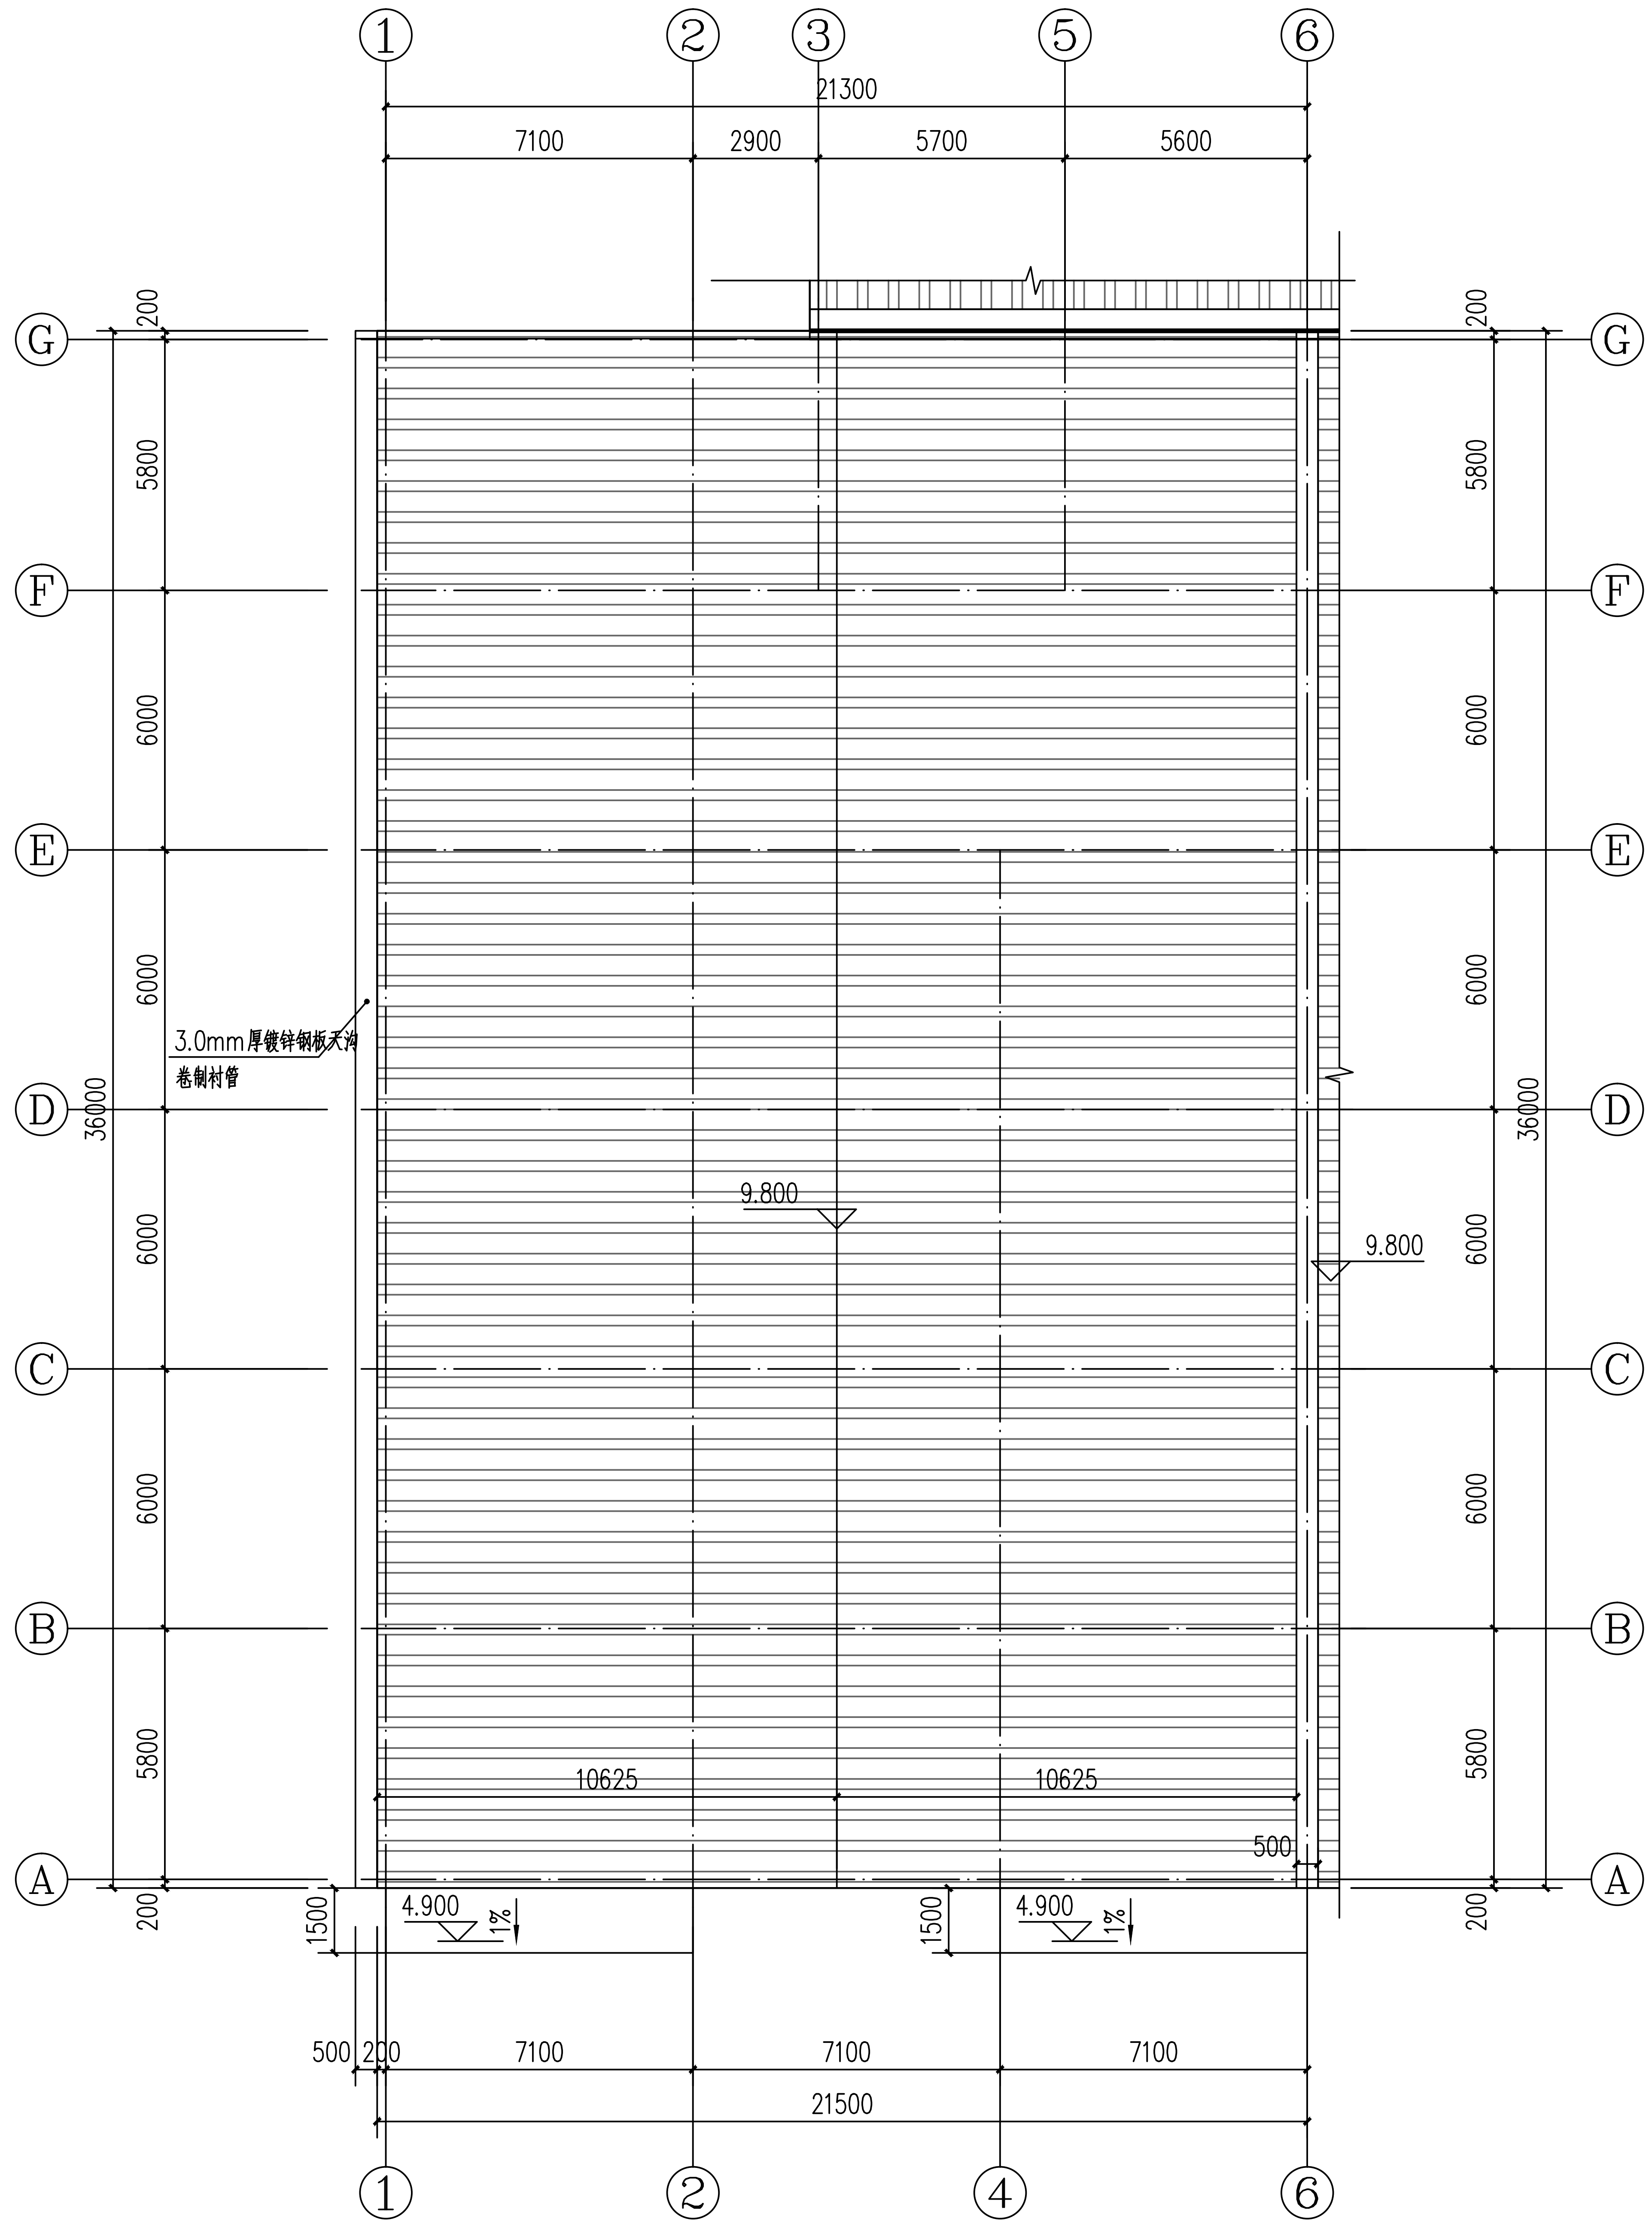

屋顶平面图 1:150

专业会签		
总图	建筑	田燕
结构	给排水	
电气	暖通	

中物聯規劃設計研究院有限公司

CHINA SUPPLY & LOGISTICS PLANNING & ARCHITECTRUAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD

本院质量及服务投诉电话：
0771—5323519 姚女士 QQ： 305724832
0773—5808939 汤女士 QQ：3409973780

建筑行业建筑工程甲级	证书编号：A145006752
城乡规划甲级资质	证书编号：自资规甲字21450400
工程咨询甲级资质	证书编号：甲252024011077
土地规划乙级资质	证书编号：201402
工程勘察专业乙级资质	证书编号：B245006759
公路行业（公路）专业乙级资质	证书编号：A145006752（临）

市政（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁）专业乙级资质
环境工程（水污染防治工程）专项乙级
农林行业（兽医/畜牧工程）专业乙级
风景园林专项乙级资质
水利行业(河道整治)专业丙级
证书编号：A245006795

注册执业章

出图专用章

请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

建设单位 DEVELOPER			
恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府			
项目名称 PROJECT			
嘉会镇苏陂村2025年农产品加工和储藏厂房			
子项目名称 SUB PRO.			
图纸名称 DRAWING TITLE			
屋顶平面图			
项目代号 PROJECT NO.	GL-DL-25-K03		
阶 段 STAGE	施工图		
图 别 STATUS	建施	版 次 REVISION	第1.0版
图 号 DRAWING No.	JS-02	日 期 DATE	2025.10
审 定 CHECK BY	覃克猛		
审 核 EXAM BY	白小刚		
项目负责人 CHIEF DESIGNER	白小刚		
专业负责人 PRO.ENG BY	韦 巍		
校 对 CHECK BY	赖倍新		
设 计 DESIGN BY	田 燕		

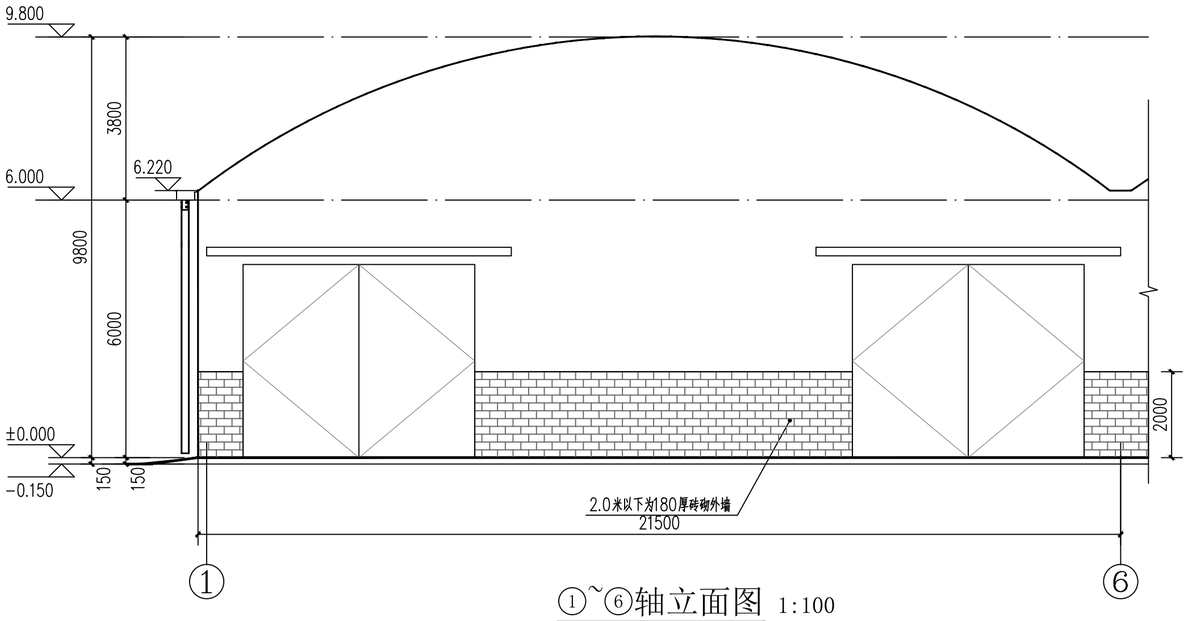

①~⑥轴立面图 1:100

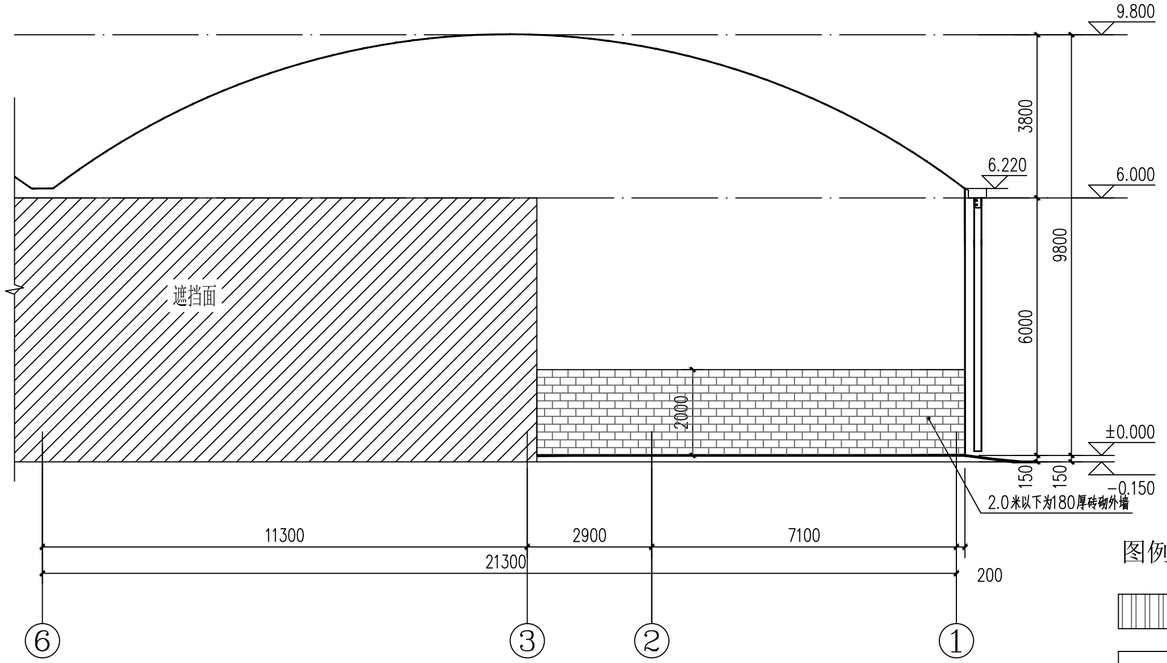

⑥~①轴立面图 1:100

门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	图集名称	页次	选用型号	备注
普通门	M5445	5400X4500	2				定制成品不锈钢平开门
普通窗	C2415	2400X1500	6				90系列普通铝合金窗6厚白玻璃,推拉窗

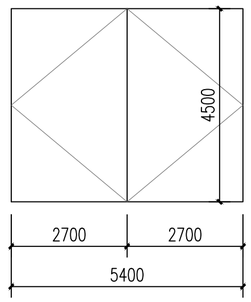

M5445



C2415

图例：

- 银色0.6mm厚压型铝板
- 0.426mm银色（840型）压型钢板墙面
- 180厚砖砌外墙，水泥砂浆抹面

说明

注：1、玻璃面积大于0.9m²，窗台高度小于500mm的玻璃窗应采用6厚钢化玻璃。

2、门窗开启线表示方法：实线表示外开，虚线表示内开，实线加虚线表示双向开启，箭头表示推拉门窗，无线表示固定窗。

3、门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等要求。

4、门窗生产厂家由甲认可，厂家负责提供安装详图，并配套提供五金配件。预埋件位置视产品而定，但每边不得少于二个。

5.外门窗主要受力杆件所用主型材基材壁厚公称尺寸应经设计和试验确定。铝合金门窗使用的建筑型材壁厚一般不低于以下数值：外门型材不应小于2.2mm，内门型材不应小于2.0mm；外窗型材不应小于1.8mm，内窗型材不应小于1.4mm。框料同时由厂家根据立面规格、风压等因素确定其厚度，框料表面要求光滑平整。

6、门窗表和门窗幕墙详图尺寸均为洞口尺寸，内门窗洞边缝隙根据洞口装修面厚度而定。

7、与铝门窗框扇型材连接用的紧固件应采用不锈钢件，不得采用铝及铝合金抽芯铆钉做门窗构件受力连接紧固件。

8、门窗框与墙体相连接处：用氯化橡胶、氯磺化聚乙烯等防腐涂料涂在框料的凹槽处作防腐处理，再用1:2中性膨胀低碱性水泥砂浆填塞缝隙，然后在门窗框料与外墙面接触处采用建筑防水密封胶嵌缝。

9、外窗的气密性等级，不应低于国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能不能低于3级。水密性能不能低于3级。

10、图中门窗仅为合格及开启方式示意，其规格由生产厂家根据国家现行标准规范确定。

11.施工前所有门窗尺寸及门窗数量均需现场复核,如与设计不符,需与设计人员协商后调整.

中物联规劃設計研究院有限公司
CHINA SUPPLY & LOGISTICS PLANNING & ARCHITECTRUAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD
本院质量及服务投诉电话：
0771—5323519 姚女士 QQ: 305724832
0773—5808939 汤女士 QQ: 3409973780

建筑行业建筑工程甲级 证书编号：A145006752
城乡规划甲级资质 证书编号：自资规甲字21450400
工程咨询甲级资质 证书编号：甲252024011077
土地规划乙级资质 证书编号：201402
工程勘察专业乙级资质 证书编号：B245006759
公路行业（公路）专业乙级资质 证书编号：A145006752（临
市政（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁）专业乙级资质
环境工程（水污染防治工程）专项乙级
农林行业（兽医/畜牧工程）专业乙级
风景园林专项乙级资质
水利行业(河道整治)专业丙级
证书编号：A245006795

注册执业章

出图专用章

请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

建设单位 DEVELOPER：恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府

项目名称 PROJECT：嘉会镇苏陂村2025年农产品加工和储藏厂房

子项目名称 SUB PRO.

图纸名称 DRAWING TITLE：①~⑥轴立面图 ⑥~①轴立面图

项目代号 PROJECT NO.	GL-DL-25-K03		
阶段 STAGE	施工图		
图别 STATUS	建施	版次 REVISION	第1.0版
图号 DRAWING NO.	JS-05	日期 DATE	2025.10
审定 CHECK BY	覃克猛		
审核 EXAM BY	白小刚		
项目负责人 CHIEF DESIGNER	白小刚		
专业负责人 PRO. ENG BY	韦巍		
校对 CHECK BY	赖倍新		
设计 DESIGN BY	田燕		

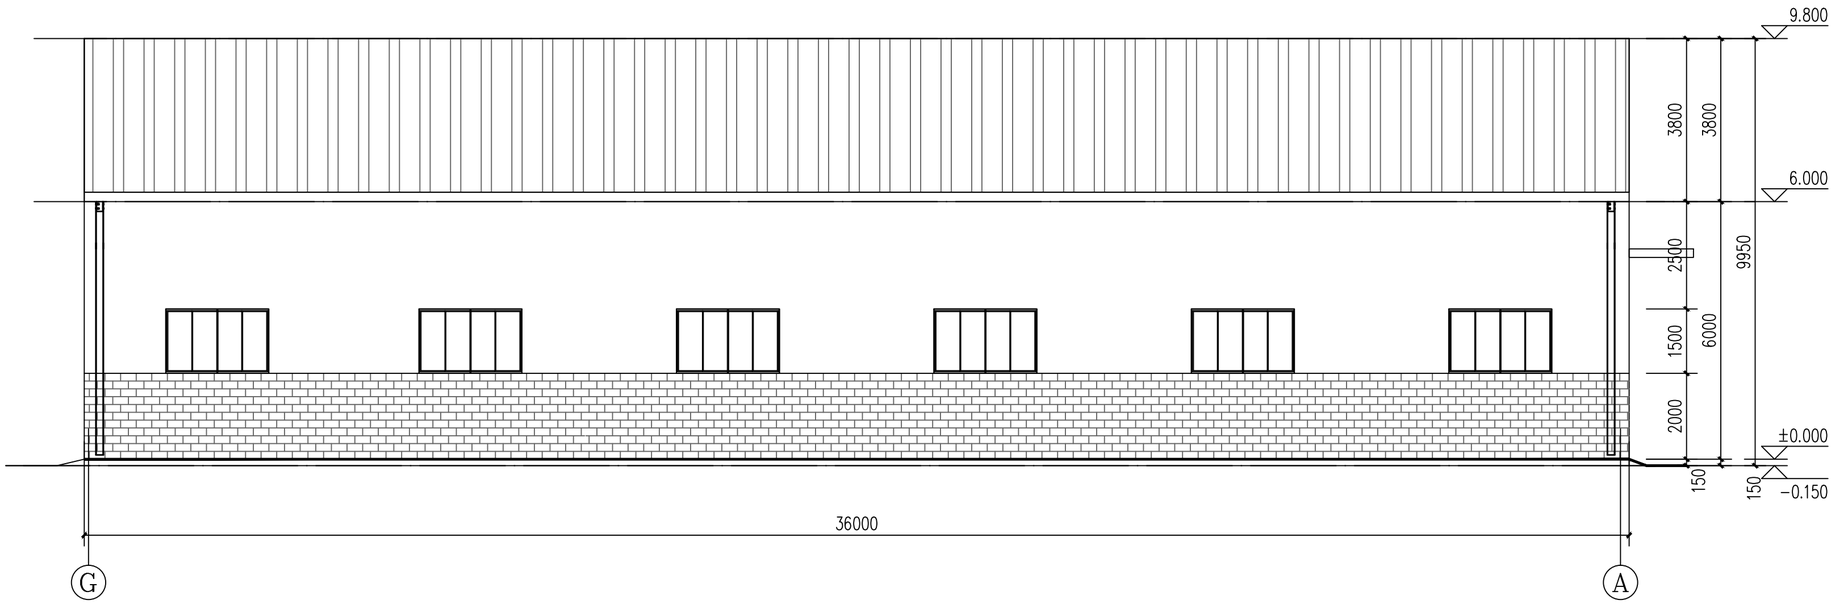

Ⓖ~Ⓐ轴立面图 1:100

图例：

银色0.6mm厚压型铝板

0.426mm银色（840型）压型钢板墙面

180厚砖砌外墙，水泥砂浆抹面

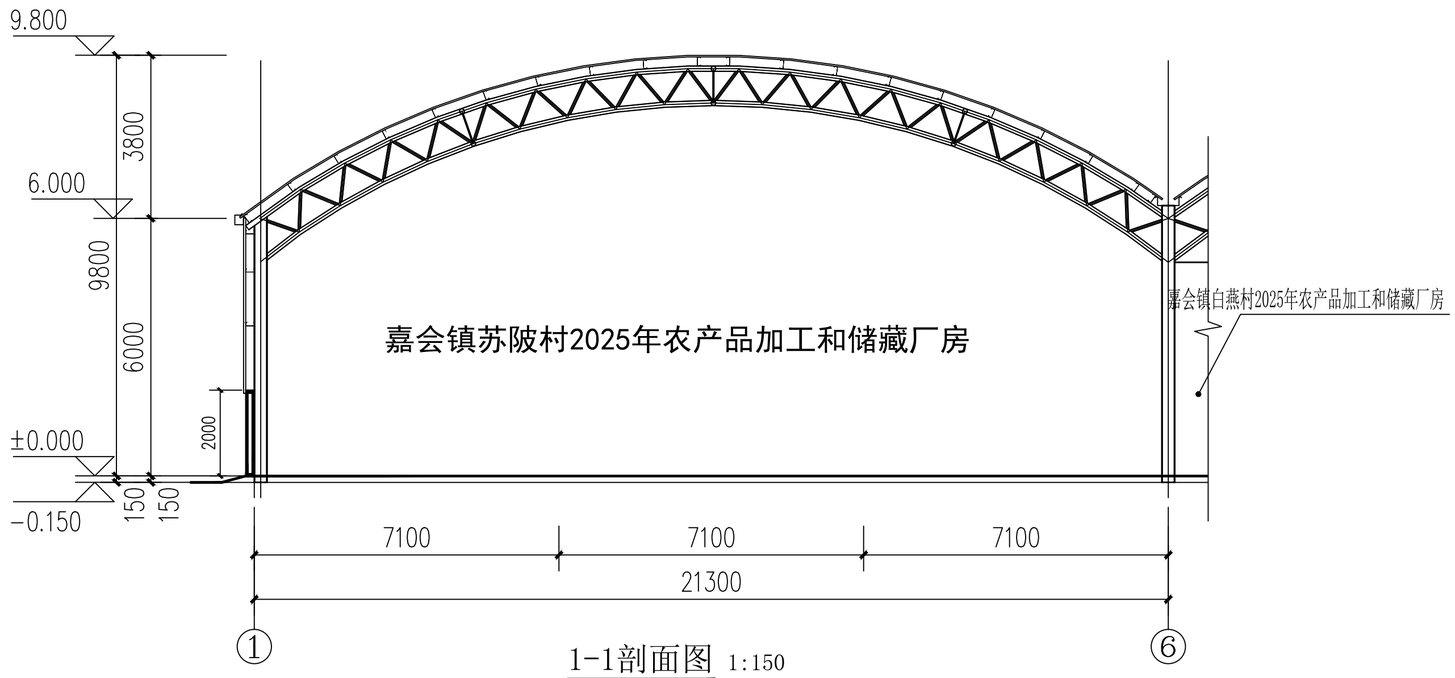

1-1剖面图 1:150

中物联规劃設計研究院有限公司
CHINA SUPPLY & LOGISTICS PLANNING & ARCHITECTRUAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD

本院质量及服务投诉电话：
0771—5323519 姚女士 QQ: 305724832
0773—5808939 汤女士 QQ: 3409973780

建筑行业建筑工程甲级	证书编号：A145006752
城乡规划甲级资质	证书编号：自资规甲字21450400
工程咨询甲级资质	证书编号：甲252024011077
土地规划乙级资质	证书编号：201402
工程勘察专业乙级资质	证书编号：B245006759
公路行业（公路）专业乙级资质	证书编号：A145006752（临

市政（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁）专业乙级资质
环境工程（水污染防治工程）专项乙级
农林行业（兽医/畜牧工程）专业乙级
风景园林专项乙级资质
水利行业(河道整治)专业丙级
证书编号：A245006795

注册执业章

出图专用章

请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

建设单位 DEVELOPER
恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府

项目名称 PROJECT
嘉会镇苏陂村2025年农产品加工和储藏厂房

子项目名称 SUB PRO.

图纸名称 DRAWING TITLE
Ⓖ~Ⓐ轴立面图 1-1剖面图

项目代号 PROJECT NO.	GL-DL-25-K03		
阶段 STAGE	施工图		
图别 STATUS	建施	版次 REVISION	第1.0版
图号 DRAWING No.	JS-06	日期 DATE	2025.10
审定 CHECK BY	覃克猛		
审核 EXAM BY	白小刚		
项目负责人 CHIEF DESIGNER	白小刚		
专业负责人 PRO. ENG BY	韦巍		
校对 CHECK BY	赖倍新		
设计 DESIGN BY	田燕		





转角收边 1:10

① 转角收边节点 1:20

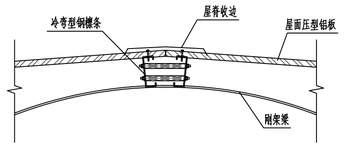

② 屋脊收边节点 1:20



屋脊收边





山墙收边

③ 山墙收边节点 1:20





窗下收边

④ 窗口上下节点 1:20

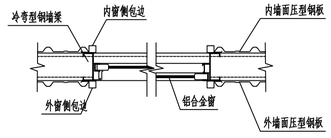

⑤ 窗口水平节点 1:20



窗侧、窗上收边

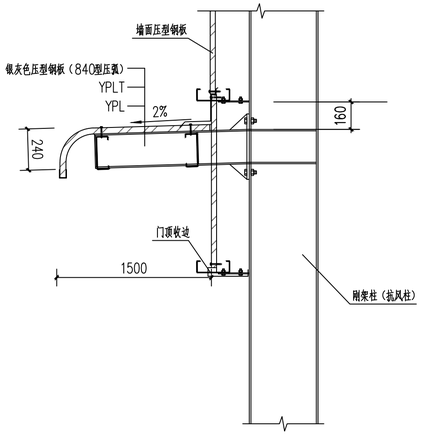

⑥ 门顶雨蓬大样 1:20



滴水收边



滴水收边

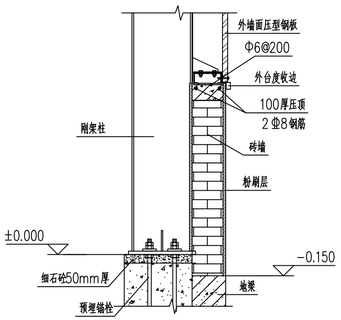



台皮收边

⑦ 墙板与砖墙连接节点 1:20

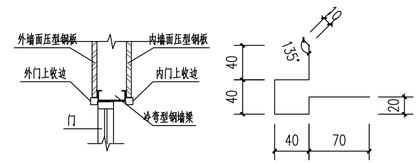

门上收边

⑧ 门洞顶部节点 1:20





门侧收边

⑨ 门洞水平节点 1:20

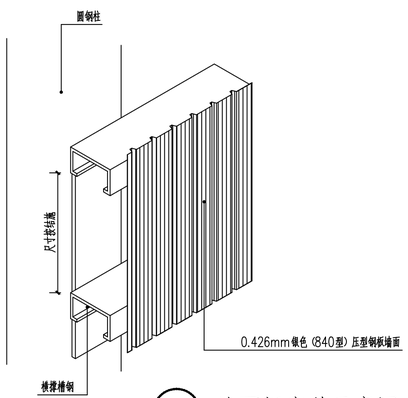

⑩ 墙面板安装示意图

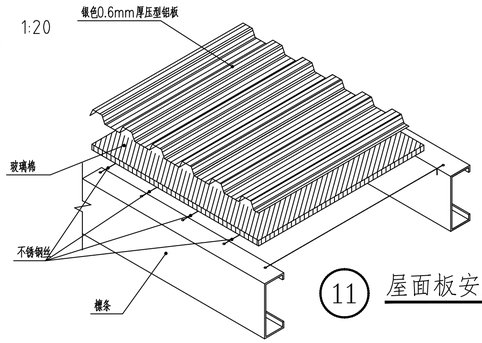

⑪ 屋面板安装示意图

中物联规划设计研究院有限公司
CHINA SUPPLY & LOGISTICS PLANNING & ARCHITECTRUAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD
本院质量及服务投诉电话：
0771—5323519 姚女士 QQ：305724832
0773—5808939 汤女士 QQ：3409973780

建筑行业建筑工程甲级	证书编号：A145006752
城乡规划甲级资质	证书编号：自资规甲字21450400
工程咨询甲级资质	证书编号：甲252024010072
土地规划乙级资质	证书编号：201402
工程勘察专业乙级资质	证书编号：B245006759
公路行业（公路）专业乙级资质	证书编号：A145006752（临

市政（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁）专业乙级资质
环境工程（水污染防治工程）专项乙级
农林行业（兽医/畜牧工程）专业乙级
风景园林专项乙级资质
水利行业(河道整治)专业丙级
证书编号：A245006795

注册执业章

出图专用章

请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

建设单位 DEVELOPER	恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府		
项目名称 PROJECT	嘉会镇苏陂村2025年农产品加工和储藏厂房		
子项目名称 SUB PRO.			
图纸名称 DRAWING TITLE	节点大样		
项目代号 PROJECT NO.	GL-DL-25-K03		
阶段 STAGE	施工图		
图别 STATUS	建施	版次 REVISION	第1.0版
图号 DRAWING No.	JS-07	日期 DATE	2025.10
审定 CHECK BY	覃克猛		
审核 EXAM BY	白小刚		
项目负责人 CHIEF DESIGNER	白小刚		
专业负责人 PRO. ENG BY	韦巍		
校对 CHECK BY	赖倍新		
设计 DESIGN BY	田燕		