


图 纸 目 录

说明: 1. 有效性一栏, 符号“○”表示该图纸有效, 符号“✕”表示该图纸作废; 2. 引用的标准图集由业主自备。


[illegible]

地址：南宁市高新区高新三路10号南宁东盟企业总部基地
行政电话：0771-3232844 业务电话：0771-3231279

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 会签专业 | 会签专业 | 会签专业 | 会签专业 | 会签专业 | 会签专业 | 会签专业 | 会签专业 |
| 建筑 | 结构 | 给排水 | 电气 | 通风空调 | | | |

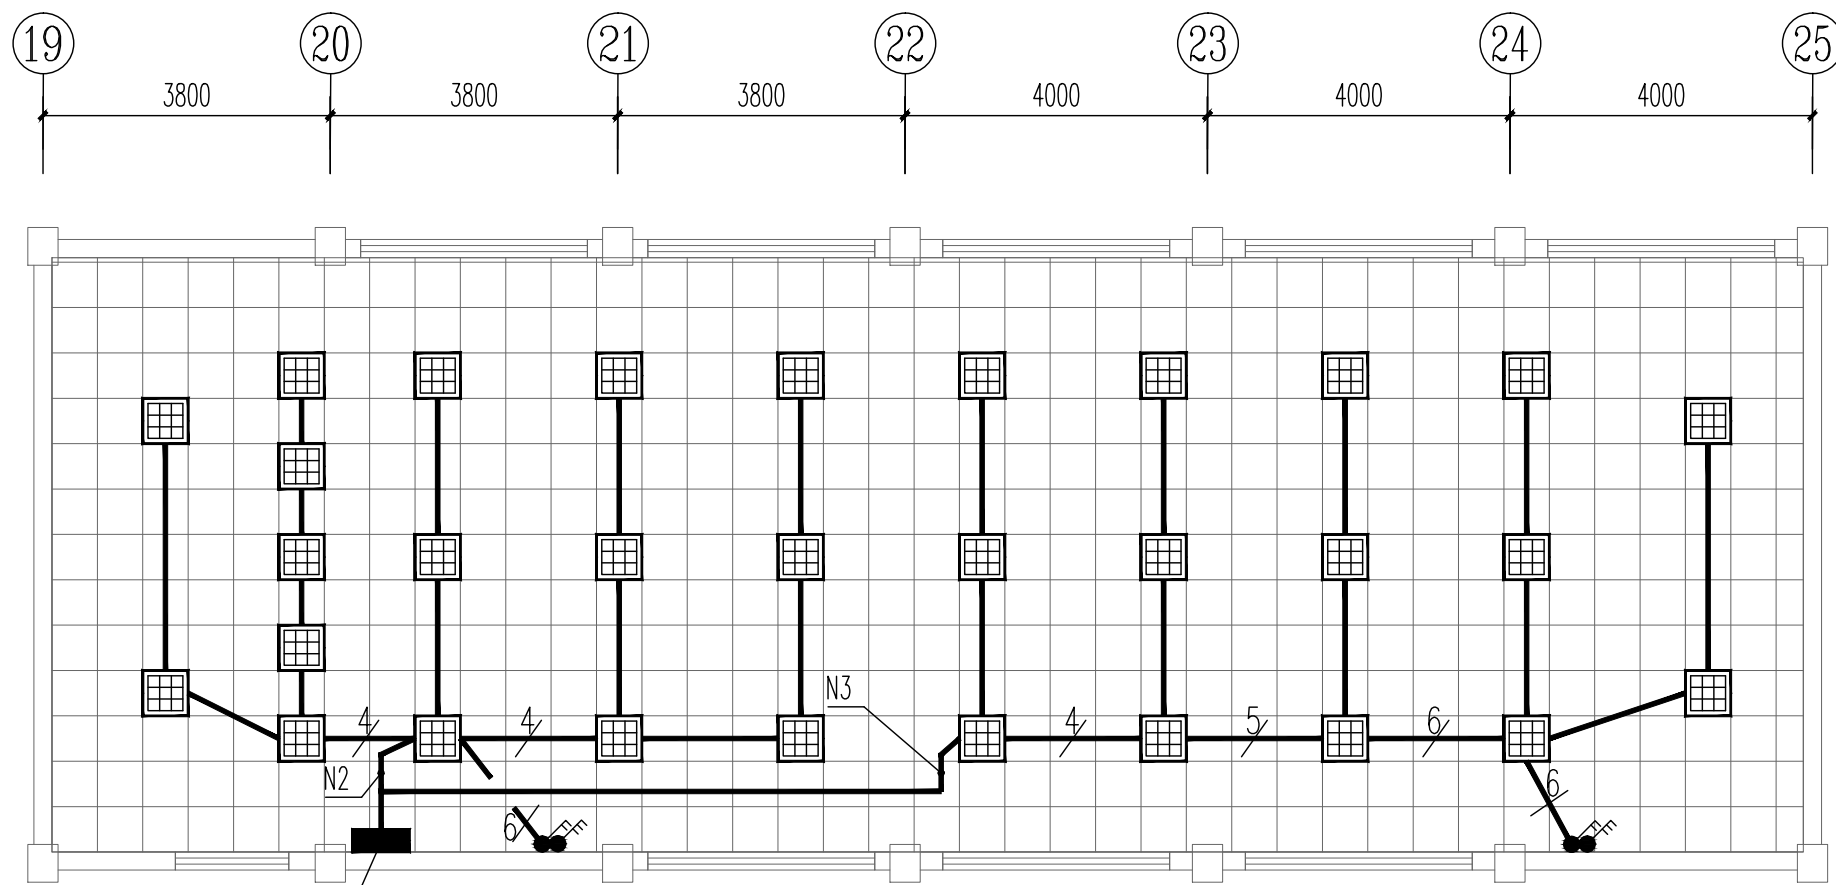


善学楼六层合班教室顶棚照明平面图 1:100

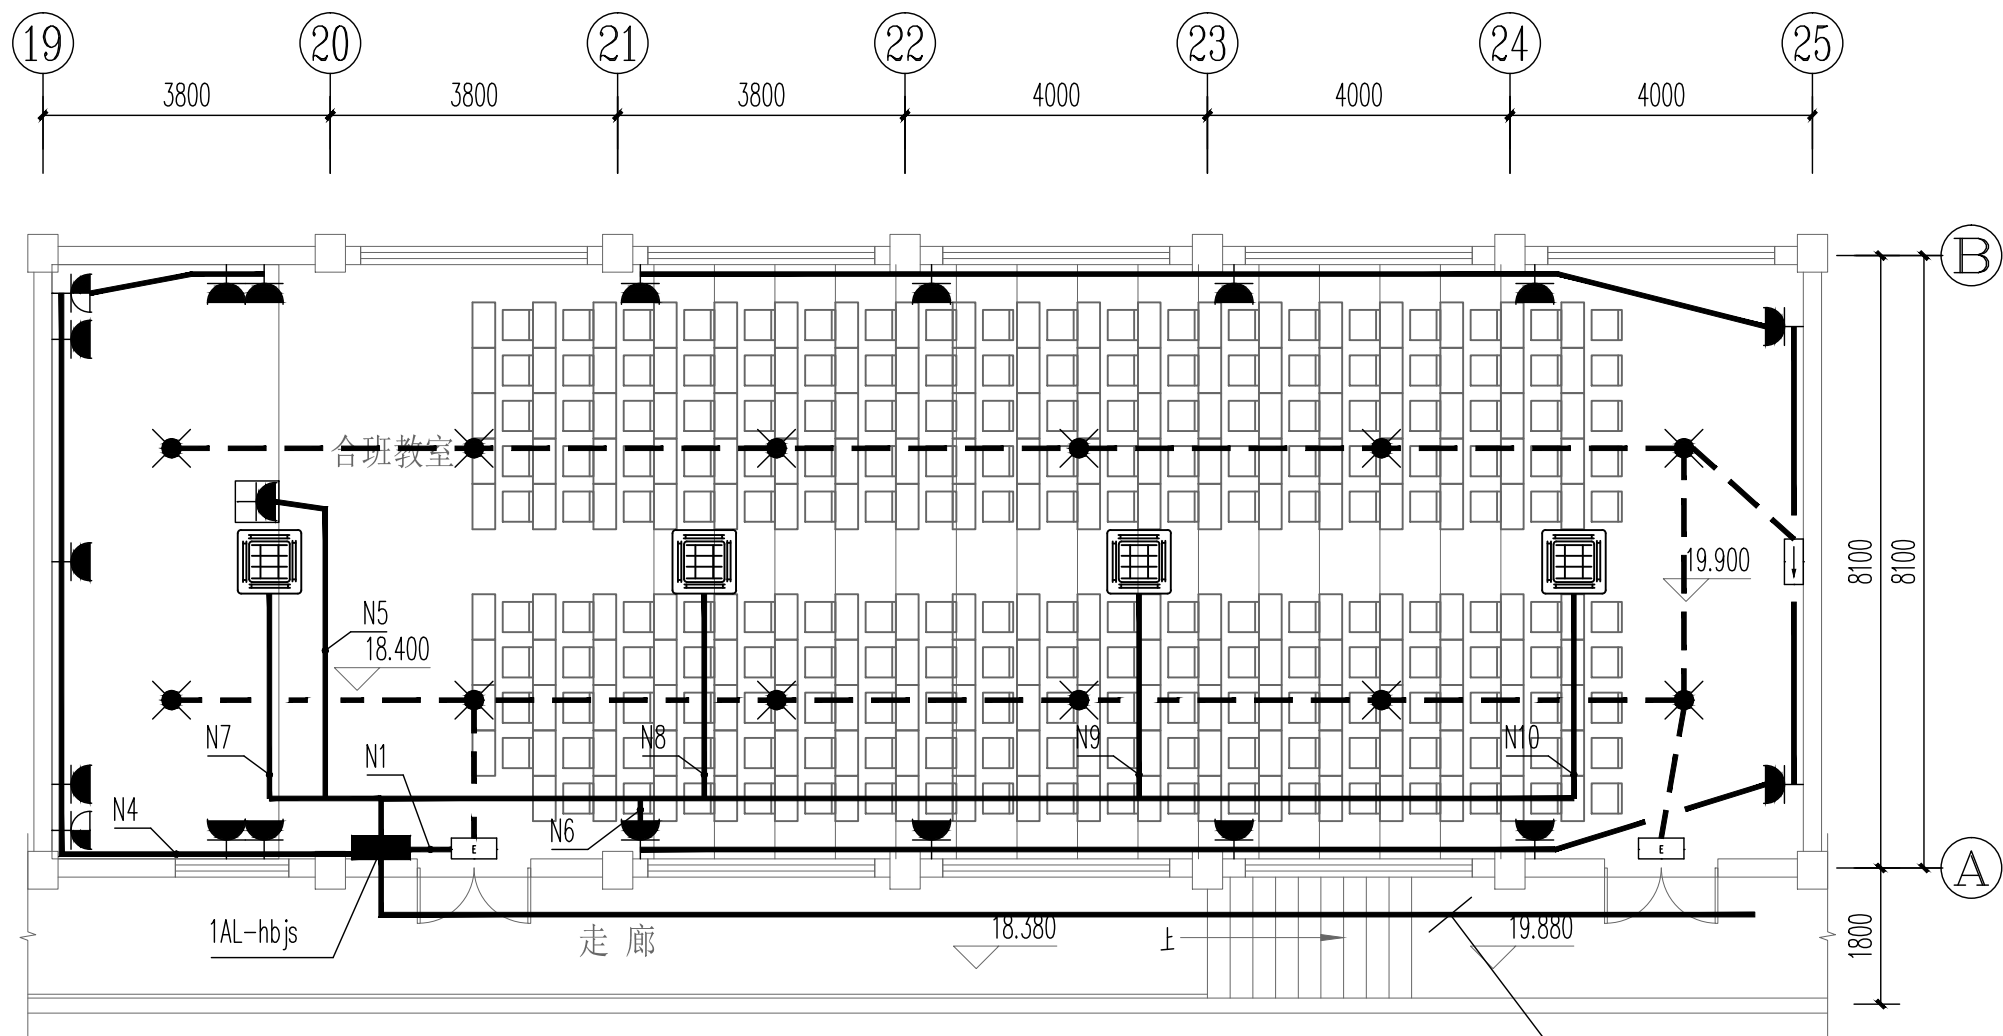

善学楼六层合班教室应急照明及空调配电平面图 1:100


WDZ-YJV-(5X16)/PVC50-AB.WC
电源引自学校总配电箱

说明：拆除合班教室内原有配电箱、照明灯具、开关、吊扇、普通插座、空调插座及相关线路。

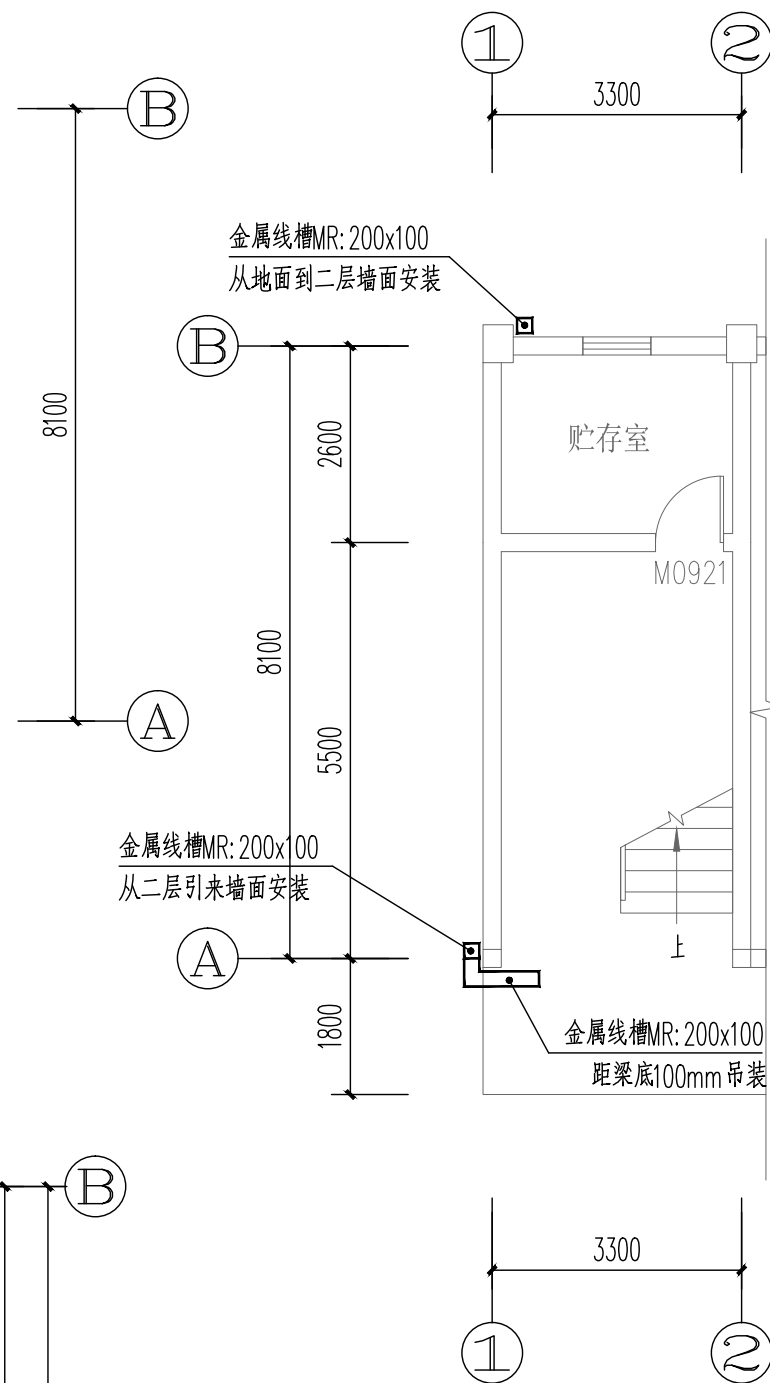

善学楼一层金属线槽平面图 1:100

注：金属线槽用于穿对应位置的电线电缆。

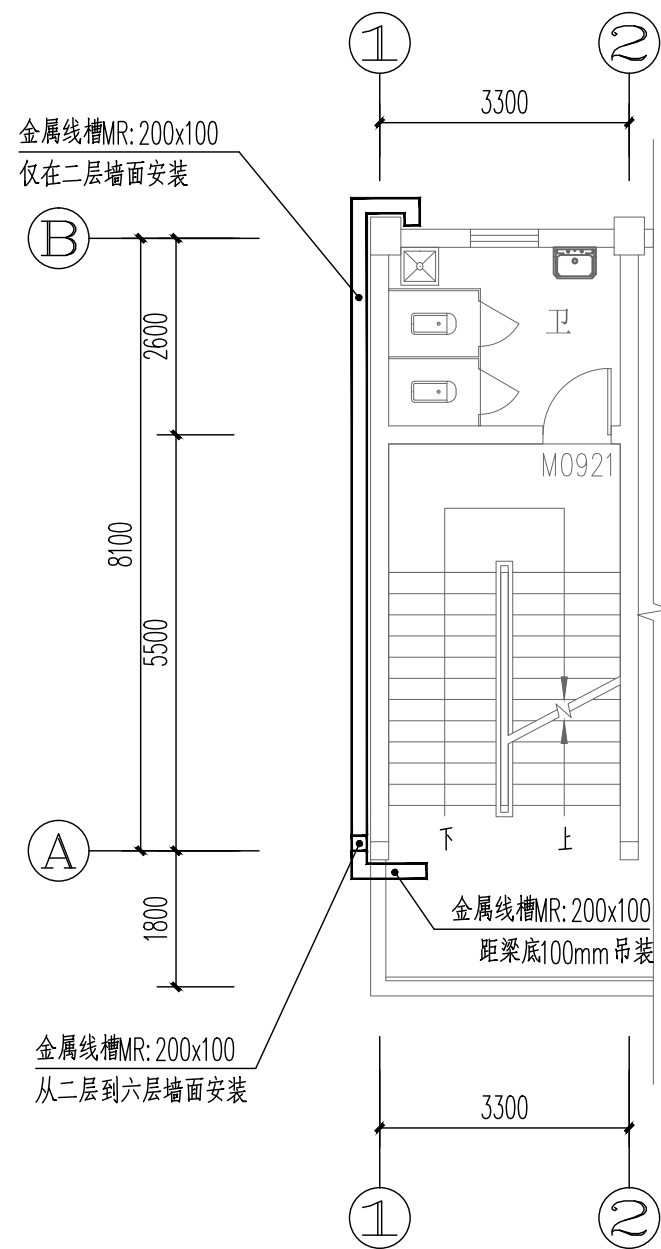


善学楼二~六层金属线槽平面图 1:100

注：金属线槽用于穿对应位置的电线电缆。

注册章


出图章

| | | | | | | | | |
|------|------|---------|------|---------|------|------|------|------|
| 会签专业 | 会签专业 | 会签专业 | 会签专业 | 会签专业 | 会签专业 | 会签专业 | 会签专业 | 会签专业 |
| 建 筑 | 结 构 | 给 水 排 水 | 电 气 | 通 风 空 调 | | | | |

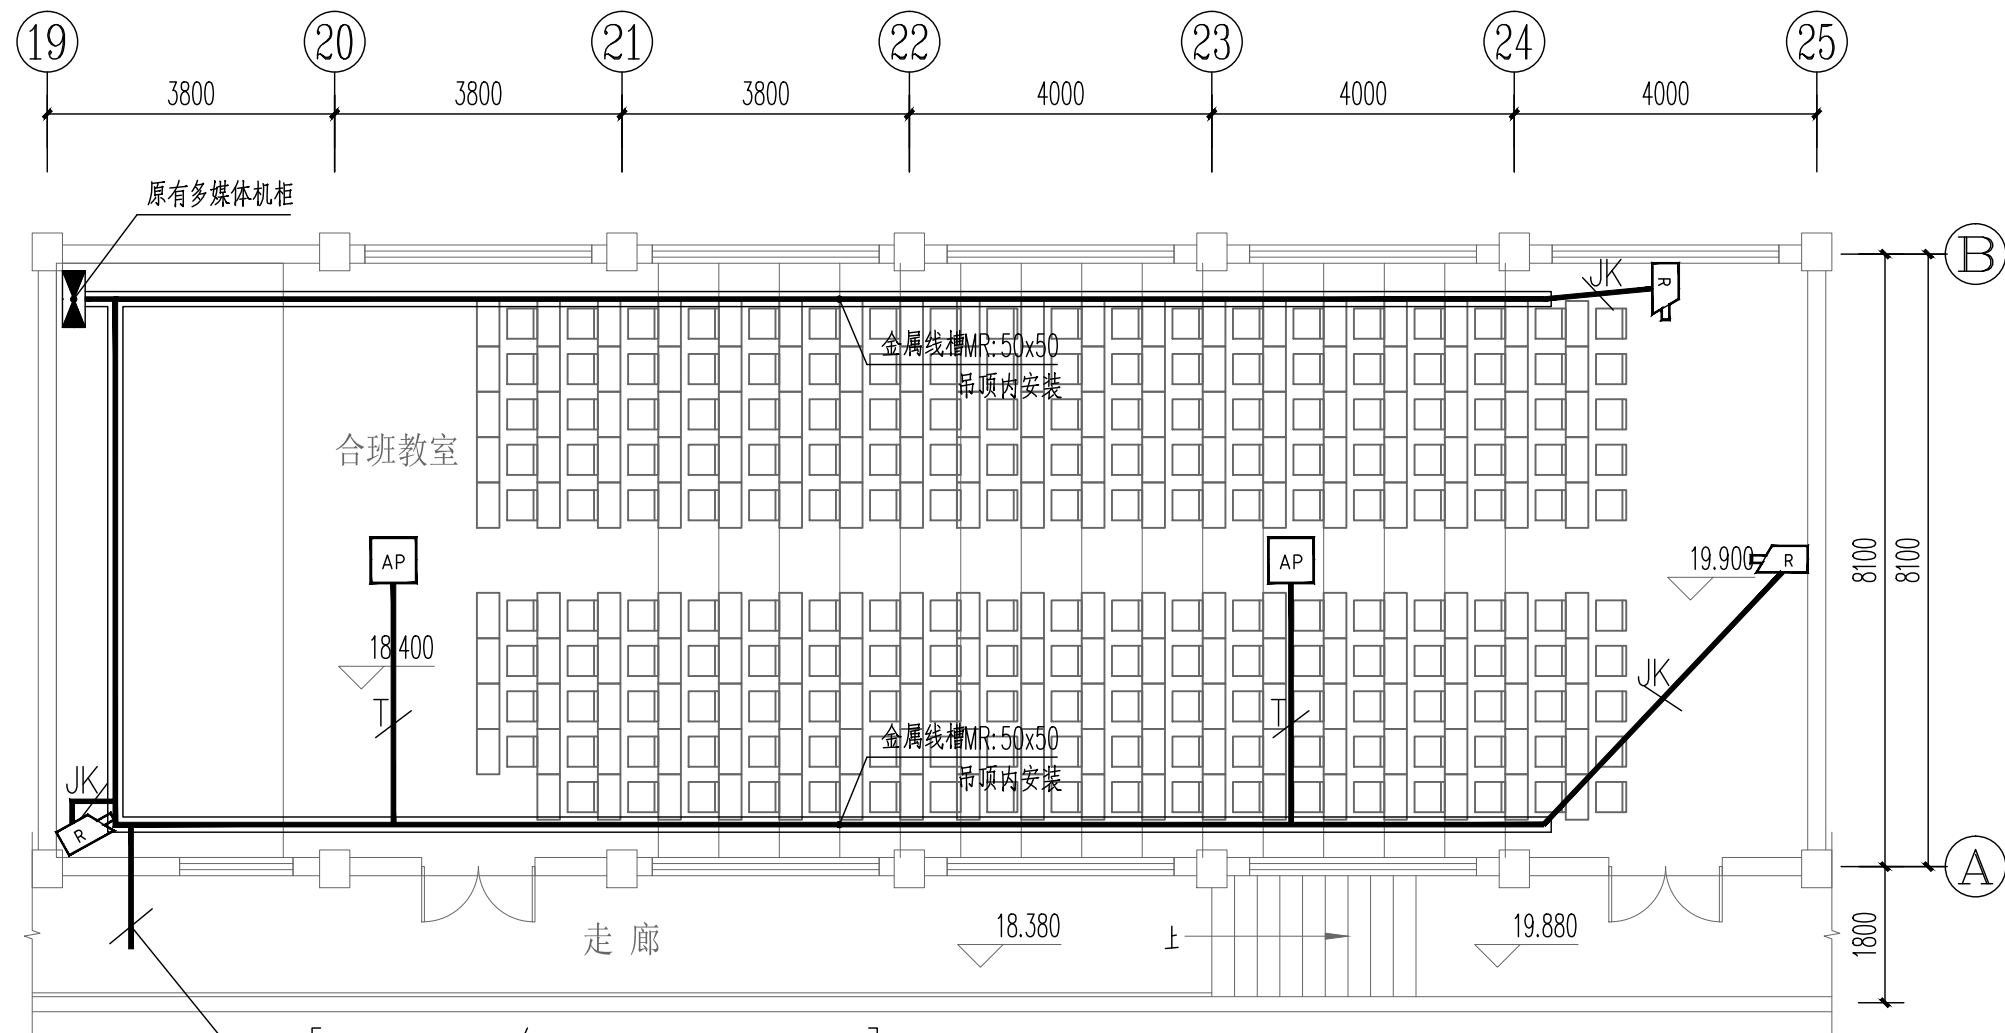


善学楼六层合班教室弱电平面图 1:100

注：更换合班教室内原有网络插座。

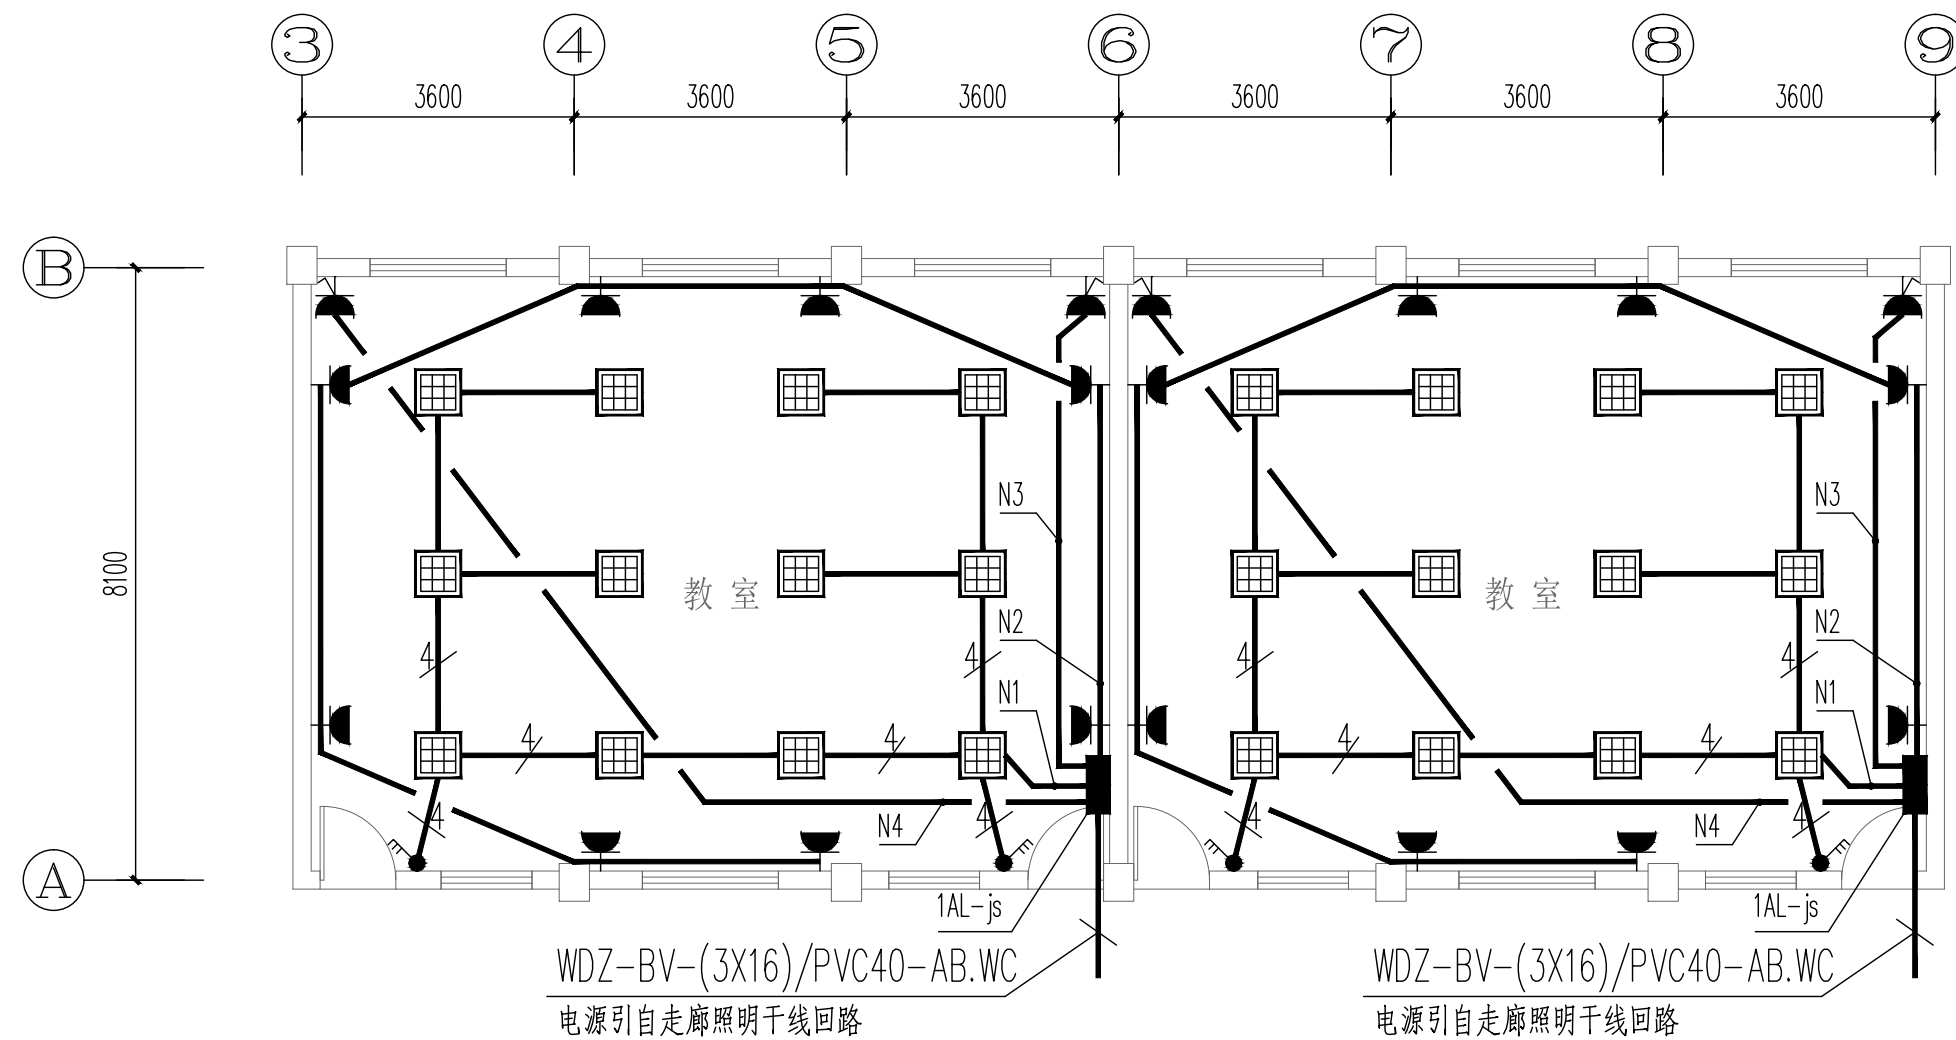


善学楼一层教室照明平面图 1:100

注：拆除教室内原照明灯具、开关、吊扇、普通插座、空调插座及相关线路。

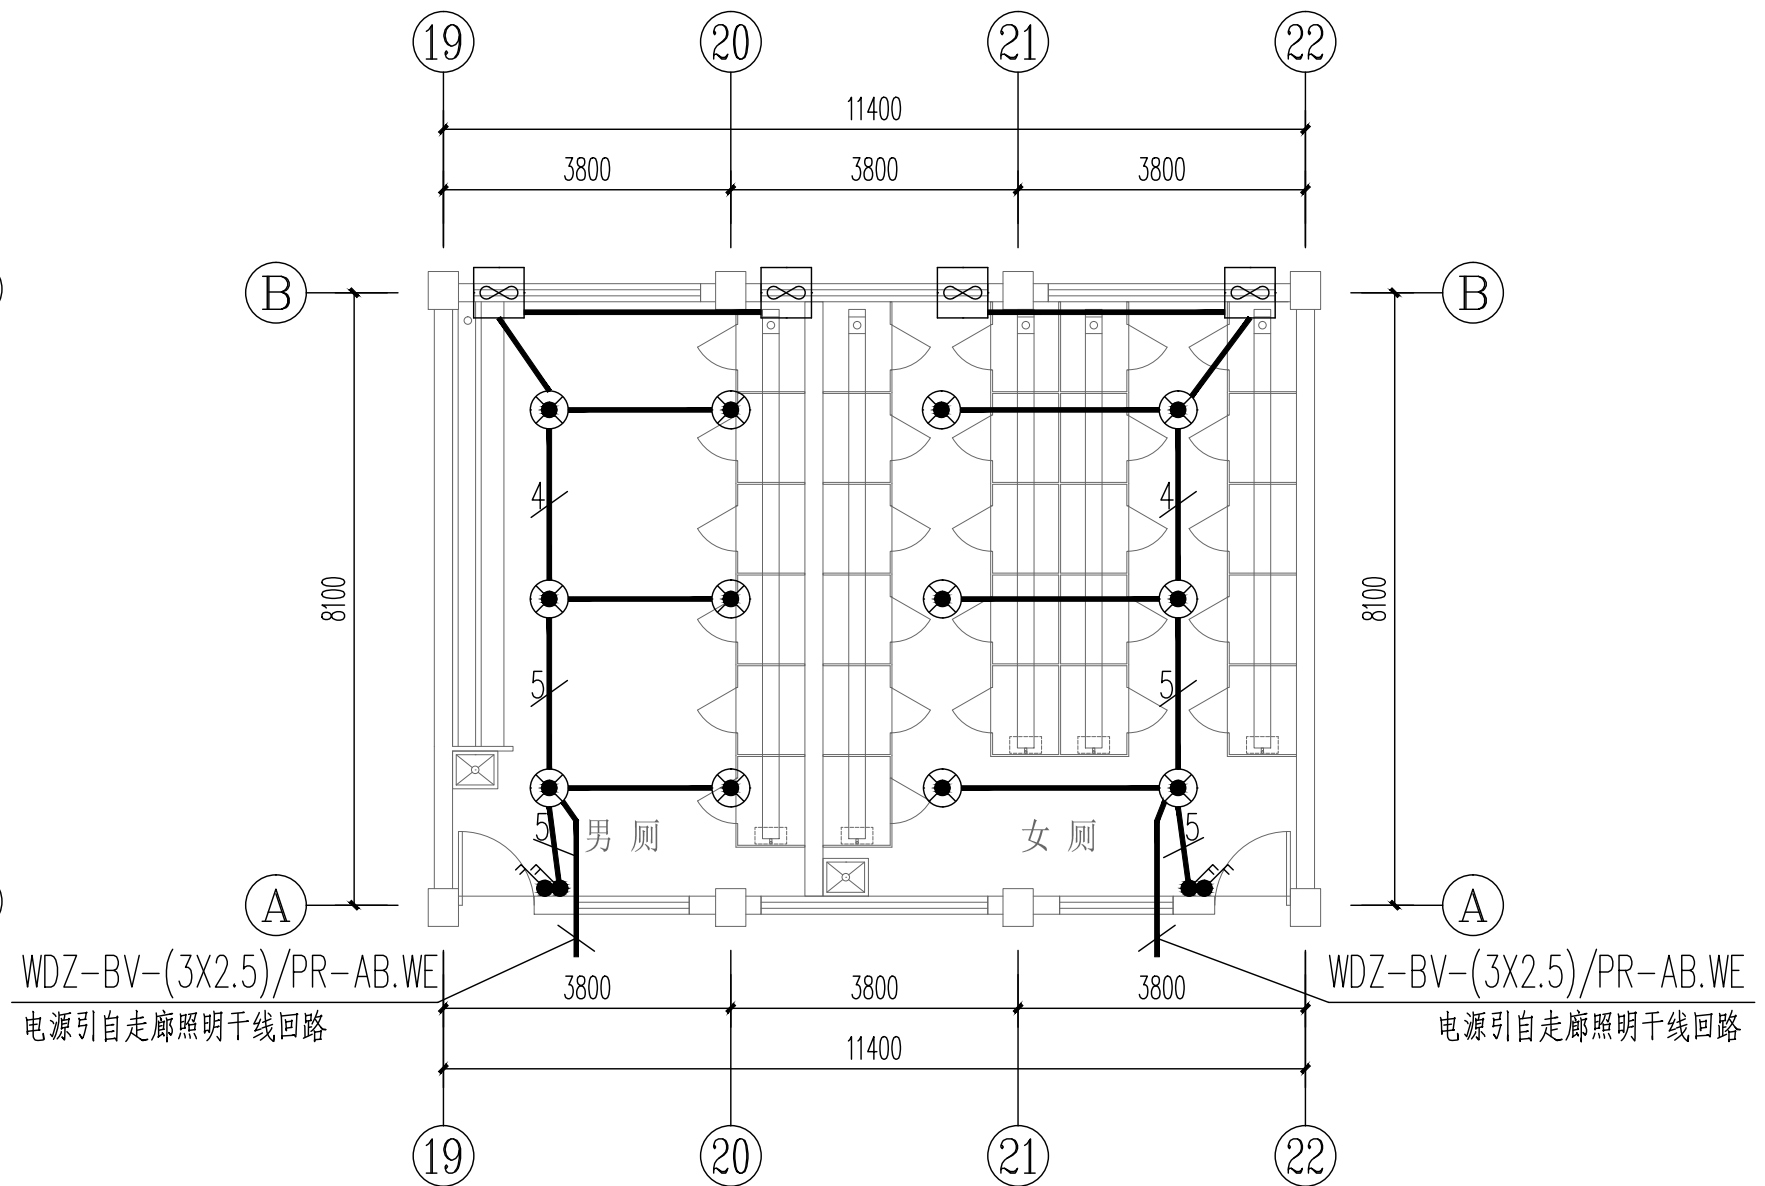

善学楼一层卫生间照明平面图 1:100

注：1、拆除卫生间内原电气线路及设备。
2、照明线路为ZR-BV(3x2.5)PR-WE. AB。

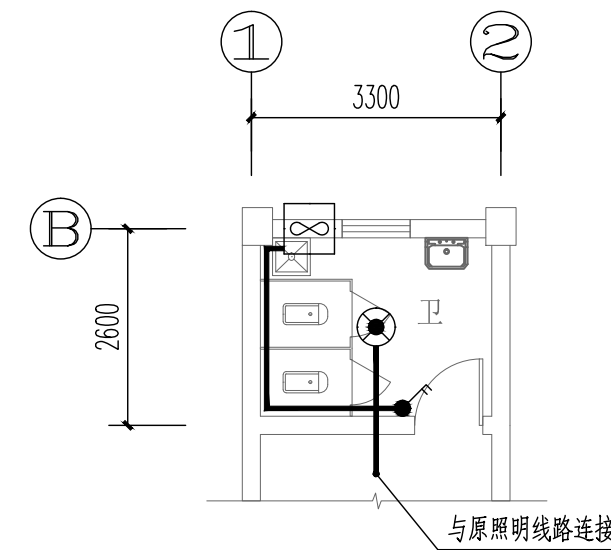

善学楼二~六层卫生间照明平面图 1:100

注：1、拆除卫生间内原电气线路及设备。
2、照明线路为ZR-BV(3x2.5)PR-WE.AB。

广西大学设计院有限公司
Guangxi University Design Institute Co., Ltd.



(原广西大学设计研究院)

设计资质: 建筑行业(建筑工程)甲级
证书编号: A145001214

公司资质包含但不限于建筑工程设计

地址: 南宁市高新区高新三路10号南宁东盟企业总部基地
行政电话: 0771-3232844 业务电话: 0771-3231279

| | | |
|---|---------|-----|
| 建设单位 | | |
| 南宁市第十八中学 | | |
| 项目名称 | | |
| 教学楼改造工程 | | |
| 子项名称 | | |
| 图纸名称 | | |
| 善学楼六层合班教室弱电平面图 善学楼一层教室照明平面图 善学楼六层卫生间照明平面图 | | |
| 审 定 | 韦联华 | 李联华 |
| 项目负责人 | 韦建民 | 韦建民 |
| 执行项目负责人 | 黄庆蓉 | 黄庆蓉 |
| 建筑方案 | 黄庆蓉 | 黄庆蓉 |
| 专业负责人 | 覃志涛 | 覃志涛 |
| 审 核 | 黄倩卉 | 黄倩卉 |
| 校 对 | 凌 云 | 凌 云 |
| 设 计 | 覃志涛 | 覃志涛 |
| 制 图 | 覃志涛 | 覃志涛 |
| 项目编号 | | |
| 设计阶段 | 施工图 | |
| 出版日期 | 2025.05 | |
| 所属专业 | 电 气 | |
| 图纸版本 | A版 | |
| 图纸编号 | DQ04 | |