



会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业
建筑	结构	给排水	电气	通风空调			

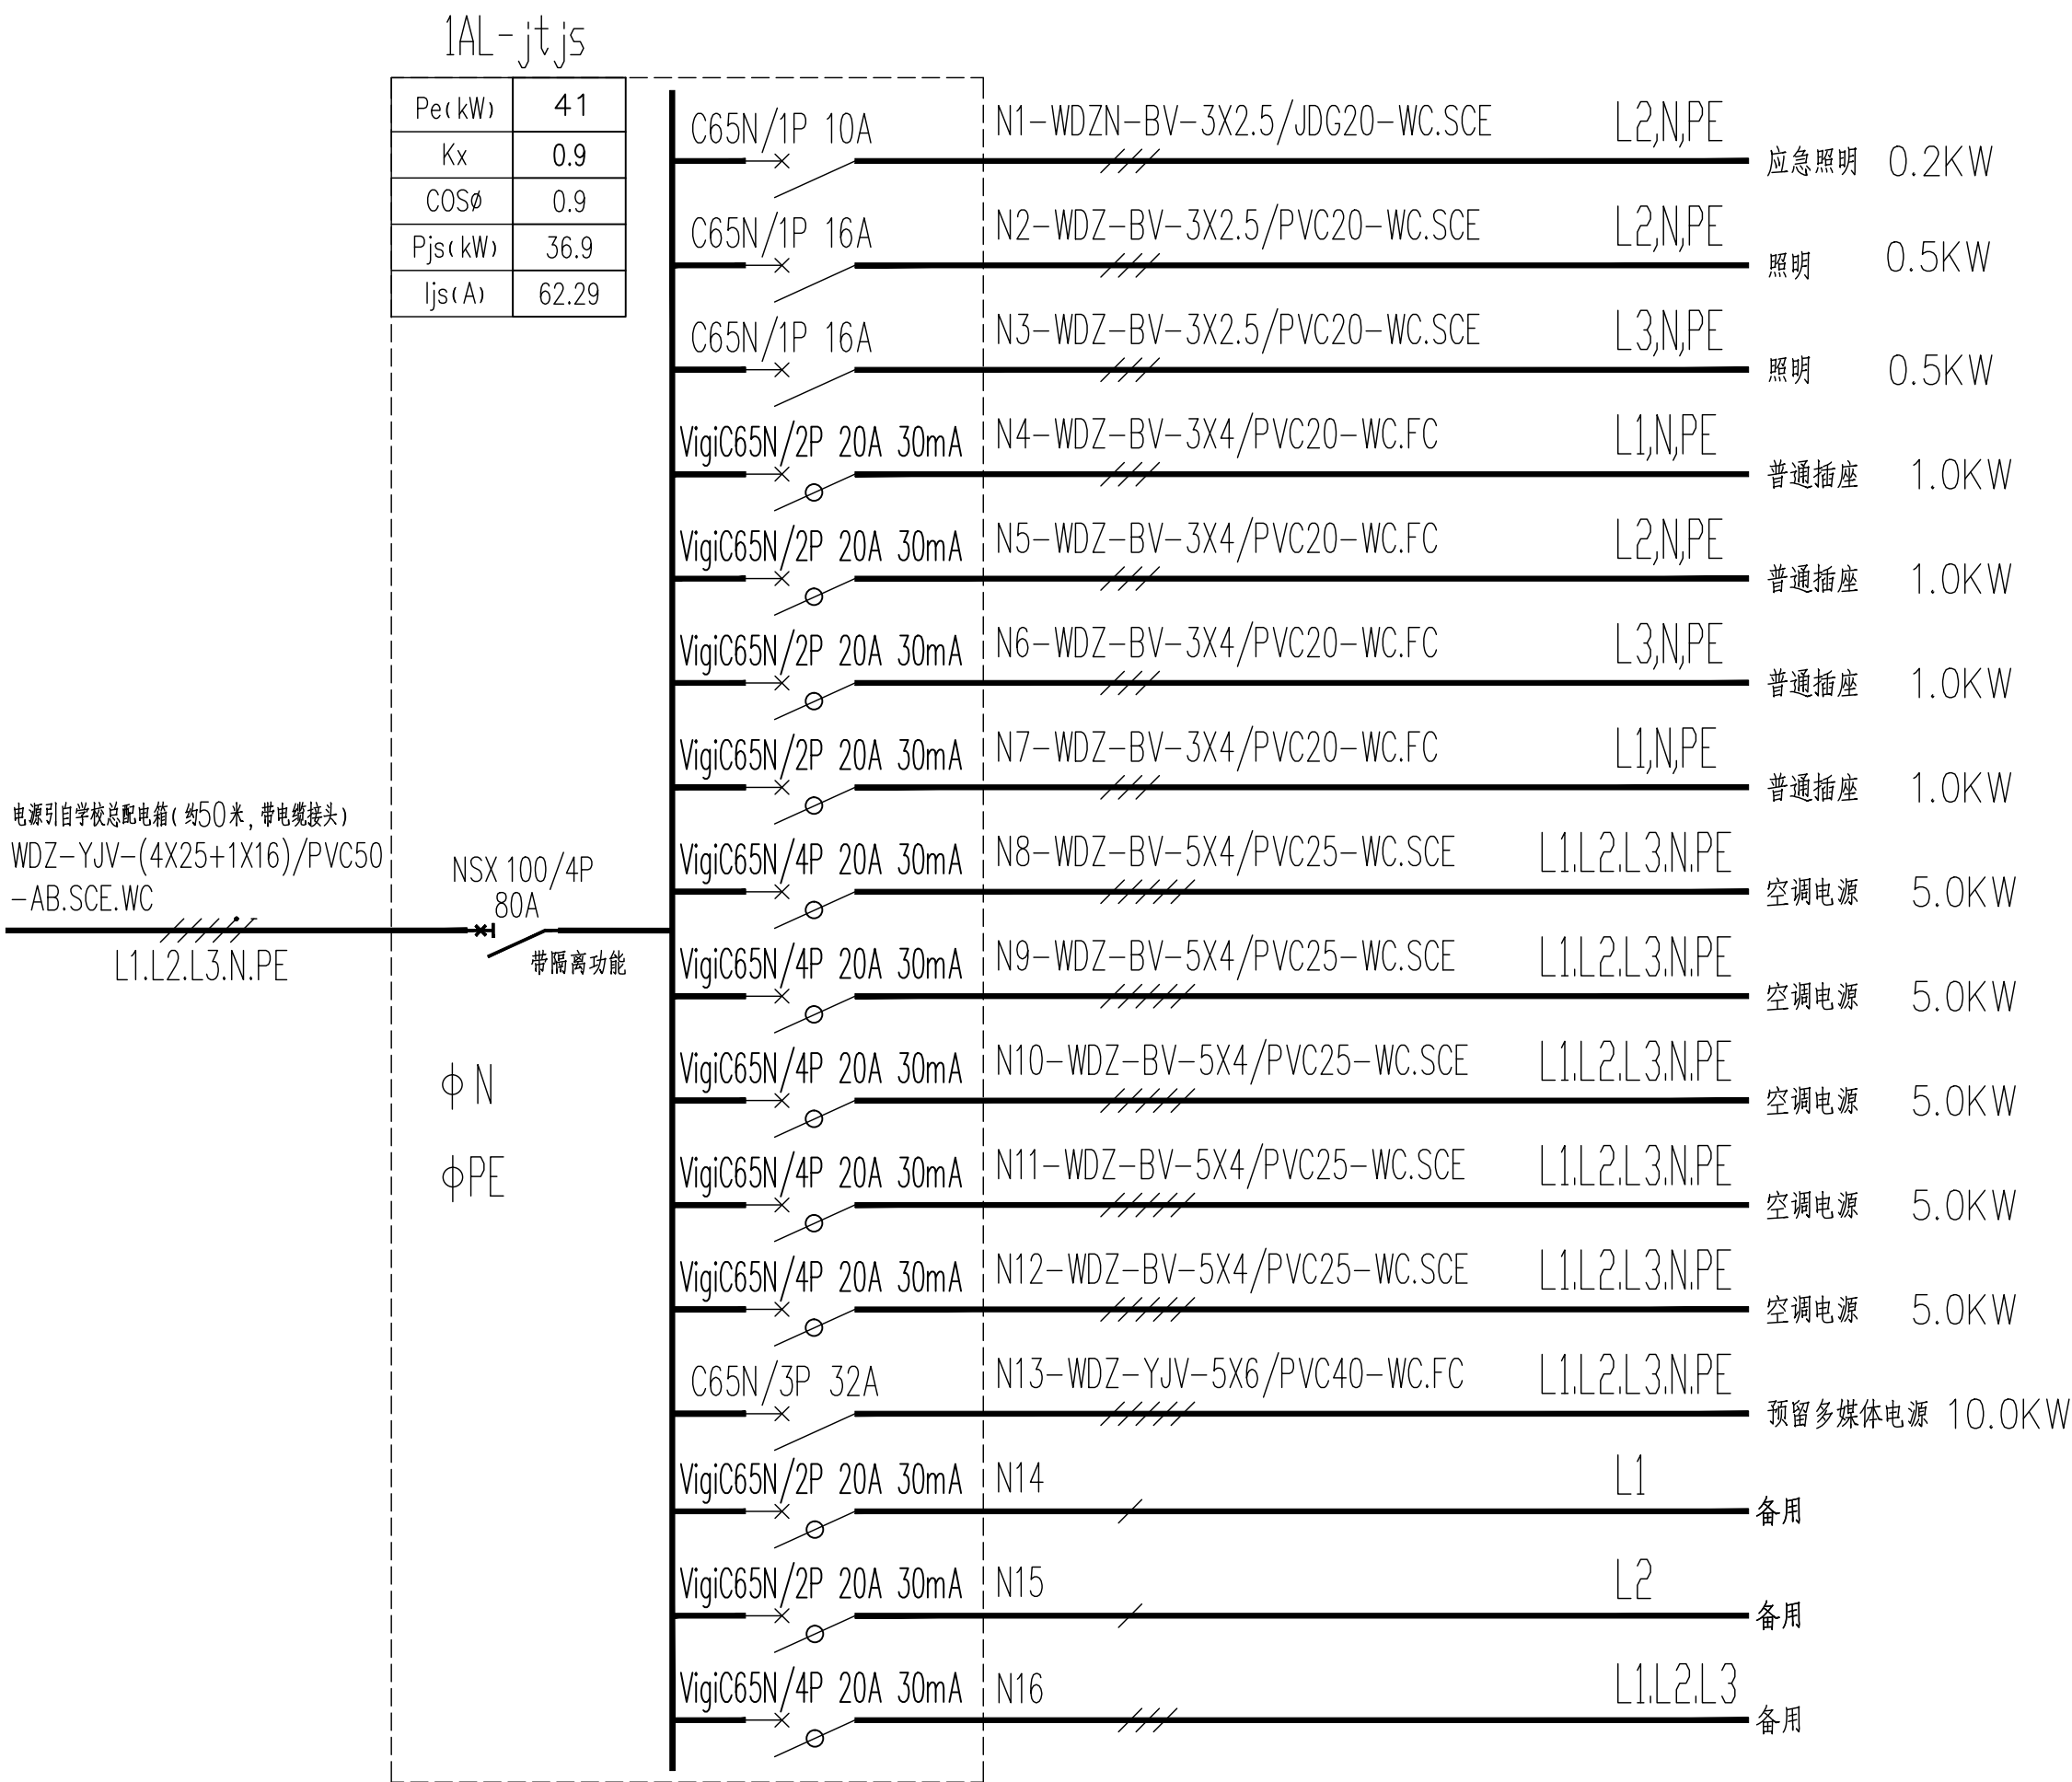

静思楼阶梯教室照明配电箱1AL-jtjs结线图





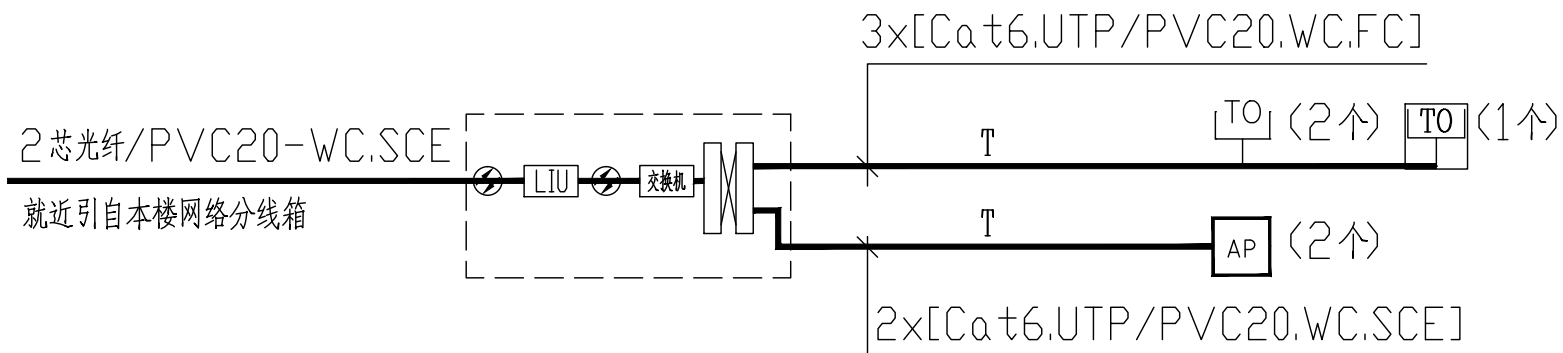






静思楼阶梯教室网络系统图












静思楼阶梯教室视频监控系统图

静思楼主要电气设备材料表


序号	图例	名称	型号规格	单位	数量	备注
1		原有配电箱	非标	个	1	嵌墙暗装, 箱底距地1.5米
2		LED平板灯(600X600)	~220V 36W	盏	36	嵌吊顶安装
3		LED灯条(900x100x3mm)	~220V 30W	盏	6	嵌吊顶安装
4		B型自带蓄电池应急照明灯	~220V/7W/750lm, 应急供电时间不小于90分钟。	盏	1	底边距地2.4米壁装
5		B型自带蓄电池应急照明灯	~220V/7W/750lm, 应急供电时间不小于90分钟。	盏	19	嵌吊顶安装
6		B型自带蓄电池应急照明灯	~220V/1W/100lm, 应急供电时间不小于90分钟。	盏	1	底距地0.5m壁装
7		B型自带蓄电池应急照明灯	~220V/1W/100lm, 应急供电时间不小于90分钟。	盏	2	门顶+0.2米壁装
8		一联开关	~220V 10A	个	6	墙面暗装, 底边距地1.3米
9		三联开关	~220V 10A	个	4	墙面暗装, 底边距地1.3米
10		二三孔插座	~220V 10A 安全型	个	16	墙面暗装, 底边距地0.3米
11		二三孔地面插座	~220V 10A 安全型	个	2	嵌地安装
12		二三孔插座	~220V 10A 安全型	个	2	墙面暗装, 底边距地2.2米
13		5匹吊装空调	~3800V 5kW	台	5	嵌吊顶安装
14		阻燃型电力电缆	WDZ-YJV-(4X25+1X16)	m	50	
15		阻燃型电力电缆	WDZ-YJV-5X6	m	按实际	
16		阻燃型铜芯塑料线	WDZ-BV-2.5	m	按实际	
17		阻燃型铜芯塑料线	WDZ-BV-4	m	按实际	
18		耐火型铜芯塑料线	WDZN-BV-2.5	m	按实际	
19		阻燃塑料线管(PVC)	Φ20; Φ25	m	按实际	
20		热镀锌钢管(JDG)	Φ20	m	按实际	
21						
22		网络分线箱		个	1	距地2.2m明装
23		网络插座	预埋86底盒	个	1	距地0.3m暗装
24		地面网络插座	预埋86底盒	个	1	嵌地安装
25		无线AP点		个	2	吸吊顶安装
26		红外高清枪式摄像机		台	4	距吊顶0.2m壁装
27		多媒体机柜	非标	个	1	落地安装
28		网络进线	2芯光纤	m	按实际	
29		网络线	Cat6.UTP	m	按实际	
30		监控线	Cat6.UTP	m	按实际	
31		阻燃塑料线管(PVC)	Φ20	m	按实际	
32		热镀锌钢管(JDG)	Φ20/Φ25/Φ32	m	按实际	
33		金属线槽(MR)	50x50	m	按实际	
34						
35						

注册章

出图章


<p>广西大学设计院有限公司 Guangxi University Design Institute Co., Ltd.</p> <p>(原广西大学设计研究院)</p> <p>设计资质：建筑行业(建筑工程)甲级 证书编号：A145001244</p> <p>公司资质承包范围不限于建筑工程设计</p> <p>地址：南宁市高新区高新三路10号南宁东盟企业总部基地 行政电话：0771-3232844 业务电话：0771-3231279</p>	
<p>建设单位</p> <p>南宁市第十八中学</p>	
<p>项目名称</p> <p>教学楼改造工程</p>	
<p>子项名称</p>	
<p>图纸名称 静思楼主要电气设备材料表 静思楼阶梯教室照明配电箱1AL-jt.js接线图 静思楼阶梯教室网络系统图</p>	
审 定	韦联华 
项目负责人	韦建民 
执行项目负责人	黄庆蓉 
建筑方案	黄庆蓉 
专业负责人	覃志涛 
审 核	黄倩卉 
校 对	凌 云 
设 计	覃志涛 
制 图	覃志涛 
项目编号	
设计阶段	施工图
出版日期	2025.05
所属专业	电 气
图纸版本	A版
图纸编号	DQ05

会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业
建筑	结构	给排水	电气	通风空调				

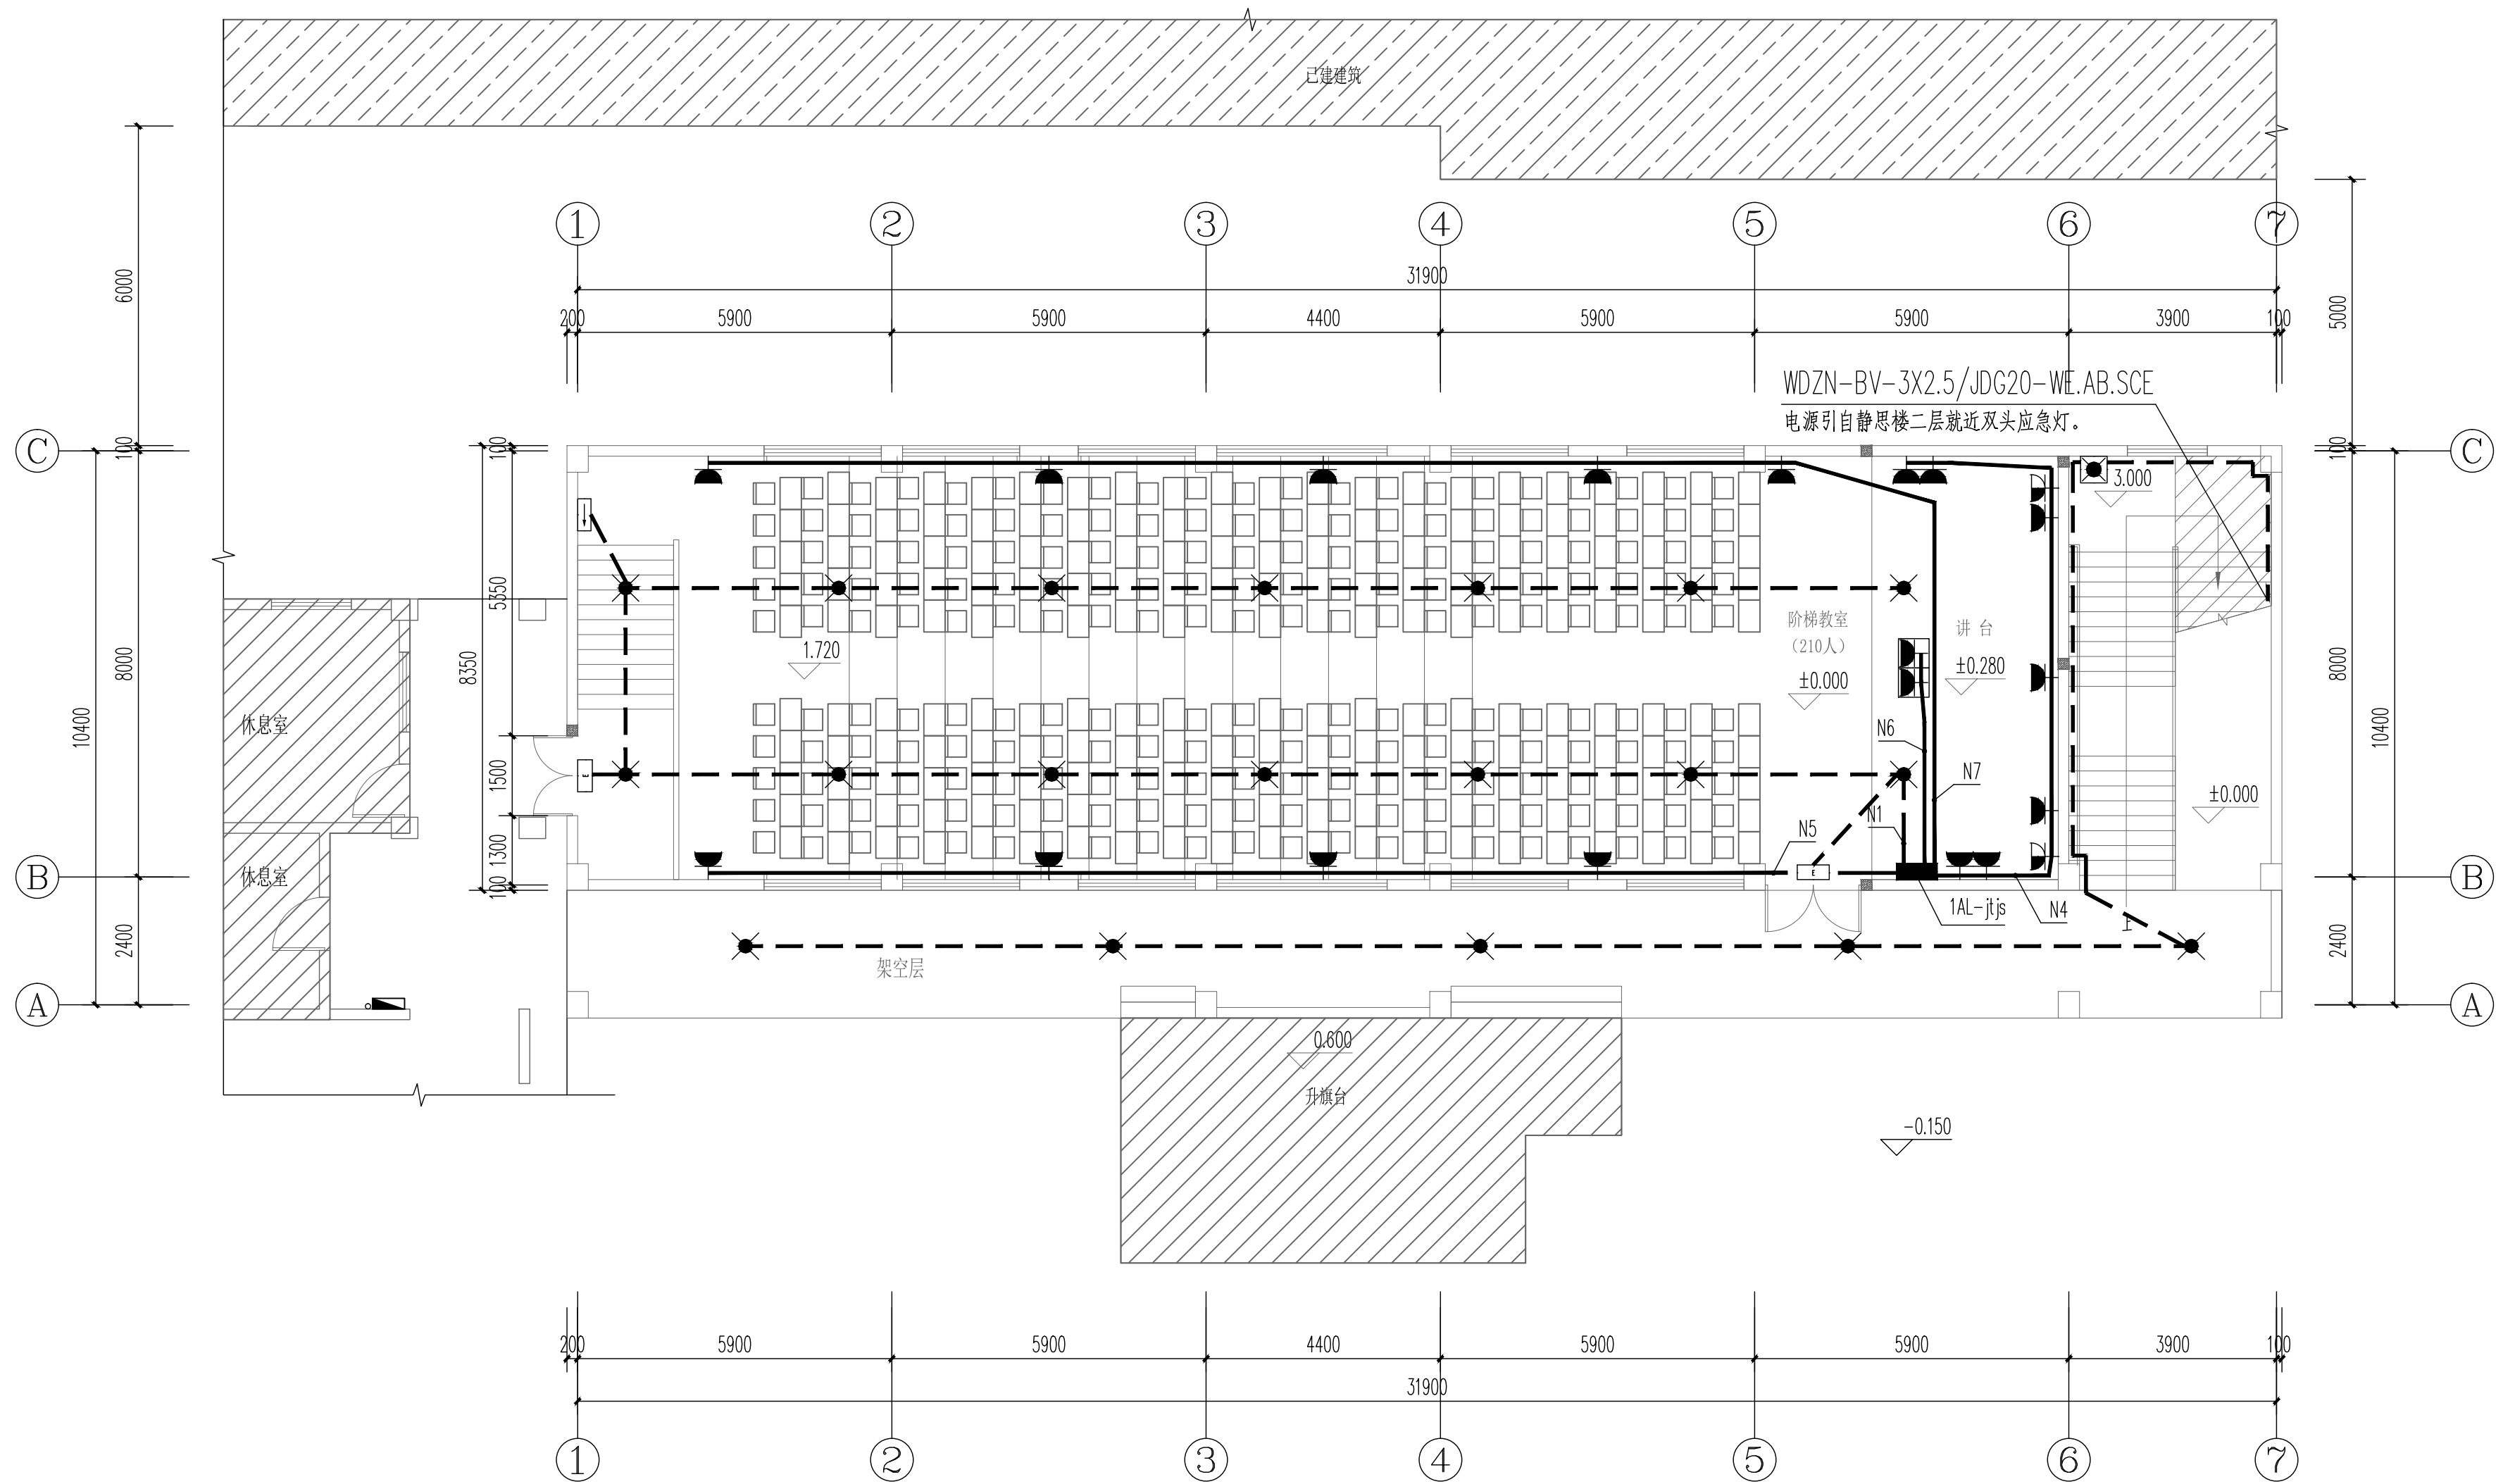

静思楼一层阶梯教室应急照明及插座平面图 1:100

图例

 不涉及改造区域

改造区域

注册章

出图章

广西大学设计院有限公司

Guangxi University Design Institute Co., Ltd.



(原广西大学设计研究院)

设计资质：建筑行业(建筑工程)甲级

证书编号: A145001244

地址：南宁市高新区高新三路10号南宁东盟企业总部基地
行政电话：0771-3232844 业务电话：0771-3231279

建设单位

南宁市第十八中学

项目名称

教学楼改造工程



子项名称	子项内容	子项数量	子项金额	子项备注
1.1.1.1	1.1.1.1.1	1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.2	1	1.1.1.1.2.1	1.1.1.1.2.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.3	1	1.1.1.1.3.1	1.1.1.1.3.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.4	1	1.1.1.1.4.1	1.1.1.1.4.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.5	1	1.1.1.1.5.1	1.1.1.1.5.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.6	1	1.1.1.1.6.1	1.1.1.1.6.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.7	1	1.1.1.1.7.1	1.1.1.1.7.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.8	1	1.1.1.1.8.1	1.1.1.1.8.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.9	1	1.1.1.1.9.1	1.1.1.1.9.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.10	1	1.1.1.1.10.1	1.1.1.1.10.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.11	1	1.1.1.1.11.1	1.1.1.1.11.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.12	1	1.1.1.1.12.1	1.1.1.1.12.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.13	1	1.1.1.1.13.1	1.1.1.1.13.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.14	1	1.1.1.1.14.1	1.1.1.1.14.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.15	1	1.1.1.1.15.1	1.1.1.1.15.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.16	1	1.1.1.1.16.1	1.1.1.1.16.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.17	1	1.1.1.1.17.1	1.1.1.1.17.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.18	1	1.1.1.1.18.1	1.1.1.1.18.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.19	1	1.1.1.1.19.1	1.1.1.1.19.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.20	1	1.1.1.1.20.1	1.1.1.1.20.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.21	1	1.1.1.1.21.1	1.1.1.1.21.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.22	1	1.1.1.1.22.1	1.1.1.1.22.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.23	1	1.1.1.1.23.1	1.1.1.1.23.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.24	1	1.1.1.1.24.1	1.1.1.1.24.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.25	1	1.1.1.1.25.1	1.1.1.1.25.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.26	1	1.1.1.1.26.1	1.1.1.1.26.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.27	1	1.1.1.1.27.1	1.1.1.1.27.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.28	1	1.1.1.1.28.1	1.1.1.1.28.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.29	1	1.1.1.1.29.1	1.1.1.1.29.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.30	1	1.1.1.1.30.1	1.1.1.1.30.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.31	1	1.1.1.1.31.1	1.1.1.1.31.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.32	1	1.1.1.1.32.1	1.1.1.1.32.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.33	1	1.1.1.1.33.1	1.1.1.1.33.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.34	1	1.1.1.1.34.1	1.1.1.1.34.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.35	1	1.1.1.1.35.1	1.1.1.1.35.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.36	1	1.1.1.1.36.1	1.1.1.1.36.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.37	1	1.1.1.1.37.1	1.1.1.1.37.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.38	1	1.1.1.1.38.1	1.1.1.1.38.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.39	1	1.1.1.1.39.1	1.1.1.1.39.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.40	1	1.1.1.1.40.1	1.1.1.1.40.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.41	1	1.1.1.1.41.1	1.1.1.1.41.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.42	1	1.1.1.1.42.1	1.1.1.1.42.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.43	1	1.1.1.1.43.1	1.1.1.1.43.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.44	1	1.1.1.1.44.1	1.1.1.1.44.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.45	1	1.1.1.1.45.1	1.1.1.1.45.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.46	1	1.1.1.1.46.1	1.1.1.1.46.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.47	1	1.1.1.1.47.1	1.1.1.1.47.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.48	1	1.1.1.1.48.1	1.1.1.1.48.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.49	1	1.1.1.1.49.1	1.1.1.1.49.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.50	1	1.1.1.1.50.1	1.1.1.1.50.1.1


图纸名称

静思楼一层阶梯教室应急照明及插座平面图


宙定	韦联华
----	-----

项目负责人	主建人	主建人
-------	-----	-----



项目负责人	韦廷氏	
执行项目	黄永芳	

负责人	黄庆容	
-----	-----	---

建筑方案 黄庆蓉

专业负责人	覃志涛	
-------	-----	---

宙核	黄佳卉	主理人
----	-----	-----

甲 核	奥 开	
乙 核	决 二	

校 对	凌 云	凌云
-----	-----	----

设计	覃志涛	
----	-----	---

制 图	覃志涛	覃志涛
-----	-----	-----

制 国	日期	4/2/01
项目编号		

项目编号	
项目内容	第一册

设计阶段	施工图
------	-----

出版日期	2025.05
------	---------


所属专业	电 气
------	-----

印刷文字	印刷文字
図紙版式	図紙版式

图纸版本	A版
图纸编号	

图纸编号	DQ06
------	------

会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业
建筑	结构	给排水	电气	通风空调				

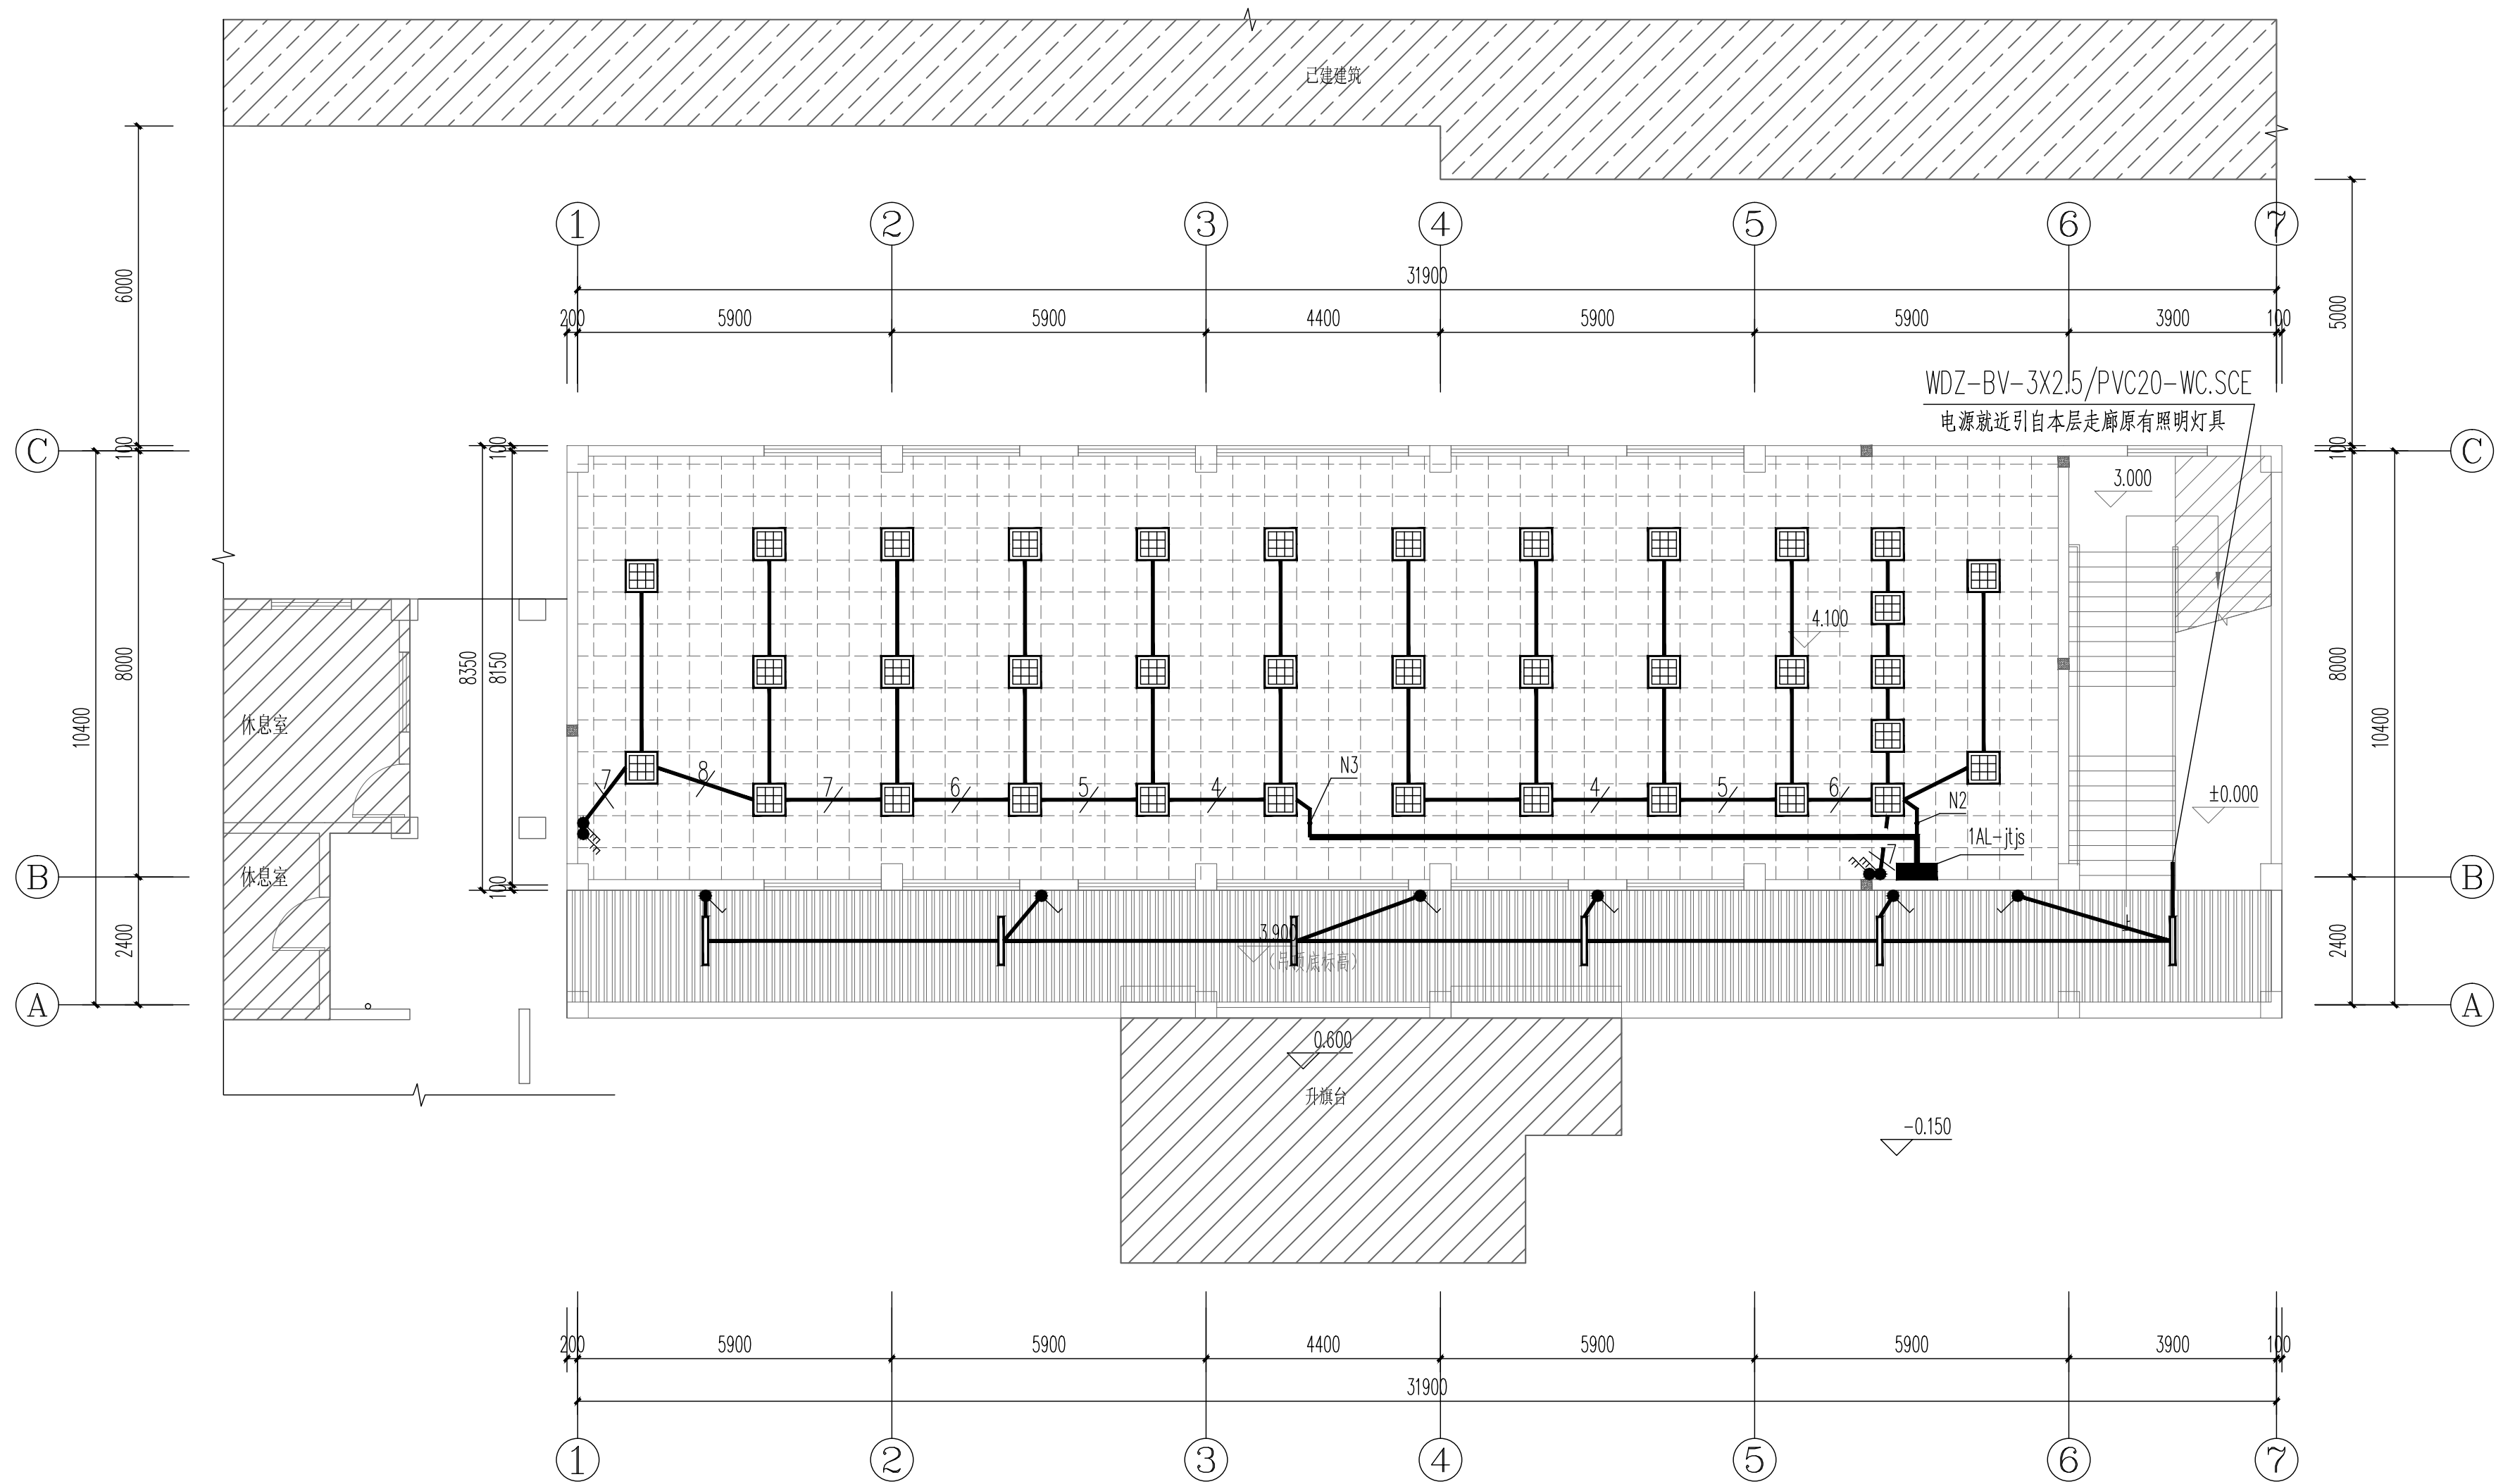

静思楼一层阶梯教室照明平面图 1:100

图例

 不涉及改造区域

改造区域

注册章

出图章

广西大学设计院有限公司
Guangxi University Design Institute Co., Ltd.



(原广西大学设计研究院)

设计资质: 建筑行业 (建筑工程) 甲级
证书编号: A145001244

公司资质包全但不限于建筑工程设计

地址: 南宁市高新区高新三路10号南宁东盟企业总部基地
行政电话: 0771-3232844 业务电话: 0771-3231279

建设单位

南宁市第十八中学

项目名称

教学楼改造工程

子项名称	子项内容
一、	...
二、	...
三、	...
四、	...
五、	...
六、	...
七、	...
八、	...
九、	...
十、	...
十一、	...
十二、	...
十三、	...
十四、	...
十五、	...
十六、	...
十七、	...
十八、	...
十九、	...
二十、	...
二十一、	...
二十二、	...
二十三、	...
二十四、	...
二十五、	...
二十六、	...
二十七、	...
二十八、	...
二十九、	...
三十、	...
三十一、	...
三十二、	...
三十三、	...
三十四、	...
三十五、	...
三十六、	...
三十七、	...
三十八、	...
三十九、	...
四十、	...
四十一、	...
四十二、	...
四十三、	...
四十四、	...
四十五、	...
四十六、	...
四十七、	...
四十八、	...
四十九、	...
五十、	...
五十一、	...
五十二、	...
五十三、	...
五十四、	...
五十五、	...
五十六、	...
五十七、	...
五十八、	...
五十九、	...
六十、	...
六十一、	...
六十二、	...
六十三、	...
六十四、	...
六十五、	...
六十六、	...
六十七、	...
六十八、	...
六十九、	...
七十、	...
七十一、	...
七十二、	...
七十三、	...
七十四、	...
七十五、	...
七十六、	...
七十七、	...
七十八、	...
七十九、	...
八十、	...
八十一、	...
八十二、	...
八十三、	...
八十四、	...
八十五、	...
八十六、	...
八十七、	...
八十八、	...
八十九、	...
九十、	...
九十一、	...
九十二、	...
九十三、	...
九十四、	...
九十五、	...
九十六、	...
九十七、	...
九十八、	...
九十九、	...
一百、	...

图纸名称

静思楼一层阶梯教室照明平面图

宙 宇	韦群华
-----	-----

项目负责人	韦建民
-------	-----

执行项目	黄庄葵
------	-----

建策方案	苗庄葵
------	-----

专业负责人	贾士法
-------	-----

宙核	苗佳卉
----	-----

校 对	凌 云
-----	-----

快	斗	贾士法
快	斗	贾士法

次	刊	中
制	因	西士注

制 国	作 地
项目编号	

六日洞丁	
汛斗叭叭	

设计阶段	
出图日期	


山脈日別	
所見土山	

所属专业	
职称职务	

国线队平	
国纸炉只	


国産鋼	
-----	--

会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业
建筑	结构	给排水	电气	通风空调				

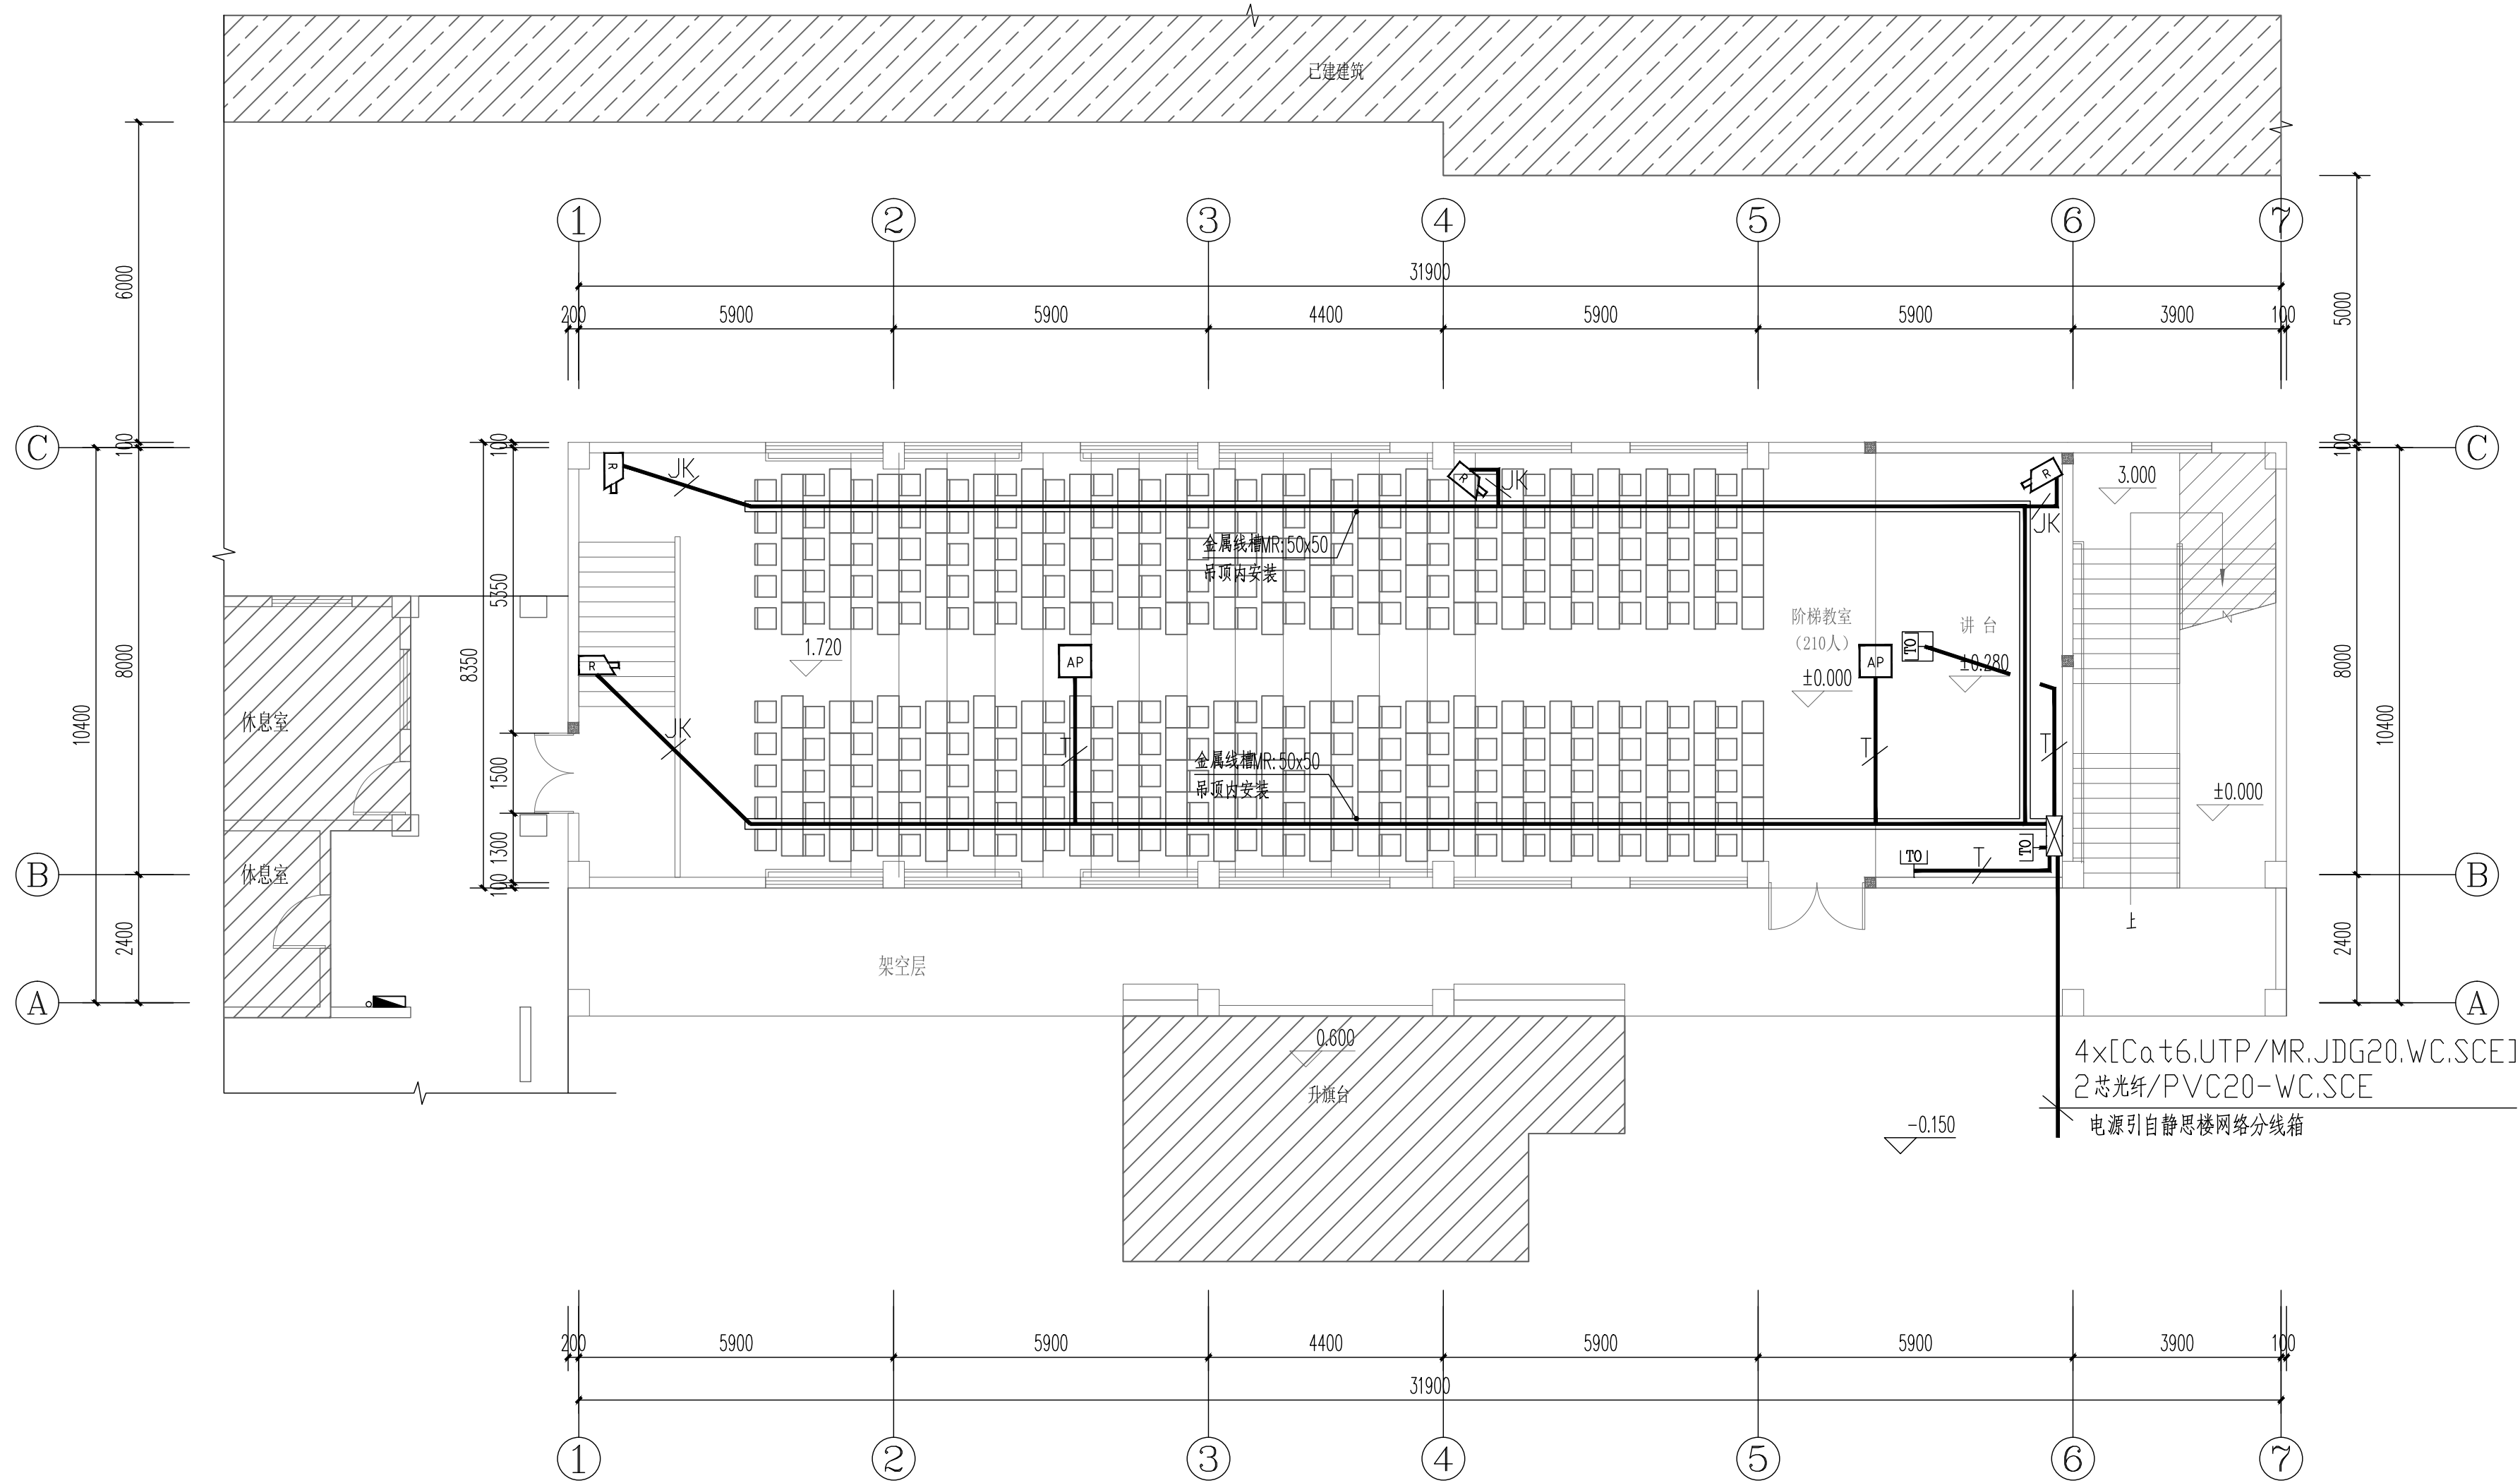

静思楼一层阶梯教室弱电平面图 1:100

图例

 不涉及改造区域

改造区域

注册章

出图章

广西大学设计院有限公司
Guangxi University Design Institute Co., Ltd.

 (原广西大学设计研究院)

设计资质: 建筑行业(建筑工程)甲级
证书编号: A165001214

公司资质包括但不限于建筑工程设计

地址: 南宁市高新区高新三路10号南宁东盟企业总部基地
行政电话: 0771-3232844 业务电话: 0771-3231279

建设单位

南宁市第十八中学

项目名称	2019年度“双百”工程
------	--------------

教学楼改造工程

子项名称	子项内容	子项数量	子项金额	子项备注
1.1.1.1	1.1.1.1.1	1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.2	1	1.1.1.1.2.1	1.1.1.1.2.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.3	1	1.1.1.1.3.1	1.1.1.1.3.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.4	1	1.1.1.1.4.1	1.1.1.1.4.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.5	1	1.1.1.1.5.1	1.1.1.1.5.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.6	1	1.1.1.1.6.1	1.1.1.1.6.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.7	1	1.1.1.1.7.1	1.1.1.1.7.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.8	1	1.1.1.1.8.1	1.1.1.1.8.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.9	1	1.1.1.1.9.1	1.1.1.1.9.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.10	1	1.1.1.1.10.1	1.1.1.1.10.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.11	1	1.1.1.1.11.1	1.1.1.1.11.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.12	1	1.1.1.1.12.1	1.1.1.1.12.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.13	1	1.1.1.1.13.1	1.1.1.1.13.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.14	1	1.1.1.1.14.1	1.1.1.1.14.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.15	1	1.1.1.1.15.1	1.1.1.1.15.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.16	1	1.1.1.1.16.1	1.1.1.1.16.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.17	1	1.1.1.1.17.1	1.1.1.1.17.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.18	1	1.1.1.1.18.1	1.1.1.1.18.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.19	1	1.1.1.1.19.1	1.1.1.1.19.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.20	1	1.1.1.1.20.1	1.1.1.1.20.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.21	1	1.1.1.1.21.1	1.1.1.1.21.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.22	1	1.1.1.1.22.1	1.1.1.1.22.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.23	1	1.1.1.1.23.1	1.1.1.1.23.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.24	1	1.1.1.1.24.1	1.1.1.1.24.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.25	1	1.1.1.1.25.1	1.1.1.1.25.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.26	1	1.1.1.1.26.1	1.1.1.1.26.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.27	1	1.1.1.1.27.1	1.1.1.1.27.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.28	1	1.1.1.1.28.1	1.1.1.1.28.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.29	1	1.1.1.1.29.1	1.1.1.1.29.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.30	1	1.1.1.1.30.1	1.1.1.1.30.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.31	1	1.1.1.1.31.1	1.1.1.1.31.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.32	1	1.1.1.1.32.1	1.1.1.1.32.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.33	1	1.1.1.1.33.1	1.1.1.1.33.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.34	1	1.1.1.1.34.1	1.1.1.1.34.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.35	1	1.1.1.1.35.1	1.1.1.1.35.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.36	1	1.1.1.1.36.1	1.1.1.1.36.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.37	1	1.1.1.1.37.1	1.1.1.1.37.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.38	1	1.1.1.1.38.1	1.1.1.1.38.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.39	1	1.1.1.1.39.1	1.1.1.1.39.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.40	1	1.1.1.1.40.1	1.1.1.1.40.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.41	1	1.1.1.1.41.1	1.1.1.1.41.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.42	1	1.1.1.1.42.1	1.1.1.1.42.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.43	1	1.1.1.1.43.1	1.1.1.1.43.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.44	1	1.1.1.1.44.1	1.1.1.1.44.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.45	1	1.1.1.1.45.1	1.1.1.1.45.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.46	1	1.1.1.1.46.1	1.1.1.1.46.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.47	1	1.1.1.1.47.1	1.1.1.1.47.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.48	1	1.1.1.1.48.1	1.1.1.1.48.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.49	1	1.1.1.1.49.1	1.1.1.1.49.1.1
1.1.1.1	1.1.1.1.50	1	1.1.1.1.50.1	1.1.1.1.50.1.1

图纸名称

静思楼一层阶梯教室弱电平面图

审 定	韦联华
-----	-----

韦联华	李联华
-----	-----

项目负责人 韦建民

韦建民 韦建民

执行项目	普庆葵
------	-----

昔床莖	昔床莖
-----	-----

建筑方案	苗庆葵
------	-----

苗庆葵	
-----	---

主要负责人	贾士法
-------	-----

六六六	三
曹士法	曹士法

宙核	苗倭卉
----	-----

苗信立	苗信立
-----	-----


校 对	漆 云
-----	-----

漆	二
漆	二

设计	贾士涛
----	-----

曹士法	曹士法
-----	-----

制 图	贾志涛
-----	-----

賈志濤	
-----	---

项目编号	
------	--

设计阶段	
------	--

施工图

出版日期	
------	--

2025.05

所属专业

电气


图纸版本

A版

图 纸 编 号	
------------------	--

DQ09

会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业
建筑	结构	给排水	电气	通风空调				

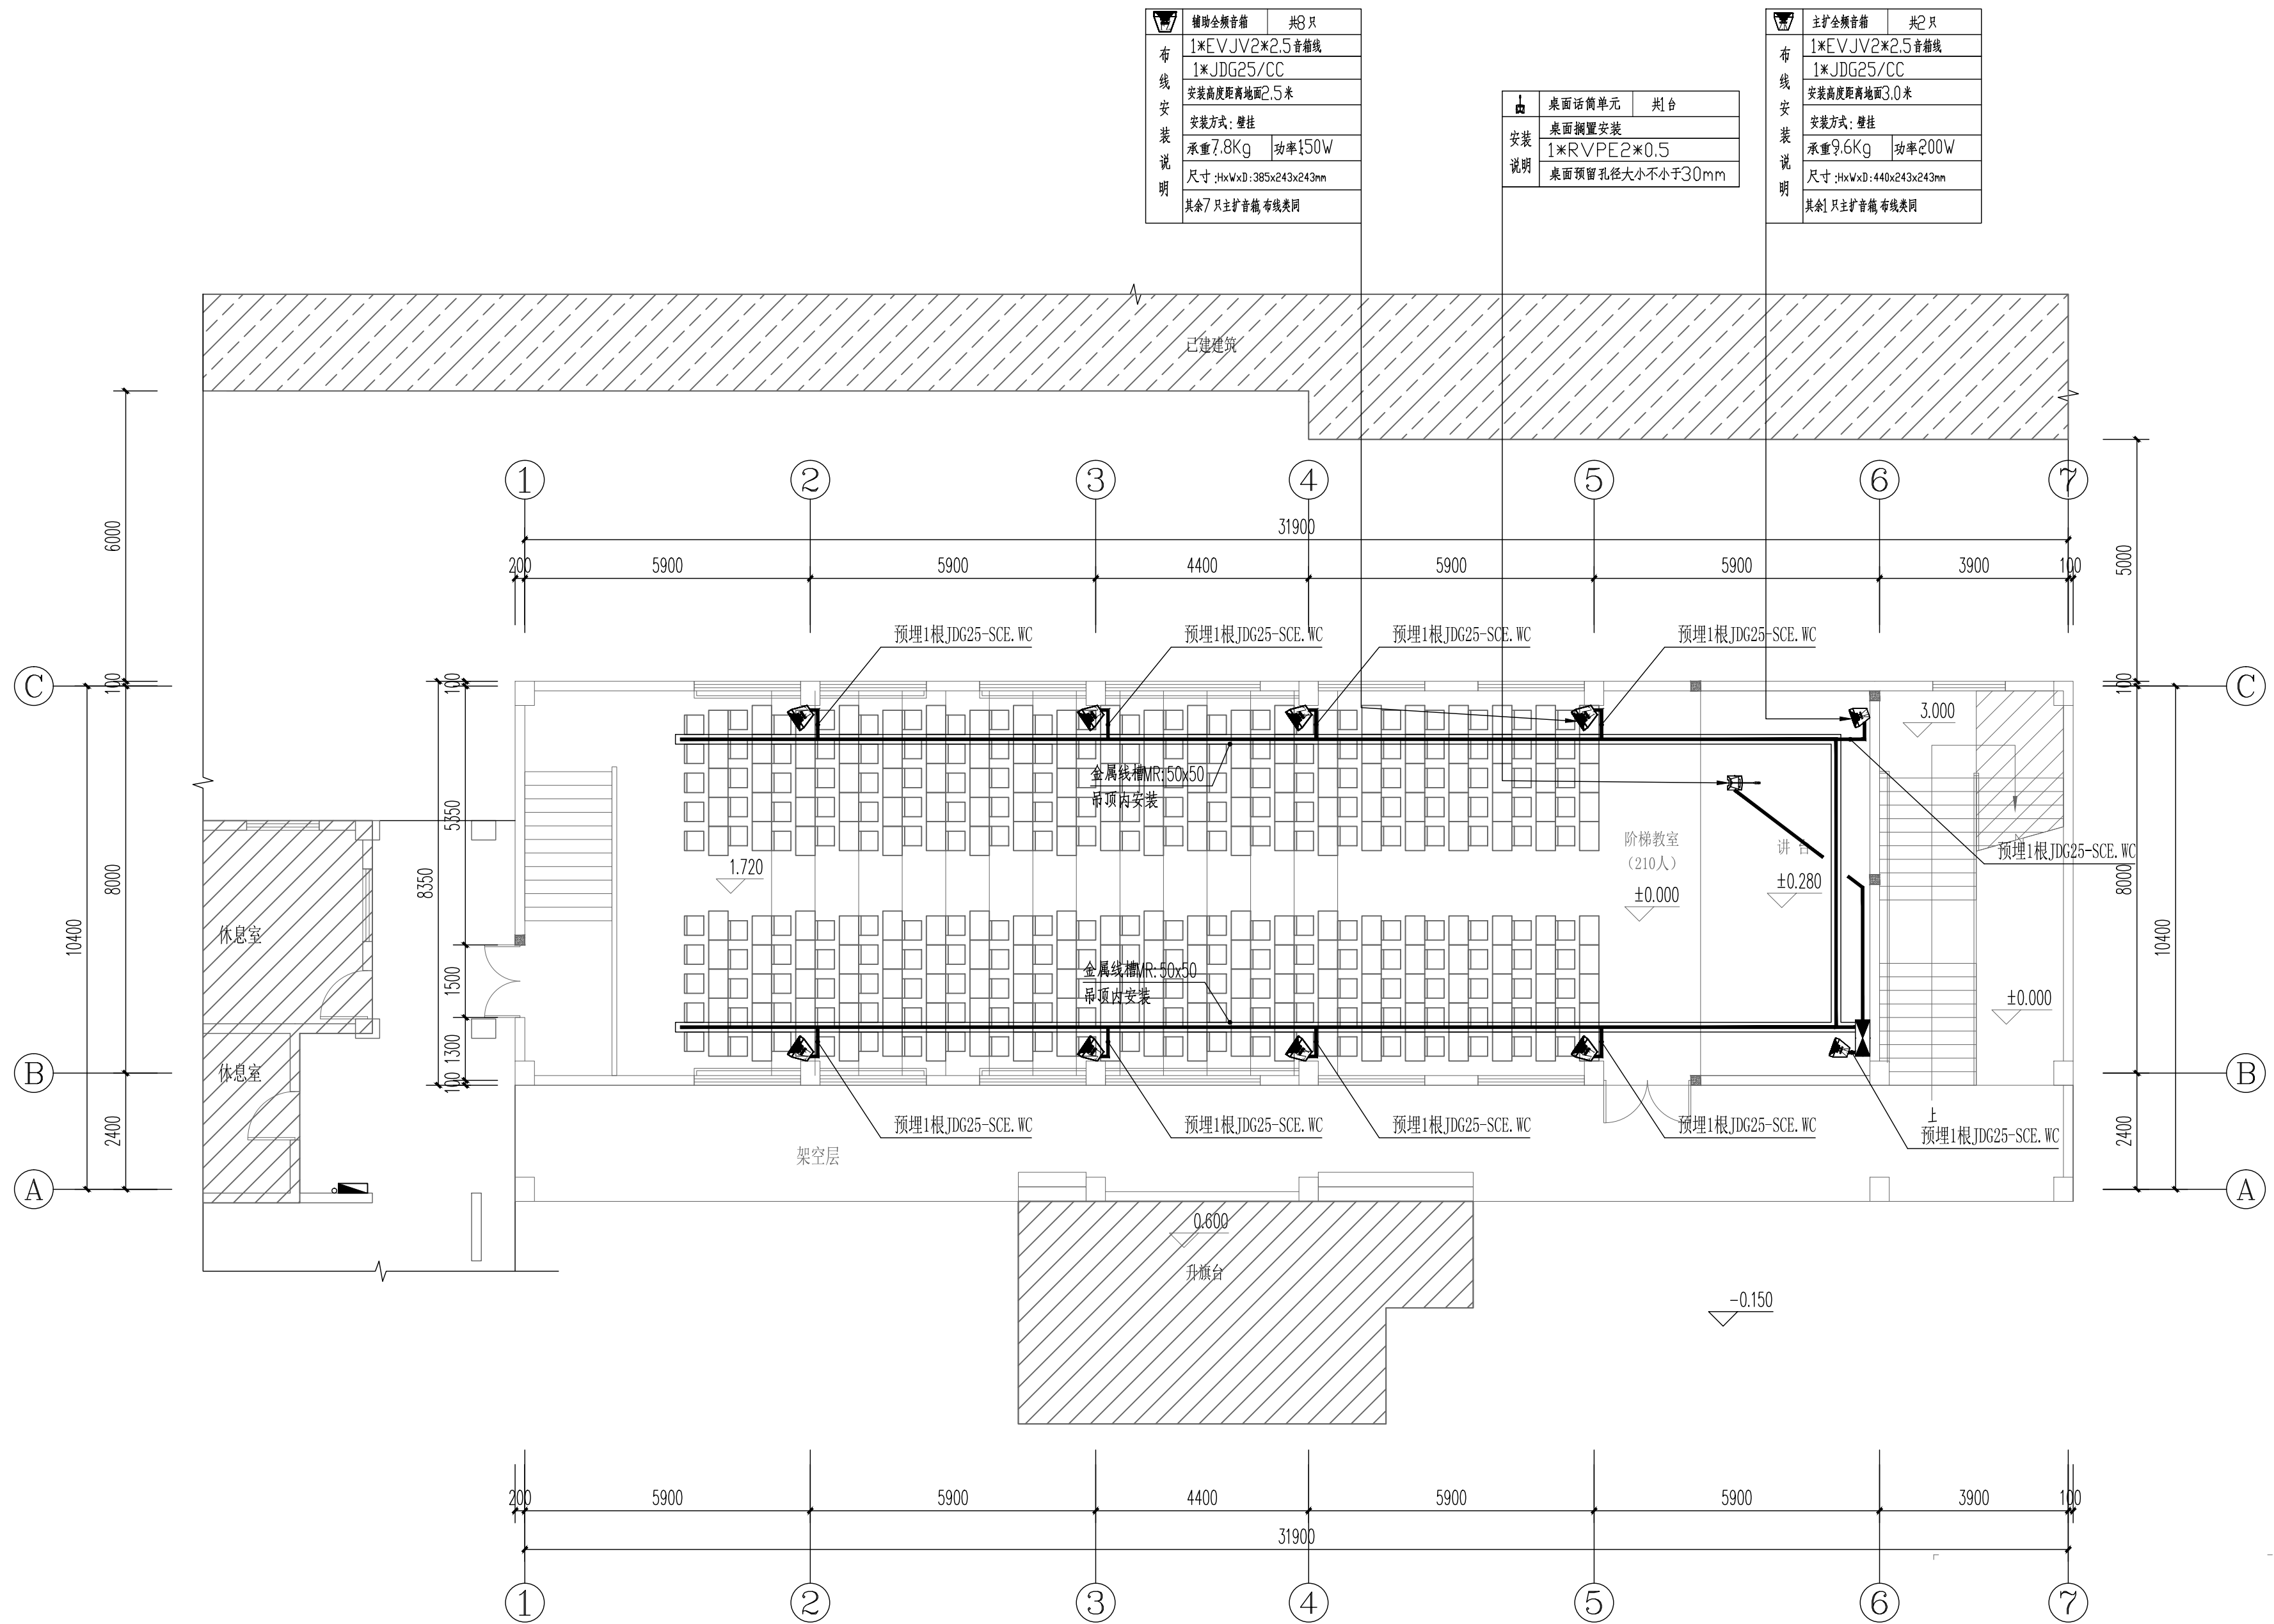

静思楼一层阶梯教室扩声系统平面图 1:100

图例

 不涉及改造区域

改造区域

注册章

出图章

广西大学设计院有限公司
Guangxi University Design Institute Co., Ltd.

 (原广西大学设计研究院)

设计资质: 建筑行业(建筑工程)甲级
证书编号: A145001244

公司资质包含但不限于建筑工程设计

地址: 南宁市高新区高新三路10号南宁东盟企业总部基地
行政电话: 0771-3232844 业务电话: 0771-3231279

建设单位

南宁市第十八中学

项目名称	2019年度“中国—东盟”合作基金
------	-------------------

教学楼改造工程


子项名称	
------	--


图 纸 名 称	
---------	--

静思楼一层阶梯教室扩声系统平面图


审 定	韦联华	李联华
-----	-----	-----


项目负责人	韦建民	韦建民
-------	-----	-----


执行项目 负责人	黄庆蓉	
-------------	-----	---


建筑方案	黄庆蓉	
------	-----	---

专业负责人	覃志涛	
-------	-----	---

审 核	黄倩卉	
-----	-----	---

校 对	凌 云	
-----	-----	---

设 计	覃志涛	
-----	-----	---

制 图	覃志涛	
-----	-----	---

项目编号	
------	--

设计阶段	施工图
------	-----


出版日期	2025.05
------	---------

所属专业	电 气
------	-----

图纸版本	A版
------	----

图纸编号	DQ10
------	------

会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业
建筑	结构	给排水	电气	通风空调				

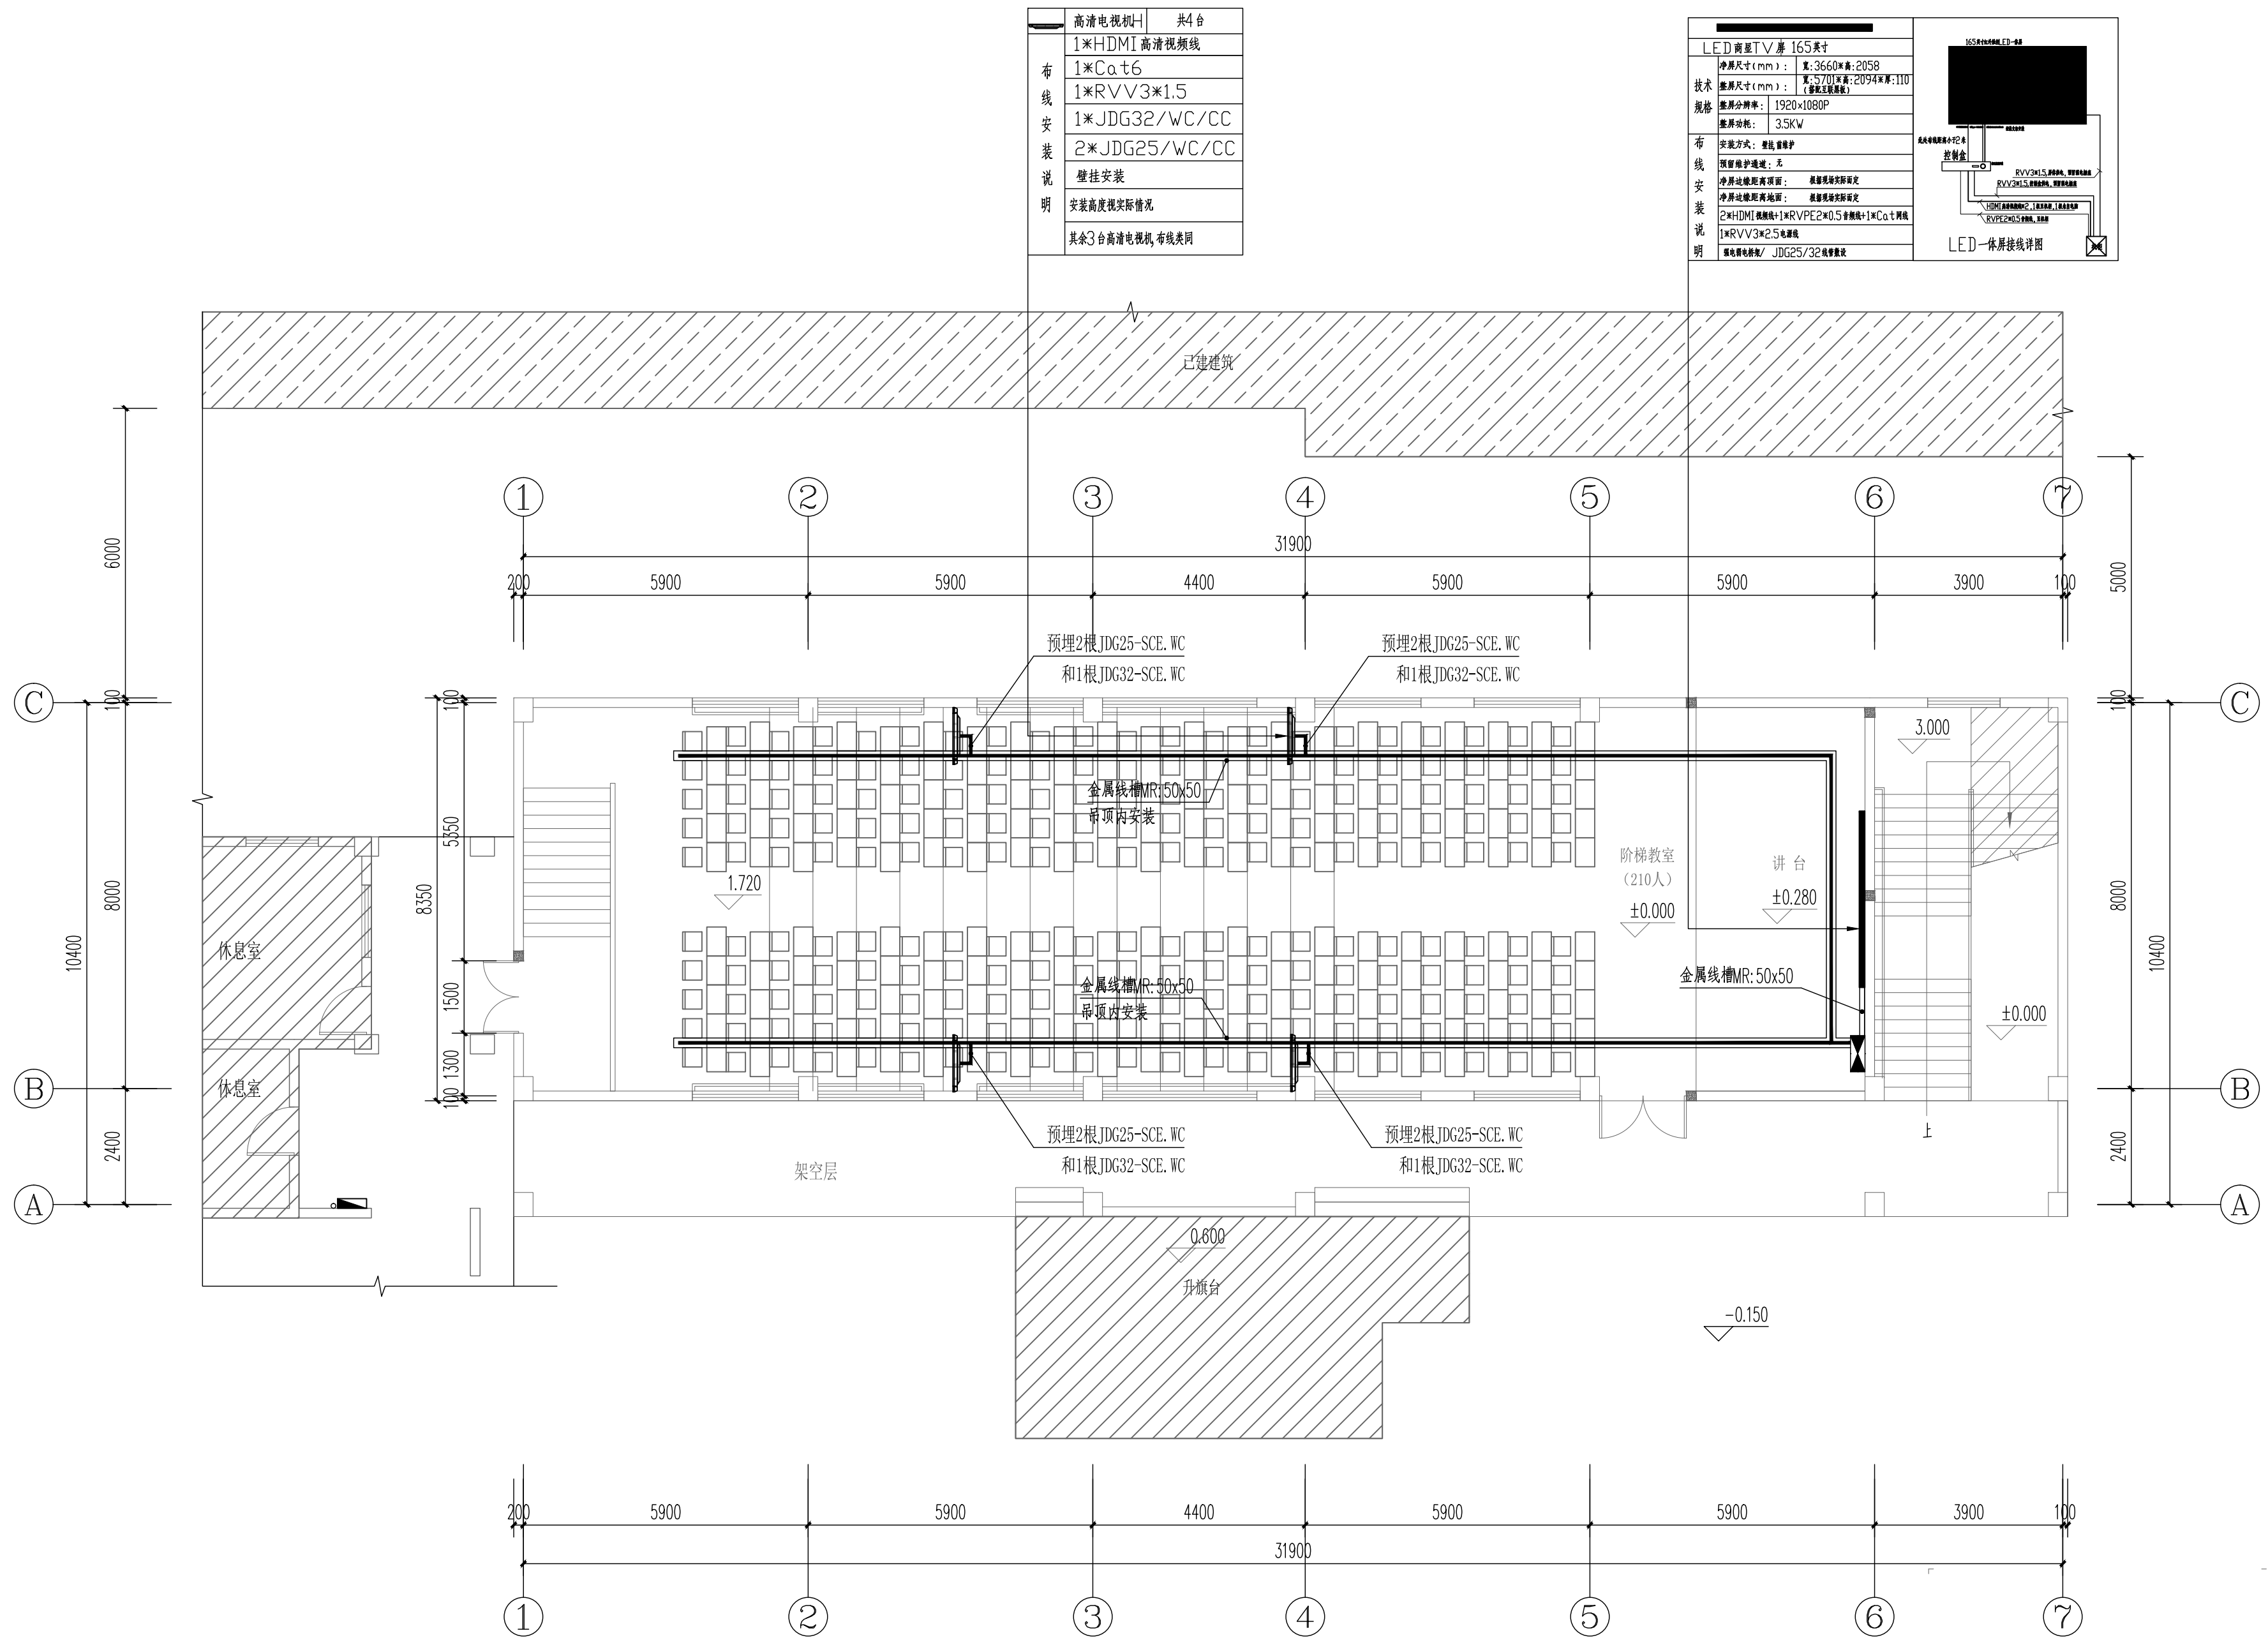

静思楼一层阶梯教室显示系统平面图 1:100

图例

 不涉及改造区域

☐ 改造区域

注册章

出图章

广西大学设计院有限公司
Guangxi University Design Institute Co., Ltd.

 (原广西大学设计研究院)

设计资质: 建筑行业(建筑工程)甲级
证书编号: A150001244
公司资质包但不限于建筑工程设计

地址: 南宁市高新区高新三路10号南宁东盟企业总部基地
行政电话: 0771-3233844 业务电话: 0771-3231279

建设单位

南宁市第十八中学

项目名称

教学楼改造工程

子项名称

图 纸 名 称

静思楼一层阶梯教室显示系统平面图

宙定	韦联华
----	-----

项目负责人 韦建民

执行项目
负责人 黄庆蓉

建筑方案 | 黄庆蓉

专业负责人	覃志涛
-------	-----

甲	核	奥信升
---	---	-----

伐	刈	拔	△

以	以	早心河

100

血氣不通



出账日期	2025-05
------	---------

房屋土地	由 与
------	-----

图 纸 版 本	A 版
---------	-----


图纸编号	DQ11
------	------

会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业	会签专业
建筑	结构	给排水	电气	通风空调			

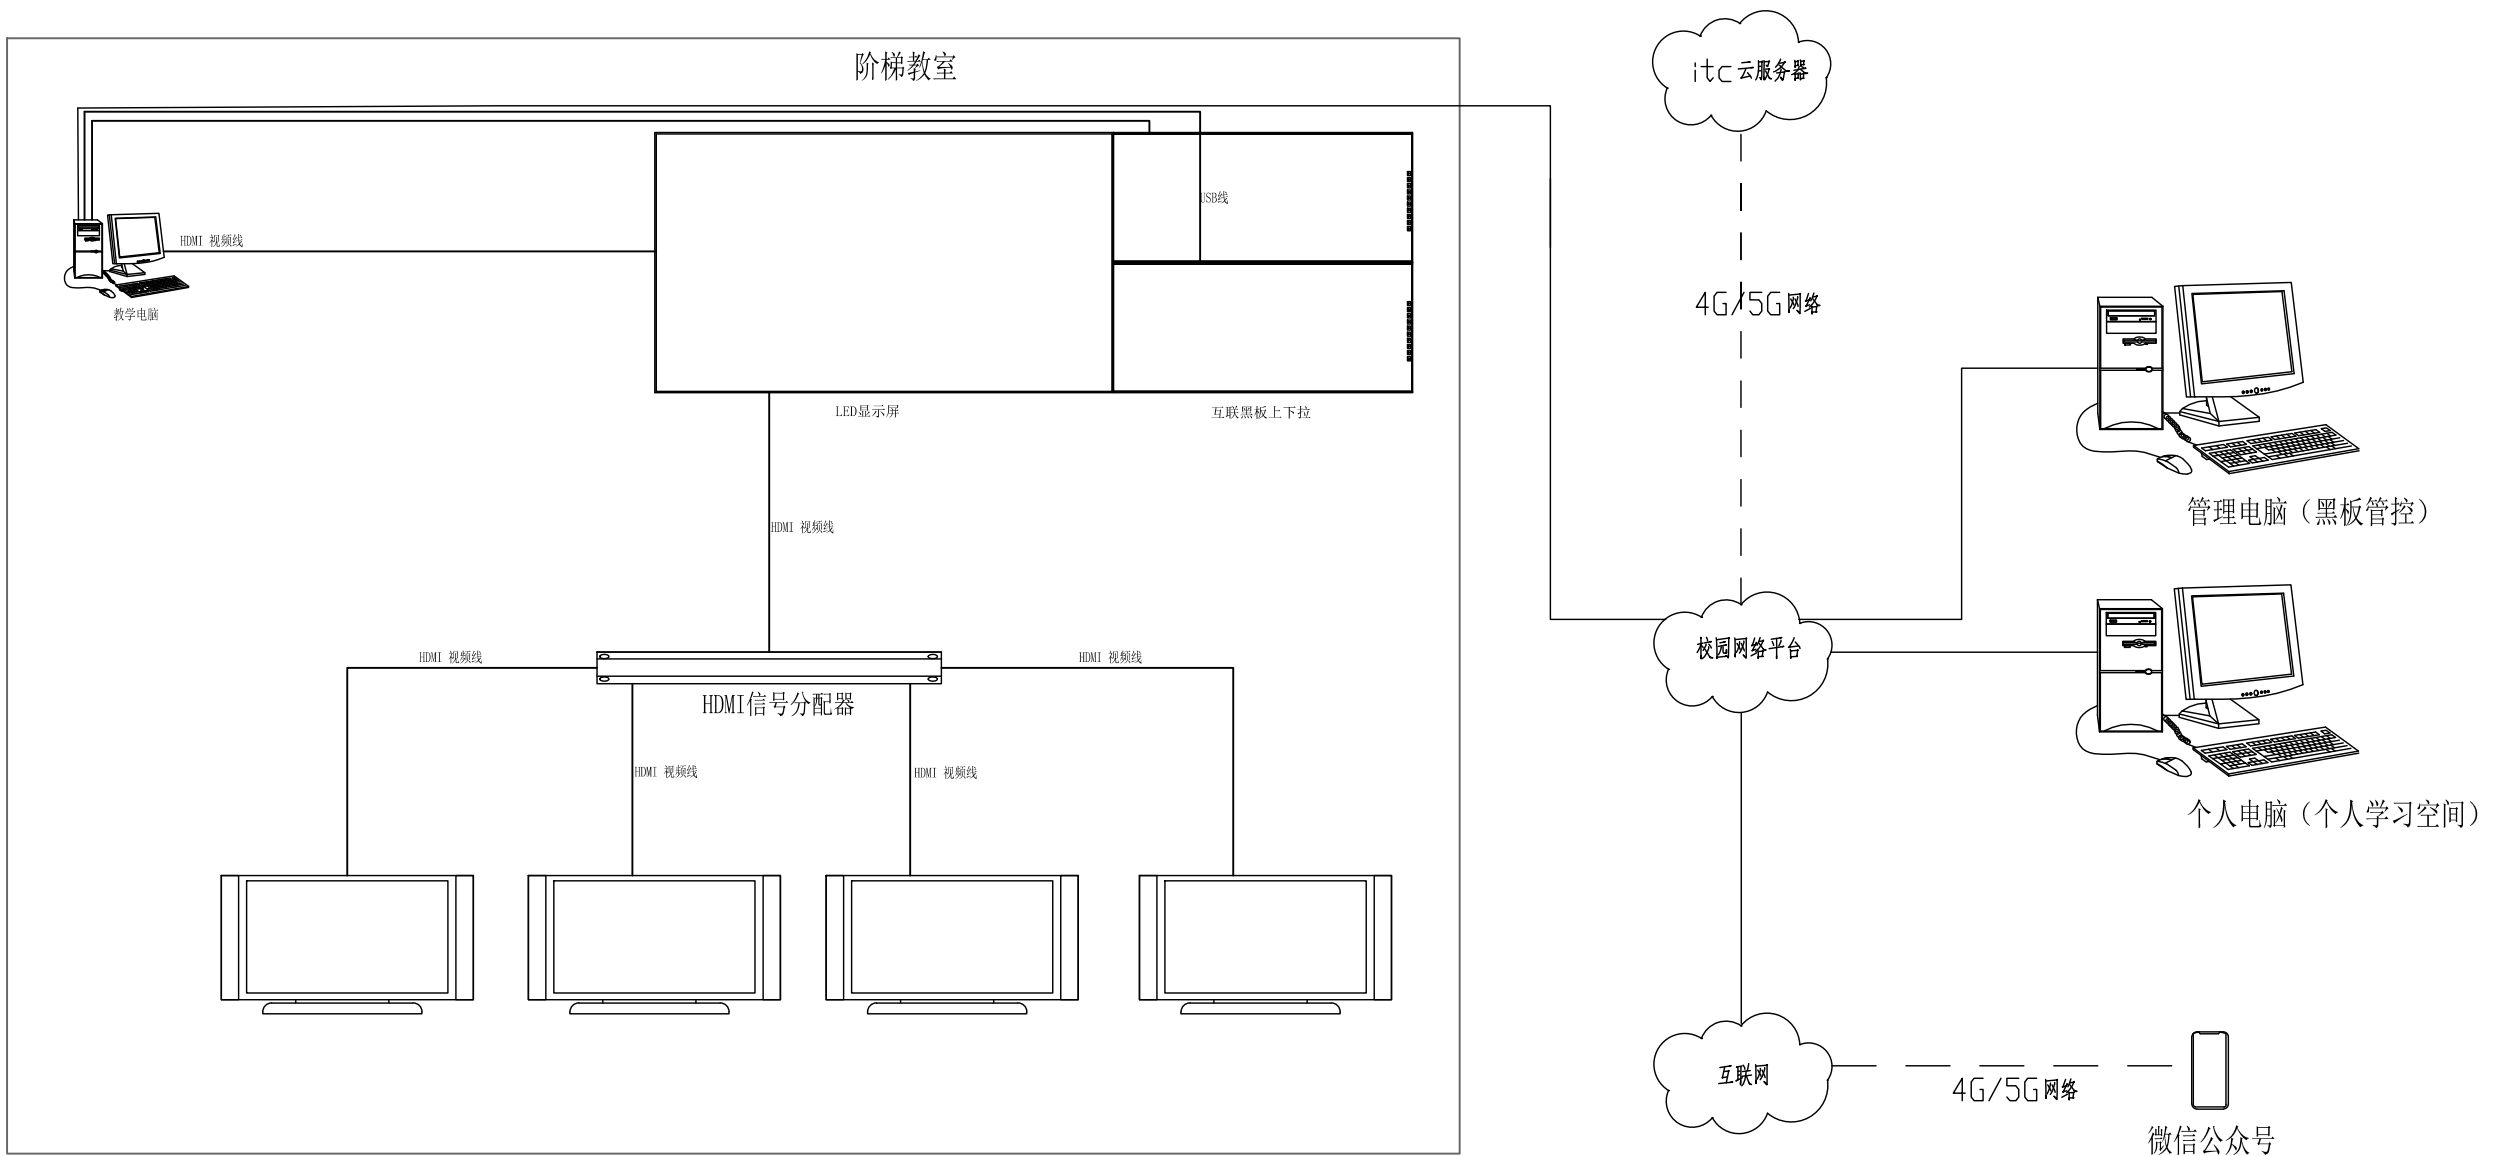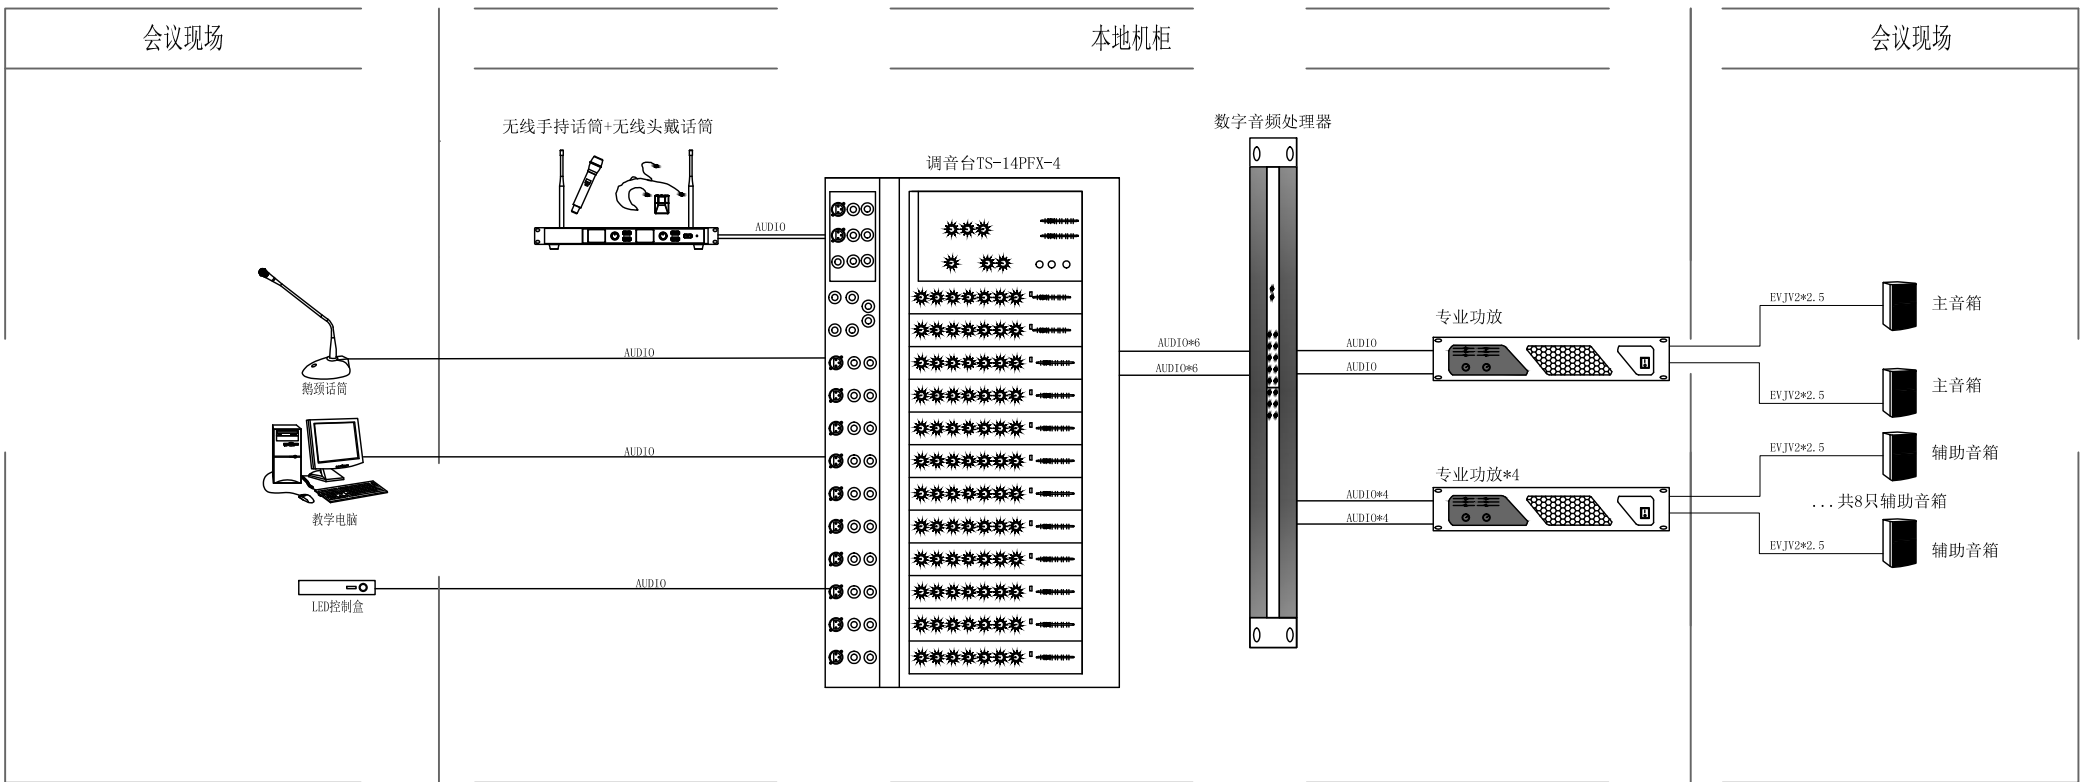

静思楼一层阶梯教室音视频系统图

图例

 不涉及改造区域

☐ 改造区域

注册章

出图章