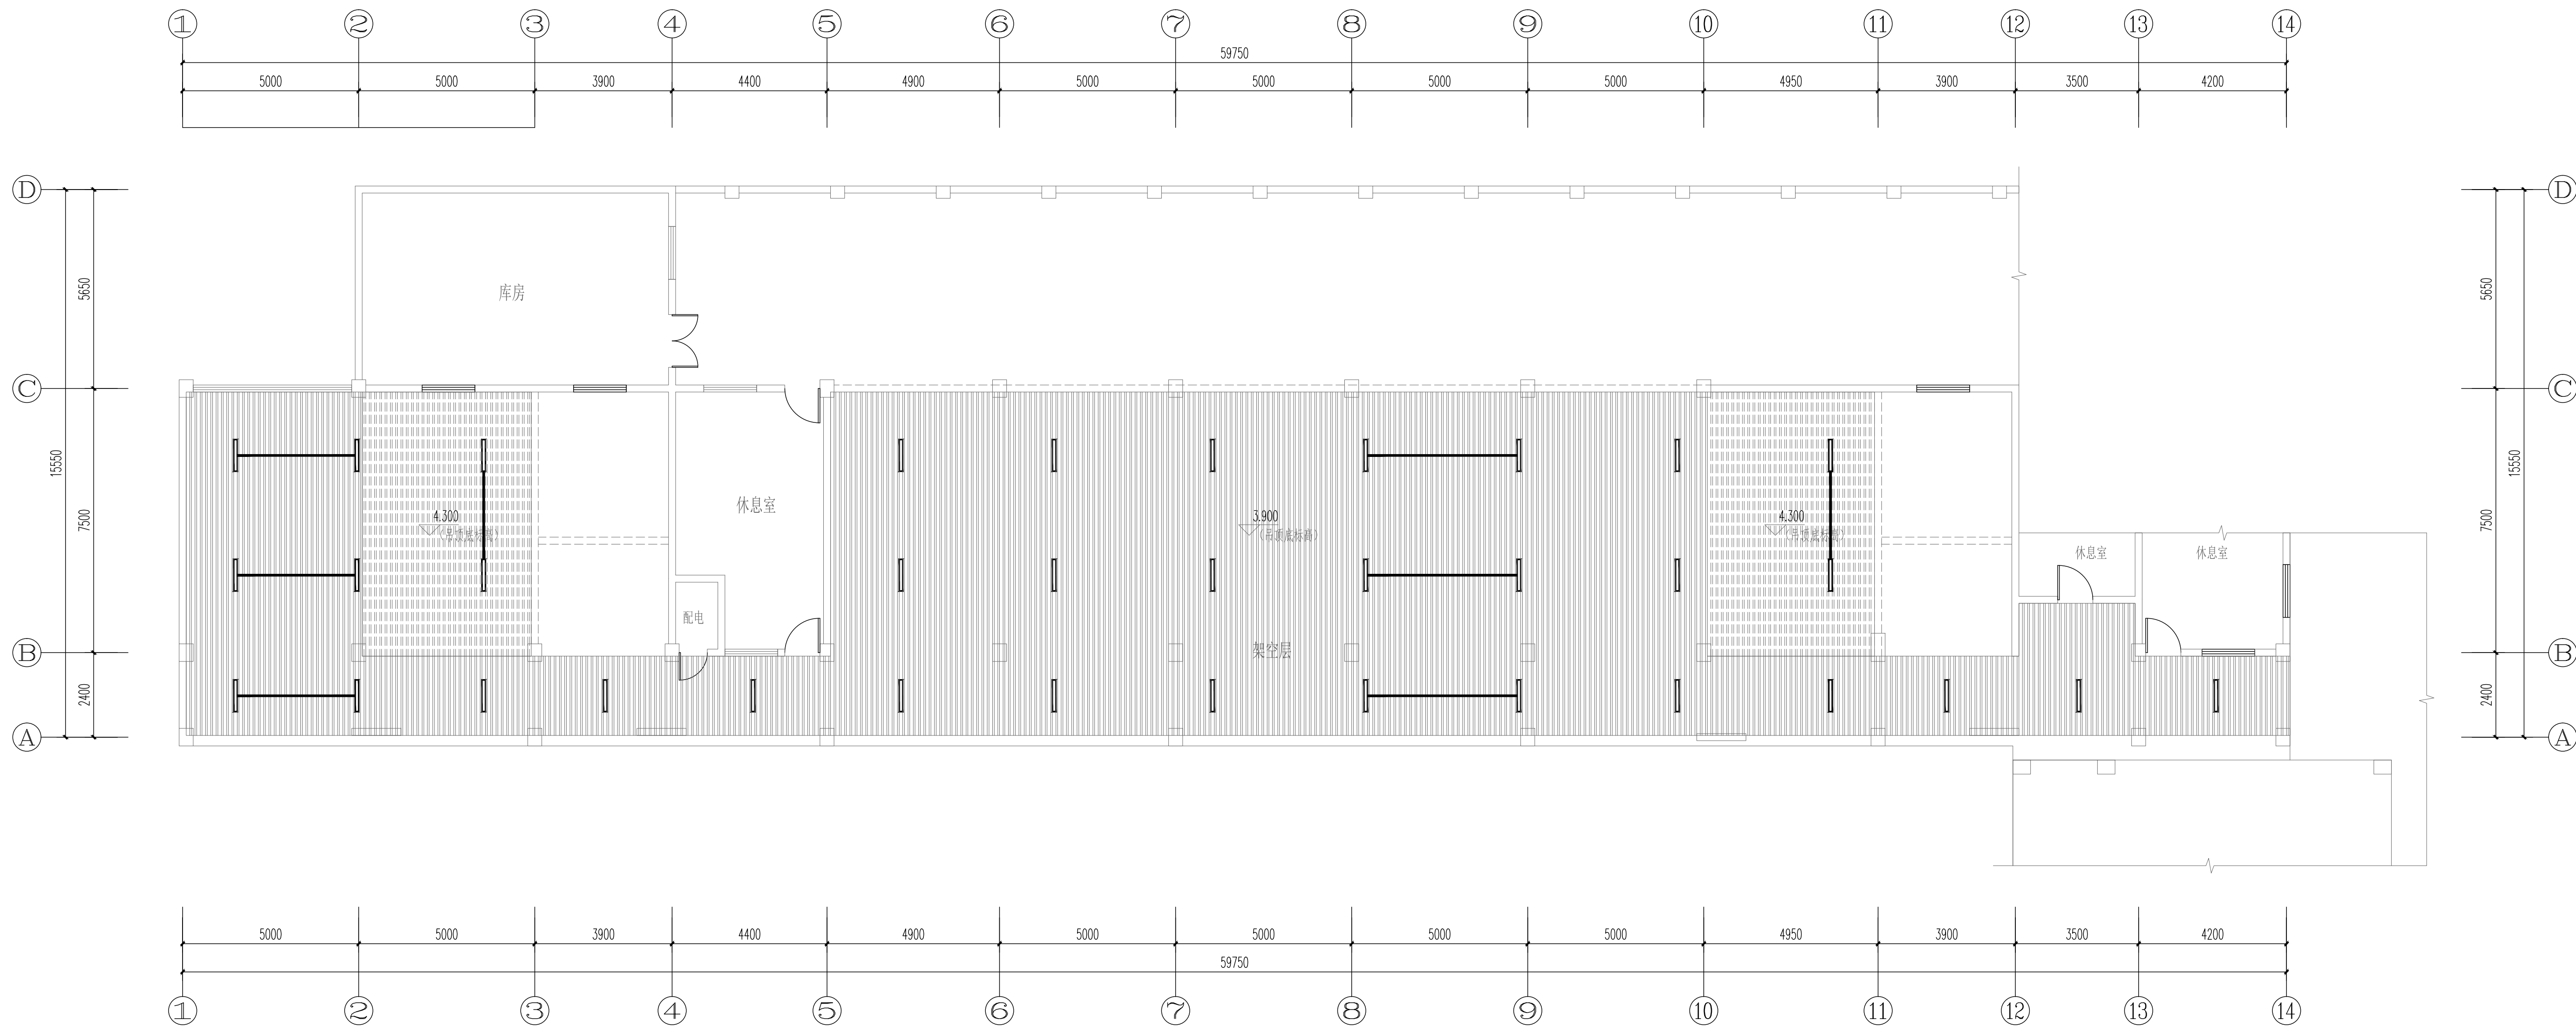


[illegible]

睿智楼一层顶棚灯具平面布置图 1:100

图例:

- LED灯条(900x100x3mm) 30W,共35盏;
— 电源线为ZR-BV(3x2.5)PVC20-SCE.WE。

说明:1、拆除吊顶场所原有灯具,共27盏;

2、新装LED灯条电源引自就近原安装灯位,电源线为ZR-BV(3x2.5)PVC20-SCE.WE。

<p>广西大学设计研究院有限公司 Guangxi University Design Institute Co., Ltd.</p> <p>(原广西大学设计研究院)</p> <p>设计资质: 建筑行业(建筑工程)甲级 证书编号: A14002314</p> <p>公司资质包含但不限于室内建筑工程施工</p> <p>地址: 南宁市高新区凤城三路14号南宁东盟企业总部基地行政办公楼; 0771-3252844 业务电话: 0771-3251279</p>	
建设单位	
南宁市第十八中学	
项目名称	
南宁市第十八中学改造工程	
子项名称	
图纸名称	
睿智楼一层顶棚灯具平面布置图	
审 定	韦联华 韦建民
项目负责人	韦建民
执行项目 负责人	黄庆蓉
建筑方案	黄庆蓉
专业负责人	覃志涛
审 核	黄倩升
校 对	凌云
设 计	覃志涛
制 图	覃志涛
项目编号	
设计阶段	施工图
出版日期	2025.05
所属专业	电 气
图纸版本	A
图纸编号	DQ13