

兴安县已建成未移交路段一二中门口路灯设施维修项目工程施工设计图册

设计范围：

工程规模：

工程勘察证书：乙级 B251005766

工程设计证书：乙级 A251024117

单位法人：徐苏美


技术负责人：戈伟

分管院长：

分管总工：

批准：

项目负责人：

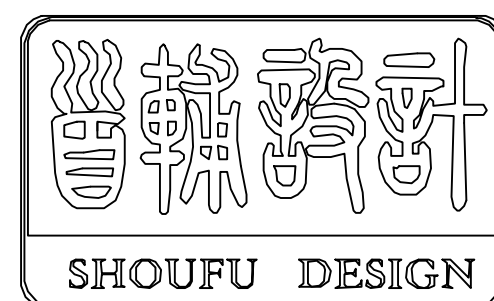

首辅工程设计有限公司

ShouFu Engineering Design Co., Ltd

成都

设计总说明

一、设计依据：

- 1、建设单位提供的有关资料及现场踏看情况。
- 2、《供配电系统设计规范》（GB 50052—2009）；
- 3、《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2007）等；

二、工程规模、性质：

- 1、建设规模：敷设低压电线BV-1kV-1x1.5/60m。
- 2、更换灯具10盏（路灯所出灯具）。
- 3、换60W整流器(即驱动)11个、换140W整流器(即驱动)12个、换32A空开8个。
- 4、检查电缆450m。

三、工程说明

- 1、设计范围：低压线路、路灯。

主要设备材料表

序号	设备材料名称	型号规格	单位	数量	备 注
1	低压电线	BV-1kV-1x1.5	米	60	
2	换整流器(即驱动)	60W	个	11	
3	换整流器(即驱动)	140W	个	12	
4	换灯具	120W+50W*2	盏	14	路灯所出灯具
5	换空开	32A	个	8	
6	检查电缆		米	450	
7					
8					
9					
10					