



涵管特性表



桩号	长度(m)	管径
0+190	8	DN300
0+300	8	DN300
1+100	8	DN300
1+200	8	DN300
1+600	8	DN300
1+900	8	DN300

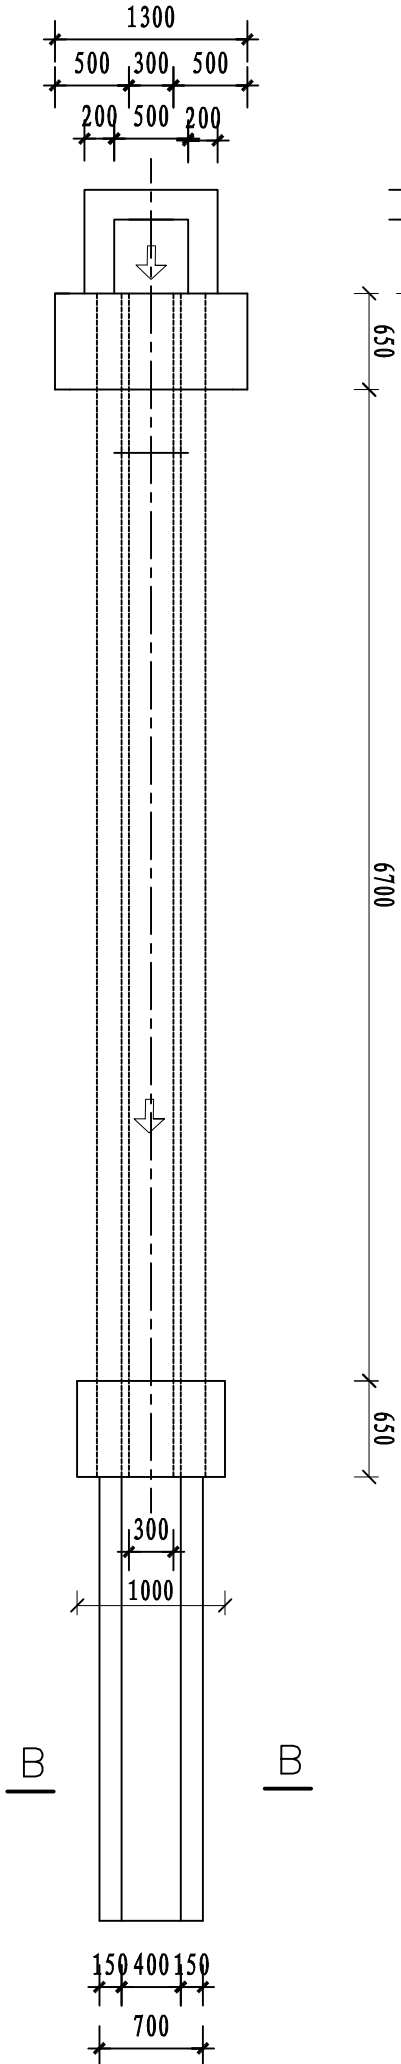

路涵平面图 1:50

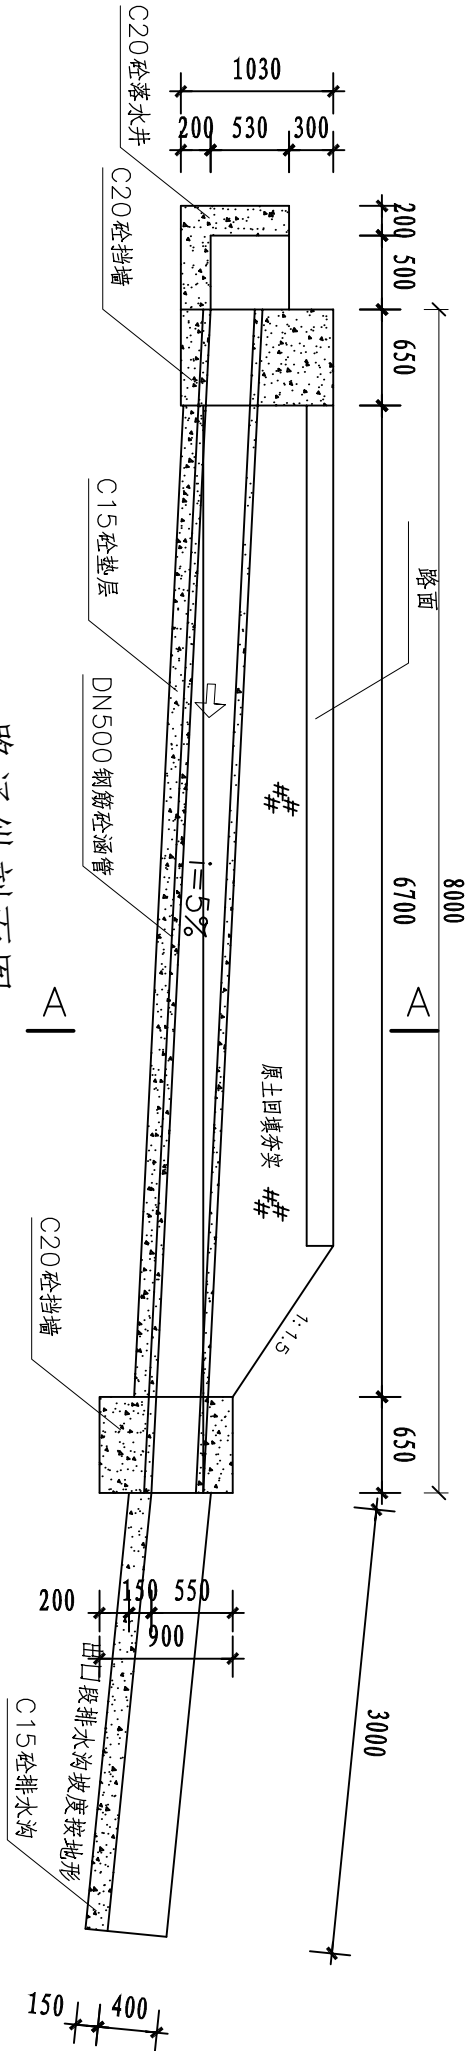

B-B剖面图 1:50

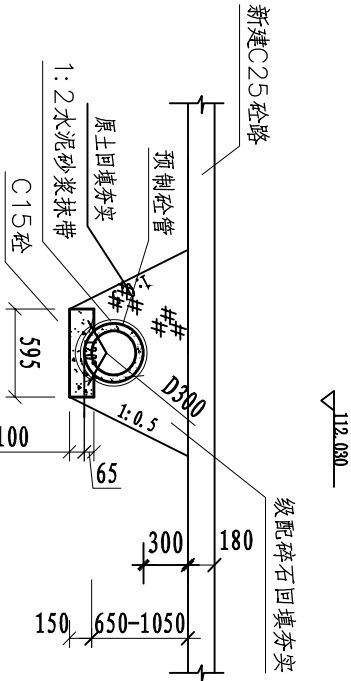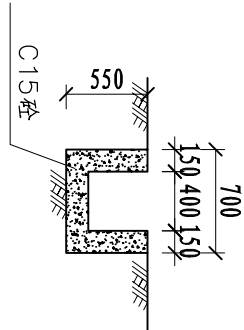

说明:

- 1、本图尺寸单位以mm为单位。
- 2、基础承载力要求 $\geq 150\text{kPa}$ ，回填土压实度 ≥ 0.9 。
- 3、涵管使用DN300钢筋混凝土涵管，垫层及出水口排水沟采用C15砼现浇，挡土墙及落水井采用C20砼现浇，涵管平接头处使用1:2水泥砂浆抹带。
- 4、本说明未详之处，按现浇有关施工规程规范执行。



广西鑫润工程设计有限公司

平南县思旺镇花石村六宜山
道路硬化工程以工代赈项目

技 施 设 计
水 工 部 分

六宜山2#道路DN300涵管设计图

核定					
审查	梁正统				
校核	朱劲祥				
设计	王丽丽				
制图					
描图	CAD				
设计证号	水利行业丙级 A245017893	图号		比例	见 图
				日期	2025. 06
					平南思旺-附属-04