说明与意栏 EXPLANATION
本图需经施工图审查合格后方可交付施工使用。

广东省城乡规划设计研究院有限责任公司
GUANG DONG URBAN & RURAL PLANNING AND DESIGN INSTITUTE CO.LTD
资质证书编号：A24003022
QUALIFICATION CERTIFICATE NO.:A24003022
版权所有 未经授权 不得复制。
COPYRIGHT MAY NOT BE COPIED

注册师章（建筑、结构）SEAL OF A/C OF RECORD
广东省建设工程勘察设计出图专用章
工程设计出图专用章SEAL OF DRAWING

| | |
|---|---|
| 建设单位 CLIENT | 桂平市教育局 |
| 工程名称 PROJECT | 桂平大湾峡实验小学 A-4、A-5 教学楼设计 |
| 子项名称 SUBSET | |
| 业务号 JOB NO. | 2023-JZ-029-1 |
| 施工图审查批准号 REVIEW NO. | |
| 图纸名称 DRAWING TITLE | 配电系统图（一） |
| 图 别 DESIGN RE | 电气 |
| 比 例 SCALE | 1:100 |
| 图 号 DRAWING NO. | D-03 |
| 日 期 DATE | 2023.5 |
| 设计阶段 PHASE | 施工图 |
| 版 次 REVISION | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 专业审定 APPROVED BY | 吴权军 | |
| 专业审核 EXAMINED BY | 吴小虎 | |
| 项目负责 PROJECTION | 蒋欣 | 何龙 |
| 专业负责 CHIEF ENG. | 孙思泽 | |
| 校 对 CHECK BY | 邓博强 | |
| 设 计 DESIGN BY | 孙思泽 | |
| 制 图 DRAWN BY | 孙思泽 | |
| 方案设计 CONCEPT | | |

| 会签栏 CONSULTATION | | |
|---|---|---|
| 建 筑 ARCH. | 结 构 STRU. | |
| 给排水 PLUM. | 电 气 ELEC. | |
| 通 风 MECH. | | |

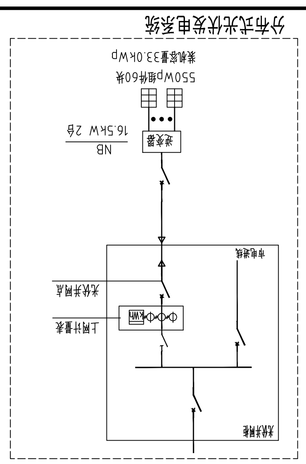


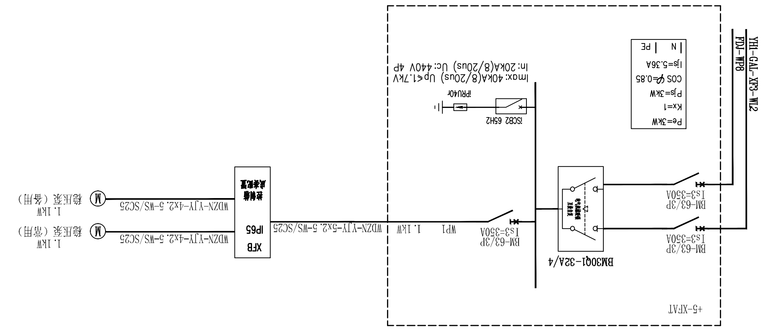


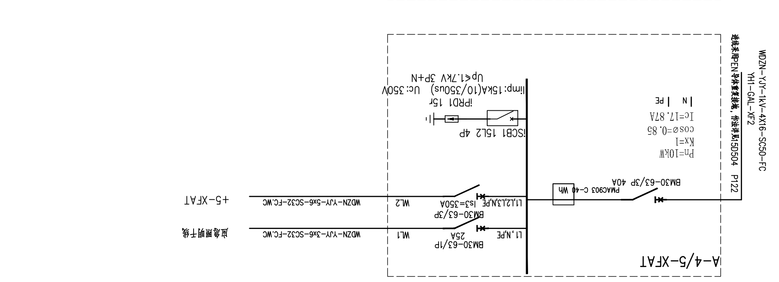


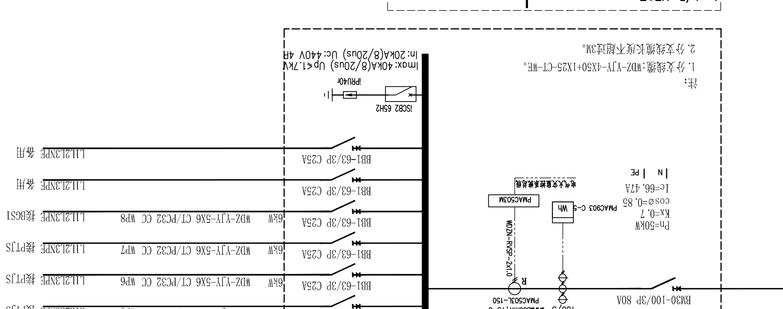


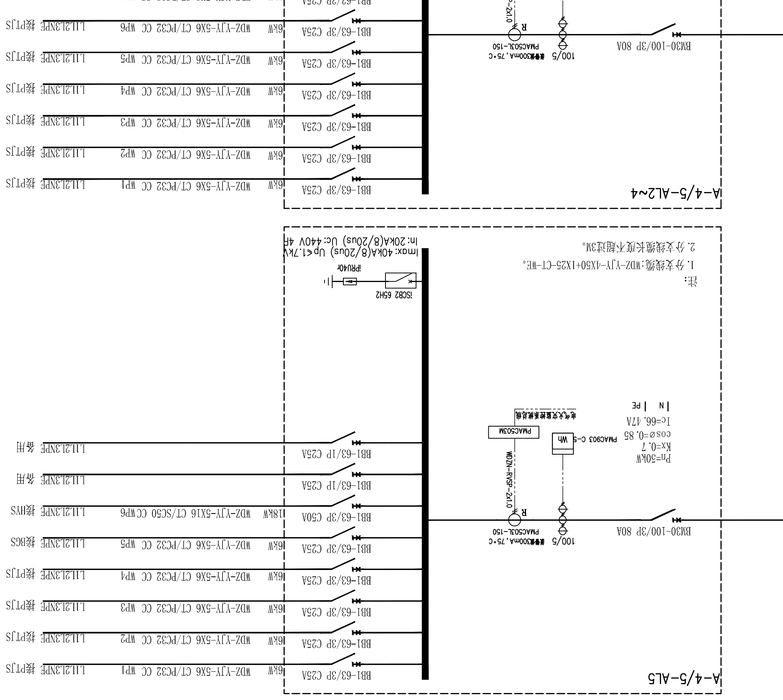


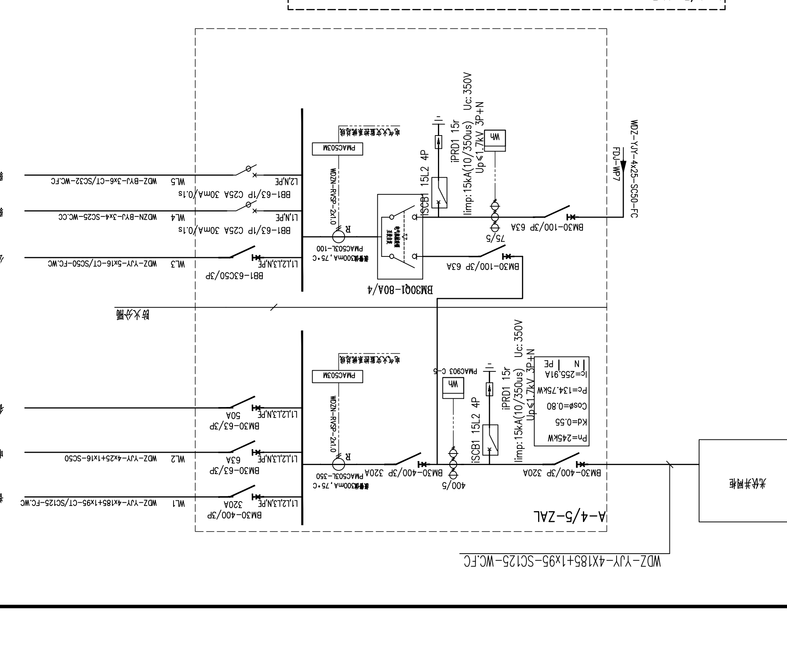
A-4/5-ZAL
BA30-400/3P 320A
400/5
PAAC503A-350
PAAC903 C-63
Pn=245kW
Kx=0.55
cosΦ=0.80
Ic=254.91A
N | PE
ISCB1 15L2 4P
iPRD1 15r
Imp:15kA(10/350us) Uc:350V
Up≤1.7kV 3P+N
MDZN-HSG-2x10
R
PRU40r
RS82 65H2
Imax:40kA(8/20us) Uc:440V 4P
In:20kA(8/20us) Uc:440V 4P
BA30-400/3P 320A
BA30-63/3P 63A
BA30-63/3P 50A
WL1
WL2
备用
备用
备用断开线
WDZ-YJY-4X185+1X95-SC125-FC
WDZ-YJY-4X35+1X16-WR/SC50-FC
WDZ-YJY-4X185-SC125-FC
YJV-0.6/1kV-4X4+1X2.5-CT-FC
WDZ-YJY-4X4+1X16-WR/SC50-FC
WDZ-YJY-4X185-SC125-FC
WDZ-YJY-4X4+1X16-WR/SC50-FC
WDZ-YJY-4X4+1X16-WR/SC50-FC
WDZ-YJY-4X4+1X16-WR/SC50