

采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量 $>14000W$ ），单元式空气调节机（制冷量 $>14000W$ ），专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量 $\leq 14000W$ ）、单元式空气调节机（制冷量 $\leq 14000W$ ）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件[加盖投标人电子公章]，否则相应投标无效。

3. 供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

4. 招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

5. 采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

6. 本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

7. 本采购项目所属行业：工业。

8. 本项目商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项；服务需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项；投标人的投标文件中如有1项及以上负偏离的，按投标无效处理。

一、服务要求


项号	标的名称	数量及单位①	规格型号（技术参数及性能配置）	备注
1	单穴(四层)	1212 门	规格：外径 宽 430×高 350×深 400mm 内径 宽 400×高 320×深 400mm 详细参数见附件 1	
2	单面侧板	18 块	规格：定制 详细参数见附件 1	
3	双面侧板	16 块	规格：定制 详细参数见附件 1	

附件一、骨灰存放架技术参数

规格	单穴箱体外径：宽 430*高 350*深 400mm±2mm 单穴箱体内径：宽 400*高 320*深 400mm±2mm 单穴箱体入口：宽 380*高 320*深 400mm±2mm			
序号	结构部位	材质	参数要求	备注
1	箱体左右立板	优质冷轧镀锌板	板材厚度 $\geq 0.7\text{mm}$, 立板成型总厚度 15mm, 采用两个方向折弯三次。	表面高温静电粉末喷涂, 高光金色, 采用户外专用塑粉, 表面涂层光亮。箱体内压印“福”“禄”“寿”“禧”等图案。
2	箱体背板	优质冷轧镀锌板	壁厚 $\geq 0.7\text{mm}$	
3	箱体承重板	优质冷轧镀锌板	壁厚 $\geq 0.7\text{mm}$, 承重板成型总厚度 30mm $\pm 0.5\text{mm}$, 上下双层封闭, 内置加强筋。	表面高温静电粉末喷涂, 高光金色, 采用户外专用塑粉, 表面涂层光亮。
4	门边框	国标 6063 铝合金	门框由高强度铝合金组成, 高度 $\geq 34\text{mm}$, 型材壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$ 。	高光金色金铝合金, 型材表面增强了抗划力和抗氧化力、抗拉力不小于 220N/mm ² 。四周配置实物角花。
5	门面板	优质铝塑板	金色金拉丝铝塑板, 壁厚 $\geq 3.0\text{mm}$ 。	纹理清晰, 表面光滑平整。四周配置实物角花。
6	门板连接角	ABS	防创防割手。	圆弧过渡。
7	门背板	优质铝塑板	金色铝塑板, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。	金色。
8	门面板装饰件	ABS	实物地藏王佛像, 泰国金色。	
9	编号牌	优质铝塑板	金底红字, 方便查找, 可盖住锁孔	
10	锁具	锌合金	优质子母锁 $\geq 11*25\text{mm}$, 一门一锁, 配有管理通开钥匙。	
11	合页	不锈钢	$\geq 30*12$	
12	单面及双面侧板	立柱: 国标 6063 铝合金	正面宽 $\geq 65\text{mm}$, 侧面宽 $\geq 53\text{mm}$, 厚 1.0mm $\pm 0.1\text{mm}$	高光金色金铝合金, 型材表面增强了抗划力和抗氧化力、抗拉力不小于 220N/mm ² 。
		侧板: 优质铝塑板	厚 $\geq 3.0\text{mm}$	表面打印立体浮雕彩印图

				案。
14	底 座	国标 6063 铝合金	外形高 $\geq 120\text{mm}$ 宽高 $\geq 60\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 横竖每向内外至少有 3 条支撑筋, 外观既有曲线圆弧等符合美学造型, 又符合力学要求, 承重牢固, 外形美观。	高光金色铝合金, 型材表面增强了抗划力和抗氧化力、抗拉力不小于 $220\text{N}/\text{mm}^2$ 。
15	顶 盖	国标 6063 铝合金	高 $\geq 60\text{mm}$, 厚度 $0.8\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$, 横竖每向内外至少有 2 条支撑筋, 外形呈现屋檐递进式, 美观大方。	
16	顶底连接角连接装置	铝合金材质	专用连接装置, 避免人员的碰撞及刮伤, 既美观又安全。	
17	静电喷粉喷涂厚度	$\geq 0.025\text{mm}$		
18	喷涂硬度	$\geq 3\text{H}$		
19	开门方式	侧开门		
20	存放架整体要求	1、金属涂层光泽度: ≥ 90 。耐磨性:落砂试验后, 不小于 $300\text{g}/\mu\text{m}$ 。 2、耐盐雾腐蚀性:经 $\geq 300\text{h}$ 耐中性盐雾腐蚀试验后, 试样表面耐腐蚀等级 ≥ 9 级 3、箱体上部经 800kg 下压重量持续 24h , 箱体不得发生明显可见的永久性变形或裂纹。 4、骨灰存放架抗拉强度 (R_m):不小于 $220\text{N}/\text{mm}^2$ 。 5、型材表面缺陷允许深度:模具挤压痕的允许深度 $\leq 0.03\text{mm}$ 。 6、金属喷涂层理化性能:可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉检测合格。 7、水平加载稳定性: 在骨灰存放架搁板前沿中间施加搁板自重的 50% 的水平力时, 架体不会倾倒。空载稳定性: 骨灰存放架放置平稳, 所有柜门开启至 90° 度, 下翻门开启到最大水平位置时, 此时不会发生倾倒现象。		

房间尺寸示意图（投标人自行设计布局）

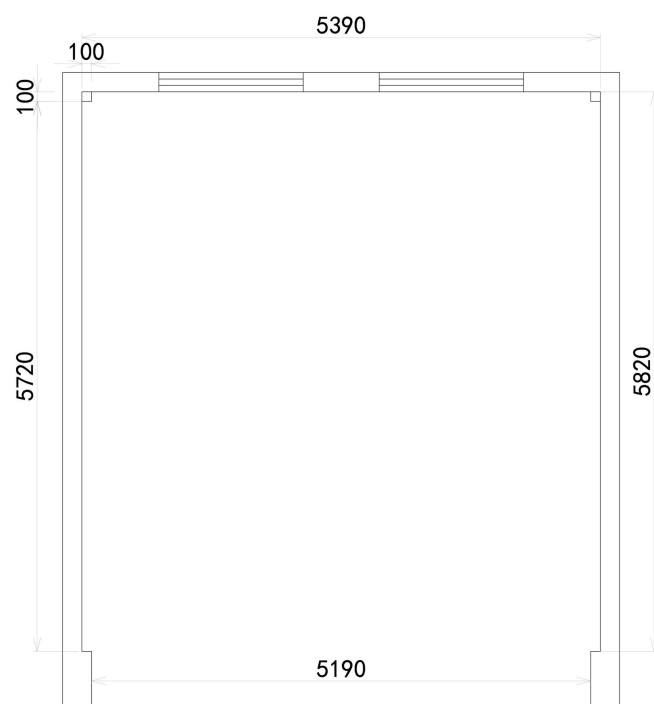

房间尺寸（2-5楼）

梁下高度3米

二、商务要求

项目	商务要求
服务期限及服务地点	1. 合同签订生效之日起 <u>20</u> 日内完成安装，验收合格并交付使用。 2. 服务地点：柳州市采购人指定地点
合同签订时间	自中标通知书发出之日起 25 日内。
报价要求	报价必须含以下部分，包括：本项目磋商报价包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和。
保修期	自货物最终验收合格之日起 <u>2</u> 年免费保修，终身维护。
付款条件	本项目无预付款和进度款，中标供应商全部货物安装、调试完毕后，经采购单位组织验收合格后，中标供应商7个工作日内开具合同总价款发票给采购单位，采购单位在5个工作日内向市财政申请财政国库集中支付，具体支付日期以财政国库集中支付为准。
其他要求	1. 供应商须为本项目服务实施投入充足的服务人员，并确保投标文件中的人员信息真实、有效。中标供应商不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求中标供应商赔偿相应损失。 2. 中标供应商签订合同后，须在项目实施前根据服务对象实际情况制定完善具体的实施方案，对各阶段在时间节点、进度控制、组织管理、质量要求等方面提出明确具体的安排，经采购人同意后组织实施。 3. 未经采购人允许，不得使用或者以其它方式给任何第三方提供本项目的相关信息或数据。 4、投标所提供的检测报告和资质认证材料，合同签订前采购人有权要求中标人提供检测报告和资质认证材料原件给采购人核查。（新增加）

三、与实现项目目标相关的其他要求

（一）供应商的履约能力要求	
能力或者业绩 要 求	具备履行本项目合同的能力。
（二）验收（考核）标准	
1. 验收（考核）标准依次序对照适用标准为： ①符合中华人民共和国国家安全质量标准或行业标准； ②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理各项要求。 2. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因验收所产生费用由中标供应商承担。 3. 符合相关验收标准，如验收过程中，采购人发现存在不符相关标准的，供应商须无条件置换。	
（三）其他要求	
供应商应提供的材料	投标人应结合采购需求及评分办法应提供的材料 1. 服务方案 2. 业绩合同
（四）项目的特殊要求及说明	
核心产品	本项目项号 1 “单穴(四层)” 为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格。