

说明
1、图中除里程桩号及高程以米为单位外,其余均以毫米为单位;
2、未述及之处按有关规范执行。

序号	名称	长度 (m)	规格	材料
1	1#渠道	480	40×40	C20砼
2	2#渠道	345	40×40	C20砼
3	3#渠道	360	60×60	C20砼
4	4#渠道	1620	60×60	C20砼
5	5#渠道	320	40×40	C20砼
6	6#渠道	280	40×40	C20砼
7	7#渠道	350	40×40	C20砼
8	8#渠道	450	40×40	C20砼
9	9#渠道	350	40×40	C20砼
10	10#渠道	95	40×40	C20砼
11	11#渠道	110	40×40	C20砼
12	12#渠道	75	40×40	C20砼
13	13#渠道	110	40×40	C20砼
14	14#渠道	195	40×40	C20砼
15	反虹管	1处	70×70	混凝土管
16	新建渡槽	1座	70×70	钢筋砼
17	拦水坝修复	1座		C20砼

中联创工程设计有限公司
ZHONGLIANCHUANG ENGINEERING DESIGN CO., LTD

建设单位 德保县发展和改革局
工程名称 德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目

工程号 ZLGS-W-2025-008
子项名称 子项名称
设计阶段 施工图



图名 1-14#灌溉渠道平面布置图
专业 水利
图号 01

比例 比例
修改版次 第一版
日期 2025.04

设计 设计
李丽英
校对 校对
陈海清

工种负责 工种负责
覃灵斌
项目负责 项目负责
覃灵斌


审核 审核
贾雪松
审定 审定
陈勇

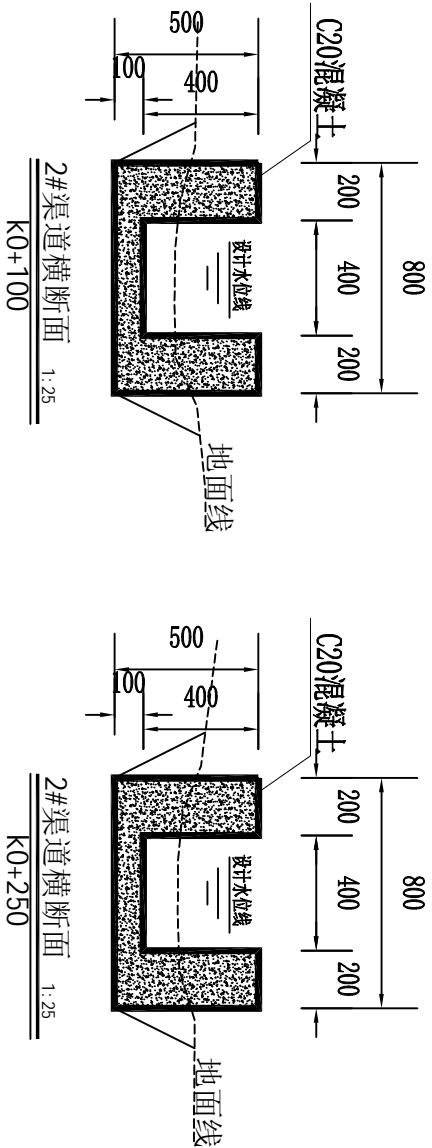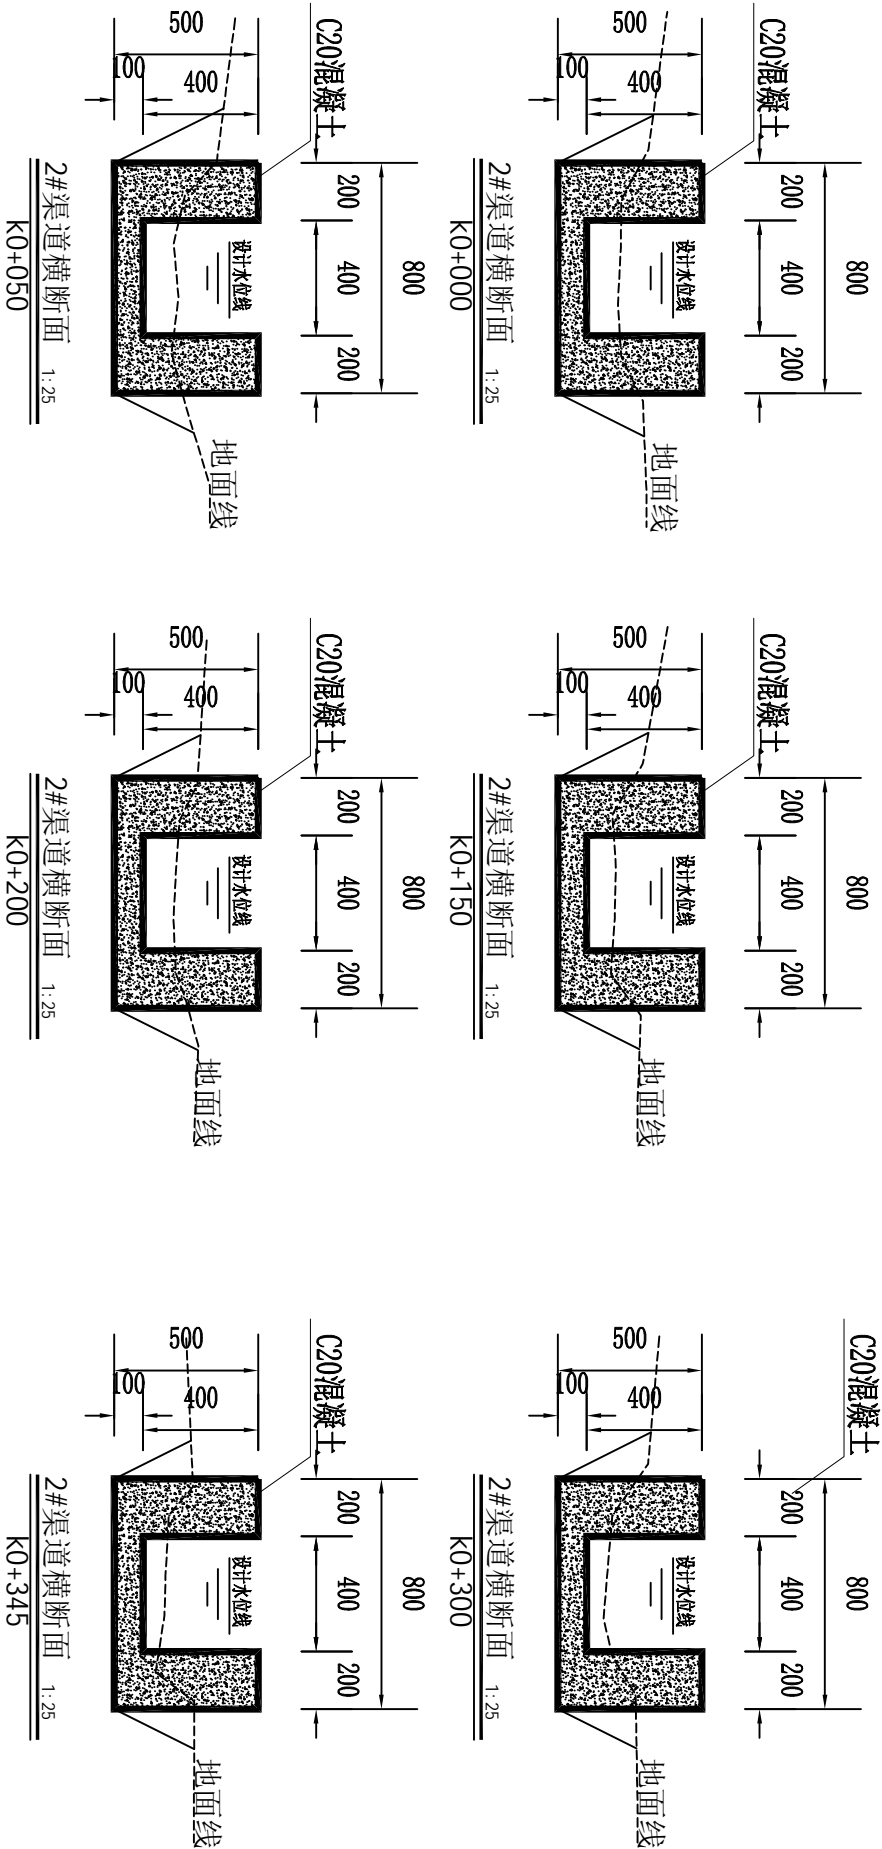

说明

- 1、图中除里程桩号及高程以米为单位外,其余均以毫米为单
- 2、渠道边墙底板均采用C20砼浇筑,基础必须放在实土层上,地基承载力大于150KPa;
- 3、渠道边墙清基按1:0.4边坡开挖,边墙沿长每10m设一沉降缝,缝宽20mm,用沥青砂浆填缝;
- 4、土石回填度压实不小于92%;
- 5、未述及之处按有关规范执行。

<div><div><div>中联创工程设计有限公司</div><div>ZHONGLIANGHUANG ENGINEERING DESIGN CO., LTD</div><div>工程设计、注册等级： 工程设计建筑行业（建筑工程）乙级 工程设计城乡规划专业乙级 工程设计风景园林工程专项乙级 工程设计市政行业给水工程专项乙级 工程设计市政行业排水工程专项乙级 工程设计市政行业环境卫生工程专项乙级 工程设计市政行业给水工程专项乙级 工程设计市政行业排水工程专项乙级 工程设计市政行业道路工程专项乙级 工程设计水利行业乙级 工程勘察设计注册工程师（土木工程师） 证书编号：4245017141 A145017140（增）</div></div></div>																	
建设单位		德保县发展和改革委员会				工程号		ZLCHS-W-2025-008		图 名		2#渠道横断面					
工程名称		德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目				子项名称		子项名称		专 业		水利		图 号		05	
						设计阶段		施工图									
																比 例	
						修改版次		第一版									
						日期		2025.04		设计		李丽英		校对		陈海肖	
										专业负责		覃灵欢		项目负责		覃灵欢	
										审核		贾雪松		审定		陈勇	

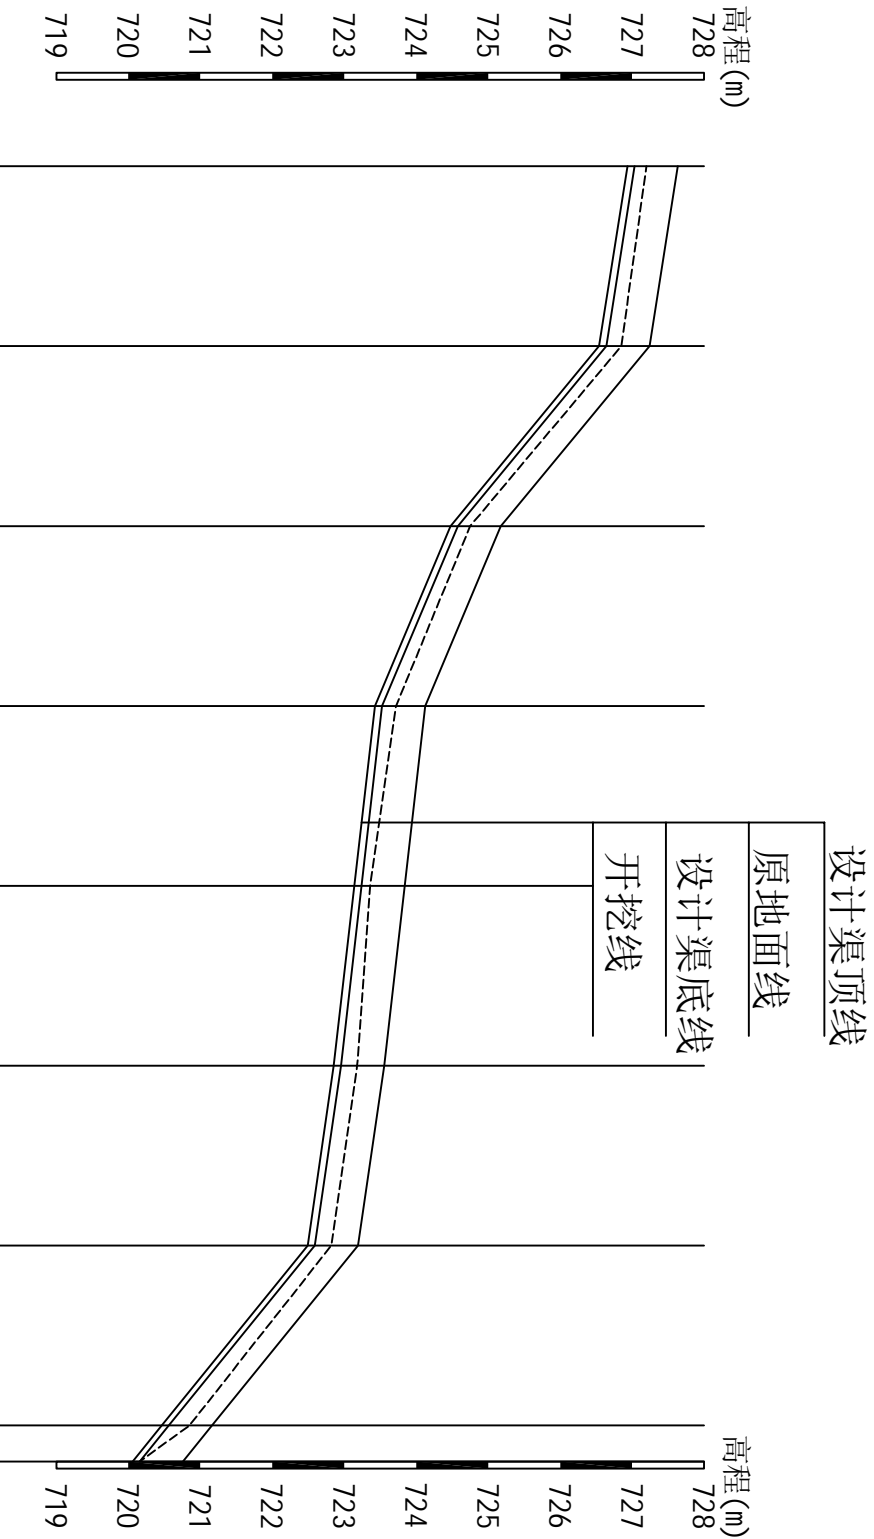

桩号	0+000.00	0+050.00	0+100.00	0+150.00	0+200.00	0+250.00	0+300.00	0+350.00	0+360.00
设计渠顶高程	727.636	727.241	725.177	724.125	723.840	723.555	723.191	721.165	720.760
原地面线	727.200	726.850	724.750	723.720	723.360	723.180	722.820	720.850	720.160
设计渠底高程	727.036	726.641	724.577	723.525	723.240	722.955	722.591	720.565	720.060
开挖线	726.936	726.541	724.477	723.425	723.140	722.855	722.491	720.465	720.060
挖（+）/填（-）	0.264	0.309	0.273	0.295	0.220	0.325	0.329	0.385	0.100
坡降		15.8%	82.56%	42.08%	11.4%		14.56%	81.04%	81%

3#渠道纵断面

纵向 1:100
横断 1:2000

说明

1、图中除里程桩号及高程以米为单位外,其余均以毫米为单位;

2、未述及之处按有关规范执行。


<div></div> <div><h1>中联创工程设计有限公司</h1><p>ZHONGLIANGUANG ENGINEERING DESIGN CO., LTD</p><p>工程设计证书等级： 工程设计建筑行业（建筑工程）乙级 工程设计风景园林工程专项乙级 工程设计市政行业给水工程专项乙级 工程设计市政行业排水工程专项乙级 工程设计市政行业环境卫生工程专项乙级 工程设计市政行业道路工程专项乙级 工程设计水利行业堤防工程专项乙级 工程设计水利行业水工建筑物工程专项乙级 工程设计水利行业水文工程专项乙级 工程设计水利行业水土保持工程专项乙级 工程设计水利行业灌溉工程专项乙级 工程设计水利行业渔港工程专项乙级 工程设计水利行业滩涂围垦工程专项乙级 工程设计水利行业河道整治工程专项乙级 工程设计水利行业防洪工程专项乙级 工程设计水利行业水库工程专项乙级 工程设计水利行业水电站工程专项乙级 工程设计水利行业水力发电</p></div>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

设计渠顶线

原地面线

设计渠底线

开挖线

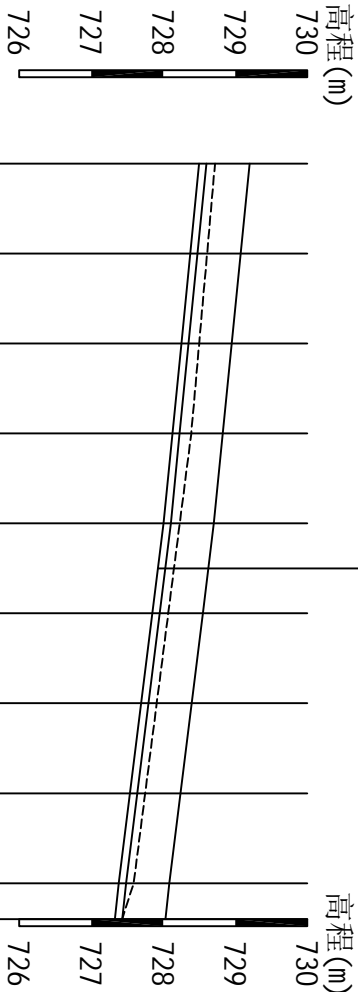

桩号	1+200.00	1+250.00	1+300.00	1+350.00	1+400.00	1+450.00	1+500.00	1+550.00	1+600.00	1+620.00
设计渠顶高程	729.200	729.076	728.952	728.829	728.705	728.550	728.394	728.239	728.084	728.030
原地面线	728.720	728.610	728.500	728.390	728.230	728.070	727.910	727.750	727.590	727.430
设计渠底高程	728.600	728.476	728.352	728.229	728.105	727.950	727.794	727.639	727.484	727.430
开挖线	728.500	728.376	728.252	728.129	728.005	727.850	727.694	727.539	727.384	727.330
挖（+）/填（-）	0.220	0.234	0.248	0.261	0.225	0.220	0.216	0.211	0.206	0.100
坡降		9.22%	9.234%	9.84%	9.92%	12.4%	12.48%	12.4%	10.8%	10.100%

4#渠道纵断面3

纵向 1:100
横向 1:4000

说明

1、图中除里程桩号及高程以米为单位外,其余均以毫米为单位;

2、未述及之处按有关规范执行。

中联创工程设计有限公司

ZHONGLIANGUANG ENGINEERING DESIGN CO.,LTD

工程设计证书等级: 工程设计建筑行业(建筑工程)乙级
工程设计建筑行业(市政行业)乙级
工程设计建筑行业(给水排水工程)乙级
工程设计建筑行业(暖通空调工程)乙级
工程设计建筑行业(电气、电子工程)乙级
工程设计建筑行业(通信工程)乙级
工程设计建筑行业(城乡规划工程)乙级
工程设计建筑行业(风景园林工程)乙级
工程设计建筑行业(道路工程)乙级
工程设计建筑行业(桥梁工程)乙级
工程设计建筑行业(隧道工程)乙级
工程设计建筑行业(港口工程)乙级
工程设计建筑行业(水利水电工程)乙级
工程设计建筑行业(海洋工程)乙级
工程设计建筑行业(核工程)乙级
工程设计建筑行业(石化工程)乙级
工程设计建筑行业(轻工工程)乙级
工程设计建筑行业(纺织工程)乙级
工程设计建筑行业(食品工程)乙级
工程设计建筑行业(医药工程)乙级
工程设计建筑行业(农业工程)乙级
工程设计建筑行业(林业工程)乙级
工程设计建筑行业(牧业工程)乙级
工程设计建筑行业(渔业工程)乙级
工程设计建筑行业(其他行业)乙级
证书编号: A245017747 A145017740(增)

建设单位

德保县发展和改革委员会

工程名称

德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目

工程号

ZLCHS-W-2025-008

子项名称

设计阶段

子项名称

施工图

图名

4#渠道纵断面3

比例

修改版次

第一版

设计

李丽英

校对

陈海肖

专业负责

覃灵欢

项目负责


覃灵欢

审核

贾雪松

审定

陈勇

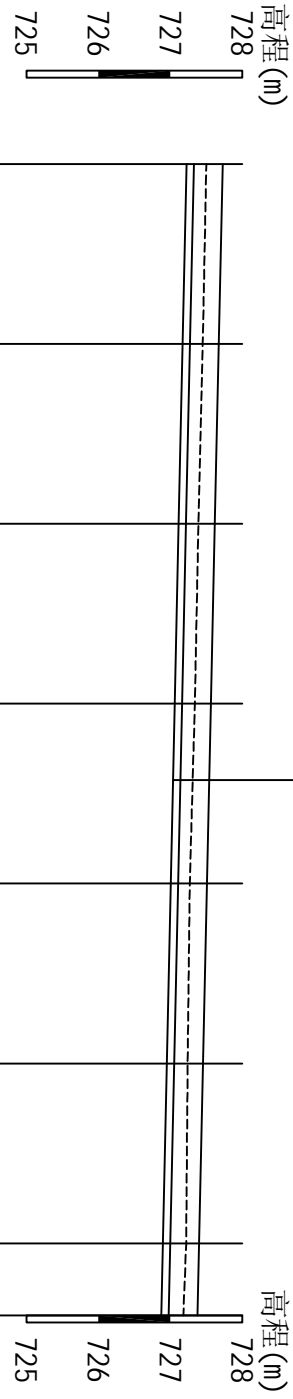

桩号	0+000.00	0+050.00	0+100.00	0+150.00	0+200.00	0+250.00	0+300.00	0+320.00
设计渠顶高程	727.726	727.671	727.616	727.562	727.507	727.452	727.397	727.375
原地面线	727.500	727.450	727.390	727.340	727.270	727.240	727.220	727.180
设计渠底高程	727.326	727.271	727.216	727.162	727.107	727.052	726.997	726.975
开挖线	727.226	727.171	727.116	727.062	727.007	726.952	726.897	726.875
挖 (+) / 填 (-)	0.274	0.279	0.274	0.278	0.263	0.288	0.323	0.305
坡降		2.2%		2.16%		2.2%		

5#渠道纵断面

纵向 1:100
横向 1:2000

- 说明
- 1、图中除里程桩号及高程以米为单位外,其余均以毫米为单位;
 - 2、未述及之处按有关规范执行。

中联创工程设计有限公司

ZHONGLIANGUANG ENGINEERING DESIGN CO., LTD

工程设计证书等级： 工程设计建筑行业（建筑工程）乙级 工程设计建筑行业（市政行业）乙级 工程设计建筑行业（给水工程）乙级 工程设计建筑行业（排水工程）乙级 工程设计建筑行业（暖通工程）乙级 工程设计建筑行业（电气工程）乙级 工程设计建筑行业（通信工程）乙级 工程设计建筑行业（勘察工程）乙级 工程设计建筑行业（设计工程）乙级 工程设计建筑行业（施工工程）乙级 工程设计建筑行业（监理工程）乙级 工程设计建筑行业（咨询工程）乙级 工程设计建筑行业（其他工程）乙级

建设单位

德保县发展和改革委员会

工程名称

德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目

工程号

ZLCHS-W-2025-008

子项名称

设计阶段

子项名称

施工图

图名

5#渠道纵断面

专业

水利

图号

14

比例

第一版

设计

李丽英

校对

陈海肖

专业负责

覃灵欢

项目负责

覃灵欢

审核

贾雪松

审定

陈勇

日期

2025.04

修改版次

第一版

设计

李丽英

校对

陈海肖

专业负责

覃灵欢

项目负责

覃灵欢

审核


贾雪松

审定

陈勇

证书编号

A245017747 A145017740（章）

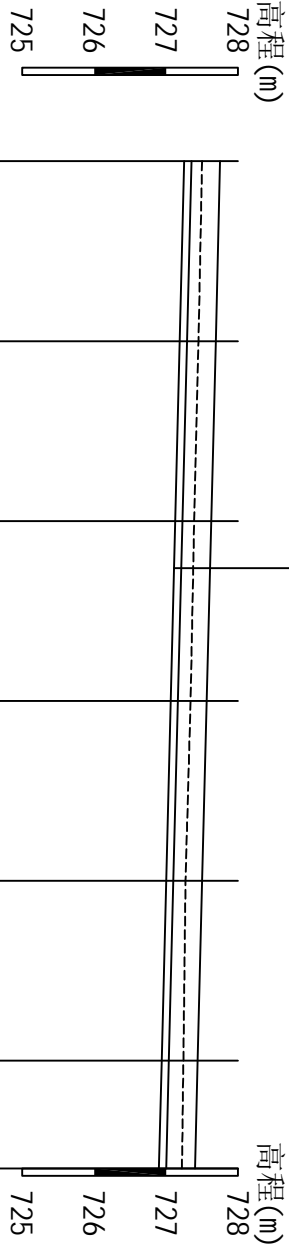

桩号	0+000.00	0+050.00	0+100.00	0+150.00	0+200.00	0+250.00	0+280.00
设计渠顶高程	727.751	727.689	727.626	727.563	727.500	727.438	727.400
原地面线	727.500	727.450	727.390	727.340	727.270	727.240	727.220
设计渠底高程	727.351	727.289	727.226	727.163	727.100	727.038	727.000
开挖线	727.251	727.189	727.126	727.063	727.000	726.938	726.900
挖（+）/填（-）	0.249	0.261	0.264	0.277	0.270	0.302	0.320
坡降		2.48%		2.52%		2.48%	2.53%

6#渠道纵断面

纵向 1:100

横向 1:2000

说明

1、图中除里程桩号及高程以米为单位外，其余均以毫米为单位；

2、未述及之处按有关规范执行。

中联创工程设计有限公司

ZHONGLIANGUANG ENGINEERING DESIGN CO., LTD

工程设计证书等级：工程设计建筑行业（建筑工程）乙级
工程设计建筑行业（市政行业）乙级
工程设计建筑行业（给水工程）乙级
工程设计建筑行业（排水工程）乙级
工程设计建筑行业（暖通工程）乙级
工程设计建筑行业（电气专业）乙级
工程设计建筑行业（通信专业）乙级
工程设计建筑行业（勘察专业）乙级
工程设计建筑行业（岩土工程）乙级
工程设计建筑行业（海洋工程）乙级
工程设计建筑行业（环境工程）乙级
工程设计建筑行业（城乡规划）乙级
工程设计建筑行业（风景园林）乙级
工程设计建筑行业（文物保护）乙级
工程设计建筑行业（其他专业）乙级
证书编号：A245017747 A145017740（章）

建设单位

德保县发展和改革委员会

工程名称

德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目

工程号

ZLCHS-W-2025-008

子项名称

子项名称

设计阶段

施工图

图名

6#渠道纵断面

比例

第一版

日期

2025.04

设计

李丽英

校对

陈海肖

专业负责

覃灵欢

项目负责

覃灵欢

审核

贾雪松

审定

陈勇

工程名称

德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目

设计阶段

施工图

图名

6#渠道纵断面

比例

第一版

日期

2025.04

设计

李丽英

校对

陈海肖

专业负责

覃灵欢

项目负责


覃灵欢

审核

贾雪松

审定











陈勇

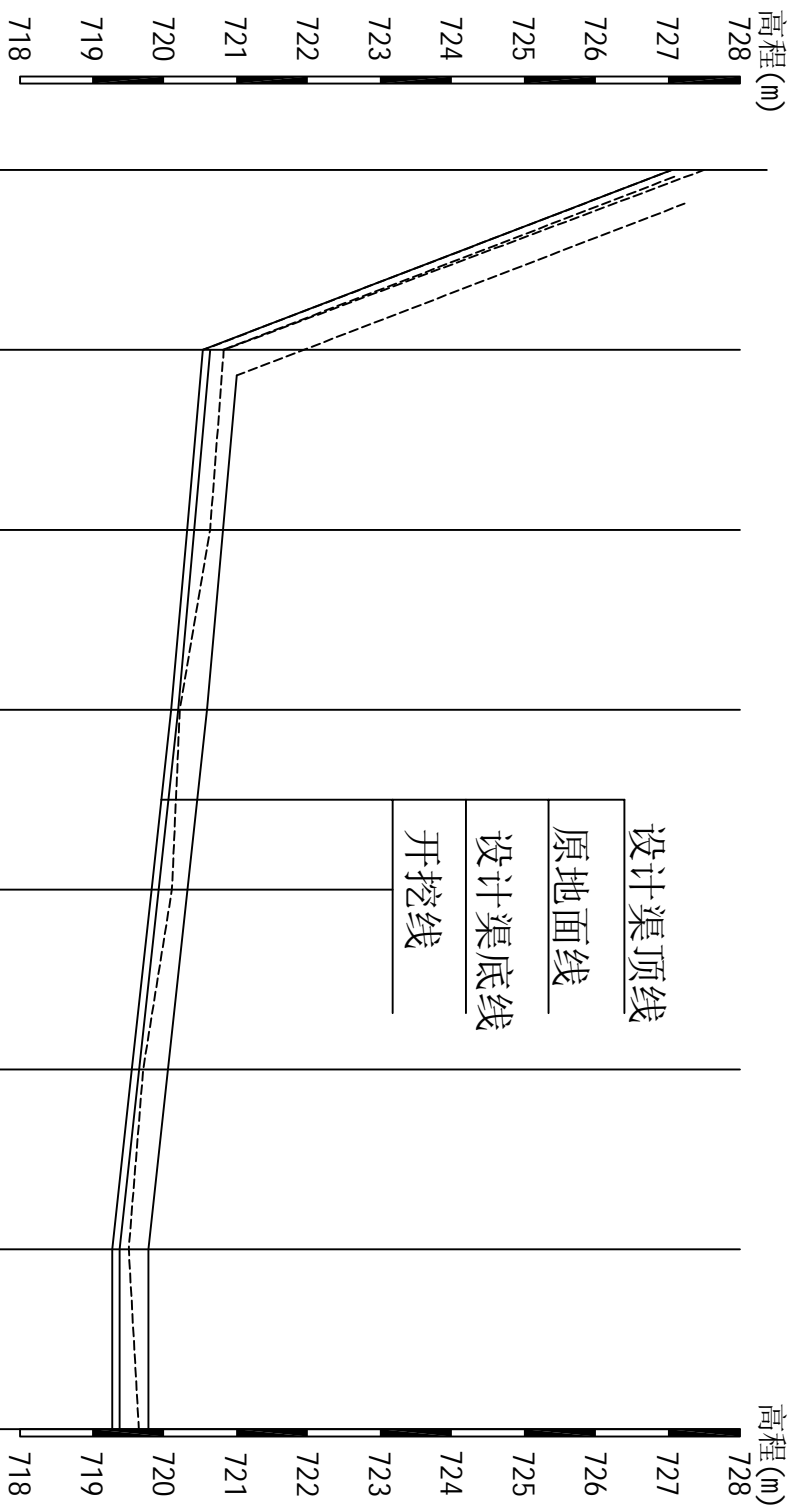[illegible]

说明

- 1、图中除里程桩号及高程以米为单位外,其余均以毫米为单位;
- 2、未述及之处按有关规范执行。

The logo consists of a stylized, symmetrical graphic element on the left, resembling a gear or interlocking mechanical parts, followed by the company name in Chinese and English. The Chinese text '中联创工程设计有限公司' is in a large, bold, sans-serif font. Below it, the English text 'ZHONGLI JIAOCHUANG ENGINEERING DESIGN CO., LTD' is in a smaller, all-caps, sans-serif font. At the bottom, there is a line of smaller text listing various engineering design services in Chinese.

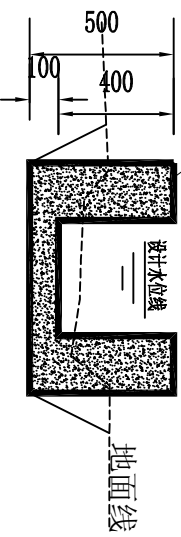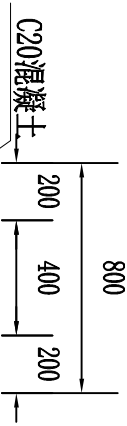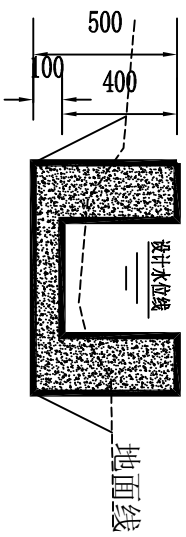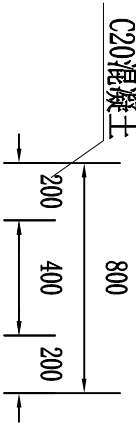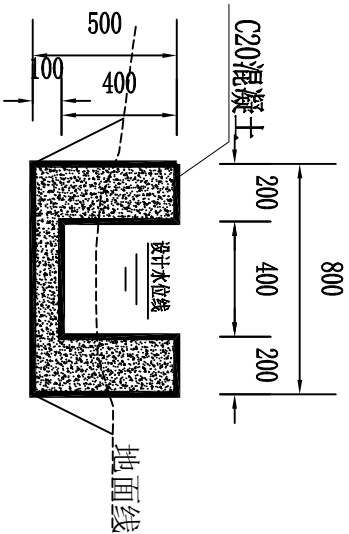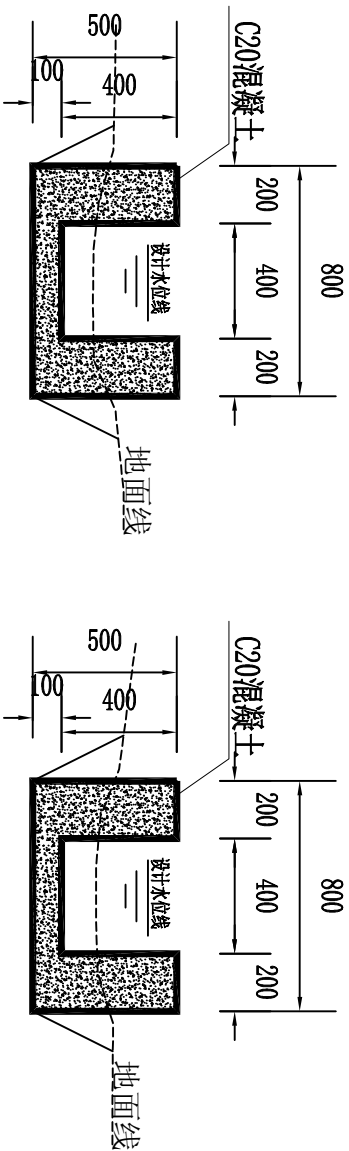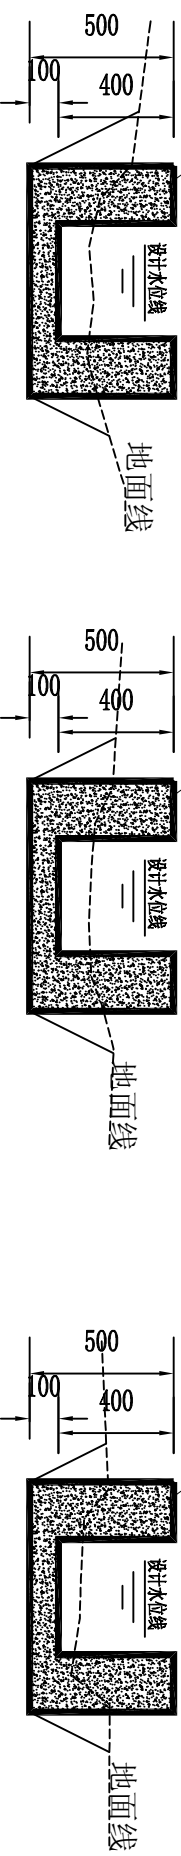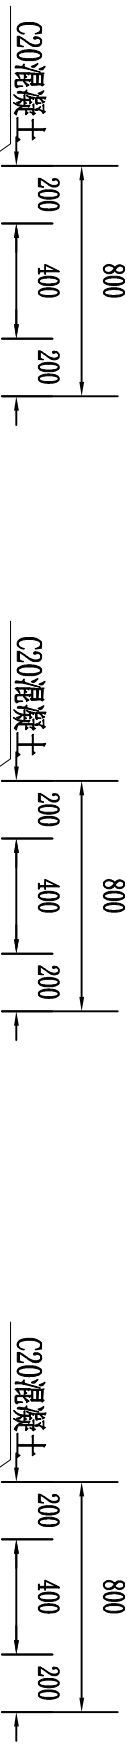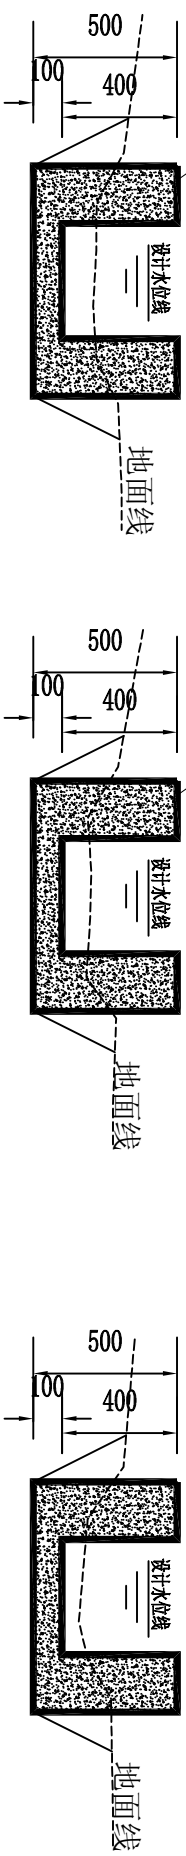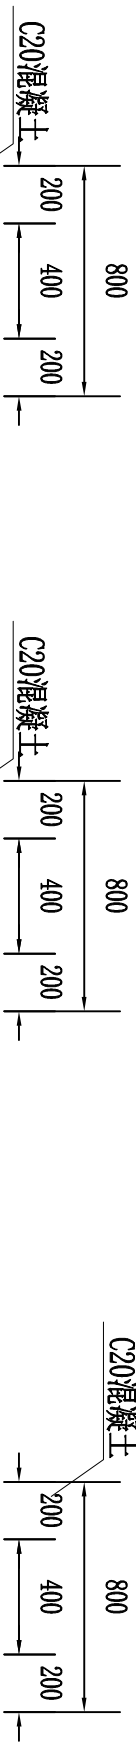

说明

1、图中除里程桩号及高程以米为单位外,其余均以毫米为单位;


2、渠道边墙底板均采用C20砼浇筑,基础必须放在实土层上,地基承载力大于150KPa;

3、渠道边墙清基按1:0.4边坡开挖,边墙沿长每10m设一沉降缝,缝宽20mm,用沥青砂浆填缝;

4、土石回填度压实不小于92%;

5、未述及之处按有关规范执行。

<div></div> <div><h1>中联创工程设计有限公司</h1><p>ZHONGLI ANCHUANG ENGINEERING DESIGN CO., LTD</p><p>工程设计师等级：乙级 工程设计建筑行业（建筑工程）乙级 工程设计城乡规划行业设计专项乙级 工程设计风景园林工程专项乙级 工程设计市政行业给水、排水专业乙级 工程设计市政行业污水、固废处理专业乙级 工程设计市政行业道路、桥梁工程专项乙级 工程设计市政行业公共交通工程专业乙级 注册编号：A145017141 A145017140（盖章）</p></div>										建设单位		德保县发展和改革局		工程号		ZLCBS-W-2025-008		图名		7#渠道横断面		比例		修改版次		日期		设计		校对		专业负责		项目负责		审核		审定	
工程名称		德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目		子项名称		子项名称		施工图		专业		水利		图号		19		第一版		李丽英		陈海肖		覃灵欢		覃灵欢		贾雪松		陈勇									
设计阶段																		2025.04		李加芬		陈适月		覃灵欢		覃灵欢		覃灵欢		覃灵欢									

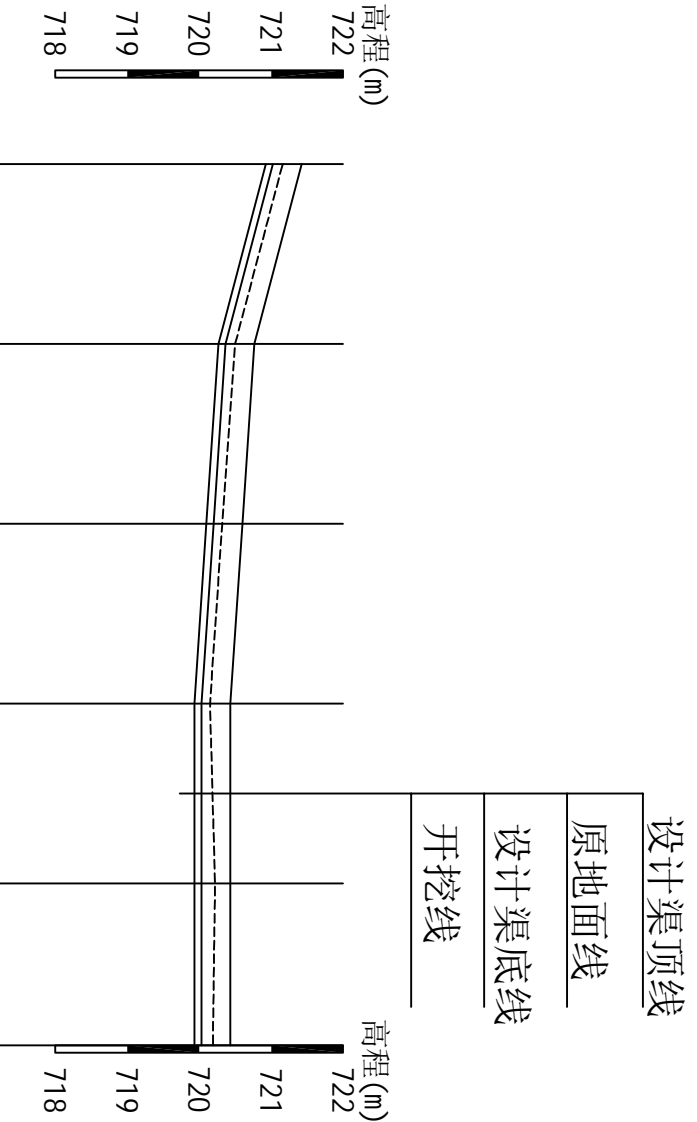

桩号	0+000.00	0+050.00	0+100.00	0+150.00	0+200.00	0+245.00
设计渠顶高程	721.424	720.766	720.600	720.433	720.433	720.433
原地面线	721.160	720.500	720.320	720.150	720.220	720.190
设计渠底高程	721.024	720.366	720.200	720.033	720.033	720.033
开挖线	720.924	720.266	720.100	719.933	719.933	719.933
挖（+）/填（-）	0.236	0.234	0.220	0.217	0.287	0.257
坡度	26.32%	6.64%	6.68%	0%		

9#渠道纵断面

纵向 1:100
横向 1:2000

说明

- 图中除里程桩号及高程以米为单位外,其余均以毫米为单位;
- 未述及之处按有关规范执行。

中联创工程设计有限公司

ZHONGLIANGUANG ENGINEERING DESIGN CO., LTD

工程设计证书等级：市政行业（给水工程）乙级
市政行业（排水工程）乙级
市政行业（环境卫生工程）乙级
市政行业（道路工程）乙级
市政行业（桥梁工程）乙级
市政行业（城市轨道交通工程）乙级
市政行业（港口与航道工程）乙级
市政行业（水利水电工程）乙级
市政行业（通信工程）乙级
市政行业（电力工程）乙级
市政行业（建筑工程）乙级
市政行业（岩土工程）乙级
市政行业（海洋工程）乙级
市政行业（核工程）乙级
市政行业（安全工程）乙级
市政行业（消防工程）乙级
市政行业（环保工程）乙级
市政行业（其他专业）乙级

建设单位

德保县发展和改革委员会

工程名称

德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目

工程号

ZLCHS-W-2025-008

子项名称

设计阶段

子项名称

施工图

图名

9#渠道纵断面

比例

修改版次

比例

第一版

设计

李丽英

校对

陈海肖

专业负责

覃灵欢

项目负责


覃灵欢

审核

贾雪松


审定

陈勇

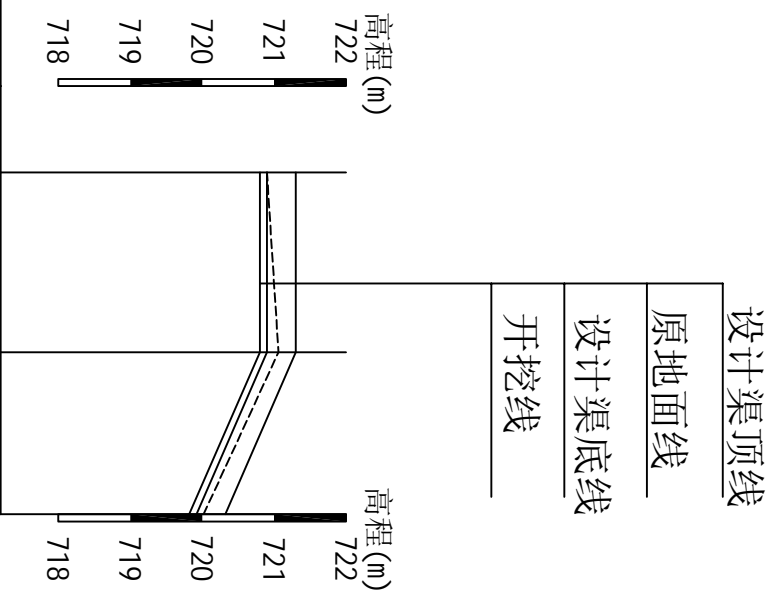


桩号	0+000.00					
设计渠顶高程	721.300					
原地面线	720.900					
设计渠底高程	720.900					
开挖线	720.800					
挖 (+) / 填 (-)	0.100					
坡降		0%	43.51%			
		0.260	0.199			
		720.800	719.821			
		720.900	719.921			
		721.060	720.020			
		721.300	720.321			
		0+050.00	0+095.00			

10#渠道纵断面



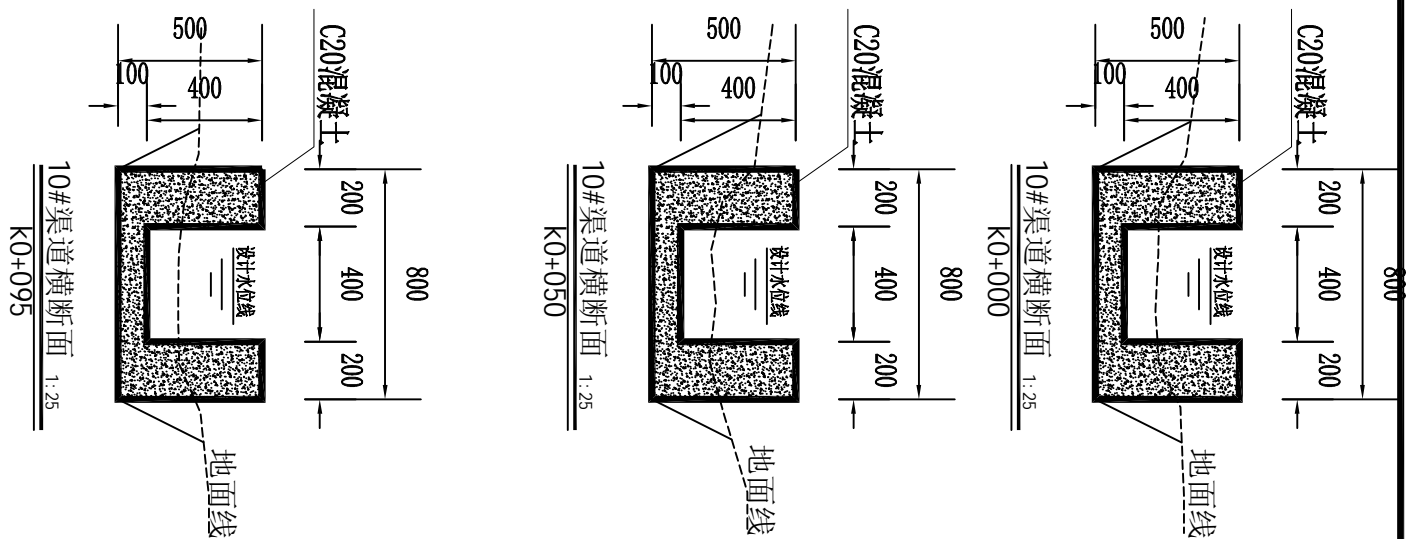
[illegible]

设计渠顶线
原地面线
设计渠底线
开挖线



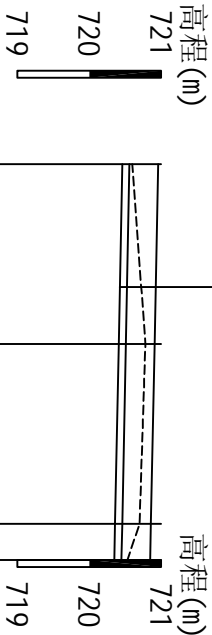


桩号	0+000.00	0+050.00	0+100.00	0+110.00
设计渠顶高程	720.959	720.909	720.858	720.848
原地面线	720.600	720.780	720.700	720.530
设计渠底高程	720.559	720.509	720.458	720.448
开挖线	720.459	720.409	720.358	720.348
挖 (+) / 填 (-)	0.141	0.371	0.342	0.182
坡降		2%	2.04%	2%

11#渠道纵断面
纵向 1:100
横向 1:2000

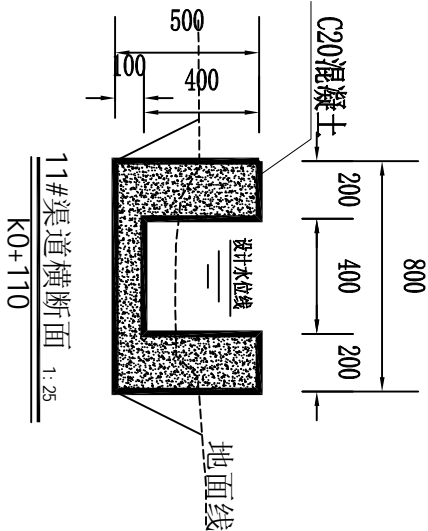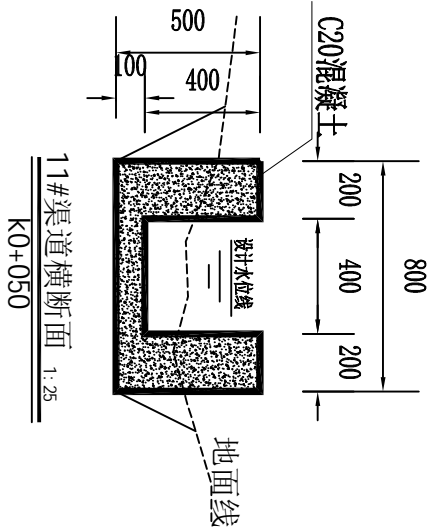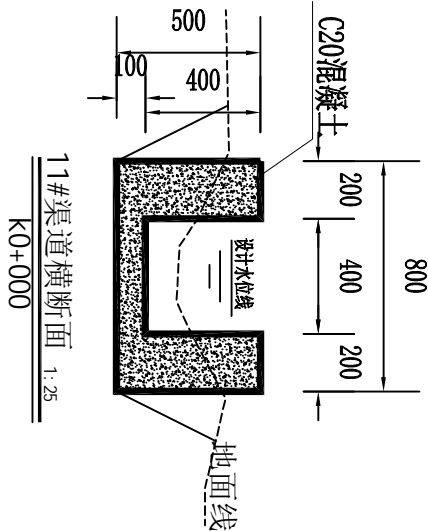




<div></div> <div><h1>中联创工程设计有限公司</h1><p>ZHONGLIANGUANG ENGINEERING DESIGN CO., LTD</p><p>工程设计证书等级：工程勘察设计行业（建筑工程）乙级 工程勘察设计行业（岩土工程）乙级 工程设计与咨询（城乡规划）乙级 工程设计与咨询（风景园林工程）乙级 工程设计与咨询（水利电力工程）乙级 工程设计与咨询（市政行业给水排水工程）乙级 工程设计与咨询（市政行业环境卫生工程）乙级 工程设计与咨询（市政行业排水工程）乙级 工程设计与咨询（市政行业公路桥梁工程）乙级 工程设计与咨询（市政行业道路工程）乙级 证书编号：424501747 A14501740（增）</p></div>																	
建设单位	德保县发展和改革委员会					工程号	ZLCBS-W-2025-008					图 名	11#渠道断面				
	工程名称		德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目			子项名称	子项名称			专业	水利		图 号	25			
设计阶段	施工图					比例	第一版					设计	李丽英				
施工图	施工图					修改版次	陈海肖					校对	覃灵欢				
专业	水利					日期	2025.04					专业负责	覃灵欢				
图 号	25					项目负责	覃灵欢					审核	贾雪松				
日期	2025.04					审定	陈勇										

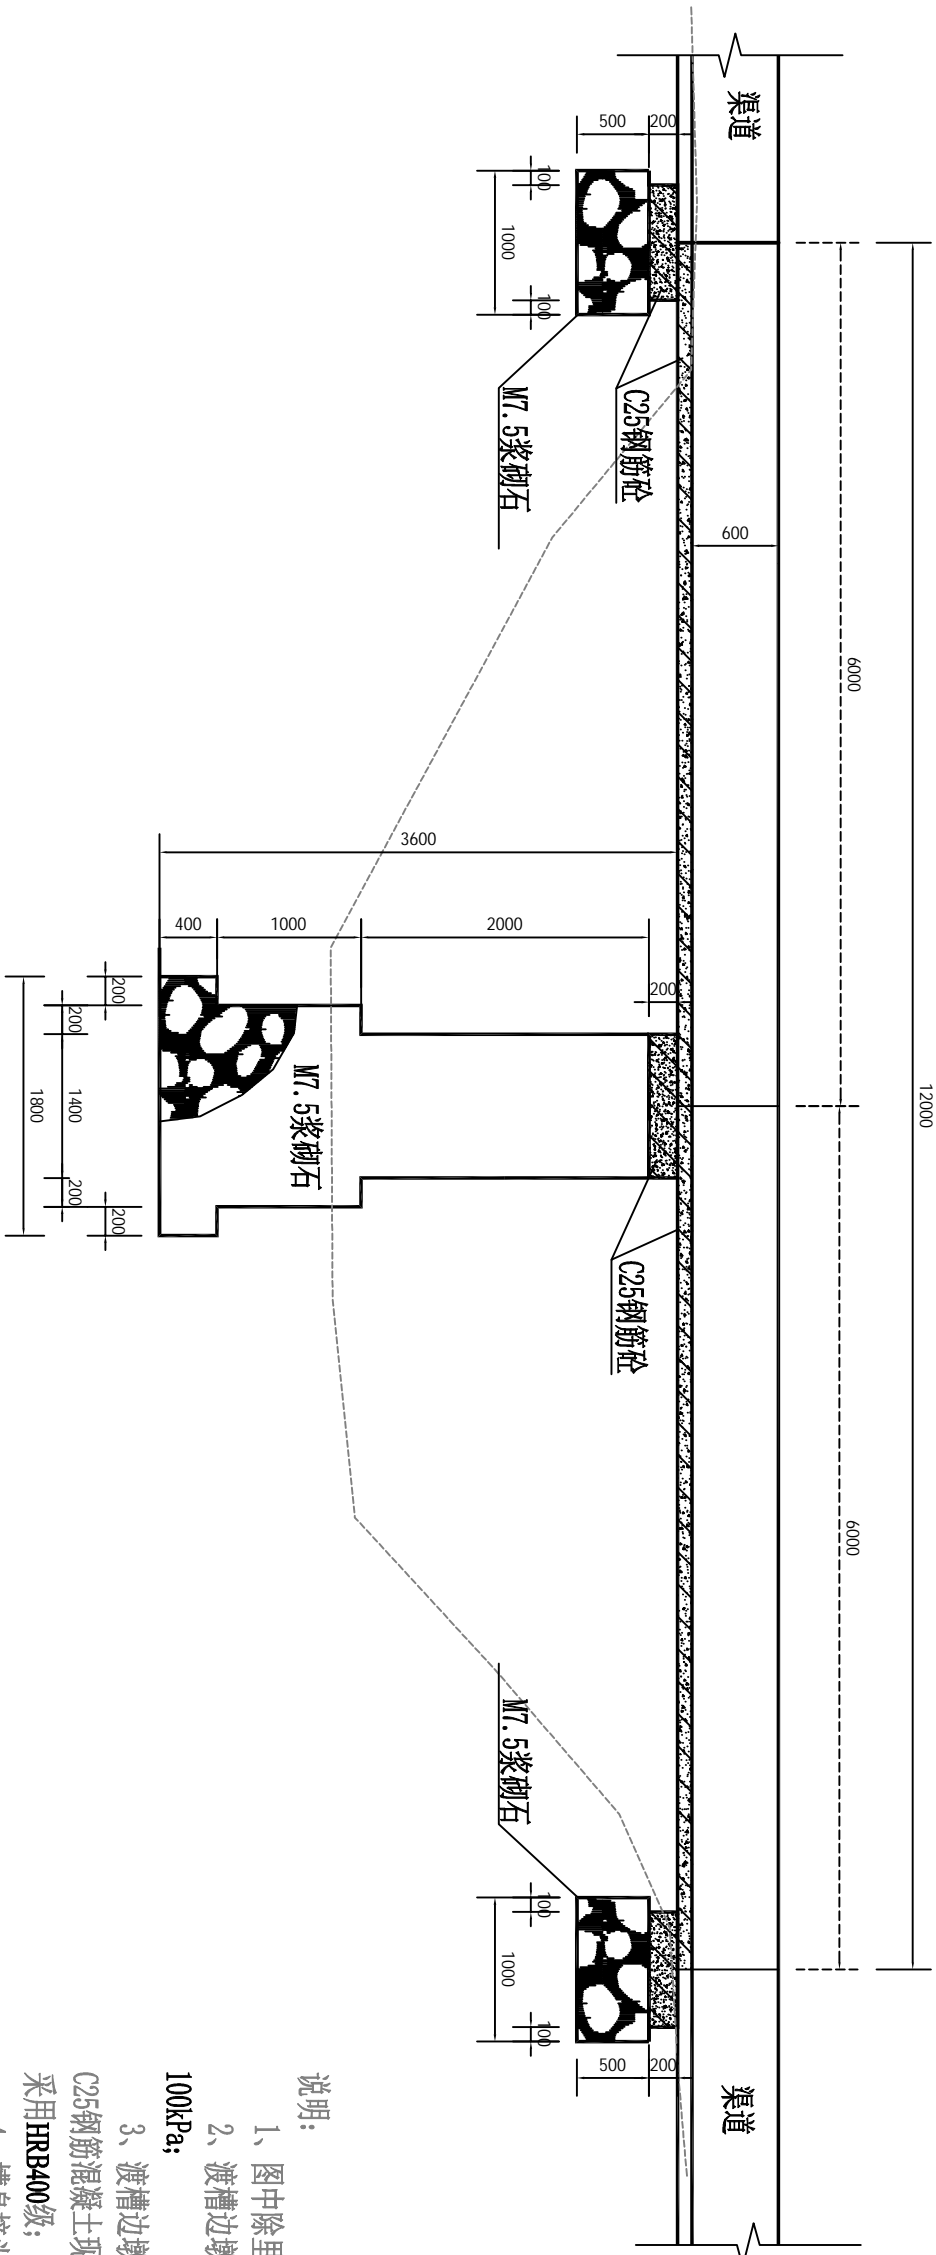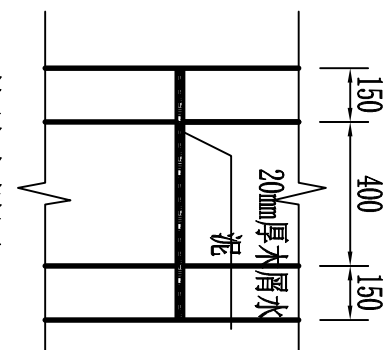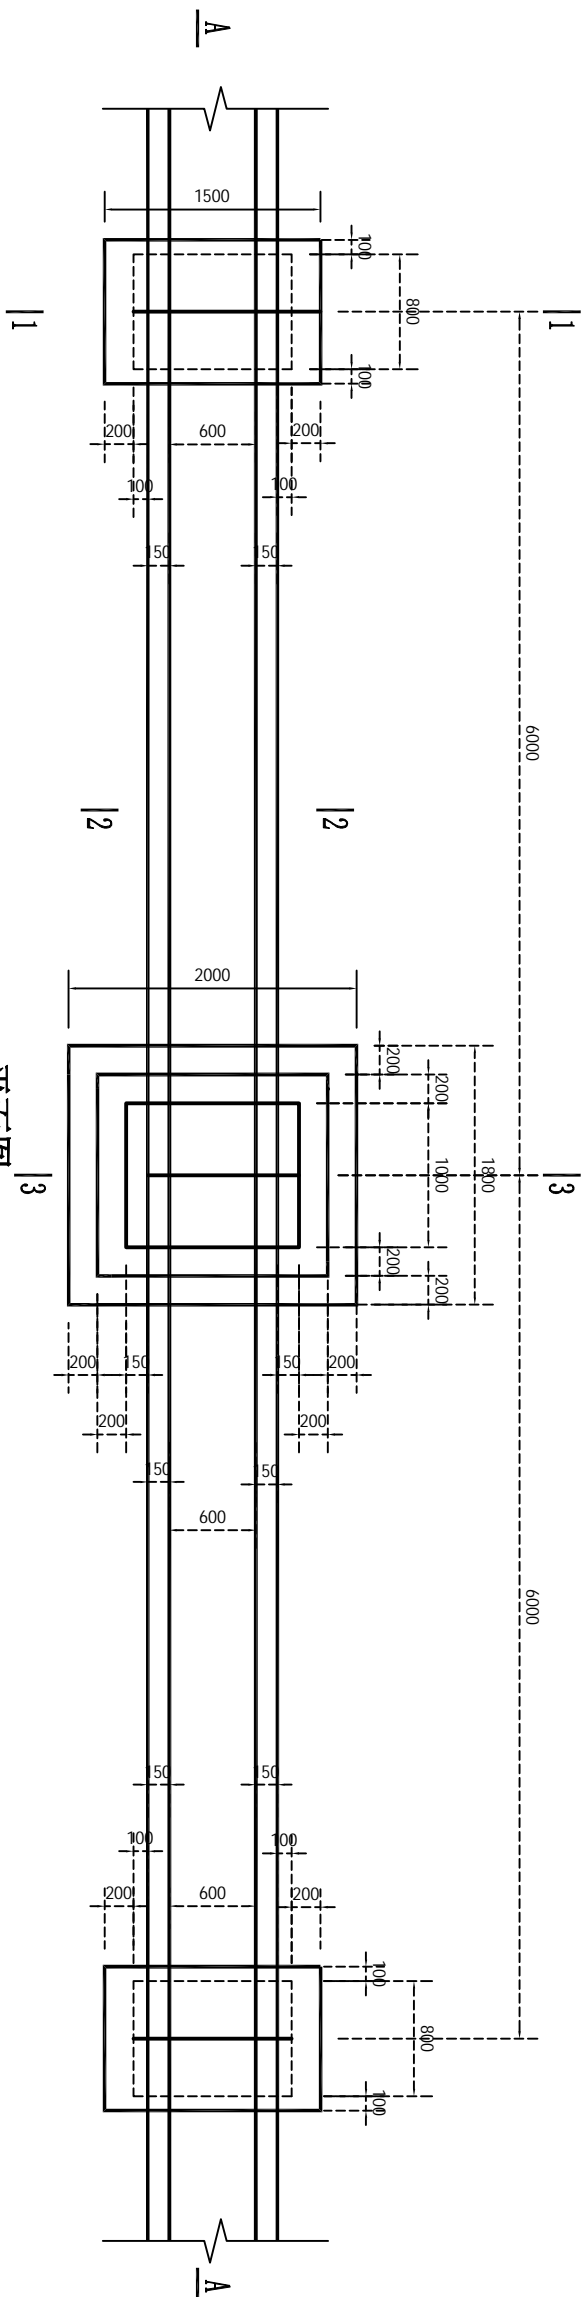

说明:

- 1、图中除里程桩号以米计外，其余均以毫米为单位；
- 2、渡槽边墩基础必须放在实土层上，地基承载力大于100kPa；
- 3、渡槽边墩采用M7.5浆砌石砌筑，槽身及墩帽采用C25钢筋混凝土现浇，砼保护层为25mm，梁为35mm，钢筋采用HRB400级；
- 4、槽身接头与水池连接应平顺，槽身接头缝宽用大厚水泥填缝；
- 5、未述及之处按有关规范执行。


<div><div></div><div><div>中联创工程设计有限公司</div><div>ZHONGLI ANGUANG ENGINEERING DESIGN CO., LTD</div><div>工程 设计 证书 等级： 乙级</div><div>工程设计建筑行业（建筑工程）乙级</div><div>工程设计城乡规划工程专项乙级</div><div>工程设计风景园林工程专项乙级</div><div>工程设计市政行业给水工程专项乙级</div><div>工程设计市政行业排水工程专项乙级</div><div>工程设计市政行业环境卫生工程专项乙级</div><div>工程设计市政行业室外工程专项乙级</div><div>工程设计市政行业给水工程专项乙级</div><div>工程设计市政行业排水工程专项乙级</div><div>工程设计市政行业环境卫生工程专项乙级</div><div>工程设计市政行业室外工程专项乙级</div><div>证书编号：A153017141（盖章）</div></div></div>												建设单位		德保县发展和改革局				工程号		ZLCBS-W-2025-008		图名	
工程名称		德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目				子项名称		子项名称		波槽设计图1													
						设计阶段		施工图															
专业		水利		图 号		29		比例		修改版次													
								日期		第一版													
								设计		校 对													
								李丽英		陈海肖													
								专业负责		项目负责													
								覃灵欢		覃灵欢													
								审 核		审 定													
								贾雪松		陈勇													

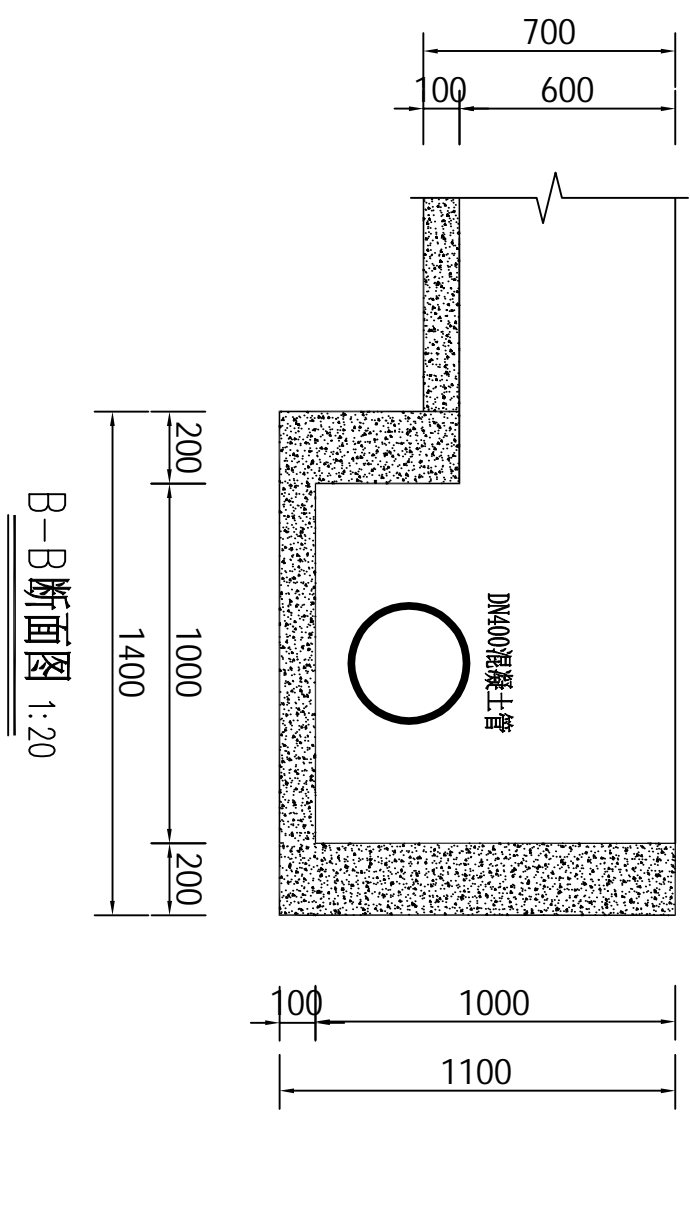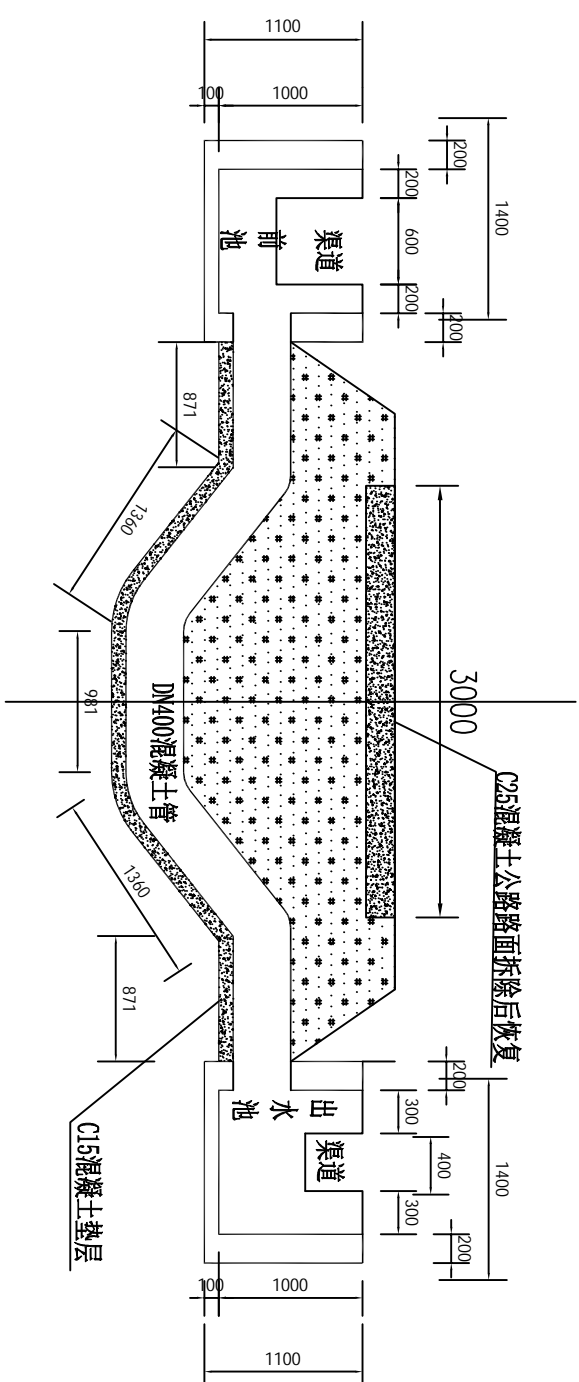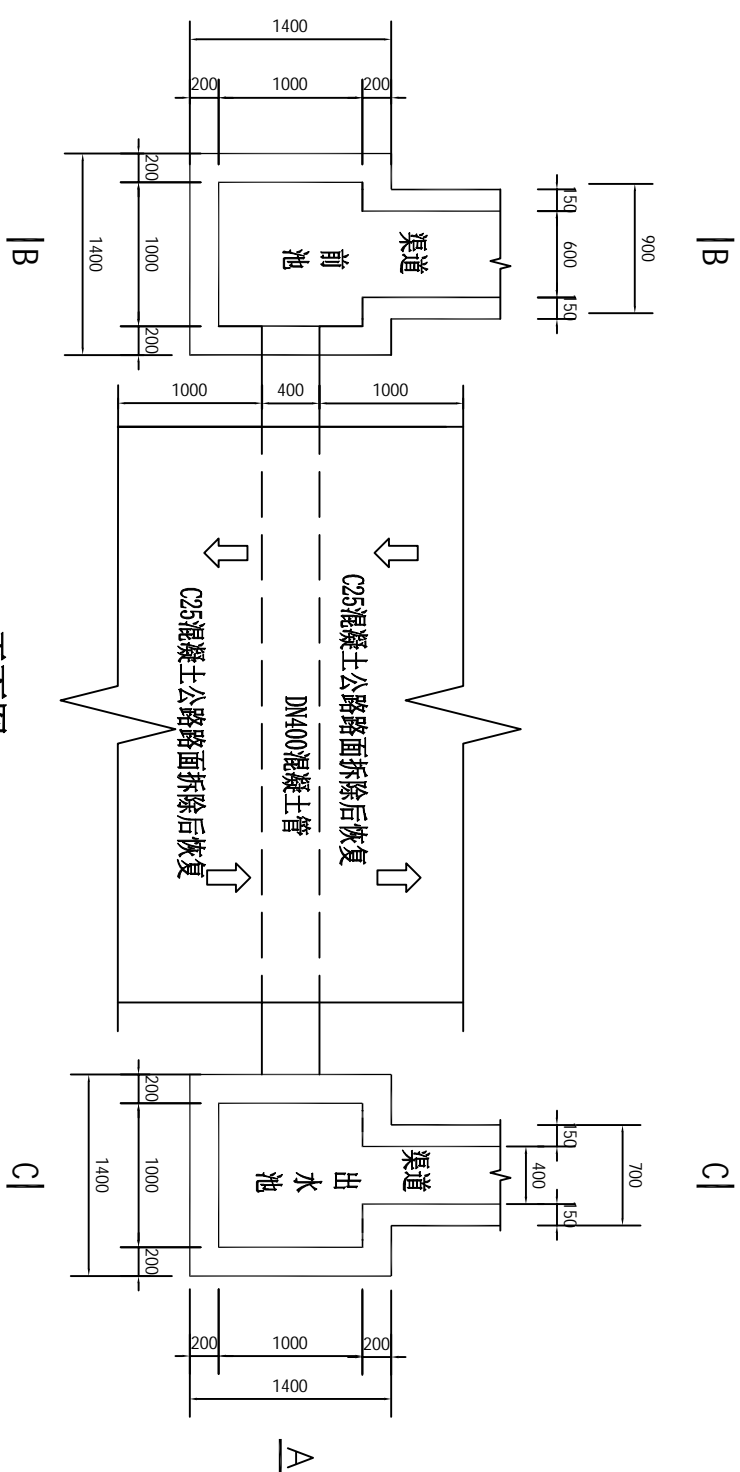

说明:

- 1、图中尺寸单位均为毫米；
- 2、水池均采用C20 混凝土现浇，管道采用DN400 钢筋混凝土管；
- 3、未述及之处按有关规范执行。

[illegible]



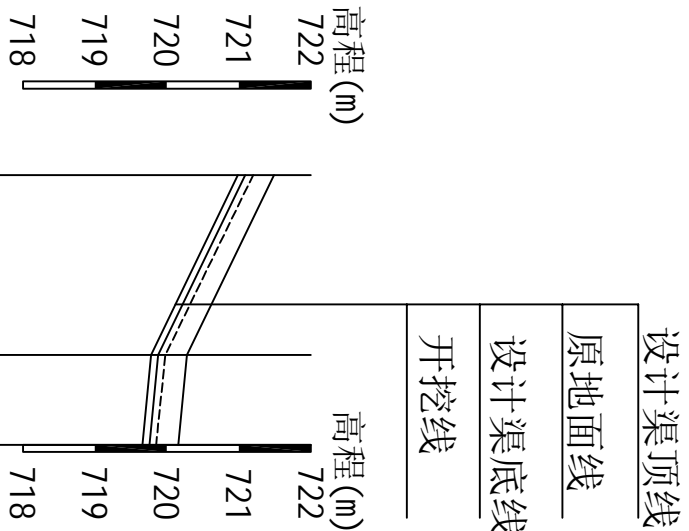


桩号	0+000.00	0+050.00	0+075.00
设计渠顶高程	21.48	20.27	20.16
原地面线	21.20	19.98	19.85
设计渠底高程	21.08	19.87	19.76
开挖线	20.98	19.77	19.66
挖 (+) /填 (-)	0.213	0.201	0.190
坡降		48.32%	9.52%


12#渠道纵断面

纵向 1:100
横向 1:2000

- 说明
- 图中除里程桩号及高程以米为单位外，其余均以毫米为单位；
 - 渠道边墙底板均采用C20砼浇筑，基础必须放在实土层上，地基承载力大于150KPa；
 - 渠道边墙清基按1:0.4边坡开挖，边墙沿长每10m设一沉降缝，缝宽20mm，用沥青砂浆填缝；
 - 土石回填度压实不小于92%；
 - 未述及之处按有关规范执行。

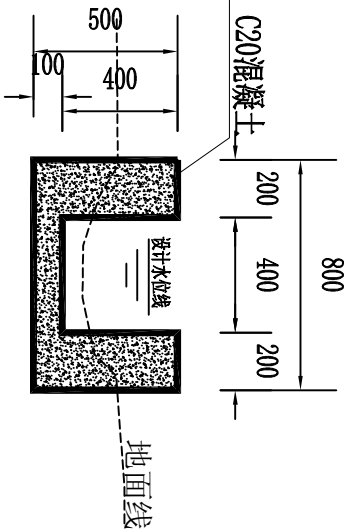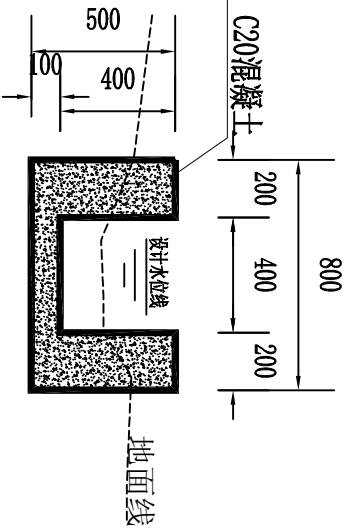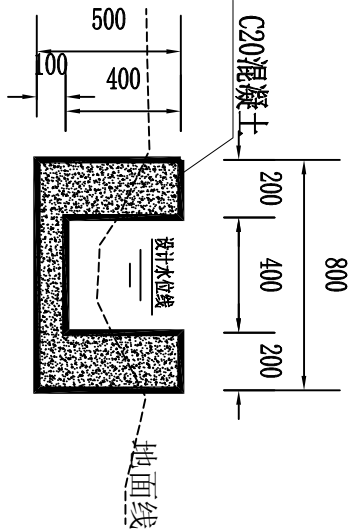

中联创工程设计有限公司		德保县发展和改革委员会		工程名称		德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目	
ZHONGLIANGHUANG ENGINEERING DESIGN CO., LTD		工程号		子项名称		设计阶段	
工程名称		子项名称		施工图		专业	
水利		图号		26		日期	
2025.04		设计		校对		专业负责	
李丽英		陈海肖		覃灵欢		项目负责	
覃灵欢		覃灵欢		覃灵欢		审核	
贾雪松		陈勇		陈勇		审定	

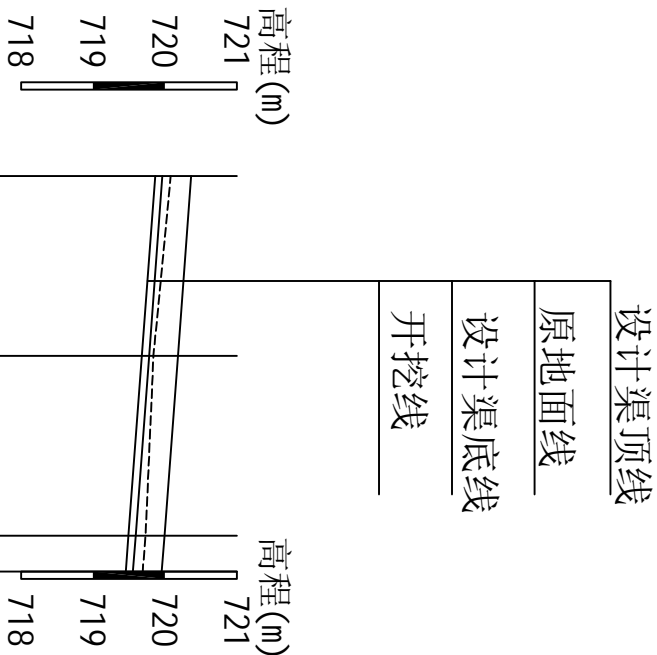


桩号	5+000.00		5+050.00		5+100.00		5+110.00	
设计渠顶高程	20.36		20.17		19.99		19.95	
原地面线	20.08		19.84		19.73		19.69	
设计渠底高程	19.96		19.77		19.59		19.55	
开挖线	19.86		19.67		19.49		19.45	
挖（+）/填（-）	0.21		0.16		0.23		0.23	
坡降	7.44%		7.48%		7.4%			

13#渠道纵断面


纵向 1:100

横向 1:2000

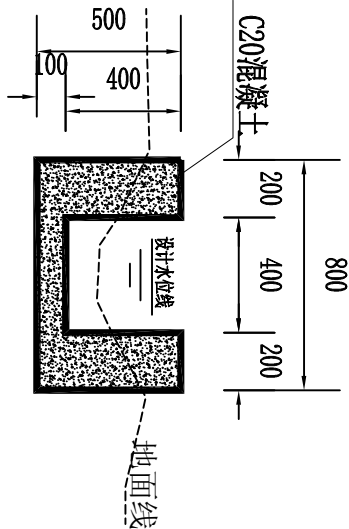


13#渠道横断面 1:25

K0+000

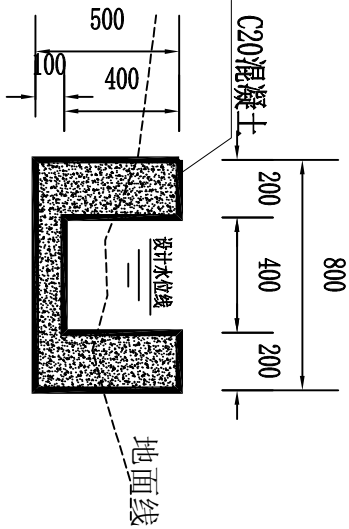

13#渠道横断面 1:25

K0+050

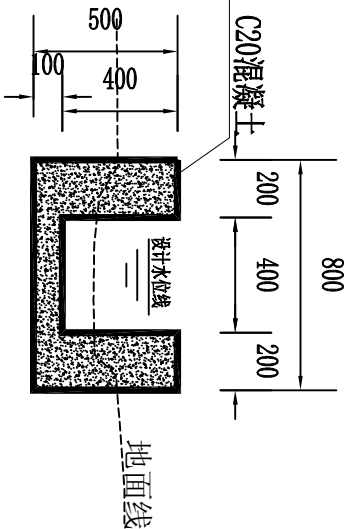

13#渠道横断面 1:25

K0+110

中联创工程设计有限公司		德保县发展和改革委员会		工程名称		德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目	
ZHONGLIANGUANG ENGINEERING DESIGN CO., LTD		工程号		图名		比例	
工程设计资质证书：（建筑工程）乙级		ZLCHS-W-2025-008		13#渠道断面		修改版次	
工程设计资质证书：（建筑工程）乙级		子项名称		水利		第一版	
工程设计资质证书：（建筑工程）乙级		子项名称		图号		日期	
工程设计资质证书：（建筑工程）乙级		施工图		27		2025.04	
工程设计资质证书：（建筑工程）乙级		专业		设计		李丽英	
工程设计资质证书：（建筑工程）乙级		日期		校对		陈海肖	
工程设计资质证书：（建筑工程）乙级		日期		专业负责		覃灵欢	
工程设计资质证书：（建筑工程）乙级		日期		项目负责		覃灵欢	
工程设计资质证书：（建筑工程）乙级		日期		审核		贾雪松	
工程设计资质证书：（建筑工程）乙级		日期		审定		陈勇	

