


中城恒业设计集团有限公司 ZHONGCHENG HENGYE DESIGN GROUP LIMITED 资质证书编号: A362012676		工程名称	那坡县坡荷乡大果腊村大果腊屯饮水池盖板建设项目				项目负责人	王路平	设计	石廷青	图号	01	日期
图名		项目位置图				专业负责人	何磊	审核	何磊	复核	首俊		




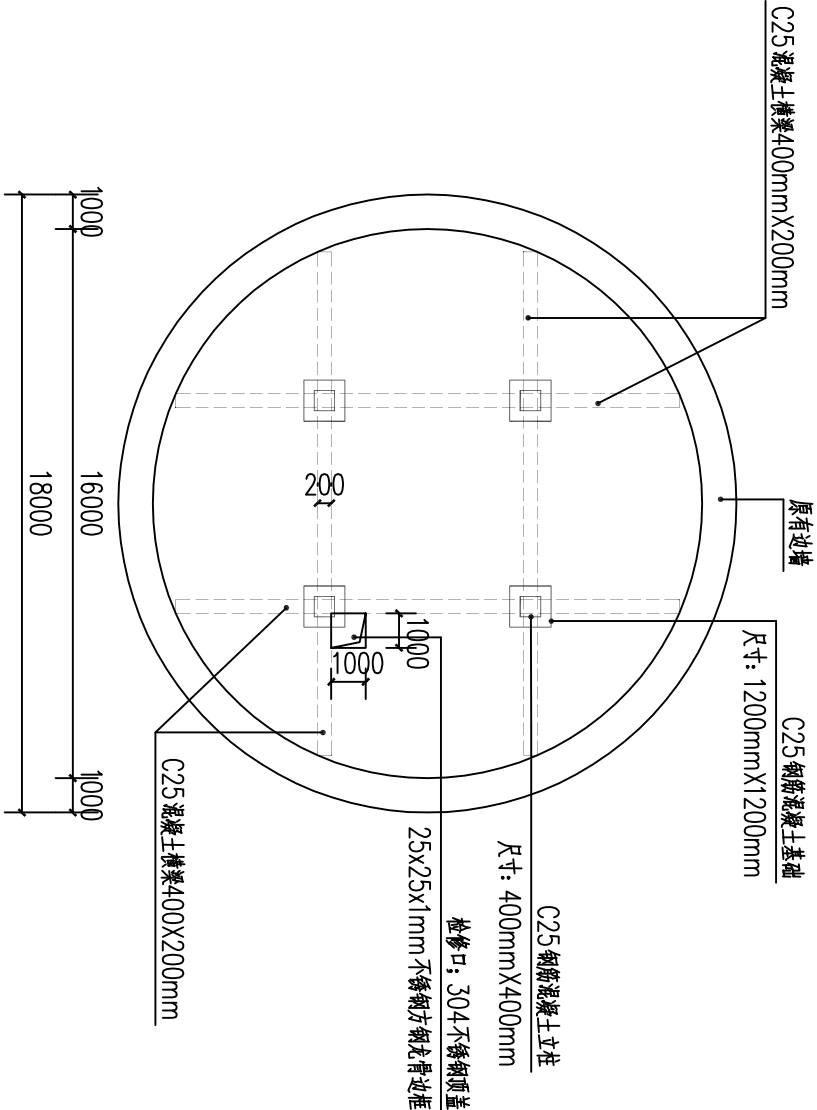

①饮水池平面尺寸图

说明:

- 1、图中尺寸单位均为毫米。
- 2、顶板、底板、池壁砼保护层厚为2.5厘米。
- 3、池底排水坡=5%，排向集水坑。
- 4、水池混凝土抗渗标号为S6，如无抗渗试验条件时，则应符合以下施工要求：
- a、水泥采用不低于32.5号普通硅酸盐水泥；
- b、每立方米混凝土的水泥用量宜控制在320—350千克；
- c、水灰比宜控制在0.5以下；
- d、混凝土需有良好级配，严格控制砂石的含泥量，并振捣密实和加强养护。

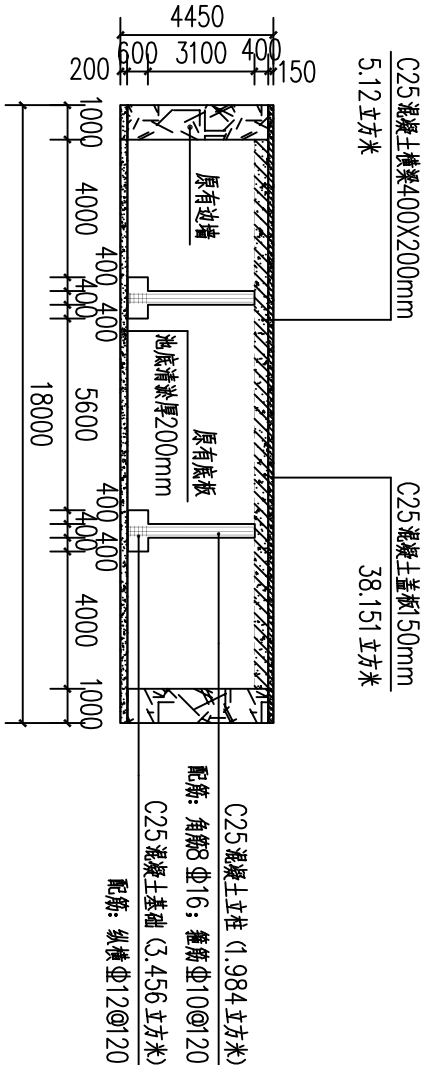


②饮水池立面尺寸图

主要工程量表


项目名称	数量	单位	备注
C25 钢筋砼	48.711	立方米	
钢筋制安	3.836	吨	HRB335 或 HPB235
模板	304.802	平方米	
池底清淤	40.212	立方米	淤泥

注明：维修水池后采用原有水池五金配件。


中城恒业设计集团有限公司 ZHONGCHENG HENGYE DESIGN GROUP LIMITED 资质证书编号：A352012676	工程名称	那坡县坡荷乡大果腊村大果腊屯饮水池盖板建设项目	项目负责人	王路武	设计	石廷青	图号	02	日期
	图名	饮水池平面尺寸图	专业负责人	何磊	审核	何磊	复核	肖俊	



②C25混凝土横梁400X200mm配筋图





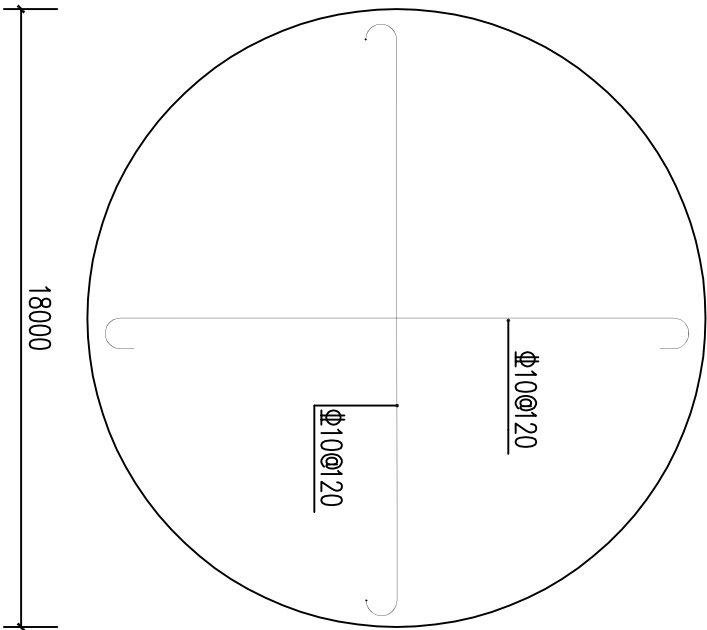


①盖板钢筋配筋图

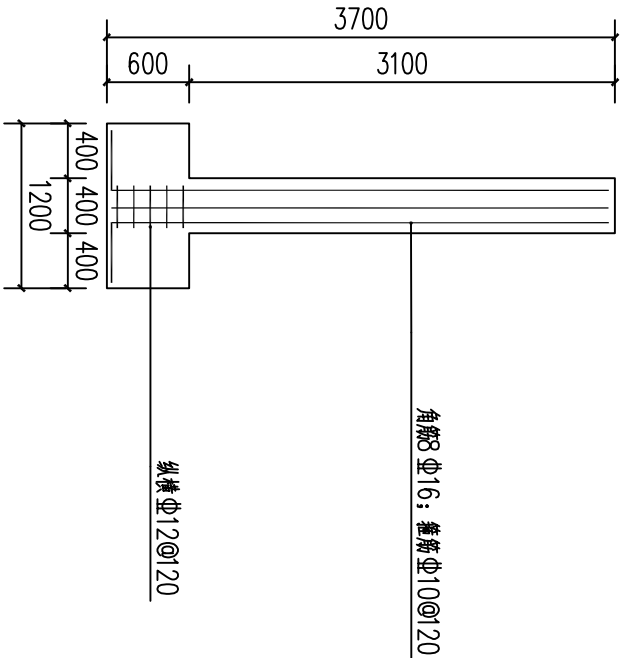

③C25混凝土立柱配筋图

中城恒业设计集团有限公司 ZHONGCHENG HENGYE DESIGN GROUP LIMITED 资质证书编号: A352012616	工程名称	那坡县坡荷乡大果腊村大果腊屯饮水池盖板建设项目	项目负责人	王路云	设计	王路云	图号	03	日期
	图名	饮水池配筋图	专业负责人	何梅玲	审核	何梅玲	复核	黄俊	

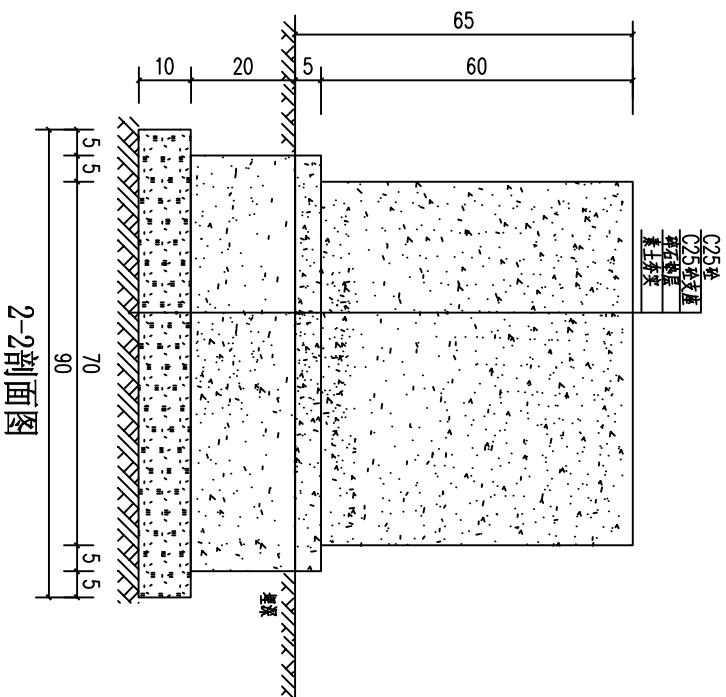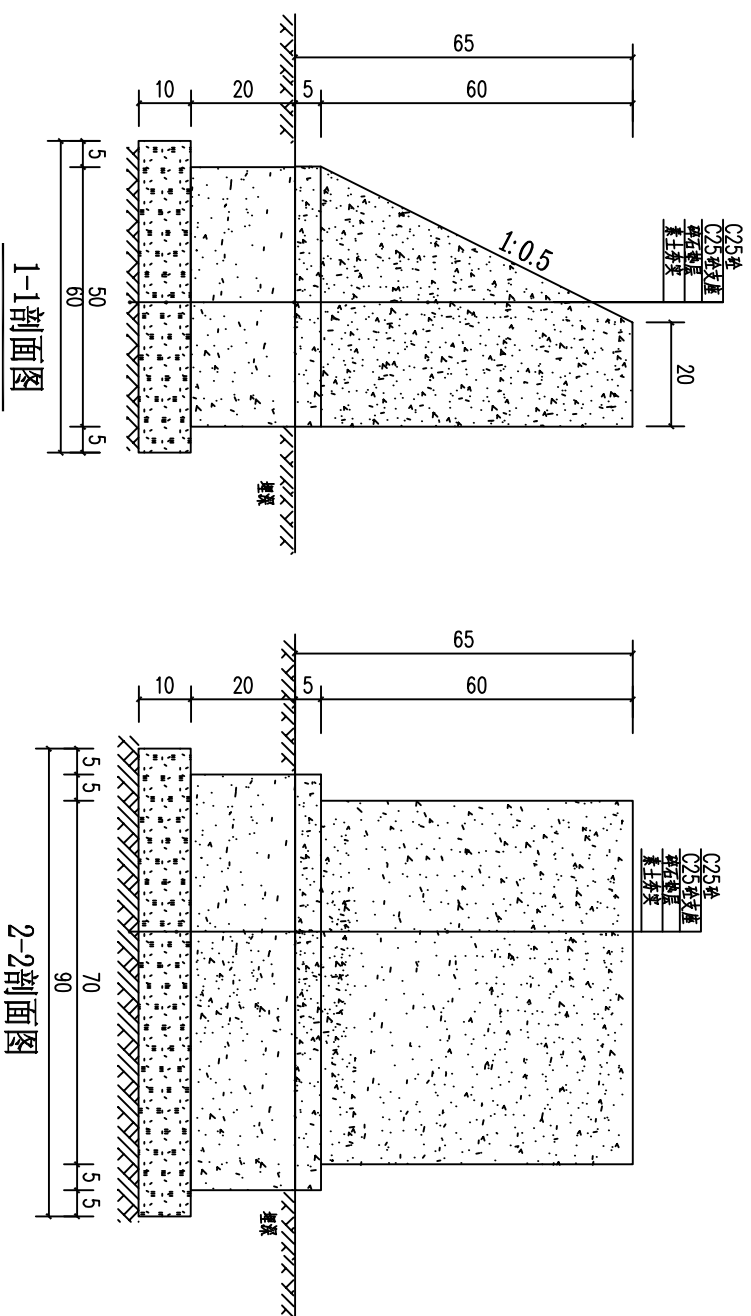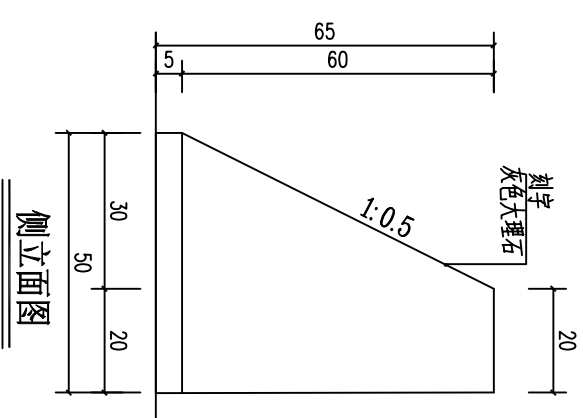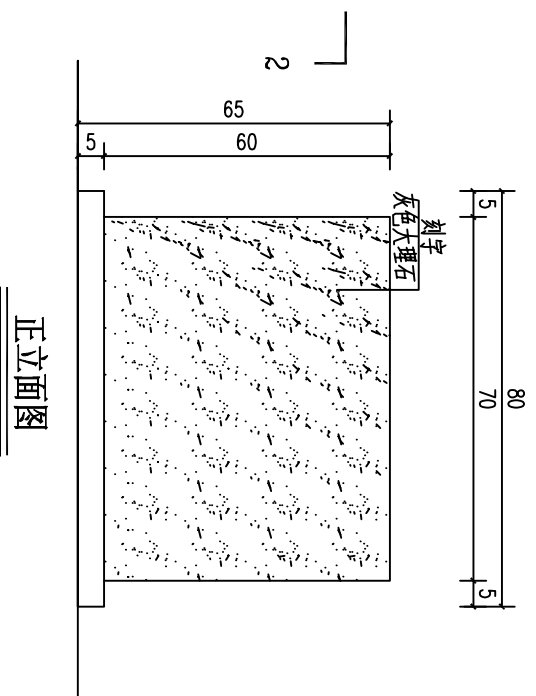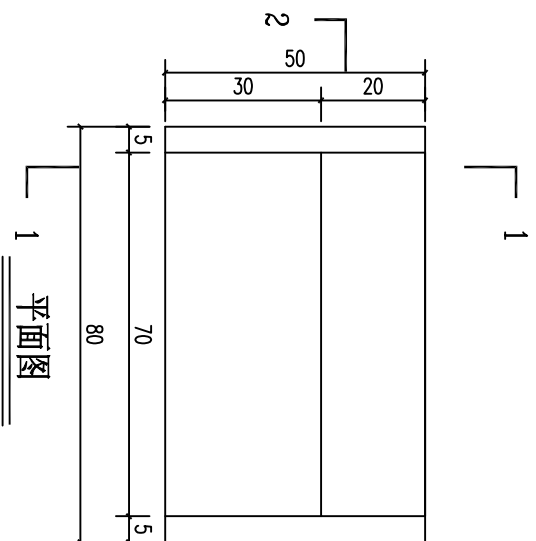

## 工程数量表

尺寸	挖方	碎石层	C25碎石垫	C25碎石	大理石厚板
长×宽 (cm)	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )
80×50×65	0.162	0.054	0.100	0.147	0.473
合计	0.162	0.054	0.100	0.147	0.473

说明：1、本图尺寸以厘米为单位。  
2、标志碑正立面贴灰色大理石并刻上与项目有关的内容，具体由业主定

<b>中城恒业设计集团有限公司</b> ZHONGCHENG HENGYE DESIGN GROUP LIMITED 资质证书编号: A352012676		<b>工程名称</b> 那坡县坡荷乡大果腊村大果腊屯饮水池盖板建设项目		<b>项目负责人</b> 王路永		<b>设计</b> 石廷军		<b>图号</b> 04		<b>日期</b>	
<b>图名</b> 标志碑结构图		<b>专业负责人</b> 钟松林		<b>审核</b> 钟松林		<b>复核</b>		<b>审批</b>			