











序号	图号或标准号	名 称	型 号 及 规 格	材 料	单 位	数 量	单 重	总 重	备 注
							(Kg)		
1	AP1	动力配电箱	XL-20		台	8			底边距地1.5m安装
2	LKM	冷库门控制器	厂家配套		台	7			厂家定
3		LED支架灯	40W,φ=4000lm,4000K,cosφ≥0.9,CRI≥90		盏	3			吸顶安装
4		LED冷库吸顶灯	40W,φ=4000lm,4000K,cosφ≥0.9,CRI≥90		盏	46			吸顶安装
5		LED低天棚灯	50W,φ=5000lm,4000K,cosφ≥0.9,CRI≥90		盏	13			齐梁底吊装
6		单联单控开关	~250V 10A		只	1			明装,距地=1.3m
7		双联单控开关	~250V 10A		只	6			明装,距地=1.3m
8		双联双控开关	~250V 10A		只	2			明装,距地=1.3m
9		安全型二、三孔暗装插座	~250V 10A		个	1			明装,距地=0.3m
10		风幕机插座	~250V 16A		个	7			明装,距地=0.3m
11									
12	MEB	总等电位联结端子箱			台	1			按图标准图集15D502
13		接地电阻检测卡			个	4			
14	-----	接地线	—40X4-不锈钢扁钢		米	100			
15									
16		铜芯聚氯乙烯C级阻燃电力电缆	ZC-BV-450/750V-2.5		米	工程量			
17		铜芯聚氯乙烯C级阻燃电力电缆	ZC-BV-450/750V-4		米	工程量			
18		交流聚乙稀绝缘聚氯乙烯护套铜芯C级阻燃电力电缆	ZC-YJV-0.6/1kV-3x2.5		米	工程量			
19		交流聚乙稀绝缘聚氯乙烯护套铜芯C级阻燃电力电缆	ZC-YJV-0.6/1kV-5x2.5		米	工程量			
20		交流聚乙稀绝缘聚氯乙烯护套铜芯C级阻燃电力电缆	ZC-YJV-0.6/1kV-5x6		米	工程量			
21		交流聚乙稀绝缘聚氯乙烯护套铜芯C级阻燃电力电缆	ZC-YJV-0.6/1kV-5x16		米	工程量			
22		交流聚乙稀绝缘聚氯乙烯护套铜芯C级阻燃电力电缆	ZC-YJV-0.6/1kV-3x25+2x16		米	工程量			
23		交流聚乙稀绝缘聚氯乙烯护套铜芯铠装C级阻燃电力电缆	ZC-YJV22-0.6/1kV-3x185+2x95		米	工程量			
24									
25		热镀锌焊接钢管	SC20		米	工程量			
26		热镀锌焊接钢管	SC25		米	工程量			
27		热镀锌焊接钢管	SC32		米	工程量			
28		热镀锌焊接钢管	SC150		米	工程量			
29		热镀锌桥架	150x100		米	工程量			
30		热镀锌桥架	100x100		米	工程量			

注：本材料表仅做概算参考，不作为订货根据

全套 COORDINATION		
建筑 ARCH.		
结构 STRUCT.		
给排水 CLIMATE		
暖通 HEAT		
电气 ELEC.		
备注: 本设计文件须由业主盖章方可有效, 手续齐全后方可用于施工。 本图尺寸均以标注为准, 不得量取图框尺寸施工。 如有任何不妥之处, 请各施工单位设计人员留意。		
图纸专用章		
注册建筑师执业章		
注册结构师执业章		
<div><div></div><div><div>中润元工程设计有限公司</div><div>ZHONGRUNYUAN ENGINEERING DESIGN CO., LTD</div></div></div> <div>工程勘察专业类(岩土工程)乙级 农业行业(农业综合开发生态工程)乙级 电气行业乙级 市政行业乙级 风景园林工程乙级 水利行业乙级 建筑行业乙级 工程设计资质证书编号 B352011212 A352011212</div>		
项目负责人	唐 文	唐文
专业负责人	冯 成	冯成
审 定	范青娟	范青娟
审 核	罗天荣	罗天荣
校 对	韦玉满	韦玉满
设 计	邹季洛	邹季洛
建设单位:	南宁市西乡塘区农业农村局	
项目名称:	西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目	
子项名称:		
图 名:	配电系统图及材料表	
工程编号		
日 期	2025.04	
比 例	1:100	
专 业	电气	
设计阶段	施工图	
版 次	第一版	
图 号	JD-03	

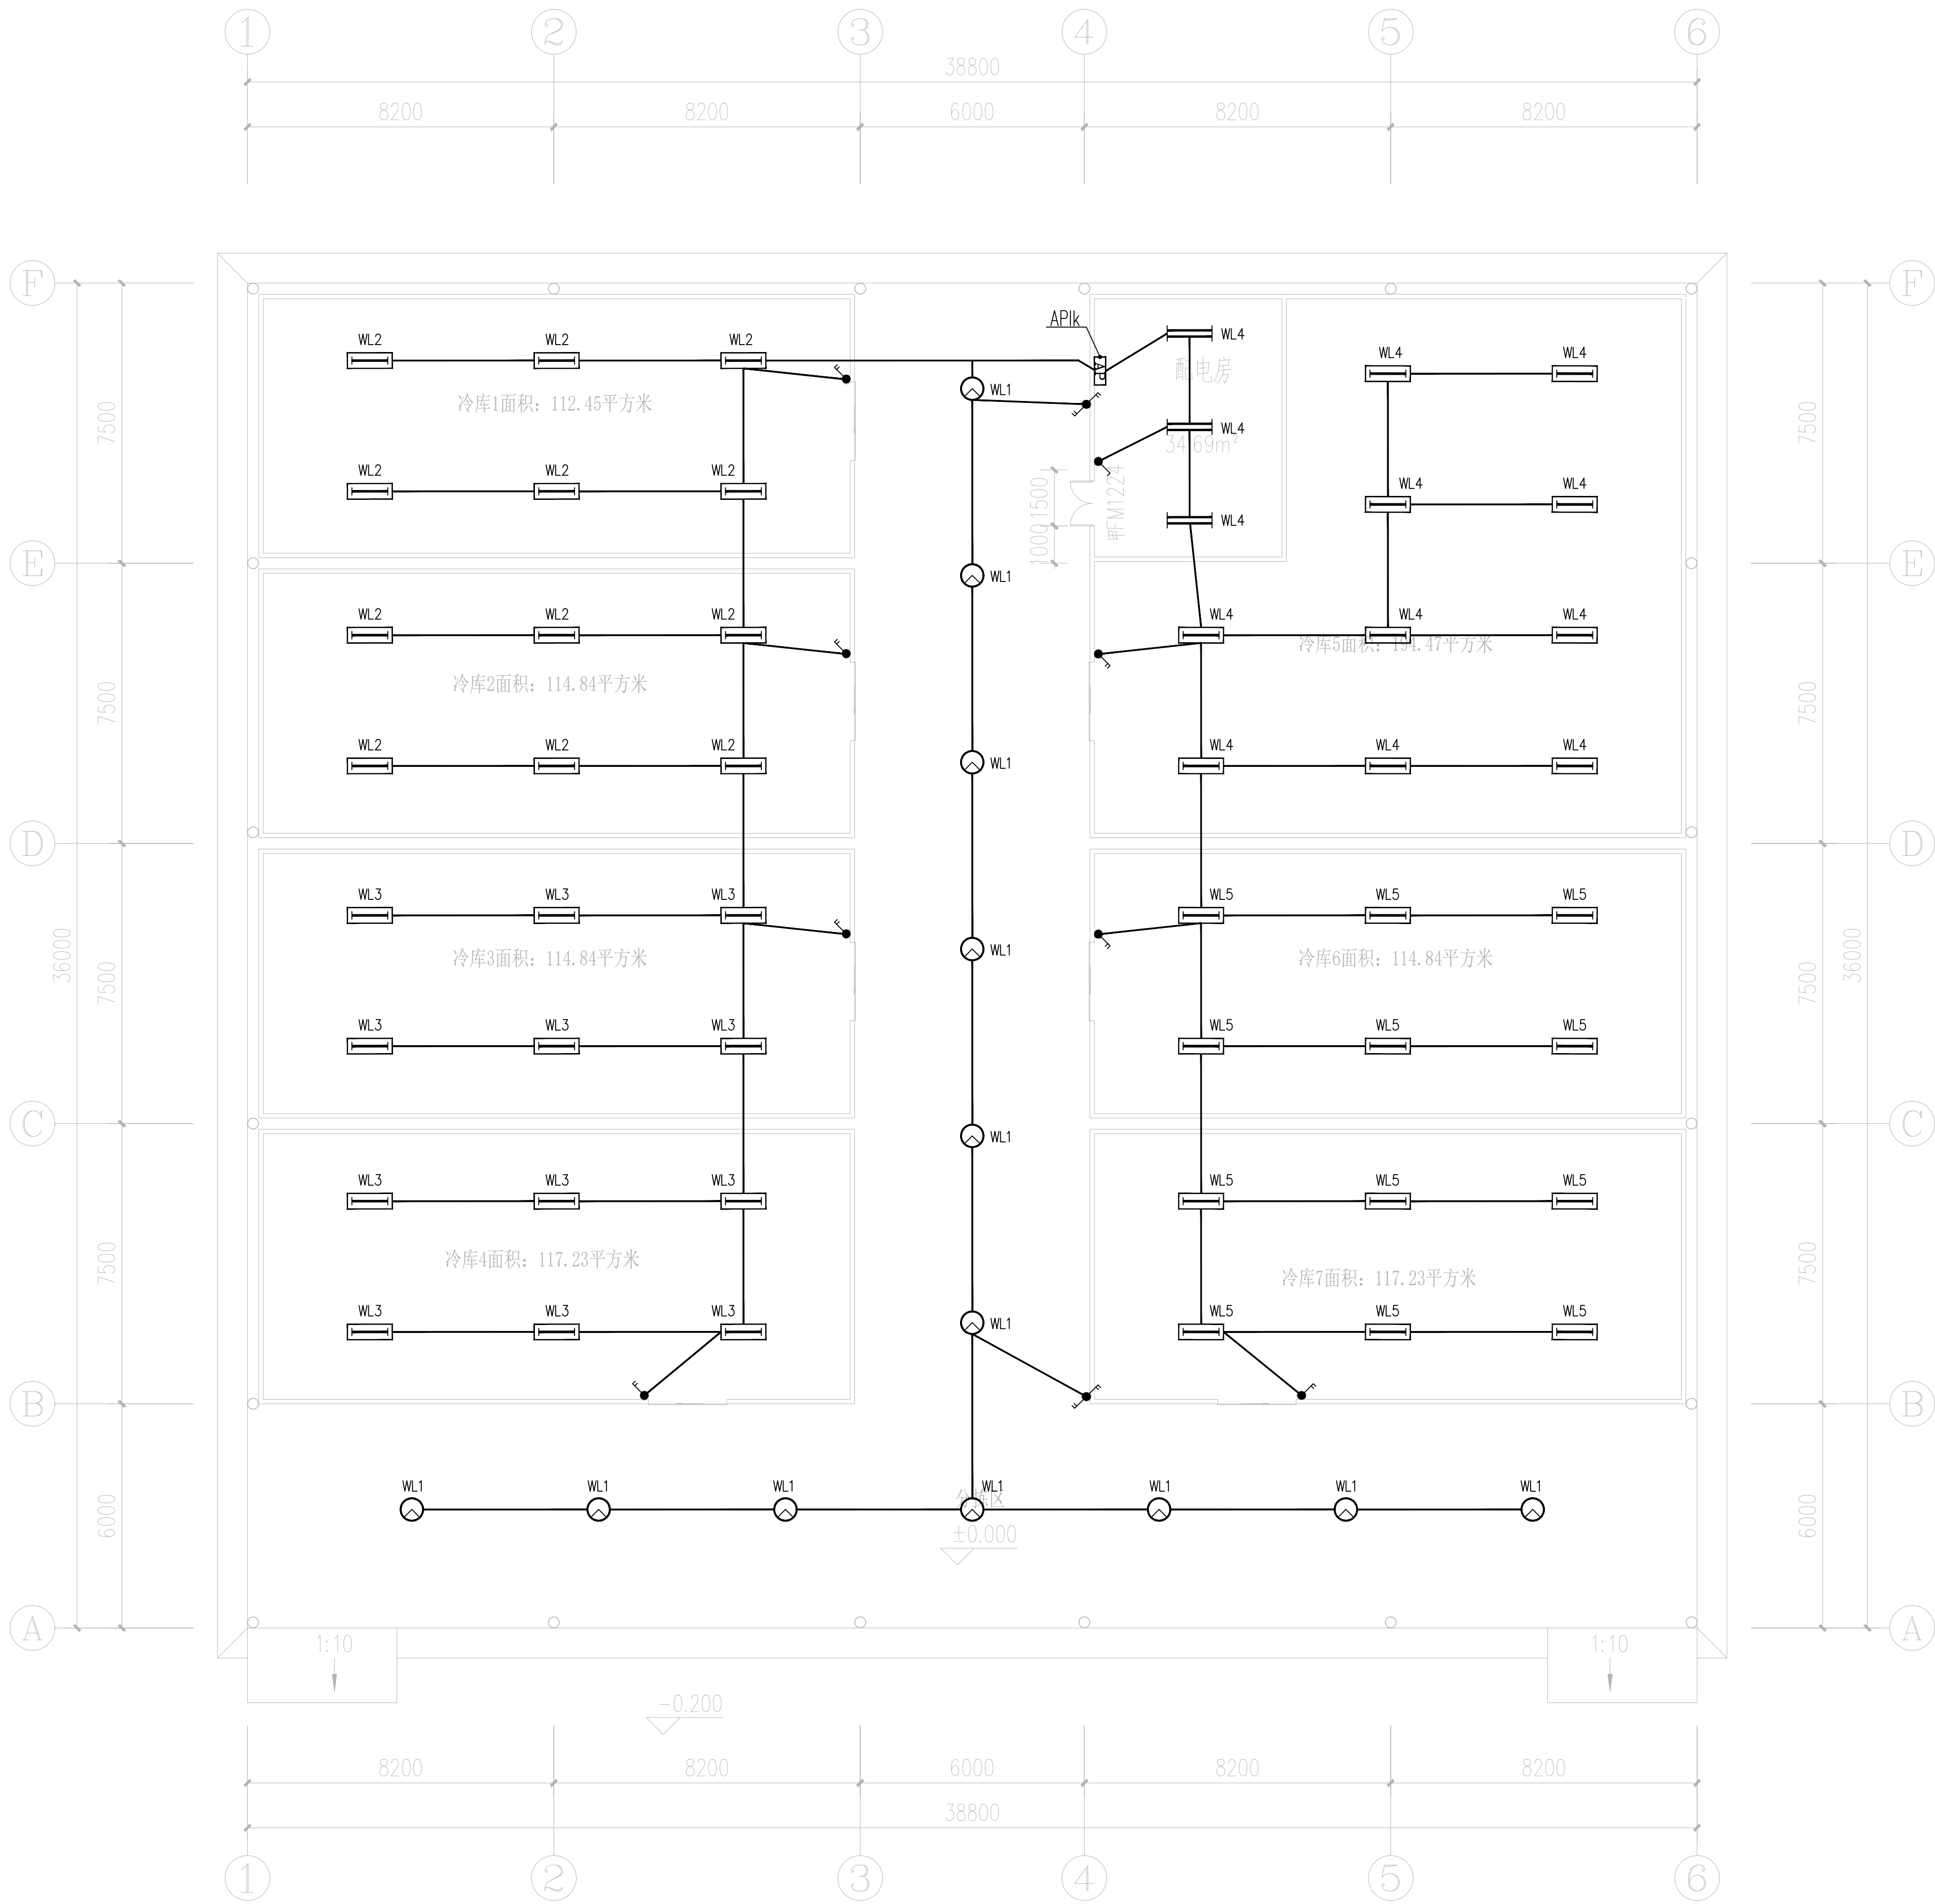


±0.00平面图 1:100

建筑占地面积: 1396.80m²

总建筑面积: 1396.80m²


全套 COORDINATION		
建筑 ARCH.		
结构 STRUCT.		
给排水 CLIMATE		
暖通 HEAT.		
电气 ELEC.		
备注: 本设计文件须由设计单位盖章方可有效, 未经本设计单位盖章不得用于施工。 本图尺寸均以标注为准, 不得量取图样尺寸施工。 如有任何不妥之处, 请在施工前与设计单位沟通。		
图纸专用章		
注册建筑师执业章		
注册结构师执业章		
<div><div></div><div>中润元工程设计有限公司 ZHONGRUNYUAN ENGINEERING DESIGN CO., LTD</div><div>工程勘察专业类(岩土工程)乙级 农业行业(农业综合开发生态工程)乙级 电气行业乙级 市政行业乙级 风景园林工程乙级 水利行业乙级 建筑行业乙级 工程设计资质证书编号 B352011212 A352011212</div></div>		
项目负责人 PROJECT MANAGER	唐文	唐文
专业负责人 SPECIALIST - CHIEF	冯成	冯成
审定 APPROVED BY	范青娟	范青娟
审核 EXAMINED BY	罗天荣	罗天荣
校对 CHECKED BY	韦玉满	韦玉满
设计 DESIGNED BY	邹季洛	邹季洛
建设单位: CLIENT 南宁市西乡塘区农业农村局		
项目名称: PROJECT NAME 西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目		
子项名称: SUBITEM NAME		
图名: DRAWING TITLE 照明平面布置图		
工程编号 PROJECT NO.		
日期 DATE	2025.04	
比例 SCALE	1:100	
专业 DISCIPLINES	电气	
设计阶段 DESIGN STATUS	施工图	
版次 EDITION	第一版	
图号 DRAWING NO.	JD-04	

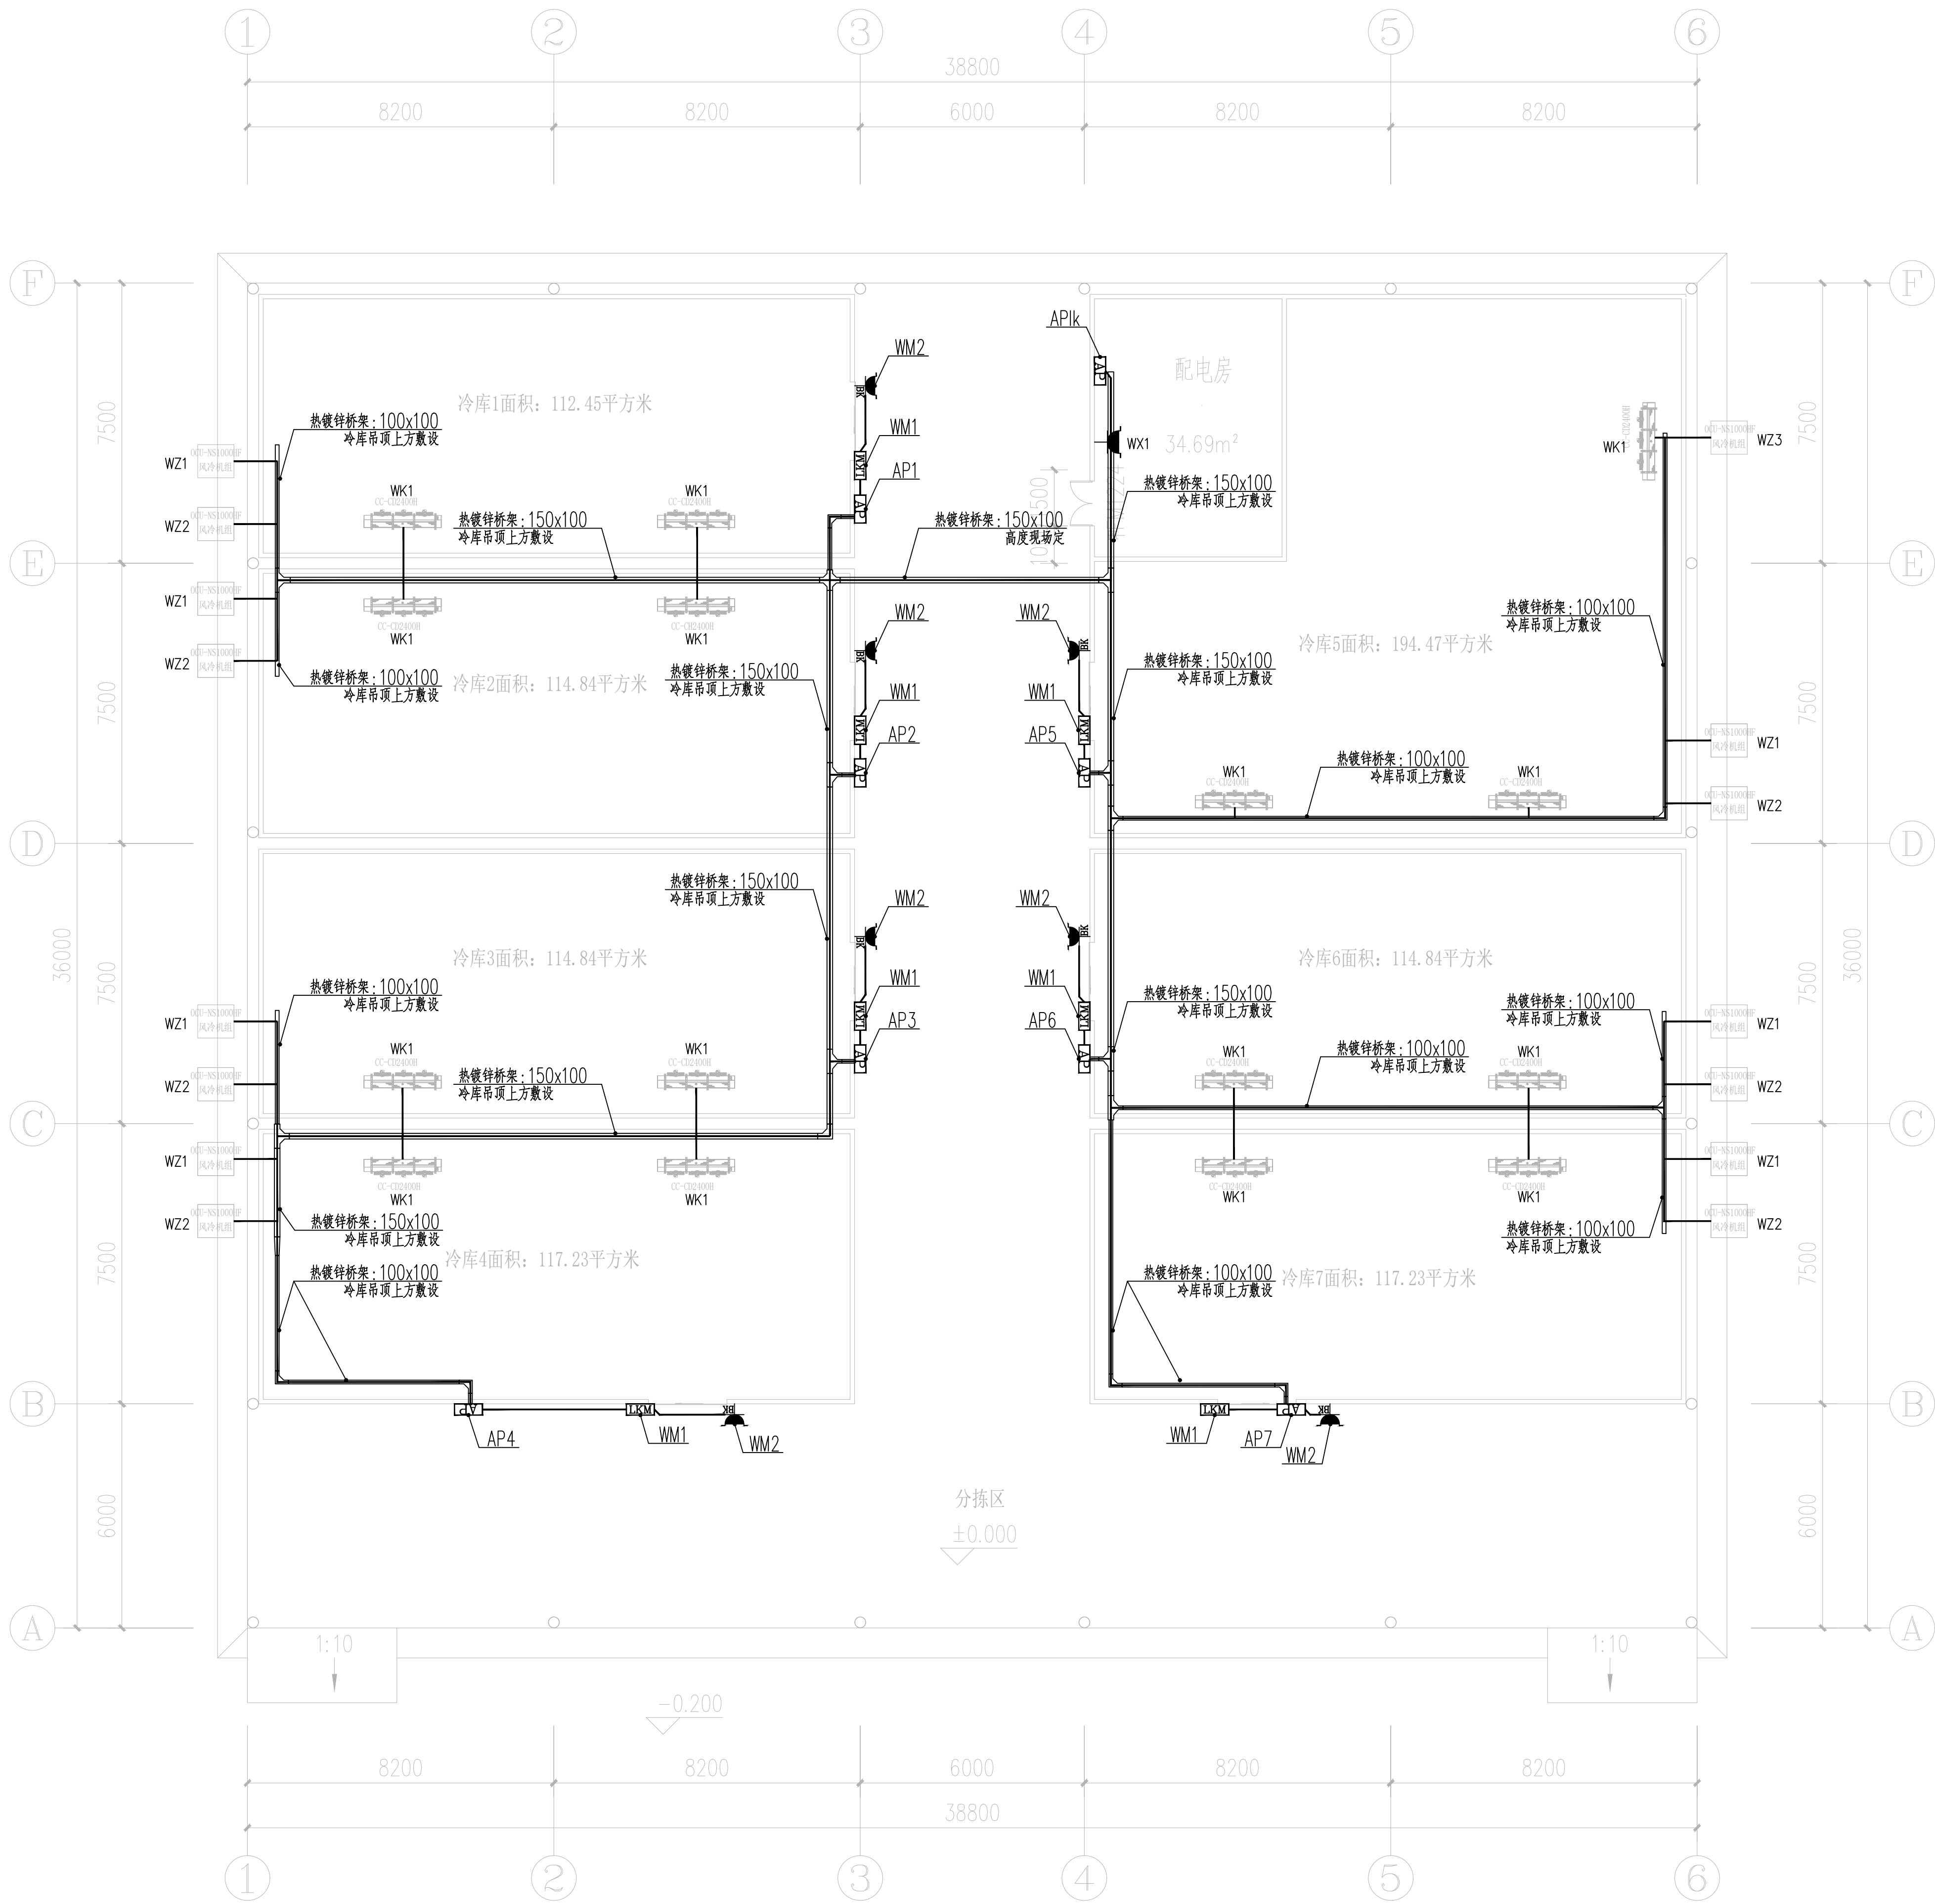

±0.000平面图 1:100

建筑占地面积: 1396.80m²


总建筑面积: 1396.80m²



全套 COORDINATION		
建筑 ARCH.		
结构 STRUCT.		
给排水 CLIMATE		
暖通 HEAT.		
电气 ELEC.		
备注: 本设计文件须加盖出图章方可有效, 手续齐全后方可用于施工。 本图尺寸均以标注为准, 不得量取图样尺寸施工。 如有任何不妥之处, 请在施工前与设计单位沟通。		
图纸专用章		
注册建筑师执业章		
注册结构师执业章		
 中润元工程设计有限公司 ZHONGRUNYUAN ENGINEERING DESIGN CO., LTD. 工程勘察专业类(岩土工程)乙级 农业行业(农业综合开发生态工程)乙级 电气行业乙级 市政行业乙级 风景园林工程乙级 水利行业乙级 建筑行业乙级 工程设计资质证书编号 B352011212 A352011212		
项目负责人 PROJECT MANAGER	唐文	唐文
专业负责人 SPECIALIST CHIEF	冯成	冯成
审定 APPROVED BY	范青娟	范青娟
审核 EXAMINED BY	罗天荣	罗天荣
校对 CHECKED BY	韦玉清	韦玉清
设计 DESIGNED BY	邹季洛	邹季洛
建设单位: CLIENT 南宁市西乡塘区农业农村局		
项目名称: PROJECT NAME 西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目		
子项名称: SUBITEM NAME		
图名: DRAWING TITLE 动力平面布置图		
工程编号 PROJECT NO.		
日期 DATE	2025.04	
比例 SCALE	1:100	
专业 SPECIALTY	电气	
设计阶段 DESIGN STATUS	施工图	
版次 EDITION	第一版	
图号 DRAWING NO.	JD-05	






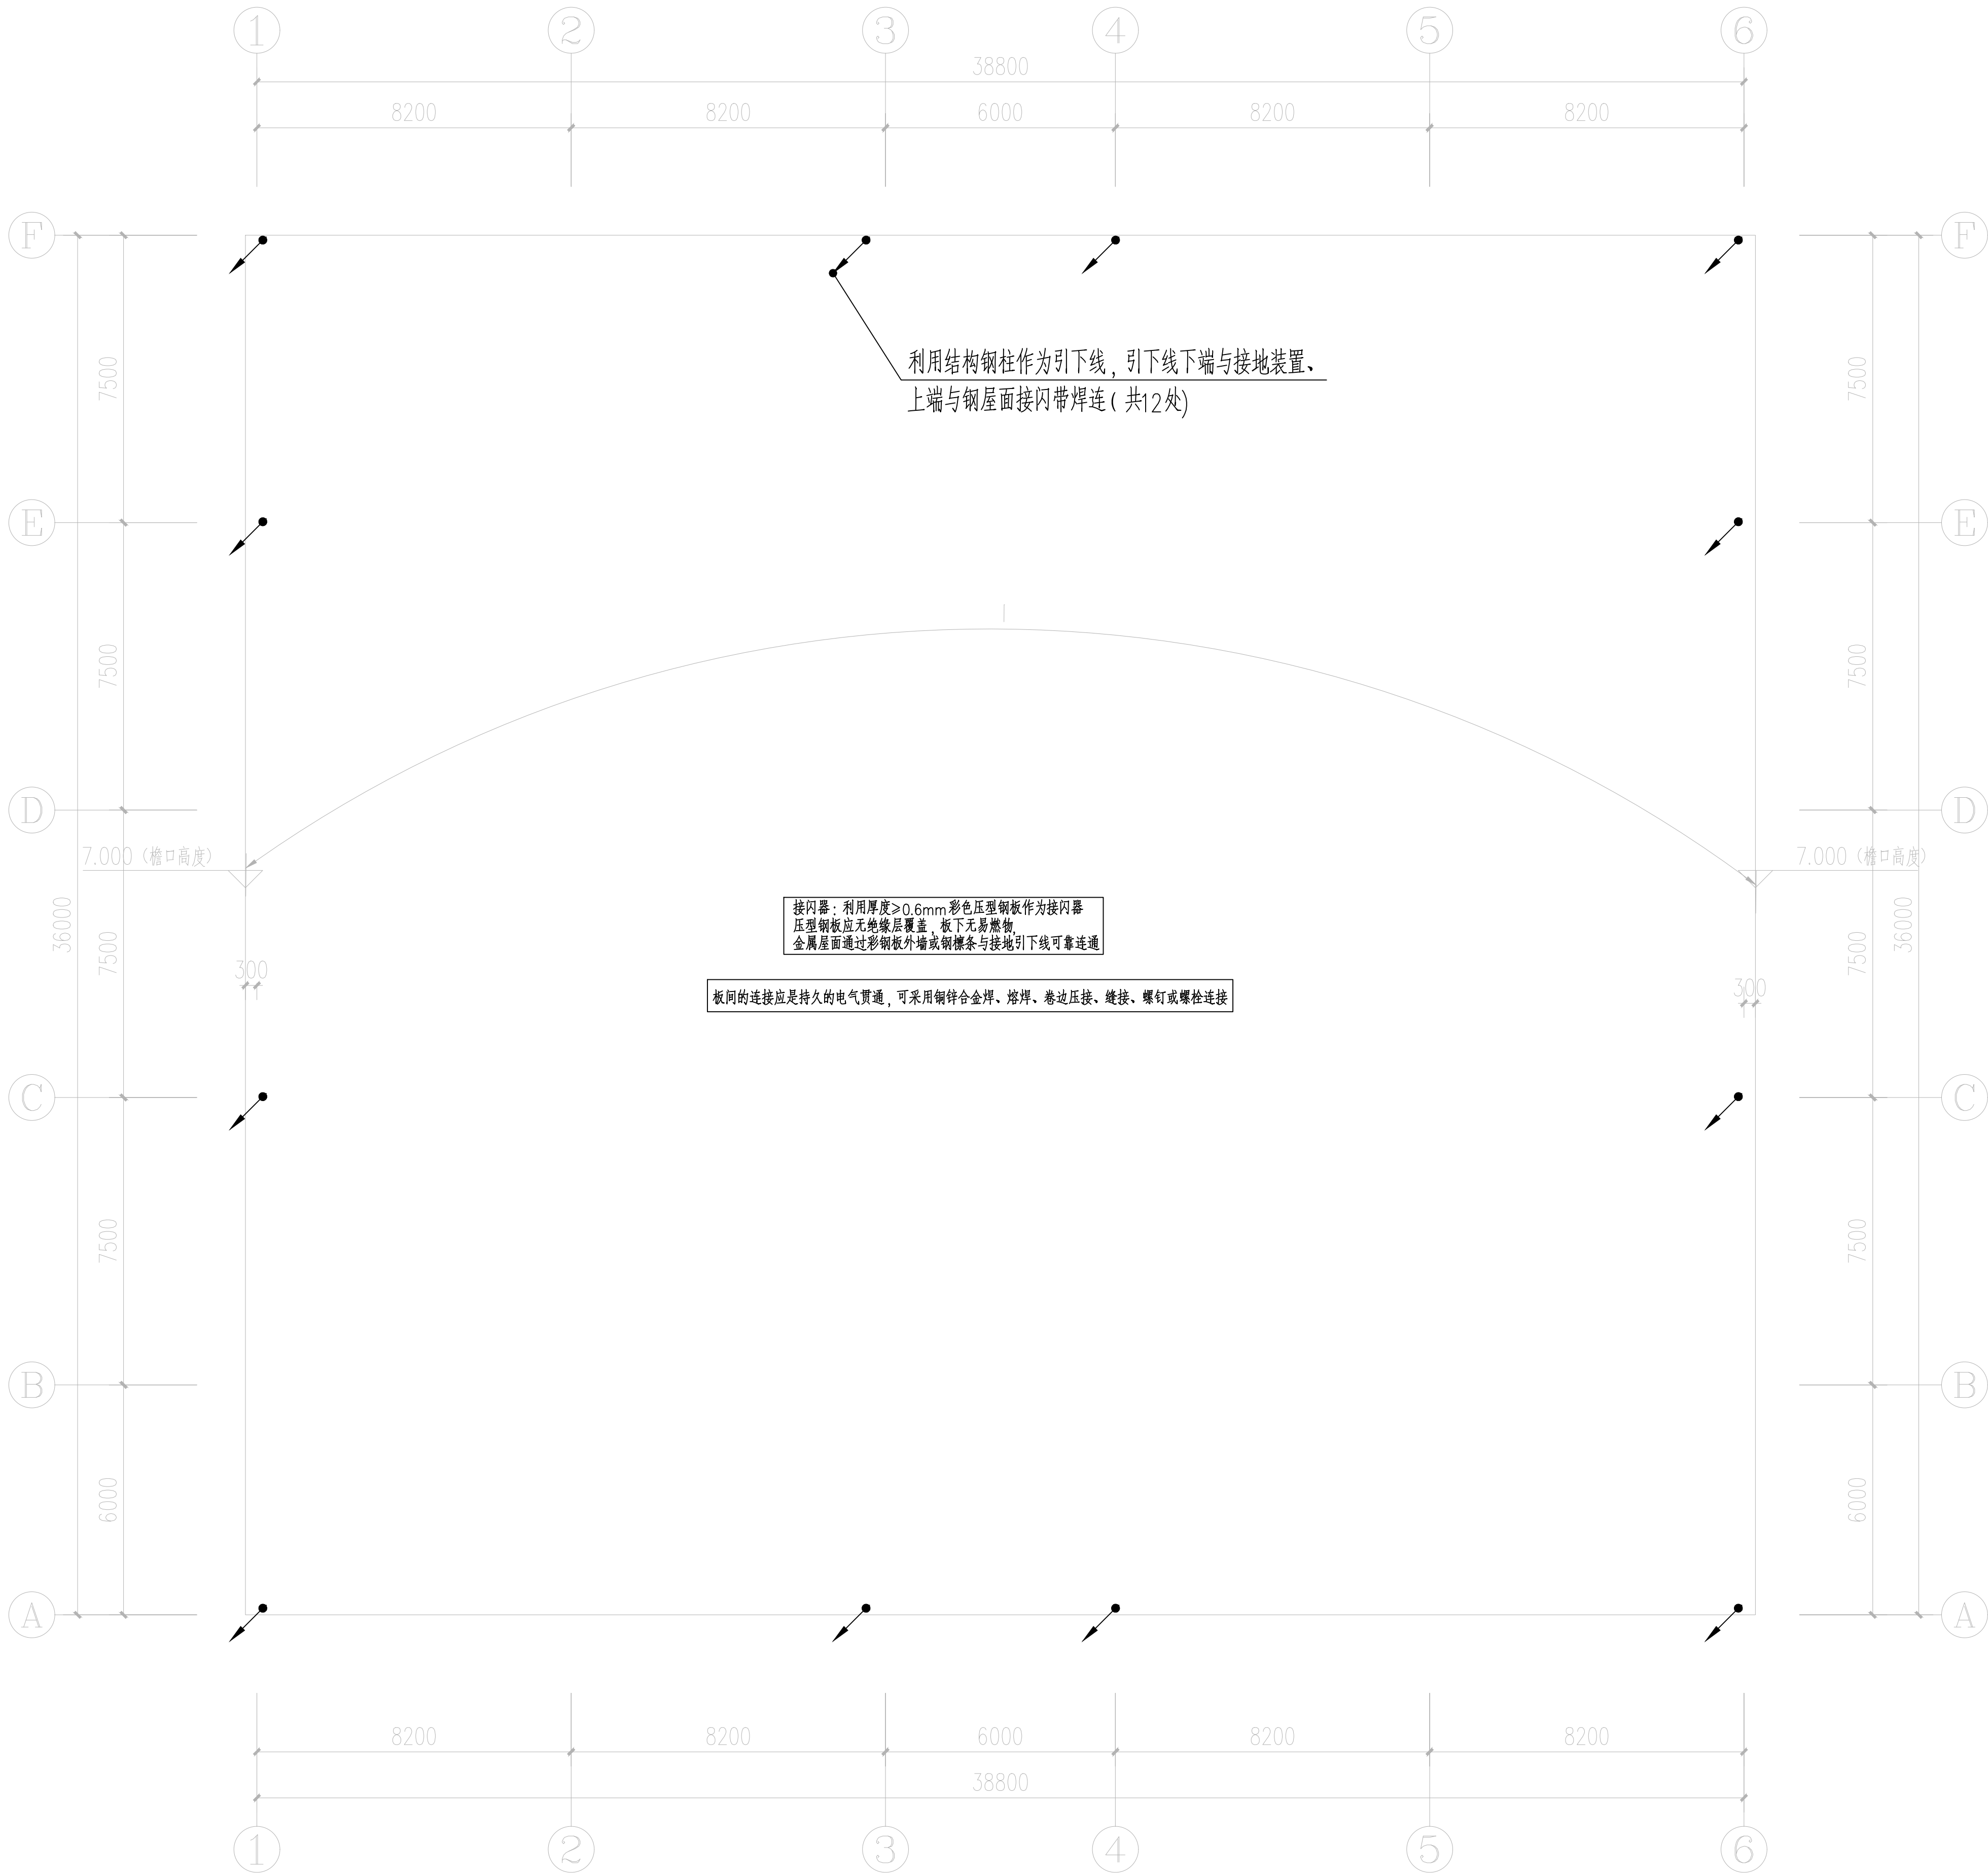

屋面平面图 1:100

全套 COORDINATION		
建筑 ARCH.		
结构 STRUCT.		
给排水 CLIMATE		
暖通 HEAT.		
电气 ELEC.		
备注: 本设计文件须加盖出图章方可有效, 手续齐全后方可用于施工。 本图尺寸均以标注为准, 不得量取图样尺寸施工。 如有不符, 请及时联系, 请在施工前与设计单位沟通。		
图纸专用章		
注册建筑师执业章		
注册结构师执业章		
<div><div></div><div>中润元工程设计有限公司 ZHONGRUNYUAN ENGINEERING DESIGN CO., LTD</div></div> <div>工程勘察专业类(岩土工程)乙级 农业行业(农业综合开发生态工程)乙级 电气行业乙级 市政行业乙级 风景园林工程乙级 水利行业乙级 建筑行业乙级 工程设计资质证书编号 B352011212 A352011212</div>		
项目负责人 PROJECT MANAGER	唐文	唐文
专业负责人 SPECIALIST CHIEF	冯成	冯成
审定 APPROVED BY	范青娟	范青娟
审核 EXAMINED BY	罗天荣	罗天荣
校对 CHECKED BY	韦玉满	韦玉满
设计 DESIGNED BY	邹季洛	邹季洛
建设单位: CLIENT 南宁市西乡塘区农业农村局		
项目名称: PROJECT NAME 西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目		
子项名称: SUBITEM NAME		
图名: DRAWING TITLE 防雷平面布置图		
工程编号 PROJECT NO.		
日期 DATE	2025.04	
比例 SCALE	1:100	
专业 SPECIALITIES	电气	
设计阶段 DESIGN STATUS	施工图	
版次 EDITION	第一版	
图号 DRAWING NO.	JD-07	



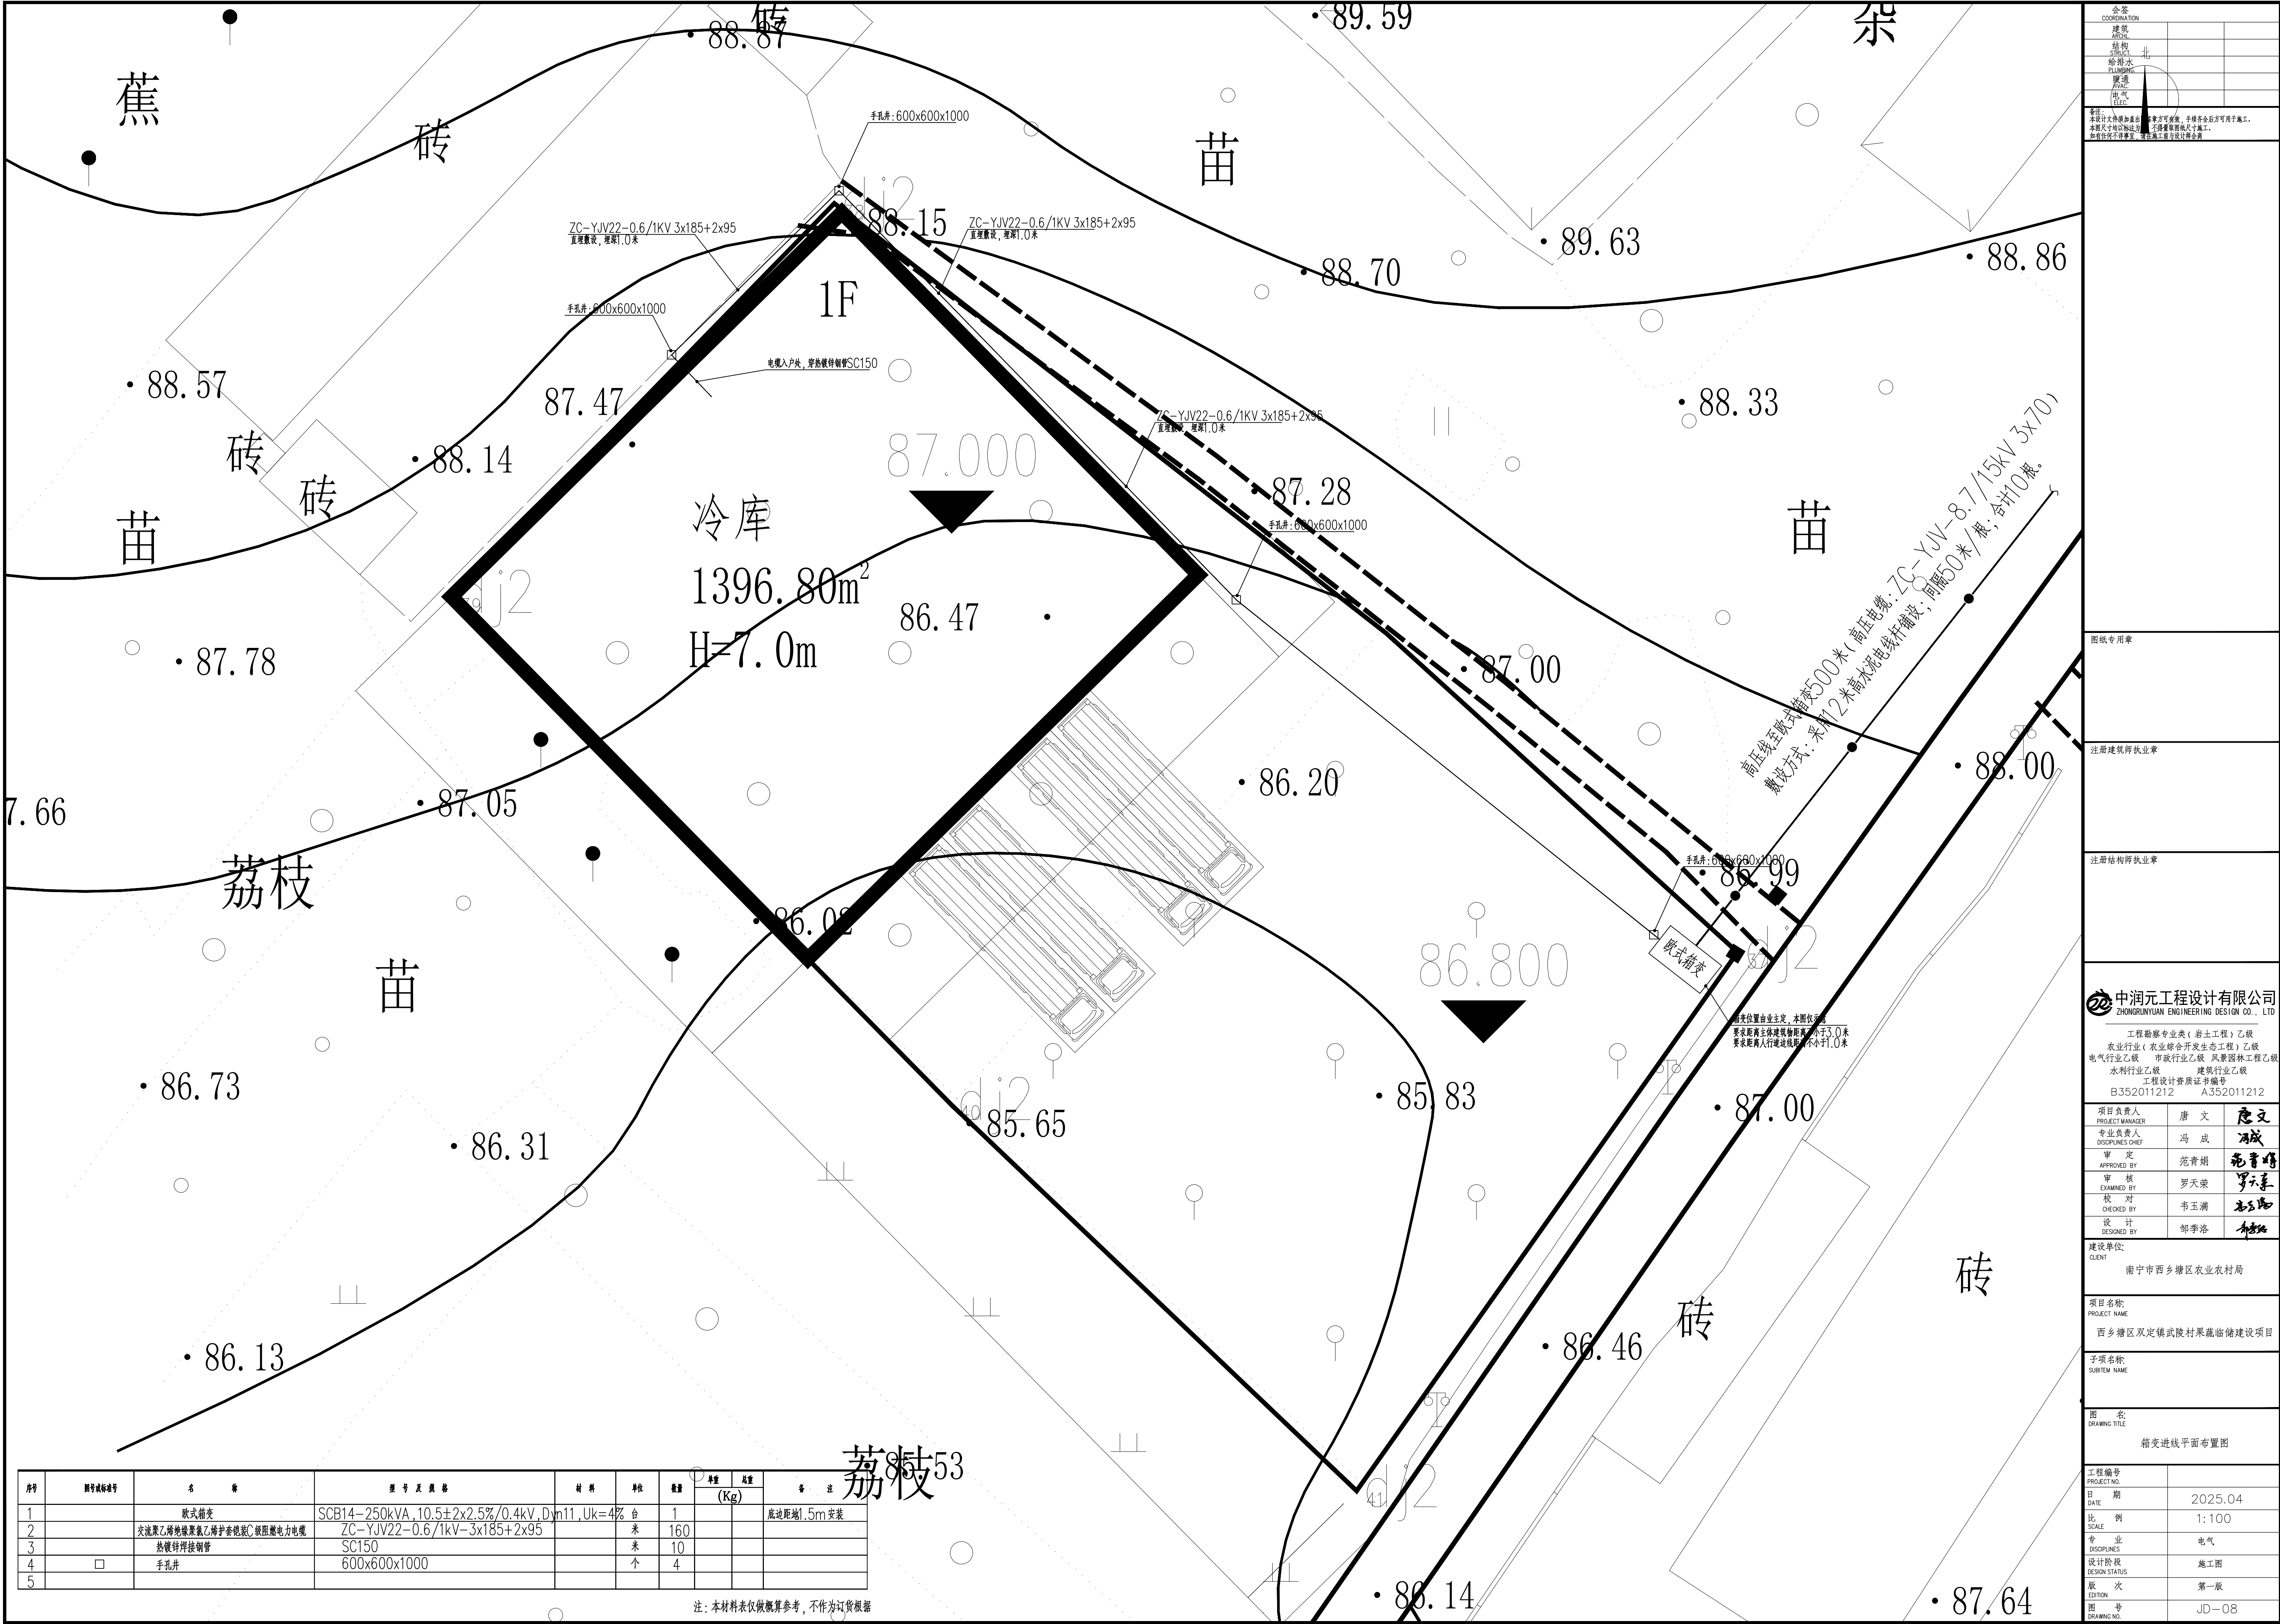

序号	图号或编号	名称	型号及规格	材料	单位	数量	重量	备注
1		欧式箱变	SCB14-250kVA, 10.5±2x2.5%/0.4kV, Dyn11, Uk=4%	台	1			底边距地1.5m安装
2		交流聚乙稀绝缘聚乙稀护套铠装C级阻燃电力电缆	ZC-YJV22-0.6/1kV-3x185+2x95	米	160			
3		热镀锌焊接钢管	SC150	米	10			
4	□	手孔井	600x600x1000	个	4			
5								

注：本材料表仅供参考，不作为订货根据

合表  
COORDINATION  
建筑  
STRUCTURE  
给排水  
PLUMBING  
暖通  
HEATING  
电气  
ELECTRICAL

北

本设计文件仅供参考，不作为施工依据。施工过程中如有变更，须经设计单位同意。本图尺寸均以实际为准，如有误差，概不追究。

图框专用章

注册建筑师执业章

注册结构师执业章

 中润元工程设计有限公司  
ZHONGRUNYUAN ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

工程勘察专业类（岩土工程）乙级  
农业行业（农业综合开发生态工程）乙级  
电气行业乙级 市政行业乙级 风景园林工程乙级  
水利行业乙级 建筑行业乙级  
工程设计资质证书编号  
B352011212 A352011212

项目负责人 PROJECT MANAGER	唐文	唐文
专业负责人 DISCIPLINES CHIEF	冯成	冯成
审定 APPROVED BY	范青娟	范青娟
审核 EXAMINED BY	罗天荣	罗天荣
校对 CHECKED BY	韦玉清	韦玉清
设计 DESIGNED BY	邹李洛	邹李洛

建设单位:  
CLIENT  
南宁市西乡塘区农业农村局

项目名称:  
PROJECT NAME  
西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

子项名称:  
SUBITEM NAME

图名:  
DRAWING TITLE  
箱变进线平面布置图

工程编号  
PROJECT NO.  
日期  
DATE  
比例  
SCALE  
专业  
DISCIPLINES  
设计阶段  
DESIGN STATUS  
版次  
EDITION  
图号  
DRAWING NO.

2025.04  
1:100  
电气  
施工图  
第一版  
JD-08