





|                  |        |        |        |        |        |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 大<br>會<br>會<br>場 | 會<br>場 | 會<br>場 | 會<br>場 | 會<br>場 | 會<br>場 |
| 大<br>會<br>會<br>場 | 會<br>場 | 會<br>場 | 會<br>場 | 會<br>場 | 會<br>場 |
| 大<br>會<br>會<br>場 | 會<br>場 | 會<br>場 | 會<br>場 | 會<br>場 | 會<br>場 |
| 大<br>會<br>會<br>場 | 會<br>場 | 會<br>場 | 會<br>場 | 會<br>場 | 會<br>場 |

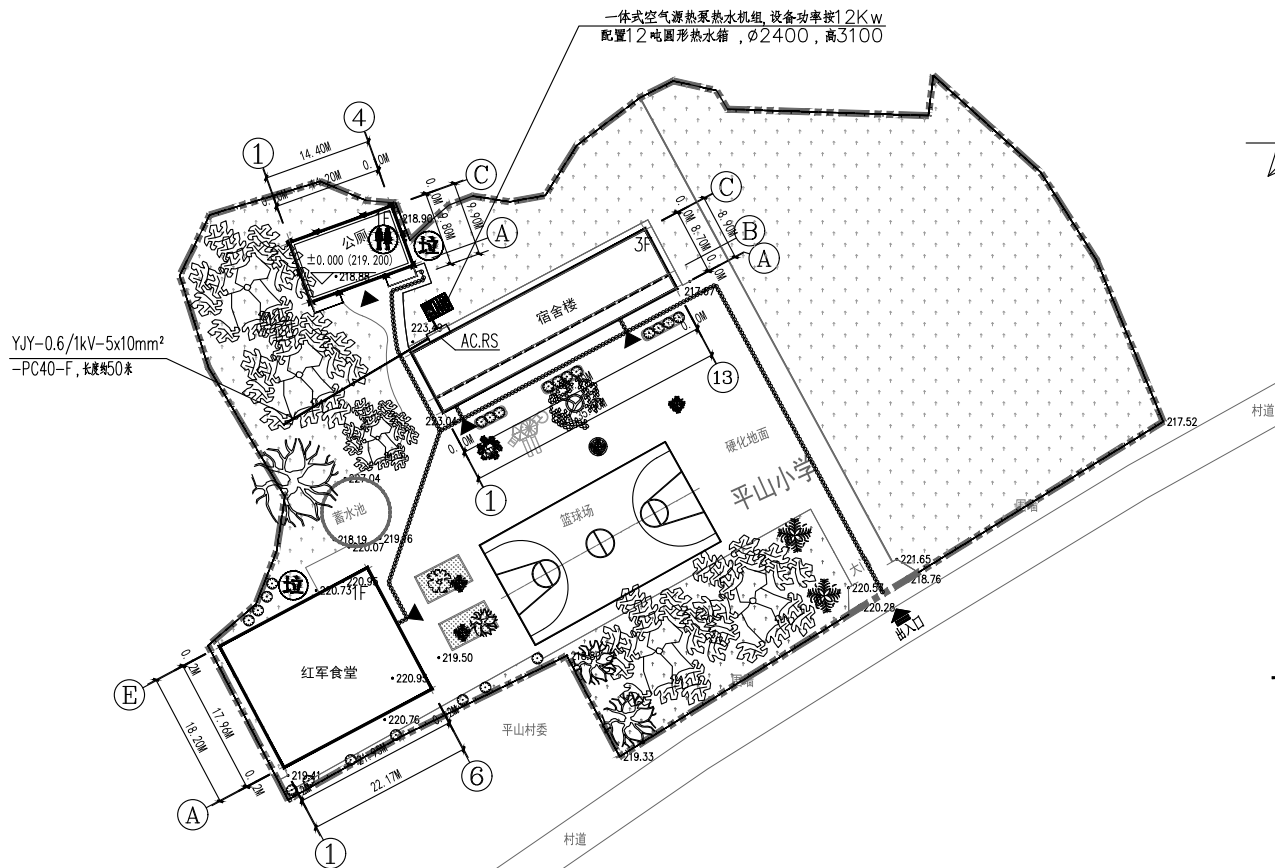



总平面管线图 1:500

### 电气主要设备材料表

| 序号 | 图例                                                                                  | 名 称       | 型 号 规 格             | 单位 | 数 量 | 备 注         | 安装方式  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----|-----|-------------|-------|
| 1  |  | 控制箱 *AC*  | 非标                  | 台  | 1   | 详见施工图       | 详见施工图 |
| 2  |                                                                                     | 电力电缆      | YJY-0.6/1kV-5x10mm² | 米  | 按实际 |             |       |
| 3  |                                                                                     | PVC阻燃硬塑料管 | PC 40               | 米  | 按实际 | 壁厚1.6mm 及以上 |       |
| 4  |                                                                                     |           |                     |    |     |             |       |

本材料表数量仅为概算参考，不作为订货依据。（本表中电缆电线导线工作温度均按90℃）

本材料表数量仅作为概算参考,不作为订货依据。(本表中电缆电线的导体工作温度均为90℃)

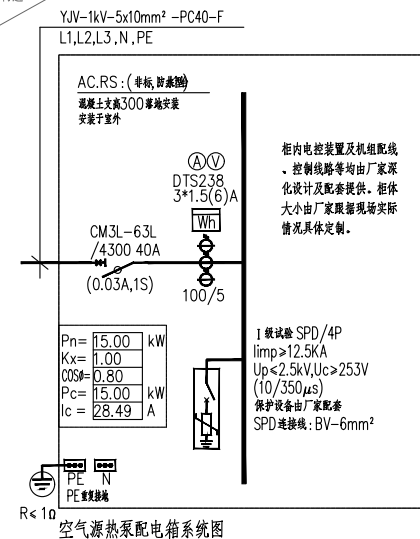

说明

1、负荷分级及电源进线:本工程室外消防用水量为 $25\text{L/s}$ ,用电为为三级负荷,采用单回路供电。电源采用 $\sim 220/380\text{V}$ 三相四线制供电。电源引自校园电网。

三级负荷(消防)为15.0 kW.

1、室外落地式配电箱(柜)应安装在高出地坪不小于200mm的底座上,底座周围应采取封闭措施。

附注:

注册章

工程设计出图专用章



恒企工程技术集团有限公司

|              |              |
|--------------|--------------|
| ■ 建筑工程设计: 甲级 | ■ 风景园林设计: 乙级 |
| ■ 城乡规划设计: 乙级 | ■ 市政工程设计: 乙级 |
| ■ 公路工程设计: 丙级 | ■ 工程咨询: 乙级   |

联系电话: 0771-5605292  
投诉电话: 15994346269

建设单位：  
马山县农业农村局

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 项目名称:  | 马山县红色文化教育基地提升项目—<br>永州镇那马革命爱国主义教育基地建设项目 |
| 子项目名称: | 平山小学改造红色研学教育基地<br>(室外总平)                |

图纸名称:  
总平面管线图 配电系统图、材料表

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| 审定人   | 杨金璋 | 杨金璋 |
| 项目负责人 | 张学军 | 张学军 |
|       |     |     |
| 审核人   | 王毅  | 王毅  |
| 专业负责人 | 王毅  | 王毅  |
| 校对    | 覃启航 | 覃启航 |
| 设计人   | 覃纪敕 | 覃纪敕 |

|      |            |
|------|------------|
| 设计号: | HQA2410001 |
|------|------------|

|     |     |
|-----|-----|
| 专业: | 电 气 |
|-----|-----|

|       |     |
|-------|-----|
| 设计阶段: | 施工图 |
|-------|-----|

|    |       |    |    |
|----|-------|----|----|
| 比例 | 1:100 | 规格 | A2 |
|----|-------|----|----|

|       |          |
|-------|----------|
| 出图日期: | 2024. 09 |
| 图号    | DS-01    |

|    |       |
|----|-------|
| 图号 | DQ-01 |
| 版次 | 日期    |

|    |         |
|----|---------|
| 版次 | 日期      |
| A  | 2024-09 |

|   |          |
|---|----------|
| A | 2024. 09 |
|---|----------|

## 二维码识别

版权所有，不得复制、套用。