


# 图 纸 目 录

[illegible]

专	业	姓	名	日	期
建	筑				
结	构				
给	排				
水					
电	气				
弱					

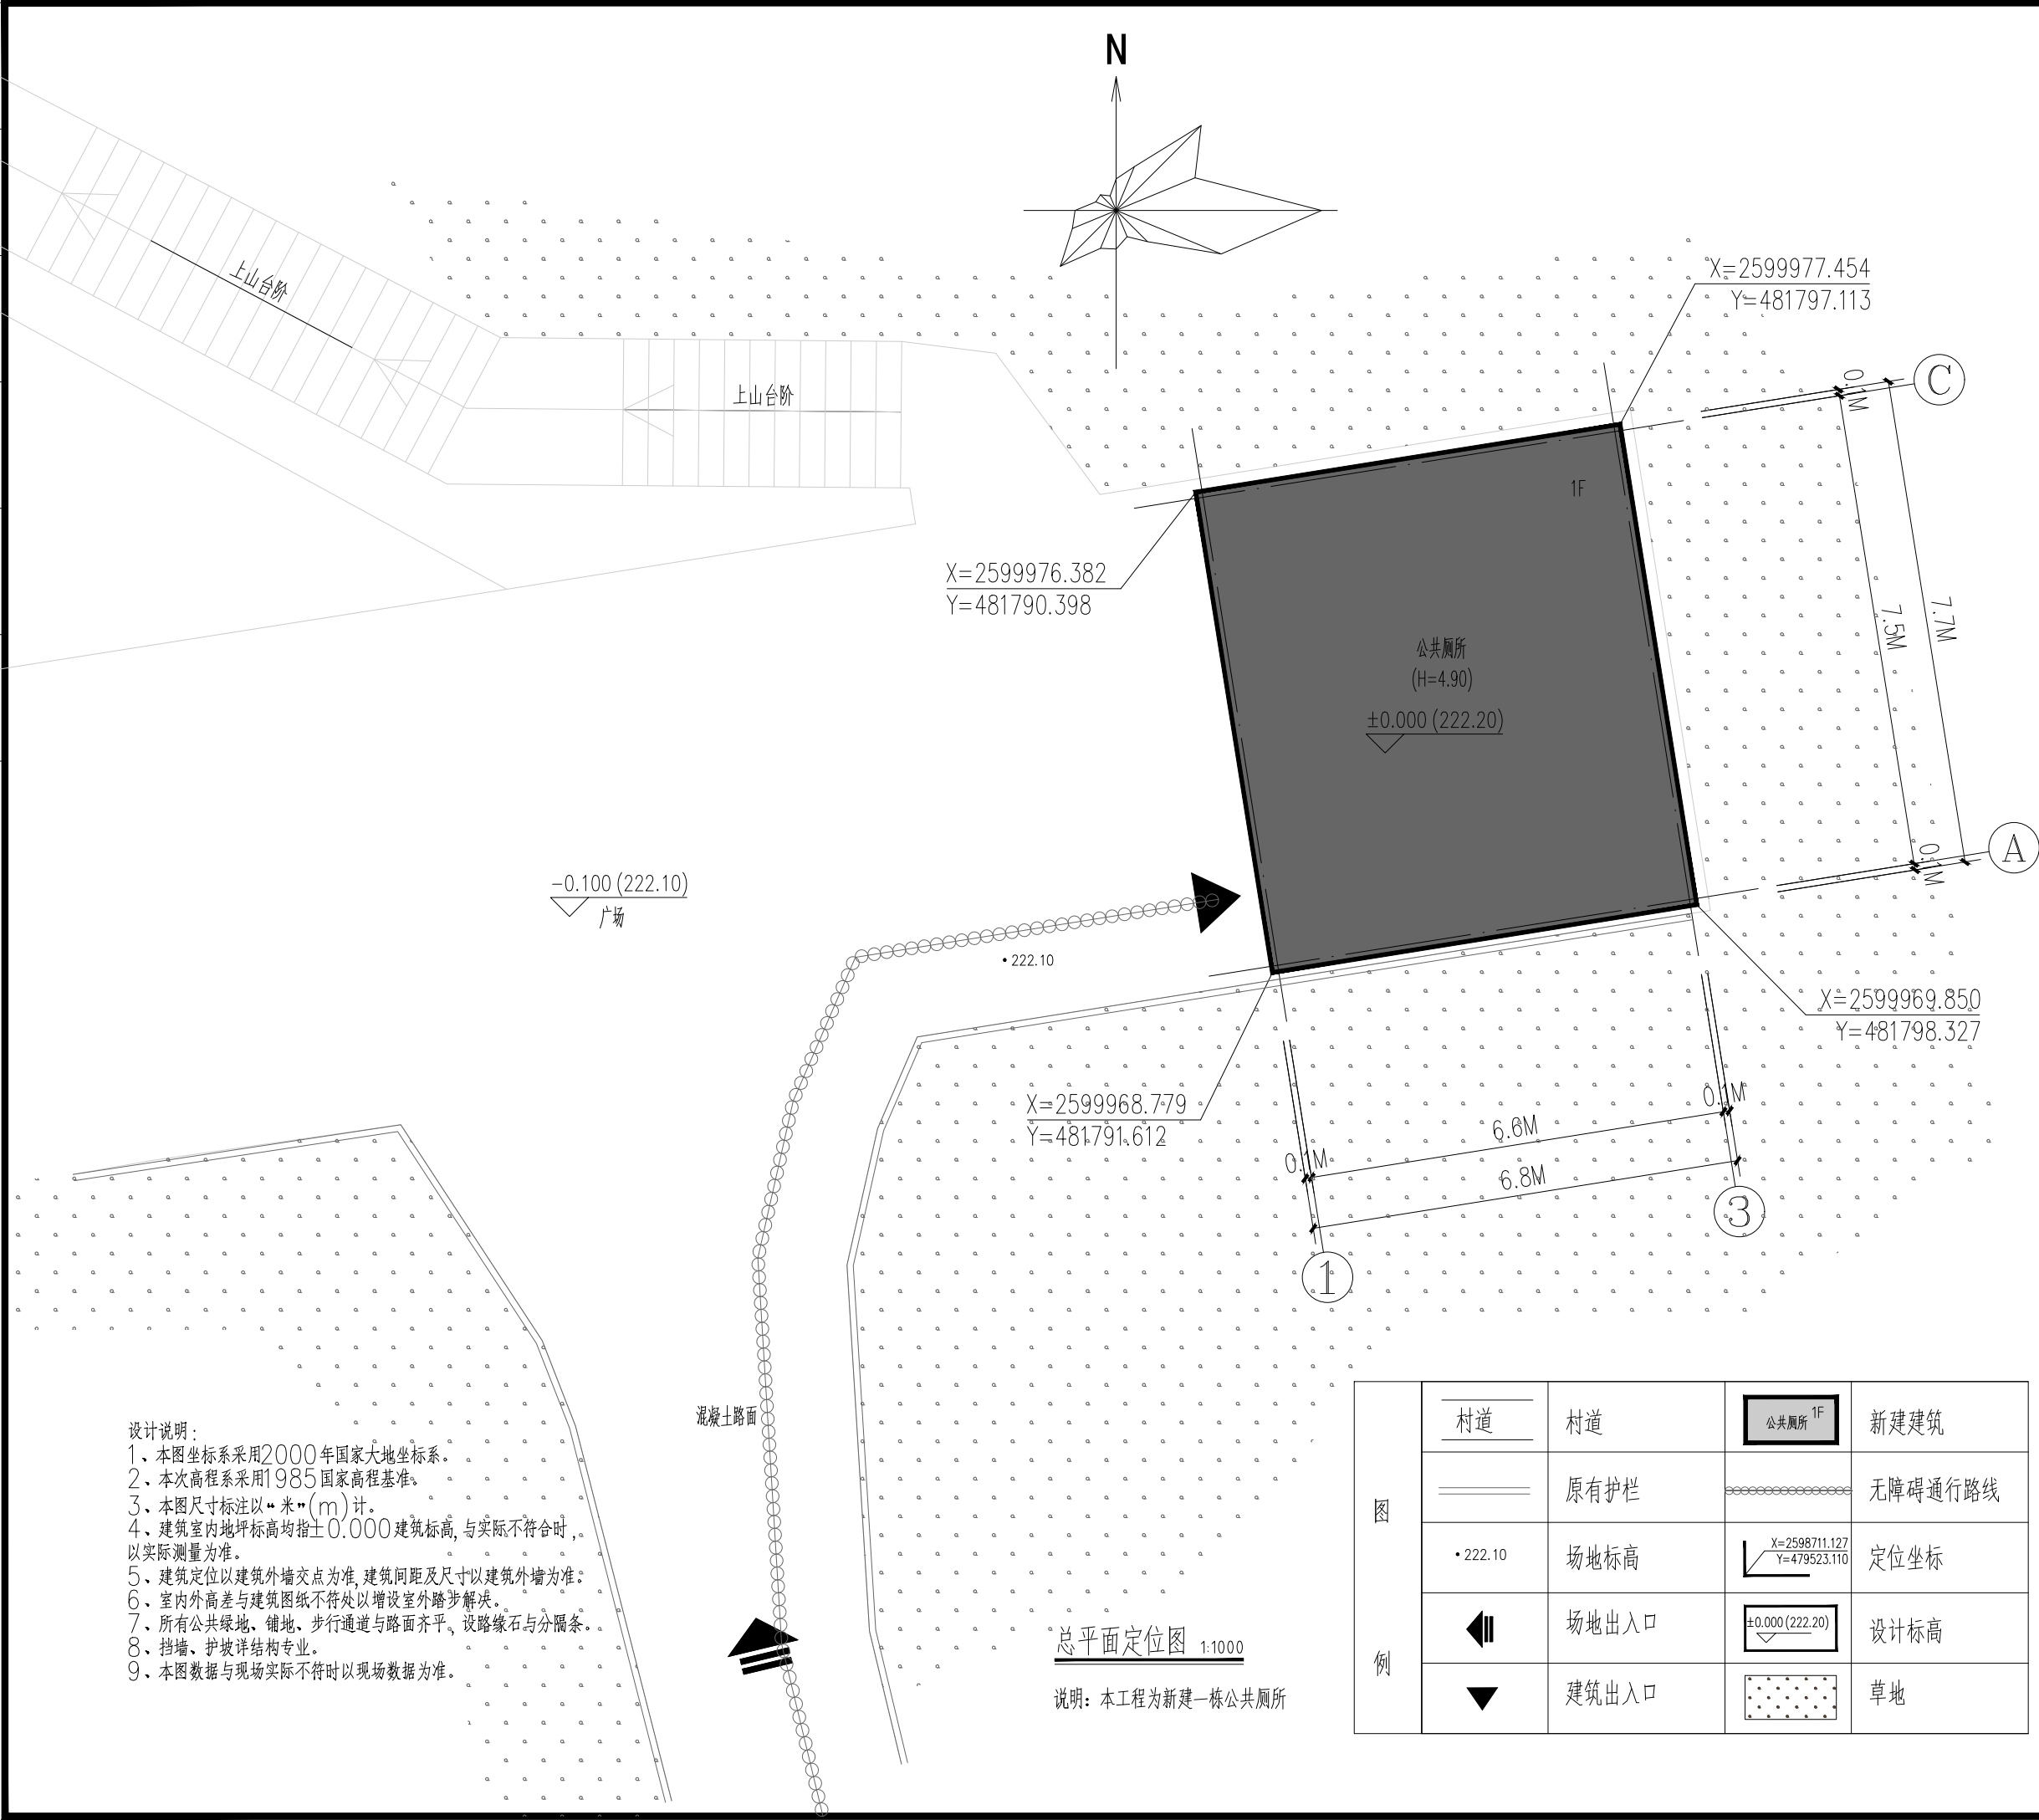

注册章

工程设计出图专用章

恒企工程技术集团有限公司

■ 建筑工程设计: 甲级    ■ 风景园林设计: 乙级  
■ 城乡规划设计: 乙级    ■ 市政工程设计: 乙级  
■ 公路工程设计: 丙级    ■ 工程咨询: 乙级

联系电话: 0771-5605292  
投诉电话: 15994346269

建设单位:  
马山县农业农村局

项目名称:  
马山县红色文化教育基地提升项目—永州镇那马革命爱国主义教育基地建设项目

子项目名称:  
第三革命大本营提升改造、州圩村州圩街改造、平山村江庄屯和坡马屯建设红色文化宣传巷道(第三革命大本营提升改造-公共厕所)

图纸名称:  
总平面定位图

审定人	杨金璋	杨金璋
项目负责人	张学军	张学军
审核人	何 献	何 献
专业负责人	张学军	张学军
校对	覃天总	覃天总
设计人	陈家豪	陈家豪

设计号:		HQA2410001	
专业:		建 筑	
设计阶段:		施工图	
比例	1:1000	规格	A3
出图日期:		2024. 09	
图号		JZ-01	
版次		日期	
A		2024. 09	

二维码识别


版权所有，不得复制、套用。








专业	姓名	日期	专业	姓名	日期
建筑			暖通		
结构			电气		
给排水			弱电		

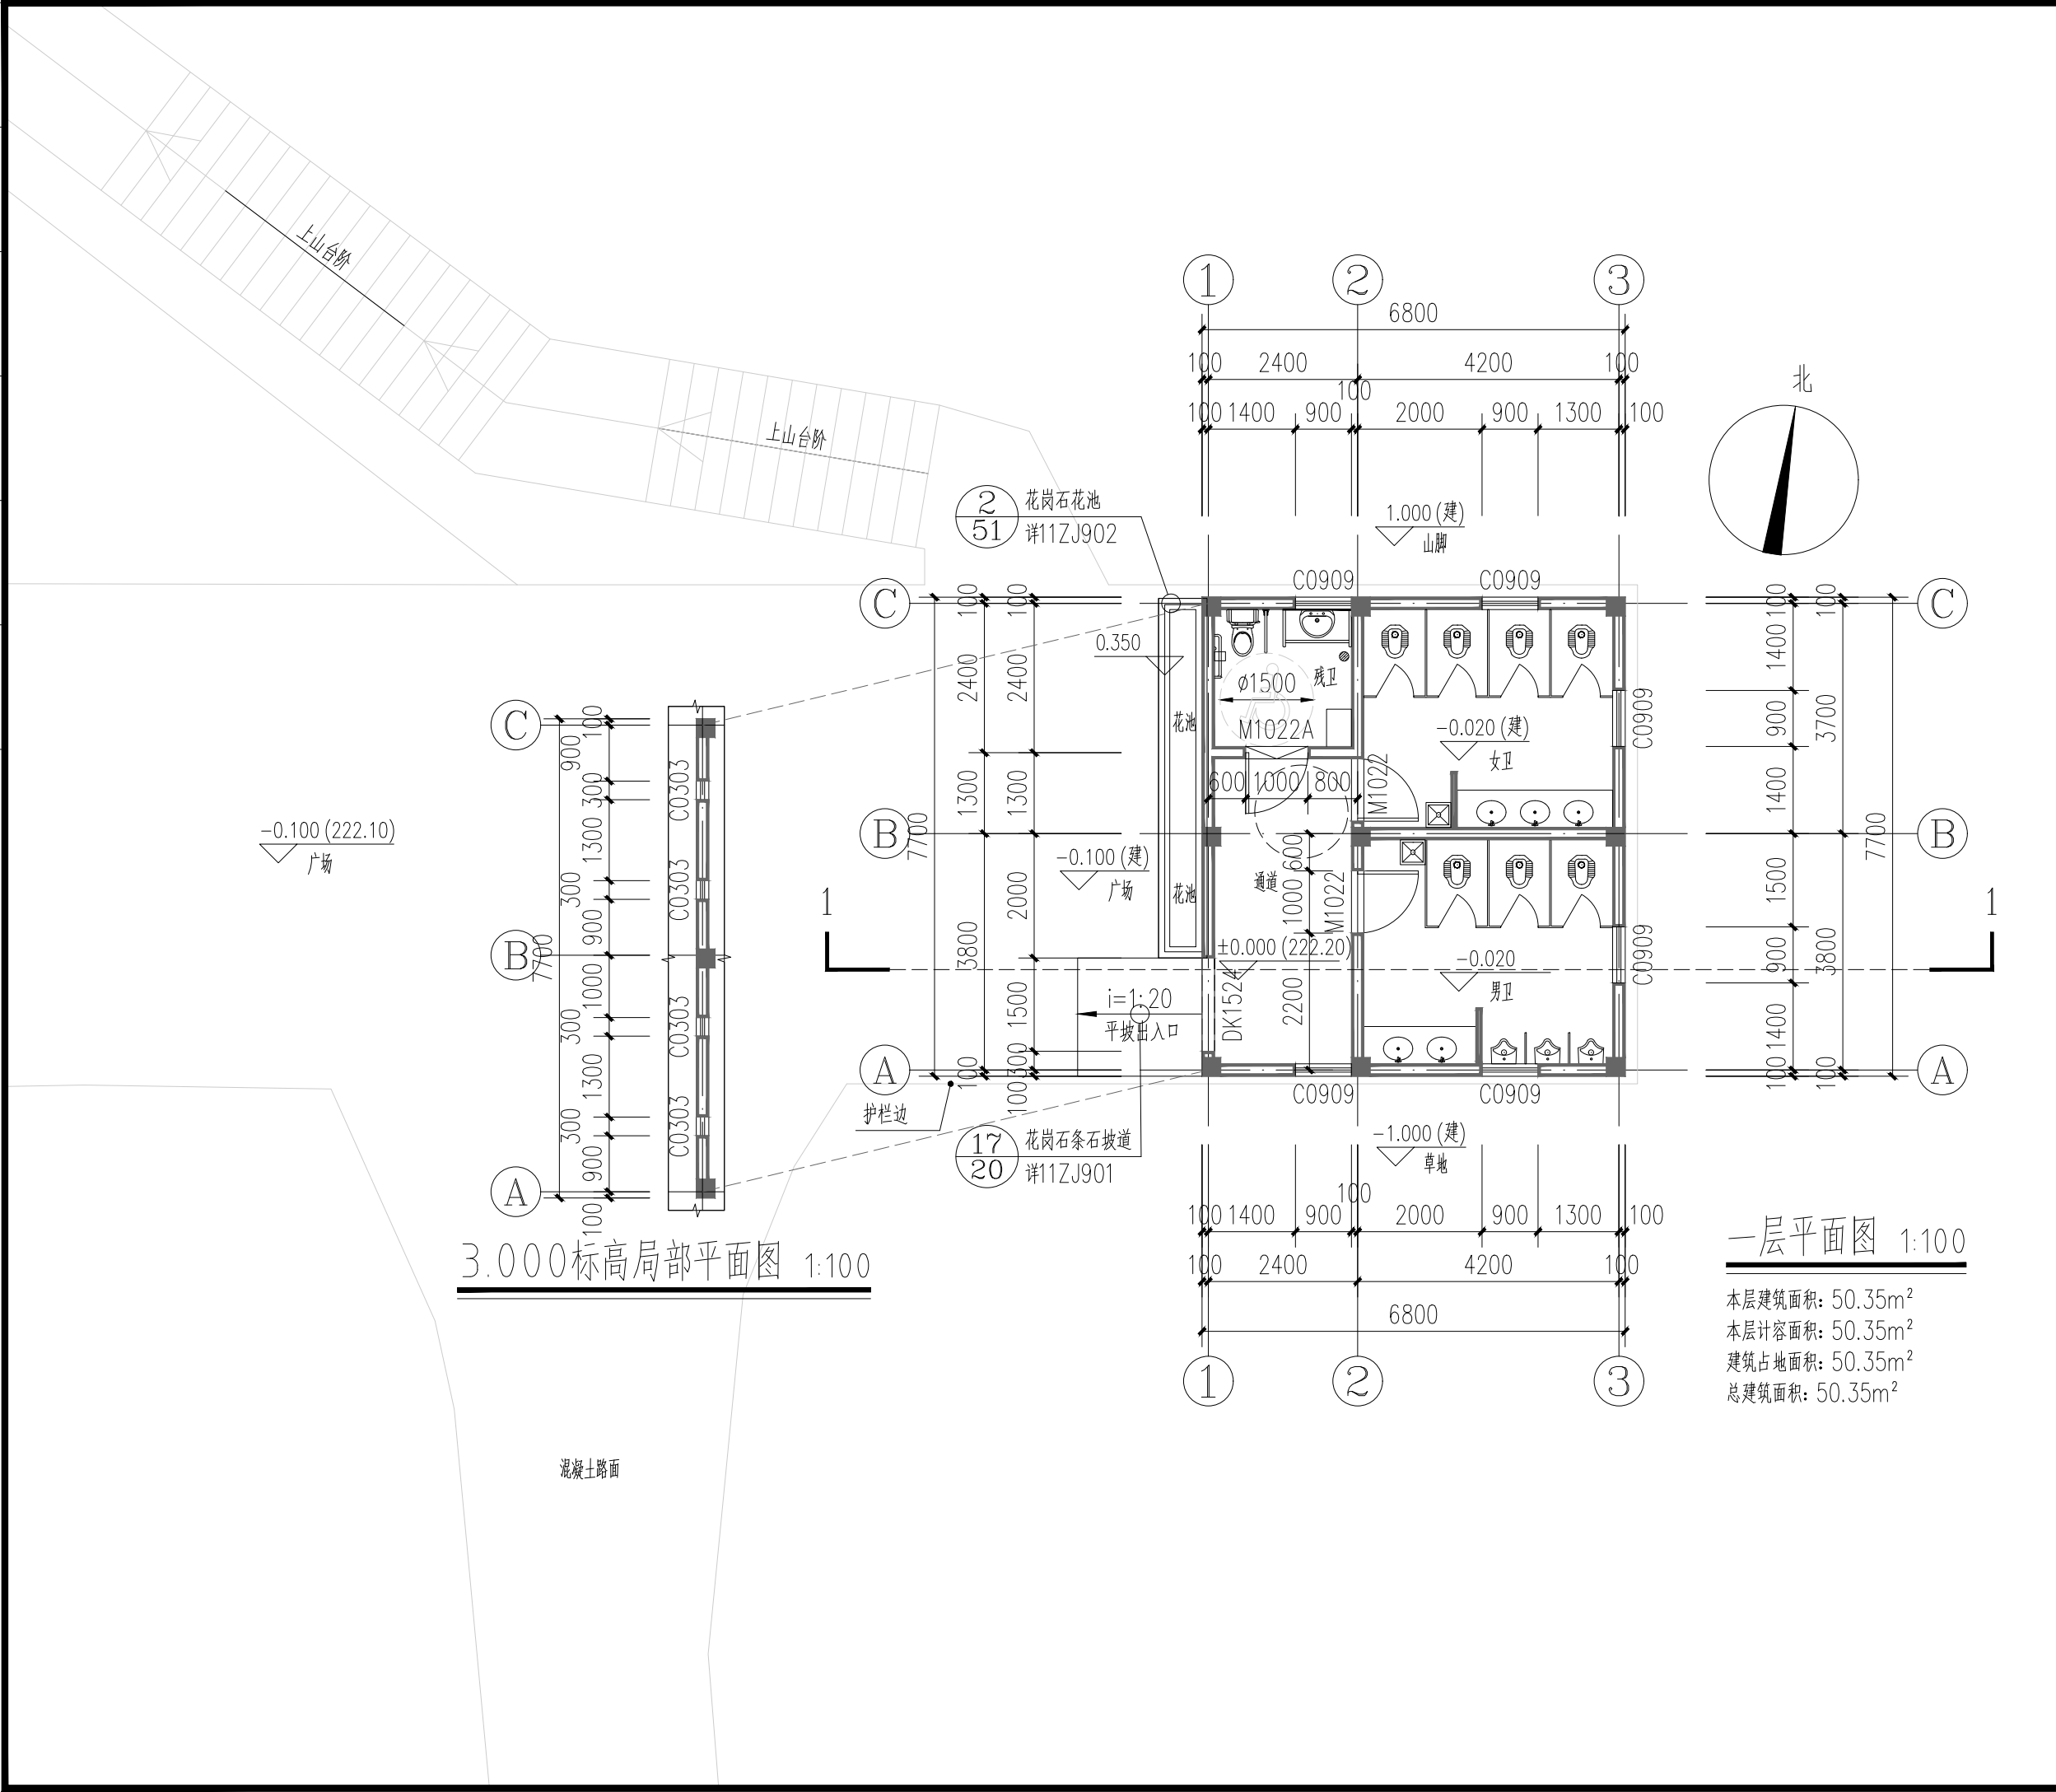

注册章			
</			

专业	姓名	日期
建筑		
结构		
给排水		
暖通		
电气		
弱电		

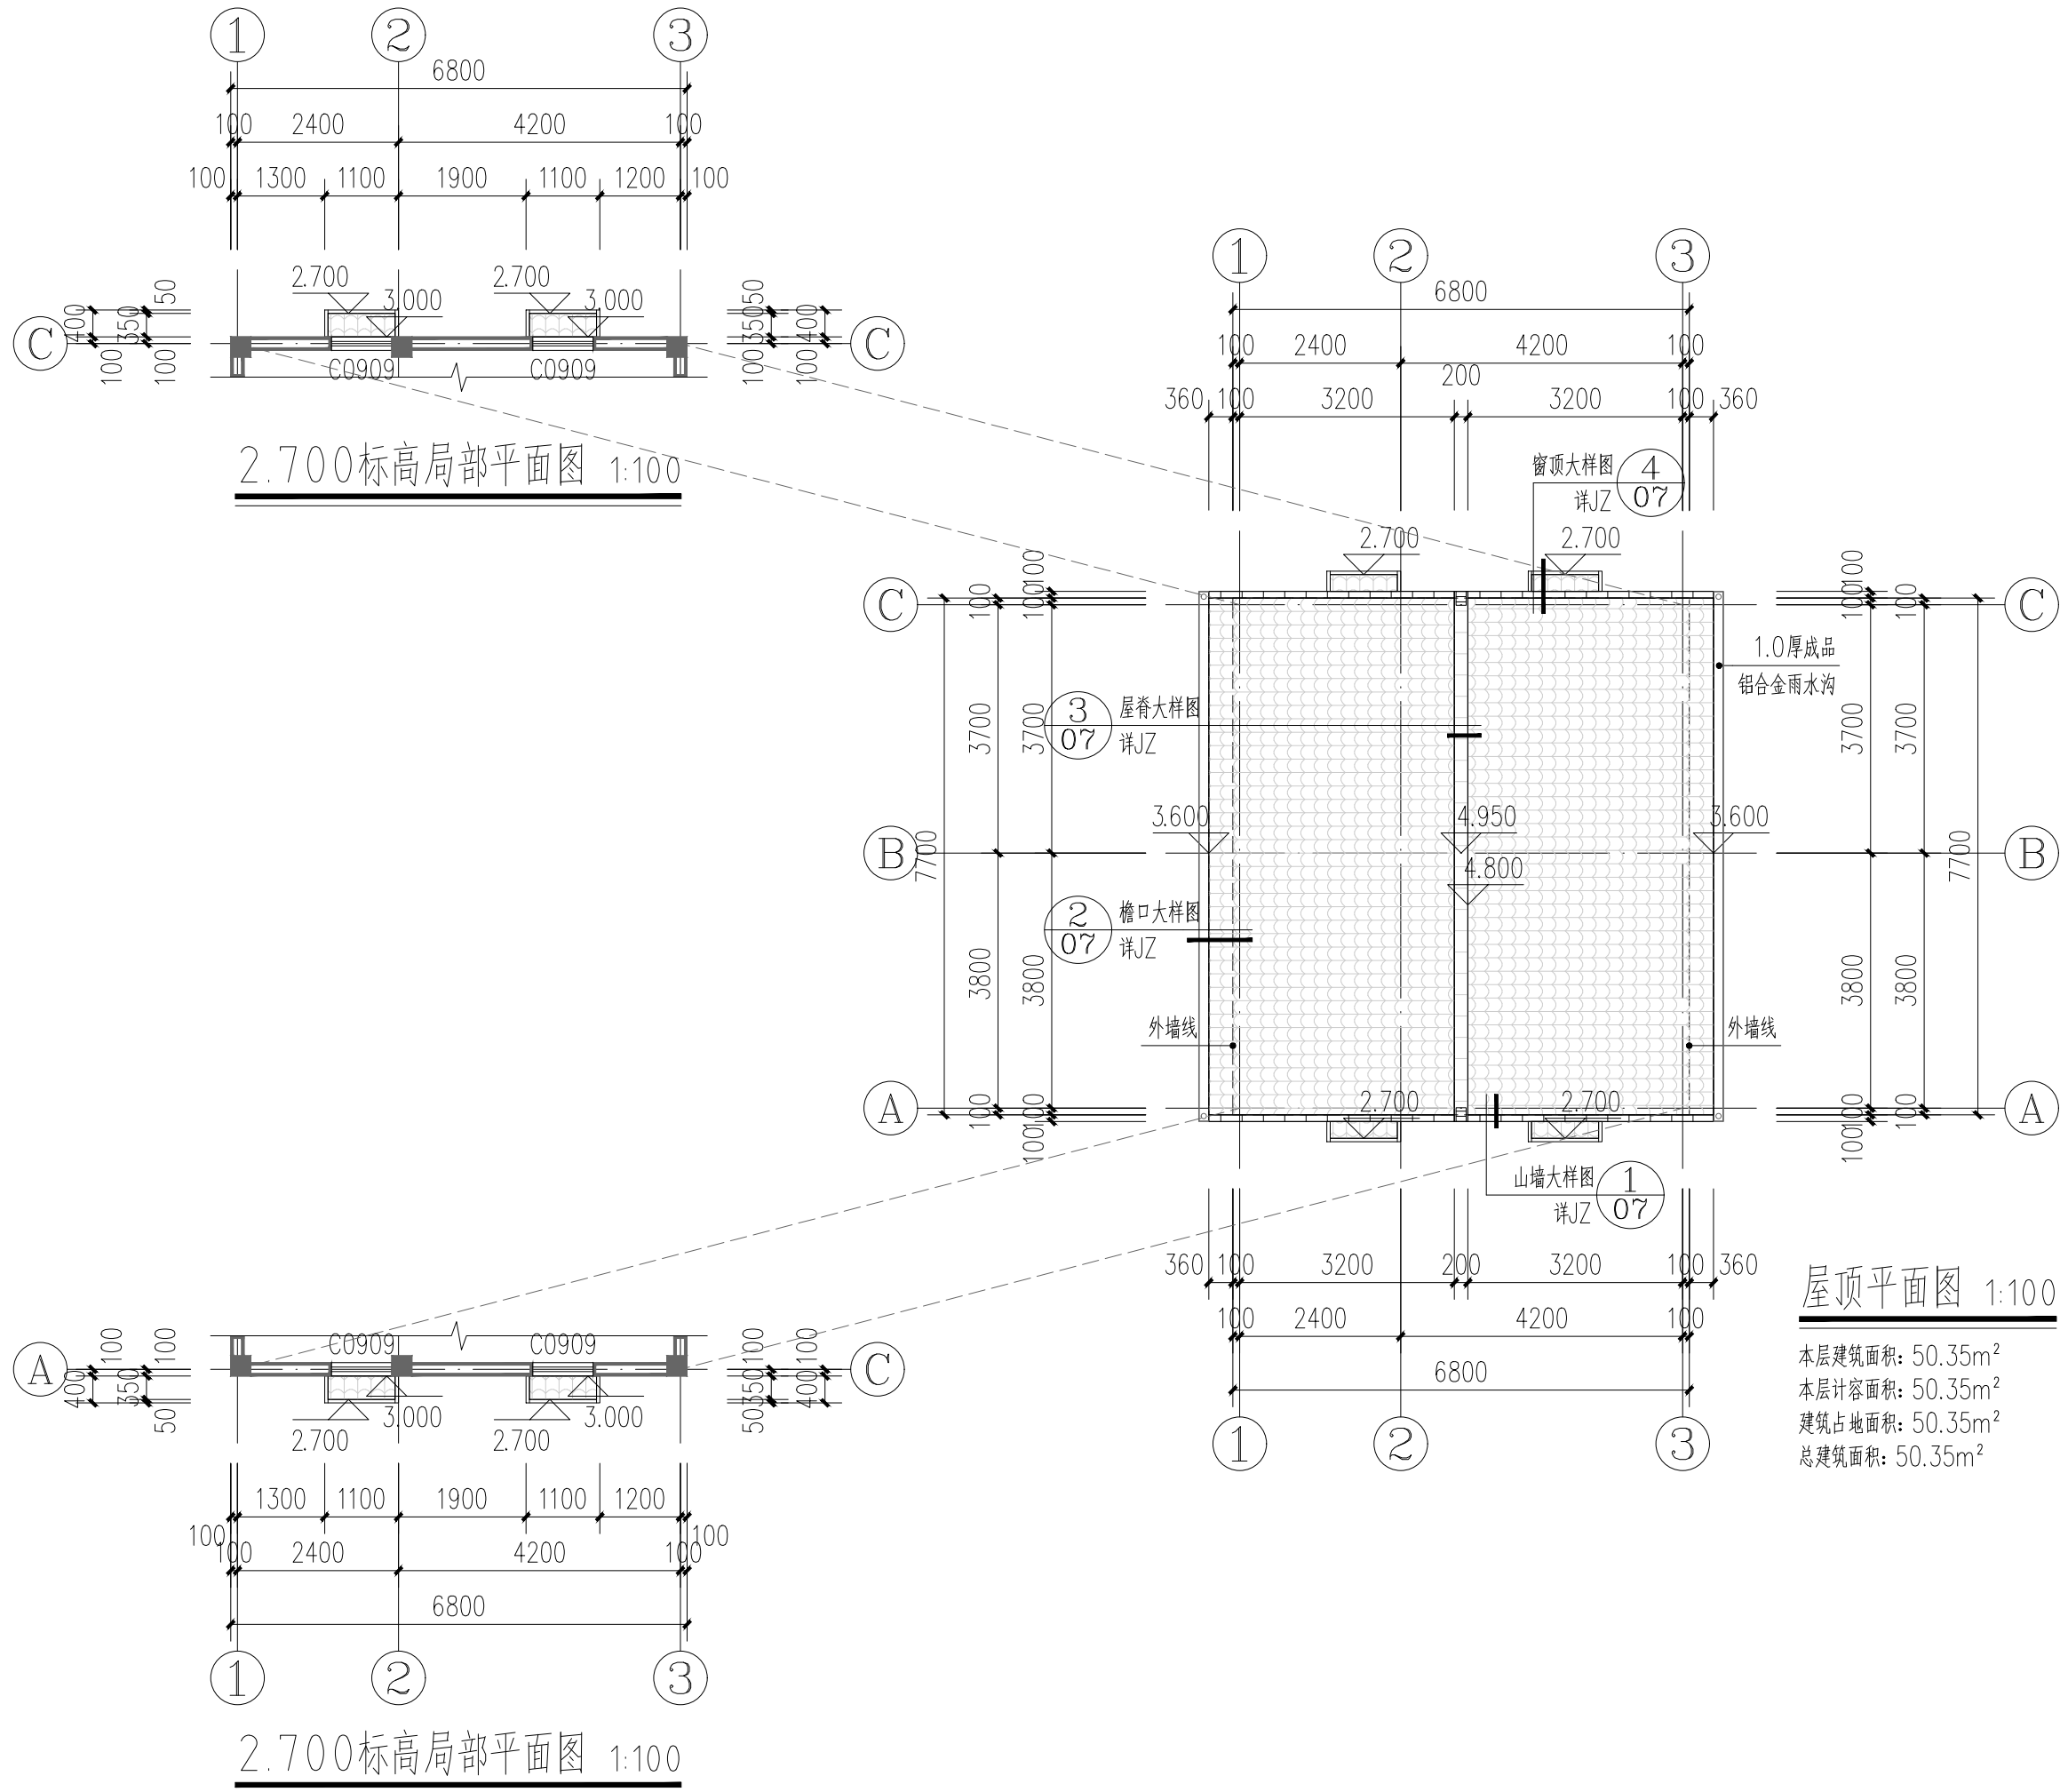

注册章

工程设计出图专用章

**恒企工程技术集团有限公司**

■ 建筑工程设计：甲级

■ 风景园林设计：乙级

■ 城乡规划设计：乙级

■ 市政工程设计：乙级

■ 公路工程设计：丙级

■ 工程咨询：乙级

联系电话: 0771-5605292

投诉电话: 15994346269

建设单位：  
马山县农业农村局

项目名称：  
马山县红色文化教育基地提升项目—永州镇那马革命爱国主义教育基地建设项目

子项目名称：  
第三革命大本营提升改造、州圩村州圩街改造、平山村江庄屯和坡马屯建设红色文化宣传巷道（第三革命大本营提升改造-公共公厕）

图纸名称：

**屋顶平面图**

审定人	杨金璋	
项目负责人	张学军	
审核人	何 献	
专业负责人	张学军	
校对	覃天总	
设计人	陈家豪	


设计号:		HQA2410001	
专业:		建 筑	
设计阶段:		施工图	
比例	1:100	规格	A3
出图日期:		2024. 09	
图号		JZ-05	

版次	日期
A	2024. 09


二维码识别

版权所有，不得复制、套用。

日期	姓名	专业	日期	姓名	专业
		暖通			电气
		弱电			
专业	姓名	专业	日期	姓名	专业
建筑		结构			给排水

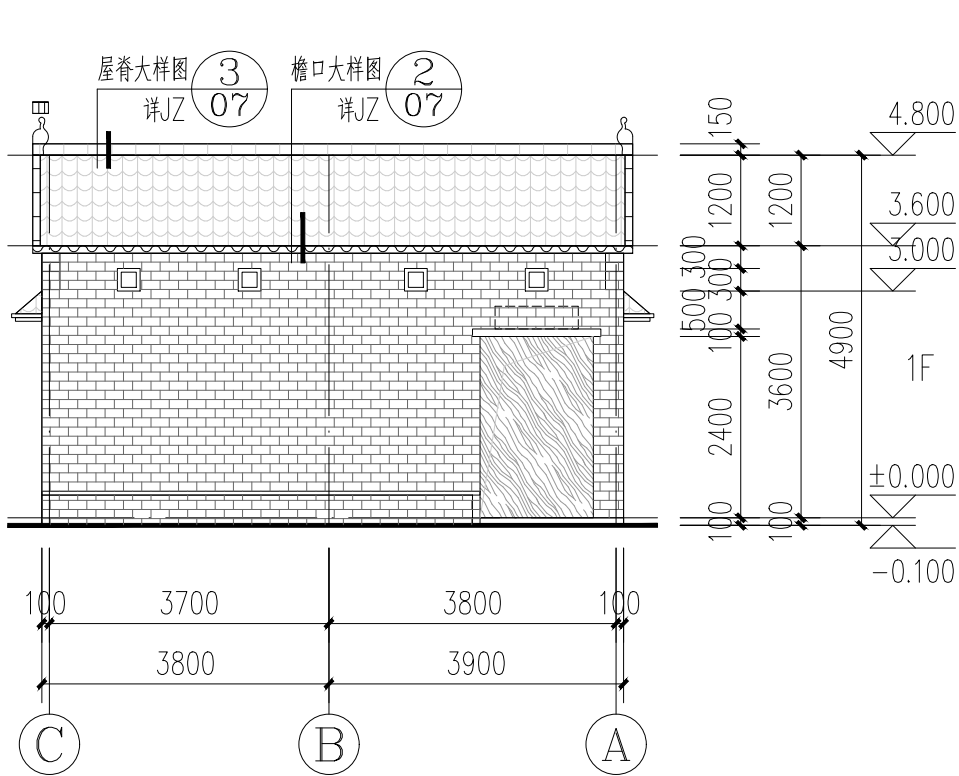


①~③轴立面图 1:100

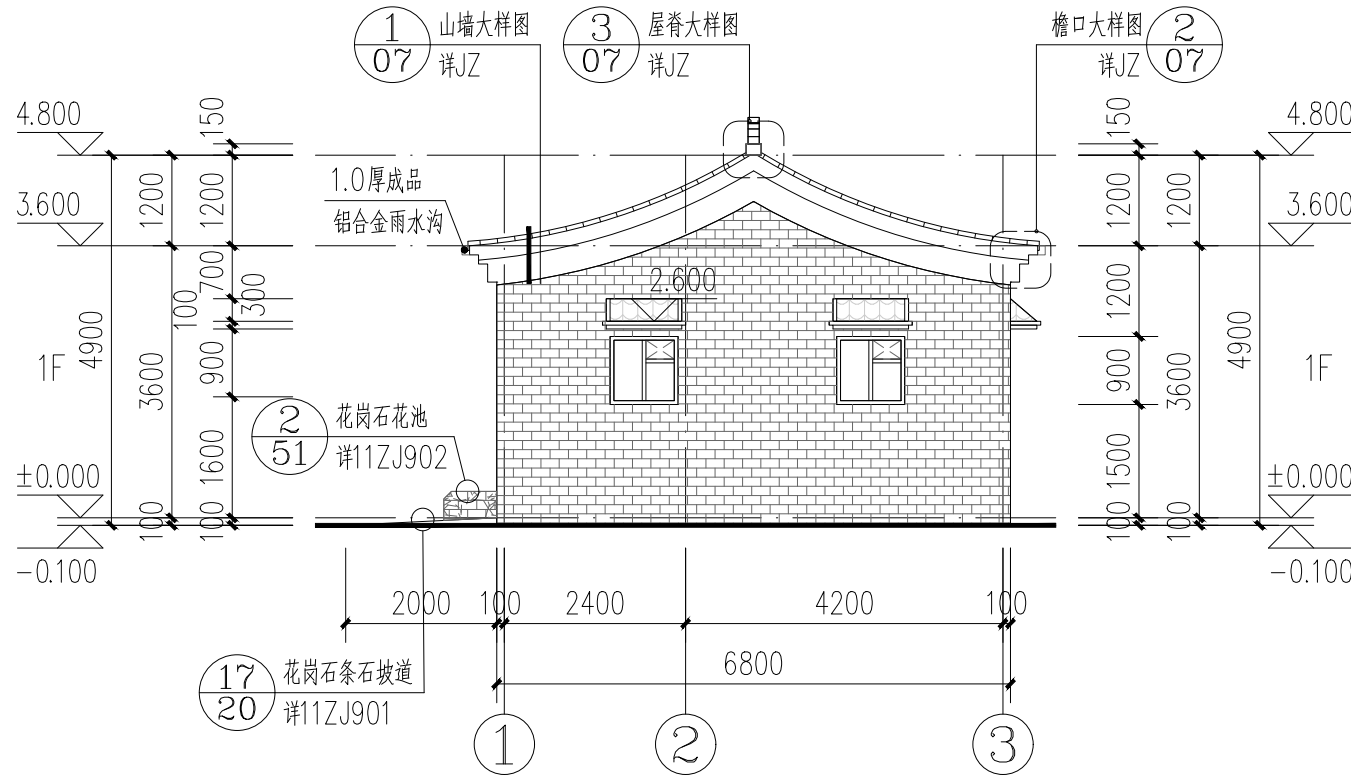


①~③轴立面图 1:100

注：③~①轴立面图与①~③轴立面图为镜像关系

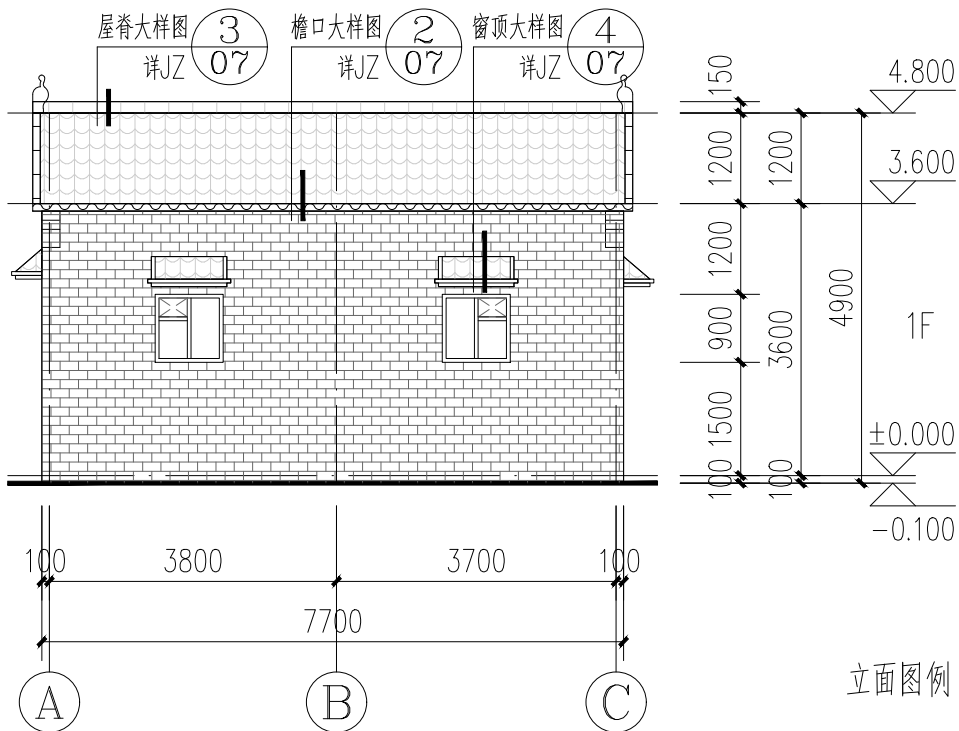

①~③轴立面图 1:100

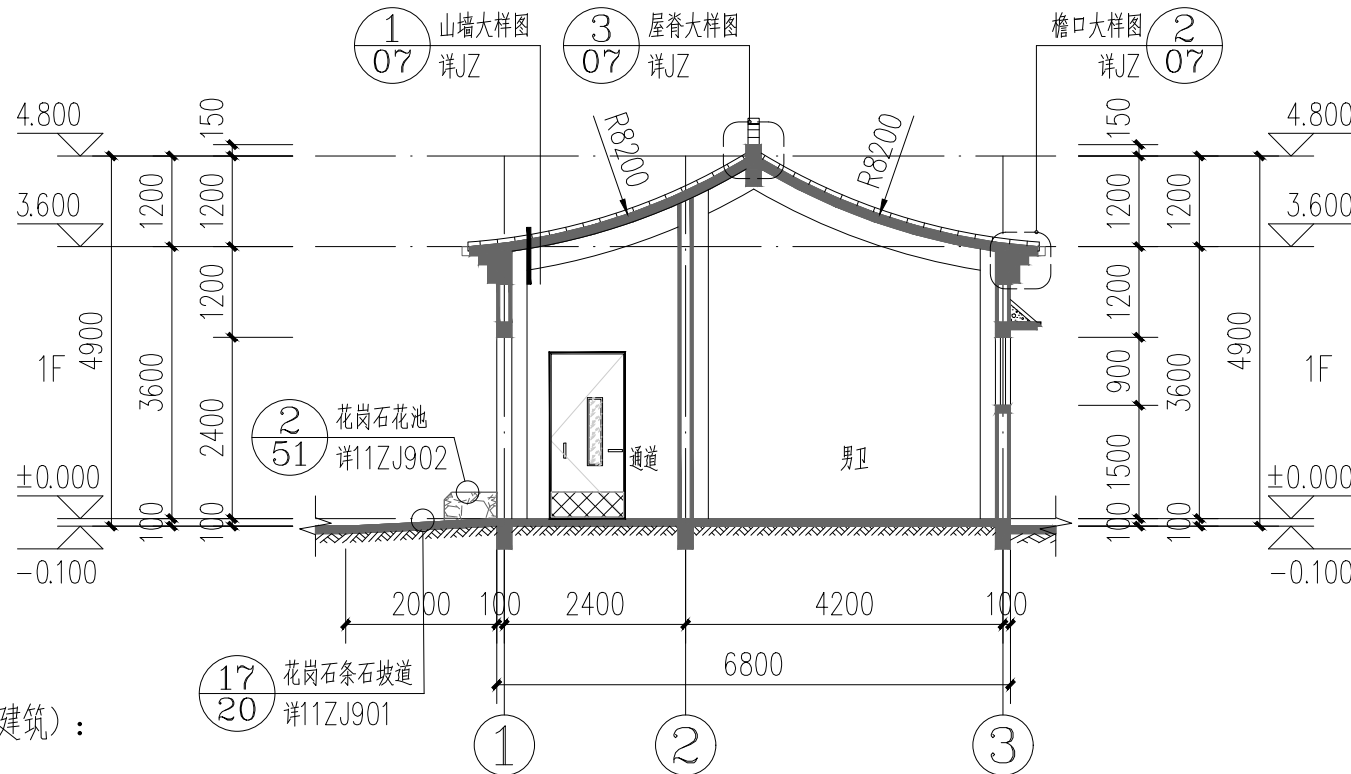

1-1剖面图 1:100

立面图例（改造建筑）：

- |  |        |  |         |
|--|--------|--|---------|
|  | 仿古砖墙面  |  | 木纹漆涂料墙面 |
|  | 白色外墙涂料 |  | 小青瓦屋面   |

注册章

工程设计出图专用章



恒企工程技术集团有限公司

- |             |             |
|-------------|-------------|
| ■ 建筑工程设计：甲级 | ■ 风景园林设计：乙级 |
| ■ 城乡规划设计：乙级 | ■ 市政工程设计：乙级 |
| ■ 公路工程设计：丙级 | ■ 工程咨询：乙级   |

联系电话: 0771-5605292

投诉电话: 15994346269

建设单位：  
马山县农业农村局

项目名称：  
马山县红色文化教育基地提升项目—永州镇那马革命爱国主义教育基地建设项目

子项目名称：  
第三革命大本营提升改造、州圩村州圩街改造、平山村江庄屯和坡马屯建设红色文化宣传巷道（第三革命大本营提升改造—公共厕所）

图纸名称：

立面图、剖面图

审定人	杨金璋	杨金璋
项目负责人	张学军	张学军
审核人	何 献	何 献
专业负责人	张学军	张学军
校对	覃天总	覃天总
设计人	陈家豪	陈家豪

设计号：HQA2410001

专业：建筑

设计阶段：施工图

比例：1:100 规格：A3

出图日期：2024. 09


图号：JZ-06

版次	日期
A	2024. 09


二维码识别

版权所有，不得复制、套用。


专业	姓名	日期	专业	姓名	日期
建筑			暖通		
结构			电气		
给排水			弱电		

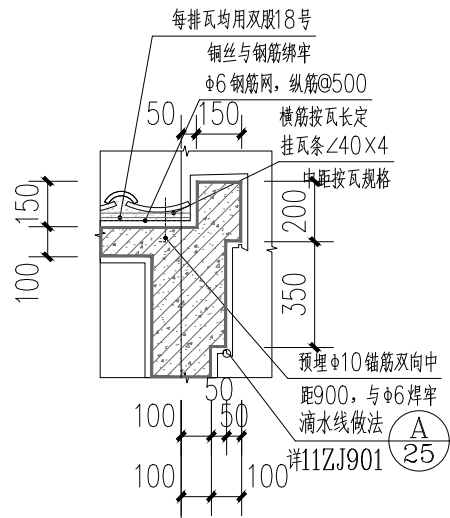



① 山墙大样图 1:25

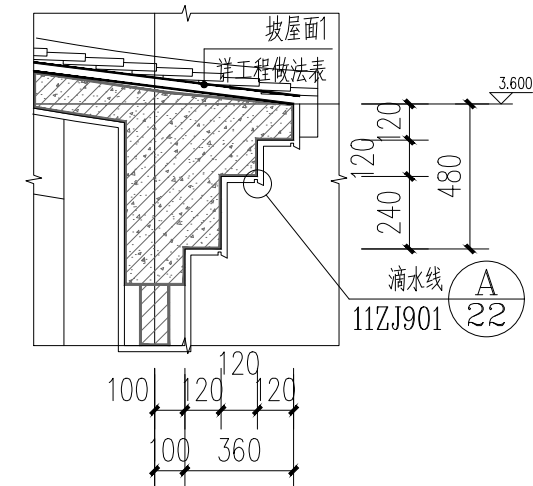

② ○  
檐口大样图 1:25

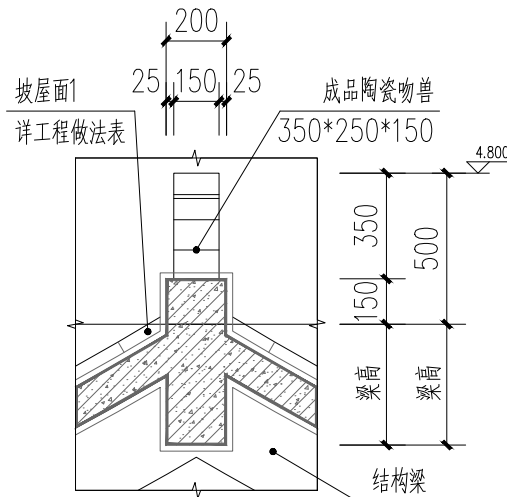

③ 屋脊大样图 1:25

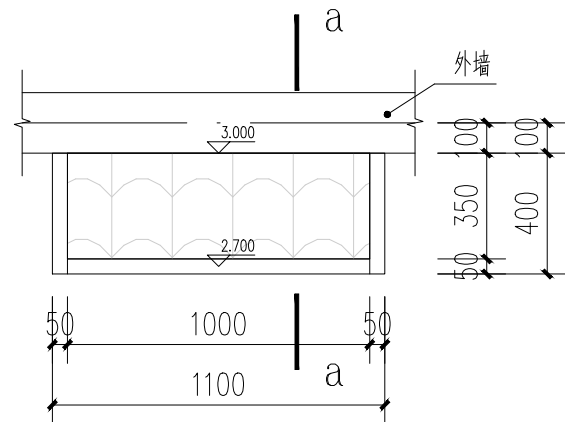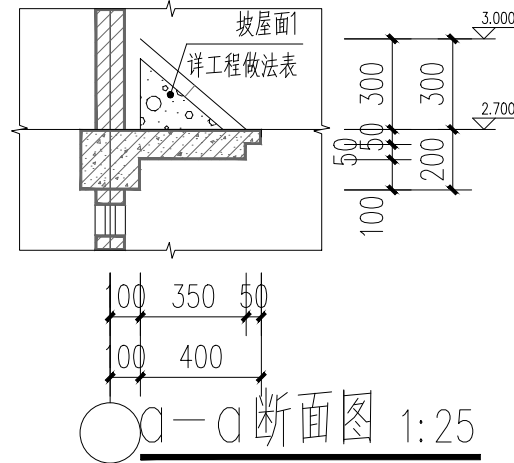

④ 窗顶大样图 1:25


## 门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	选用型号	备注
普通门	M1022	1000X2200	2	成品钢木门	
	M1022A	1000X2200	1	成品无障碍卫生间专用门	
普通窗	C0303	300X300	4	固定窗	普通铝合金窗+ 中空玻璃 (6+9A+6)
	C0909	900X900	6	普通铝合金窗	普通铝合金窗+ 中空玻璃 (6+9A+6)
洞口	DK1524	1500X2700	1	洞口	


门窗说明:

- 1、门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113—2015和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号及地方主管部门的有关规定。
- 2、本图仅提供门窗立面洞口尺寸、立面分隔及开启方式，安装单位加工前应按照装修面厚度逐个大量调整准确后方可制作安装。
- 3、门窗开启线表示方法：实线表示外开，虚线表示内开，实线加虚线表示双向开启，箭头表示推拉门窗，无线表示固定窗。
- 4、门窗生产厂家由甲乙双方共同认可，厂家负责提供安装详图，并配套提供五金配件。预埋件位置视产品而定，但每边不得少于两个。
- 5、防火疏散门、防火墙上的防火门应在门的疏散方向安装单项闭门器，管井检修门应安装暗藏式插销以防误开。
- 6、建筑外门窗抗风压性能分级为3级，气密性为6级，水密性能分级为3级，保温性能分级为6级，隔声性能分级为3级。
- 7、建筑物的下列部位使用玻璃时必须为安全玻璃：单块玻璃面积大于 $1.5\text{m}^2$ 或窗底距地面小于500mm的窗；平台、走廊栏板、建筑物出入口、门厅等部位；距可踏面1100以内固定窗部分用耐冲击安全玻璃。所有玻璃门（有框及无框、门联窗）皆使用安全玻璃。
- 8、所有外门窗应做滴水处理，门窗与外墙接缝处，应采用密封胶封严。
- 9、所有公共卫生间窗内侧采用磨砂玻璃；安装卫生间门距地面要留出 $>30\text{mm}$ 的缝隙。
- 10、本项目外玻璃门窗为普通铝合金+6+9A+6中空玻璃。铝合金玻璃平开窗、上悬窗采用70系列。
- 12、如由于门窗框选材规格原因不能采用门窗表中所选标准图集，则应由有相应资质的门窗生产厂家重新进行门窗设计，且门窗立面分格图须经原设计单位相关设计人员认可后方可施工。
- 12、供轮椅通行的门扇，应安装视线观察玻璃、横执把手和关门拉手，在门扇的下方应安装高0.35m的护门板，护门板型材及颜色同门框材质。
- 13、铝合金门窗主型材的壁厚应经计算或试验确定，除压条、扣板等需要弹性装配的型材外，门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2.2mm，窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于1.8mm。
- 14、铝合金推拉门、推拉窗的窗扇应有防止从外侧拆卸的装置，推拉窗用于外窗时，应设置防止窗扇向室外脱落的装置。
- 15、设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m~1.5m的位置设置手动开启装置。
- 16、满足无障碍要求的安装有闭门器的门，从闭门器最大受控角度到完全关闭前 $10^\circ$ 的闭门时间不应小于3s
- 17、除防火门外，门开启所需的力度不应大于25N。
- 18、门窗与墙体应连接牢固，不同材料的门窗与墙体连接处应采取适宜的连接构造和密封措施。

编号	C0303
洞口尺寸	300X300
开启面积	0
总面积	0.09m <sup>2</sup>
开启率	0%

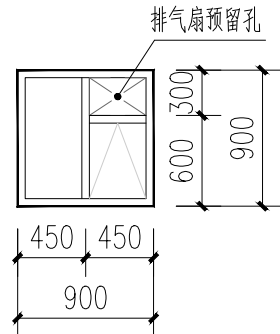

编号	C0909
洞口尺寸	900X900
开启面积	0.27m <sup>2</sup>
总面积	0.81m <sup>2</sup>
开启率	33.33%

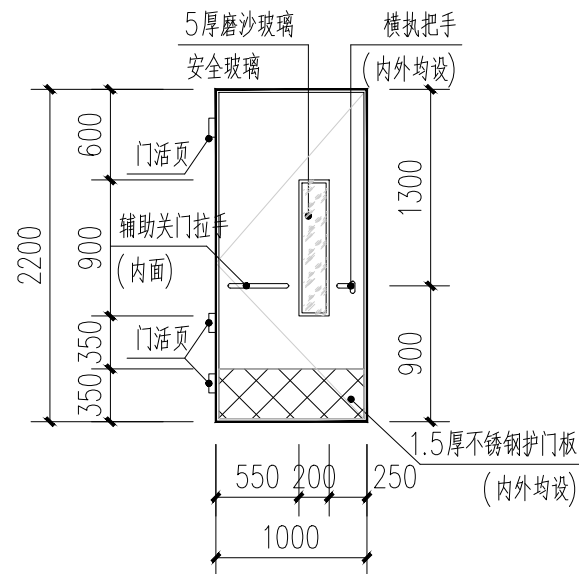

编号	M1022A
洞口尺寸	1000X2200
开启面积	2.20m <sup>2</sup>
总面积	2.20m <sup>2</sup>
开启率	100.00%

注册章

工程设计出图专用章



恒企工程技术集团有限公司

- 建筑工程设计: 甲级      ■ 风景园林设计: 乙级  
■ 城乡规划设计: 乙级      ■ 市政工程设计: 乙级  
■ 公路工程设计: 丙级      ■ 工程咨询: 乙级

联系电话: 0771-5605292

投诉电话: 15994346269

建设单位：  
马山县农业农村局

项目名称：  
马山县红色文化教育基地提升项目—永州镇那马革命爱国主义教育基地建设项目

子项目名称：  
第三革命大本营提升改造、州圩村州圩街改造、平山村江庄屯和坡马屯建设红色文化宣传巷道  
(第三革命大本营提升改造-公共公厕)

图纸名称:

节点大样、门窗表、门窗大样

审定人	杨金璋	杨金璋
项目负责人	张学军	张学军
审核人	何 献	何献
专业负责人	张学军	张学军
校对	覃天总	覃天总
设计人	陈家豪	陈家豪

设计号: HQA2410001

专业: 建 筑

设计阶段: 施工图

比例	1:100	规格	A3
----	-------	----	----

出图日期: 2024. 09

图号	JZ-07
----	-------

版次	日期
----	----


A	2024. 09
---	----------

## 二维码识别

版权所有，不得复制、套用。



专业	姓名	日期	专业	姓名	日期
建筑	结构		暖通	电气	
给排水			弱电		

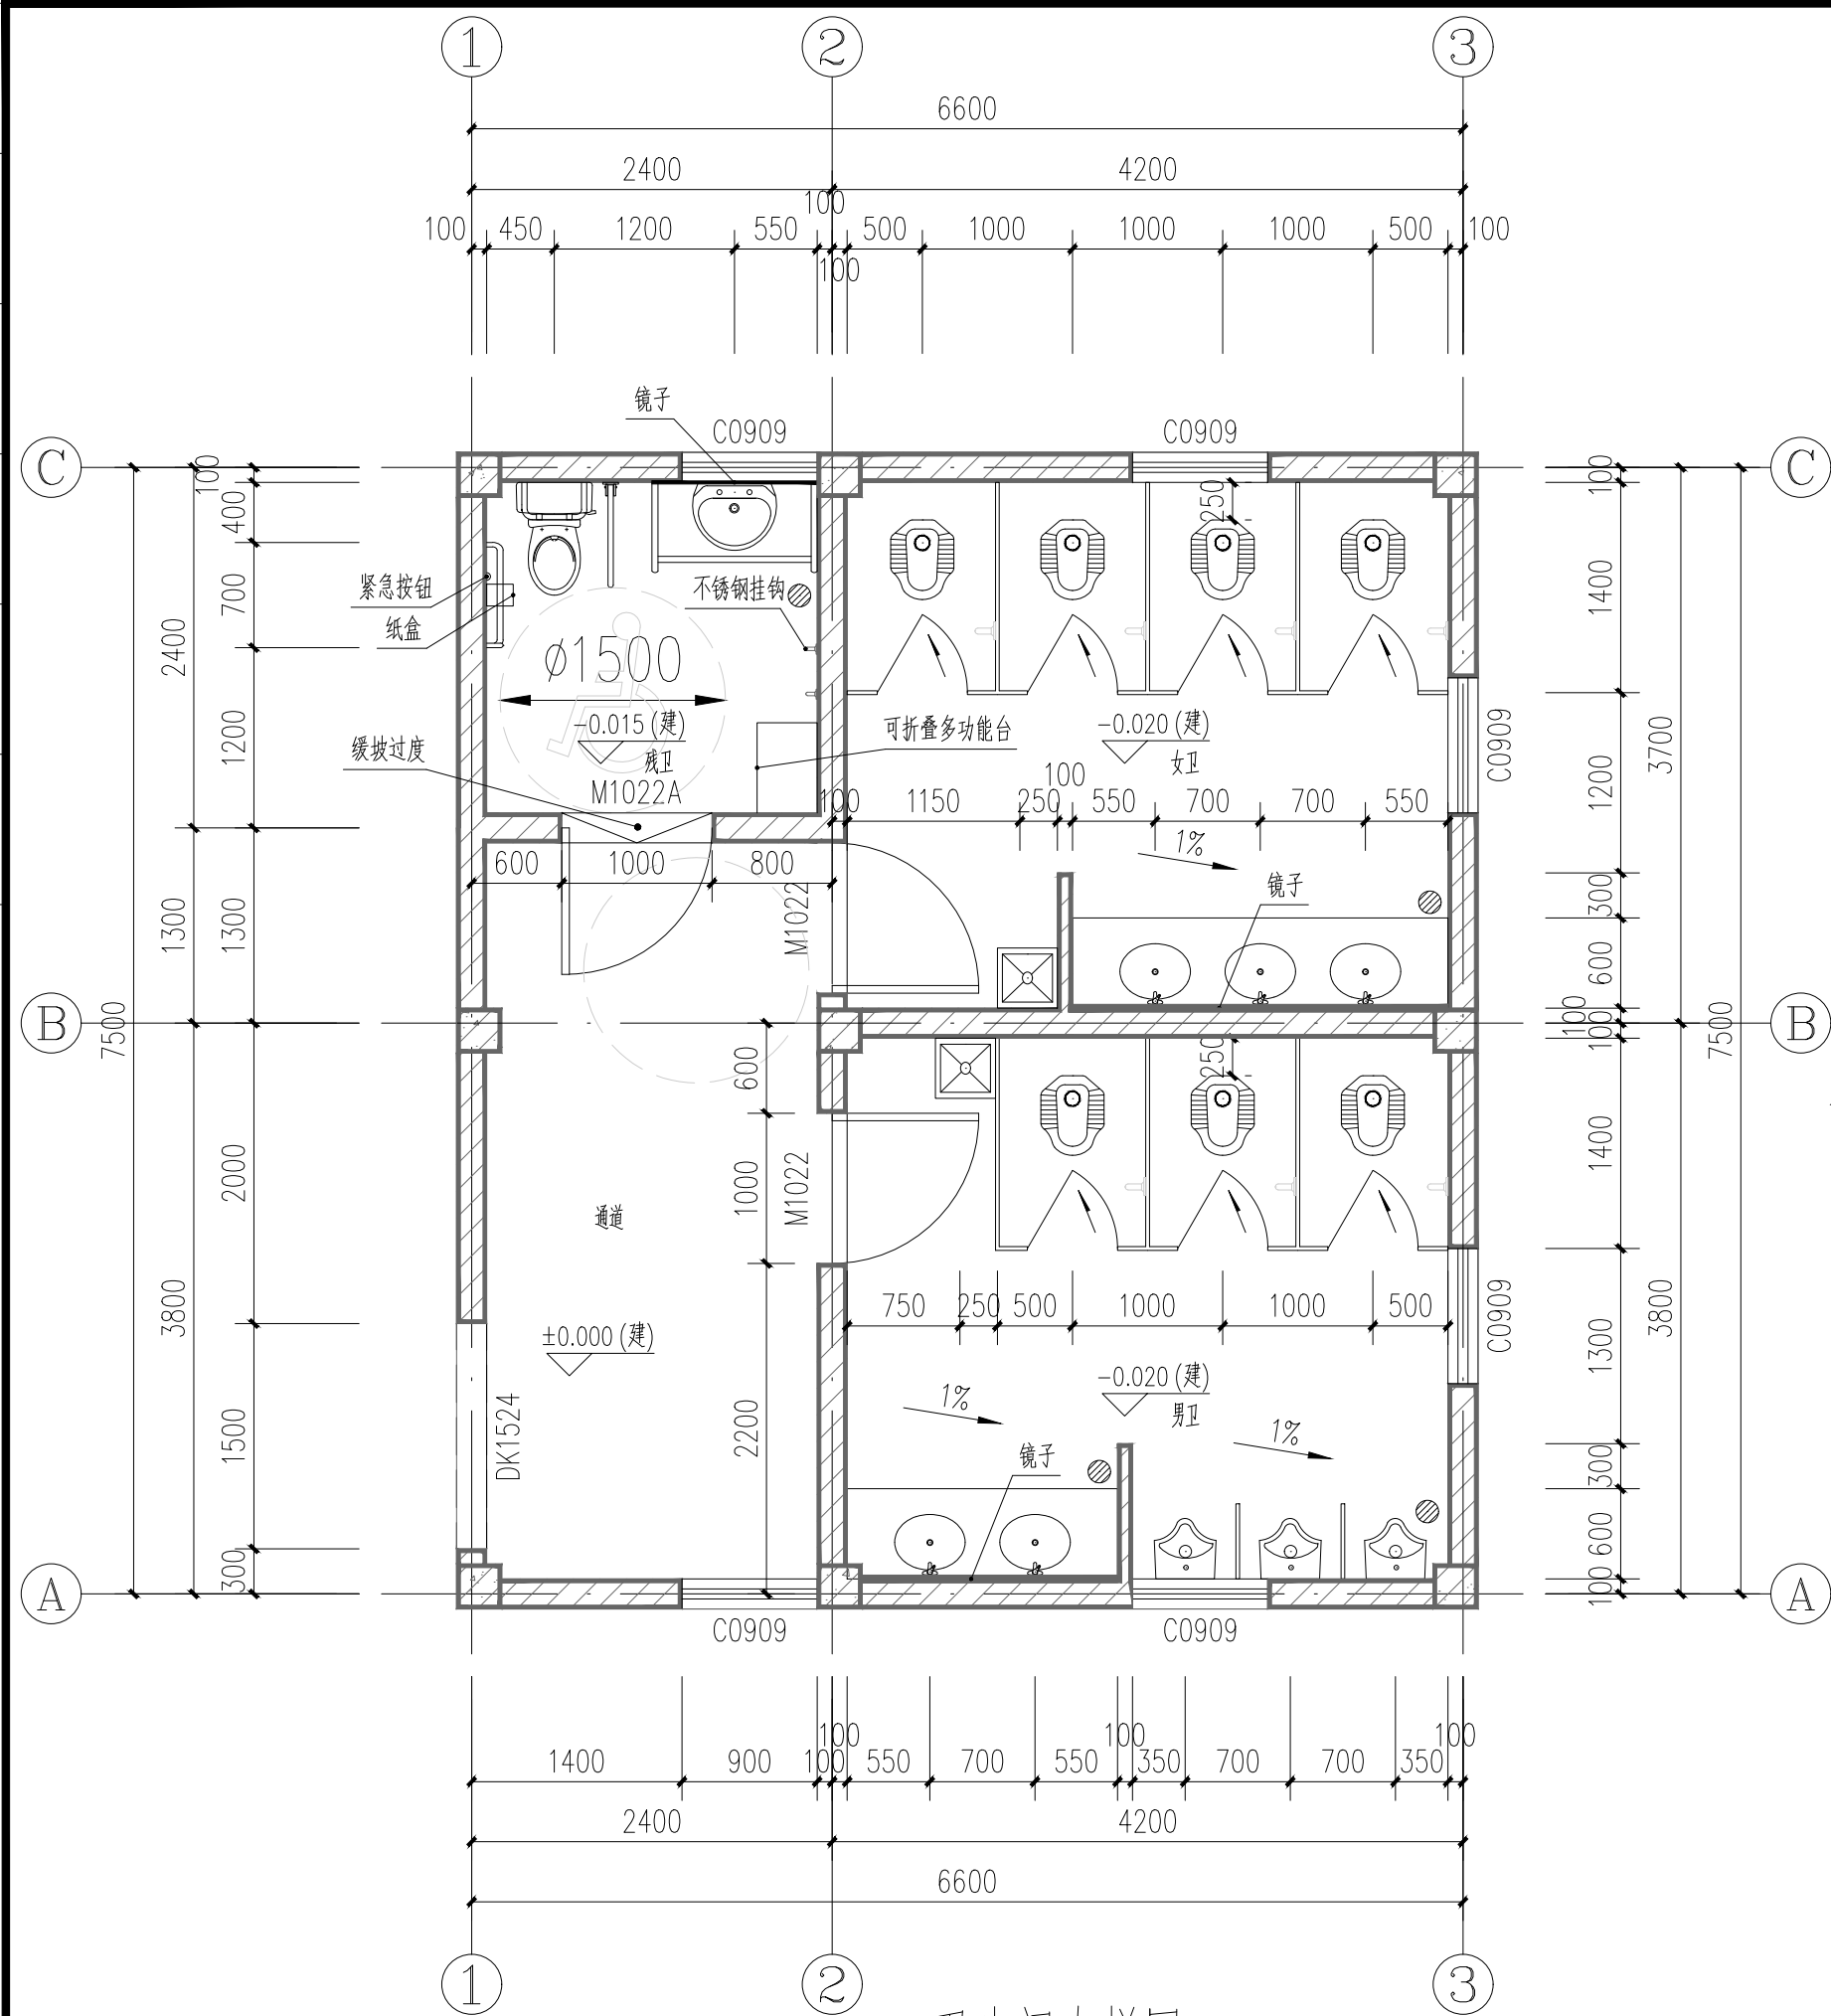

洁具图例:

图例	名称	图例	名称
	成品洗脸盆		洗脸盆安全抓杆
	成品蹲便器		坐便器安全抓杆
	成品坐便器		卫生纸盒
	成品小便斗		置物台
	地漏		挂衣钩
	污水池		厕所隔断

卫生间说明:

- 1、卫生间隔断选用18mm厚浅灰色成品抗倍特板隔断,板高2000,详16J914-1-XT8
- 2、卫生间厕位蹲位距后墙不应小于0.3m
- 3、卫生间梳妆镜与洗脸台同宽,高度自洗脸台至地面1000高,详16J914-XT25-3
- 4、卫生间挂衣钩,材质为银白色304不锈钢
- 5、卫生间烘手机详16J914-1-XT29-2,纸巾盒详16J914-1-XT29-1
- 6、卫生间小便器为成品小便器,详16J914-1-XT15-2
- 7、沉坑与管线、烟气道穿梁板情况详结构图。
- 8、无障碍卫生间应采用无障碍门,内部设施参16J914-1
- 9、标示设置:采用男女厕所标示,无障碍卫生间应有无障碍使用标示。
- 10、卫生间拖把池详16J914-1-XT24-4
- 11、地漏做法详15J512第49页3大样
- 12、卫生间洗手盆详16J914-1-XT11,采用浅灰白色人造石台面,选用台下式陶瓷盆,洗手盆高度为800,洗脸台上方均设梳妆镜
- 13、无障碍洗手盆台面距地面高度不应大于800mm,水嘴中心距侧墙不应小于550mm,其下部应留出不少于宽750mm、高650mm、距地面高度250mm范围内进深不小于450mm、其他部分进深不小于250mm的容膝容脚空间
- 14、说明未详尽处可参照图集16J914-1

卫生间大样图 1:50

注册章

工程设计出图专用章

恒企工程技术集团有限公司

■ 建筑工程设计:甲级 ■ 风景园林设计:乙级  
■ 城乡规划设计:乙级 ■ 市政工程设计:乙级  
■ 公路工程设计:丙级 ■ 工程咨询:乙级

联系电话: 0771-5605292  
投诉电话: 15994346269

建设单位:  
马山县农业农村局

项目名称:  
马山县红色文化教育基地提升项目—永州镇那马革命爱国主义教育基地建设项目

子项目名称:  
第三革命大本营提升改造、州圩村州圩街改造、平山村江庄屯和坡马屯建设红色文化宣传巷道(第三革命大本营提升改造-公共公厕)

图纸名称:  
卫生间大样图

审定人	杨金璋	杨金璋
项目负责人	张学军	张学军
审核人	何献	何献
专业负责人	张学军	张学军
校对	覃天总	覃天总
设计人	陈家豪	陈家豪

设计号:		HQA2410001	
专业:		建 筑	
设计阶段:		施工图	
比例	1:100	规格	A3
出图日期:		2024. 09	
图号		JZ-08	
版次		日期	
A		2024. 09	

二维码识别

版权所有, 不得复制、套用。