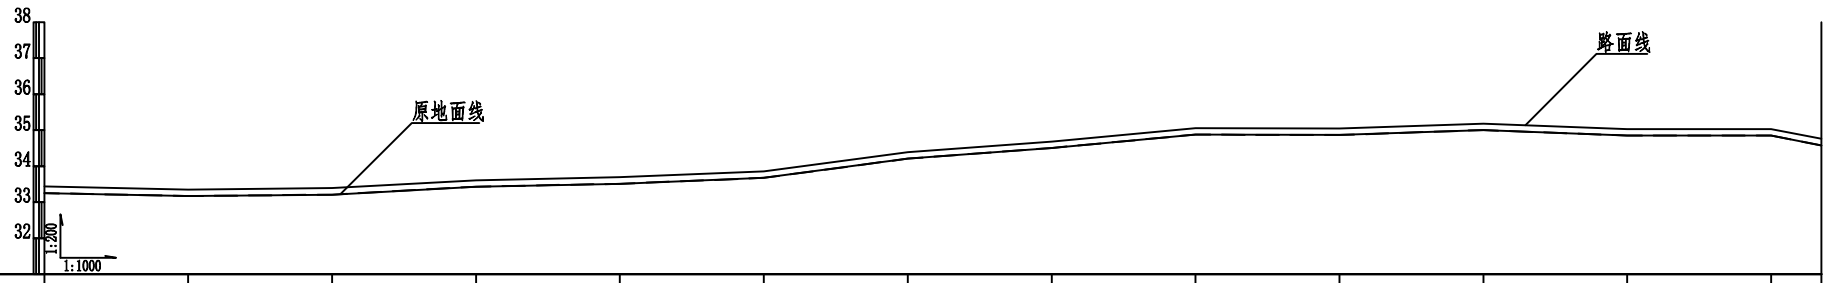

设计坡比	1:-240	1:500	1:90	1:240	1:125	1:35	1:65	1:55	1:-1665	1:145	1:-130	1:0	1:-25
路面高程(m)	33.433	33.349	33.389	33.609	33.692	33.853	34.388	34.686	35.057	35.045	35.184	35.032	35.032	34.759
地面高程(m)	33.253	33.169	33.209	33.429	33.512	33.673	34.208	34.506	34.877	34.865	35.004	34.852	34.852	34.579
桩号	0+000	0+020	0+040	0+060	0+080	0+100	0+120	0+140	0+160	0+180	0+200	0+220	0+240	0+247

1#硬化路0+000～0+247纵断面图 纵向1:200,横向1:1000

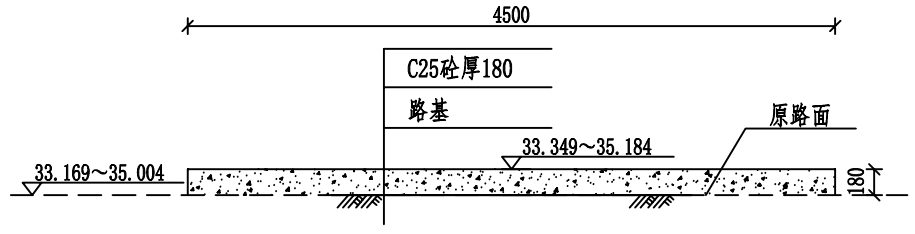

1#硬化路路面硬化标准断面图 1:50

说明:
1、图中坐标采用大地2000坐标系，中央子午线采用111°，高程采用黄海85高程基准。本图尺寸单位高程以m计，其他以mm为单位。
2、路基填筑要求:在原路面基础上浇筑，浇筑前须清理路面杂草、杂物。原路面面层压实度不达92%的，应进行夯实或机械碾实。
3、砼路面采用C25砼浇筑，砼路面表面抗滑构造采用拉槽方法制作，构造深度为1mm。道路沿纵向每隔100m设一道胀缝(通缝)，缝宽20mm，用1:2沥青砂浆填缝，胀缝尽量设置在桥涵、变坡等位置。胀缝之间每5m设一道缩缝，缩缝顶部切深50mm、宽4mm的槽口，槽内用沥青填塞，且控制好割缝时间在24h内。每日施工结束或因特殊原因中断施工时，必须设置横向施工缝，其位置尽可能选在缩缝或胀缝处。
4、未述及之处按现行国家、地方有关标准的规定执行。

广西鑫润工程设计有限公司					
核 定			平南县武林镇罗云村人居环境整治提升建设项目	技施 设计	
审 查	梁飞统			水工 部分	
校 核	韦劲祥		1#硬化路设计图		
设 计	王丽丽				
制 图					
描 图	CAD		比例	见 图	日期	2024.12
设计证号	水利行业丙级 A245017893		图号	罗云人居-硬化路-01	