


2#拓宽道路左侧0+291挡土墙断面图 1:20

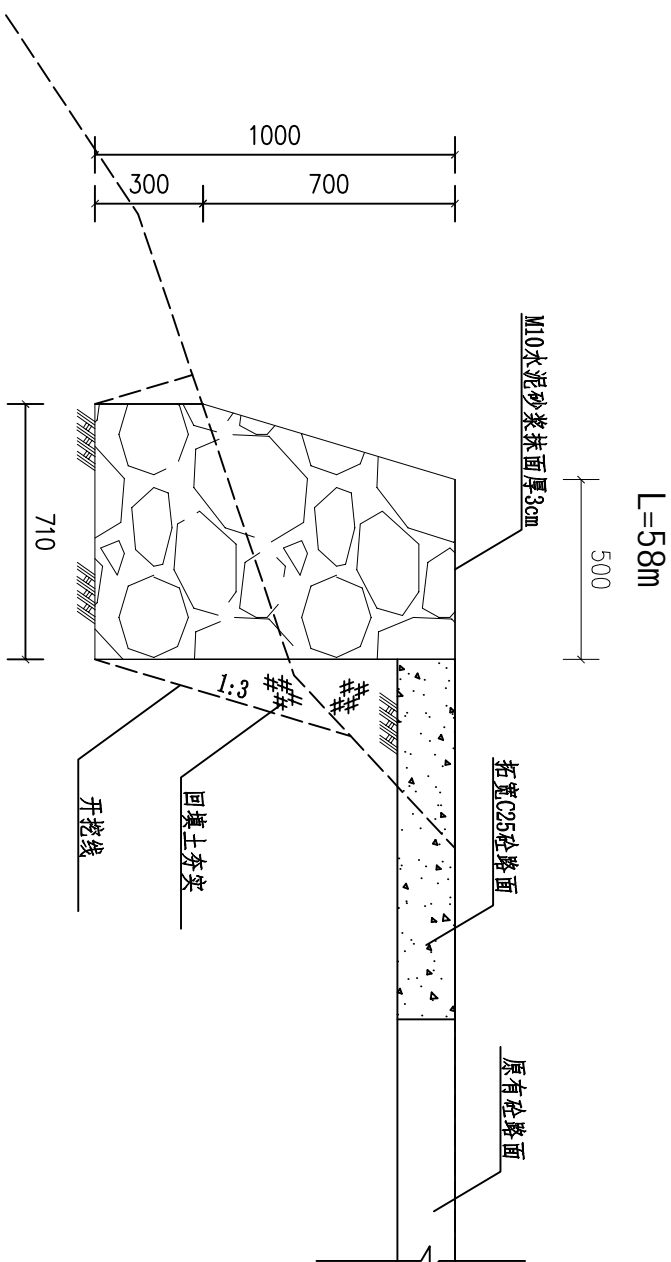

2#拓宽道路左侧0+349挡土墙断面图 1:20

序号	项目名称	位置桩号	长度
	合计		570
1	2#拓宽道路	位置桩号	124
	左侧	0+291-0+349	58
	右侧	0+274-0+300	26
	右侧	0+315-0+355	40
2	排水沟边挡土墙(村委南面)		446
	左侧	0+000—0+146	146

浆砌石挡土墙工程特性表

说明:

- 1、图中坐标采用大地2000坐标系，中央子午线采用111°，高程采用黄海85高程基准。本图尺寸单位高程以mm计，其他以mm为单位。
- 2、挡土墙使用M7.5浆砌块石，砌石顶面使用M10水泥砂浆压顶找平。
- 3、路肩沿纵向每10m留一道分缝，缝宽2cm，使用沥青木板填缝，高于1米的挡土墙在墙高度约1/3处每隔2m留一个DN50排水管（孔），排水管进水口处设300*300*300砂石反滤层。
- 4、未提及之处按现行国家、地方有关标准的规定执行。

广西鑫润工程设计有限公司				技 施 设 计	
核 定		审 查		水 工 部 分	
校 核		梁正统			
设 计		韦劲祥			
制 图		王丽丽			
描 图		CAD			
设计证书		水利行业二级 A245017893		图 号	
				罗云人居-挡土墙-02	