
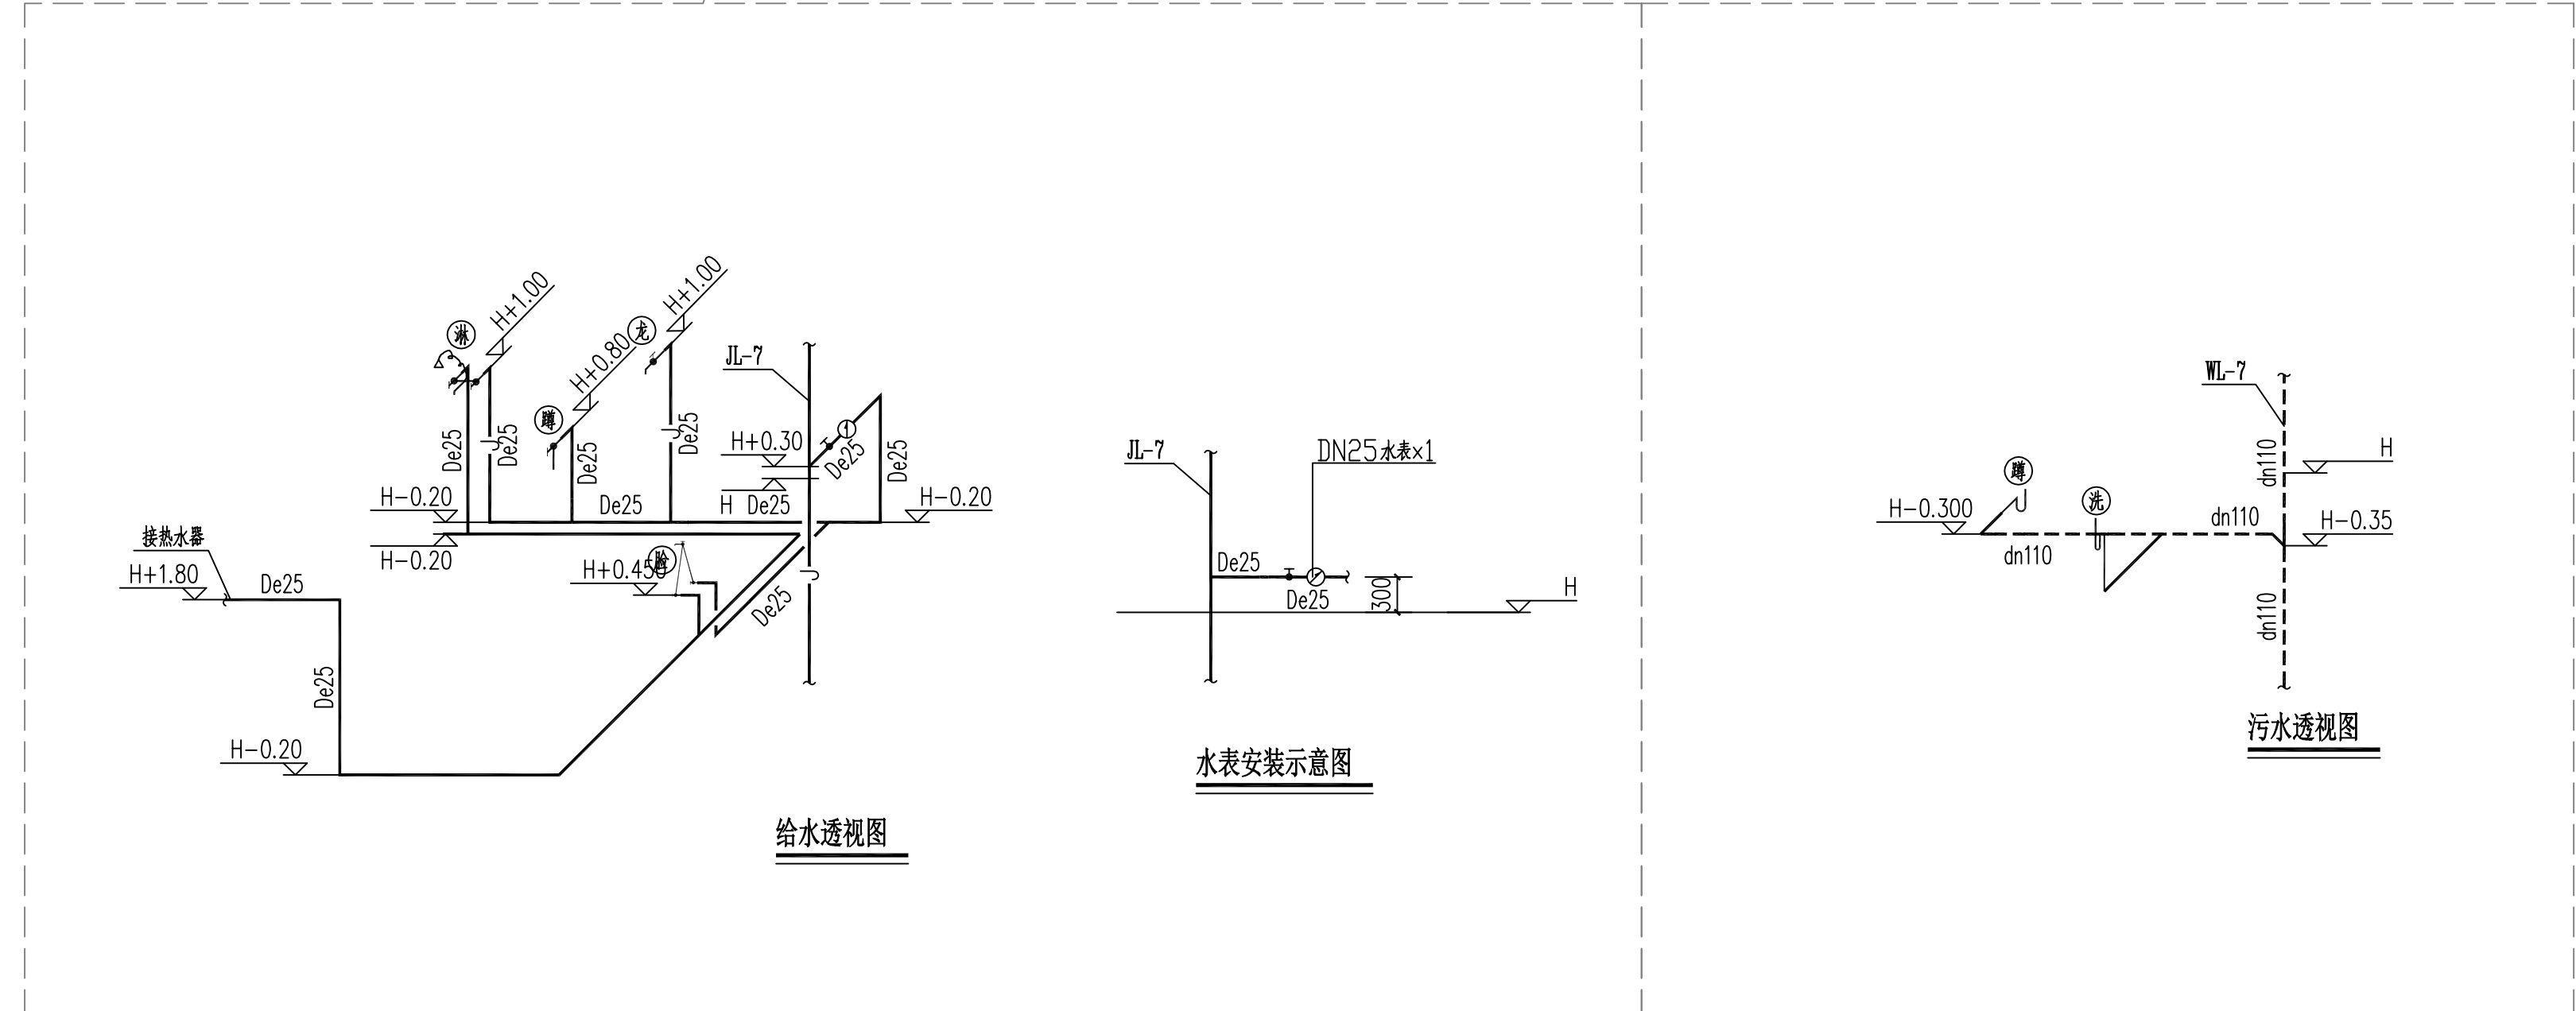


<div><div>中述设计集团有限公司 Zhongshu Design Group Co., Ltd. 国家甲级工程资质证书编号:A151023585 地址:中国·宜宾市屏山县屏山镇 岷江大道中段9号丹山碧水 商业步行街负二层1046号 电话:0831-3501888 TEL:0831-3501888</div></div>		设计修改通知单			
建设单位		伶站瑶族乡人民政府			
工程名称		凌云县伶站乡产城融合服务中心建设项目（二期）			
工程编号			专 业	给排水	
设计阶段		施工图		制表日期	2024.10
图 名		三~七层给排水平面图 八层给排水平面图		图 号	PS-08~09
变更原因	<input checked="" type="checkbox"/> 建设单位要求	<input type="checkbox"/> 主管部门要求		<input checked="" type="checkbox"/> 技术性改造	<input type="checkbox"/> 施工图审查
修改内容： 1、建筑修改三~七层、八层卫生间大样图，补充三~七层、八层卫生间给排水大样图，详PS-08-变，PS-09-变，原PS-08、PS-09作废。 2、原主体预算清单漏项变频供水设备，增加变频供水设备。					
主要设备材料表					
序号	名 称	数 量	型号规格	备注	
1	变频供水设备	1套	AAB18/0.6-2-5.5，单泵Q=18m³/h,H=60m,N=5.5Kw,2台		1附备
修改原因：					
设计	代泽丽	代语丽	专业负责	夏红卫	夏红卫
校对	马永付	马永付	项目负责	李顺阳	聂军强


卷二




本层建筑面积669.40m²
 本层人数: 38人
 需要疏散宽度: 38/100X1.0=0.38米
 疏散宽度: 1.2+2.5=2.7米, 大于0.38米, 满足规范要求。

25.400

[illegible]

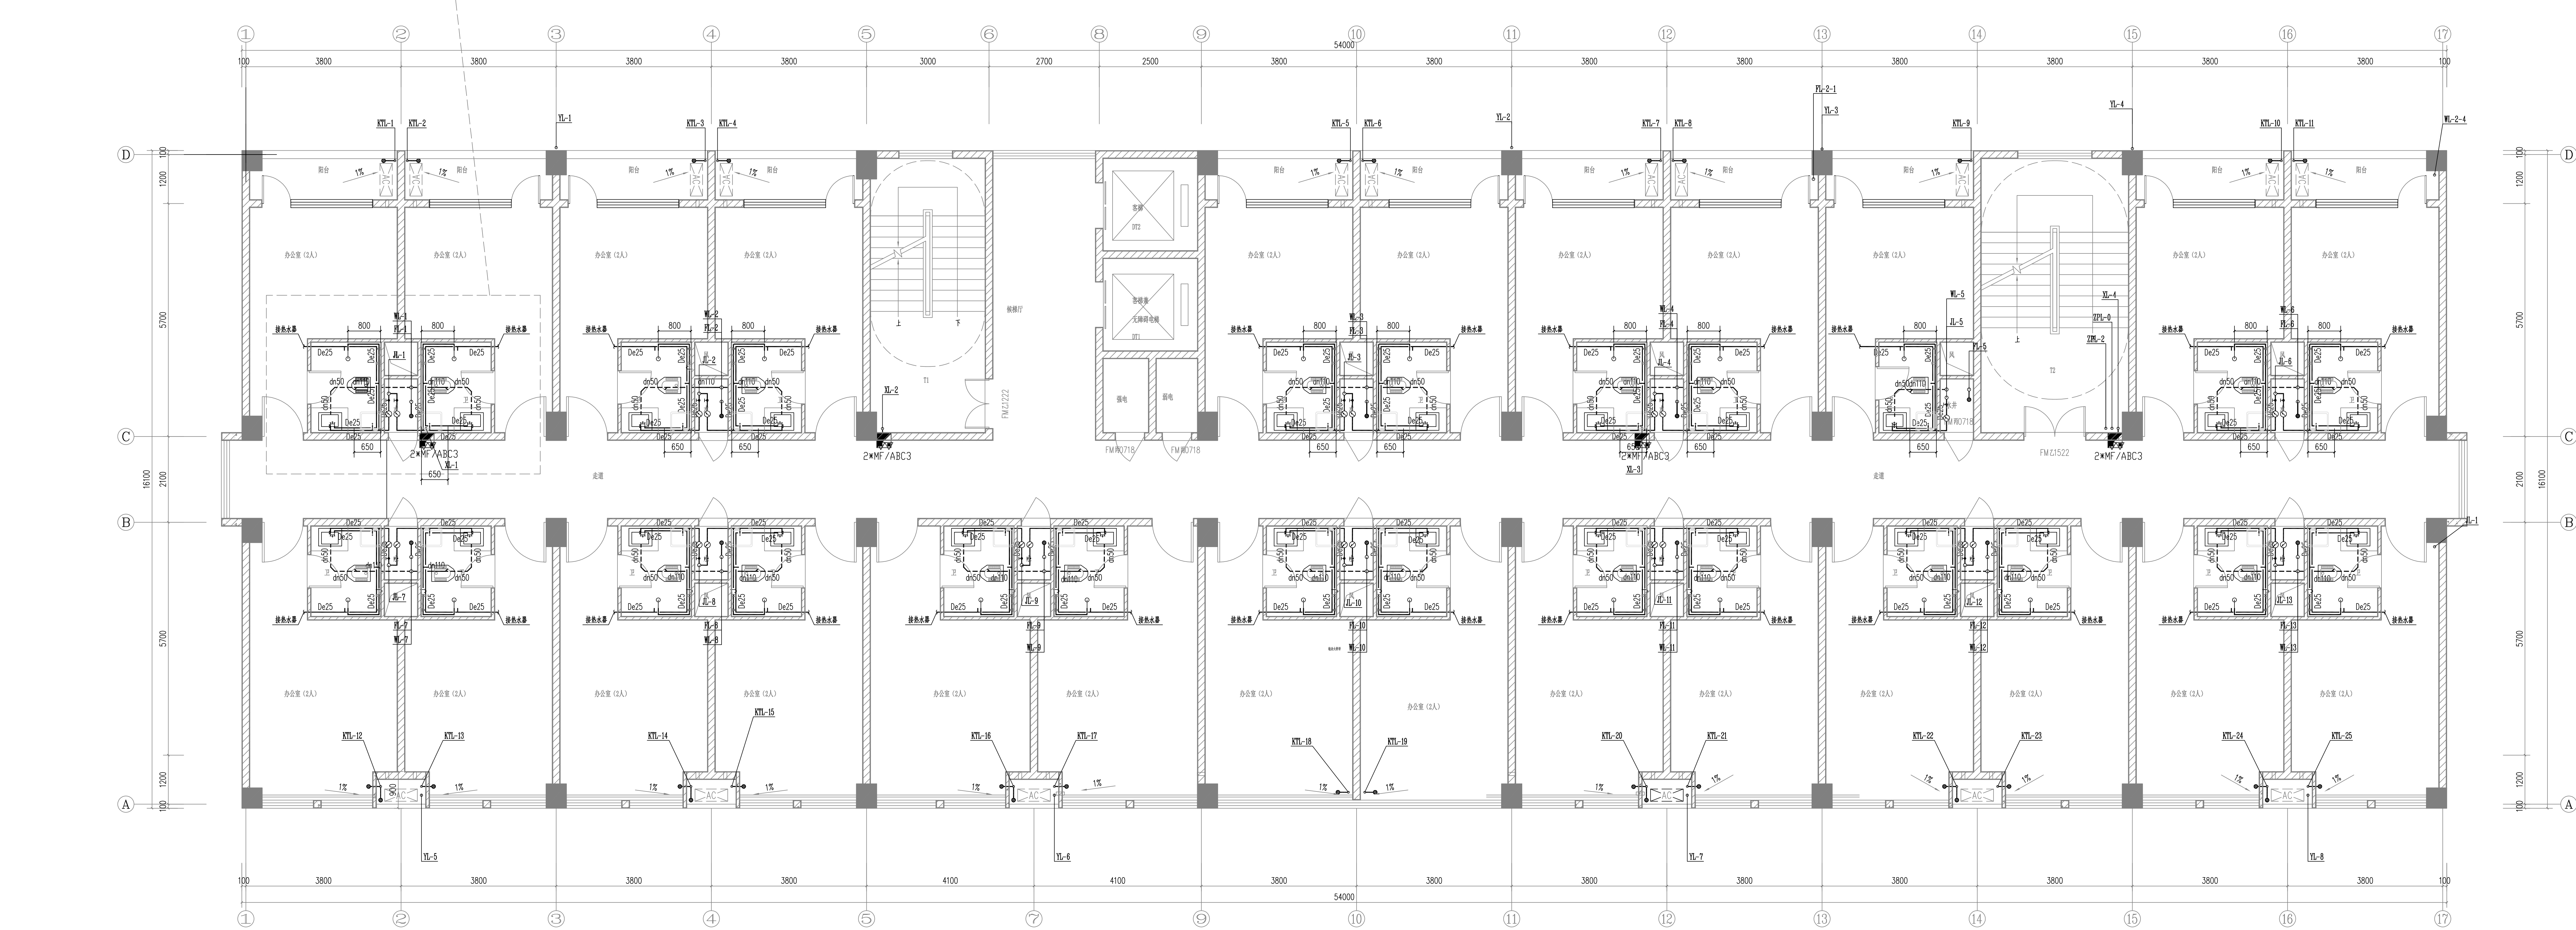

本层建筑面积371.70m ²	(22.000)	7F
本层人数: 50人	(18.600)	6F
需要疏散宽度: 50/100L.0=0.5米	(15.200)	5F
疏散宽度: 1.2+1.5=2.7米, 大于0.5米, 满足规范要求。	(11.800)	4F
	8.400	3F

 中述设计集团有限公司 Zhongshu Design Group Co., Ltd.	
国家甲级工程资质证书编号: A151023585 NATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN LICENSE No A151023585 地址: 中国· 宜昌市屏山屏屏山镇 岷江大道中段9号丹山锦水 商业步行街负二层1046号 电话: 0851-3501888 TEL: 0851-3501888	
注册证书号: CS180700959 注册建筑师姓名: 李顺阳 注册建筑师身份证号: S102358-C3004 项目总负责人: 夏红卫 专业负责人: 夏红卫 审核: 夏红卫 设计: 夏红卫 校对: 夏红卫 设计日期: 2024.10.15 设计单位: 中述设计集团有限公司 子项名称: 三江新城核心区安置房(二期) 图名: 三江新城核心区安置房(二期) 工程名称: 三江新城核心区安置房(二期) 工程地址: 三江新城核心区 比例: 1:50 日期: 2024.10.15	