



特性表

名称	出水管（镀锌管）	DN50配套阀门	备注
过滤池1座	DN50水管9000.0米	10个	镀锌管


中城恒业设计集团有限公司											
工程名称		那坡县百省乡那翁村那翁屯、规荣屯饮水提升工程项目				项目负责人		王松云		设计	
图 名		平面布置图				专业负责人		杨色山		审核	
资质证书编号：A352012676											
								图 号		01	
								复核		袁晓黎	
										日期	

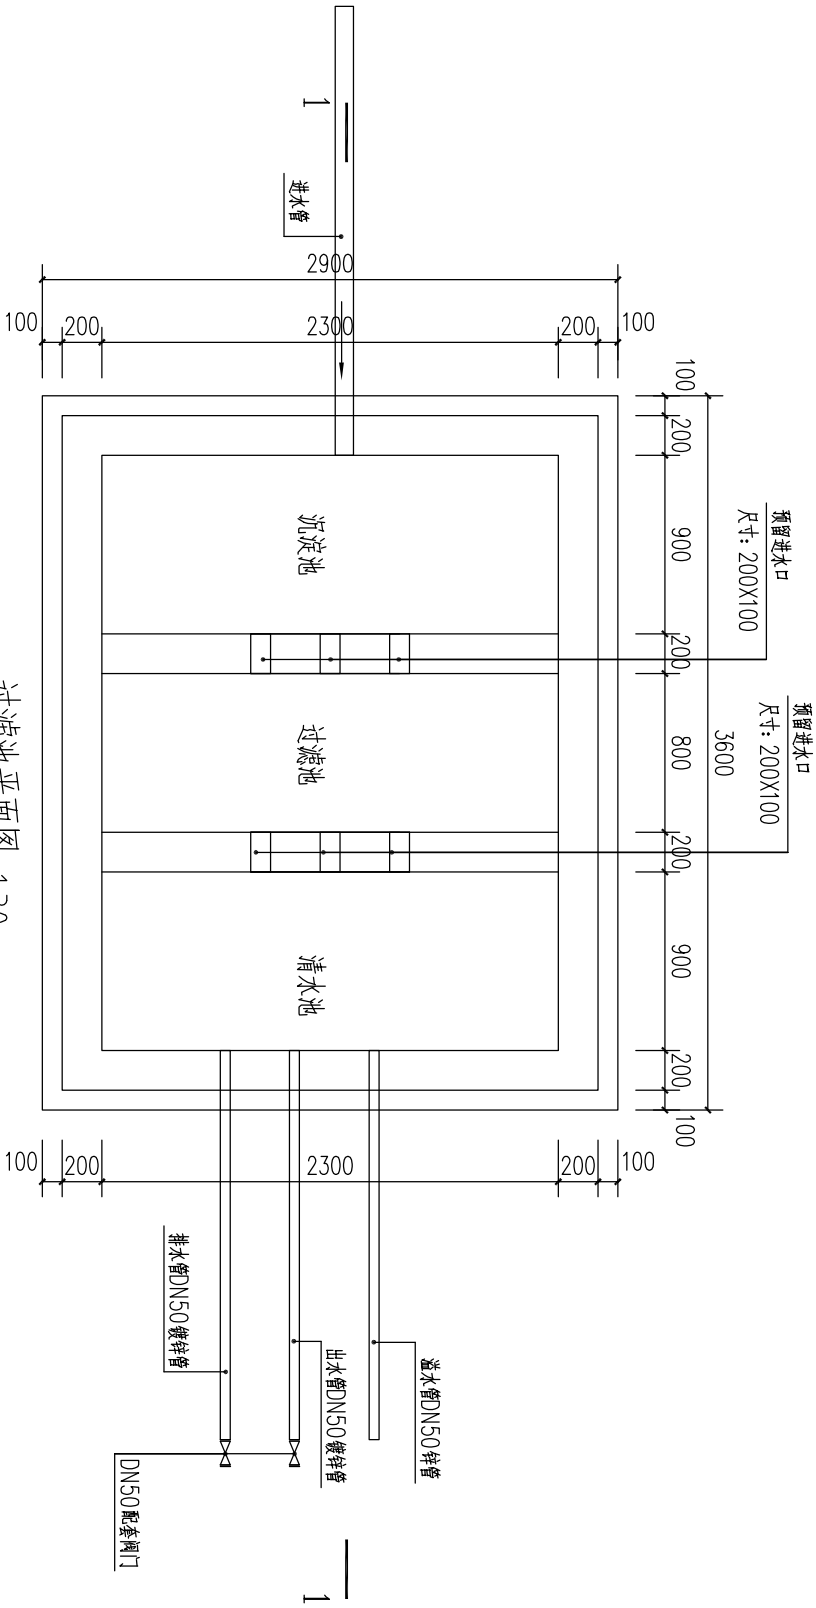

过滤池平面图 1:30

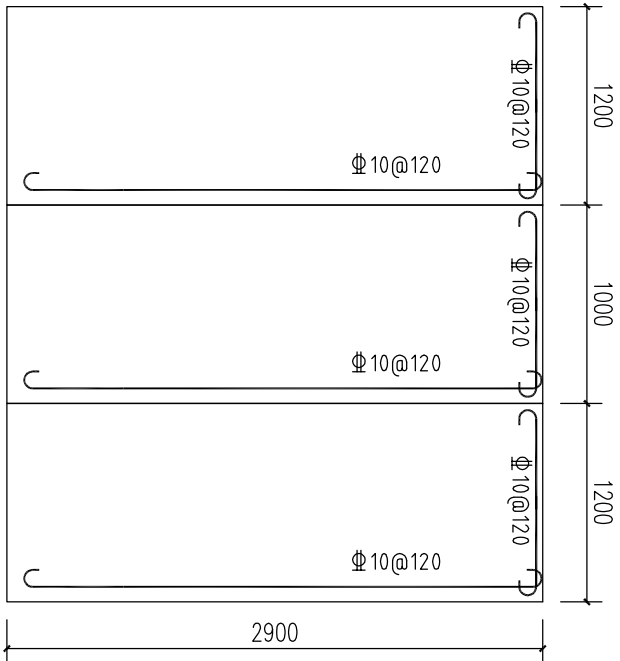

盖板配筋图 1:30

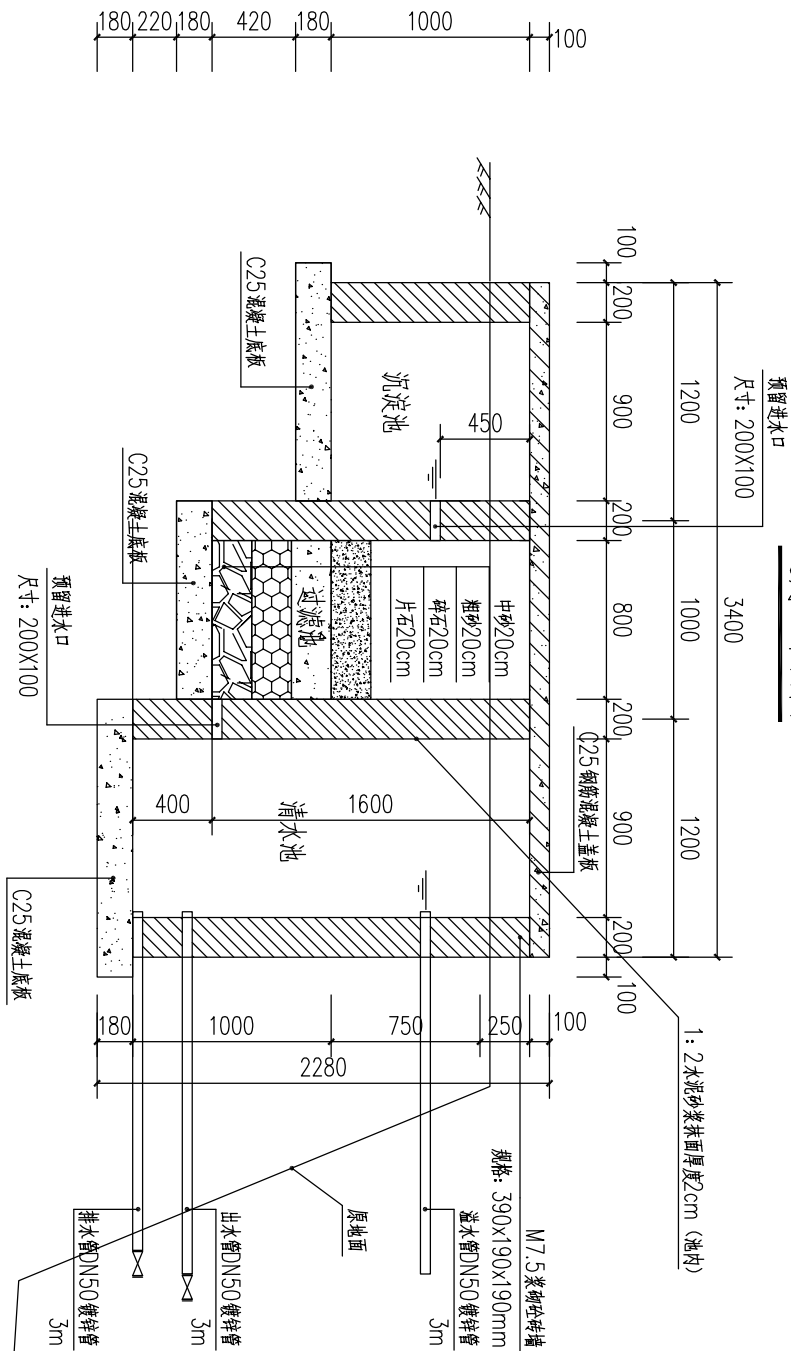

1-1剖面图 1:30

过滤池工程数量表				
名称	数量	单位	备注	
挖方	12.528	m ³	土石方	
C25混凝土底板	1.88	m ³	混凝土	
M7.5浆砌砖墙	5.934	m ³	砂浆	
1:2水泥砂浆抹面	31.85	m ²	砂浆	
C25钢筋混凝土盖板	0.986	m ³	混凝土	
填料	1.472	m ³	砂石	
钢筋	0.10	t	HRB4.00	
DN50镀锌管	9.0	m		
DN50配套阀门	2	个		

中城恒业设计集团有限公司
ZHONGCHENG HENGYE DESIGN GROUP LIMITED
资质证书编号: A352012676

工程名称
那坡县百省乡那翁村那翁屯、规荣屯饮水提升工程项目

图名
过滤池结构图

项目负责人
王松云

设计
李力

图号
02

日期

专业负责人
杨色山

审核
杨色山

复核
袁晓黎