




水池特性表

名称	性质	材料2次运输	进水管（镀锌管）	出水管（镀锌管）	容量	DN40配套阀门	备注
水池	新建	100.0米	DN40水管2400.0米	DN40水管1350.0米	100.0立方米（1座）	6个	钢筋混凝土
过滤池	新建	600.0米	DN40进水管9.0米		10.48立方米（2座）	2个	砖混


中城恒业设计集团有限公司 ZHONGCHENG HENGYE DESIGN GROUP LIMITED 资质证书编号：A352012676	工程名称	那坡县百合乡振武村东莫屯人饮工程建设项目的						日期
	图名	鸟皇屯平面布置图						

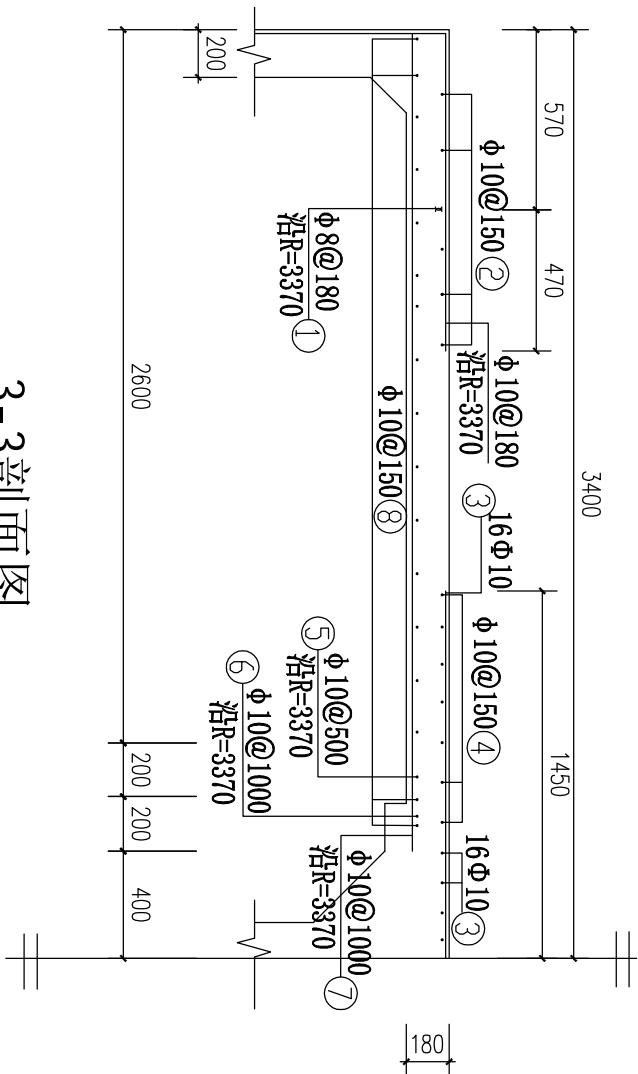

构件名称	编号	详图	直径mm	长度mm	根数	总长度m	各构件材料用量		
							钢筋		
顶板	1		8	1880	118	222	直径mm	长度m	重量kg
	2		10	17250	6	104			
	3		10	2810	16	45	8	222	88
	4		10	6240	7	44	10	671	414
	5		10	2570	42	108	箍筋(Φ8) 88(kg) 414(kg)		
	6		10	2770	21	58			
	7		10	2970	21	62			
	8		10	12500	20	250			


钢筋及材料表

3-3剖面图

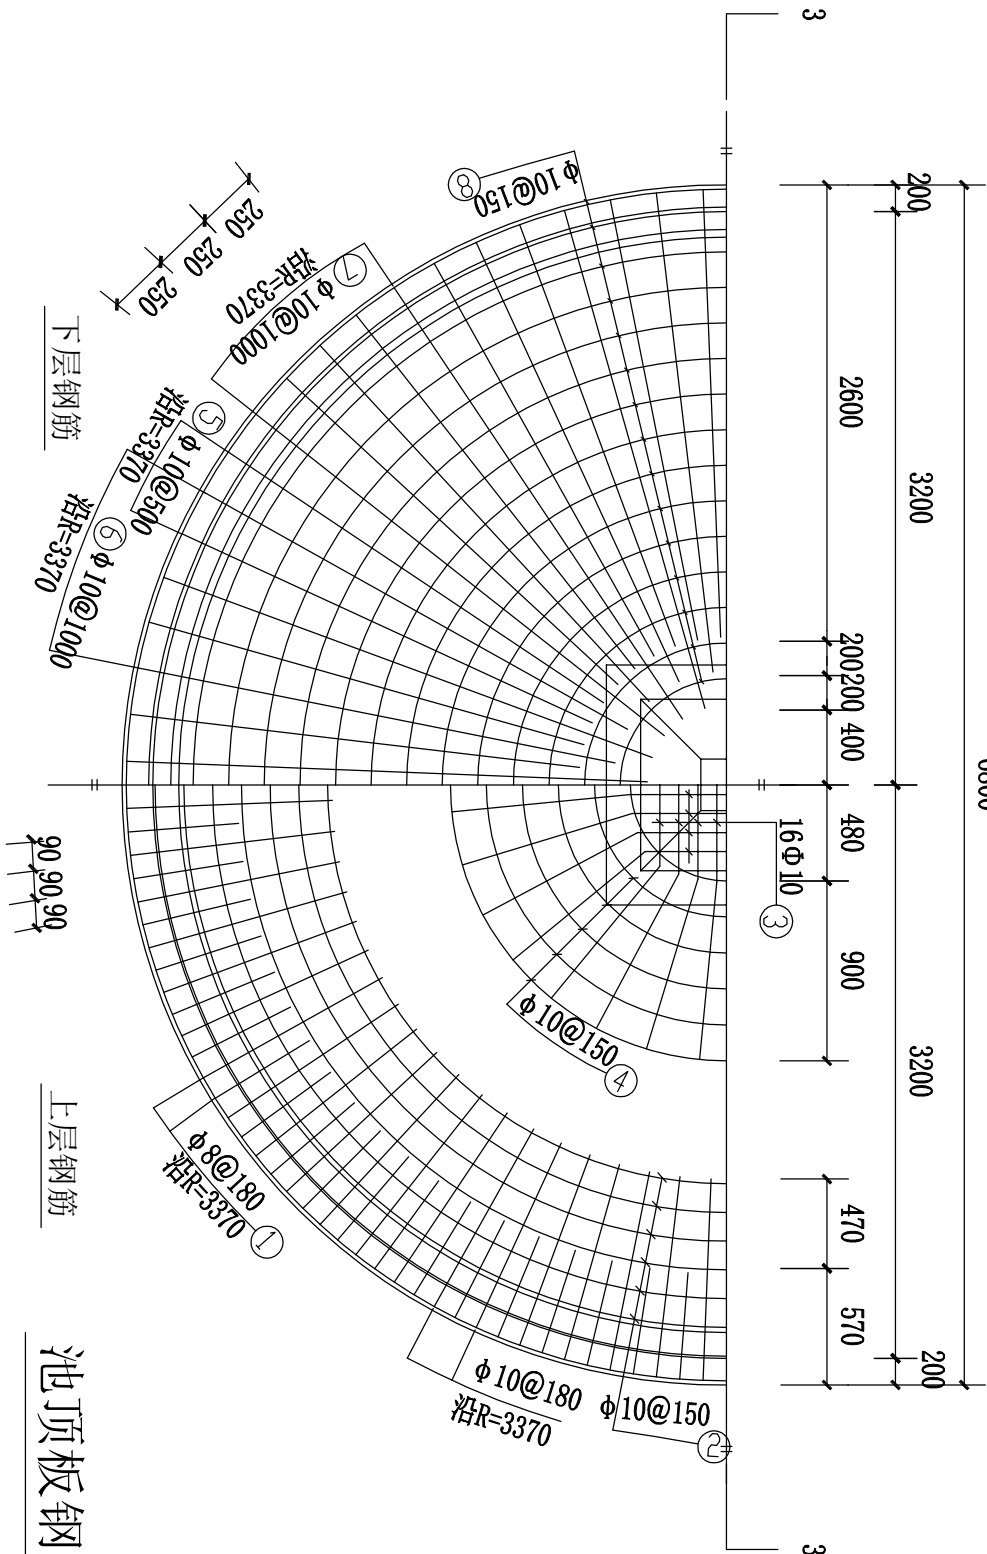

- 说明:
- 图中尺寸单位均为毫米。
 - 钢筋保护层厚度为2.5厘米。
 - 钢筋在板带内均匀分布。

中城恒业设计集团有限公司 ZHONGCHENG HENGYE DESIGN GROUP LIMITED 资质证书编号: A352012676	工程名称	那坡县百合乡振武村东莫屯人饮工程建设项目				项目负责人	王松文	设计	董力军	图号	03	日期	
	图名	100立方米池顶板钢筋布置图				专业审核人	杨色山	审核	杨色山	复核	袁晓黎		

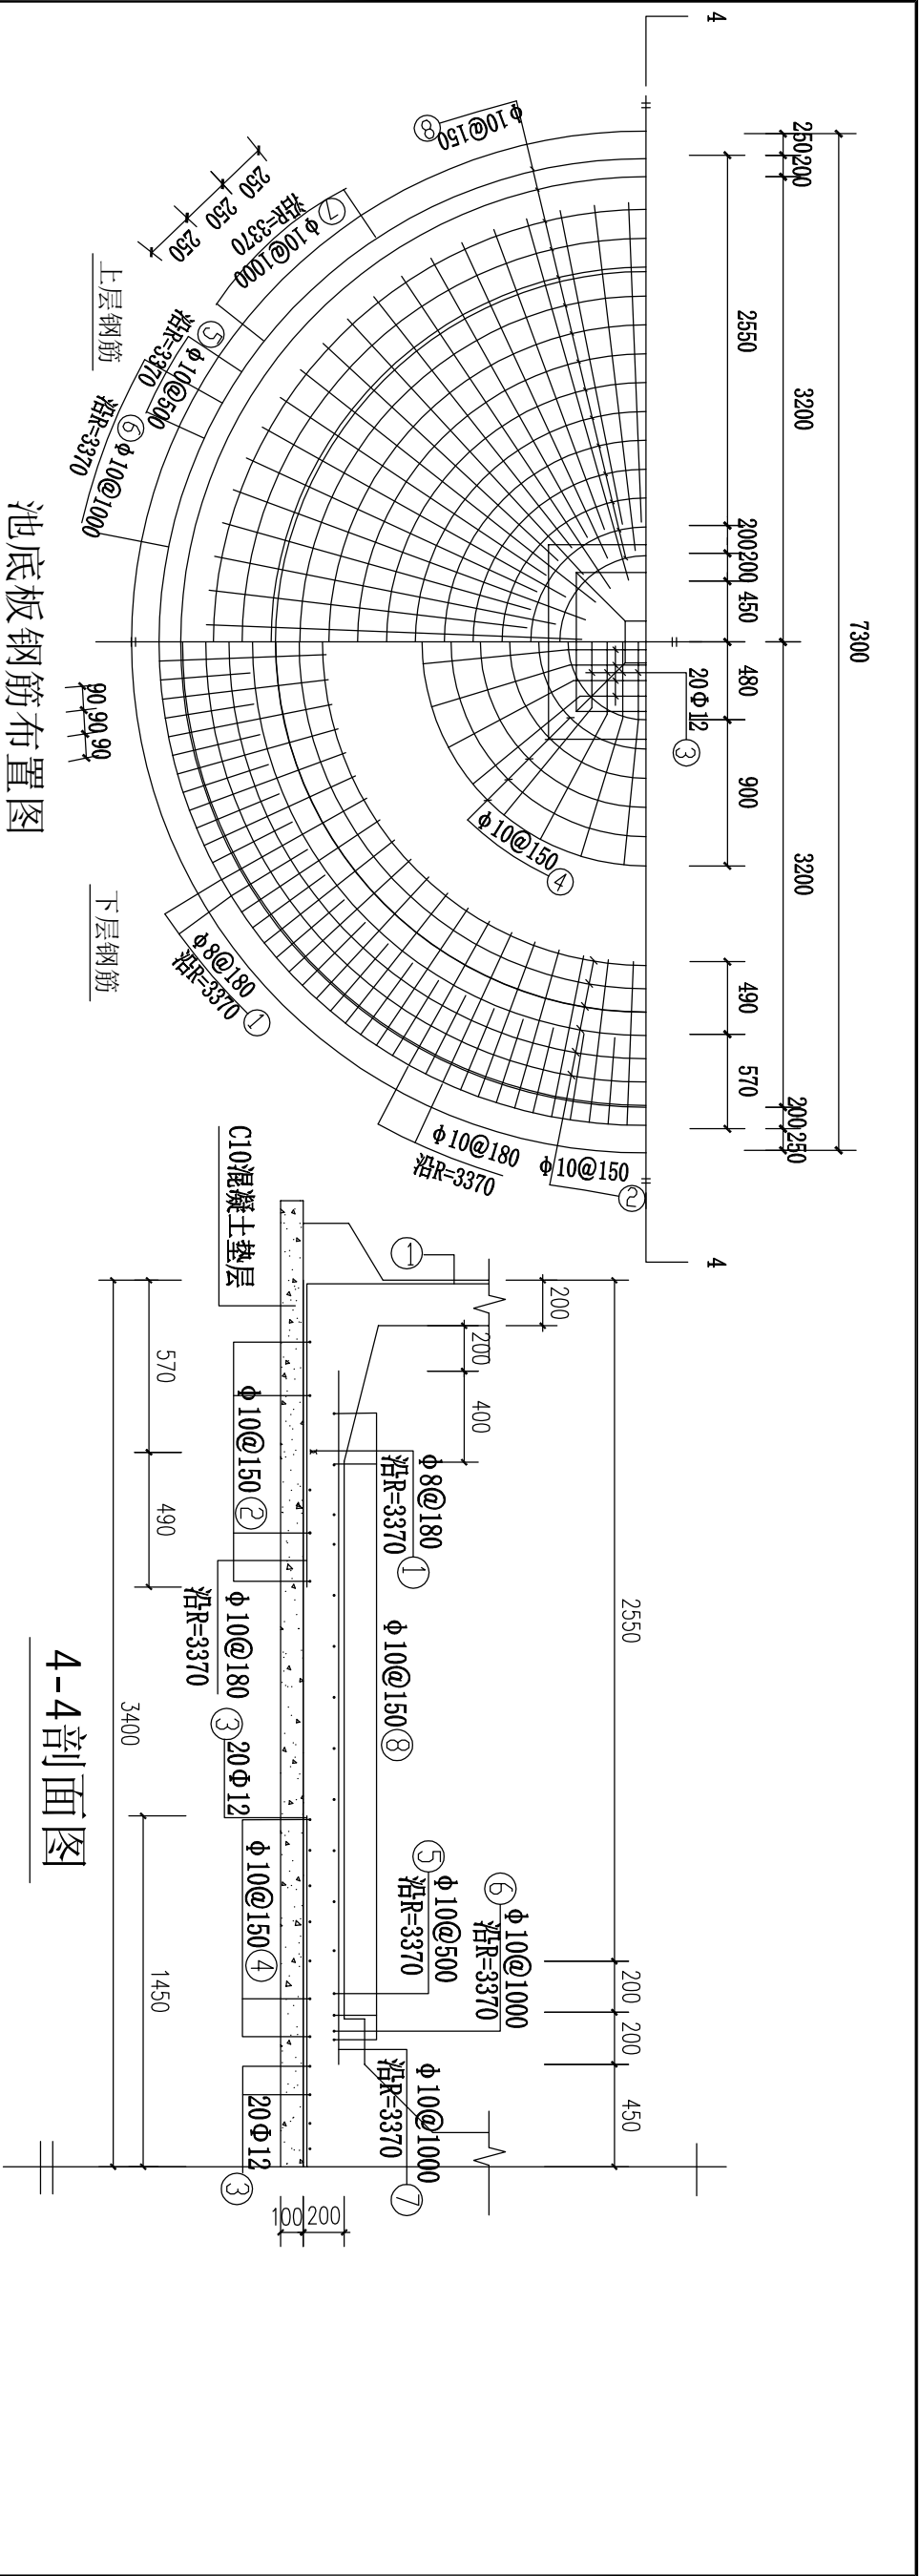

池底板钢筋布置图






















钢筋及材料表



构件名称	编号	详图	直径 mm	长度 mm	根数	总长度 m	各构件材料用量		
							钢筋	直径 mm	长度 m
									重量 kg
底 板	1		8	1880	118	222	C25 砼		
	2		10	17250	6	104			
	3		12	2810	20	56			
	4		10	6240	7	44			
	5		10	2150	42	90			
	6		10	2350	21	49			
	7		10	2550	21	54			
	8		10	11020	17	187			

说明:
1、图中尺寸单位为毫米。
2、钢筋保护层厚度为2.5厘米。
3、钢筋在板中均匀分布。

中城恒业设计集团有限公司 ZHONGCHENG HENGYE DESIGN GROUP LIMITED 资质证书编号: A352012676	工程名称	那坡县百合乡振武村东莫屯人饮工程项目				项目负责人	王 斌	设计	董 强	图号	04	日期	
	图 名	100立方米池底板钢筋布置图				专业负责人	杨 旭	审核	杨 旭	复核	袁晓黎		


钢筋及材料表

构件名称	编 号	略 图	直径 mm	长度 mm	根数	总长度 m	各种材料用量			C25 砼 (m³)
							钢筋			
池	1		14	21290	6	128	16.0	直径 mm	长度 m	重量 kg
	2		10	20030	5	100				
	3		10	1130	118	133				
	4		10	21510	19	409				
	5		10	20760	18	374				
	6		10	5850	118	690				
	7		10	5140	113	581				
	8		8	1140	118	135				
	9		8	2670	113	302				
支柱	1		8	1900	11	21	钢筋(≤φ8) 173(Kg) 钢筋(≥φ10) 1566(Kg)			
	2		8	1880	11	21				
	3		8	990	4	4				
	4		8	2360	1	2				
	5		8	1340	4	5				
	6		8	1160	28	32				
	7		14	3250	4	13				
	8		8	1940	12	23				
	9		8	1920	12	23				
	10		8	990	4	4				
	11		8	2600	1	3				
	12		14	1460	4	6				
	13		8	1340	4	5				

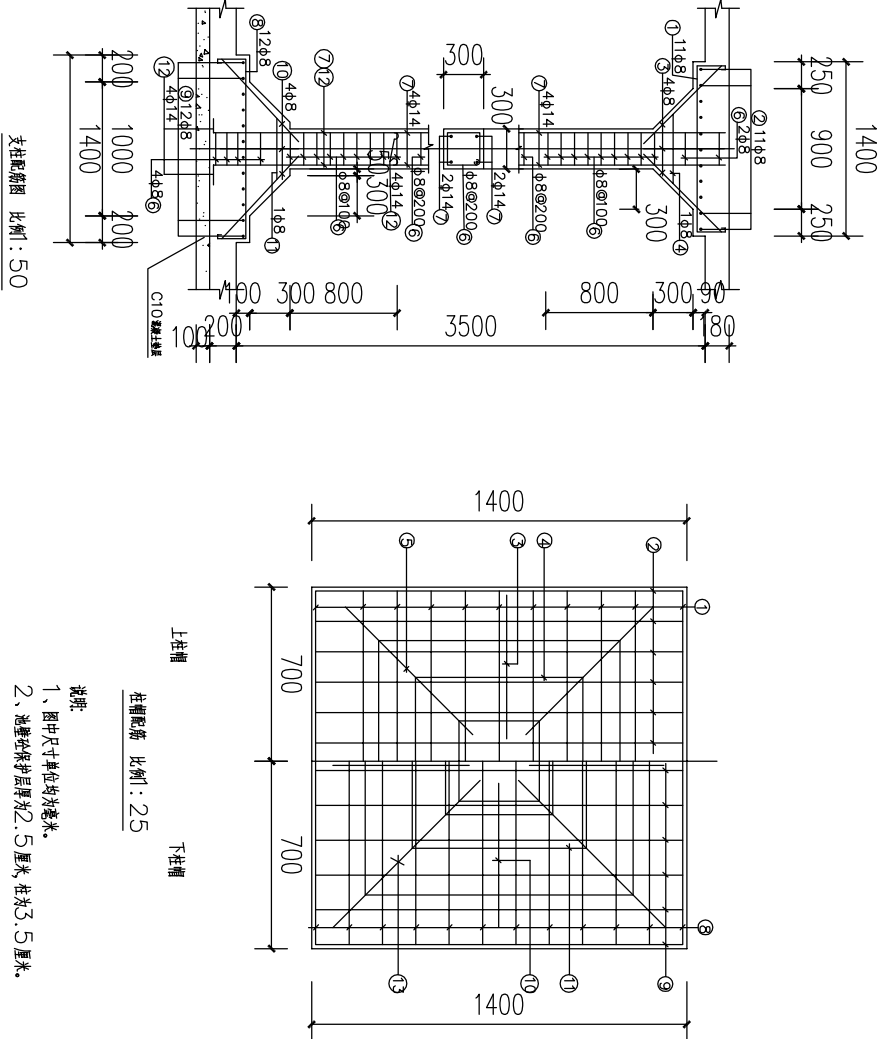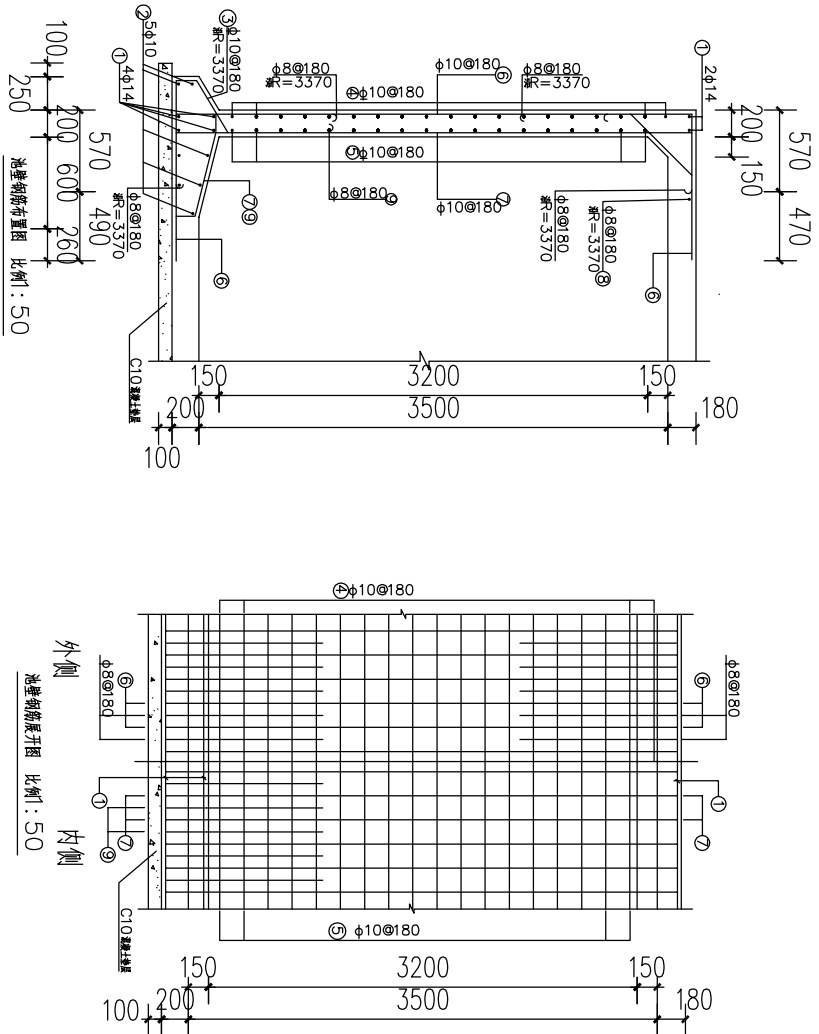


说明:
1、图中尺寸单位均为毫米。
2、池壁砼保护层厚度为2.5厘米,柱为3.5厘米。


中城恒业设计集团有限公司 ZHONGCHENG HENGYE DESIGN GROUP LIMITED 资质证书编号: A352012676	工程名称	那坡县百合乡振武村东莫屯人饮工程建设项目的			
	图名	100立方米池壁钢筋布置图			
		项目负责人	王斌	设计	董力
		专业负责人	杨旭山	审核	杨旭山
				图号	05
				复核	袁晓黎
				日期	

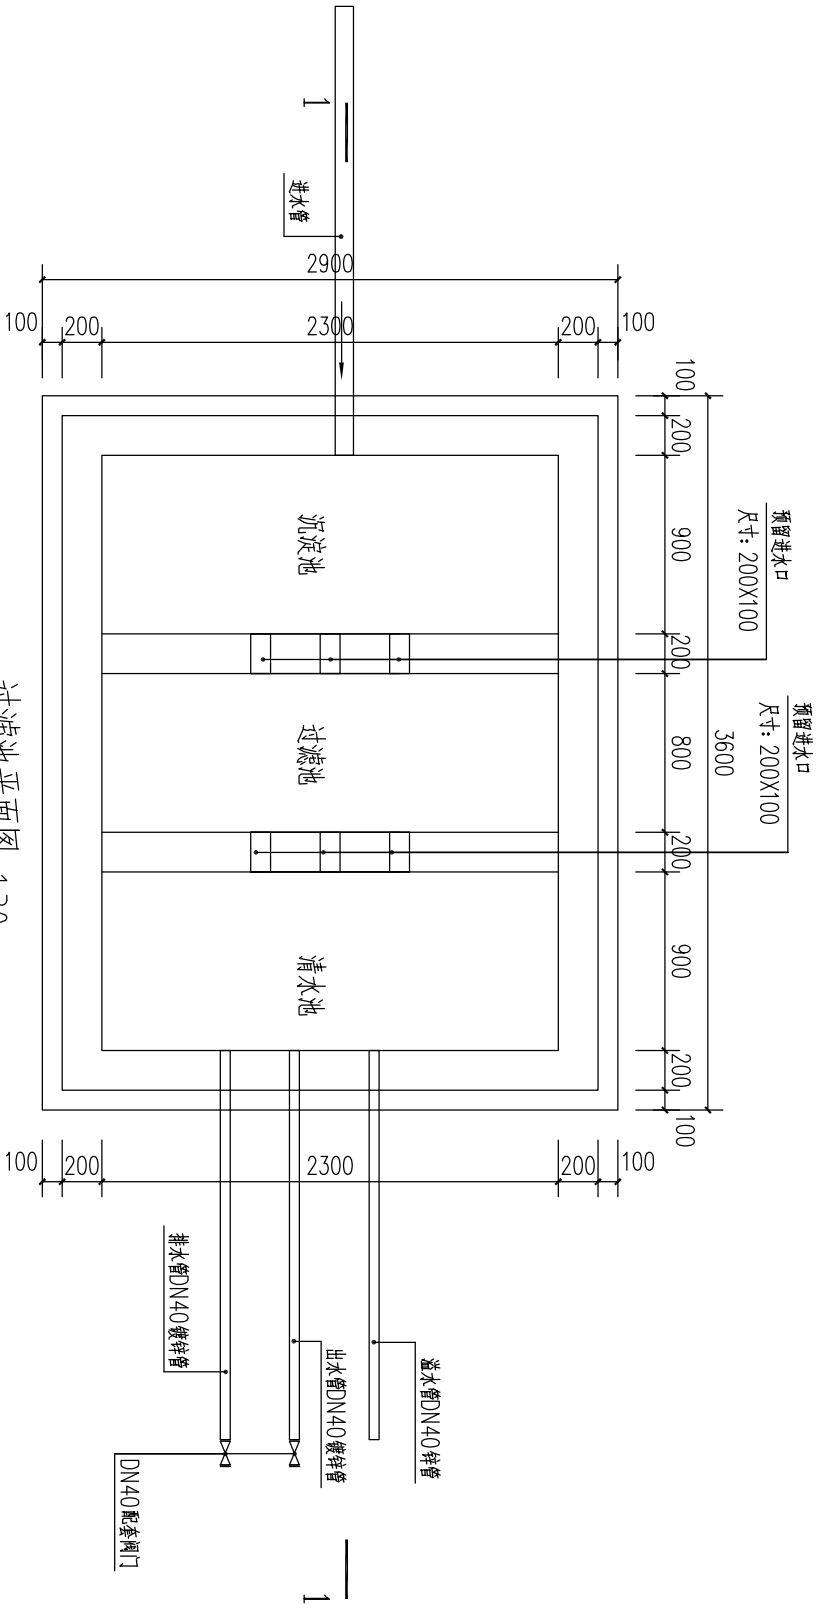

过滤池平面图 1:30

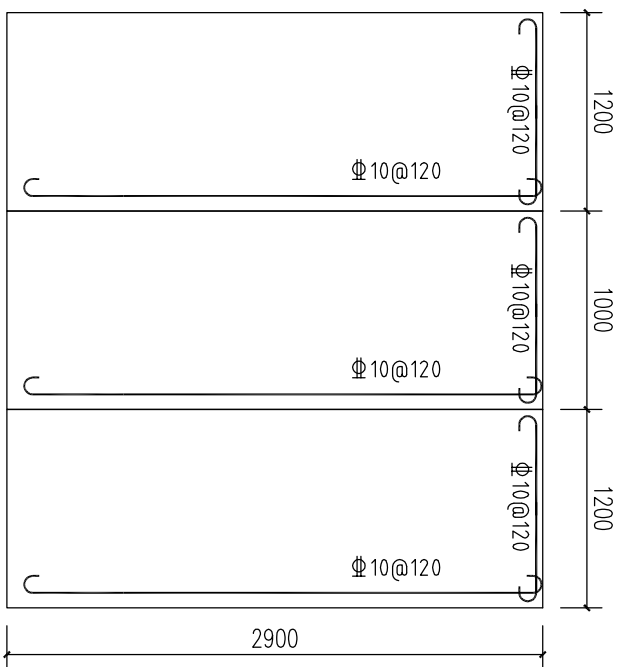

盖板配筋图 1:30

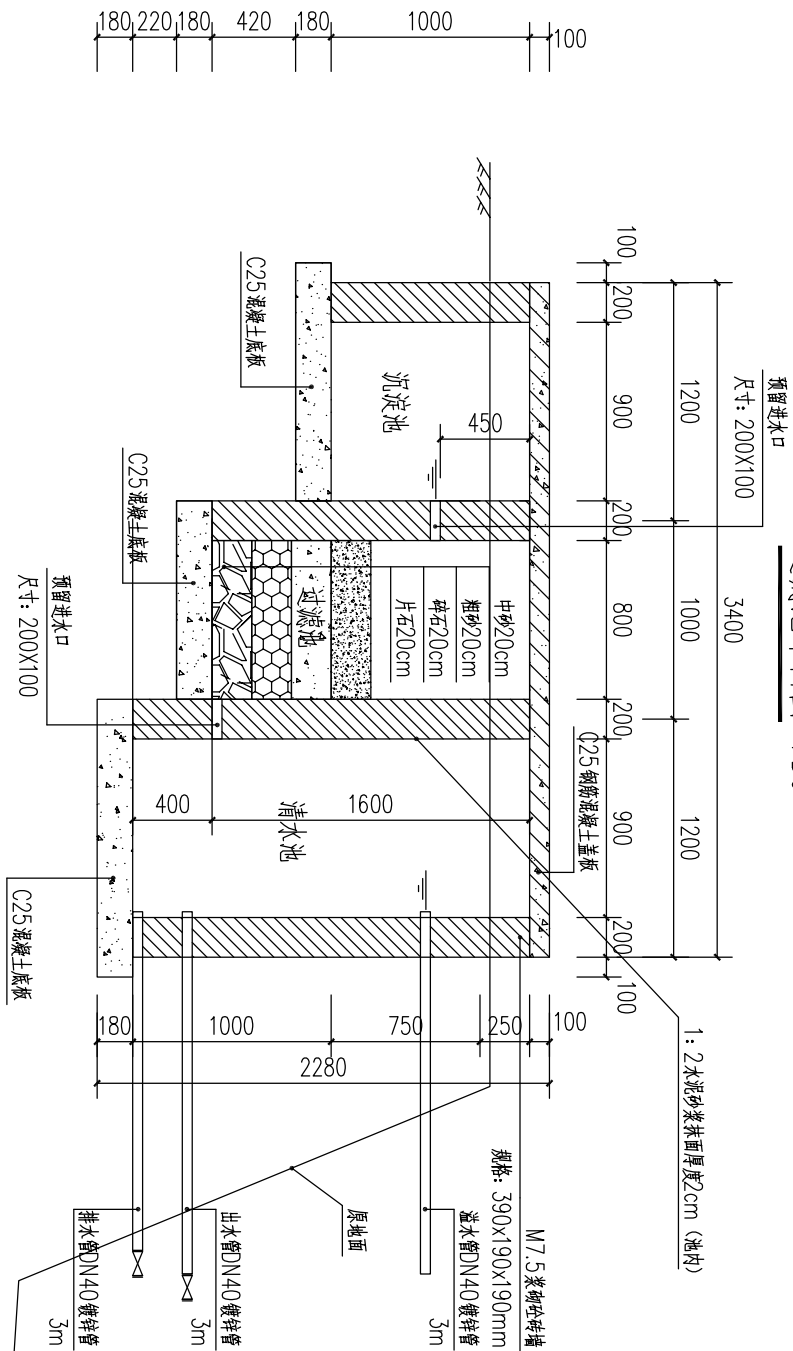

1-1剖面图 1:30

过滤池工程数量表				
名称	数量	单位	备注	
挖方	12.528	m ³	土石方	
C25混凝土底板	1.88	m ³	混凝土	
M7.5浆砌砖墙	5.934	m ³	砂浆	
1:2水泥砂浆抹面	31.85	m ²	砂浆	
C25钢筋混凝土盖板	0.986	m ³	混凝土	
填料	1.472	m ³	砂石	
钢筋	0.10	t	HRB4.00	
DN4.0镀锌管	9.0	m		
DN4.0配套阀门	2	个		

中城恒业设计集团有限公司
ZHONGCHENG HENGYE DESIGN GROUP LIMITED
资质证书编号: A352012676

工程名称
那坡县百合乡振武村东莫屯人饮工程项目

图名
过滤池结构图

项目负责人
王松云

设计
李力

图号
03

日期