专业	实名	签名
日期	专业	实名
签名	日期	
会签		

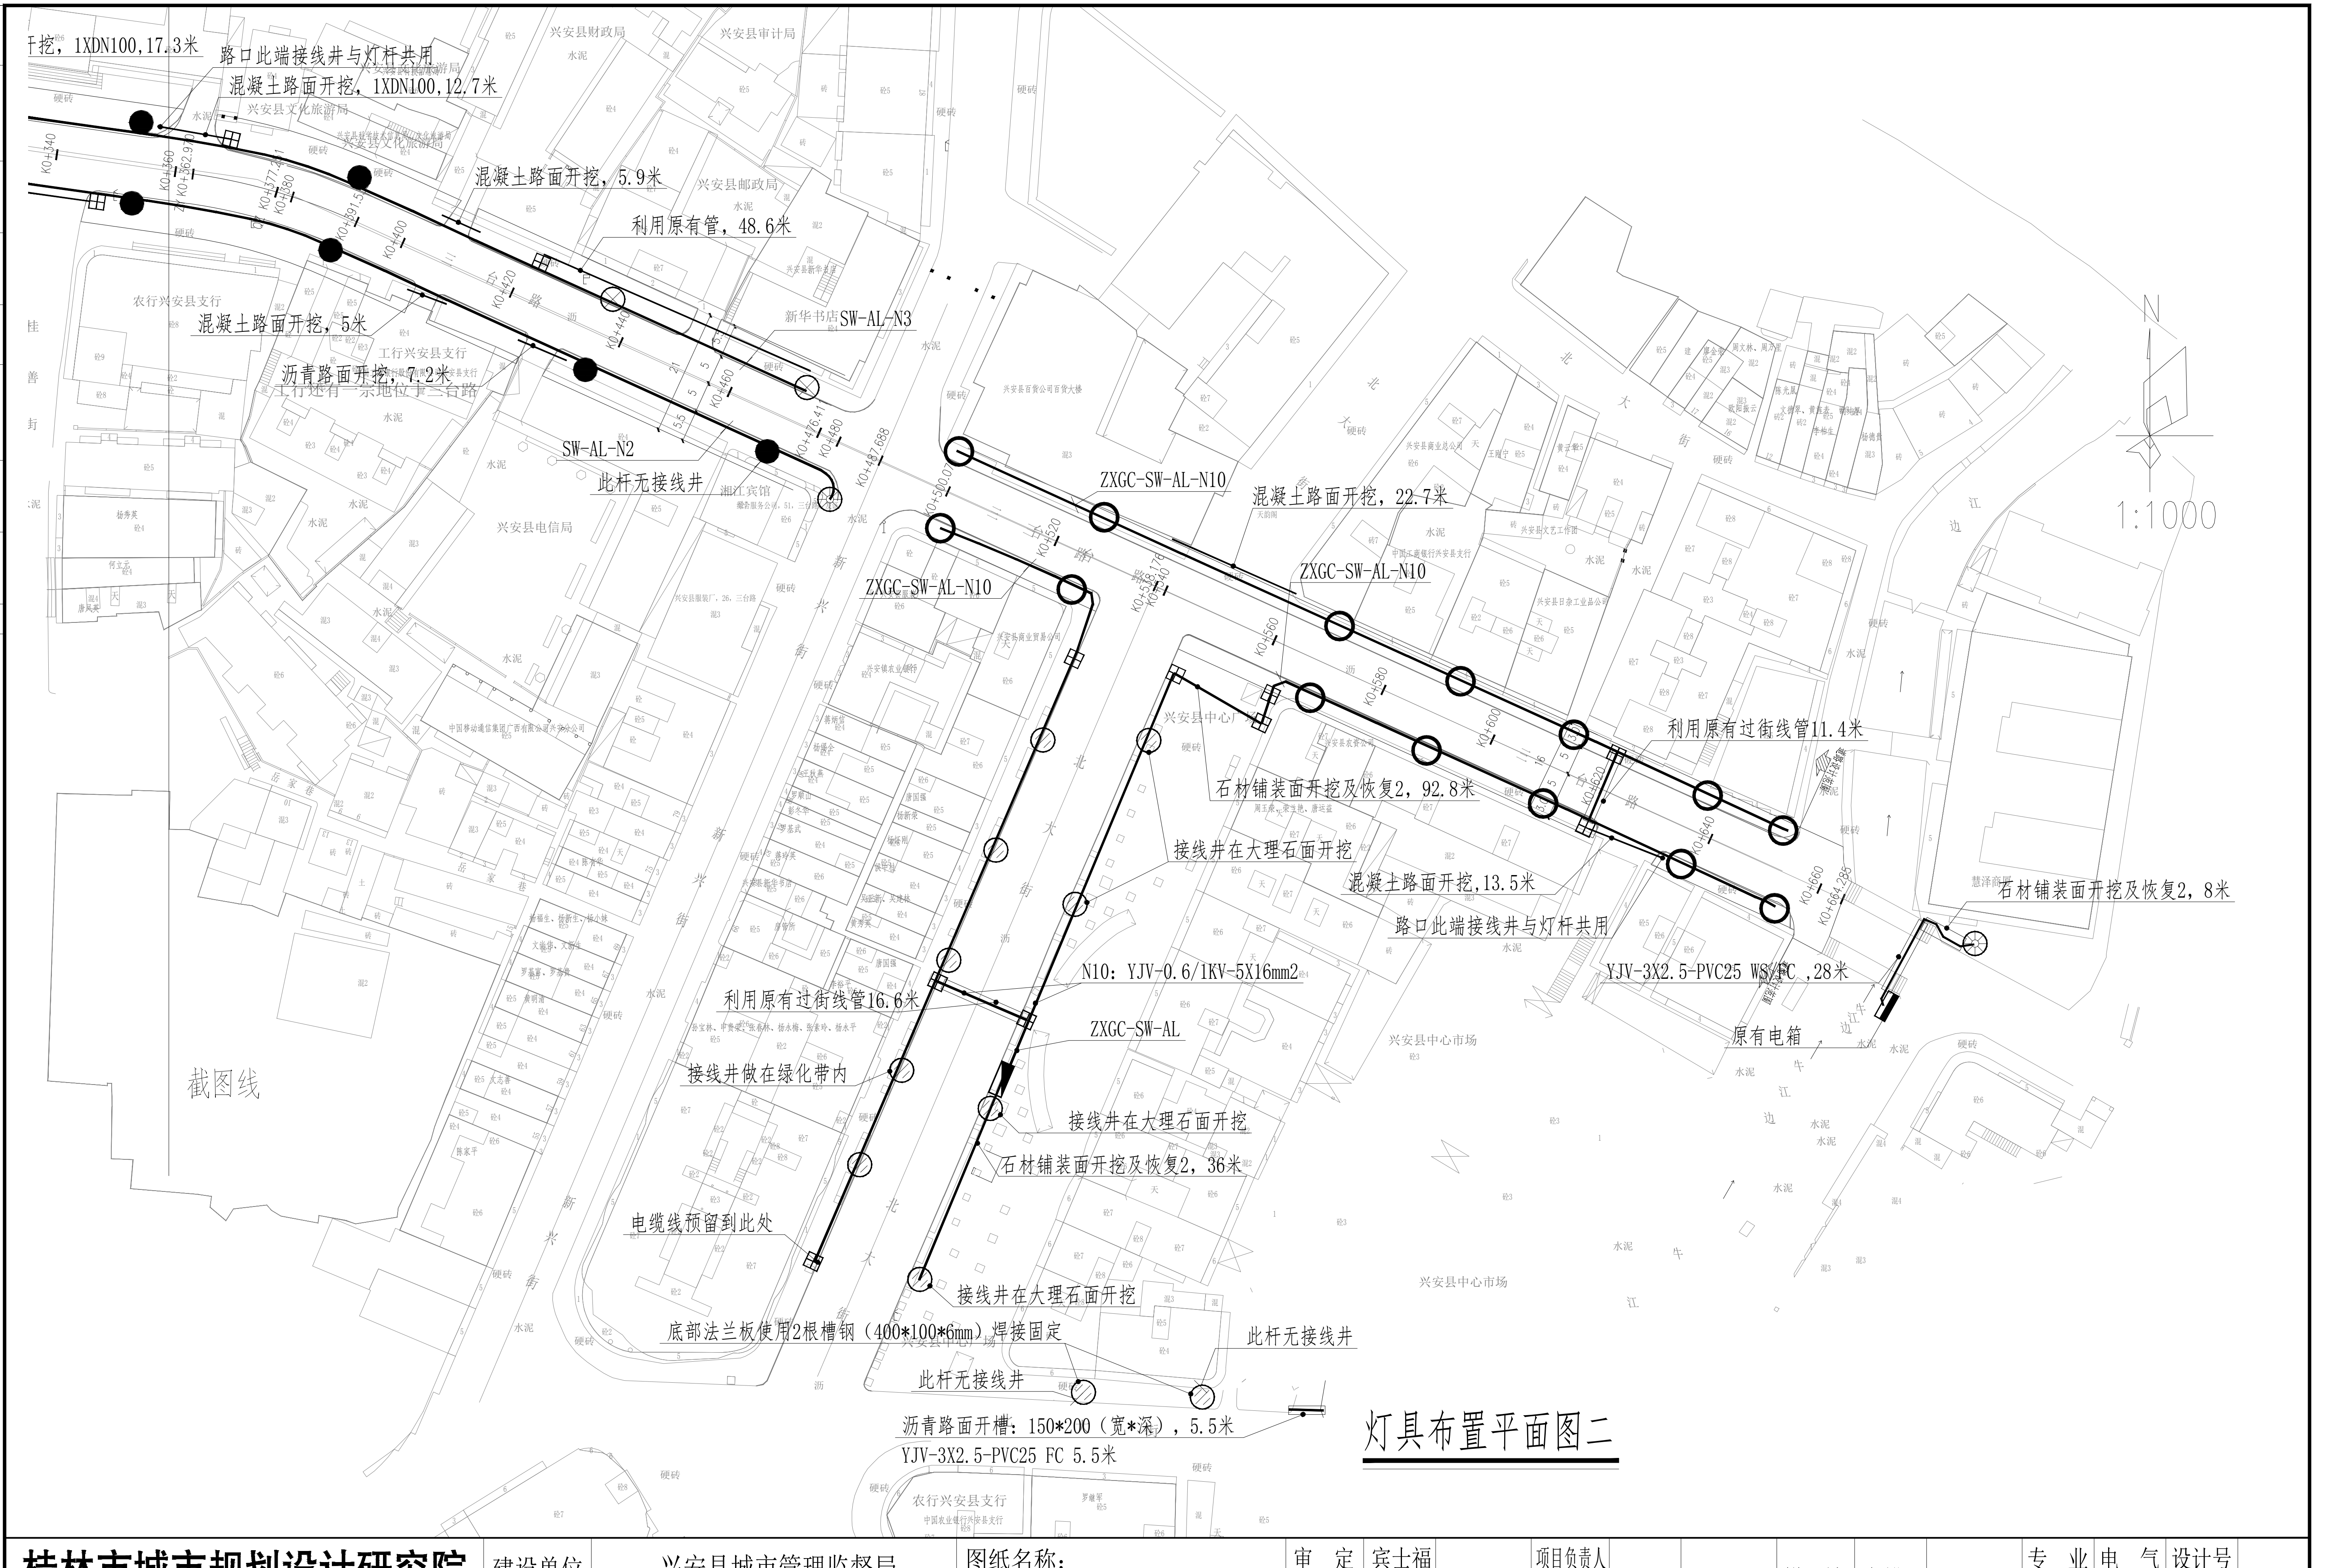

开挖，1XDN100,17.3米
路口此端接线井与灯杆共用
混凝土路面开挖，1XDN100,12.7米
混凝土路面开挖，5.9米
利用原有管，48.6米
新华书店
SW-AL-N3
混凝土路面开挖，5米
沥青路面开挖，7.2米
工行还有一宗地位于三台路
SW-AL-N2
此杆无接线井
ZXGC-SW-AL-N10
混凝土路面开挖，22.7米
ZXGC-SW-AL-N10
ZXGC-SW-AL-N10
利用原有过街线管11.4米
石材铺装面开挖及恢复2，92.8米
接线井在大理石面开挖
混凝土路面开挖，13.5米
路口此端接线井与灯杆共用
石材铺装面开挖及恢复2，8米
YJV-3X2.5-PVC25 WS/FC ，28米
原有电箱
N10：YJV-0.6/1KV-5X16mm2
利用原有过街线管16.6米
ZXGC-SW-AL
接线井做在绿化带内
接线井在大理石面开挖
石材铺装面开挖及恢复2，36米
电缆线预留到此处
接线井在大理石面开挖
底部法兰板使用2根槽钢（400*100*6mm）焊接固定
此杆无接线井
此杆无接线井
沥青路面开槽：150*200（宽*深），5.5米
YJV-3X2.5-PVC25 FC 5.5米
截图线
三台路
北大街
新兴街
兴安县财政局
兴安县审计局
兴安县邮政局
兴安县电信局
兴安县文化旅游局
农行兴安县支行
工行兴安县支行
湘江宾馆
兴安县百货公司百货大楼
兴安县中心广场
兴安县中心市场
中国工商银行兴安县支行
桂善街
岳家巷
边江街
慧泽商厦
K0+340
K0+360
K0+362.9
K0+377.2
K0+380
K0+391.5
K0+400
K0+420
K0+440
K0+460
K0+476.41
K0+480
K0+487.688
K0+500.07
K0+520
K0+538.176
K0+540
K0+560
K0+580
K0+600
K0+620
K0+640
K0+660
K0+664.286
N
1:1000

灯具布置平面图二

桂林市城市规划设计研究院	建设单位	兴安县城市管理监督局	图纸名称：	审定	宾士福	项目负责人		设计	袁麒	专业	电气	设计号	
☐城乡规划编制:甲级 [建]城规编第 (141236) ☐建筑工程设计:甲级 A145004304-6/2 ☐市政公用行业设计:乙级 A245004301-6/6 ☐旅游规划设计:乙级 旅规36-2004 ☐风景园林工程设计:乙级 A245004301-6/6 ☐工程咨询:丙级 12520110012	工程名称	兴安县城风貌改造提升(秦邑古韵惠万家)项目	灯具布置平面图二	审核	张永红	专业负责人				设计阶段	施工图	图号	DS-06
				校对	胡志成	方案		制图		电子文号		日期	2023.08