



日期			
姓名			
签名			
实名			
专业			
专业			
日期			
姓名			
签名			
实名			
专业			
专业			
会 签			

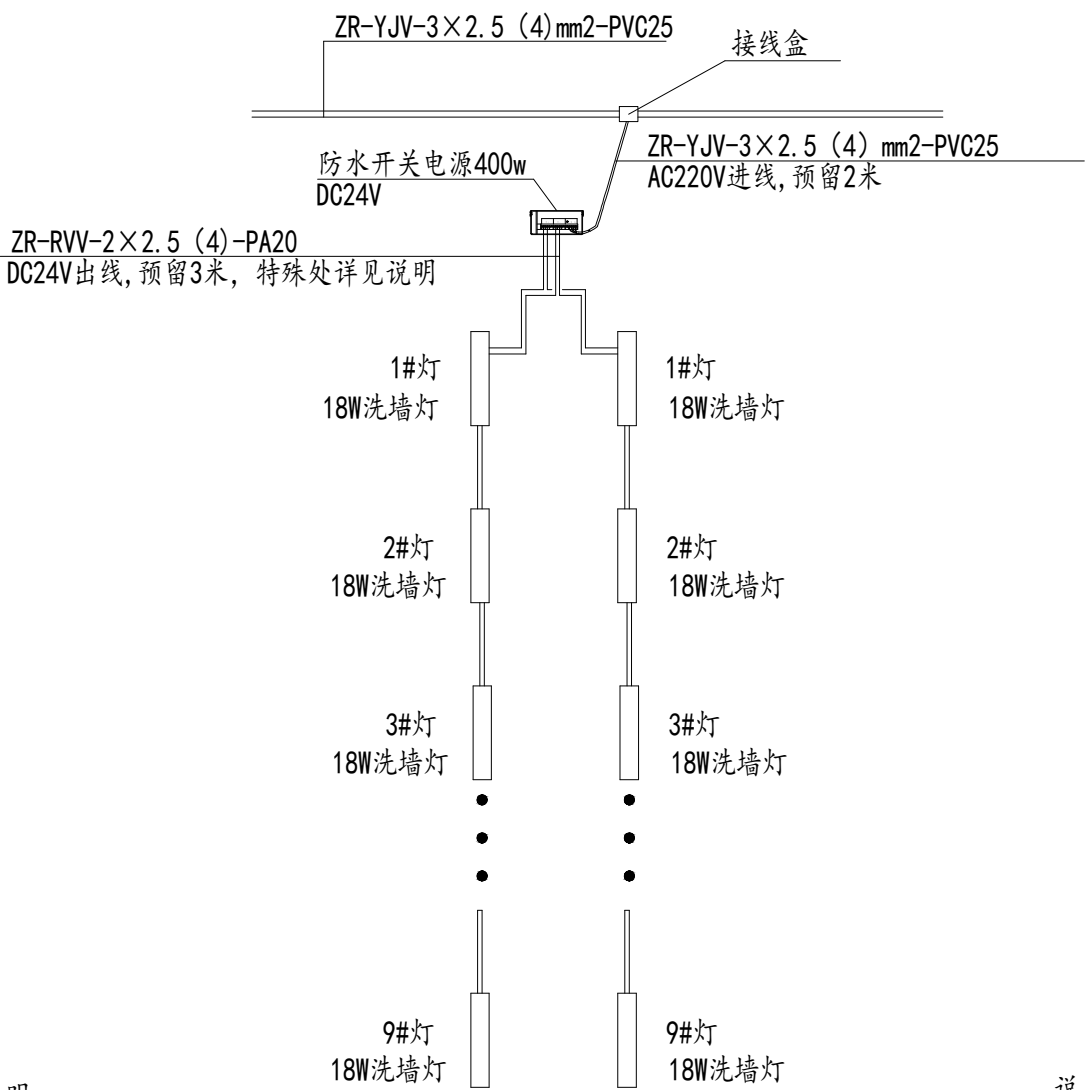

- 说 明：
- 1、每个开关电源连接18个灯具，超出18个需要另加开关电源；
 - 2、灯具之间线缆接好以后、用热缩套管套住、外层采用防水胶布包裹；
 - 3、灯具之间公母接头线连接以后一定要拧紧到位、防止进水生锈。
 - 4、本接线图仅供参考，以灯具生产厂家接线为准。

1 18W洗墙灯接线示意图

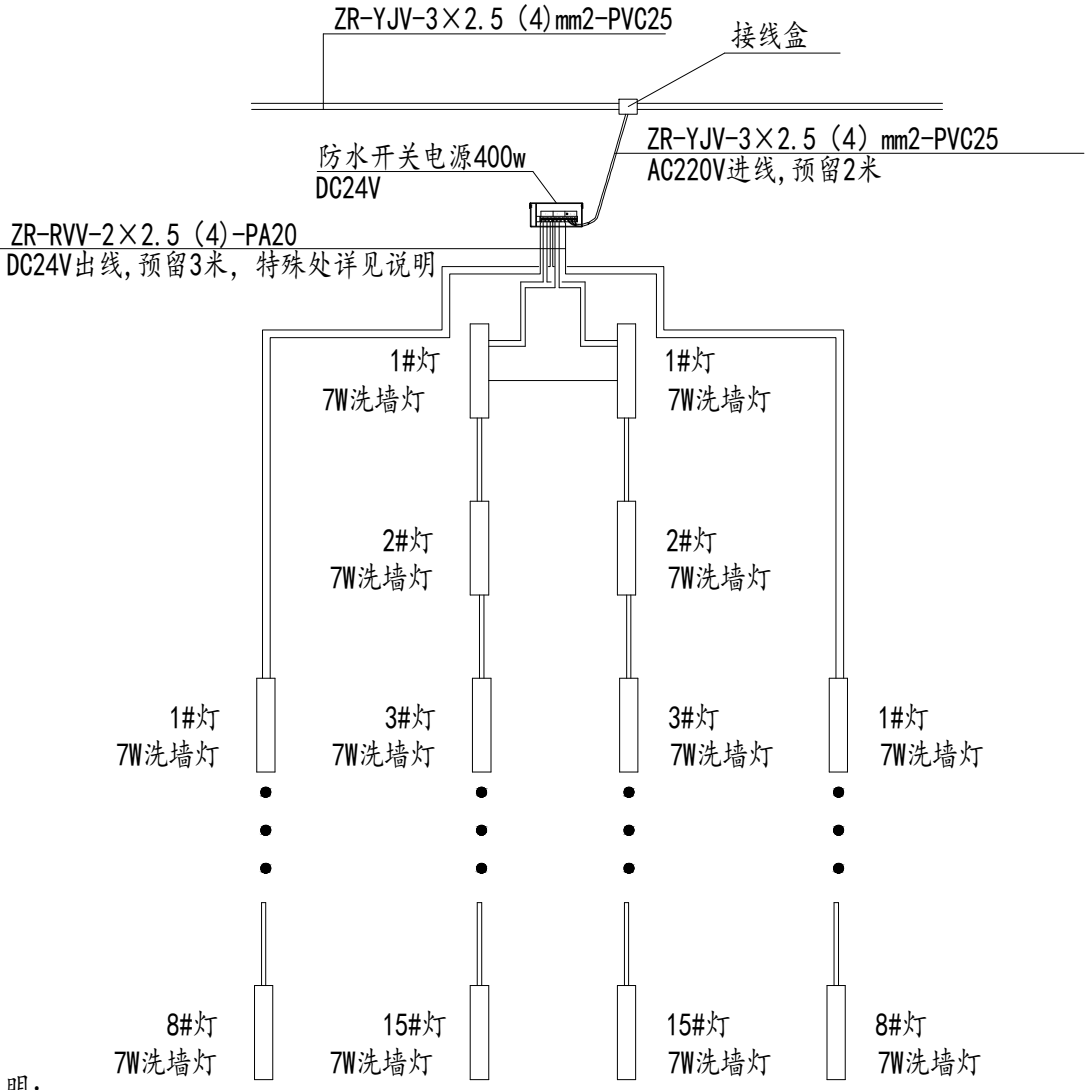

- 说 明：
- 1、每个开关电源连接46个灯具，超出46个需要另加开关电源,线路所带灯具满足负荷距要求；
 - 2、灯具之间线缆接好以后、用热缩套管套住、外层采用防水胶布包裹；
 - 3、灯具之间公母接头线连接以后一定要拧紧到位、防止进水生锈。
 - 4、本接线图仅供参考，以灯具生产厂家接线为准。

2 7W洗墙灯接线示意图

<div>桂林市城市规划设计研究院</div> <div><div><div><div>□ 城乡规划编制:甲级 [建]城规编第 (141236)</div><div>□ 市政公用行业设计:乙级 A245004301-6/6</div><div>□ 风景园林工程设计:乙级 A245004301-6/6</div></div><div><div>□ 建筑工程设计:甲级 A145004304-6/2</div><div>□ 旅游规划设计:乙级 旅规36-2004</div><div>□ 工程咨询:丙级 12520110012</div></div></div></div>	建设单位	兴安县城市管理监督局	图纸名称: 安装大样图3	审 定	宾士福		项目负责人				设 计	袁麒		专 业	电 气	设计号	
	工程名称	兴安县城风貌改造提升 (秦邑古韵惠万家) 项目		审 核	张永红		专业负责人							设计阶段	电 施	图 号	DY-03
				校 对	胡志成		方 案							电子文号		日 期	2023.08