会签	专业	实名	签名	日期	专业	实名	签名	日期

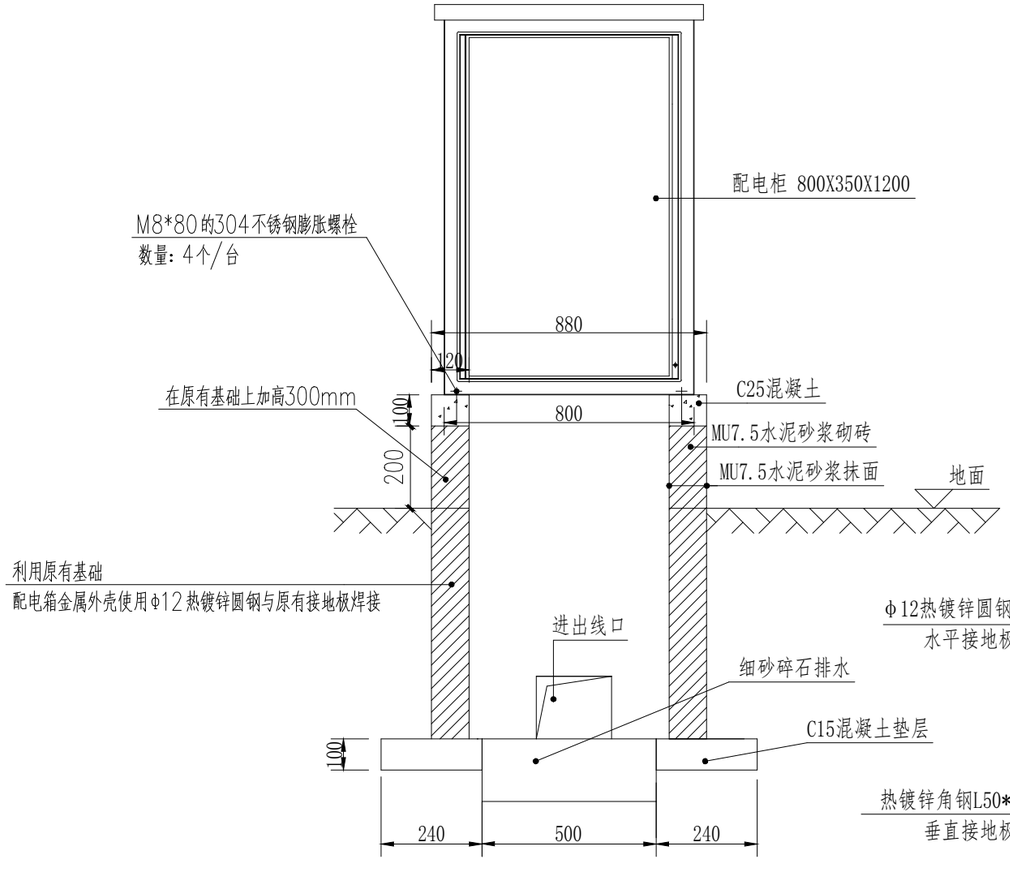

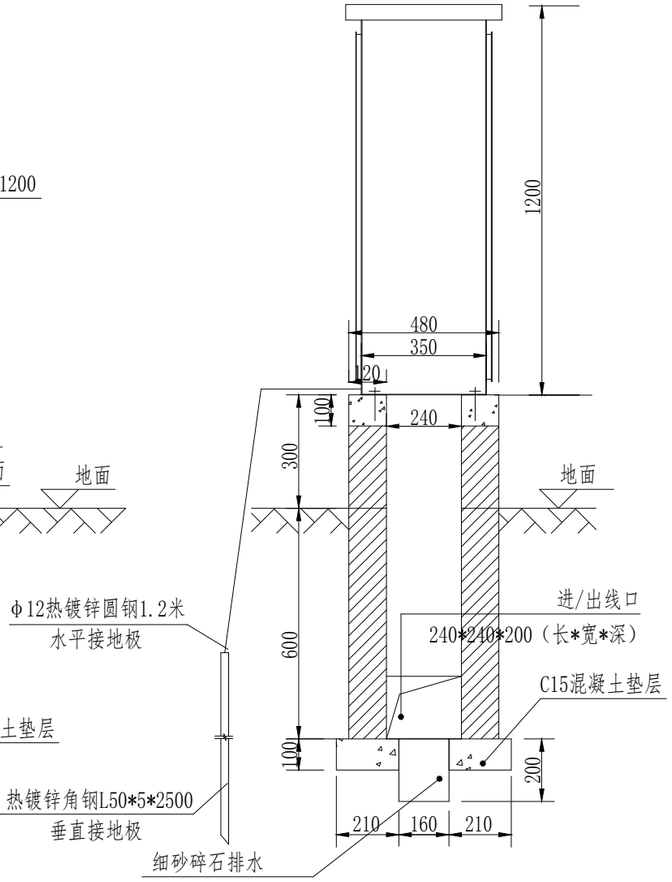

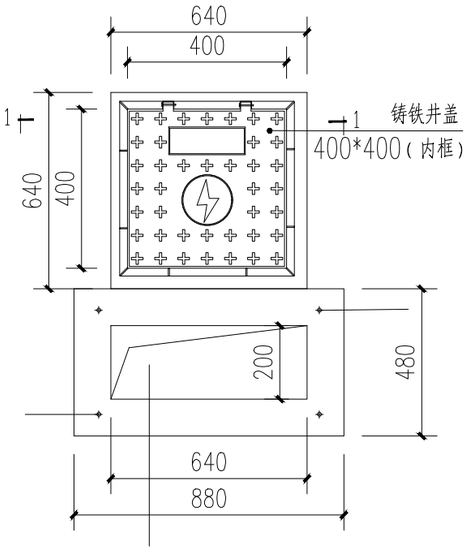

接线井平面图

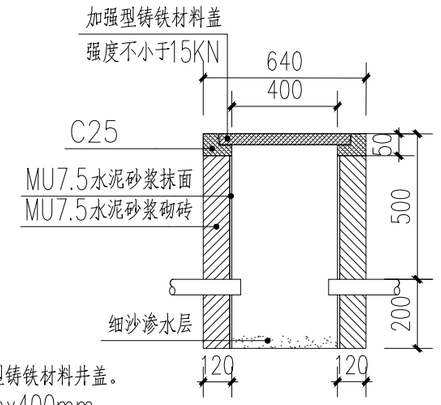

1-1

说明：
1、尺寸单位：毫米。
2、井盖及井盖基座均为加强型铸铁材料井盖。
3、井盖大小为内框：400mmx400mm。
4、井盖承载能力≥15KN。
5、管口采用布料封堵，防止杂物进到管内。

配电箱安装大样图

在原有基础上加高300mm

桂林市城市规划设计研究院	建设单位	兴安县路灯所	图纸名称：	审定	宾士福		项目负责人			设计	袁麒		专业	电气	设计号	
□城乡规划编制:甲级 [建]城规编第（141236） □建筑工程设计:甲级 A145004304-6/2			配电箱安装大样图	审核	张永红		专业负责人						设计阶段	电施	图号	DS-01-06
□市政公用行业设计:乙级 A245004301-6/6 □旅游规划设计:乙级 旅规36-2004	工程名称	兴安县城人居环境提升（秦邑古韵惠万家)建设项目		校对	胡志成		方案			制图			电子文号		日期	2023.08
□风景园林工程设计:乙级 A245004301-6/6 □工程咨询:丙级 12520110012																