会签	专业	实名	签名	日期	专业	实名	签名	日期

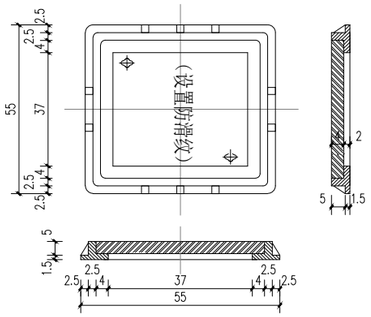

铸铁井盖大样图

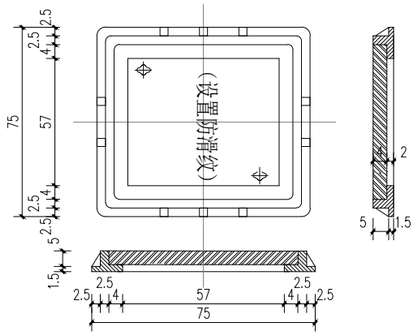

铸铁井盖大样图

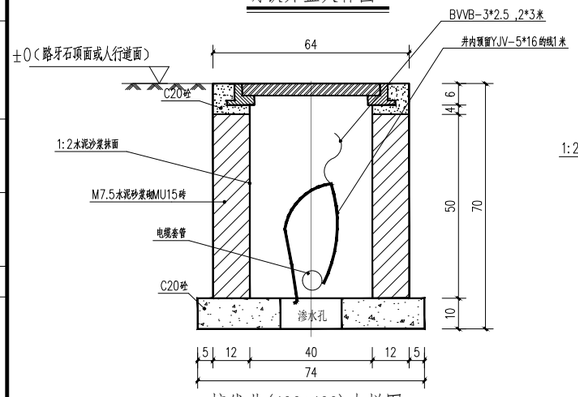

接线井(400*400)大样图

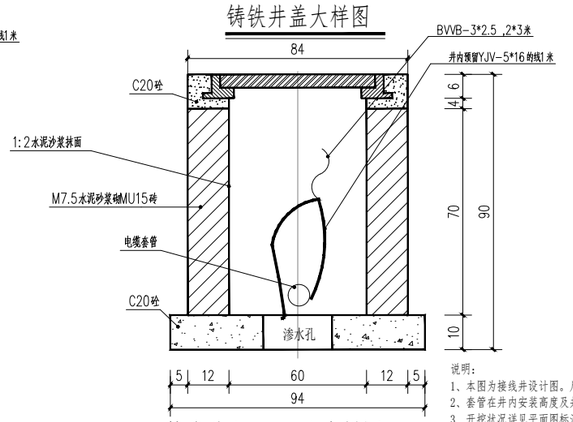

接线井(600*600)大样图

说明：
1、本图为接线井设计图。尺寸单位为厘米；
2、套管在井内安装高度及井深可根据管道埋深进行调整；
3、开挖状况详见平面图标注，人行道上开挖详见：石材铺装面开挖及恢复断面图；
4、接线井用MU7.5(P.042.5 河沙)水泥砂浆,MU15标准烧结砖115*53砌体)

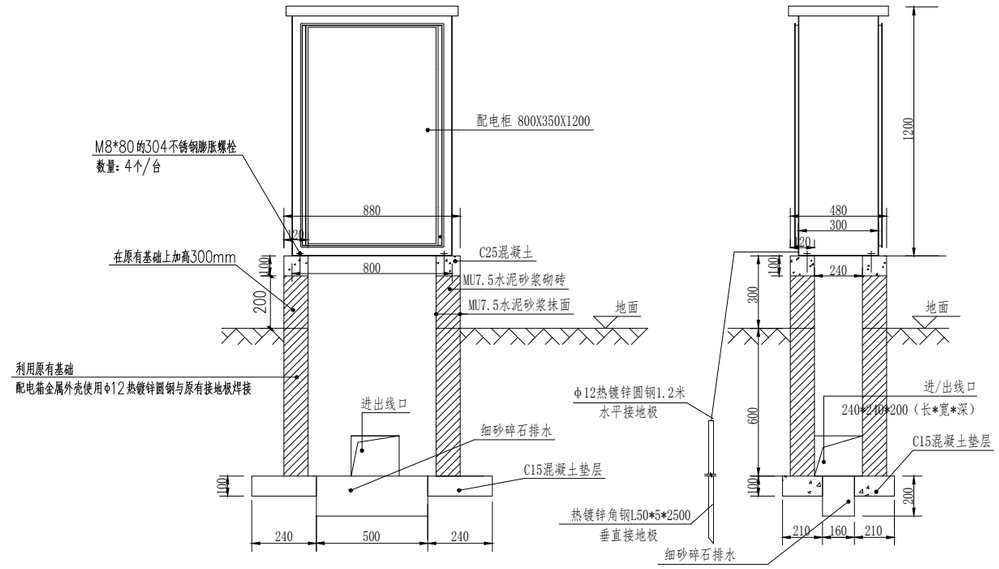

配电箱安装大样图

在原有基础上加高300mm

开挖前状况如下：
沥青层厚100mm
水泥砼厚250mm
水泥稳定碎石厚150mm
级配碎石厚100mm
路基压实，三类土

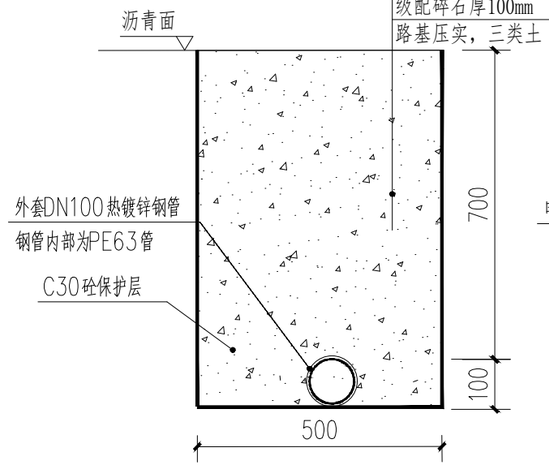

沥青路面开挖及恢复断面图

人工开挖及回填

开挖前状况如下：
青石板30mm,45%重新购买，55%利旧
M7.5水泥砂浆厚30mm
C20混凝土厚100mm
级配碎石厚100mm
路基压实

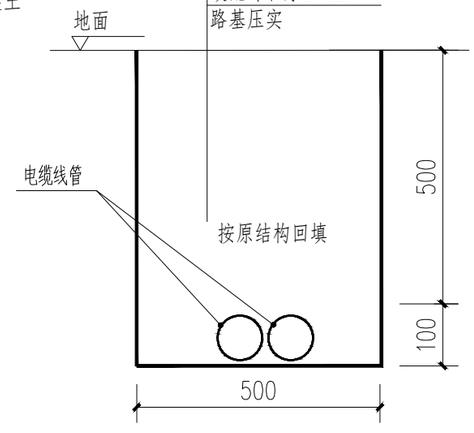

石材铺装面开挖及恢复断面图1

人工开挖及回填，回填压实度不小于0.94。
石材恢复,青石板45%重新购买，55%利旧

开挖前状况如下：
大理石30mm,20%重新购买，80%利旧
M7.5水泥砂浆厚30mm
C20混凝土厚100mm
级配碎石厚100mm
路基压实

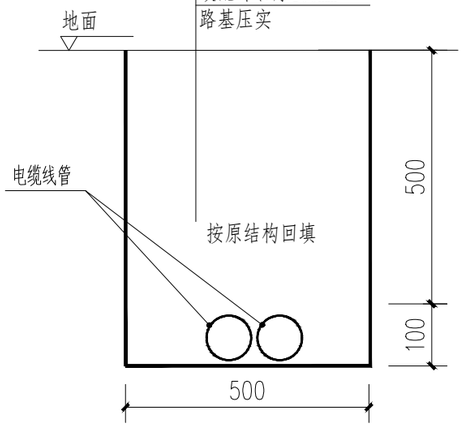

石材铺装面开挖及恢复断面图2

人工开挖及回填，回填压实度不小于0.94。
石材恢复,大理石20%重新购买，80%利旧

开槽前状况如下：
沥青层厚100mm
水泥砼厚100mm

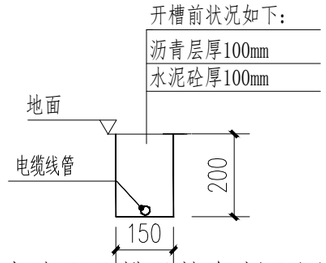

沥青路面开槽及恢复断面图

人工开挖及回填
使用C30混凝土回填

桂林市城市规划设计研究院	建设单位	兴安县城市管理监督局	图纸名称：	审　定	宾士福		项目负责人			设　计	袁麒		专　业	电　气	设计号	
□城乡规划编制:甲级 [建]城规编第（141236） □建筑工程设计:甲级 A145004304-6/2																
□市政公用行业设计:乙级 A245004301-6/6 □旅游规划设计:乙级 旅规36-2004	工程名称	兴安县城风貌改造提升（秦邑古韵惠万家）项目	配电箱安装大样图 接线井大样图及开挖断面图	审　核	张永红		专业负责人						设计阶段	施工图	图　号	DS-11
□风景园林工程设计:乙级 A245004301-6/6 □工程咨询:丙级 12520110012				校　对	胡志成		方　案			制　图			电子文号		日　期	2023.08