



平面布置图 1:100

说明: 长64m、宽90m。
电动卷帘器24V100W—共15台
图中未标注材料, 均为原有材料。
透光大棚面积为 5760 m², 柱距4.0m, 檐高3.0m, 净高4.6m。

会签专业	签 名	日 期
建筑 ARCH		
结构 STRU		
给排水 PLUM		
电气 ELEC		
暖通 MECH		
存盘名SAVE FILE		
广西方华建筑设计 有限公司 GUANGXI FANG HUA ARCHITECTURE DESIGN CO. LTD. 设计资质: 建筑行业(建筑工程)乙级		
设计资质证书编号: A215016577		
合作单位 COOPERATOR		
职 责 DUTY	姓 名 NAME	签 署 SIGNATURE
审 定 APPROVED	陆 玲	陆玲
审 核 CHECK	段存贤	段存贤
项目负责人 MANAGER	蒋超群	蒋超群
专业负责人 ARCH. CHIEF	蒋超群	蒋超群
校 对 PROOF	李思喆	李思喆
设 计 DESIGN	许 平	许平
制 图 DRAWING	许 平	许平
建设单位 C. C 兴安县农业农村局		
项目名称 PROJECT 兴安县葡萄产业基础设施提质增效建设项目		
子项名称 SUBITEM 农科所 2号地		
图名 TITLE 平面布置图		
设计号 PROJ. NO.	G24-16	
阶段 STATUS	施工图	版次 REV. 01
图别 D. S	建筑	日期 DATE 2024. 03
图号 DWG. NO.	JZ-01	

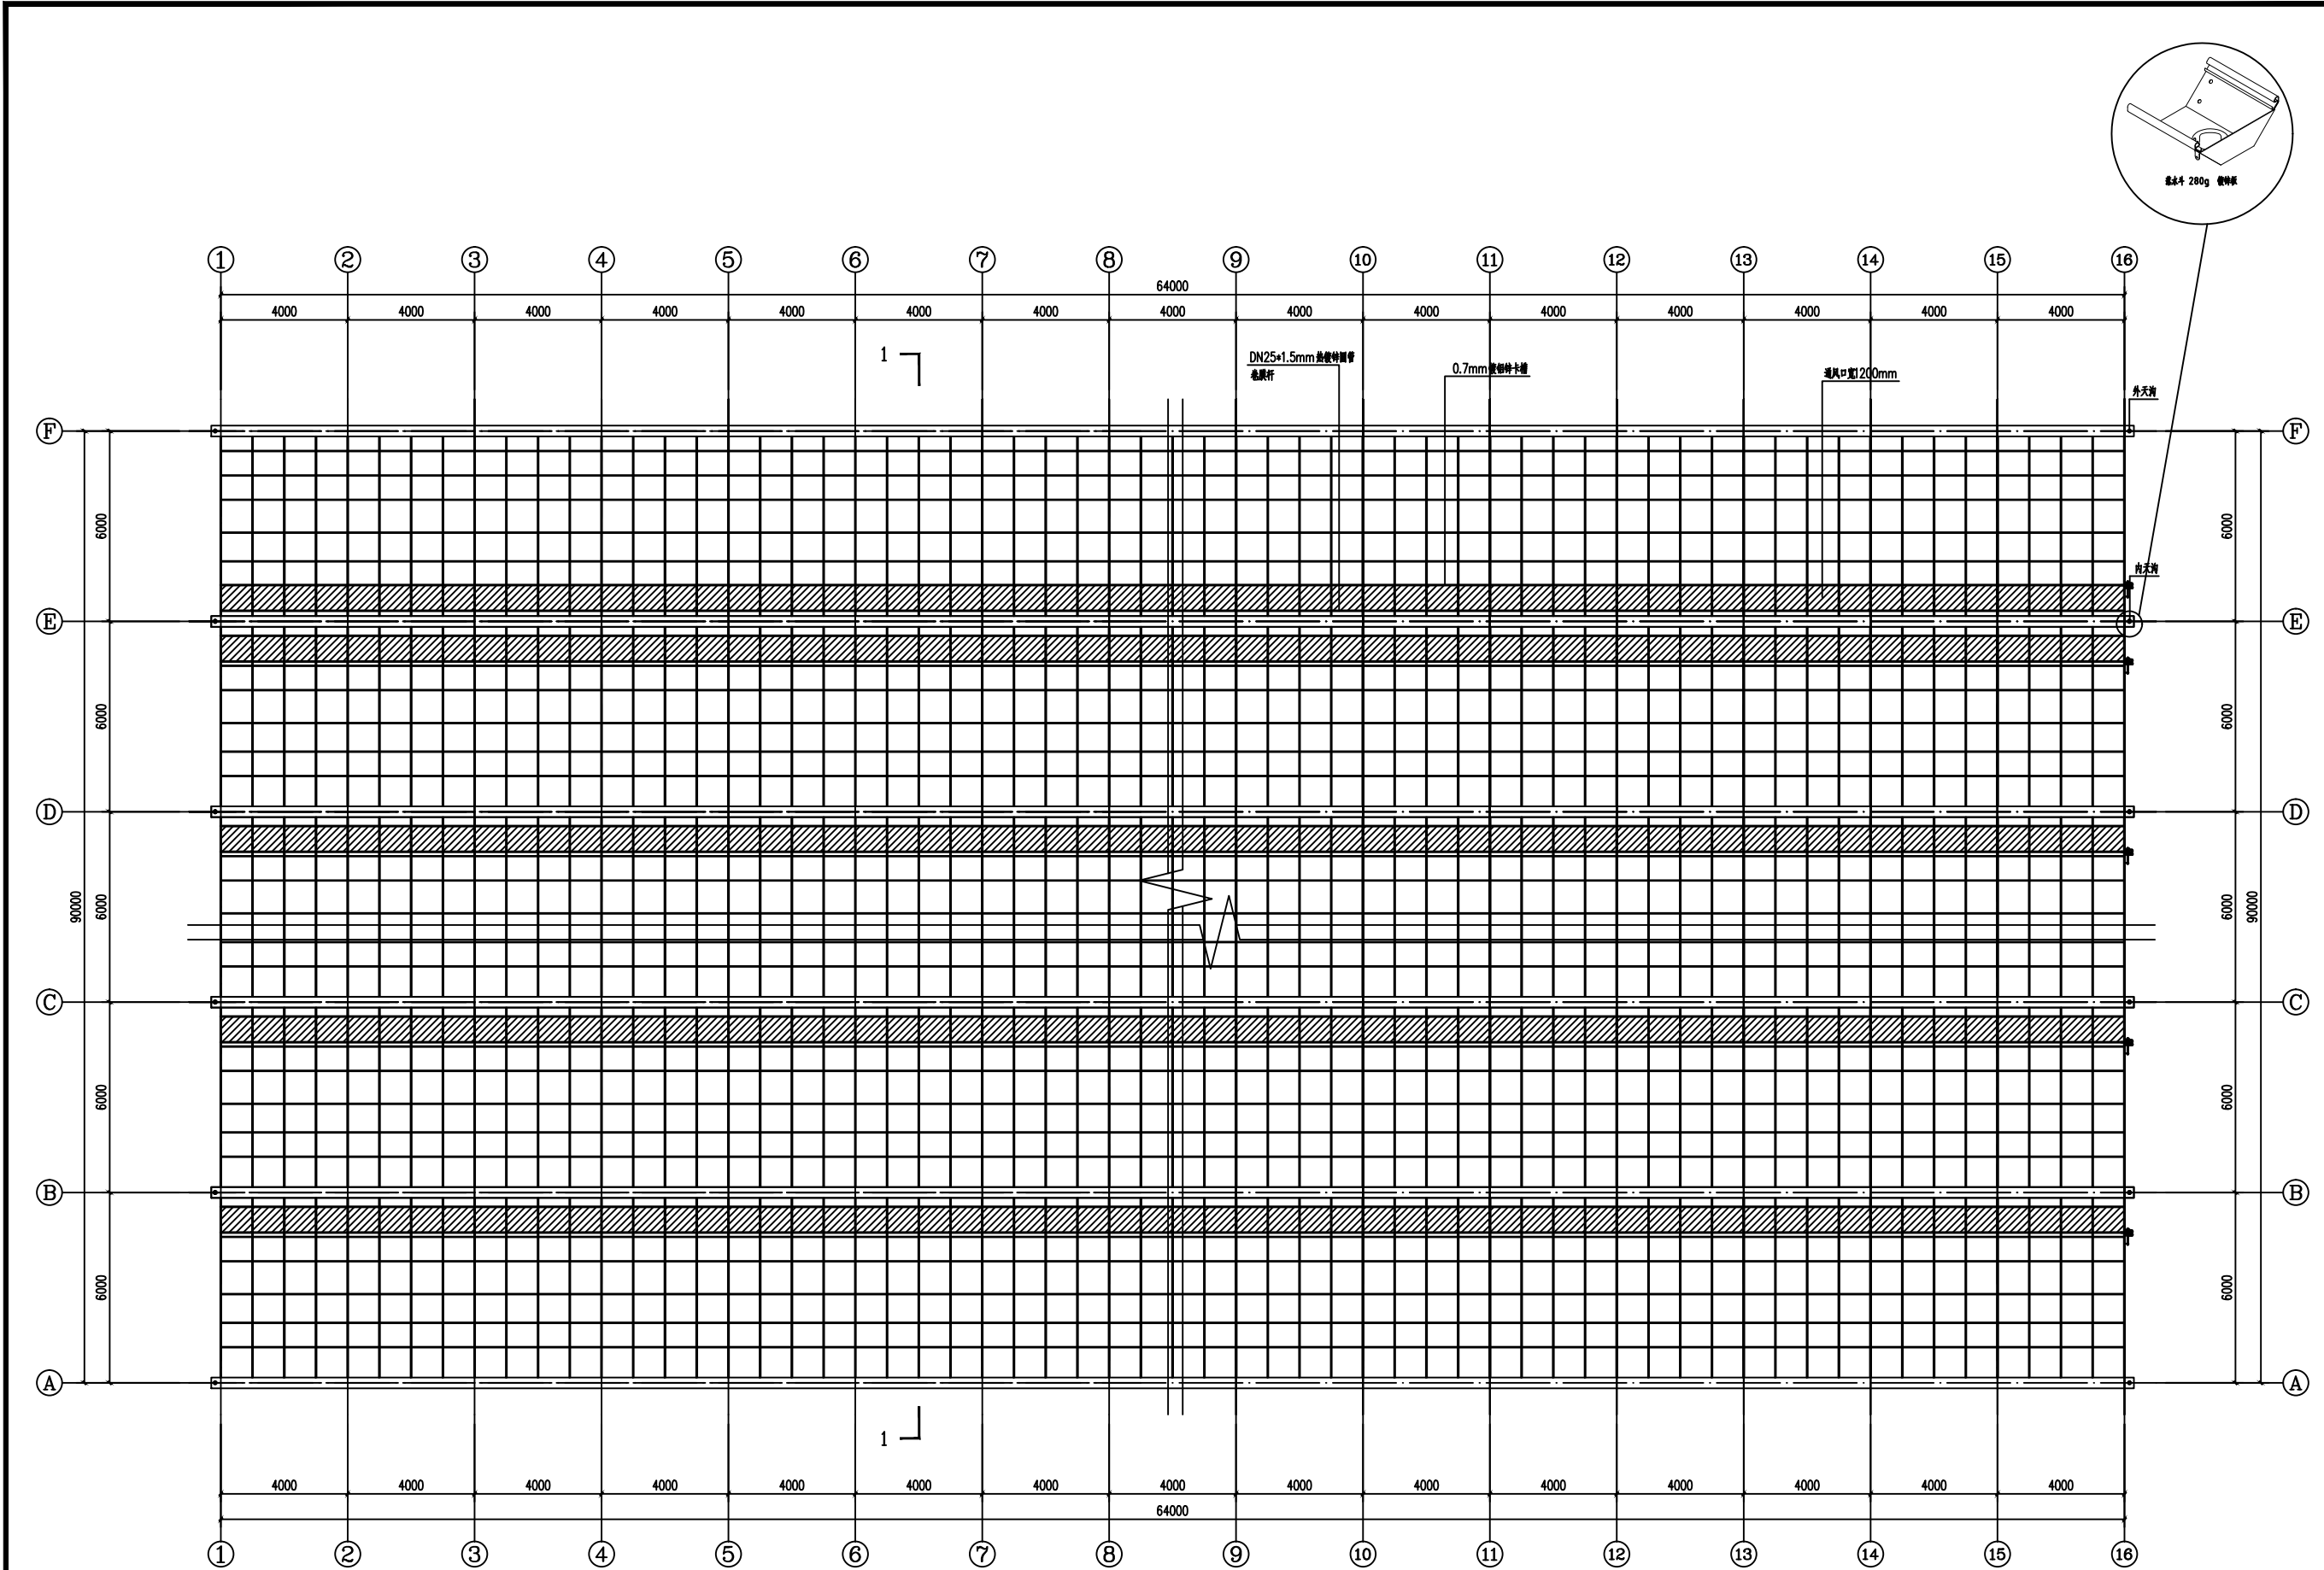

会签专业	签 名	日 期
建筑 ARCH		
结构 STRU		
给排水 PLUM		
电气 ELEC		
暖通 MECH		
存盘名SAVE FILE		
广西方华建筑设计有限公司 GUANGXI FANG HUA ARCHITECTURE DESIGN CO. LTD. 设计资质: 建筑行业(建筑工程)乙级 设计资质证书编号: A245016577		
合作单位 COOPERATOR		
职 责 DUTY	姓 名 NAME	签 署 SIGNATURE
审 定 APPROVED	陆 玲	陆玲
审 核 CHECK	段存贤	段存贤
项目负责人 MANAGER	蒋超群	蒋超群
专业负责人 ARCH. CHIEF	蒋超群	蒋超群
校 对 PROOF	李思喆	李思喆
设 计 DESIGN	许 平	许平
制 图 DRAWING	许 平	许平
建设单位 C. C 兴安县农业农村局		
项目名称 PROJECT 兴安县葡萄产业基础设施提质增效建设项目		
子项名称 SUBITEM 农科所 2号地		
图名 TITLE 连栋大棚拱形屋面图		
设计号 PROJ. NO.	G24-16	
阶段 STATUS	施工图	版次 REV. 01
图别 D. S	建筑	日期 DATE 2024. 03
图号 DWG. NO.	JZ-02	

