


连栋大棚拱形屋面图 1:100


说明：图中未标注材料，均为原有材料。

会签专业	签 名	日 期
建筑 ARCH		
结构 STRU		
给排水 PLUM		
电气 ELEC		
暖通 MECH		
存盘名SAVE FILE		
广西方华建筑设计有限公司 GUANGXI FANG HUA ARCHITECTURE DESIGN CO. LTD. 设计资质：建筑行业（建筑工程）乙级 设计资质证书编号：A245016577		
合作单位 COOPERATOR		
职 责 DUTY	姓 名 NAME	签 署 SIGNATURE
审 定 APPROVED	陆 玲	陆玲
审 核 CHECK	段存贤	段存贤
项目负责人 MANAGER	蒋超群	蒋超群
专业负责人 ARCH. CHIEF	蒋超群	蒋超群
校 对 PROOF	李思喆	李思喆
设 计 DESIGN	许 平	许平
制 图 DRAWING	许 平	许平
建设单位 C. C 兴安县农业农村局		
项目名称 PROJECT 兴安县葡萄产业基础设施提质增效建设项目		
子项名称 SUBITEM 农科所 4号地		
图名 TITLE 连栋大棚拱形屋面图		
设计号 PROJ. NO.	G24-16	
阶段 STATUS	施工图	版次 REV. 01
图别 D. S	建筑	日期 DATE 2024. 03
图号 DWG. NO.	JZ-02	

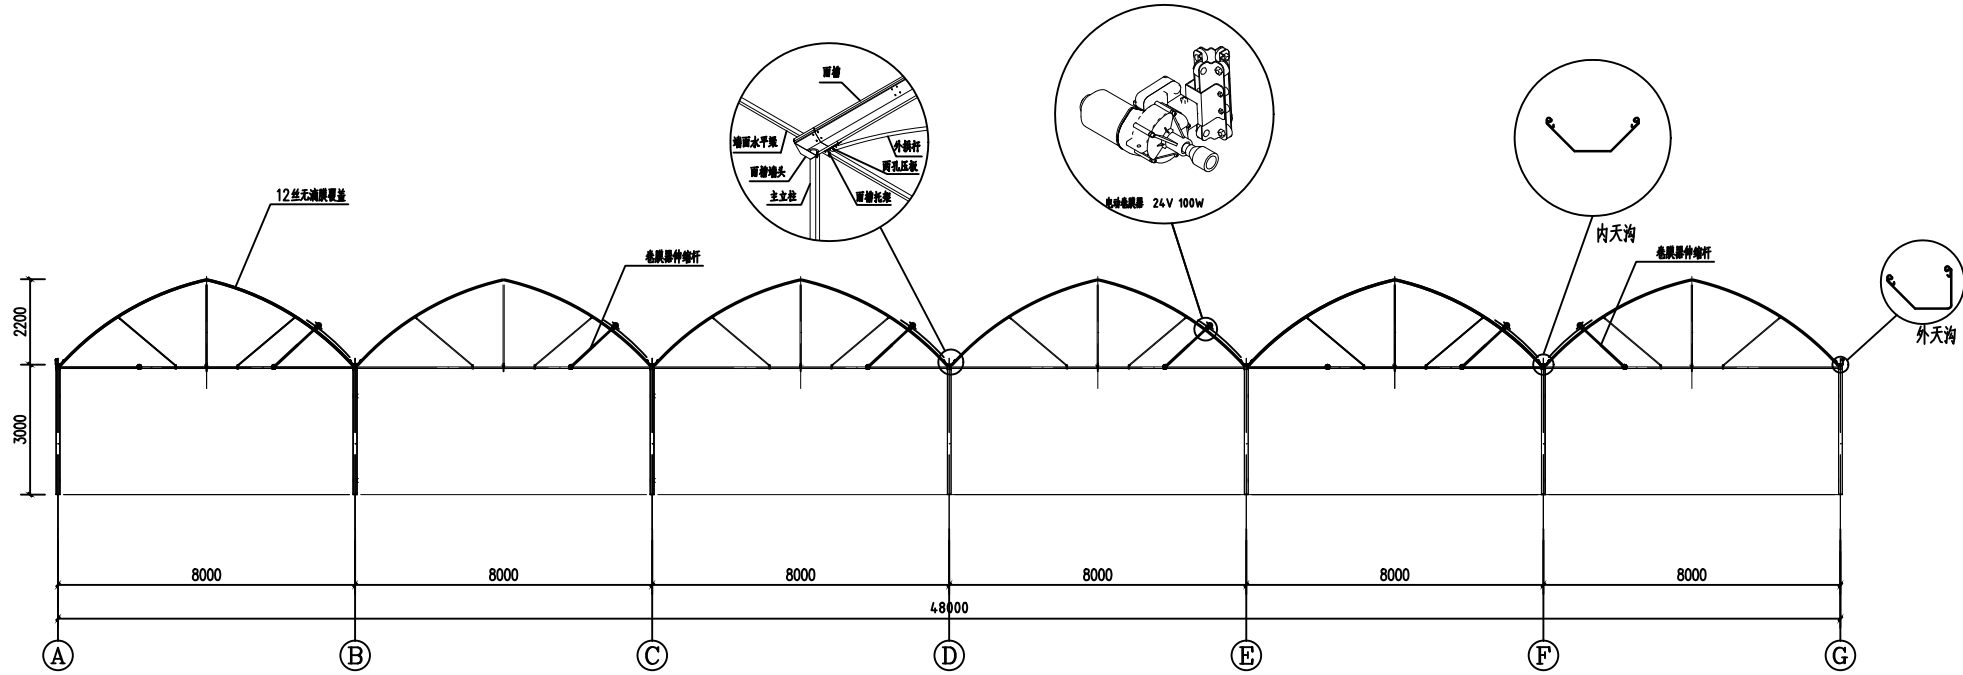



①-⑥轴立面图 1:100

说明：图中未标注材料，均为原有材料。

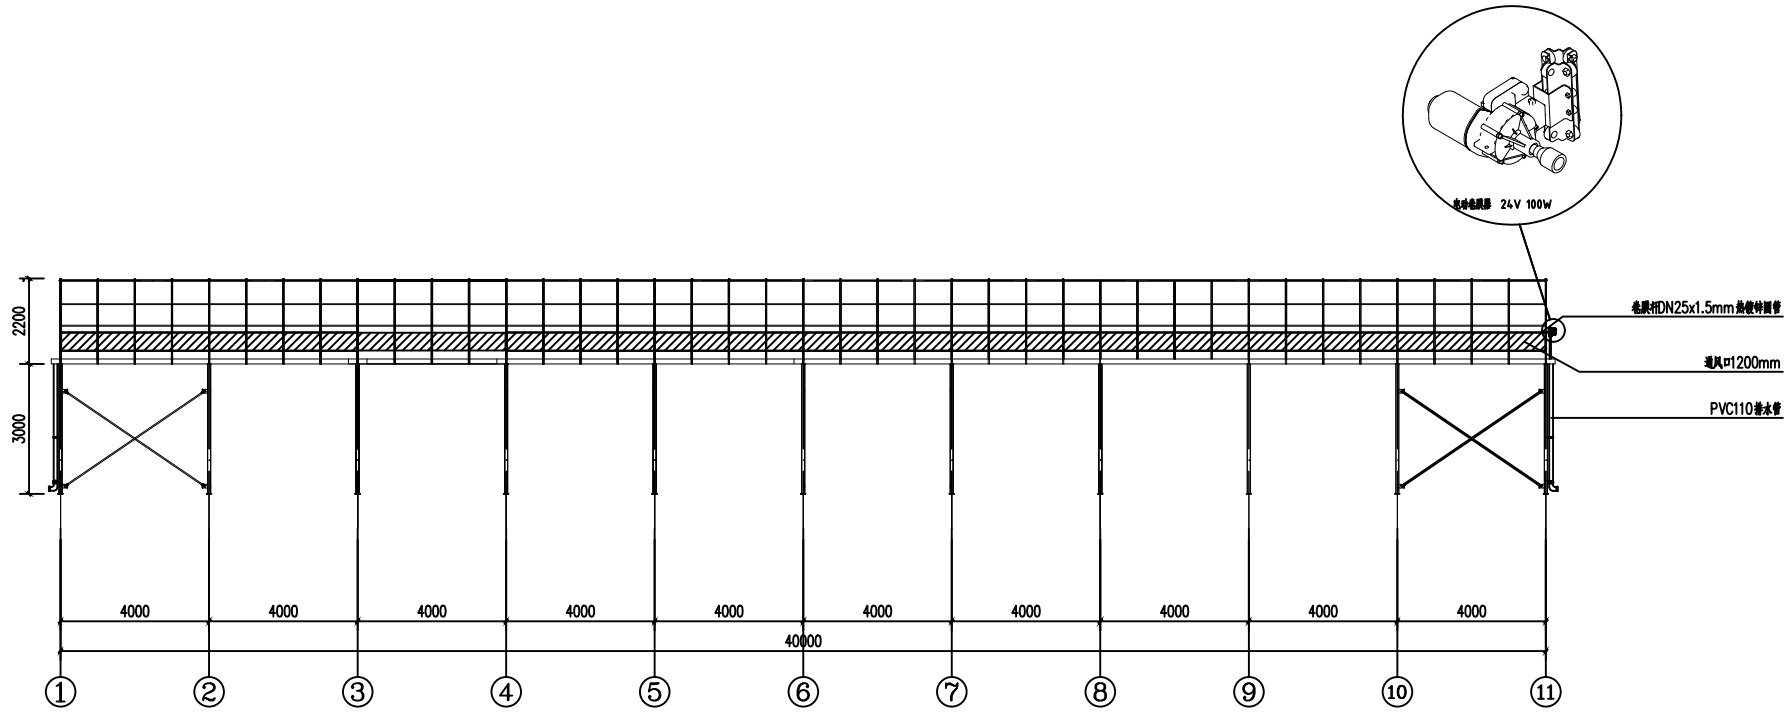

①-⑪立面图 1:100

说明：图中未标注材料，均为原有材料。



说明：天沟厚度为2.0mm；上锌量280g

会签专业	签 名	日 期
建筑 ARCH		
结构 STRU		
给排水 PLUM		
电气 ELEC		
暖通 MECH		

存盘名SAVE FILE

广西方华建筑设计
有限公司

GUANGXI FANG HUA
ARCHITECTURE DESIGN CO. LTD.

设计资质：建筑行业（建筑工程）乙级

设计资质证书编号：A245016577

合作单位
COOPERATOR

职 责 DUTY	姓 名 NAME	签 署 SIGNATURE
审 定 APPROVED	陆 玲	陆玲
审 核 CHECK	段存贤	段存贤
项目负责人 MANAGER	蒋超群	蒋超群
专业负责人 ARCH. CHIEF	蒋超群	蒋超群
校 对 PROOF	李思喆	李思喆
设 计 DESIGN	许 平	许平
制 图 DRAWING	许 平	许平

建设单位
C.C

兴安县农业农村局

项目名称
PROJECT

兴安县葡萄产业基础设施提质增效建设项目

子项名称
SUBITEM

农科所 4号地

图名
TITLE

立面图

设计号 PROJ. NO.	G24-16		
阶段 STATUS	施工图	版次 REV.	01
图别 D.S	建筑	日期 DATE	2024. 03
图号 DWG. NO.	JZ-03		

未加盖勘察设计出图专用章无效。