



设备间基础平面图

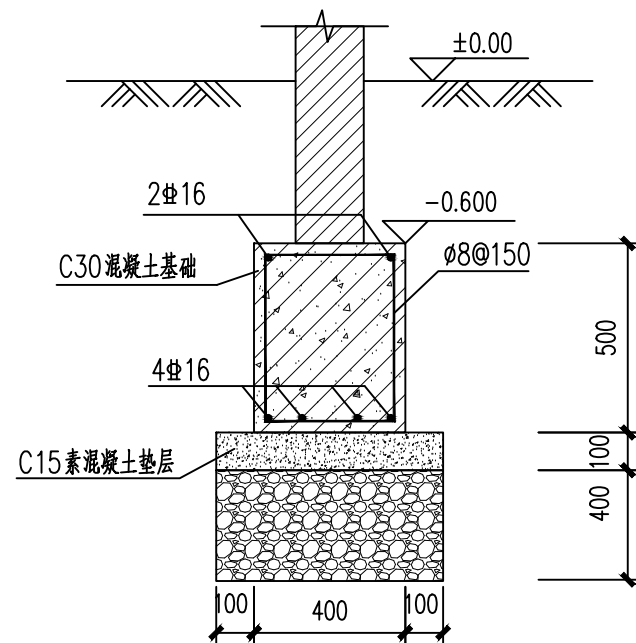


基础截面大样


注：1、基础进入持力层不小于300mm，
若基坑超深则用C15素砼回填至设计标高。

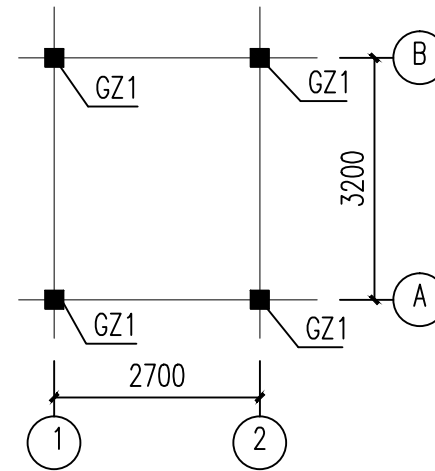


GZ1平面图

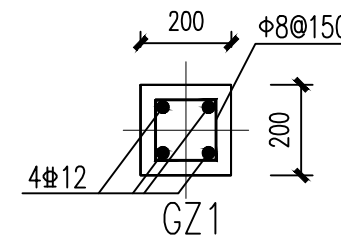


注：1、GZ1上下两端锚入圈梁内350。
2、混凝土强度等级为C30，钢筋保护层厚度为30mm。
3、适用于-0.600~屋顶标高。

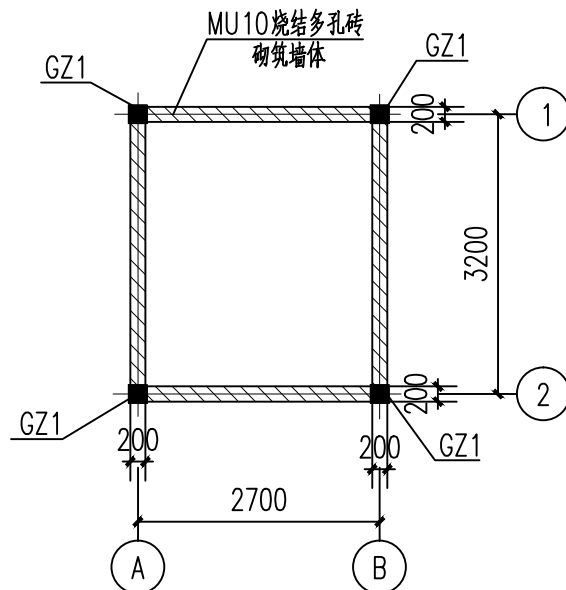


墙平面图

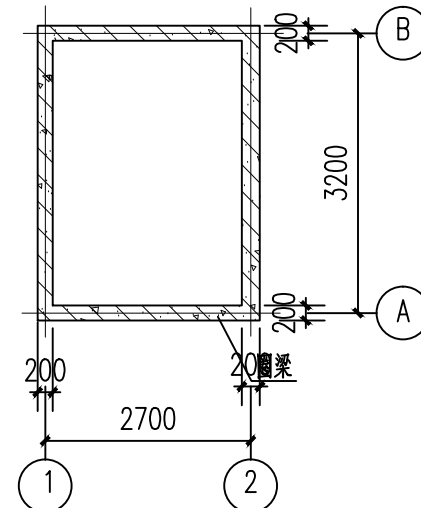

圈梁平面图

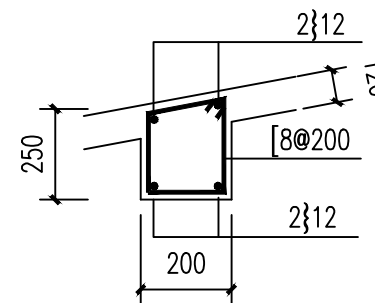


注：混凝土强度等级为C30，钢筋保护层厚度为30mm，有墙处均设。

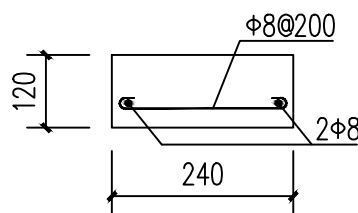


门窗过梁

注：1、混凝土强度等级为C30
2、适用于洞口宽度 ≤ 1200
3、长度为门宽度两边插入墙内 ≥ 500 mm

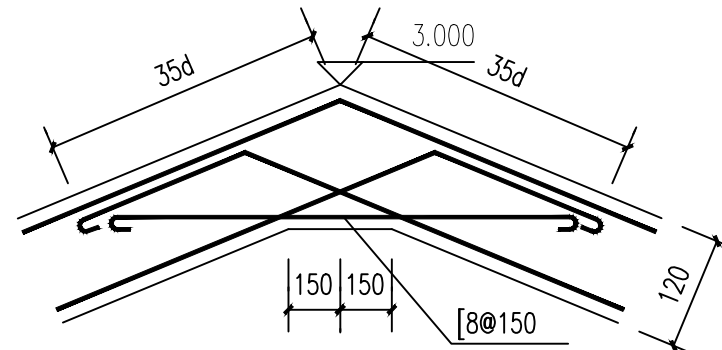

设备间屋顶配筋图

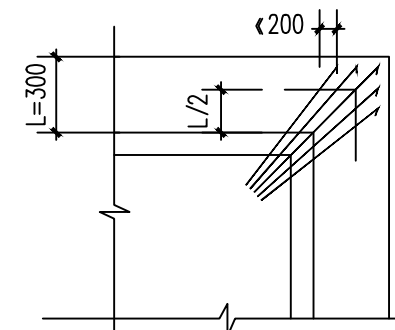

放射筋直径同支座负筋，每个角5根放射筋，长为1200mm。

设备间屋顶板阳角放射筋做法

* 本图纸的版权,属广西规亿工程技术集团有限公司所有。
不得用于本工程以外范围。
* 本图纸需手续齐全方可用于施工。

单位出图章 Company Seal

广西规亿工程技术集团有限公司

建筑工程乙级 A245018097
风景园林专项乙级 A245018097
政行业乙级 A245018097
城乡规划编制甲级 自资规甲字22450575

签署 Signature		
项目负责人 Item Prin	毛小勇	
专业负责人 Chief	李慧颖	李慧颖
审定 Approved	毛小勇	
审核 Examined	李慧颖	李慧颖
校对 Checked	罗祖全	
设计 Designed	吴方健	吴方健

建设单位 Client

贵港市港南区文化体育和旅游局

工程名称 Project

贵港市港南区八塘街道山泉村9队
污水处理站项目工程设计

子项名称 Sub Item

图纸名称 Title

栏杆做法大样

工程号 Pjt .No.	GGGY2024002	图号 Dwg. No.	结施-07
专业 Dept.	结构	阶段 Stage	施工图
比例 Scale		日期 Date	2024年 04月
版次 Ver.		备注 Remark	