

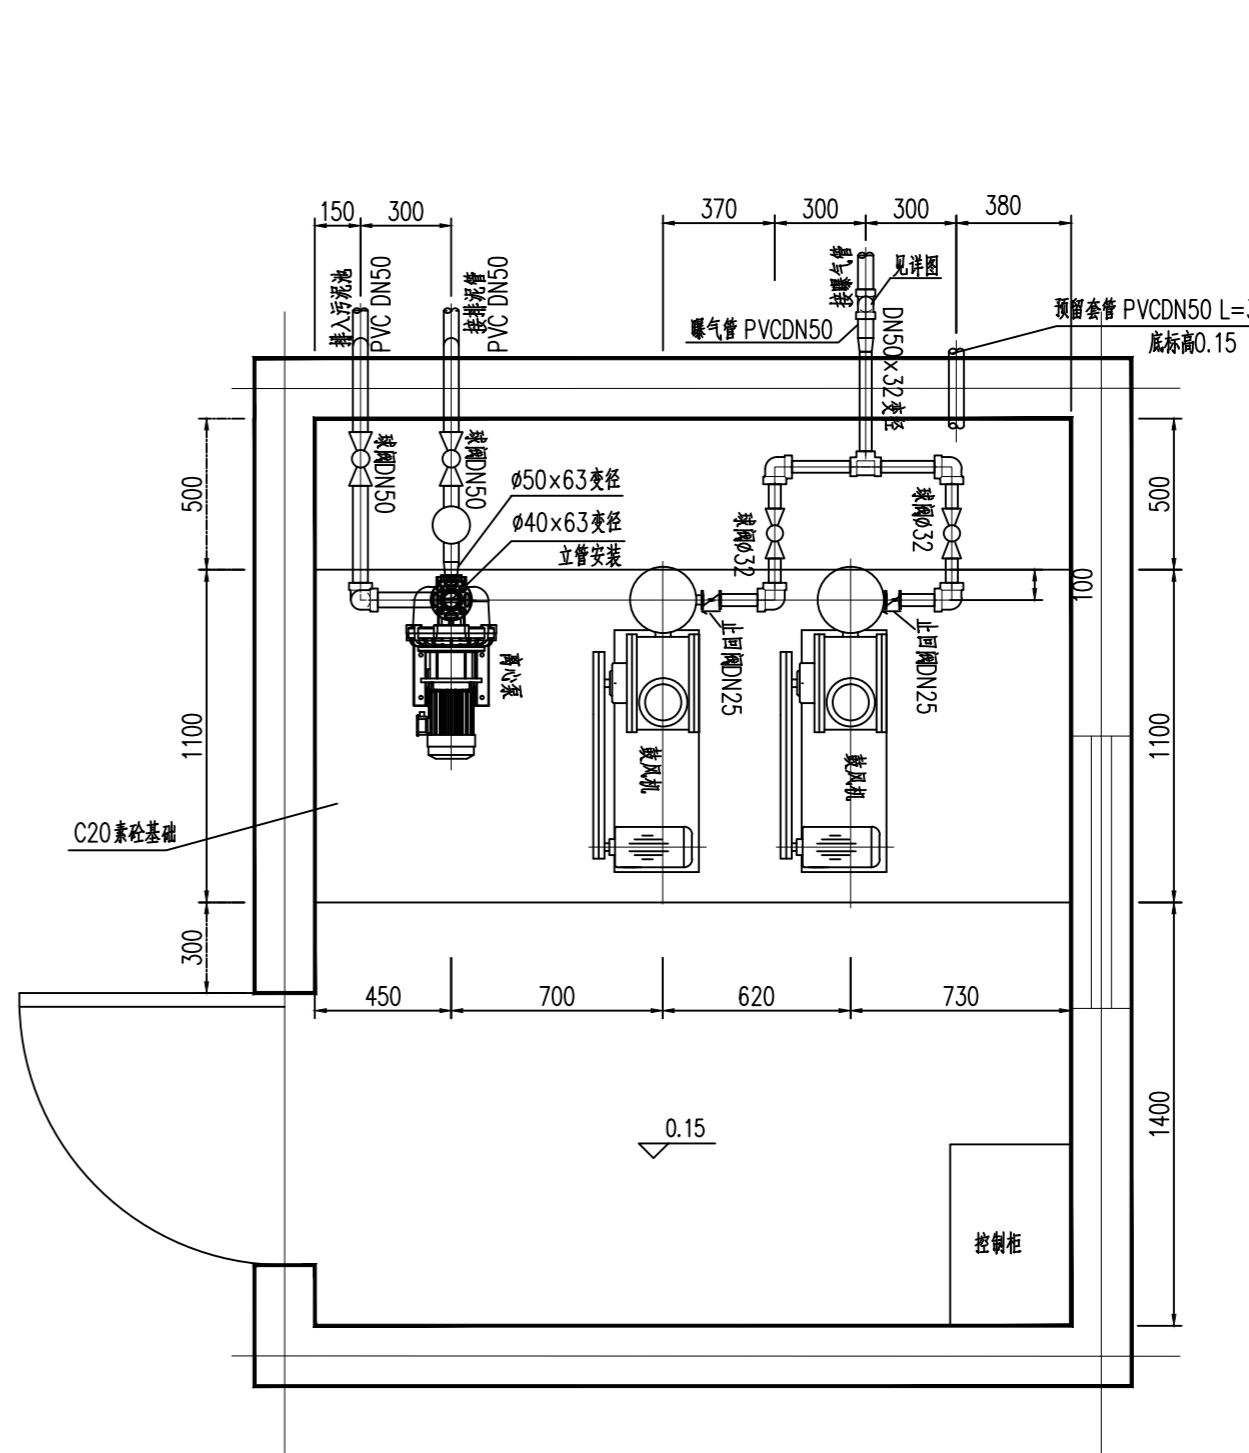


- 说明
- 本图尺寸除标高外，其它均以毫米计
  - 厂区设计标高为±0.00，相当于相对标高55.00m。
  - 套管防水密封按图集要求施工。
  - 空气管安装时保持水平；

1	井盖	φ700, 材质: 复合树脂, 带开孔	3	个	树脂	
序号	名称	规格	数量	单位	材料	备注

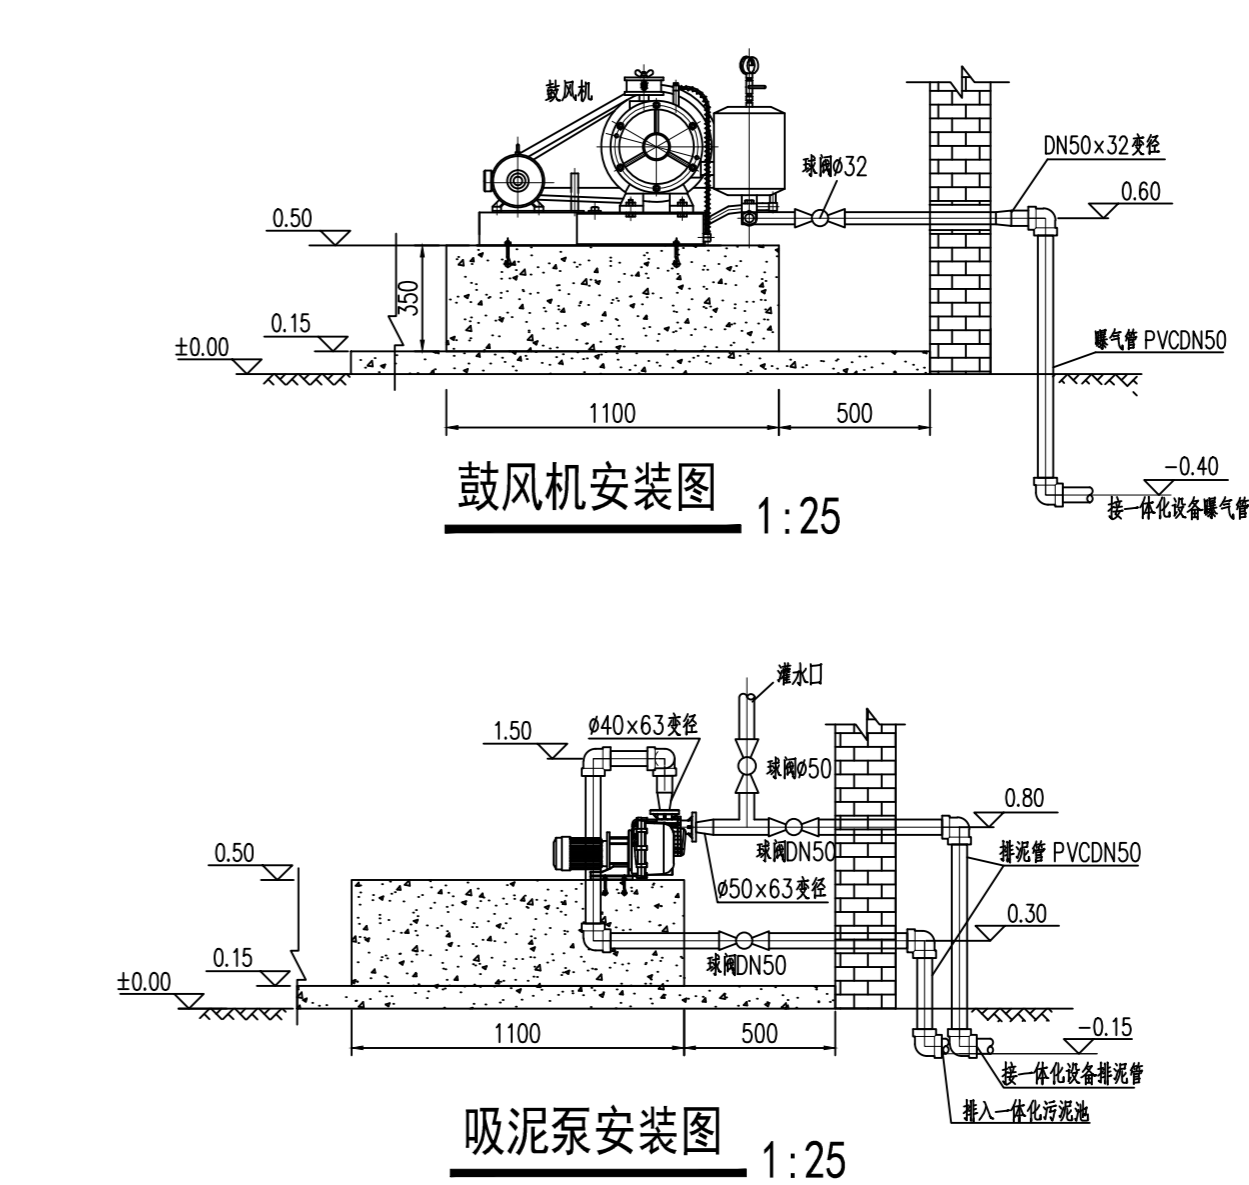

会签 Joint Check up			
总图		暖通	
规划		电气	
建筑		园林	
结构		种植	
给排水			

备注 Notes	
* 本图纸的版权, 属广西规亿工程技术集团有限公司所有。不得用于本工程以外范围。	
* 本图纸需手续齐全方可用于施工。	

单位出图章 Company Seal	
--------------------	--

广西规亿工程技术集团有限公司	
建筑工程乙级	A245018097
风景园林专项乙级	A245018097
市政行业乙级	A245018097
城乡规划编制甲级	自资规甲字22450575

■ 签署	Signature	
项目负责人 Item Prin	毛小勇	
专业负责人 Chief	李 波	
审 定 Approved	毛小勇	
审核 Examined	李 波	
校对 Checked	黄大飞	
设计 Designed	莫 雨	

建设单位 Client	
贵港市港南区文化体育和旅游局	

工程名称 Project	
贵港市港南区八塘街道山泉村9队污水处理站	
项目工程设计	

子项名称 Sub Item	
污水处理站	

图纸名称 Title	

工程号 Pjt. No.	GGGY2024002	图号 Dwg. No.	艺施-07
专业 Dept.	给排水	阶段 Stage	施工图
比例 Scale	1:25	日期 Date	2024年04月
版次 Ver.	01	备注 Remark	